

Agentura logistiky

Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 02

Čj. MO 332174/2020-551200
Sp MO 38010/2020-551200

Stará Boleslav dne 18. listopadu 2020
Počet listů: 2

Vysvětlení a změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 4 k nadlimitní veřejné zakázce “Bunda černá 2022“

Vážení,

dne 13. 11. 2020 v 10:02 hodin byla zadavateli doručena žádost (dále jen „žádost“) k nadlimitní veřejné zakázce “Bunda černá 2022“ (systémové číslo NEN: N006/20/V00023633) zadané v otevřeném řízení dle § 56 a násl. zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-032323 a Ústředním věstníku Evropské unie pod číslem oznámení TED: 2020/S 182-437065.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) byla zadavateli doručena ve stanovené lhůtě dle § 98 odst. 1) písm. a) zákona, tj. nejpozději 8 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.

Přesné znění žádosti o vysvětlení (dotazů):

Dotaz:


Vážení,


V Takticko-technických podmínkách pro Bundu černou 2022, v kapitole 3.4 Ostatní materiály, je mezi jinými uvedena „Lemovací stuha ze syntetické pleteniny“. Lemovací stuha z PLETENINY se nám od našich dodavatelů nedaří zajistit. Prosíme o vyjádření, zda je přípustné použít pro výrobu bundy také lemovací stuhu TKANOU.

Děkujeme.

S pozdravem,

Vysvětlení a změny nebo doplnění ZD (odpověď):

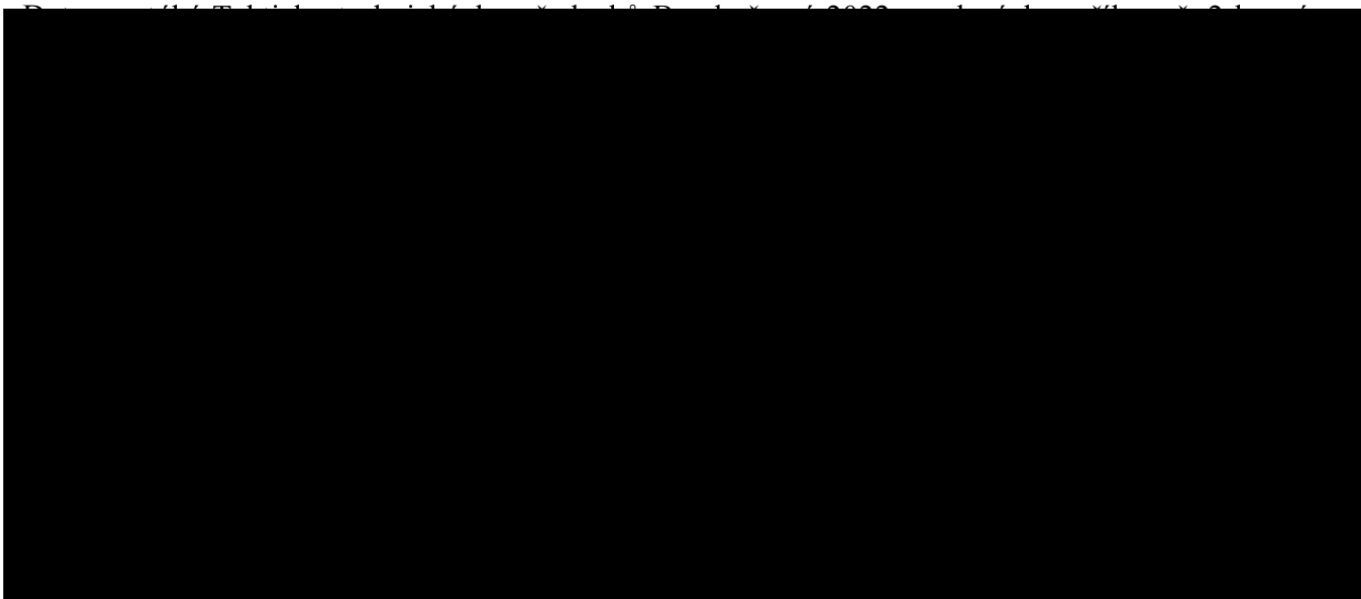



Závěr:

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel na základě žádosti provedl **doplnění** zadávací dokumentace, konkrétně úpravu TTP v kap. 2, čl. 2.10 „Zpracování“ a v kap. 3, čl. 3.4 „Ostatní materiály“ o možnost použití dalšího materiálu, z povahy provedeného doplnění zadávacích podmínek zadavatel dle § 99 odst. 2 první věty, přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek **do 10:00 hodin dne 7. 1. 2021.**

brigádní generál Ing. Stanislav Hudeček
ředitel
podepsáno elektronicky

Roman Digitálně podepsal
Kamler Roman Kamler
Datum: 2021.05.06
11:06:36 +02'00'