

Královéhradecká provozní, a.s.

Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové

Vaše značka

Naše značka
68/2021

Vyřizuje
Mgr. Hrouzková

Dne
21. 5. 2021

Věc: objednávka

Objednáváme u vás monitoring přivaděče surové vody na úpravnu vody Hradec Králové dle vaší nabídky ze dne 19. 5. 2021.

Termín předání do **4. 6. 2021**

Smluvní cena: **97.600 Kč bez DPH**

S pozdravem

.....
Ing. Jiří Šolc,
ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové

Vyřizuje: Jiří Kraus

Dne: 19. 5. 2021


Věc: Nabídka monitoringu - Přivaděč surové vody pro ÚV Hradec Králové

Z pozice provozovatele tohoto potrubí Vám nabízíme zajištění a realizaci monitoringu.

Základní parametry potrubí

- rok dokončení výstavby: 1960

archivní výkres – rok 1960:

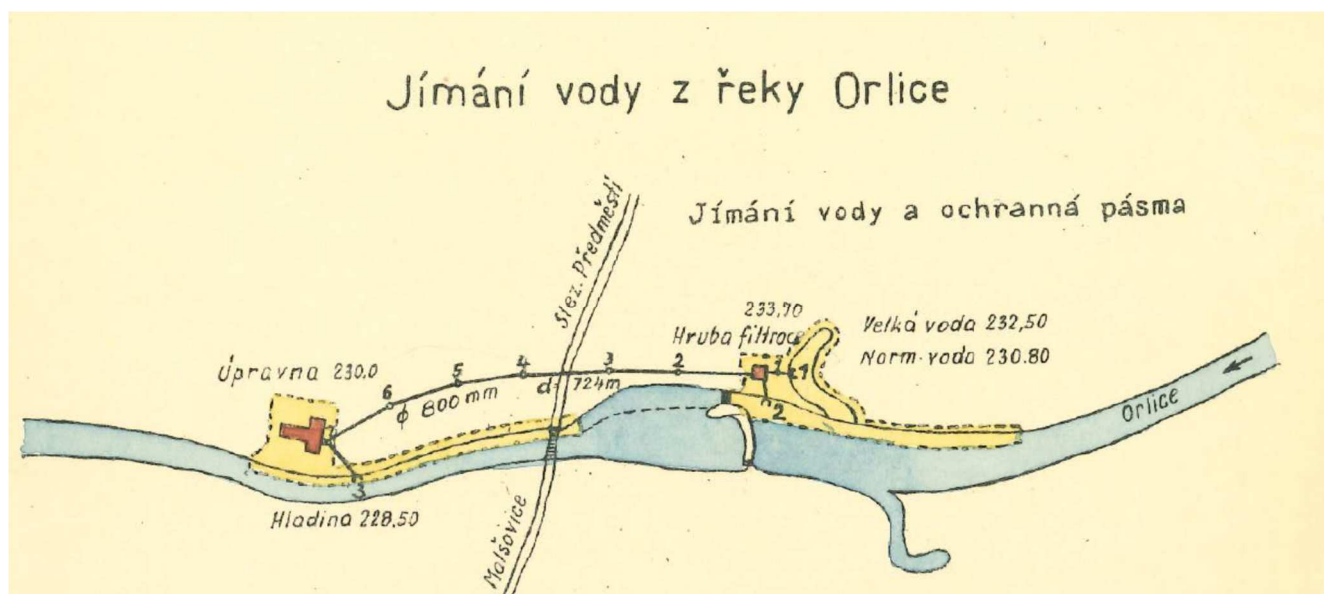

- dimenze potrubí: DN 800 – B Via
- délka potrubí: úsek 0 – 1 = 45 m, úsek 1 – 7 = 735 m
- objekty na potrubí: břehový vtok, hrubá filtrace, 5 ks vstupních šachet, jímka surové vody

list 1/2

současný situační výkres – rok 2021:



Způsob monitoringu

V celém rozsahu délky potrubí (mezi jednotlivými úseky stávajících šachet) se předpokládá průjezd inspekční samohybnou kamerou zn. IBAK. V případě potřeby pro umožnění průjezdu bude součástí dodávky tlakové vyčištění potrubí čistícím vozidlem.

Výstupem z prohlídky budou data uložena na USB nosiči, která budou obsahovat:

- videozáznam
- protokoly s popisem zjištěného stavu potrubí a případných závad
- protokoly s naměřenou délkou potrubí
- protokoly s ověřením dimenze potrubí – 1x měření v každém úseku
- protokoly s naměřeným spádem stávajícího potrubí

Nabízená cena za monitoring v rozsahu výše uvedeném je:

základ daně: 97 600 Kč DPH 21%: 20 496 Kč = **CELKEM: 118 096 Kč**

Termín realizace: 21. – 23. týden 2021

Platnost nabídky: do 31.7.2021

Vypracoval: Jiří Kraus – manažer provozu pitných vod KHP, a.s.

Schválil: Ing. Tomáš Hosa – provozní ředitel, zástupce generálního ředitele, člen představenstva

list 2/2