

KUPNÍ SMLOUVA č. 165410173

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

Zaměstnanec pověřený jednáním:

ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory
sekce vyzbrojování a akvizic MO
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Kontaktní osoba: Ing. Pavel HRADECKÝ

Telefonické a faxové spojení:

telefon: + 420 973 215 085

fax: + 420 973 214 685

Zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických:

nprap. František HURDA

Telefonické a faxové spojení:

telefon + 420 973 211 648

fax: + 420 973 212 004

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)

a

KOBIT, spol. s r.o.

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 5528

Se sídlem: Praha 6, Rozvojová 269, PSČ 165 00

IČO: 44792247

DIČ: CZ44792247

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Osoba oprávněná k jednání:

Ing. Jaroslav NOŽIČKA – ředitel a jednatel společnosti

Kontaktní osoba: Ing. Pavel SYTNÝ

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

telefon: +420 493 546 426,

fax: +420 493 522 974

Konecchlumského 1100
506 01 Jičín

(dále jen „prodávající“),

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“).

II.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajistit přepravu, skladování a výdej jednotlivých druhů pohonných hmot v polních podmínkách na území České republiky a při nasazení jednotek AČR do zahraničních operací.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je:

a) závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu:

1 ks kontejneru na palivo bez výdejní skupiny CN 12 KN

podle schválených Technických podmínek pro sériovou výrobu v platném znění (dále jen „TP pro sériovou výrobu“) v jakosti podle ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů a podle „Technické specifikace zboží“, která je **přílohou č. 1** smlouvy včetně požadovaných dokladů, tzn. touto smlouvou ujednané jakosti a provedení (dále jen „zboží“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží;

b) závazek prodávajícího provést zkrácené vojenské zkoušky (dále jen „ZVoZk“) před odevzdáním zboží;

c) závazek prodávajícího zpracovat a předložit ke schválení návrh TP pro sériovou výrobu zpracovaných podle Českého obranného standardu 051625 – 2. vydání, oprava 3 (dále jen „ČOS 051625“) v českém jazyce na dodávané zboží podle závěrů ZVoZk;

d) závazek kupujícího řádně odevzdané zboží včetně schválených TP pro sériovou výrobu převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

2. Odevzdání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím dle této smlouvy je podmíněno úspěšným provedením ZVoZk a schválením TP pro sériovou výrobu.

IV.

Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:

2 831 400,00 Kč včetně DPH

(slovy: dvěmilionyosmsetřicetjedentisícčtyřista korun českých).

2. Celková kupní cena zboží bez DPH činí 2 340 000,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 491 400,00 Kč.
Celková kupní cena zboží v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
3. V ceně zboží jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s odevzdáním zboží včetně nákladů za provedené ZVoZk.

V.

Místo plnění

Prodávající odevzdá zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je Vojenské zařízení 551210, Štěpánov, Nádražní ul., 783 13 Štěpánov (dále jen „VZ 551210 Štěpánov“).

VI.

Čas plnění

1. Prodávající se zavazuje zahájit plnění předmětu smlouvy po podpisu smlouvy a plnění ukončit, tzn. zboží odevzdat nejpozději **do 31. října 2016**.
2. Ukončením plnění se rozumí datum podpisu přijímacího dokladu na zboží, které je předmětem smlouvy, po jeho odevzdání prodávajícím včetně požadovaných dokladů a jeho převzetí kupujícím v místě plnění, zástupci obou smluvních stran.

VII.

Podmínky pro provedení zkoušek a podmínky pro odevzdání a převzetí zboží

A. Podmínky pro provedení zkoušek

1. Smluvní strany se dohodly, že na zboží budou před jeho odevzdáním provedeny ZVoZk. Etapa zkoušení a zavedení bude plánována a dokumentačně zabezpečena podle Normativního výnosu Ministerstva obrany č. 100 Věstníku ze dne 10. 12. 2015 „Zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany“ (dále jen „NV č. 100“), a realizována podle „Nařízení o zkrácených vojenských zkouškách“ vydaného náčelníkem Generálního štábu AČR (dále jen „NGŠ AČR“), jehož součástí bude schválení technické způsobilosti zboží jako výměnné nástavby.
Prodávající je povinen zabezpečit účast svého zástupce(ců) po celou dobu provádění ZVoZk.
2. Prodávající se zavazuje protokolárně předat objednateli zboží k provedení ZVoZk **nejpozději 2 měsíce před plněním smlouvy** v úplném a funkčním stavu, s průvodní a provozní dokumentací a navrhovaným zněním TP pro sériovou výrobu. Pokud nebude zboží předáno v úplném a funkčním stavu včetně požadované dokumentace, nebude kupujícím k provedení ZVoZk převzato. Po ukončení ZVoZk se prodávající zavazuje protokolárně převzít zboží zpět k provedení repase (tj. očista, rozebrání, prohlídka a případná oprava zboží po zkušebním provozu) podle ČSN 30 0033 „*Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu*“.
3. Prodávající je povinen zboží na své náklady odpovídajícím způsobem pojistit proti poškození způsobenému při provádění ZVoZk tak, aby pojištění bylo účinné po celou dobu provádění ZVoZk.
4. Prodávající je povinen zabezpečit přípravu obsluh a účastníků ZVoZk včetně členů komise pro jejich provedení podle návrhu průvodní a provozní dokumentace a jejich důsledné seznámení se zbožím z hlediska konstrukce, technologie, správnosti a režimu použití, požadavků na údržbu, na dodržení bezpečnosti práce, protipožární ochrany,

hygieny apod. K provedení přípravy je prodávající povinen vést následující dokumentaci: časový plán přípravy osob, tematický plán přípravy osob, písemné přípravy a třídní knihy s uvedením účasti. Prodávající provede v místě provedení ZVoZK zaškolení 15 osob na provádění obsluhy, ošetření a údržby a 6 dílenských specialistů k provádění nouzových oprav netěsností, průrazů a průstřelů a provádění výměny hlavních skupin a podskupin.

5. Zkrácené vojenské zkoušky

- 5.1. ZVoZk budou provedeny k ověření taktických a užitných parametrů a vlastností zboží při jeho praktickém užívání u organizačního celku MO stanoveném NGŠ AČR podle NV č. 100.
- 5.2. Prodávající poskytne nezbytnou součinnost a předá zboží do místa provedení ZVoZk u Vojenského útvaru 8280 Prostějov, Letecká 1, 796 01 Prostějov na dobu nezbytně nutnou k jejímu provedení. Dobu trvání prováděcího období ZVoZk lze předpokládat v rozsahu 2 týdnů, dobu vyhodnocovacího období včetně zpracování požadované související dokumentace ZVoZk lze předpokládat rovněž v rozsahu 2 týdnů. Přesný termín provedení ZVoZk bude upřesněn dohodou prodávajícího a zástupce kupujícího oprávněného jednat ve věcech technických (dále jen „ZVT“), a bude uveden v nařízení o ZVoZk.
- 5.3. O provedení ZVoZk bude zpracována „Zpráva o výsledcích zkrácených vojenských zkoušek“ (dále jen „závěrečná zpráva“) ve smyslu NV č. 100, na základě které, v případě vyhovujících výsledků ZVoZk, prodávající zabezpečí dopracování TP pro sériovou výrobu a průvodní a provozní dokumentaci. V návaznosti na závěrečnou zprávu a zkušební komisí stanovené hodnocení rozhodne NGŠ AČR o zavedení nebo nezavedení zboží do užívání u organizačních celků MO. V případě rozhodnutí NGŠ AČR o zavedení, budou následně schváleny TP pro sériovou výrobu v souladu s čl. 28, odst. 4 NV č. 100 a na základě jejich schválení bude vydán dokument „Zavedení vojenského materiálu do užívání u organizačních celků MO“.
- 5.4. Stanovisko odpovědného orgánu rezortu MO k závěrečné zprávě předá kupující prodávajícímu do 15 pracovních dnů po ukončení ZVoZk. Případný návrh a časově vymezený postup odstranění zjištěných neshod bude uveden v „Plánu technicko-organizačních opatření odstranění neshod“. Schválení TP a vydání dokumentu „Zavedení vojenského materiálu do užívání u organizačních celků MO“ je podmínkou pro zahájení dodávek zboží. V případě, že ZVoZk budou z důvodů na straně prodávajícího hodnoceny jako „nevyhovující“, má kupující právo odstoupit od smlouvy. Prodávající není oprávněn požadovat od kupujícího úhradu jakýchkoliv nákladů.
- 5.5. Nejpozději 3 týdny před dodáním zboží podle odst. 1. čl. III. smlouvy prodávající předloží kupujícímu schválené TP pro sériovou výrobu dopracované podle výsledku ZVoZk, a to do 30 dnů ode dne obdržení stanoviska k závěrečné zprávě. O této skutečnosti bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán dodatek ke smlouvě.
- 5.6. Náklady na případné opakované ZVoZk z důvodu nevyhovujících výsledků ZVoZk hradí prodávající.

6. Prodávající je povinen na vlastní náklady odstranit veškeré závady a poškození, která na zboží při provádění ZVoZk vznikla. Prodávající je povinen na zboží před jeho

odevzdáním provést repasi (tj. očistu, prohlídku a případnou opravu zboží a jeho přezkoušení po zkušebním provozu). Náklady spojené s provedením této repase a opětovným odevzdáním zboží kupujícímu není prodávající oprávněn fakturovat.

B. Podmínky pro odevzdání a převzetí zboží

1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží náčelníka VZ 551210 Štěpánov nebo jím pověřeného pracovníka (dále jen „**přejímající**“). Odevzdání zboží zabezpečí prodávající v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 09:00 do 14:00 hod. Konkrétní termín a dobu odevzdání zboží sjedná a odsouhlasí prodávající nejmeně 10 dnů před předpokládaným odevzdáním zboží s kontaktní osobou, kterou je Ing. Petr HORÁK (tel. číslo + 420 973 408 241, + 420 606 719 641).
2. **Katalogizace majetku**
 - 2.1. Prodávající bere na vědomí, že zboží bude předmětem katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb. K tomu se prodávající zavazuje, že na položku zboží „Nádrž kontejnerová na PHM“ stanovenou v **příloze č. 1** „Technická specifikace zboží“ smlouvy, dodá Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 v termínech specifikovaných v **příloze č. 2** „Katalogizační doložka“ smlouvy, bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „**SPÚK**“). Dále na stanovenou položku majetku charakteru položky zásobování „Nádrž kontejnerová na PHM“ vyrobenou v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „**NKDV**“) zpracovaný katalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.
 - 2.2. Vzhledem ke skutečnosti, že na zboží budou provedeny ZVoZk, prodávající splní požadavek na katalogizaci majetku ve dvou etapách:
 - a) v první etapě dodá prodávající NKDV na zboží jako celek pro přidělení KČM před zahájením ZVoZk;
 - b) ve druhé etapě dodá prodávající NKDV pro zajištění provozu, oprav a údržby po provedení ZVoZk, avšak před dodáním zboží dle podmínek stanovených katalogizační doložkou.
3. Prodávající je dále povinen při odevzdání zboží předat přejímajícímu níže uvedené doklady, které se vztahují ke zboží, a které jsou nezbytné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce:
 - a) záruční list;
 - b) návod k obsluze, údržbě a skladování zboží, jehož součástí budou přílohy:
 - Seznam úplného znění názvů veškerých platných norem (ČSN apod.), které se týkají provozu a obsluhy daného zařízení v tištěné verzi (1 sada se seznamem norem),
 - bezpečnostní a hygienická opatření k zabezpečení ochrany zdraví obsluhy kontejneru při práci schválené odbornými orgány kupujícího v rámci ZVoZk,
 - parametry přenosných hasících přístrojů, jejich počet a umístění a uvedení servisních míst v ČR;
 - c) prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu Normativního výnosu MO č. 76 ze dne 24. června 2013 „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti určených

- technických zařízení a jejich provozu“ (viz příloha č. 3 smlouvy) s uvedením předpisů a norem prokazujících bezpečnost a hygienu zboží;*
- d) kopii „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“;
 - e) záruční podmínky, postup a podmínky při vyžadování záručního servisu a seznam servisních míst;
 - f) litrovací tabulky pro ruční měření objemu každé nádrže pro případ kalibrace měrných tyčí v centimetrech;
 - g) technologický postup (metodiky) pravidelné kontroly mezistěny dvoupláště nádrže za účelem zjištění jejího porušení;
 - h) seznam záložních součástek, náradí a příslušenství (výbavy) v českém jazyce;
 - i) revizní zprávy určených technických zařízení (výchozí a typové revize, osvědčení o tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti) a karty měřidel (kalibrační listy);
 - j) průjezdný profil pro případ přepravy po železnici a uvedení ložné míry (může být i součástí návodu k obsluze);
 - k) servisní knížka;
 - l) certifikát ADR;
 - m) průvodní dokumentaci k vzdušniku elektricky hnaného kompresoru podle čl. 11 ČSN EN 286-1/1999, dále prohlášení shody dle Nařízení vlády č. 20/2003 Sb. „Technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby“ nebo dle Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. „Technické požadavky na tlaková zařízení“.
4. Dokumentaci uvedenou v odst. 3 tohoto článku pod body b), g) a j) dodá prodávající jak v tištěné, tak v elektronické podobě nebo zabezpečí přístup k této dokumentaci v databázi výrobce.
5. **Nejpozději 5 týdnů před odevzdáním zboží** předá prodávající následující dokumentaci pro provedení zavedení zboží do užívání u organizačních celků MO:
- a) návod k obsluze a údržbě zboží bez přílohy Seznam úplného znění názvů;
 - b) seznam záložních součástek, náradí a příslušenství (výbavy) v českém jazyce;
 - c) průjezdný profil v elektronické podobě (Word a Adobe Reader)
- na adresu: Ředitelství speciálních sil MO
Odbor rozvoje a zabezpečení – nprap. František HURDA
Vítězné náměstí 5
160 00 Praha 6.
6. Prodávající se zavazuje, že při odevzdání zboží převíjajícímu bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem prodávajícího se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí zboží. V opačném případě převíjající zboží nepřevzme.
Bude-li řidič cizí státní příslušník, je prodávající povinen 4 dny před odevzdáním zboží předat převíjajícímu identifikační údaje o řidiči a vozidle takto: jméno a příjmení řidiče, číslo pasu nebo jiného průkazu totožnosti, státní příslušnost, registrační značku vozidla a návěsu a datum vjezdu. Tyto údaje jsou nezbytné k zajištění vjezdu do vojenského objektu. V opačném případě převíjající nepovolí vjezd do vojenského objektu a zboží nebude převzato.
7. Prodávající je povinen při odevzdání zboží provést seznámení s obsluhou zboží v nezbytně nutném rozsahu.
8. Převíjající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu převíjací doklady.

9. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a zkompletované z dílů, které nebudou staršího data výroby než roku 2015, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení. Pro případ pochybností o pravdivosti skutečností uvedených v prohlášení je prodávající povinen tyto skutečnosti prokázat tuto skutečnost prostřednictvím dokladů výrobce zboží.
10. Přejímající nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje zjevné vady. O této skutečnosti zástupci obou smluvních stran vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.
11. Prodávající garantuje kupujícímu dostupnost náhradních dílů, údržby, modernizace nebo úprav zboží po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční doby.
12. Prodávající předloží kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové kupní ceny. Prodávající předloží seznam těchto subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.
Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, kupující požaduje, aby přílohou seznamu byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu a tento seznam vlastníků akcií byl vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

VIII.

Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po odevzdání a převzetí zboží, do 5 pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) v českém jazyce ve dvojím vyhotovení. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 NOZ, a dále tyto údaje:
 - označení dokladu jako „**Daňový doklad – faktura**“;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - kupní cenu celkem za plnění v Kč včetně DPH;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba.
2. K faktuře musí být připojen originál přijímacího dokladu potvrzený přijímajícím, který je uveden v odst. 1. stať B. čl. VII. smlouvy, originál „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“ a doklad nebo prohlášení prodávajícího prokazující skutečnost uvedenou v odst. 9. stať B. čl. VII. smlouvy.
Přijímací doklad musí obsahovat tyto údaje:
 - označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
 - název a sídlo prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
 - název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - předmět plnění označený v souladu se smlouvou, včetně výrobních čísel jednotlivých částí zboží v případě, kdy předmět plnění má uvedena výrobní čísla jednotlivých částí zboží;
 - kupní cenu zboží bez DPH a včetně DPH a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně;

- jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;
 - jméno odpovědné osoby přejímajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby.
3. Kupující uhradí fakturovanou částku prodávajícímu do 30 dnů ode dne doručení faktury s výjimkou faktury, která bude doručena v období od 10. 12. 2016 do 7. 2. 2017, u níž se stanovuje doba splatnosti na 60 dnů ode dne doručení faktury. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu kupujícího.
 4. Kupující neposkytuje zálohové platby.
 5. Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na adresu:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor logistiky, zabezpečení a podpory
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6.
 6. **Jednu kopii faktury včetně příloh zašle prodávající přejímajícímu.**
 7. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení vrácené faktury prodávajícímu.
 8. Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

IX.

Vlastnické právo a odpovědnost za škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem odevzdání a převzetí zboží po podpisu přejímajícího dokladu zástupci obou smluvních stran.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva, tj. odevzdáním a převzetím zboží po podpisu přejímajícího dokladu zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.
4. Proávající souhlasí s tím, že veškerá škoda vzniklá v souvislosti s prováděním ZVoZk na zboží a dále tímto zbožím škoda způsobená, jde k jeho tíži.
5. Po dobu od protokolárního převzetí zboží kupujícím k provedení ZVoZk do doby jeho protokolárního předání zpět prodávajícímu nese odpovědnost za škody, které nevznikly v souvislosti s prováděním ZVoZk, kupující.

X.

Záruka za jakost zboží, reklamace, odstraňování vad

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v souladu s ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ. Prodávající se zavazuje, že zboží bude po dobu 24 měsíců, způsobilé k použití pro účel uvedený ve smlouvě a zachová si vlastnosti ujednané v této smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době odevzdání.
2. Vady zboží, které se projeví během záruční doby (dále jen „**vady zboží v záruce**“) uplatňuje přejímající zboží u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění faxem a následně do 5 pracovních dnů zašle prodávajícímu písemné oznámení. V oznámení musí být vada zboží v záruce popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále přejímající v oznámení uvede své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu zboží v záruce odstranit.
3. Prodávající se vyjádří faxem k odpovědnosti za vady zboží v záruce do 3 pracovních dnů po obdržení faxového oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady zboží v záruce uznal v plném rozsahu. Faxové oznámení je potvrzeno zprávou o výsledku komunikace vydanou přístrojem odesílatele.
4. Prodávající zahájí odstraňování vad zboží v záruce nejpozději do 10 dnů po uznání odpovědnosti za vady zboží v záruce. Vady zboží v záruce budou odstraněny prodávajícím nejpozději do 30 dnů od uznání odpovědnosti za vady zboží v záruce prodávajícím. O odstranění vady bude sepsán a podepsán přejímajícím a prodávajícím „Protokol o odstranění vady a předání zboží“.
5. Nenastoupí-li prodávající k odstranění řádně oznámené vady zboží v záruce do 10 dnů od jejího uznání, je kupující oprávněn pověřit odstraněním této vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí kupujícímu prodávající.

XI.

Práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2112 NOZ.

XII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v odst. 1. čl. VI. smlouvy smluvní pokutu ve výši **0,1 % z kupní ceny neodevzdaného zboží v Kč včetně DPH** za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vady zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v čl. X. smlouvy smluvní pokutu ve výši **0,05% z kupní ceny reklamovaného zboží včetně DPH** za každý započatý den prodlení, kdy kupující nemůže používat zboží k účelu, ke kterému je určeno a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
3. V případě prodlení se splněním povinností uvedených v odst. 12. stat' B. čl. VII. smlouvy zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši **750,- Kč** za každý započatý den prodlení až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu, která kupujícímu vznikne nesplněním těchto

povinností ze strany prodávajícího. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

4. V případě nedodržení povinností prodávajícího uvedených v čl. VII. této smlouvy, zaplatí prodávající jednorázovou pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každou samostatně nedodrženou povinnost, pokud není stanoveno v tomto čl. jinak.
5. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonné výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění, podle ustanovení § 1970 NOZ.
6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování povinné smluvní straně.
7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XIII.

Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními NOZ.
3. Prodávající prohlašuje, že odevzdané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně písemně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
5. Jednacím jazykem při ústním či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
6. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 NOZ důvěrné.
7. Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
8. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.
9. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví

této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem či emailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak.

10. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

XIV.

Zánik závazků

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím pro její podstatné porušení prodávajícím;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že bylo vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl-li konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla-li zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 odst. 1 NOZ, se rozumí:
 - a) nedodržení schválených TP pro sériovou výrobu;
 - b) prodlení s odevzdáním zboží o více jak 10 dnů;
 - c) nedodržení sjednané jakosti nebo druhu zboží;
 - d) prodlení s odstraněním vad zboží v záruce o více jak 10 dnů;
 - e) řádné neodevzdání zboží pro provedení ZVoZk;
 - f) hodnocení ZVoZk jako nevyhovující;

XV.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 12 listech a 3 přílohách o 41 listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ se v případě jednání o dodatcích nepoužije.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 – „Technická specifikace zboží“ – 6 listů;
 - příloha č. 2 – „Katalogizační doložka“ – 1 list;
 - příloha č. 3 – „Normativní výnos Ministerstva obrany č. 76/2013“ – 34 listů.

V Praze dne 21. 4.

2016

V Praze dne 21. 4.

2016

Ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory
sekce vyzbrojování a
JUDr. Pavlína ČERNÁ

Podpis a razítko k

MINISTERSTVO O
SEKCE VYZBROJOVÁNÍ A ARIZIC -13-

Ředitel a jednatel
KOBIT, spol. s r.o.
Ing. J. NOŽIČKA

Podpi

ROZVOJOVÉ 269 • 165 00 PRA
IČO 447 92 247

Technická specifikace

kontejneru na palivo bez výdejní skupiny

1. Název pořizované komodity

„Kontejner na palivo bez výdejní skupiny CN 12 KN“

2. Kód CPV – 34221000-2 „Mobilní kontejnery pro zvláštní účely“

3. Výrobce pořizované komodity:

Obchodní firma nebo název: KOBIT, spol. s r.o.
Sídlo: Praha 6, Rozvojová 269, PSČ 165 00
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 44792247
DIČ: CZ44792247

4. Podrobný popis pořizované komodity

4.1. Základní popis kontejneru na palivo bez výdejní skupiny (dále jen „kontejner“):

- kontejner je určen pro nezávislou přepravu a skladování až třech druhů paliv - nafta motorová NM-54 (NATO kód F-54), benzín automobilový BA-95N (NATO kód F-67) a jednotné palivo NATO (NATO kód F-63) v souladu STANAG 7090, nebo jejich ekvivalentů dle ČSN EN 590, ČSN EN 228 a VJS PHM 1-3-L;
- konstrukce a provedení odpovídá normě pro přepravu nebezpečných látek ADR – kód LGBF;
- podlaha kontejneru funkčně a rozměrově odpovídá standardnímu kontejneru ISO 1C;
- kontejner splňuje požadavky na automobilní, železniční a leteckou dopravu;
- pro přepravu a manipulaci s kontejnerem jsou ve všech jeho rozích umístěny standardní ISO rohové úchyty v souladu s ČSN 26 9344 - ISO 1161 a ČOS 399006;
- kontejner je vybaven závěsem pro hákové nakladače v souladu s DIN 30 722 (systém 1570) k zajištění možnosti manipulace s hákovým zařízením typu MULTILIFT.

4.2. Hlavní požadované funkce:

- skladování a automobilní přeprava paliva typu NM-54, BA-95N a jednotného paliva NATO (u železniční a letecké dopravy se jedná o přepravu pouze prázdného kontejneru);
- nakládka a vykládka plného kontejneru hákovým zařízením typu MULTILIFT, kde při nakládce dochází k jeho náklonu v úhlu cca 30°;
- propojitelnost kontejneru s dalšími externími nádržemi obdobného typu pro možnost vzájemného přečerpávání paliva pomocí hadic 3“ a externího čerpadla;
- nouzové vyprázdnění nádrží samospádem;
- horní a spodní plnění s ochranou proti přeplnění;
- nezávislá činnost na externím zdroji vzduchu pro ovládání pneumatických ventilů;
- možnost připojení na externí zdroj vzduchu a elektrické energie;
- plná funkčnost a ovladatelnost při naložení kontejneru na automobil (možnost obsluhy ze země nebo rampy).

4.3. Požadavky na zástavbu:

Zástavbové akumulátory pro pohon elektrického kompresoru k ovládání pneumatických ventilů zabezpečují minimálně 2 hodiny jeho činnosti při plném výkonu. Dobíjení zástavbových akumulátorů je umožněno z interního i externího zdroje elektrické energie. Dále

je umožněno vyprázdnění nádrží samospádem. Zástavba musí být opatřena uzamykatelnými dveřmi, nebo roletami s aretací polohy, které lze pečetit.

4.3.1. Nádrž

Nádrž je tříkomorová (tříkrát 4 000 litrů plnitelného objemu), z oceli ST 37 s dvojitou stěnou o celkové kapacitě 12 000 litrů. Komory stejného objemu umožňují současně nezávislé skladování a přepravu až tří různých druhů paliv a jejich přepravu. Pokud by objem komory byl nad 4 000 litrů, budou komory vybaveny vlnolamy. Každá komora je vybavena vstupním otvorem s víkem, který umožní obsluhu vnitřní kontrolu a čištění. Vstupní otvor má minimální normovou hodnotu 500 mm a bezpečný vstup je zajištěn žebříkem nebo stupadly, které neomezuji volný vstup do nádrže pro obsluhu. Nádrž je vybavena protiexplosivní a protidetonační pojistkou. Dále je vybavena bezpečnostním ventilem, odvětráváním, elektronickým čidlem hladiny pro kontrolu hladiny a ochranou proti přeplnění při spodním plnění. Ve spodní části kontejneru jsou ventily pro vypouštění/plnění každé komory opatřené ochranným krytem. Všechny komory jsou propojené ve spodní části prostřednictvím kulových ventilů pro možnost nezávislé přepravy různých druhů paliv. Všechny komory umožňují jejich odkalení. Dále umožňují ruční měření výšky hladiny měrnou tyčí. Vnitřní povrchová úprava nádrží nenarušuje jakost skladovaného paliva. Veškeré spoje, potrubí a hadice splňují požadavky ČOS 999909 a STANAG 3756. Pro přečerpávání paliva mezi externími nádržemi a pro odsávání paliva z nádrží techniky je potrubí od jednoho z čerpadel propojené do všech komor. Nádrže jsou opatřeny rekuperací I. stupně.

4.3.2. Elektroinstalace

Elektrický rozvod v technické části kontejneru je na 24V v souladu s ADR EX3 Technická část má možnost osvětlení. Je zabezpečena možnost připojení na vnější zdroj elektrické energie (průmyslová vidlice 1P+N+PE, 16A, 230V, IP67 nebo 3P+N+PE, 16A, 400V, IP67). Je zabezpečena možnost nouzového napájení z vozidlové sítě 24V.

Elektrické zařízení splňuje požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., nařízení vlády č. 23/2003 Sb. a ČOS 615001.

4.3.3. Potrubí

Potrubí je zhotovené z kovu s antikorozií úpravou v rozměru DN 3" a DN2". Veškeré spoje, potrubí a hadice splňují požadavky ČOS 999909 a STANAG 3756. Potrubí je samostatné pro každou komoru jak pro plnění, tak pro odčerpání paliva. Potrubí nepřesahuje přes vnější rozměr kontejneru a nebrání při manipulaci s kontejnerem.

4.3.4. Plnění komor

Spodní plnění jako provozní pro každou komoru samostatně (min. 3x spojky CAM LOCK) je umístěné centrálně na boku kontejneru včetně EURO LINK pro propojení se senzory proti přeplnění, centrální výpusť je samospádem prostřednictvím spojek CAM LOCK.

Horní plnění jako nouzové je přes plnicí otvor standardu DN 250 mm opatřený uzamykatelným víkem pro každou komoru samostatně.

4.3.5. Měření hladiny

Každá komora je vybavena elektronickým čidlem výšky hladiny pro monitorování plnění nádrže. Dále umožňuje ruční měření výšky hladiny měrnou tyčí v každé komoře.


4.3.6. Technická část

V zadní části kontejneru (obr. 1) je umístěna technická část obsahující tyto prvky:

- 2x zástavbový akumulátor zabezpečující:
 - a) činnost elektrického kompresoru,
 - b) osvětlení technické části,
 - c) funkci elektronického čidla pro kontrolu hladiny v nádržích;
- elektricky hnaný kompresor na 24V se vzduchojemem pro případné ovládání pneumatických ventilů při spodním plnění pokud je kontejner odstaven na volné ploše bez externího zdroje vzduchu;

- koncovky na připojení vzduchu ze vzduchové soustavy přepravního vozidla T 815 a T 815-7 s nástavbou MULTILIFT.
- nabíječ zástavbových akumulátorů pro jejich dobíjení

obr. 1

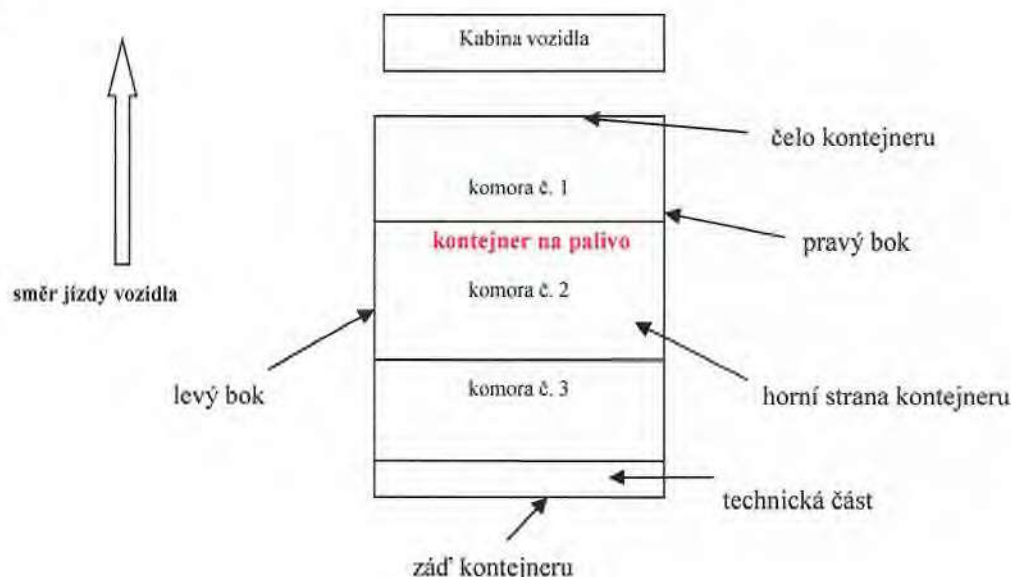

4.4. Technické parametry:

- délka, šířka, výška 6 058 mm x 2 438 mm x 2 438 mm dle ČOS 399006;
- geometrický objem 12 000 litrů (3 x 4 000 litrů);
- počet komor 3;
- materiál nádrže ocel ST 37;
- celková hmotnost max. 16 000 kg (při plných nádržích);
- stohování 1 + 8 (odpovídá normě ISO 1C a schválení Lloyd);
- životnost min. 10 let.

4.5. Provozní parametry:

- pracovní teplota - 40°C až + 50°C;
- relativní vlhkost 100% při + 30°C;
- odolnost proti dešti do 6 mm/min (při + 30°C);
- odolnost proti prachu do 300 mg/m³;
- odolnost proti větru do 30 m/s;
- nadmořská výška min do 3 000 m nad mořem;
- odolnost proti polétavému prachu a písku.

4.6. Příslušenství:

- 1 ks 3" ventilu s male a female koncovkou CAM LOCK;
- 2 ks adaptéru s 3" male CAM LOCK konektorem na 3" male CAM LOCK konektor;
- 1 ks adaptéru s 3" female CAM LOCK konektor na 2" male CAM LOCK konektor;
- 1 ks 90° koleno 3" female CAM LOCK na 3" female CAM LOCK konektor se záslepkou;
- 1 ks 2" sací hadice o délce min. 3,5 metru a max. 4 metry s 2" male CAM LOCK konektor se záslepkou;

- 1 ks 3" sací hadice o délce min. 3,5 metru a max. 4 metry s 3" male CAM LOCK konektor se záslepkou;
- 1 ks hadice (DN 11/4") o délce 5 metrů s pistolí STOP DN 32 mm pro výdej paliva samospádem;
- 1 ks hadice (DN 11/4") o délce 5 metrů s pistolí STOP DN 25 mm pro výdej paliva samospádem;
- úkapové plastové vaničky o objemech min. : 2 ks pro 7 – 10 litrů,
2 ks pro 30 – 40 litrů,
2 ks pro 100 - 120 litrů;
- 3 kusy kalibrovaných měrných tyčí v litrech (v případě kalibrace měrné tyče v cm s litrovacími tabulkami);
- 1 sada náhradních těsnění
- 1 sada žárovek pro osvětlení technické části;
- 1 ks krycí plachty celého kontejneru, barva krycí plachty dle ČOS 801001, odstín ČSN 5450 mat.;
- 1 ks protisluneční clony pro odclonění přímého slunce od celého kontejneru na PHM při jeho umístění na zemi z důvodu zabránění jeho přehřívání. Protisluneční clona je zavěšovací navlékácká plachta navlékaná na připravenou lanku po obvodu kontejneru z vrchních a bočních stran. Protisluneční clona umožňuje vytvoření distančního prostoru mezi kontejnerem a vrchní částí sluneční clony z důvodu zabezpečení proudění vzduchu (například nafukovacími tubusy). Protisluneční clona umožňuje přístup k technologické části. Požadavek na barevné provedení: kamufláž lesa, khaki, slonová kost s možností oboustranného provedení.

4.7. Příslušenství dle ADR:

- 2 ks hasicích přenosných hasicích přístrojů umístěných v plastových schránkách na rámu kontejneru (1 ks PHP práškový 6 kg s hasicím účinkem min. 43A, 233B; 1 ks PHP CO₂ 6 kg s hasicím účinkem min. 113B);
- cedulky pro označení dle ADR;
- 1 sada havarijní soupravy obsahující:
sorbenty,
rukávy a deky na kanálové vpusti,
tmel na nouzové utěsnění,
pytle na použitý sorbent,
lopata a koště z nejiskřícího materiálu;
- 2 páry rukavic odolných proti ropným produktům podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.;
- 2 ks ochranných brýlí;
- 2 ks reflexních vest;
- 2 ks čelových svítilen v nevýbušném provedení.

4.8. Hygienické požadavky a požadavky bezpečnosti práce obsluhy:

- při řešení umístění ovladačů a sdělovačů (čidla plnění) na nádrži musí být zohledněn požadavek, aby stojící obsluha sledovala ovladače a sdělovače v přímém pohledu očí (bez záklonu hlavy či předklonu trupu); maximální dosahová vzdálenost horních končetin při práci vstoje je 1800 mm v souladu s NV č. 361/2007 Sb.,
- v technické části kontejneru musí být zabudovanými nebo přenosnými zdroji umělého osvětlení zabezpečena hodnota udržované osvětlenosti $E_m = 150 \text{ lx}$ dle ČSN EN 12464-2,
- maximální hlukové hladiny při provozování elektrocentrály nesmí v místech, kde je přítomna obsluha překročit hodnotu 80 dB (A); v případě, že požadavek nelze z technických důvodů splnit musí být obsluha vybavena osobními pracovními prostředky k ochraně sluchu

s takovou hodnotou útlumu, aby expozice osob nepřekročila přípustné limity podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,

- při manipulaci s krycí plachtou, nebo protisluneční clonou nesmí být překročen hygienický limit pro hmotnost ručně přenášených břemen podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,

4.9. Další požadavky:

- schránky na hadice a další materiál dle ADR umístit na pravém a levém boku kontejneru;
- možnost uzamykání a pečetění pro veškerá víka nádrží, všech poklopů a dvířek;
- dvířka s možností aretace v otevřené poloze;
- horní strana nádrže (obr. 1) musí být upravena pro činnost obsluhy, povrch horní strany nádrže proveden v protiskluzové úpravě a opatřen potřebnými madly;
- možnost kompletní obsluhy kontejneru, pokud je umístěn na vozidle typu T 815 s nástavbou MULTILIFT;
- na pravém a levém boku kontejneru umístit po jednom žebříku pro výstup obsluhy na kontejner;
- zemnění musí odpovídat normě ADR;
- barva kontejneru musí odpovídat ČOS 801001 odstín ČSN 5450 mat.;

5. Manipulovatelnost a technická slučitelnost:

Kontejner na palivo je manipulovatelný při své maximální hmotnosti podle ČSN ISO 3874 následujícími technickými prostředky schválenými pro kategorii kontejnerů ISO 1C:

- bočním překladačem kontejnerů s manipulačním prostředkem STEELBRO, KLAUS;
- hákovým zařízením typu MULTILIFT, kde při nakládce dochází k náklonu kontejneru v úhlu 30°;
- hákovým zařízením typu MULTILIFT s adaptérem uchycení za čelní dolní a horní rohové prvky (H-rám), kde při nakládce dochází k náklonu kontejneru v úhlu 30°.

Současně musí splňovat požadavek k zajištění bezpečného způsobu manipulovatelnosti (nakládky/vykládky) kontejneru s přepravovanými palivy prostředky schválenými pro kategorii kontejnerů ISO 1C.

6. Podklady pro katalogizaci:

Z důvodu účelu pořízení kontejneru na skladování PHM, musí být kontejner katalogizovaný jako: „Nádrž kontejnerová na PHM“ v NSC 5430, CPA 252911, NIPEZ 44611400-0.

7. Přehled názvů uváděných norem:

- STANAG 7090 Průvodní specifikace paliva pro pozemní techniku NATO
- STANAG 3756 Zařízení a vybavení pro příjem a výdej leteckého petroleje a nafty
- ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
- ČSN EN 590 Motorová paliva – Motorové nafty
- ČSN EN 228 Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny
- VJS PHM 1-3/L – vojenské jakostní specifikace PHM na jednotné palivo JP/F-34
- ČSN 26 9344 – ISO 1161 Kontejnery ISO řady 1. Rohové prvky
- ČSN ISO 3874 Kontejnery řady 1 – manipulace a fixace
- ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
- ČSN EN 3 – Přenosné hasicí přístroje (ucelená řada technických norem)
- DIN 30 722 (systém 1570) – německá norma pro nosiče kontejnerů
- IP67 – Stupeň krytí, odolnost elektrospotřebiče
- ČOS 399006 Vojenské palety, svazky a kontejnery
- ČOS 615001 Elektrická zařízení v pojízdných a převozných prostředích pozemní vojenské techniky. 3. vydání

- ČOS 611501 Elektrická zdrojová soustrojí poháněná spalovacími motory - 3. vydání
- ČOS 801001 odstín ČSN 5450 mat Nátěrové systémy pro pozemní vojenskou techniku
- ČOS 999909 Standardizované spoje zařízení a vozidel určených pro příjem a výdej kapalných paliv
- nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí,
- nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
- vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.,

V Praze dne 21. 4.

2016

V Praze dne 28. 4.

2016

Ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory
sekce vyzbrojování
JUDr. Pavlína ČE

Podpis a razítko k

MINISTERSTVO
SEKCE VYZBROJOVÁNÍ

Ředitel a jednatel
KORIT spol. s r.o.
Ing. J

Podpis



KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-závazkového vztahu (dále jen „smlouva“) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS“) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK“) se **prodávající** zavazuje:

1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
2. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:
 - a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů¹;
 - b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM“) správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
3. Doručit OKM SPÚK v termínu nejpozději 50 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou² každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 2³ a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK.
5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 25 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.
6. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU

nám. Svobody 471

160 01 PRAHA 6

TEL.: 973 213 913

INTERNET: www.okm.army.cz

WAP: <http://wap.okm.army.cz>

FAX: 973 213 930

E-MAIL: katalogizace@army.cz

¹ Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.

² Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam katalogizačních agentur umístěn na www.okm.army.cz.

³ Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.int/structur/AC/135/welcome.htm.

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY

ze dne 24. června 2013

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti určených technických zařízení a jejich provozu

K zabezpečení jednotného postupu při zajištění bezpečnosti určených technických zařízení¹⁾ a jejich provozu v rezortu Ministerstva obrany **s t a n o v u j í :**

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Hlava I Základní ustanovení

Čl. 1 Určená technická zařízení

1. Určená technická zařízení podléhají před zavedením do užívání k plnění nebo zabezpečení úkolů ozbrojených sil v působnosti rezortu Ministerstva obrany posouzení²⁾ Úřadu státního odborného dozoru (dále jen „Úřad“³⁾). Tato zařízení se posuzují podle požadavků platných právních předpisů⁴⁾ a stanovených technických podmínek zadavatele.

2. Vojenský materiál, který je určen k výcviku ozbrojených sil nebo k použití u organizačních celků dislokovaných v zahraničí, jehož součástí je určené technické zařízení, podléhá posouzení⁵⁾ Úřadu. Tento materiál se posuzuje v souladu s požadavky platných právních předpisů, stanovených technických podmínek zadavatele a příslušnými Českými obrannými standardy⁶⁾.

3. Termíny kontrol a revizí určených technických zařízení jsou uvedeny v příloze 1.

¹⁾ § 1 vyhlášky č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení

²⁾ Čl. 13 odst. 2 NVMO č. 47/2011 Věstníku *Zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany*

³⁾ Čl. 15a Organizačního řádu Ministerstva obrany

⁴⁾ Např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

⁵⁾ Čl. 13 odst. 2 NVMO č. 47/2011 Věstníku *Zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany*

⁶⁾ § 4 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona

Čl. 2 Požadavky na dodavatele

Zadavatel veřejné zakázky⁷⁾ musí požadovat, aby dodavatel předložil ke každému určenému technickému zařízení technickou dokumentaci v tištěné a elektronické podobě v českém jazyce, která musí obsahovat:

- a) prohlášení Evropských společenství o shodě⁸⁾ u stanovených výrobků;
- b) průvodní dokumentaci⁹⁾;
- c) technický popis zařízení;
- d) montážní výkres, popis a vysvětlivky k výkresu a provozu zařízení;
- e) dokumentaci bezpečnostních systémů a zařízení;
- f) údaje o příslušenství.

Čl. 3 Ošetřování určeného technického zařízení uložené techniky

Revize, prohlídky a zkoušky určeného technického zařízení u uložené techniky se provádějí pouze před vyjmutím a uložením techniky. Po dobu uložení techniky se musí zabezpečit pravidelné ošetřování a údržba určeného technického zařízení podle průvodní a provozní dokumentace.

Čl. 4 Školitel

1. Osoby, které provádějí revize, prohlídky a zkoušky a obsluhují určená technická zařízení, školí odborně způsobilá osoba, kterou je zkušební komisař nebo revizní technik (dále jen „školitel“).

2. Osoby, které obsluhují elektrické zařízení, školí a jejich znalosti ověřuje organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti podle § 4 až 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné kvalifikaci v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

3. Školení a ověřování znalostí práce na elektrických zařízeních uskutečňuje organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti podle § 5 až 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

4. Školitel zajišťující odbornou přípravu osoby, která provádí revize, prohlídky a zkoušky a obsluhuje určené technické zařízení, určí s přihlédnutím k požadavkům bezpečnostně technických předpisů a průvodní technické dokumentaci výrobce obsah a délku teoretického školení a praktického zácviku.

5. Školitel odborně způsobilé osoby předkládá odbornou přípravu školení ke schválení Úřadu v termínu minimálně 3 týdny před vlastním školením.

⁷⁾ Čl. 13 a 14 RMO č. 52/2013 Věstníku *Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany*

⁸⁾ § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

⁹⁾ § 4 zákona č. 102/2001 Sb., § 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

6. Odborná příprava ke školení osoby podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. se Úřadu nepředkládá.

Čl. 5

Provozovatel a uživatel určených technických zařízení

1. Provozovatelem určeného technického zařízení je vedoucí organizačního celku, který provozuje vlastní nebo vypůjčená určená technická zařízení. Provozovatelem pro určená technická zařízení ve vozidlech se rozumí osoba podle čl. 1 písm. b) rozkazu ministra obrany Všeob-P-37 *Pravidla používání vozidel v rezortu Ministerstva obrany*.

2. Uživatelem určeného technického zařízení je fyzická osoba, kterou pověřil provozovatel k jeho užívání nebo obsluze.

Čl. 6

Požadavky k získání odborné způsobilosti osob k činnostem na určených technických zařízeních

1. Topiče středotlakého parního a kapalinového kotle přezkouvá Úřad po potvrzení odborného záznamu provozovatelem v délce 6 měsíců a absolvování odborného kurzu provozu a obsluhy kotlů v délce alespoň 20 hodin, který potvrdil revizní technik.

2. Zkoušku topiče středotlakého parního a kapalinového kotle zabezpečuje provozovatel za účasti revizního technika kotlů. U kotlů, kde je palivem plyn, se vyžaduje přítomnost revizního technika plynových zařízení. Po úspěšně vykonané zkoušce vydá Úřad topičský průkaz.

3. Revizní technik tlakových zařízení, který provádí zkoušky nedestruktivní technologií, musí prokázat kvalifikaci podle ČSN EN 473 Nedestruktivní zkoušení-Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT-Všeobecné zásady.

4. Odborná způsobilost pracovníka k měření tloušťky stěn tlakových zařízení ultrazvukem se musí prokázat dokladem o přezkoušení akreditovanou osobou v rozsahu ČSN EN 14 127 Nedestruktivní zkoušení-Měření tloušťky ultrazvukem.

5. Pracovníka, který odpovídá za bezpečný a spolehlivý provoz tlakových zařízení, musí proškolit a přezkoušet školitel. Rozsah školení a přezkoušení schvaluje Úřad.

6. Odbornou způsobilost obsluhy plnírny pravidelně přezkouvá zkušební komisař ve lhůtě 3 let. Součástí přezkoušení je písemná a praktická část. Dokladem o přezkoušení je osvědčení obsluhy plnírny.

7. Obsluha se musí prokazatelně seznámit s bezpečnostními předpisy pro konkrétní plnicí zařízení plírný a plnicí místo a v obsluze zařízení ji musí prakticky zaškolit odborně způsobilá osoba.

8. Školení a ověření znalostí podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. je platné po dobu 3 let. Doklady o školení a ověření znalostí podepisuje proškolený pracovník a školitel. Znalosti ověřuje školitel písemnou formou (testem).

9. Obsluha zdvihacích zařízení se musí pověřit, seznámit s předpisy a k obsluze prakticky zaučit. U zařízení skupiny A a B podle vyhlášky č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení, se způsobilost obsluhy dokládá průkazem, osvědčením nebo oprávněním k obsluze, které vydává školitel.

Čl. 7

Přezkoušení prototypu

1. Inspektor Úřadu stanoví termín, podmínky a způsob přezkoušení prototypu podle požadavku výrobce. Přezkoušení řídí a výsledky vyhodnocuje inspektor Úřadu.

2. Je-li zkouška prototypu úspěšná, vystaví Úřad závazné stanovisko. V něm se mohou stanovit podmínky, které se musejí dodržet u všech zařízení, která se vyrábějí podle odzkoušeného prototypu.

3. Veškeré změny u schváleného prototypu musí posoudit Úřad.

Čl. 8

Předání zápisu o revizi a zkoušce

Písemný doklad o kontrole, revizi, revizní zkoušce a inspekci musí revizní technik, technik-znalec nebo zkušební inspektor prokazatelně předat provozovateli.

Hlava II

Nevymezená určená technická zařízení

Čl. 9

Středotlaký kotel

Tlakové zařízení nevymezené ve vyhlášce č. 273/1999 Sb. je středotlaký kotel:

- a) 1. třída – parní kotel se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h;
- b) 2. třída – parní kotel se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h (včetně) nebo horkovodní kotel s tepelným výkonem nad 35 MW;
- c) 3. třída – parní kotel se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně) nebo horkovodní kotel s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně);
- d) 4. třída – parní kotel se jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně) nebo horkovodní kotel s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a ostatní kapalinové kotle.

Čl. 10

Dýchací přístroj

Dýchací přístroj se zdrojem stlačeného plynu je plynové zařízení nevymezené ve vyhlášce č. 273/1999 Sb.

Čl. 11

Nevymezené zdvihací zařízení

Zdvihací zařízení skupiny A nevymezené ve vyhlášce č. 273/1999 Sb. je:

- a) výtah, který je trvalou součástí budov a objektu, s výškou zdvihu nad 2 m;
- b) stavební výtah, určený současně pro dopravu osob;
- c) pohyblivé schody a chodníky;
- d) lyžařský vleč;
- e) zdvihací ústrojí pro manipulaci s kontejnery řady ISO.

ČÁST DRUHÁ TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

Hlava I Vzduchojem vozidla

Čl. 12 Označení

1. Výrobní štítek musí být přístupný a čitelný po dobu životnosti vzduchojemu. Provedení štítku musí umožňovat vyražení údajů v rozsahu nejméně 3 periodických revizí. Neumožňuje-li stávající štítek vyražení požadovaných údajů, revizní technik je oprávněn umístit na vzduchojem náhradní štítek podle přílohy 2.

2. Výměna vzduchojemu na vozidle se musí zabezpečit v souladu s homologací vzduchojemu vozidla.

Čl. 13 Provozní kontrola, revize a zkouška

1. Provozní kontrolu vzduchojemu vykonává pracovník, kterého určil provozovatel. Tento pracovník odpovídá za přípravu techniky na sezónní provoz vozidla. Kontrola obsahuje vizuální prohlídku vnějšího stavu, kontrolu celistvosti, čitelnosti výrobního štítku, odkalovacího ventilu a kontrolu těsnosti připojovacího šroubení. Provozní kontrola se uskutečňuje jednou ročně zpravidla při přípravě techniky na sezónní provoz.

2. Provozní kontrolu a periodickou revizi zapisuje pracovník, který odpovídá za přípravu techniky na sezónní provoz, do provozní dokumentace vozidla v tomto rozsahu:

- a) datum;
- b) druh (provozní kontrola/periodická revize);
- c) zjištěný stav;
- d) vyjádření o provozuschopnosti zařízení;
- e) jméno, příjmení a podpis.

3. Periodickou revizi provádí revizní technik. Revize zahrnuje vnitřní revizi a tlakovou zkoušku, vnější vizuální prohlídku a kontrolu ochrany proti korozi.

4. Místo vnitřní revize a tlakové zkoušky může revizní technik uskutečnit kontrolu podezřelých míst ultrazvukem v místech svarů a výskytu kondenzátu, vizuální kontrolu

vnitřního povrchu stěn endoskopem a zkoušku těsnosti zejména u obtížně demontovatelných vzduchojemů a v případech, kdy hrozí poškození částí tlakovzdušné soustavy, vlastní demontáž vzduchojemů.

5. Provozovatel musí zabezpečit periodické revize vzduchojemu nejdéle po 5 letech a vždy, vznikne-li podezření na jeho poškození. Výjimkou je vzduchojem zapojený v pneumatické soustavě, který je vybaven vysoušečem vzduchu a který není vystaven působení kondenzátu ve vzduchojemu. Ten podléhá první periodické revizi nejdéle po 10 letech provozu, dále každých 5 let.

6. Vyhoví-li vzduchojem periodické revizi, vyrazí revizní technik na štítek vzduchojemu datum periodické revize ve formátu mm/rr, přidělenou značku zkušebny (revizního místa) a datum příští revize. Současně pořídí záznam do revizního deníku zkušebny. Periodickou revizi zaznamená do provozní dokumentace vozidla pracovník, který odpovídá za přípravu techniky na sezónní provoz.

7. Vzduchojem, který byl pro zjištěné závady vyřazen z dalšího provozu, revizní technik znehodnotí včetně štítku a pořídí o tom záznam do revizního deníku zkušebny.

8. Náhradní vzduchojem, který se skladuje v prostředí podle pokynů výrobce a s vnitřní povrchovou úpravou, podléhá pouze provozní kontrole před jeho montáží do tlakovzdušné soustavy. V ostatních případech se provádí periodická revize vzduchojemu. Termín výchozí provozní kontroly, popřípadě periodické revize, vyrazí revizní technik na štítek vzduchojemu.

9. Zkoušku těsnosti po osazení vzduchojemu do pneumatické soustavy vozidla provádí určený odborný pracovník provozovatele vozidla.

Hlava II

Tlaková nádoba k dopravě plynů

Čl. 14

Všeobecná ustanovení

Za tlakovou nádobu k dopravě plynů se považuje spouštěcí lahev spalovacího motoru, která je součástí speciální pojezdové techniky.

Čl. 15

Značení tlakové nádoby k dopravě plynů a jejich evidence

1. Na každé tlakové nádobě k dopravě plynů v majetku státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, musí být kromě povinného výrobního značení vyražen:

- a) vojenský znak¹⁰⁾;
- b) vojenské evidenční číslo;
- c) nápis AČR (výška písmen minimálně 8 mm).

¹⁰⁾ § 1 odst. 1 vyhlášky č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích)

2. Vojenské evidenční číslo přiděluje, lahve označuje a centrální evidenci vojenských tlakových nádob k přepravě plynů vede oprávněné pracoviště zkušebny tlakových lahví Centra zabezpečení oprav, pracoviště Olomouc-Bystrovany. Vojenské evidenční číslo kompozitové tlakové lahve je její výrobní číslo.

3. Horní zaoblená část lahve a tělo lahve se barevně značí podle ČSN EN 1089-3 Lahve na přepravu plynů-Označování lahví na plyny (kromě LPG).

4. Kompozitové tlakové lahve se značí bezpečnostní nálepkou podle ČSN EN ISO 7225 Lahve na přepravu plynů-Bezpečnostní nálepky.

Čl. 16

Periodická zkouška tlakové lahve na dopravu plynu

1. Periodickou zkoušku kovové tlakové lahve na dopravu plynu (ocelová, hliníková a jejich slitiny) provádí Úřadem oprávněná zkušebna v rozsahu podle ČSN EN 1968 Lahve na přepravu plynů-Periodická kontrola a zkoušení bezešvých ocelových lahví. Lhůta periodické zkoušky všech je stanovena na 5 let kromě korozivních plynů.

2. Periodickou zkoušku kompozitové lahve na dopravu plynu provádí oprávněná zkušebna podle ČSN EN ISO 11623 Lahve na přepravu plynů-Periodická kontrola a zkoušení lahví na plyny z kompozitových materiálů. Lhůta periodické zkoušky kompozitové tlakové lahve na dopravu plynu je obecně 5 let, nestanoví-li výrobce kratší.

3. Životnost kovových tlakových lahví na dopravu plynu je 40 let. Životnost kompozitových tlakových lahví na dopravu plynu stanovuje výrobce.

4. Periodická zkouška tlakové lahve na dopravu plynu se vyznačí podle přílohy 3. Značení periodické zkoušky tlakové lahve na dopravu plynu se použije až při další periodické zkoušce.

Čl. 17

Skladování tlakové nádoby na dopravu plynu

Skladování tlakové nádoby na plyny v podzemním skladu povoluje Úřad.

Čl. 18

Přeprava tlakové nádoby na dopravu plynů

1. Všeobecná pravidla pro přepravu tlakové nádoby na dopravu plynu jsou stanovena v hlavě I díl 9 RMO Všeob-P-37.

2. Tlaková nádoba na dopravu plynu se musí na voze zajistit proti samovolnému pohybu ve všech směrech a proti poškození a znečištění. Zakazuje se dopravovat nádobu na plyny na sklápěcích vozech.

3. Při přepravě se musí tlaková nádoba na dopravu plynu umístit tak, aby ventily všech nádob byly na téže straně a přístupné.

4. Plná i prázdná tlaková nádoba k dopravě plynu se smí přepravovat jen s uzavřeným ventilem a s ochranným kloboučkem. Toto ustanovení neplatí pro dopravu nádoby s medicínalním plynem zdravotního přístroje v záchranném a sanitním voze a pro vojenskou techniku konstruovanou pro odběr plynu z nádoby při přepravě.

5. Tlakovou nádobu k dopravě plynu je zakázáno přepravovat v prostoru osobního vozidla, v němž prostor pro řidiče není oddělen od prostoru pro přepravu nádob. Výjimku tvoří nádoby, které slouží k provozním účelům, jednotlivé nádoby s vnitřním objemem do 12 l a nádoby na propan butan do součtu hmotností náplně 40 kg.

6. Silniční vozidlo zdravotnické pomoci může přepravovat kromě tlakové nádoby na dopravu plynu, která je nedílnou součástí zdravotnického přístroje, jímž je vozidlo vybaveno, a která je určena k jeho provozu, ještě dvě tlakové nádoby k dopravě plynu, jejichž celkový vnitřní objem nepřesáhne 20 litrů.

Čl. 19

Zkoušení tlakové lahve k dopravě plynů plněných vzduchem spojené trvale se zdrojem tlaku a zapojené do baterie tlakových lahví

1. Tlakové lahve k dopravě plynů plněných vzduchem spojené trvale se zdrojem tlaku a zapojené v baterii tlakových lahví zkouší revizní technik podle ČSN 690012 Tlakové nádoby stabilní-Provozní požadavky po 5 letech.

2. Náhradní způsob zkoušení tlakové lahve k dopravě plynů plněných vzduchem spojené trvale se zdrojem tlaku a zapojené v baterii tlakových lahví se uskutečňuje po 5 letech revizi a zkouškou vybrané lahve na dopravu plynů z každé řady baterie při dodržení těchto podmínek:

- a) baterie je složena z tlakových lahví k dopravě plynů stejného typu, které vyrobil stejný výrobce a které jsou namáhané stejným způsobem;
- b) provozní plyn je vysušený a ochlazený vzduch bez pulsací.

3. Při náhradním způsobu zkoušení baterie tlakových lahví k dopravě plynů musí revizní technik provést:

- a) vnitřní revizi u jedné vybrané tlakové lahve k dopravě plynu z každé řady baterie;
- b) namátkovou kontrolu tloušťky stěny vybrané tlakové lahve k dopravě plynu ultrazvukovým tloušťkoměrem.

4. Vyhoví-li vybraná tlaková lahev k dopravě plynů z řady baterie revizi a zkoušce v rozsahu podle předcházejícího odstavce, vyhověly i ostatní lahve v řadě baterie. Nevyhoví-li láhev k dopravě plynů revizi a zkoušce, musí revizní technik zkoušet každou lahev řady baterie.

5. Zkouška těsnosti a provozní revize celého komplexu zařízení se provádí v termínech podle ČSN 690012.

ČÁST TŘETÍ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Hlava I Dýchací přístroj

Čl. 20 Kontroly, revize a zkoušky

1. Zkoušky, revize a provozní kontroly dýchacího přístroje se provádějí v rozsahu a termínech, které uvádí výrobce.

2. Kvalita tlakového vzduchu pro dýchací přístroj se ověřuje podle ČSN EN 12021 Ochranné prostředky dýchacích orgánů-Tlakový vzduch pro dýchací přístroje nejméně jednou ročně.

Čl. 21 Provozování dýchacího přístroje

1. Uživatele dýchacího přístroje musí prokazatelně proškolit školitel.

2. Provozovatel vede pro dýchací techniku:

a) záznam o použití dýchacího přístroje, který obsahuje:

- 1) datum použití;
- 2) název dýchacího přístroje;
- 3) výrobní nebo evidenční číslo dýchacího přístroje;
- 4) jméno a příjmení osoby, která dýchací přístroj použila;
- 5) místo a dobu použití;

b) záznam o provozní kontrole, který obsahuje:

- 1) datum záznamu;
- 2) název dýchacího přístroje;
- 3) výrobní nebo evidenční číslo dýchacího přístroje;
- 4) výsledky zkoušek získané provozní kontrolou;
- 5) příjmení a podpis osoby, která provedla provozní kontrolu.

c) protokol o revizi dýchacího přístroje, který obsahuje:

- 1) datum revize;
- 2) název dýchacího přístroje;
- 3) výrobní nebo evidenční číslo dýchacího přístroje;
- 4) výsledek revize;
- 5) příjmení a podpis osoby, která provedla revizi.

Hlava II Rozvod topného, technického a medicijnálního plynu

Čl. 22 Kontroly a revize

Kontroly a revize rozvodu topného, technického a medicijnálního plynu se provádějí ve lhůtách podle ČSN 38 6405 Plynová zařízení-Zásady provozu, a to kontroly zařízení ve lhůtách 1 rok a revize zařízení ve lhůtách 3 roky.

Hlava III Plnárna a plnicí místo

Čl. 23

Požadavky na zařízení a obsluhu plnárny

1. Plnárna je objekt, který je určen pro plnění tlakové nádoby na dopravu plynu. Zahnuje plnicí zařízení, zařízení pro kontrolu tlakové nádoby k dopravě plynu, manipulační sklad a hygienické zařízení. Součástí může být přípravná a zkušebna. Musí splňovat požadavky ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny-Provozní pravidla.

2. Plnicí místo je prostor, který je vyhrazen pro plnění tlakové lahve pro dýchací techniku. Plnicí místo schvaluje Úřad po prokázání odborné způsobilosti obsluhy a prověření úplnosti provozní dokumentace.

3. Plnění nádob plyny je činnost, která podléhá vydání oprávnění Úřadu s platností 3 roky.

4. Pro umístění kyslíkového generátoru v samostatném kontejneru a pojezdné plnárny technických plynů (kyslík, dusík, vzduch) platí bezpečnostní požadavky podle ČSN 078304.

5. Meteorologické balony se plní vodíkem přiměřeně podle TPG 401 01 Použití technických plynů pro plnění balonků.

ČÁST ČTVRTÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Hlava I Základní ustanovení

Čl. 24

Obsluha a práce na elektrickém zařízení

1. Osoba, která obsluhuje nebo udržuje elektrické zařízení nebo v jeho blízkosti pracuje, musí dodržovat požadavky stanovené ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních-Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2.

2. Provozovatel elektrického zařízení musí určit osobu, která odpovídá za elektrické zařízení, podle článku 4.3 ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

3. Určenou osobou je každý uživatel, který odpovídá za všechna elektrická zařízení, která převzal k výkonu své práce. Tato zařízení se musejí zapsat do evidenčního listu nářadí a pomůcek¹¹⁾.

4. Provozovatel každého elektrického zařízení musí mít k dispozici jeho provozní dokumentaci, která stanovuje účel a způsob používání zařízení. Zaměstnavatel (provozovatel)

¹¹⁾ Vzor 57 RMO Všeob-P-16 *Doplňková evidence majetku v rozpočtovém úseku Ministerstva obrany*

může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem¹²⁾.

Čl. 25

Pojízdný a převozný prostředek

1. Osoby, které provozovatel pověřil k činnostem na pojízdném nebo převozném prostředku, musejí dodržovat požadavky na ochranu a provedení elektrického zařízení v pojízdném a převozném prostředku pozemní vojenské techniky z hlediska bezpečnosti a ochrany před úrazem elektrickým proudem uvedené v ČOS 615001 3. vydání Elektrická zařízení v pojízdných a převozných prostředcích pozemní vojenské techniky a vojenském předpisu Vševojsk-16-8 *Bezpečnostní předpis pro elektrická zařízení v pojízdných nebo převozných prostředcích pozemní vojenské techniky*.

2. Pravidelná revize prodlužovacího přívodu v pojízdném nebo převozném prostředku se musí provést ve stejném termínu jako revize tohoto prostředku, pokud se v této lhůtě prostředek nepoužíval. V opačném případě se revize prodlužovacích přívodů realizuje v termínu podle tabulky 1 ČSN 33 1600 ed. 2.

3. Revize elektrického zařízení pojízdného nebo převozného prostředku se musí provést v každém kalendářním roce.

Čl. 26

Elektrické zdrojové soustrojí poháněné spalovacím motorem

Všeobecné takticko-technické požadavky pro elektrické zdrojové soustrojí poháněné spalovacím motorem řeší ČOS 611501 2. vydání Elektrická zdrojová soustrojí poháněná spalovacími motory-všeobecné požadavky.

Hlava II

Elektrické zařízení střelnice

Čl. 27

Stanovení odpovědnosti za elektrické zařízení střelnice

1. Vedoucí organizačního celku (provozovatel), který má zařízení v materiálové evidenci, odpovídá za údržbu, kontroly a revize jednotlivých částí elektrického zařízení střelnice, revize rozvodů s ovládacím napětím, stanovení revizní lhůty pro jednotlivé části elektrického zařízení střelnice a plnění povinností provozovateli elektrických rozvodů bez napětí.

2. Provozovatel střelnice musí určit odpovědnou osobu, která odpovídá za elektrické zařízení střelnice.

¹²⁾ § 3 písm. a) odst. 1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Čl. 28

Revize a kontrola rozvodu s ovládacím napětím

1. Jako zdroj napětí pro ovládací obvod se musí použít zdroj, který konstrukčně splňuje podmínky bezpečného napětí podle ČSN 34 1010 Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, ČSN 35 1330 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky, ČSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti-Ochrana před úrazem elektrickým proudem a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti-Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Rozvody se revidují podle norem platných v době jejich instalace.

2. Obsluha střelnice musí vykonávat pravidelnou prohlídku nejméně jednou za měsíc a před každým použitím střelnice uskutečnit funkční kontrolu. Obsluha musí mít kvalifikaci nejméně podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

3. Nebude-li při práci na zařízení prokazatelně zajištěno vypnutí napájecího usměrňovače, je nutno postupovat jako při práci pod napětím podle ČSN EN 50110-1 ed. 2. Podle TNI 34 3100 práci na zařízení smí vykonávat osoba znalá podle ČSN EN 50110-1 ed. 2 za splnění všech podmínek uvedených v této normě a v TNI 34 3100. Podmínky pro práci na elektrickém zařízení se musejí stanovit v provozním řádu střelnice a pracovníci střelnice se musejí s nimi prokazatelně seznámit.

4. Pravidelnou revizí měření izolačních stavů je možno nahradit vizuální kontrolou zapojení v rozvaděčích a na sdělovacích svorkovnicích, jsou-li prováděné prohlídky a funkční kontroly zařízení. Tato kontrola se zapisuje do revizní zprávy.

Čl. 29

Termíny revizí elektrických zařízení a instalací nízkého napětí

1. Obsluha střelnice musí provádět pravidelnou prohlídku nejméně jednou za měsíc. Před každým použitím střelnice musí obsluha střelnice vykonat funkční kontrolu. Obsluha musí mít kvalifikaci nejméně podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

2. Pravidelné revize elektrických instalací v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob nebo druhu prostředí v prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno, se provádějí podle tabulky 1 ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy-Revize elektrických zařízení a čl. 62.2 ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize.

Hlava III

Elektrické ruční nářadí, prodlužovací nebo odpojitelný přívod

Čl. 30

Kontroly

Elektrické spotřebiče, elektrické ruční nářadí, prodlužovací a odpojitelné přívody kontroluje pracovník poučený podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.

Čl. 31

Revize

1. Revize elektrického spotřebiče, elektrického ručního náradí a prodlužovacího nebo odpojitelného přívodu se provádí podle ČSN 33 1600 ed. 2.

2. Stávající kartu revizí elektrického spotřebiče vyplněnou podle ČSN 33 1610 lze ponechat za předpokladu, že karta bude upravena podle přílohy 4 v rámci pravidelné revize elektrického spotřebiče podle ČSN 33 1600 ed. 2.

3. Stávající kartu revizí elektrického ručního náradí vyplněnou podle ČSN 33 1600 nelze upravit, musí se vyměnit v rámci pravidelné revize elektrického ručního náradí (spotřebiče) za karty odpovídající ČSN 33 1600 ed. 2.

4. Tiskopis Karta revizí elektrického spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu podle ČSN 33 1600 ed. 2 vydává Úsek metrologie a technického dozoru Centra zabezpečení oprav.

5. Revize podle ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání a ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání zůstávají v platnosti do následného termínu revize uvedeného v kartě revizí.

Čl. 32

Ověření spojitosti

U spotřebiče třídy ochrany I a prodlužovacího nebo odpojitelného přívodu před uvedením do provozu ověří spojitost ochranného vodiče podle poznámky 7 čl. 5.3 ČSN 33 1600 ed. 2 revizní technik s rozsahem činnosti minimálně E4A-S.

Čl. 33

Uvedení do provozu

1. Před uvedením elektrického spotřebiče do provozu vystaví provozovatel tiskopis Karta revizí elektrického spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu podle ČSN 33 1600 ed. 2 podle přílohy 5 nebo revizní technik s rozsahem činnosti minimálně E4A-S provede pravidelnou revizi podle ČSN 33 1600 ed. 2. Na kartě se uvede:

- a) název a typové označení elektrického spotřebiče;
- b) datum nákupu nebo pořízení;
- c) označení prodejce a číslo kupní smlouvy;
- d) návrh lhůty pravidelné revize;
- e) jméno, příjmení a podpis osoby, která vystavila kartu revizí.

2. První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou 1 ČSN 33 1600 ed. 2 od uvedení do provozu.

Čl. 34

Zásuvkový adaptér s přepětovou ochranou

Pravidelná revize zásuvkového adaptéru s integrovanou přepětovou ochranou se provádí v rozsahu revize prodlužovacího přívodu, kromě měření izolačního odporu. Izolační odpor se měří podle pokynů výrobce. Nejsou-li dostupné, postačuje změření unikajícího proudu.

Čl. 35

Přípevněný elektrický spotřebič

1. Pravidelná revize přípevněného elektrického spotřebiče se provádí v rozsahu ČSN 33 1600 ed. 2 a řídí se lhůtami uvedenými v ČSN 33 1500, které jsou stejné jako lhůty revizí elektrických instalací. Tiskopis Karta revizí elektrického přípevněného spotřebiče podle ČSN 33 1600 ed. 2 a ČSN 33 1500 vydává Úsek metrologie a technického dozoru Centra zabezpečení oprav podle přílohy 6. Revizi může provádět revizní technik s rozsahem činnosti minimálně E4A-S.

2. Pravidelná revize elektrického spotřebiče, který je součástí pevného rozvodu, se provádí současně s revizí elektrické instalace objektu. Revizi může provádět revizní technik s rozsahem činnosti minimálně E2A.

Hlava IV

Ostatní revize, ověřování, zkoušky a instalace

Čl. 36

Zkoušení zdravotnického elektrického přístroje a zdravotnického elektrického systému

Zkoušky zdravotnického elektrického přístroje a zdravotnického elektrického systému (ME přístroj a ME systém) se provádějí podle ČSN EN 62353 Zdravotnické elektrické přístroje-Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů. Zkoušky může provádět revizní technik s osvědčením minimálně E4A-Z.

Čl. 37

Ověření (kontroly) elektrického, elektronického a programovatelného zařízení a systému u stroje

Rozsah ověření výrobku stanovuje čl. 18 ČSN EN 60204-1 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení pracovních strojů. Část 1: Všeobecné požadavky. Následná kontrola zařízení se musí uskutečnit nejméně jednou za 12 měsíců podle § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Ověření může provádět pracovník s kvalifikací podle § 6 až 9 podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., který splňuje podmínky oprávnění, které vydal Úřad.

Čl. 38

Mimořádné revize elektrického zařízení

Došlo-li ke ztrátě výchozí revizní zprávy elektrického zařízení, může být místo ní provedena mimořádná revize v rozsahu výchozí revize v souladu s ČSN 33 1500 změna Z4.

Čl. 39

Elektrická instalace střídavého napětí nad 1 kV

1. Provozovatel musí provozovat elektrické instalace v souladu se všeobecnými požadavky pro návrh a stavbu elektrické silové instalace v soustavách střídavého napětí nad 1 kV podle ČSN EN 61 936-1 (12/2011) Elektrické instalace nad AC 1kV.

2. Osoba, která vykonává činnosti na elektrické instalaci střídavého napětí nad 1 kV, musí používat osobní ochranné pomůcky v rozsahu podnikové normy PNE 38 1981 ed. 3 Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice distribučních soustav a přenosové soustavy.

3. Provozovatel musí zabezpečit ochranu před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě v rozsahu podle podnikové normy PNE 33 0000-1 5. vydání Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatele elektřiny.

Hlava V **Elektrický rozvod ve stanech**

Čl. 40 **Všeobecné požadavky**

Jmenovité napájecí napětí elektrických instalací nesmí překročit střídavé napětí 230/400 V nebo stejnosměrné napětí 440 V. Při návrhu je nutno respektovat vnější vlivy v místě zřizované elektrické instalace, včetně přítomnosti vody a ostatní bezpečnostní rizika, ve smyslu čl. 4.1 ČSN EN 50110-1 ed. 2.

Čl. 41 **Bezpečnostní požadavky**

1. Ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN se musí realizovat výhradně v síti TN-S. Síť TN-C nelze použít. Síť TN (TN-S, TN-C) je definována v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

2. Není dovoleno používat ochranu před nebezpečným dotykem zábranou, polohou, nevodivým okolím a neuzemněným místním pospojováním.

3. Distribuční obvod napájecí instalace musí být odpojitelný vlastním snadno přístupným a jasně rozpoznatelným odpojovacím přístrojem, který musí odpojovat všechny pracovní vodiče (fázové vodiče a nulový vodič).

4. Napájecí kabel musí být pro automatické odpojení od zdroje vybaven vlastním proudovým chráničem se jmenovitým vypínacím reziduálním proudem, který nepřesahuje 300 mA. Z důvodu dosažení selektivity s proudovými chrániči koncových obvodů se musí použít chránič s časovým zpožděním nebo chránič typu S.

5. Koncový obvod, zásuvkový obvod do 32 A a stolní přístroj připojený šňůrou nebo ohebným vodičem s proudem do 32 A musí být chráněn proudovým chráničem se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem, který nepřesahuje 30 mA. Je-li zřízen obvod nouzového únikového osvětlení napájený z baterie, musí být chráněn pomocí proudového chrániče stejně jako ostatní světelné obvody.

6. Elektrický motor bez trvalého dohledu musí být vybaven tepelnou ochranou a blokováním neočekávaného spuštění.

7. Výbojkové a bodové světlo, projektor a jiné zařízení s vysokou teplotou povrchu se musí umísťovat mimo dosah hořlavých materiálů. Při instalaci je nutno dodržet pokyny výrobců jednotlivých zařízení.

8. Elektrický rozvod se smí provozovat pouze pod pravidelným odborným dohledem pracovníka s kvalifikací minimálně podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Jedná-li se o schválenou soupravu (osvědčená Úřadem), může pravidelný dohled vykonávat pracovník s kvalifikací minimálně podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Čl. 42

Výběr a stavba elektrického zařízení

1. Ovládací, ochranný a spínací přístroj musí být umístěn v uzavíratelných rozváděčích.

2. Propojovací silový vodič musí být slán s měděnými žilami s průřezem min. $1,5 \text{ mm}^2$. Na místech s nebezpečím mechanického poškození kabelu se musí použít kabel s pancéřovým pláštěm nebo kabel chráněný proti mechanickému poškození. V zóně, která je přístupná veřejnosti, se nesmějí vést ohebné šňůry bez ochrany proti mechanickému poškození.

Čl. 43

Způsob kladení vedení a montáže elektrického zařízení

1. Není-li ve stanu elektrická požární signalizace, musí vodič elektrického vedení splňovat alespoň jednu z těchto podmínek:

- a) vedení musí být odolné vůči plameni nebo musí vytvářet málo zplodin hoření;
- b) musí se použít jednožilový nebo vícežilový nepancéřovaný kabel uložený v kovové nebo nekovové trubce anebo liště, který poskytuje ochranu proti ohni se stupněm ochrany krytem min. IPX4.

2. Kabely se spojují pouze odpovídajícími konektory (zásuvkami), popř. se spoj může provést v uzavřeném prostoru se stupněm ochrany krytem min. IPX4 nebo IPXXD. Průmyslová zásuvka a vidlice, které jsou součástí prodlužovací šňůry, musejí mít minimální stupeň ochrany IP67. Pokud se tah vedení může přenášet na koncovky, musí spoj obsahovat ukotvení.

3. Umísťuje-li se svítidlo níže než 2,5 m nad podlahou nebo tam, kde může dojít k dotyku se svítidlem, musí se upevnit a chránit takovým způsobem, aby se zabránilo zranění osoby nebo vznícení věci.

4. Elektrická výbojková (neonová) svítidla se musejí instalovat mimo dosah ruky nebo se musejí chránit tak, aby nemohla způsobit zranění osoby. Prostor za neonovým svítidlem se musí zabezpečit proti vznícení nehořlavým materiálem.

5. Elektrický motor musí být ve všech pólech chráněn nadproudovým relé.

Čl. 44

Revize

1. Elektrická instalace soupravy se musí po každém vybudování revidovat na místě. Revizi mohou provádět revizní technici s osvědčením minimálně E4A.

2. Výjimkou je elektrická instalace soupravy, kterou schválil Úřad podle typového projektu, a s platnou pravidelnou revizí. Tato souprava se po rozvinutí podle schváleného návodu vyškolenou obsluhou pro dané zařízení nereviduje.

ČÁST PÁTÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Čl. 45

Prohlídky a zkoušky zdvihacích zařízení

1. Prohlídky a zkoušky zdvihacího zařízení se provádějí:
 - a) po dokončení montáže nového zařízení;
 - b) po rekonstrukci a generální opravě;
 - c) po opravě;
 - d) po přemístění na jiné pracoviště spojené s demontáží a montáží zařízení (netýká se mobilních jeřábů);
 - e) v provozu v pravidelných obdobích;
 - f) nařídí-li to Úřad.
2. Před uvedením zdvihacího zařízení do provozu se provede:
 - a) přezkoušení prototypu;
 - b) montážní zkouška;
 - c) úřední zkouška (ověřovací).
3. Provozní způsobilost a bezpečnost v průběhu používání zdvihacího zařízení se ověřuje:
 - a) revizemi;
 - b) revizními zkouškami;
 - c) zkouškami po opravách;
 - d) zkouškami po přemístění na jiné pracoviště;
 - e) kontrolními prohlídkami a zkouškami.

Čl. 46

Montážní zkouška

Montážní zkouška se provádí po dokončení montáže nového zařízení, po rekonstrukci, generální opravě a po přemístění zařízení, které je spojeno s demontáží a montáží. Montážní zkoušku provádí kompetentní odborně způsobilá osoba výrobce zařízení, dodavatele nebo montážní organizace. O průběhu a výsledcích zkoušky vyhotoví písemný doklad. Montážní zkouška neopravňuje k uvedení zařízení do provozu.

Čl. 47

Úřední zkouška

1. Úřední zkouška (ověřovací) se provádí po ukončení výroby, montáže, rekonstrukce nebo generální opravy zdvihacího zařízení.
2. Zdvihací zařízení lze uvést do provozu na základě úspěšné úřední zkoušky, kterou řídil inspektor Úřadu nebo jím pověřená odborně způsobilá osoba.
3. Úřední zkouška se provádí podle požadavku provozovatele zařízení po úspěšné montážní zkoušce.
4. Termín konání úřední zkoušky určí po dohodě se žadatelem inspektor Úřadu, který stanoví podmínky zkoušky.

5. Dokladem o úspěšné úřední zkoušce je závazné stanovisko, které potvrzuje, že zařízení splňuje požadavky technické bezpečnosti. Závazné stanovisko vystavuje inspektor Úřadu nebo jím pověřená odborně způsobilá osoba.

6. Úřední zkouška zdvihacího zařízení se opakuje v těchto případech:

- a) v průběhu provozu zdvihacího zařízení ve lhůtách stanovených v posledním osvědčení o zkoušce, předpisech nebo normách;
- b) před opětovným uvedením do provozu u zařízení, která Úřad vyřadil z provozu;
- c) na vyžádání Úřadu.

7. Zkušební břemeno, pomůcky, jakož i pracovníky pro úřední zkoušky a opakované úřední zkoušky zajišťuje žadatel.

Čl. 48

Ověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti v průběhu používání zařízení

1. Provozní způsobilost a bezpečnost v průběhu používání zařízení ověřuje pověřená odborně způsobilá osoba v rozsahu a termínech, které musejí být v souladu s požadavky právních předpisů, norem a návodů výrobců.

2. O revizi, zkoušce, kontrole a inspekci se musí zpracovat zápis (protokol s popisem zkoušeného zařízení), který obsahuje základní technické údaje, rozsah úkonu, kontrolované nebo zjištěné hodnoty včetně jejich vyhodnocení, souhrn zjištěných závad, neshod a nedostatků, jednoznačné stanovení další použitelnosti zařízení a podpis zpracovatele.

Čl. 49

Inspekce, revize a revizní zkouška jeřábu

1. Inspekce jeřábu se provádí se podle ČSN ISO 9927-1: Jeřáby-Inspekce – Část 1: Všeobecně. Aby byl splněn požadavek na zajištění bezpečného provozu jeřábu, musí se dodržovat příslušné pracovní a provozní podmínky. Pravidelné inspekce zjišťují odchylky od bezpečného stavu. Inspekce musí zajistit provozovatel jeřábu v tomto rozsahu:

- a) denní inspekce – před zahájením provozu, provádí jeřábník;
- b) běžná inspekce – jednou za 6 měsíců, provádí provozní technik zdvihacích zařízení;
- c) mimořádná inspekce – po mimořádných událostech, provádí inspektor Úřadu, zkušební komisař nebo revizní technik;
- d) inspekce po změnách – po změnách nosnosti, nosné konstrukce, způsobu ovládání apod., provádí inspektor Úřadu, zkušební komisař nebo revizní technik.

2. Periodická inspekce podle ČSN ISO 9927-1 se v rezortu Ministerstva obrany nahrazuje revizí podle ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení.

3. Důkladná inspekce podle ČSN ISO 9927-1 se v rezortu Ministerstva obrany nahrazuje revizní zkouškou podle ČSN 27 0142.

Čl. 50

Zvláštní posouzení jeřábu

1. Zvláštní posouzení jeřábu se provádí podle ČSN ISO 12482-1 + Z1: Jeřáby-Sledování stavu Část 1: Všeobecně. Zvláštní posouzení se uskutečňuje, přibližují-li se provozní parametry jeřábu k projektovaným omezujícím podmínkám provozu. Nejsou-li

kritéria pro posouzení k dispozici, musí se zvláštní posouzení uskutečnit vždy, dojde-li ke zvýšení četnosti hlášení závad, nebo pravidelná inspekce odhalí závažné zhoršení stavu jeřábu.

2. Zvláštní posouzení se musí provést u věžových, nakládacích a mobilních jeřábů nejpozději do 10 let od data výroby a u všech ostatních jeřábů nejpozději do 20 let od data výroby.

3. Provozovatel oznámí termín zvláštního posouzení jeřábu Úřadu minimálně 3 týdny předem. Stav vyhodnocuje zkušební komisař zdvihacích zařízení Armády České republiky (AČR) nebo odborně způsobilá osoba (revizní technik, technik znalec apod.) právnické nebo podnikající fyzické osoby.

Čl. 51

Signalizace při nakládání s břemenem

1. Voják z povolání a občanský zaměstnanec, který plní úkoly zajištění bezpečného provozu kolové nebo pásové techniky určené pro manipulaci s břemeny nebo vyprošťovací práce, se řídí podle přílohy č. 4 ČSN 27 0143 Zdvhací zařízení, Provoz, údržba opravy.

2. Voják z povolání a občanský zaměstnanec, který plní úkoly zajištění bezpečného provozu kolové nebo pásové techniky určené pro manipulaci s břemeny nebo vyprošťovací práce během společných operací a cvičení v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), se musí předem seznámit a prokazatelně odborně proškolit s požadavky spojenecké publikace APP-14(A) LAND COMPENDIUM OF HAND SIGNALS umístěné na intranetové adrese <http://www.isl.acr/DATA/Dokumenty/Doprava/APP-14-A.pdf>.

ČÁST ŠESTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 52

Vybrané související technické normy rozdělené podle druhů určených technických zařízení jsou uvedeny v přílohách 7 až 10.

Čl. 53

Tento výnos nabývá účinnosti **dnem vyhlášení** ve Věstníku Ministerstva obrany. Týmž dnem pozbývá platnosti normativní výnos Ministerstva obrany Vševojsk-10-3 *Používání a přezkušování kovových tlakových nádob k dopravě plynů*, vydaný v roce 1981.

Čj. 255-11/2013-ÚřSOD

Generální sekretář Ministerstva obrany

Jan V Y L I T A v. r.

Zkoušky, kontroly a revize určených technických zařízení

Článek NVMO	Zařízení	Druh	Norma	Lhůta	Vykoná
13	Vzduchojem	Provozní kontrola		1 rok, zpravidla při přípravě techniky na sezónní provoz	Určený odborný pracovník provozovatele
		Periodická revize		5 let/10 let a dále každých 5 let/vždy při podezření na poškození vzduchojemu	Revizní technik, odborná způsobilost revizního technika v rozsahu ČSN EN 14 127 Nedestruktivní zkoušení – Měření tloušťky ultrazvukem
		Náhradní způsob provedení periodické revize		Poznámka: 10 let u soustav vybavených vysoušečem vzduchu zabezpečujícím absenci kondenzátu ve vzduchojemu	
16	Kovová (ocelová, hliníková a jejich slitiny) tlaková lahev na dopravu nekorozivního plynu	Zkouška těsnosti		Po připojení vzduchojemu do pneumatické soustavy	Určený odborný pracovník provozovatele
		Periodická zkouška	ČSN EN 1968 Lahve na přepravu plynů – Periodická kontrola a zkoušení	5 let	Úřadem oprávněná zkušebna
16	Kompozitová tlaková lahev na dopravu plynu	Periodická zkouška	ČSN EN ISO 11623 Periodická kontrola a zkoušení lahví na plyny z kompozitových materiálů	5 let/výrobce může stanovit dobu kratší	Úřadem oprávněná zkušebna

Článek NVMO	Zařízení	Druh	Norma	Lhůta	Vykoná
19	Tlakové lahve k dopravě plynů plněné vzduchem, spojené trvale se zdrojem tlaku a zapojené v baterii tlakových lahví Revize a zkoušky lze provádět na každé lahvi v baterii podle ČSN 690012 Tlakové nádoby stabilní-Provozní požadavky, nebo náhradním způsobem podle čl. 17	Vnitřní revize a zkouška těsnosti každé lahve na dopravu plynů	ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky	5 let	Revizní technik
		Zkouška náhradním způsobem (vybrání lahev na dopravu plynu v každé baterii)	Podmínky podle čl. 17		
		Zkouška těsnosti a provozní revize celého zařízení	ČSN 69 0012	1 rok	
20	Dýchací přístroj	Zkoušky, revize a provozní kontroly	Průvodní dokumentace, návod k obsluze výrobce	Stanovuje výrobce	Revizní technik
22	Rozvod topného, technického a medicinálního plynu	Kontrola	ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Provozní požadavky	1 rok	Pověřený pracovník provozovatele
		Revize		3 roky	Revizní technik
25	Prodlužovací přívod v pojízdném nebo převozním prostředku	Pravidelná revize	ČSN 33 1600 ed. 2 Vševojsk-16-8,	Ve stejném termínu jako pojízdný prostředek, pokud se nepoužíval. Používal-li se, je lhůta stanovena ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání	Revizní technik podle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné kvalifikaci v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, s osvědčením minimálně E4A-S
25	Elektrické zařízení pojízdného nebo převozného prostředku	Pravidelná revize	ČSN 33 1500 Vševojsk-16-8	Jednou za kalendářní rok	Revizní technik podle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb. s osvědčením minimálně E4A

Článek NVMO	Zařízení	Druh	Norma	Lhůta	Vykoná
28	Elektrické zařízení střelnice-rozvodů s ovládacím zařízením	Prohlídka		Jednou měsíčně	Obsluha s minimální kvalifikací podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
		Revize měření izolačních stavů	Pravidelná revize ČSN 33 1500 tab. 1 ČSN 33 2006-6, čl. 62.2	Před každým použitím zařízení	
29	Elektrické zařízení střelnice-elektrické zařízení a instalace nízkého napětí		Náhradní způsob: vizuální kontrola zapojení v rozvaděcích a na sdělovacích svorkovnicích	Podle druhu prostředí	Revizní technik podle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., s osvědčením minimálně E2A
		Prohlídka		Jednou měsíčně	
30, 31	Elektrický spotřebič, elektrické ruční nářadí a prodlužovací nebo odpojitelný přívod	Pravidelná revize	ČSN 33 1500 tab. 1 ČSN 33 2006-6, čl. 62.	Před každým použitím zařízení	Obsluha s minimální kvalifikací podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
		Kontrola		Podle druhu prostředí	
	Revize podle ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání	Kontrola	ČSN 33 1600 ed. 2	Před uvedením do provozu	Revizní technik podle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., s osvědčením minimálně E2A
		Revize	ČSN 33 1600 ed. 2	Lhůty dané tabulkou 1 ČSN 33 1600 ed. 2 od uvedení do provozu	
	Revize podle ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání				

Článek NV/MO	Zařízení	Druh	Norma	Lhůta	Vykoná
32	Elektrický spotřebič třídy ochrany I prodlužovací nebo odpojitelný přívod	Ověření spojitosti ochranného vodiče	Poznámka 7, čl. 5.3 ČSN 33 1600 ed. 2	Před uvedením do provozu	Revizní technik podle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., s osvědčením minimálně E4A-S
35	Přípevněný elektrický spotřebič	Pravidelná revize	ČSN 33 1600 ed. 2	ČSN 33 1500, tab. 1 podle druhu prostředí	Revizní technik podle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., s osvědčením minimálně E4A-S
35	Elektrický spotřebič, který je součástí pevného rozvodu	Pravidelná revize	Pravidelná revize ČSN 33 1500 tab. 1 ČSN 33 2006-6	Současně s revizí elektrické instalace objektu	Revizní technik podle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., s osvědčením minimálně E2A
35	Zdravotnický elektrický přístroj, zdravotnický elektrický systém	Pravidelná revize	ČSN EN 62353 Zdravotnické elektrické přístroje-Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů		Revizní technik podle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., s osvědčením minimálně E4A-Z
37	Elektrické zařízení a elektrický stroj	Ověření (kontrola)	ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 18 Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení pracovních strojů. Část 1: Všeobecné požadavky	Nejméně jednou za 12 měsíců podle § 4 odst. 2 NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání stroje, technického zařízení, přístroje a nářadí	Obsluha s minimální kvalifikací podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
38	Elektrické zařízení a instalace nízkého napětí	Mimořádná revize	ČSN 33 1500 změna Z4 v rozsahu výchozí revize	Lhůta podle druhu prostředí	Revizní technik podle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., s osvědčením minimálně E2A

Článek NVMO	Zařízení	Druh	Norma	Lhůta	Vykoná
44	Elektrická instalace soupravy ve stanech schválená Úřadem podle typového projektu a s platnou pravidelnou revizí rozvinutá podle schváleného návodu výškolenou obsluhou se nereviduje	Pravidelný dozor			Obsluha s kvalifikací minimálně podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
44	Elektrická instalace soupravy ve stanech neschválená Úřadem	Revize		Vždy po vybudování	Revizní technik podle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., s osvědčením minimálně E4A
		Pravidelný dozor			Obsluha s kvalifikací minimálně podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
49		Denní inspekce	ČSN ISO 9927-1 Jeřáby-Inspekce – Část 1: Všeobecně	Denně	Jeřábník
		Běžná inspekce		6 měsíců	Provozní technik zdvihacího zařízení
		Mimořádná inspekce		Po mimořádných událostech	Revizní technik; zkušební komisař zdvihacího zařízení AČR nebo inspektor Úřadu
		Inspekce po změnách		Po závažných změnách nosnosti, nosné konstrukce, způsobu ovládání apod.	Inspektor Úřadu, zkušební komisař zdvihacího zařízení AČR, revizní technik zdvihacího zařízení
		Revize (nahrazuje periodickou inspekci)		ČSN 27 0142	Revizní technik
		Revizní zkouška (nahrazuje důkladnou inspekci)	ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení		
		Zvláštní posouzení	ČSN ISO 12482-1 + Z1	ČSN ISO 12482-1 +	Zkušební komisař


Článek NVMO	Zařízení	Druh	Norma	Lhůta	Vykoná
			Jeřáby-Sledování stavu – Část 1: Všeobecně	Z1	zdvíhacího zařízení AČR, revizní technik, Při zajištění dodavatelským způsobem z civilního sektoru pověřená odborně způsobilá osoba technik znalec apod.

Štítek vzduchojemu vozidla

NVMO č. 76 /2013	Zn. výr.	
Výr. č.		Rok výr.
Objem	dm ³	Jm. př. Mpa
Datum zk.	Revizní místo	Příští zk.

Maximální rozměr štítku je 60 mm x 100 mm. Podle závazného pokynu č. 1/2000 TZ lze stávající štítek používat až do vyčerpání zásob. Obrázek bude nahrazen schématem s uvedením rozměru štítku.

Označení revize tlakové lahve k dopravě plynů

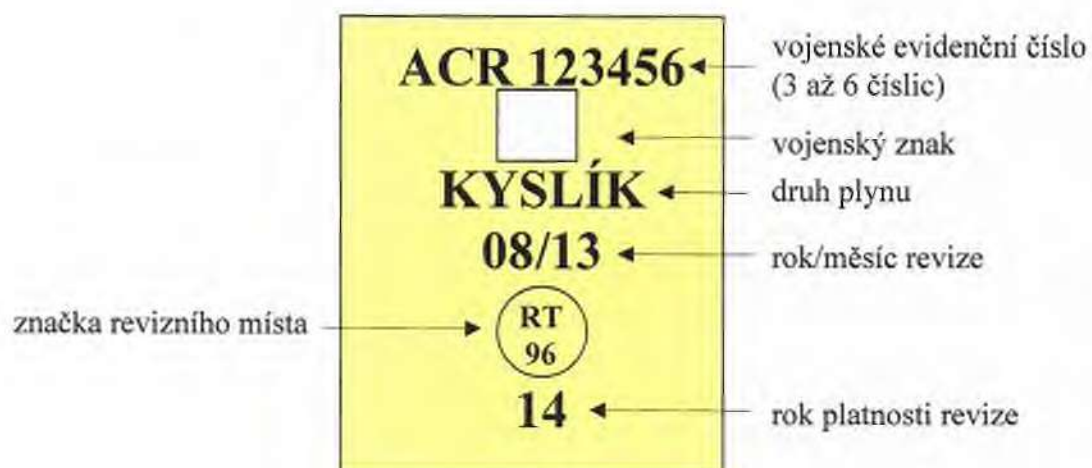

Minimální výška značení ražením je 6 mm. U lahví o průměru menším než 140 mm je minimální výška 2,5 mm.

Karta revizí elektrického spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu

KARTA REVIZÍ ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE
NEBO PRODLUŽOVACÍHO PŘÍVODU PODLE ČSN 33 1600 ed. 2

Uživatel:		Umístění zařízení:		Číslo karty:									
Název spotřebiče (přívodu) podle ISL:		Typové označení:											
Výrobní/evídenční číslo:		KČM:		MU:									
VÚ/VZ:		Rok výroby:		P _a (W) ¹⁾									
Skupina používání: ²⁾ B – C – D – E		Způsob používání: ³⁾ SDR – NS		Lhůta revize: jedna za měsíc									
Datum revize	Podmínky měření	Třída ochrany: I – II – III	Izolace stav	Výsledek prohlídky a měření	Termín další revize	Použitý měřicí přístroj (typ a výrobní číslo)	Jméno, příjmení a podpis						
								Odpor ochranného vodiče (Ω)	Měření proudů	Zjištěné závady (vyjádření, závěry, poznámky)	Použitý měřicí přístroj (typ a výrobní číslo)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

SKL č. 877 M – ACR-2011

Tisk: VGHMÚP

Legenda:

- 1) Jmenovité hodnoty spotřebiče, nářadí nebo prodlužovacího přívodu
2) ČSN 33 1600 ed. 2:2009 kapitola 4 a pro prodlužovací přívody poznámka 5 k tab. 1
3) SDR – spotřebič držený v ruce (čl. 3.2.4), NS – nepřipevněný spotřebič (čl. 3.2.2)
4) S – spotřebič měřený samostatně (nevyplňuje se sloupec 3 „délka síťového přívodu“), P – spotřebič s pevně připojeným přívodem, O – spotřebič s odpojitelným síťovým přívodem, PP – prodlužovací přívod, OP – odpojitelný přívod
5) V – vyhovět, N – nevyhovět
6) V – měření proudů ochranným vodičem – přímé (pokud spotřebič tř. 1. lze uložit izolovaně), VR – měření proudů ochranným vodičem jako rozdílového proud (jistěže spotřebič tř. 1. nelze uložit izolovaně), D – měření dotykového proud – přímé (měří se u spotřebičů tř. II. a u vodičových částí nespojených s ochranným vodičem), DR – měření dotykového proud (zjištěním rozdílového proud (namísto D, není-li zaručeno, že měřené části jsou izolovány od země), U – měření náhradního unikajícího proud (jako alternativa k V, VR, D a DR, jen pokud byl před tímto měřením naměřen vyhovující izolací odpor)

Karta revizí elektrického spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu
(Vzor)KARTA REVIZÍ ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE
NEBO PRODLUŽOVACÍHO PŘÍVODU PODLE ČSN 33 1600 ed. 2

Uživatel:		Umístění zařízení:		Číslo karty:																
Název spotřebiče (přívodu) podle ISL: Tiskárna Oké		Typové označení: Oké C 130m																		
Výrobní/evidenční číslo: 127652KF2562		KČM: 0012358945986		MU:																
VÚ/VZ: 1234 Praha		Rok výroby:		P _n (W) ¹⁾																
Skupina používání ²⁾ B – C – D – E		Třída ochrany: I – II – III		Lhůta revize: jedna za měsíců																
Datum revize	Podmínky měření	Izolace stav	Výsledek prohlídky a měření	celkové zhodnocení ³⁾	Termín další revize															
						Měření proudů	Použitý měřicí přístroj (typ a výrobní číslo)	Jméno, příjmení a podpis												
									I (mA)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
														Odpor ochranného vodiče (Ω)	Izolace odpor (MΩ)	Měření proudů	I (mA)	Bezpečné malé napětí (V) ⁴⁾	Zkouška chodu/vyřazení ⁵⁾	Zjištěné závady (vyjádření, závěry, poznámky)

Skl. čís. 877 M – ACR-2011

Tisk: VGHM/F

Legenda:

- 1) Jmenovité hodnoty spotřebiče, nářadí nebo prodlužovacího přívodu
 2) ČSN 33 1600 ed. 2:2009 kapitola 4 a pro prodlužovací přívody poznámka 5 k tab. 1
 3) SDR – spotřebič držený v ruce (díl 3.2.4), NS – nepřipevněný spotřebič (díl 3.2.2)
 4) S – spotřebič měřený samostatně (nevyplyne se sloupec 3 „délka síťového přívodu“), P – spotřebič s pevně připojeným přívodem, O – spotřebič s odpojitelným síťovým přívodem, PP – prodlužovací přívod, OP – odpojitelný přívod
 5) V – výboje, N – nevyhověl
 6) V – měření proudů ochranným vodičem – přímé (pokud spotřebič dle I. lze uložit izolovaně), VR – měření proudů ochranným vodičem jako rozdílového proudů (jestliže spotřebič dle I. nelze uložit izolovaně), D – měření dotykového proudů – přímé (měří se u spotřebičů dle II. a u vodičových částí nespojených s ochranným vodičem), DR – měření dotykového proudů zjištěním rozdílového proudů (namísto D, není-li zaručeno, že měřené části jsou izolovány od země), U – měření nahradního unikajícího proudů (jako alternativa k V, VR, D a DR, jen pokud byl před tímto měřením naměřen vyhovující izolační odpor)

Zařízení v záruční době podle kapitol 5 a 6: 660200124 ze dne 01.01.2013 mezi VZ 1234 Praha jako obědnavatelem a Intertisk, s. r. o., Pardubice jako dodavatelem, s platností od 01.02.2013.

Jan NOVÁK

Karta revizí elektrického připevněného spotřebiče

KARTA REVIZÍ ELEKTRICKÉHO PŘIPEVNĚNÉHO SPOTŘEBIČE
PODLE ČSN 33 1600 ed. 2 a ČSN 33 1500

Uživatel:		Umístění zařízení:		Číslo karty:									
Název spotřebiče (přívodu) podle ISL:		Typové označení:											
Výrobní/evidenční číslo:		KČM:		MU:									
VTU/VZ:		Rok výroby:		P _n (W) ¹⁾									
		U _n (V) ¹⁾		I _n (A) ¹⁾									
Skupina používání: ²⁾ B – C – D – E		Třída ochrany: I – II		Lhůta revize: jednou za měsíc									
Datum revize	Podmínky měření	Odpor ochranného vodiče (Ω)	Izolační odpor (MΩ)	Měření proudu	Zkouška chodu/vyhodnocení ⁵⁾	Výsledek prohlídky a měření	Termín další revize	Použitý měřicí přístroj (typ a výrobní číslo)	Jméno, příjmení a podpis				
										délka síťového přívodu (m)	I (mA)	celkové zhodnocení ³⁾	
													metoda měření ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Sk3 člá. – ACR-2011

Tisk : VGHMUP

Legenda:

¹⁾ Jmenovité hodnoty spotřebiče²⁾ ČSN 33 1600 ed. 2:2009 kapitola 4³⁾ S – spotřebič měřený samostatně (nevyplňuje se sloupec 3 „délka síťového přívodu“), P – spotřebič s pevně připojeným přívodem, O – spotřebič s odpojitelným síťovým přívodem⁴⁾ V – měření proudu ochranným vodičem – přímé (pokud spotřebič tř. I. lze uložit izolovaně), VR – měření proudu ochranným vodičem jako rozdílového proudu (jestliže spotřebič tř. I. není uložen izolovaně), D – měření dotykového proudu – přímé (měří se u spotřebičů tř. II. a u vodičů částí nespojených s ochranným vodičem), DR – měření dotykového proudu zjištěním rozdílového proudu (namísto D, není-li zaručeno, že měřené části jsou izolovány od země), U – měření náhradního unikajícího proudu (jako alternativa k V, VR, D a DR, jen pokud byl před tímto měřením naměřen vyhovující izolační odpor)⁵⁾ V – vyhovět, N – nevyhovět

Elektrotechnická zařízení – související technické normy

1. ČOS 615001 3. vydání Elektrická zařízení v pojízdných a převozných prostředcích pozemní vojenské techniky
2. ČOS 611501 2. vydání Elektrická zdrojová soustrojí poháněná spalovacími motory
3. ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení
4. ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení
5. ČSN 33 2312 Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
6. ČSN 33 2000-7-711 Elektrická instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky
7. ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 Část 5-51 Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné požadavky
8. ČSN EN 50110-1, ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
9. TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2
10. ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
11. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
12. Elektrotechnické pravidlo EP ESČ pro první pomoc při úrazu elektrickou energií č. 00.01.12
13. ČSN 33 2000-7-740 Elektrická instalace budov – Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech
14. Zdravotnické elektrické přístroje ČSN EN 60601-1 Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost
15. Zdravotnické elektrické přístroje ČSN EN 62353 – Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů

Plynová zařízení – související technické normy

1. ČSN EN 132 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Definice
2. ČSN EN 133 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Rozdělení
3. ČSN EN 134 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Názvosloví součástí
4. ČSN EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Obličejové masky – Požadavky, zkoušení a značení
5. ČSN EN 137 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch. Požadavky, zkoušení a značení
6. ČSN EN 138 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s přívodem vzduchu s maskou, polomaskou nebo ústenkou. Požadavky, zkoušení a značení
7. ČSN EN 13949 Dýchací přístroje – Potápěčské autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový Nitrox a kyslík – Požadavky, zkoušení a značení
8. ČSN EN 14435 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s polomaskou navrženou pouze pro používání s přetlakem – Požadavky, zkoušení a značení
9. ČSN EN 145 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem s tlakovým kyslíkem nebo se směsí tlakového kyslíku a dusíku – Požadavky, zkoušení a značení
10. ČSN EN 250 Dýchací přístroje. Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem – Požadavky, zkoušení a značení
11. ČSN EN 529 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu – Návod
12. Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích
13. ČSN 060830 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla
14. ČSN EN ISO 7396-1 – Potrubní rozvody medicínálních plynů
15. ČSN EN ISO 5359 – Nízkotlakové hadicové sestavy pro použití s medicínálními plyny
16. ČSN 38 6405 Plynová zařízení – Zásady provozu
17. ČSN 38 6462 Zásobování plynem-LPG – Tlakové stanice, rozvod a použití
18. ČSN EN 1775 ed. 2 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky
19. TPG 402 01 Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů
20. TPG 703 01 Průmyslové plynovody
21. TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
22. TPG 704 03 Domovní plynovody z vícevrstvých trubek
23. TPG 800 00 Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
24. TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
25. TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
26. TPG 908 02 Větrání provozů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW
27. ČSN EN 15001-1 Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 2: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení
28. ČSN EN 15001-2 Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

Tlaková zařízení – související technické normy

1. ČSN 01 8014 Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny
2. ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla
3. ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Technická pravidla
4. ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky
5. ČSN EN ISO 13769 Lahve na plyny – Značení ražením
6. ČSN EN ISO 7225 Lahve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky
7. ČSN EN 764-7 Tlaková zařízení – Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení
8. ČSN 69 0010-5-1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky
9. ČSN 69 0010-7-2 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení. Část 7.2: Pasport
10. ČSN 69 0010-5-2 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob
11. ČSN-EN 286-2 Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů
12. Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení

Zdvihací zařízení – související technické normy

1. ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla – Zkoušení
2. ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání Část 1: Všeobecně
3. ČSN ISO 12482-1 Jeřáby – Sledování stavu Část 1: Všeobecně
4. ČSN ISO 9927-1 Jeřáby – Inspekce Část 1: Všeobecně
5. ČSN ISO 7363 Technické charakteristiky a přejímací dokumenty
6. ČSN EN 13000 Jeřáby – Mobilní jeřáby
7. ČSN EN 12999 Jeřáby – Nakládací jeřáby
8. ČSN EN 14492-1 Jeřáby – Vrátky, kladkostroje a zdvihací jednotky se strojním pohonem
Část 1: Vrátky se strojním pohonem
9. ČSN EN 14492-2 Jeřáby – Vrátky, kladkostroje a zdvihací jednotky se strojním pohonem
Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem
10. ČSN EN 13157 Jeřáby-Bezpečnost – Ručně poháněné jeřáby
11. ČSN ISO 4309 Jeřáby-Ocelová lana – Péče a údržba, inspekce a vyřazování
12. ČSN EN 1492-1 Textilní vázací prostředky – Bezpečnost Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití
13. ČSN EN 818-1 Krátkočláňkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost Část 1: Všeobecné přejímací podmínky
14. ČSN EN 81-1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 1: Elektrické výtahy
15. ČSN EN 81-2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 2: Hydraulické výtahy
16. ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
17. ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů
18. ČSN EN 1756-1 Zdvíhací čela – Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla – Bezpečnostní požadavky Část 1: Nákladní zdvižná čela
19. ČSN EN 280 Pojízdná zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Přezkoušení a zkoušky
20. ČSN EN 12635 Vrata – Montáž a použití