

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
59	2012	01607
poř. číslo	rok	zkr. odb.

## SMLOUVA O PROVOZOVÁNÍ VODNÍHO DÍLA č. 1208/SOP/NJ/2012

**Vlastník :** **Město Frenštát pod Radhoštěm**  
se sídlem Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01,  
zastoupen: Mgr. Zdeňka Leščišinová, starostka města  
IČ: 00297852  
*dále jen vlastník*

**Provozovatel:** **Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem: Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45  
společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347  
zastoupena: prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem na základě  
pověření uděleného představenstvem společnosti dne 20.02.2007  
IČ : 45193665  
DIČ : CZ45193665  
*dále jen SmVaK Ostrava a.s.*

uzavírají ve smyslu § 8, odst. 2 z.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( dále jen zákona ) tuto smlouvu o provozování vodního díla:

### I.

Vlastník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem vodního díla: „**Prodloužení vodovodu Frenštát pod Radhoštěm, lokalita Šenk**“.

Nabývací tituly: kolaudační souhlas č.j. OŽP/26554-11/4133-11/eholu ze dne 21.12.2011, vydal MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí.

Upřesňující údaje o vodním díle: vodovodní řady z materiálu PE profilu DN50 délky 19,16m  
profilu DN80 délky 173,24m.

Pozemky, na kterých je vodní dílo vybudováno: parc. č. 1099/1, 1103, 4467/22, 4467/1, 4466/1, 1052/4, 1052/5, katastrální území Frenštát pod Radhoštěm.

Vodovodní řad je vodovodním řadem pro veřejnou potřebu a podléhá režimu zákona č. 274/2001 Sb.

Vodovodní řad je napojen a navazuje na vodovodní řady ve vlastnictví společnosti SmVaK Ostrava a.s., jedná se tedy o vodovodní řady provozně související ve smyslu § 8, odst. 3 citovaného zákona.

SmVaK Ostrava a.s. prohlašuje, že má oprávnění k podnikání v oboru provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na základě živnostenského listu č. jedn. U10100T/T/02, ev. č. 380701-44704-00 vydaného Magistrátem města Ostravy - Živnostenským úřadem dne 21.01.2002.

### II.

Předmětem smlouvy je provozování výše uvedeného vodního díla. Vlastník provozovaného zařízení požaduje, aby tímto zařízením byla zajištěna  **Dodávka pitné vody do nemovitostí napojených na toto zařízení, eventuelně do nemovitostí napojených v době platnosti smlouvy.**

SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje zabezpečovat provoz vodního díla specifikovaného v čl. I. této smlouvy v souladu s výše uvedeným zákonem. Smluvní strany se dohodly, že provozování vodního díla bude ze strany SmVaK Ostrava a.s. na jeho náklady a bude spočívat v zajištění :

- řádného provozu vodovodu v souladu s provozním řádem v rozsahu běžného udržování a příslušných technických norem
- realizace práv a povinností provozovatele vodovodu dle zákona

- podávání informací vlastníkovi o technickém stavu provozovaného zařízení včetně návrhu na provádění rekonstrukcí
- vydávání stanovisek k projektovým dokumentacím staveb majícím vztah k provozovanému zařízení
- poskytování informací žadatelům o možném střetu s ochranným pásmem vodovodu
- vedení technické dokumentace provozovaného zařízení včetně její aktualizace a archivace
- provádění stanovených revizí a kontrol nezbytných k provozování vodovodu
- vedení majetkové evidence vodovodu dle § 5, odst. 1 zákona a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb.
- vedení provozní evidence vodovodu dle § 5, odst. 2 zákona a prováděcí vyhl. č. 428/2001 Sb.
- poskytování vybraných údajů z majetkové evidence a provozní evidence vodoprávnímu úřadu dle § 5, odst. 3 zákona.
- zpracování plánu financování obnovy vodovodů dle § 8, odst. 11 zákona.

Vlastník se zavazuje :

- objednávat rekonstrukce vodního díla po předchozím vyjádření provozovatele a zajistit, aby oprávněné požadavky provozovatele týkající se provádění rekonstrukcí byly respektovány,
- poskytovat součinnost a potřebné doklady nezbytné pro zajištění řádného provozu zařízení,
- předložit provozovateli nejpozději ke dni podpisu této smlouvy doklady a údaje vztahující se a potřebné pro provozování vodního díla – viz protokol o předání dokladů, který nedílnou součástí smlouvy.

### III.

Vlastník vodovodu tímto postupuje na SmVaK Ostrava a.s. právo na uzavření smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu s odběrateli připojenými na předmětný vodovod a s nově napojovanými odběrateli po písemném odsouhlasení vlastníka vodovodu. SmVaK Ostrava a.s. bude tyto smlouvy uzavírat vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, vodné podle platného ceníku SmVaK Ostrava a.s. a náhrady ztrát vzniklých neoprávněným odběrem vody z vodovodu platí odběratelé výlučně SmVaK Ostrava a.s., a ta je oprávněna neuhrazené platby vymáhat, a to i soudní cestou. Při ukončení provozování SmVaK Ostrava a.s. smluvně zajistí převod práv a povinností z těchto smluv na nového provozovatele.

SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje umožnit napojení na vodovod žadateli, který splní podmínky stanovené § 8, odst. 5 zákona a je-li napojení možné z technického hlediska.

SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje zajišťovat na svůj náklad údržbu vodovodu a zajišťovat jeho opravy za účelem zajištění jeho řádného provozu. Náklady na rekonstrukci hradí vlastník vodovodu.

SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje zajišťovat na svůj náklad osazení, údržbu a výměnu vodoměrů na vodovodních přípojkách jednotlivých napojených nemovitostí pro účely měření množství dodané vody z předmětného vodovodu včetně zajištění jejich ověřování dle příslušných předpisů o metrologii, přičemž vlastnictví vodoměru vyplývá z ustanovení § 16, odst. 2 zákona.

### IV.

Smlouva o provozování vodního díla se uzavírá na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou počínající plynout prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Platnost smlouvy lze rovněž ukončit dnem stanoveným v písemné dohodě smluvních stran.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany konstatují, že plnění dle této smlouvy bylo ze strany SmVaK Ostrava a.s. zahájeno dnem předání veškerých dokladů uvedených v čl. II této smlouvy, přičemž potvrzení o předání je přílohou této smlouvy.

Po skončení platnosti smlouvy je provozovatel povinen předat vlastníkovi vodovodu veškeré doklady předané při uzavření smlouvy v aktuálním stavu a provozní a majetkovou evidenci zpracovanou provozovatelem za dobu trvání smluvního vztahu.

### V.

1. Garantem za provoz shora uvedeného vodního díla je ze strany SmVaK Ostrava a.s.:

- ředitel vodovodů: [redacted] t.č.: [redacted]
- vedoucí provozu vodovodních sítí oblast Nový Jičín: [redacted] t.č.: [redacted]
- vedoucí střediska vodovodních sítí Nový Jičín: [redacted] t.č.: [redacted]

14 ✓

2. Vlastníka vodního díla ve věcech technických a ve správním řízení o vydání povolení k provozování tohoto vodního díla dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů zastupuje:
- [redacted] vedoucí odboru investic a správy obecního majetku tel.č. [redacted]
3. V ostatním se smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., obojí v platném znění.


VI.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě.

Záměr uzavření této smlouvy byl schválen usnesením Rady města Frenštát pod Radhoštěm ze dne 2. 2. 2012, č. usnesení 637/30.

V Ostravě dne..... - 7. 03. 2012

Za provozovatele:

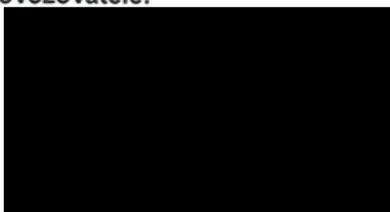


prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl  
generální ředitel



V Frenštátě p.R. dne 10. 2. 2012

Za vlastníka:

Město Frenštát pod Radhoštěm  
nám. Míru 1

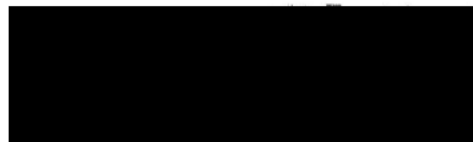

Radhoštěm  
IČO: 297852

Mgr. Zdeňka Leščíšínová  
starostka

Handwritten signatures and initials at the bottom left.

Handwritten mark at the bottom right.

Příloha č. 1 ke smlouvě o provozování

Protokol o předání dokladů potřebných pro provozování vodního díla

1. územní rozhodnutí č.j. OVÚP/5411-11/927-2011/rkrig ze dne 13.5.2011, s nabytím právní moci 17.6.2011, vydal MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování-kopie
2. stavební povolení č.j. OŽP/14285-11/2442-11/eholu, ze dne 12.8.2011, s nabytím právní moci 10.9.2011, vydal MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí –kopie
3. kolaudační souhlas č.j. OŽP/26554-11/4133-11/eholu, ze dne 21.12.2011, vydal MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí –kopie
4. projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení
5. zaměření stavby v tištěné a digitální formě-předáno na oddělení gis
6. zápis o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a investorem stavby
7. provozní řád
8. zápis o provedení tlakové zkoušky
9. výsledky bakteriologického rozboru vody v potrubí –protokol č. 52029/2011, protokol č. 7218/11
10. smlouva o dílo se zhotovitelem předmětného zařízení
11. pověření provozovatele na zajišťování odstraňování závad v záruční době díla u jejího zhotovitele
12. v současné době není napojena žádná nemovitost vodovodní přípojkou na vodovodní řad

Převzal dne: 1.3. 2012


Za SmVaK Ostrava a.s

Miroslav Křivák,  
vedoucí provozu vodovodních sítí oblast Nový Jičín

Předal dne: 11.1. 2012


Za vlastníka

Jiří Berger,  
referent odboru investic a správy  
obecního majetku

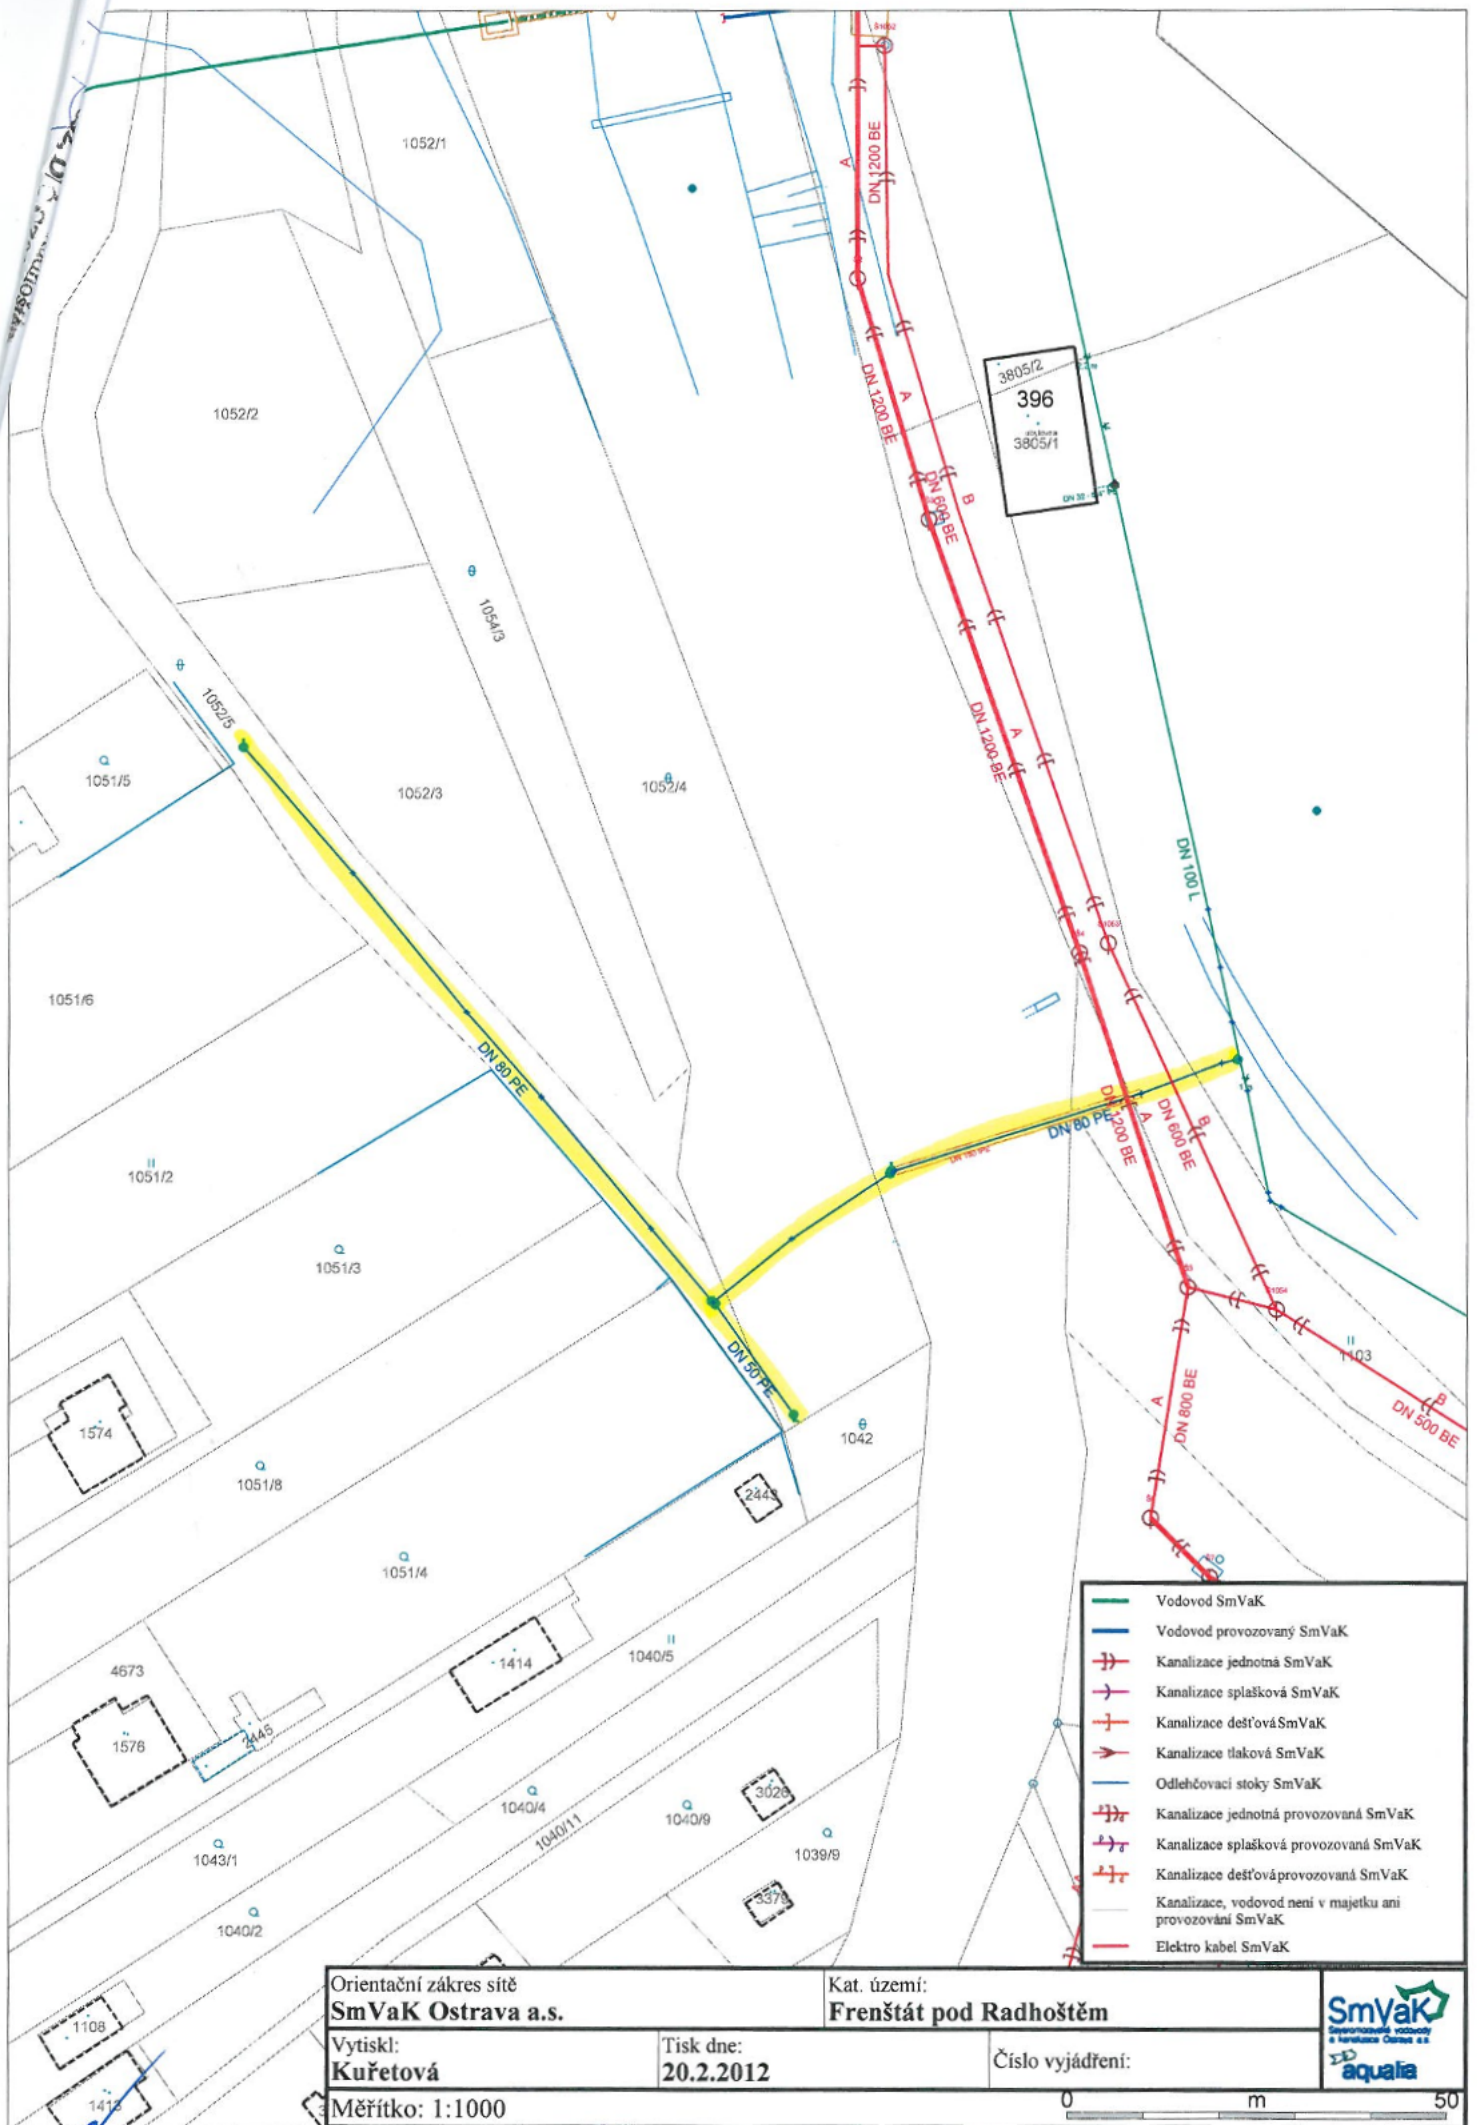

Orientační zakres sítě  
**SmVaK Ostrava a.s.**  
 Vytiskl:  
**Kuřetová**  
 Měřítko: 1:1000

Kat. území:  
**Frenštát pod Radhoštěm**  
 Tisk dne:  
**20.2.2012**  
 Číslo vyjádření:



# MĚSTSKÝ ÚŘAD FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

odbor životního prostředí  
NÁM. MÍRU 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Číslo jednací: OŽP/27670-11/4133-11/eholu

## protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky

stavby vodního díla konaného dne: 16.12.2011      hodina:      na místě stavby

### Přítomni za:

▪ Za MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, odbor ŽP /oprávněná úřední osoba/: Eva Holubová

▪ Stavebník :

Město Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852 - XXXXXXXXXX  
nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

x SMVAK ; STŘEDISKO NOVÝ ZÁM: PISAŘOVIC DAREK

x INSTAL - VÁCLAVÍK TOMAŠ (ZHOTOVITEL)

### Stavba:

/stavba obsahuje/

#### „Prodloužení vodovodu Frenštát pod Radhoštěm, lokalita Šenk“

Byl prodloužen stávající vodovod pro veřejnou potřebu DN 100 mm za účelem zásobování rodinných domů v lokalitě „Šenk“ v obci Frenštát pod Radhoštěm pitnou vodou. Prodloužení vodovodu je provedeno jako řad V - PE DN 80 mm v délce 173,24 m a řad V1 - PE DN 50 mm v délce 19,16 m.

Trasa nově budovaného vodovodu je vedena v rostlém terénu, protlakem PE DN 150 mm přechází vodní tok Lubina. Vodovodní řad V začíná napojením na stávající vodovod osazením odbočky s uzávěrem Š1, na konci protlaku bude osazeno šoupě Š2 a podzemní hydrant – kalník H1, za lomem L2 je osazeno další sekční šoupě Š3, na konci trasy je pak na řad V osazen podzemní hydrant H2, plnicí funkci odvodušnění potrubí a požárního zajištění.

Vodovodní řad V je proveden z potrubí ROBUSD T PIPE 100 s vnějším ochranným pláštěm z PP, DN 80 mm, D x t = 90 x 5,4 mm. Trasa vodovodu V1 je provedena v rostlém terénu, na začátku je osazen sekční uzávěr, který bude sloužit k případnému uzavření vodovodu. Na konci trasy bude osazen podzemní hydrant H3 DN 50 mm, který plní funkci odvodušnění.

Vodovodní řad V1 je proveden z potrubí ROBUSD T PIPE 100 s vnějším ochranným pláštěm z PP, DN 50 mm, D x t = 63 x 3,8 mm.

Pozemky parc. č.: 1099/1, 1103, 4467/22, 4467/1, 4466/1, 1052/4 a 1052/5

Katastrální území: Frenštát pod Radhoštěm

Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení

dne: 12.08.2011 - pod č.j.: OŽP/14285-11/2443-11/eholu - nabylo právní moci: 10.09.2011

### Stavebník předložil (k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu):

1. Zápis o odevzdání a převzetí díla ze dne 25.11.2011.
2. Protokol o rozboru vzorku pitné vody č. 45232/2011.
3. Zápis o provedení tlakové zkoušky.
4. Kopie stavebního deníku.
5. Protokol o vytýčení podzemního vedení – signalizačního vodiče.

**Na místě bylo zjištěno:**

/odchyly od schváleného projektu a podmínek stavebního povolení/

BYLY DOLOŽENY DOKLADY:

- PROHLÁŠENÍ AUT. OSOBY O PROVEDENÍ PRACÍ - KO. M. P.
- PROTOKOL O ZKOUŠCE PÍTNÉ VODY - ŽELEZO.
- SOUHLAS S PROTLAKEM - ROVODÍ ODKRY - VODNÍ TOL M
- - II - LESŮ ČR - VODNÍ TOL KUBINKA
- PROHLÁŠENÍ KE KRÍŽENÍ INŽ. SÍTÍ
- PROTOKOL O MONITORINGU HYDRAUNTŮ
- PODELNÍ PROFIL - VODNÍ TOL
- SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAUBT
- ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAUBT

STAVBA BYLA PROVEDENA V SOULADU S ODSOUHLAŠENOU  
PD A UTDANÝM STAVEBNÍM POVOLENÍM.

Nedodělky:




**Závěr ústního jednání (závěrečné kontrolní prohlídce):**

1. Zjištěné vady a nedodělky budou odstraněny v těchto lhůtách: BEZ NEDODĚLKŮ
2. O jejich odstranění podá stavebník zprávu vodoprávnímu úřadu nejpozději do dnů po uplynutí poslední lhůty.

Jednání bylo ukončeno v hod.: 9,40 sepsaný protokol byl hlasitě přečten a podepsán všemi účastníky jednání.

Podpisy všech přítomných v.r.:



Zapsala : Eva Holubová