






# PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02


## ZMĚNOVÝ LIST č. 22\_A

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel <b>KONSIT a.s.</b>	
Název změnového listu:	ÚPRAVA TECHNOLOGIE CHLAZENÍ	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02 bylo v rámci revize projektové dokumentace spolu s upřesněním požadavků investora provedeny úpravy na systému chlazení.	
Technické řešení změny:	Provedena optimalizace venkovních a vnitřních jednotek	
Dokumentace/ příloha ZL:		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet – ODPOČET Půdorysy s označením vnitřních a vnějších jednotek	PŘÍLOHA ČÍSLO 1 PŘÍLOHA ČÍSLO 2
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - MĚNĚPRÁCE	<b>-793.095Kč bez DPH</b>	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	<b>ANO / NE</b> <b>ANO / NE</b>
<b>Zdůvodnění dopadu do termínu:</b>		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 15.4.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 16.7.2021	jméno: Ing. Ondřej Fabián 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne:	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje	
	dne: 15/4/2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

## ZL-CHL odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>01</b>	<b>Jednotky VZT a CHL</b>				
8	01010	Venkovní chladicí jednotka systému VRV; Qch,nom=28 kW; EER 3,4; Pel= 8,24 kW; 400 V/50 Hz chladivo R410A	ks	-1,00	279 546 Kč	-279 546 Kč
9	01011	Venkovní chladicí jednotka pro dvě vnitřní jednotky; Qch,nom=9,5 kW; EER 3,3; Pel= 2,84; 400 V/50 Hz chladivo R410A	ks	-1,00	58 563 Kč	-58 563 Kč
10	01012	Venkovní chladicí jednotka systému SPLIT; Qch,nom=5 kW; SEER 6,8; Pel=1,5 kW; 230 V/50 Hz chladivo R410A	ks	-6,00	24 947 Kč	-149 682 Kč
11	01019	Venkovní chladicí jednotka systému SPLIT; Qch,nom= 2,5 kW; SEER 7,9; Pel=0,55 kW; 230 V/50 Hz chladivo R410A	ks	-2,00	19 966 Kč	-39 932 Kč
12	01091	Vnitřní kazetová chladicí jednotka systému SPLIT; Qch=5 kW; 575x575x260 mm hladina akustického výkonu 56 dBA	ks	-2,00	18 966 Kč	-37 932 Kč
Včetně čerpadla odvodu kondenzátu, dekoračního panelu a kabelového ovladače						
13	01092	Vnitřní kazetová chladicí jednotka systému SPLIT; Qch=2,5 kW; 575x575x260 mm hladina akustického výkonu 48 dBA	ks	-2,00	16 435,00	-32 870 Kč
Včetně čerpadla odvodu kondenzátu, dekoračního panelu a kabelového ovladače						
14	01093	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka systému SPLIT; Qch=5 kW; 900x215x298 mm jm. hladina akustického tlaku 40 dBA	ks	-1,00	14 972,00	-14 972 Kč
<b>Díl:</b>	<b>08</b>	<b>Příslušenství chlazení</b>				
123	08001	Kompletní sada pro propojení přímého výparníku VZT jednotek k venkovní kondenzační jednotkou Expanzní ventil, řídicí box, kabelový ovladač, adaptér pro regulaci výkonu výparníku.	ks	-6,00	11 493,00	-68 958 Kč
124	08002	Speciální měděná tvarovka pro větvení měděného potrubí chlazení do dimenze 9,5x15,9	ks	-4,00	3 360,00	-13 440 Kč
125	08003	Speciální měděná tvarovka pro větvení měděného potrubí chlazení do dimenze 9,5x22,2	ks	-1,00	3 600,00	-3 600 Kč
<b>Díl:</b>	<b>09</b>	<b>Potrubí</b>				
195	09080	Předizolované měděné potrubí 6,4 s parotěsnou izolací s UV odolností včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnících pásek konzol atd.	m	-140,00	260,00	-36 400 Kč
196	09081	Předizolované měděné potrubí 9,5 s parotěsnou izolací s UV odolností včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnících pásek konzol atd.	m	-40,00	260,00	-10 400 Kč
197	09082	Předizolované měděné potrubí 12,7 s parotěsnou izolací s UV odolností včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnících pásek konzol atd.	m	-140,00	260,00	-36 400 Kč
198	09083	Předizolované měděné potrubí 15,9 s parotěsnou izolací s UV odolností včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnících pásek konzol atd.	m	-25,00	260,00	-6 500 Kč
199	09084	Předizolované měděné potrubí 19,1 s parotěsnou izolací s UV odolností včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnících pásek konzol atd.	m	-10,00	260,00	-2 600 Kč
200	09085	Předizolované měděné potrubí 22,2 s parotěsnou izolací s UV odolností včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnících pásek konzol atd.	m	-5,00	260,00	-1 300 Kč
<b>Celkem</b>						<b>-793 095 Kč</b>

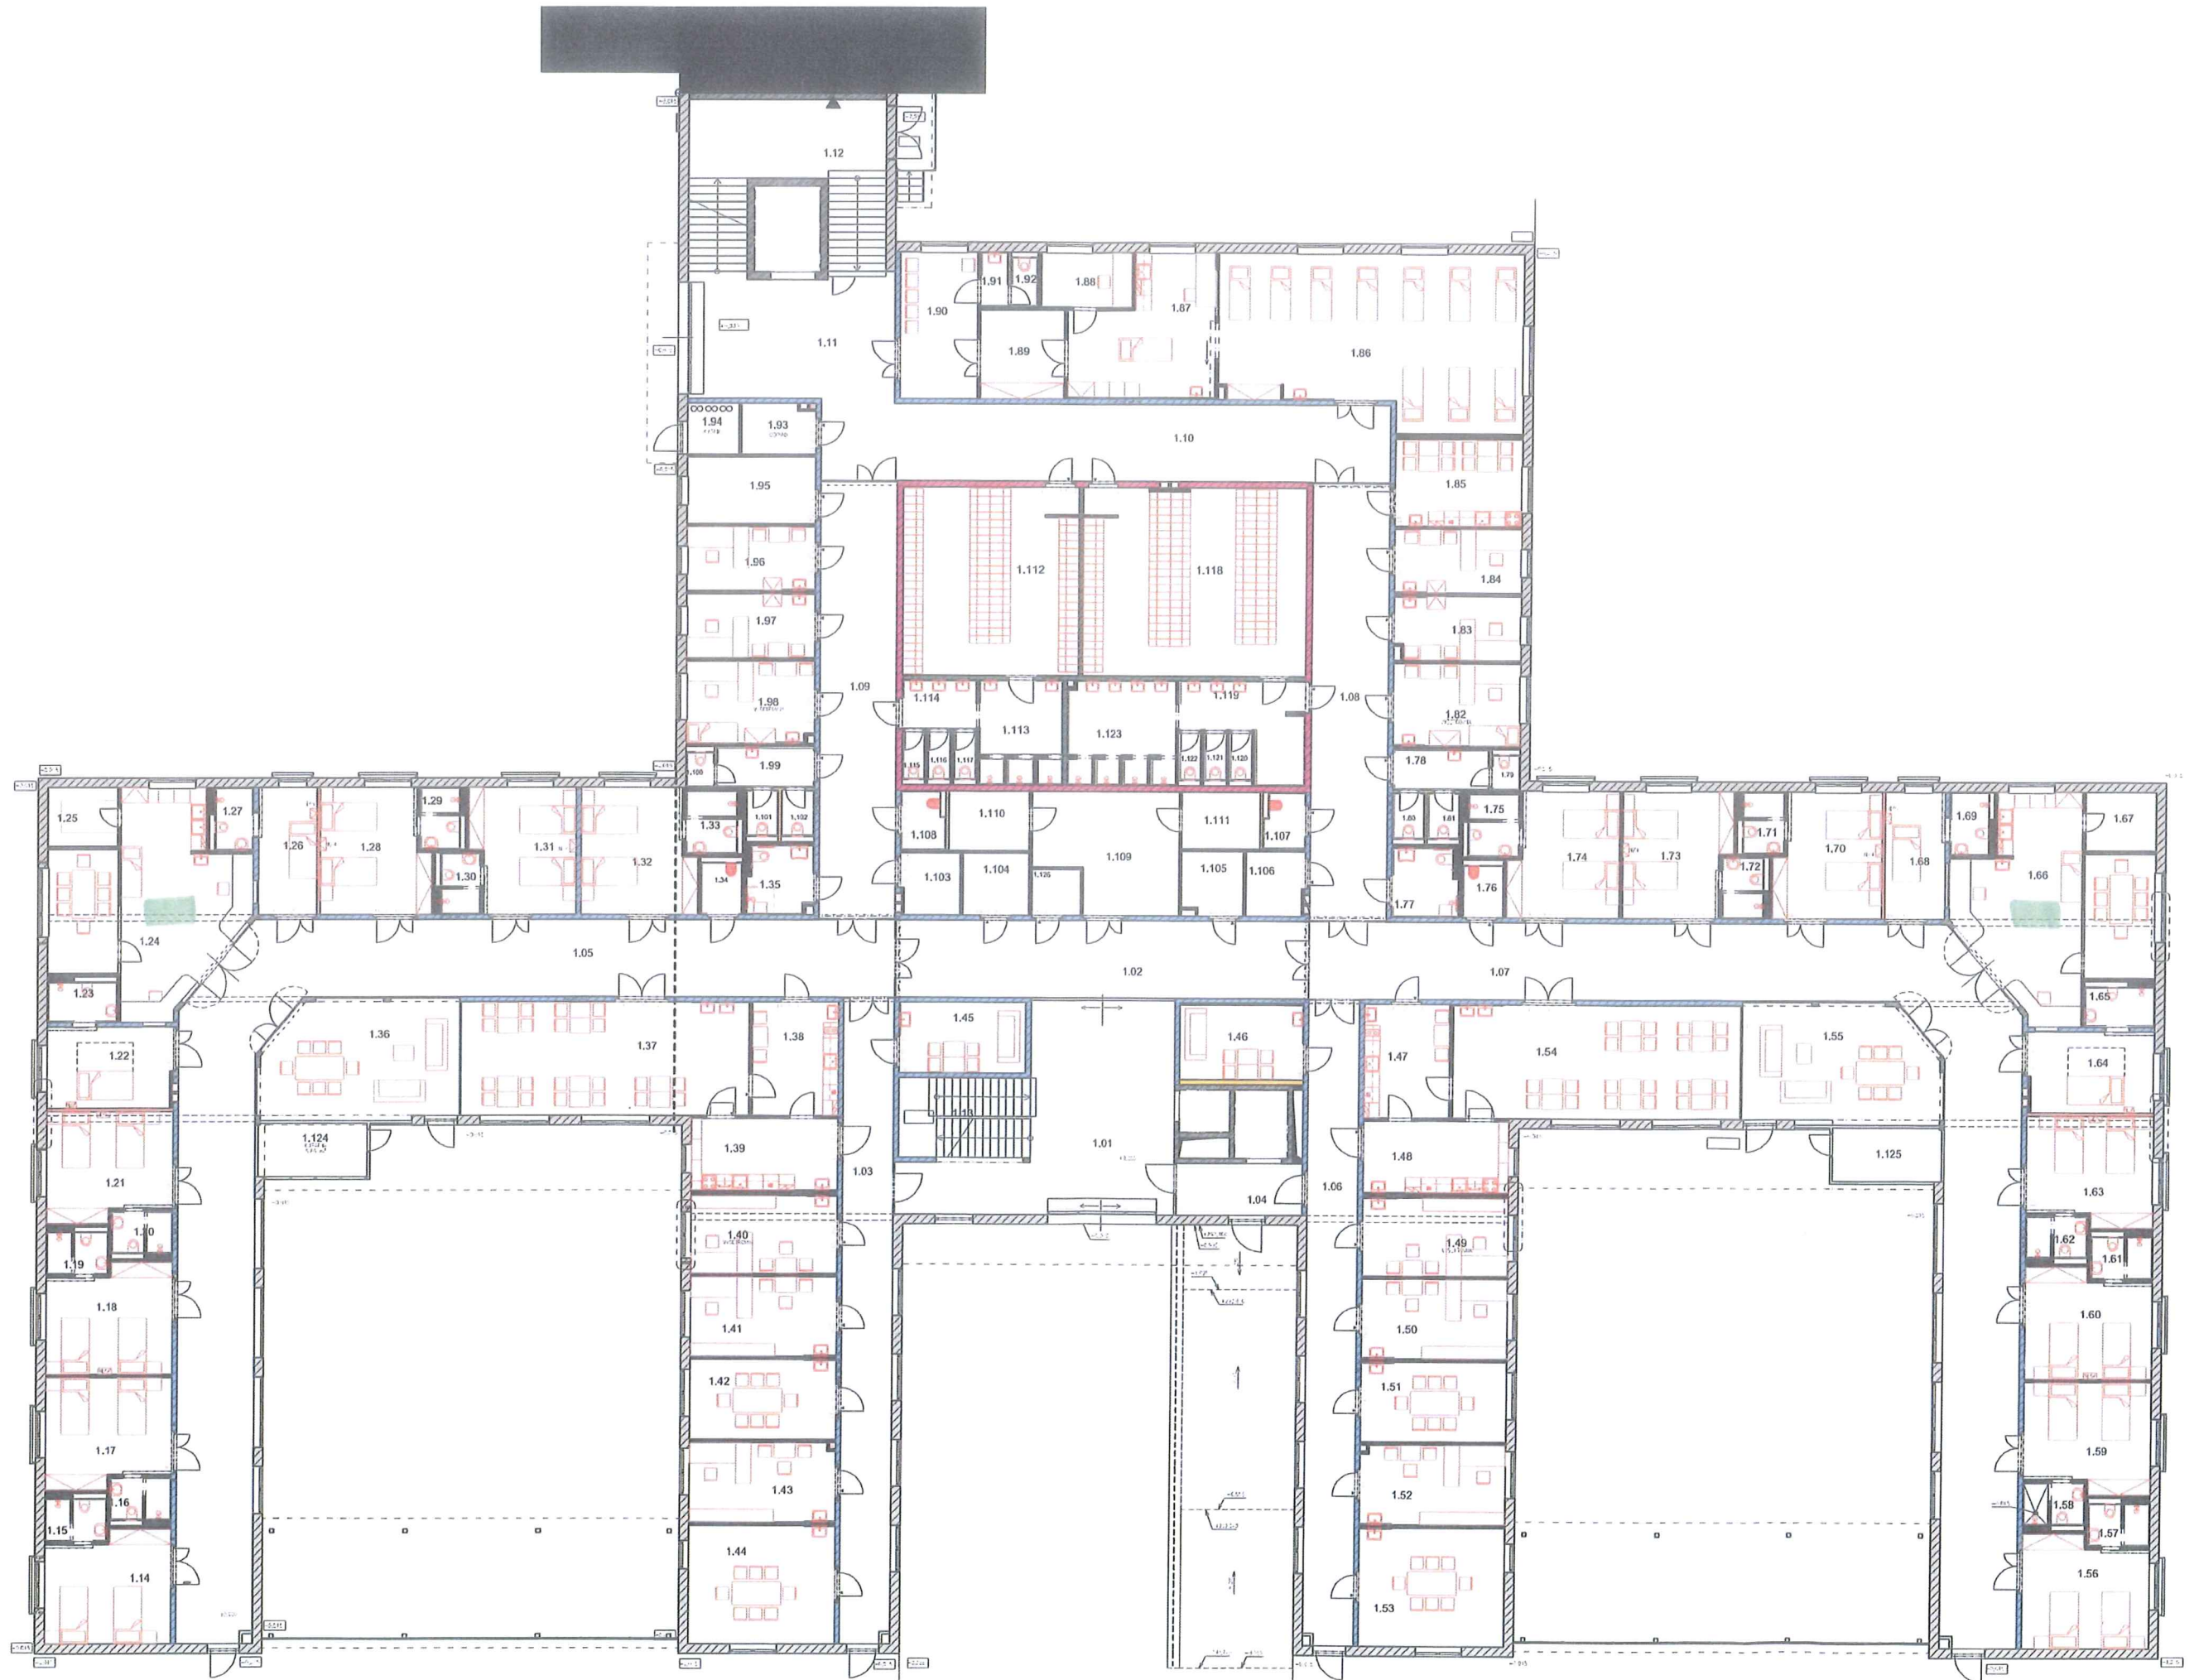

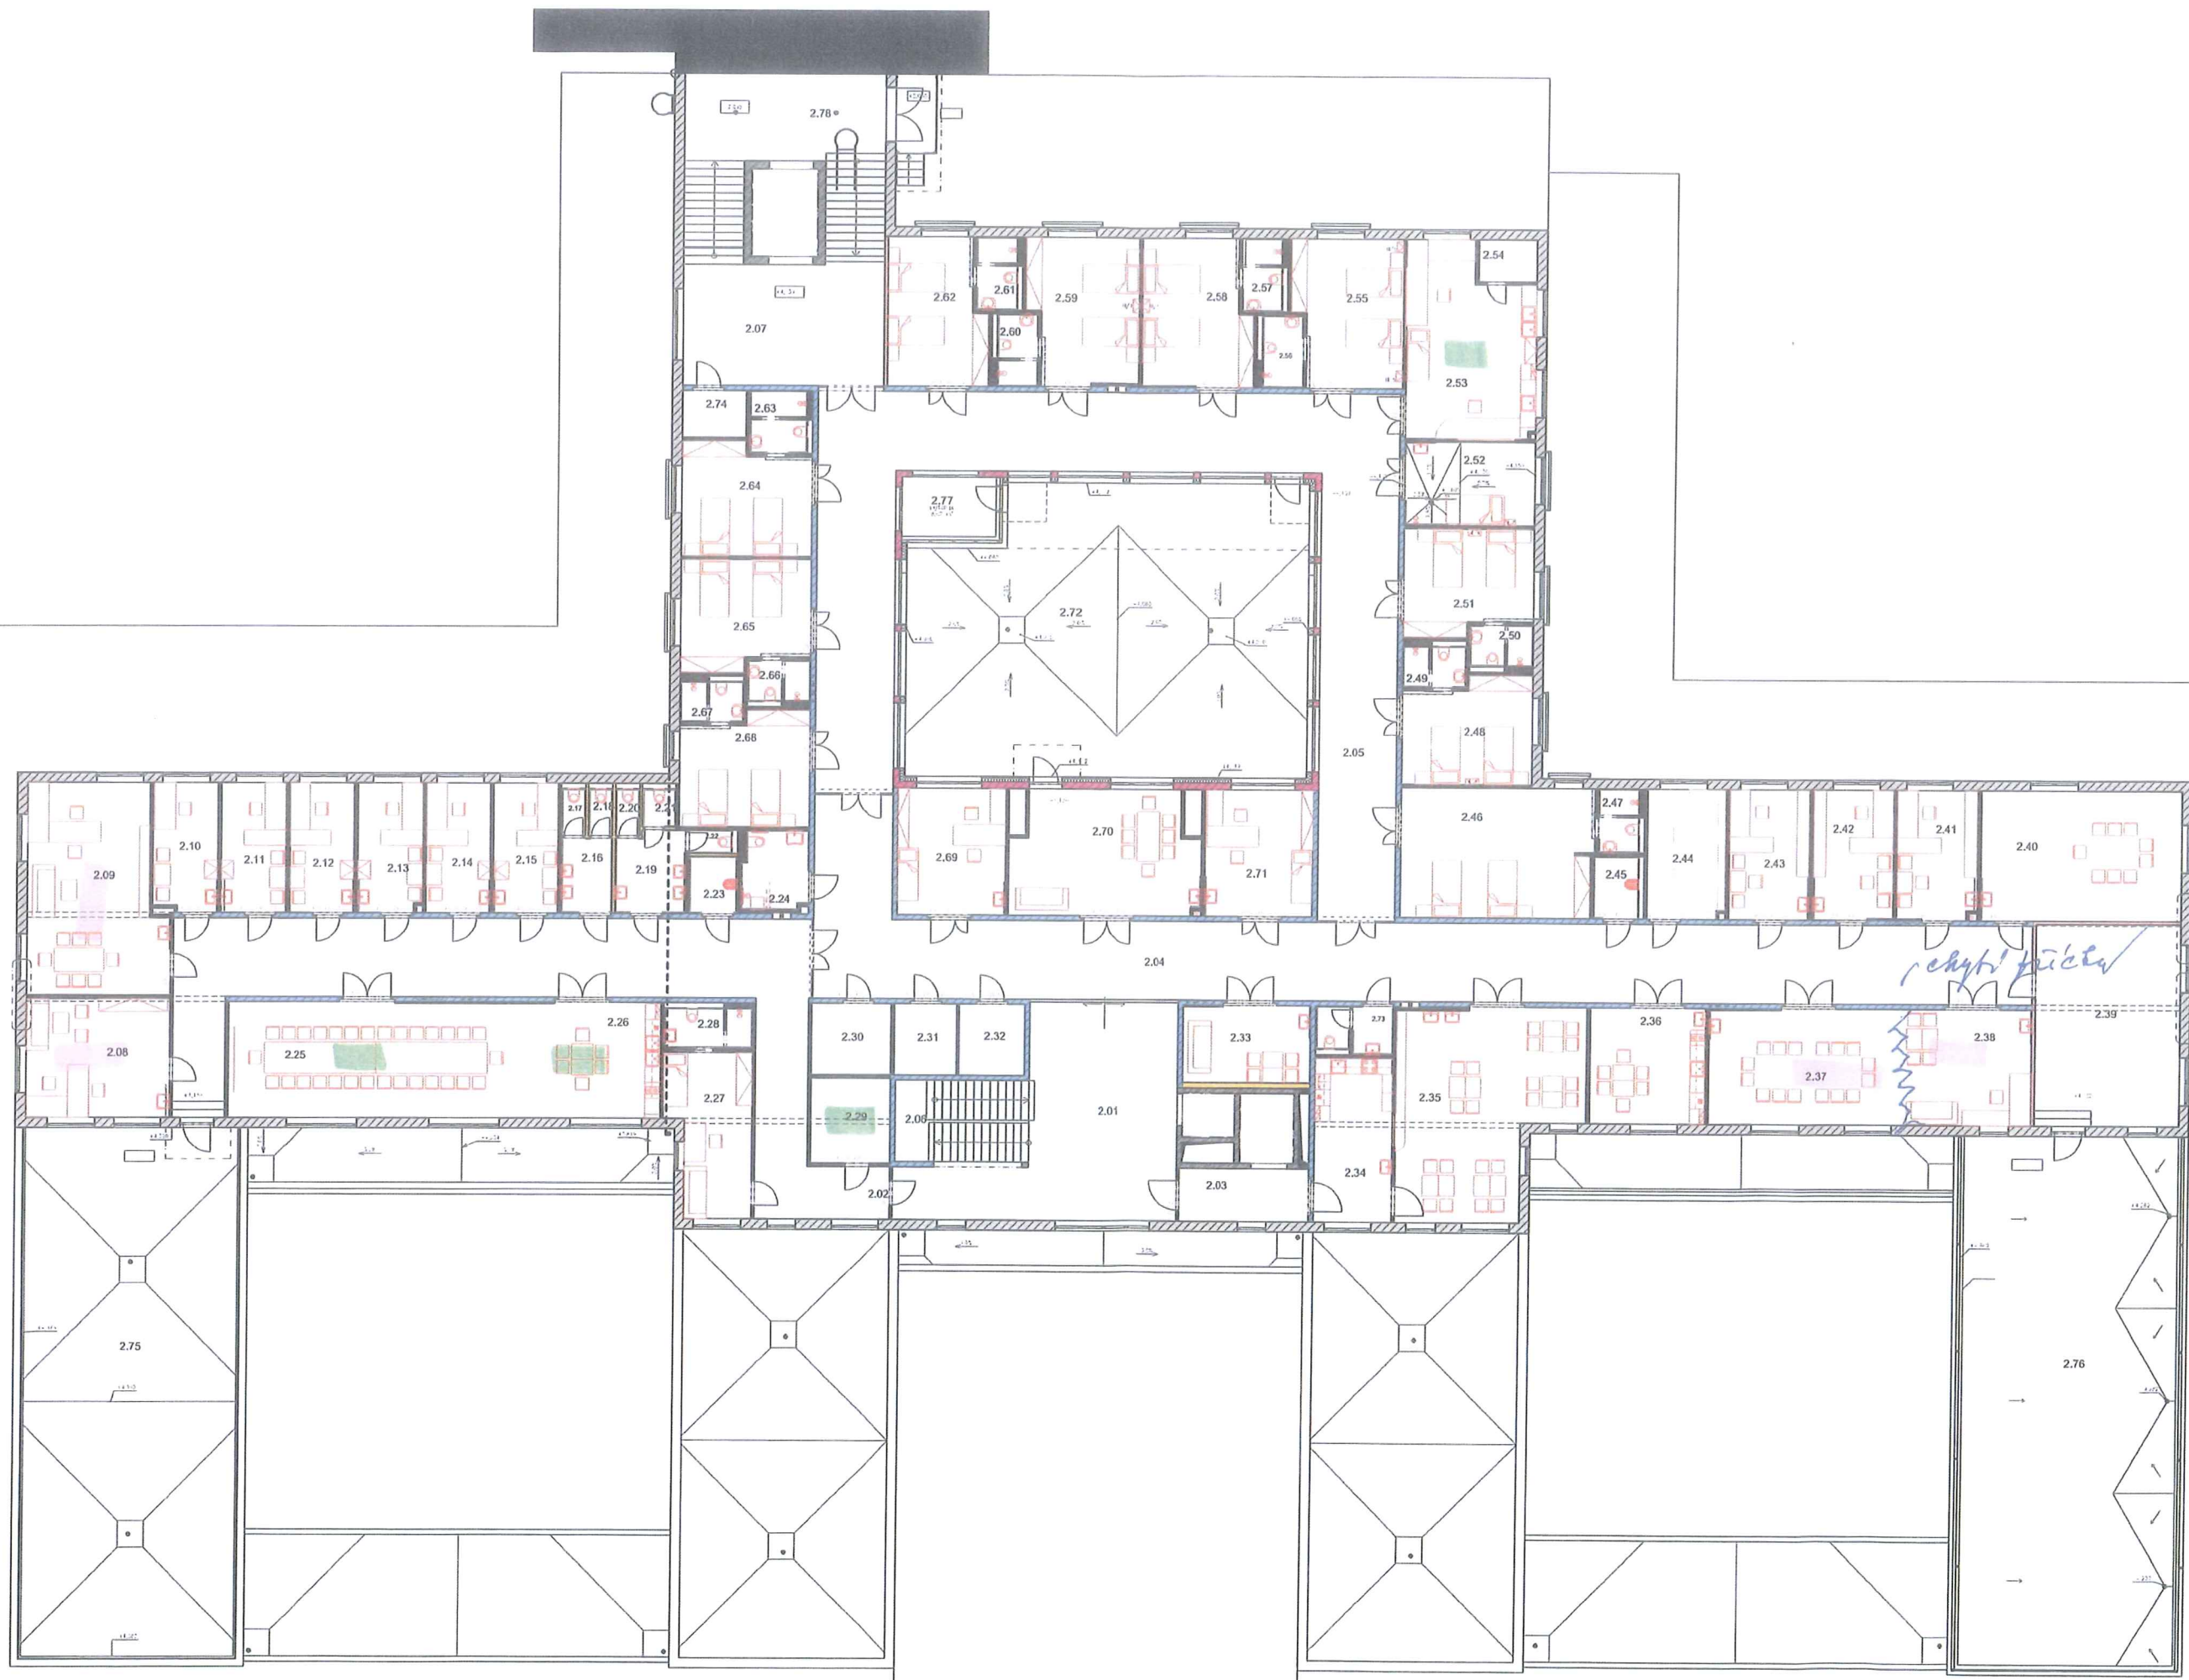

REALIZACE  
PŘÍPRAVA

Restaurační 2. NP  
2.58

