

Protokol o změně díla

změnový list číslo 064

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno


Objekt: Stávající Pavilon G část F

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Chlazení – dodatečné osazení uzavíracích ventilů DN100 ve strojovně chlazení

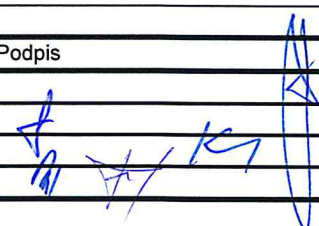P O P I S	Změnu vyvolal: GD, FN Brno		
	Popis změny: Dodatečné osazení uzavíracích ventilů na potrubí chlazení ve strojovně chlazení v budově F 1.PP pro možnost odstavení objektů B,D a D. Bez provedení daných ventilů nebude možné zrealizovat zprovoznění chlazení v objektu F a D, které je součástí ETAPY I. Požadavek byl ze strany Objednatel akceptován. Za projektanta hlediska projektu, bylo navržené řešení v zadávací dokumentaci dostatečné.		
C E N A	Způsob projekčního zpracování:		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
T E R M Í N Y	ocenění změny předložil: GZ v 03/2020		ve formě
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	37 120,70 Kč	0
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	zvýšení:	37 120,70	
	snížení:	0,-	
	nová cena:		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	Zhotovitel		
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
S O D	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: v rámci 1. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
P Ř Í L O H Y	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 půdorys s vyznačením změny		
	Datum		

Příloha č. 1 pro ZL 064 - Dodatečné osazení uzavíracích ventilů DN 100

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika

D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK


R: D.1.01.4.05 Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	ZL VCP	Cenová úroveň
1	Pol__0001	vypuštění systému chlazení (2 lidi 6 hodin)	hod	6,00000	540,00	3 240,00	R-pol.
2	Pol__0002	Příplatek za tvarovky (lisovací příruba DN 100 s nátrubkem-4 ks)	kpl	1,00000	17 727,50	17 727,50	R-pol.
3	Pol__0003	vyřezání potrubí DN 100 pro osazení armatury	kpl	2,00000	570,00	1 140,00	R-pol.
18	713411121E01	MTŽ Izolace potrubí deskami z kaučuku, 1 vrstvá	m2	2,00000	368,60	737,20	SoD
40	713.AF-25MM	Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro izolaci přírubových armatur, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m2	2,00000	769,30	1 538,60	SoD
115	734109217	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100	soubor	-2,00000	2 186,20	4 372,40	SoD
4	734.ARK10063	Uzavírací klapka DN 100	ks	2,00000	2 562,50	5 125,00	R-pol.
5	Pol__0001a	napouštění systému chlazení (2 lidi 6 hodin)	hod	6,00000	540,00	3 240,00	R-pol.

CELKEM VCP/MNP

37 120,70

ZL 64 PŘÍLOHA č.2

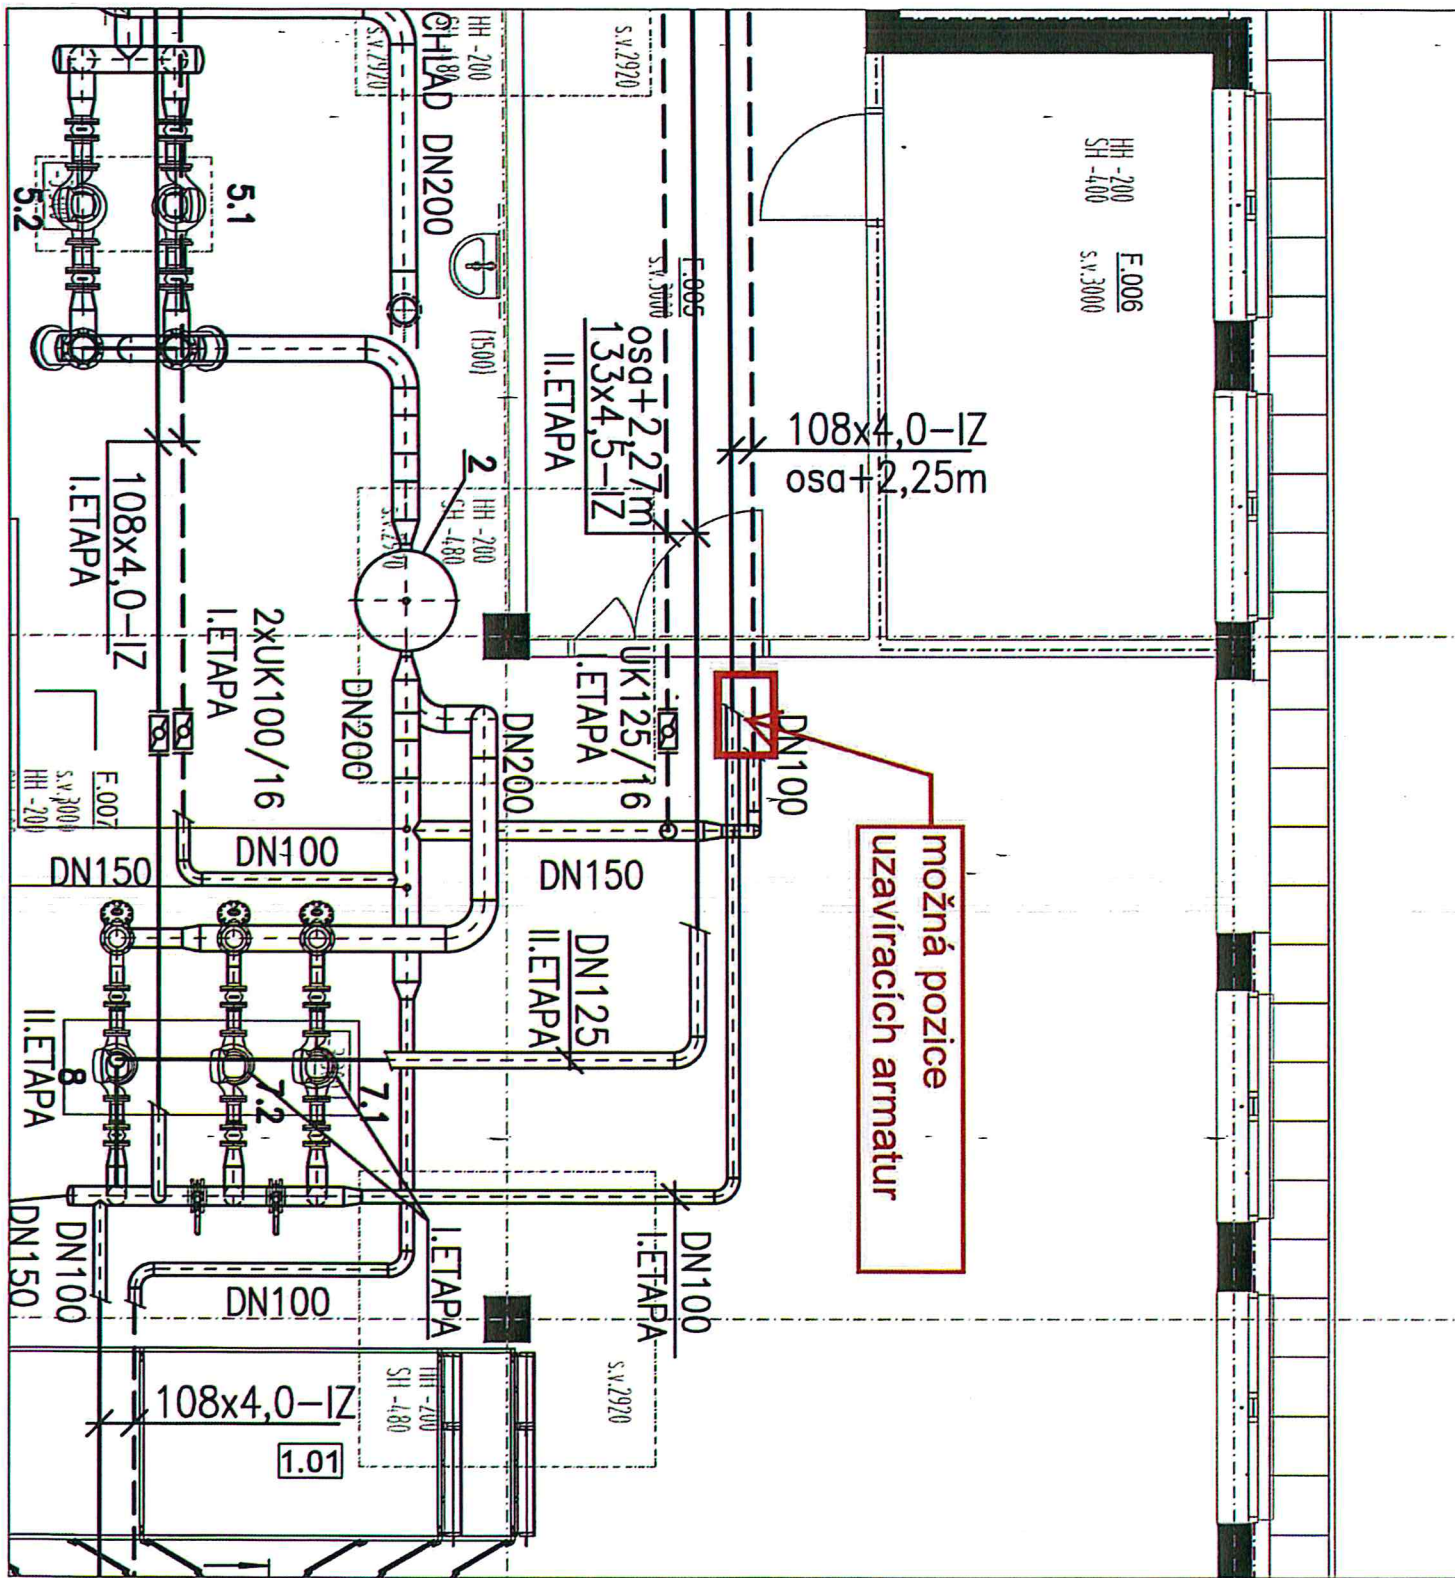

PŘÍLOHA 02.1



64
Re: ZL č. 117r03 - Dodatečné osazení uzavíracích ventilů DN 100

Nevoral Jan

Komu:

kubickova@k4ext.cz

23.06.2020 07:56

Kopie:

"navratil@k4.cz", "knot@k4.cz"

Skrýt podrobnosti

Od: "Nevoral Jan" <Nevoral.Jan@fnbrno.cz>

Komu: "kubickova@k4ext.cz" <kubickova@k4ext.cz>

Kopie: "navratil@k4.cz" <navratil@k4.cz>, "knot@k4.cz" <knot@k4.cz>

TD1
92

Dobrý den,

OK

S pozdravem

Jan Nevoral
referent Investičního oddělení
Investiční Odbor

Fakultní nemocnice Brno
pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel.: +420 532 232 067
Mobil: +420 606 892 621
E-mail: nevoral.jan@fnbrno.cz
www.fnbrno.cz

Od: kubickova@k4ext.cz <kubickova@k4ext.cz>

Odesláno: pátek 19. června 2020 11:48

Komu: Nevoral Jan <Nevoral.Jan@fnbrno.cz>

Kopie: navratil@k4.cz <navratil@k4.cz>; knot@k4.cz <knot@k4.cz>

Předmět: Fw: ZL č. 117r03 - Dodatečné osazení uzavíracích ventilů DN 100

Tento e-mail přišel z externí e-mailové adresy. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při jeho otevírání.

Dobrý den,

prosím o emailové potvrzení požadavku FN Brno na osazení uzavíracích ventilů oceněných v rámci potřeby VCP od GZ, které jsou v příloze.

Děkuji

S pozdravem

Ing. Ivana Kubíčková
stavební manažer

K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno
mobil: +420 603 851 770

www.k4.cz, e-mail: kubickova@k4.cz