


RMSC1

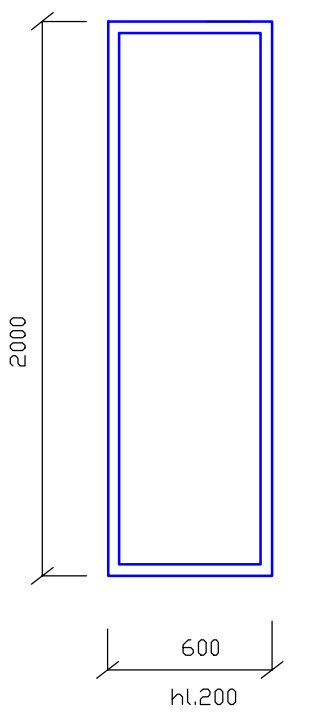

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMITKU
 ROZMĚRY ROZVADĚČE: V2000x600x200
 KRYTÍ: min. IP40/20
 SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S
 PŘIVODY: VŘEHEM
 VÝVODY: VŘEHEM
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41
 OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
 ZÁKLADNÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ZVÝŠENÁ: A DOPLNJÍM POSPOJOVÁNÍM
 ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVYKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.
 PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.
 NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE
 PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
 ČÍSOVÁNÍ SVORK UPRÁV VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.
 PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.
 MAX. PROUD NA SBĚRNICI 63A

POZNÁMKA:
 Pokud jsou kdekoli v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v technických specifikacích použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifické označení zboží a služeb, které patří pro určitou osobu, případně její organizaci, složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiřazení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu.
 Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezavazující a zadržávají v souladu s ustanovením §46, odst.6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a tato nebude důvodem k admittit náhrady.

GENERALNÍ PROJEKTANT : ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ ARKOS s.r.o. HRABÁKOVA 1780/6, 702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA TEL: FAX : 599 527 639 E-MAIL : arkos@arkos-ovaz.cz	PROJEKTANT PROFESE: ING. MILAN ČERNOCKÝ RESSLLOVA 1842 708 00 OSTRAVA-PORUBA milan.cernocky@centrum.cz		
zodpovědný projektant: Ing. Pavlína Čížková	kontroloval: Vít Klimeš	zodpovědný projektant: Milan Černocký	vypracoval: Milan Černocký
INVESTOR: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČ: 61989897	MÍSTO STAVBY: Ostrava-Zábřeh VZ	Č. ZAKÁZKY: A.238.3	PROVÁDĚČÍ
STAVBA: Rekonstrukce budovy ZZ - části C, D, E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice	DATUM: 3/2020	ARCHIV:	MĚŘÍTKO: -
ČÁST P.D.: D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ D1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Č. VÝKRESU:	D1.4.4-10	
VÝKRES: ROZVADĚČ RMSC1			

ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ KABELIZACE I.N.P. NA REZERVNÍ VÝVODY zásuvky 230V, OSVĚTLENÍ