



MMOPP00IYLWZ

ČEZ Distribuce, a. s.

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 2145

IČ 24729035, DIČ CZ24729035

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu [redacted]

zasílací adresa pro doručování faktur: 28. října 3123/152, 709 02 Ostrava

zastoupená: [redacted]

ID datové schránky: v95uqfy

(dále jen „Poskytovatel“) na straně jedné

a

Statutární město Opava

IČ: 00300535, DIČ CZ00300535

se sídlem Opava, Horní náměstí 382/69, PSČ: 746 01

zastoupená: [redacted], primátorem

ID datové schránky: 5eabx4t

(dále jen „Uživatel“) na straně druhé

uzavírají dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu:

Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná)

č. SUZB/2028/2021

č. kontaktu 1116832626, 1105523256

Článek I.

Úvodní ustanovení

Poskytovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem a provozovatelem venkovního vedení nízkého napětí, včetně podpěr v obci Opava, kat. území Komárov u Opavy (dále jen vedení nn).

Článek II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je vymezení bližších podmínek vzájemné spolupráce smluvních stran při zřizování a provozování vedení nn a instalace zařízení Uživatele na podpěrné body nn, ve snaze zajistit bezpečný a spolehlivý provoz zařízení obou smluvních stran. Jedná se o zařízení umístěná ve veřejném zájmu, typu místní sdělovací kanály (rozhlas) ve vlastnictví obcí a měst, veřejná osvětlení, varovné, kamerové a informační systémy apod.

Poskytovatel podle této smlouvy dává Uživateli souhlas se zřizováním a provozováním zařízení Uživatele **Opava – Komárov, přechod pro chodce na silnici I/11 U lávky přes řeku Opava**, na podporu vedení NN č. 37, na poz. Parc.č.1062/1 v majetku Poskytovatele v obci Komárov, (dále jen „zařízení“) za dále stanovených podmínek.

Článek III. Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje, že umožní Uživateli po celou dobu platnosti smlouvy přístup k jeho zařízení pro potřeby instalace, oprav a manipulaci v souladu s touto smlouvou.
2. Poskytovatel nesmí poškodit, zahradit nebo odstranit zařízení Uživatele umístěné na vedení nn a dále musí umožnit jeho údržbu tak, aby byla jeho instalace bezpečná.
3. V případě nezbytné opravy vedení nn, na kterém je zařízení Uživatele umístěné, může Poskytovatel ve spolupráci s Uživatelem sejmout zařízení na dobu nezbytně nutnou a opětovně jej nainstalovat. Zároveň se však Poskytovatel zavazuje informovat Uživatele o zamýšleném sejmutí zařízení písemně nejméně do 30 kalendářních dnů před termínem sejmutí.
4. Poskytovatel se zavazuje informovat Uživatele o majetkových změnách, případně nařízeních státních orgánů týkajících se vedení nn, jsou-li mu známy.

Článek IV. Povinnosti Uživatele

1. Zajistit veškerá úřední povolení orgánů státní správy, které mají dle příslušných předpisů oprávnění vyžadovat se k instalaci a provozování těchto zařízení na území ČR.
2. Umístění zařízení musí být z hlediska vzdáleností od částí el. zařízení pod napětím v souladu s platnými předpisy a nesmí zhoršovat podmínky pro provádění údržby tohoto zařízení.
3. Dodržet technické podmínky Poskytovatele k instalaci zařízení, provádět opravy a pravidelnou údržbu zařízení a udržovat poskytnutý prostor v dobrém stavu tak, aby jeho veškerá činnost nenarušila běžný provoz vedení nn.
4. Oznámit Poskytovateli předem provádění rozsáhlejších oprav nebo údržby zařízení.
5. Dočasně odstranit instalované zařízení a zajistit maximální součinnost na základě písemné výzvy Poskytovatele z důvodu rekonstrukce nebo opravy vedení nn.
6. V případě, že bude smlouva o umístění zařízení vypovězena, nebo nebude prodloužena její platnost, je Uživatel povinen demontovat zařízení do doby skončení platnosti smlouvy o umístění zařízení.
7. Po ukončení doby platnosti této smlouvy zajistí Uživatel uvedení poskytnutých míst do původního stavu na vlastní náklady. V případě, že toto Uživatel neučiní do lhůty dané Poskytovatelem, Poskytovatel sám uvede poskytnuté místa do původního stavu, odstraní případné škody na své náklady a poté je přefakturuje k úhradě Uživateli.
8. Všechny škody vztahující se k vedení nn nahlásit po jejich zjištění ihned Poskytovateli. Uživatel odpovídá Poskytovateli za škody, které vzniknou na poskytnutých místech jeho užíváním, poškozením nebo znehodnocením nad míru obvyklou a přiměřenou k době užívání. Škody na vlastní náklady neprodleně odstraní.

Článek V. Podmínky BOZP

1. Technické řešení zařízení Uživatele a jeho umístění musí umožnit bezpečnou obsluhu, údržbu a opravy zařízení distribuční soustavy.
2. Instalace a údržba zařízení Uživatele může být prováděna pouze osobami s požadovanou odbornou kvalifikací. V průběhu prací a technickým řešením zařízení Uživatele nesmí být porušena ochrana elektrických zařízení před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1 a musí být dodrženy základní podmínky pro bezpečnost práce na elektrickém zařízení, dle platných právních předpisů a technických norem.

Článek VI. Doba plnění a platnost smlouvy

1. Smlouva o umístění a provozování zařízení se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

3. Smlouva může být ukončena:
- a) písemnou dohodou smluvních stran
 - b) písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že výpověď byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání formou doporučeného dopisu.
 - c) odstoupením od této smlouvy na základě podmínek stanovených právními předpisy nebo touto smlouvou
 - v případě, že nastanou okolnosti neovlivnitelné žádnou ze smluvních stran a jestliže tyto okolnosti učiní plnění předmětu smlouvy nemožným. Těmito neovlivnitelnými skutečnostmi se pro účely této smlouvy rozumí události, jež mají vliv na nemožnost plnění povinností podle této smlouvy a které se vymykají kontrole smluvních stran nebo které brání z jiných důvodů provozování zařízení.
 - poruší-li Uživatel některé ustanovení této smlouvy podstatným způsobem, užívací právo založené touto smlouvou skončí dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně

Článek VII. Další ujednání

1. Zařízení instaluje Uživatel na vlastní náklady.
2. Modernizaci nebo rozšíření instalovaného zařízení lze provádět pouze na základě předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
3. Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost po dobu platnosti smlouvy a trvale i po jejím ukončení o skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství či o jiných důvěrných údajích a informacích ve smyslu příslušných právních předpisů, v souvislosti s touto smlouvou zjištěných.

Článek VIII. Kontaktní údaje

Kontaktní adresy:

Za Poskytovatele: **ČEZ Distribuce, a.s.**, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03 Pízeň

Za Uživatele: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava

Kontaktní osoby:

Pro Poskytovatele: [REDACTED]

Pro Uživatele: [REDACTED]

**Článek IX.
Závěrečná ustanovení**

1. Jakákoliv odpověď strany, které byl návrh této smlouvy zaslán, obsahující ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku dodatek nebo odchylku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, a to i tehdy, když podstatně nemění její podmínky.
2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
3. Jakékoli změny této smlouvy nebo její dodatky lze provést pouze písemnou formou, přičemž smluvní strany výslovně vylučují možnost její změny nebo doplnění ústní dohodou stran.
4. Smluvní strany se zavazují případné vzniklé spory z této smlouvy řešit nejprve mimosoudní cestou.
5. Smluvní strany této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato byla sepsána na základě jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Smlouva je vytvořena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
7. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
8. Tato smlouva byla schválena Radou statutárního města Opavy dne 25. 8. 2021 usnesením číslo 3474/82/RM/21/1f).

Přílohy:



- katastrální snímek s vyznačením místa požadovaného umístění zařízení

V Ostravě dne: **31. 08. 2021**

V Opavě dne: **13. 09. 2021**

Za Poskytovatele

Za Uživatele

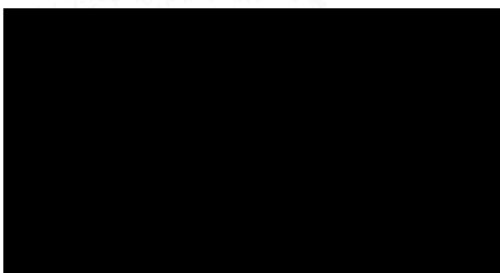


primátor



E **DISTRIBUCE**

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmoky
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

251

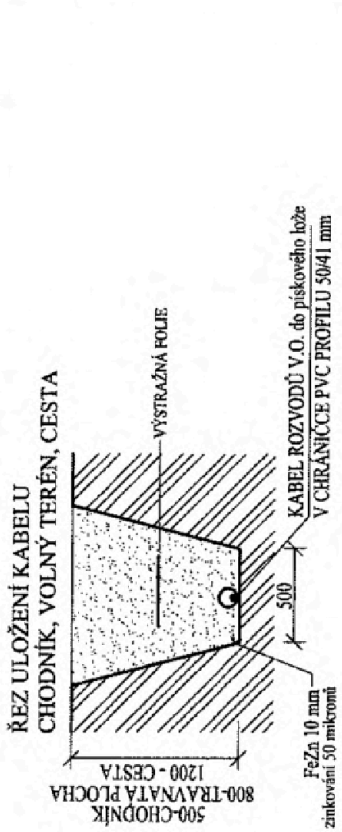

LEGENDA ZNAČENÍ:


- STAVAJÍCÍ ZEMNÍ VEDENÍ V.O.
- VEREJNÉ OSVĚTLENÍ - NOVÝ ZEMNÍ KABEL CYKY-J 5x16 + FeZn 10 mm (zakotvení 50 mikroměrů) V CHRÁNIČE PVC PROFILU 50x41 mm VZDALENOST VEDENÍ PO PŘESNÉM VYTÝČENÍ ING. SÍŤI A VZDALENOSTI DLE ČSN
- Uliční lampa V.O. - svítidlo pro přechody pro chodce, specifikace viz. technická zpráva - svítidlo, stožár a výpočet osvětlení SCHREIBER - AMPERA MID/5145/48 LED/5 400 mA /N/W, výkon 57,0 W
- Svítidlo s výložníkem 0,3 m - světelný zdroj osazen dle výpočtu osvětlení
- Stožár - stožár - zesílený ZN, závěsná výška 6,0 m, úhel sklonu 10°
- Celkový stožár zářový zinkovány bezpatičový
- Stožár pro přechody pro chodce, celková délka cca 7,2 m, pro zapuštění do země s hloubkou velkou min. 1,2m, 1x závitová pojistka E14, 6A, 6G, teplota ohnivé odolnosti 5700 K
- VLASTNÍ SVÍTIDLO NAPOJENÍ CYKY-J 3x1,5 mm
- STOŽÁR PŘÍZEMNIT FeZn 10 mm PŘES SVORKU - 2*SS

- OSAZENÍ SVÍTIDEL PRO VĚŠTĚNÍ TECHNICKÉHO POSLUKŮ
- OSVĚTLENÍ NAVRHNUTO DLE ZÁSAD
- TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 1.5
- Základní vedení ing. sítí pouze orientací -> příloze odborné práce
- plánová vyjádření jednotlivých staveb ing. sítí
- CELKOVÝ PŘÍKON NOVÉ ČÁSTI VĚRNĚHO OSVĚTLENÍ VČETNĚ OBLASTI - 114 W
- 22,50 m
- Průřez vedení montážních prací dle zář. technické podmínky, stavce V.O. - Technické služby města Opava
- VÝKOP HLOUBKY 800 mm (Průměr plocha)
- VÝKOP HLOUBKY 600 mm (Dělný povrch-chodník)
- VÝKOP HLOUBKY 1200 mm (Průlak cesty)

SOUBEHY ING. SÍŤI - VÍZ. PŘILOŽENA TABULKA - ČSN 73 6005
VYTÝČENÍ ING. SÍŤI SOUČÁST DOKLADOVÉ ČÁSTI PD
OCHRANNA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
SOUSTAVA 3+PE+N 230V/400V 50Hz

DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ (SOUHLASU)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVÁTEL	
ADRESA:	Standardní město Opava, MČ Opava - Komárov, Pohodlanská 16, 47 70
MÍSTO STA EBÝ:	k.ú. OPAVA-KOMÁROV
OBSAH VÝKRESU:	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ
FORMÁT:	2* A4
Č. ZAKÁZKY:	-
STUPĚNĚNÍ:	DSP
MĚŘÍTKO:	ČESKO VÝKRESU: D-01
1:250	
DAŤUM:	08-2019
PROJEKTANT:	APOSPÍŠIL A PROJEKTY

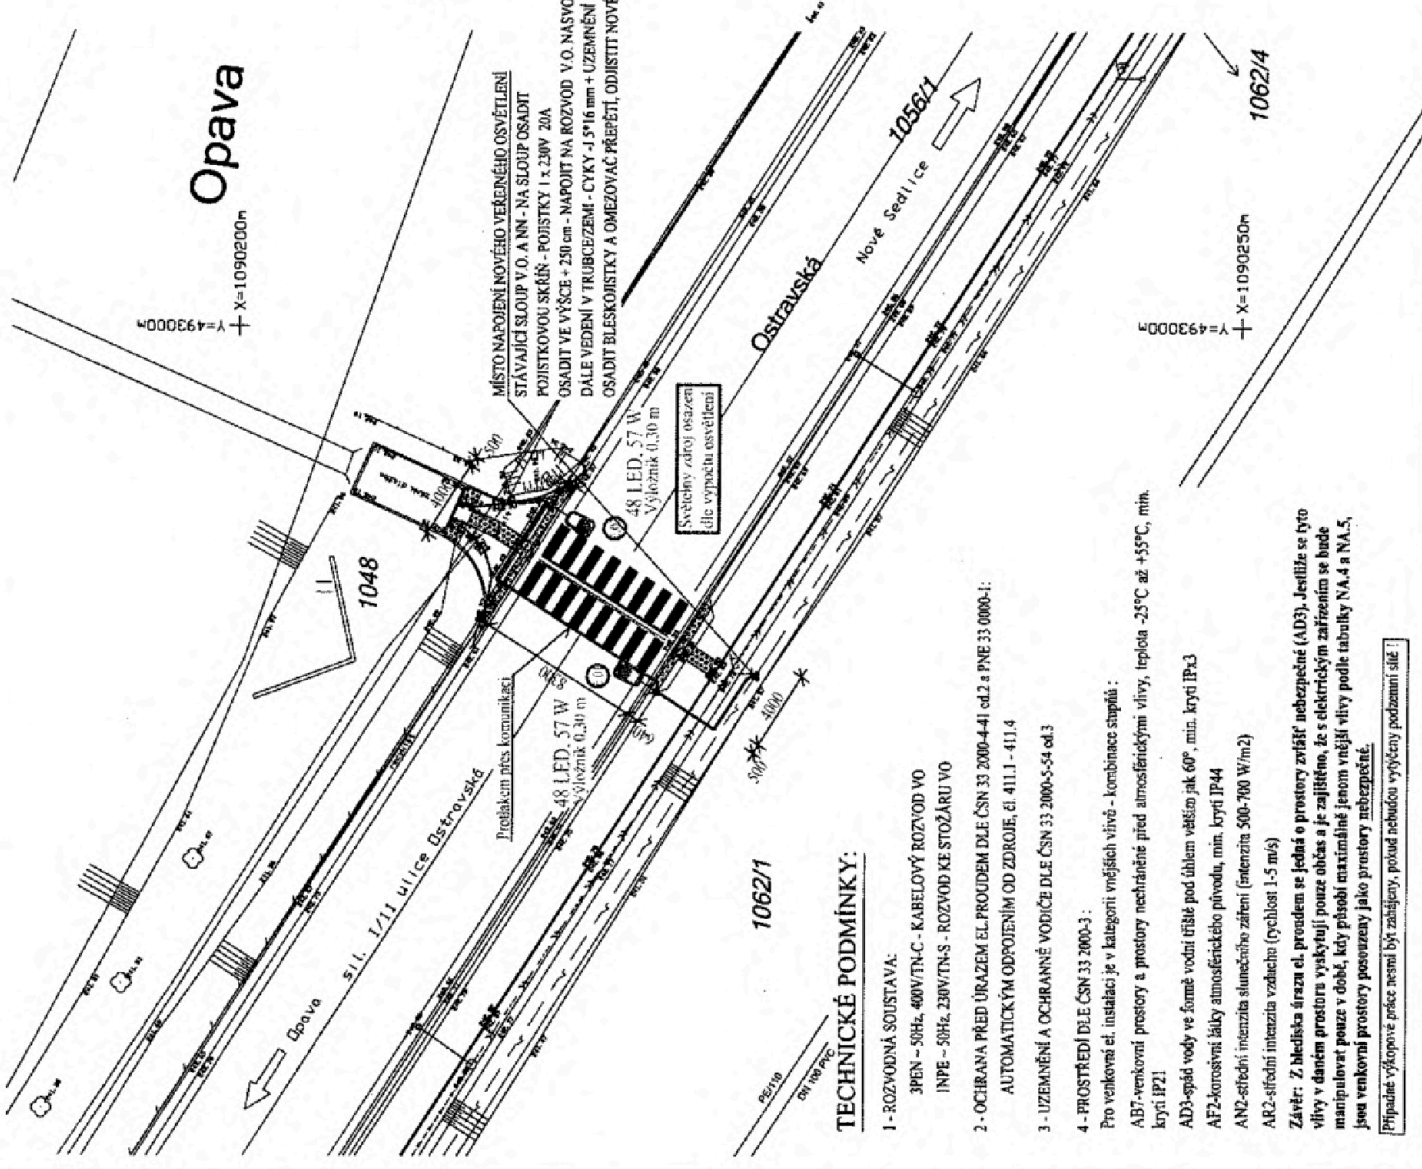

TECHNICKÉ PODMÍNKY:

- 1 - ROZVODNÁ SOUSTAVA:
3PEN - 50Hz, 400V/TN-C - KABELOVÝ ROZVOD VO
INPE - 50Hz, 230V/TN-S - ROZVOD KE STOŽÁRU VO
- 2 - OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 od 2 a PNE 33 0000-1:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, čl. 411.1 - 411.4
- 3 - UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ VODIČE DLE ČSN 33 2000-5-54 od 3
- 4 - PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-3:
Pro venkovní el. instalaci je v kategorii: vnějších větví - kombinace stupňů:
AB7 - venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickým vlivy, teplota -25°C až +55°C, min. krycí IP21
AD3 - spád vody ve šamě vodní tržbě pod úhlem větším jak 60°, min. krycí IPx3
AF2 - korozivní látky atmosférického původu, min. krycí IP44
AN2 - střední intenzita slunečního záření (intenzita 500-700 W/m2)
AR2 - střední intenzita vzduchu (rychlost 1,5 m/s)
Závěr: Z hlediska úrazu el. proudem se jedná o prostory zvlášť nebezpečné (AD3). Jestliže se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze občas a je zajištěno, že s elektrickým zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom vnější vlivy podle tabulky NA.4 a NA.5, jsou venkovní prostory považovány jako prostory nebezpečné.
Případně výkopové práce nemají být zajišťovány, pokud nebudou vyčleněny podzemní sítě!

