

## Technické parametry odběrného místa

příloha č.1

smlouva :	č. T 012 ze dne 01.09.2021
topná sezona	2021

### Odběratel :


jméno / název	ZŠ Rebcova 386
adresa:	
ulice	Rebcova
čp	386
obec	Přeštice
PSC	334 01

Teplonosná látka	teplá voda (70°/50°)	
Tlak	6 ÚT/9 TUV	bar
Výkon	120/150	kW
Teplota (při -15 °C)	70 ÚT/55 TUV	°C
topné období	ve smyslu vyhlášky	
Teplota teplé vody	ve smyslu vyhlášky	
Dodávka TUV:		

### Odběrné místo:

	Rebcova
odběrné místo	Rebcova 386
kotelna	
výměníková stanice	
umístění měřidla otop	
umístění měřidla TUV	
typ odběru	otop

### Teplotní diagram dodávané topné vody

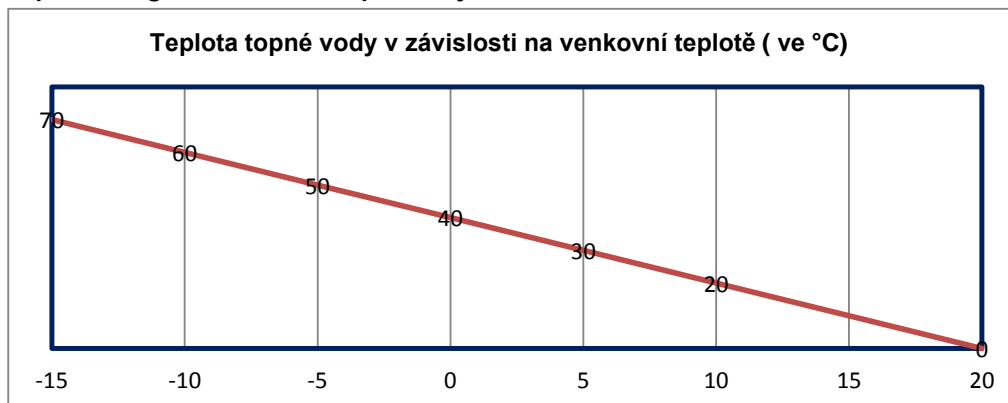

Dodavatel se zavazuje zajistit teplotu teplonosné látky v topném období s ohledem na výši venkovní teploty  
Noční útlum v topném období je sjednán od 22 hodin do 06 hodin

V Přešticích

dne 01 .09. 2021

odběratel : Město Přeštice

dodavatel : B+T Přeštice s.r.o.