

NAŠE Č. J.: MMB/0487196/2021**SPIS. ZN.:**

Vodárenská akciová společnost, a.s.

Soběšická 820/156

638 00 Brno

VYŘIZUJE: Ing. Adéla Lepková**TELEFON:** 542 174 115**E-MAIL:** lepkova.adela@brno.cz**DATUM:** 17. 9. 2021**POČET LISTŮ:** 1**OBJEDNÁVKA:** 9432100011**Analýza vody – měření a hodnocení obsahu radonu ve vodě**

Na základě Vaší nabídky ze dne 16. 9. 2021 objednáváme u Vás realizaci akreditované zkoušky – měření a hodnocení obsahu radonu ve vodě z artéského vrtu.

Jedná se o artéský vrtu HV-2 nacházející se na p.č. 657/4 v k.ú. Kníničky. Přesnější lokalizace je uvedena v příloze.

Před zahájením prací prosíme předem informovat Objednatele o termínu realizace odběru vzorku vody.

CENA BEZ DPH : 785,00,- Kč**DPH (21%):** 164,85,- Kč**ZAOKROUHLENÍ:** 0,15,- Kč**CENA CELKEM S DPH:** 950,00,- Kč**TERMÍN PLNĚNÍ:** do 10 dnů od obdržení objednávky**MÍSTO PLNĚNÍ:** Brno**ÚHRADA:** fakturou po ukončení činnosti (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ: Souhlas s objednávkou potvrďte mailem. Odsouhlasením této objednávky berou účastníci na vědomí, že statutární město Brno je osobou dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a obsah této objednávky bude uveřejněn v registru smluv zřízeném MV ČR, a to dle ust. § 5 zákona o registru smluv, za současného respektování výjimek zde uvedených.

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky.

V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.

KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Adéla Lepková, projektový manažer, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB


FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785


ADRESA PRO DORUČENÍ FAKTURY:

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství, Kounicova
67, 601 67 Brno

S pozdravem



JUDr. Marta Kolková
vedoucí Odboru vodního a lesního
hospodářství a zemědělství
objednatel

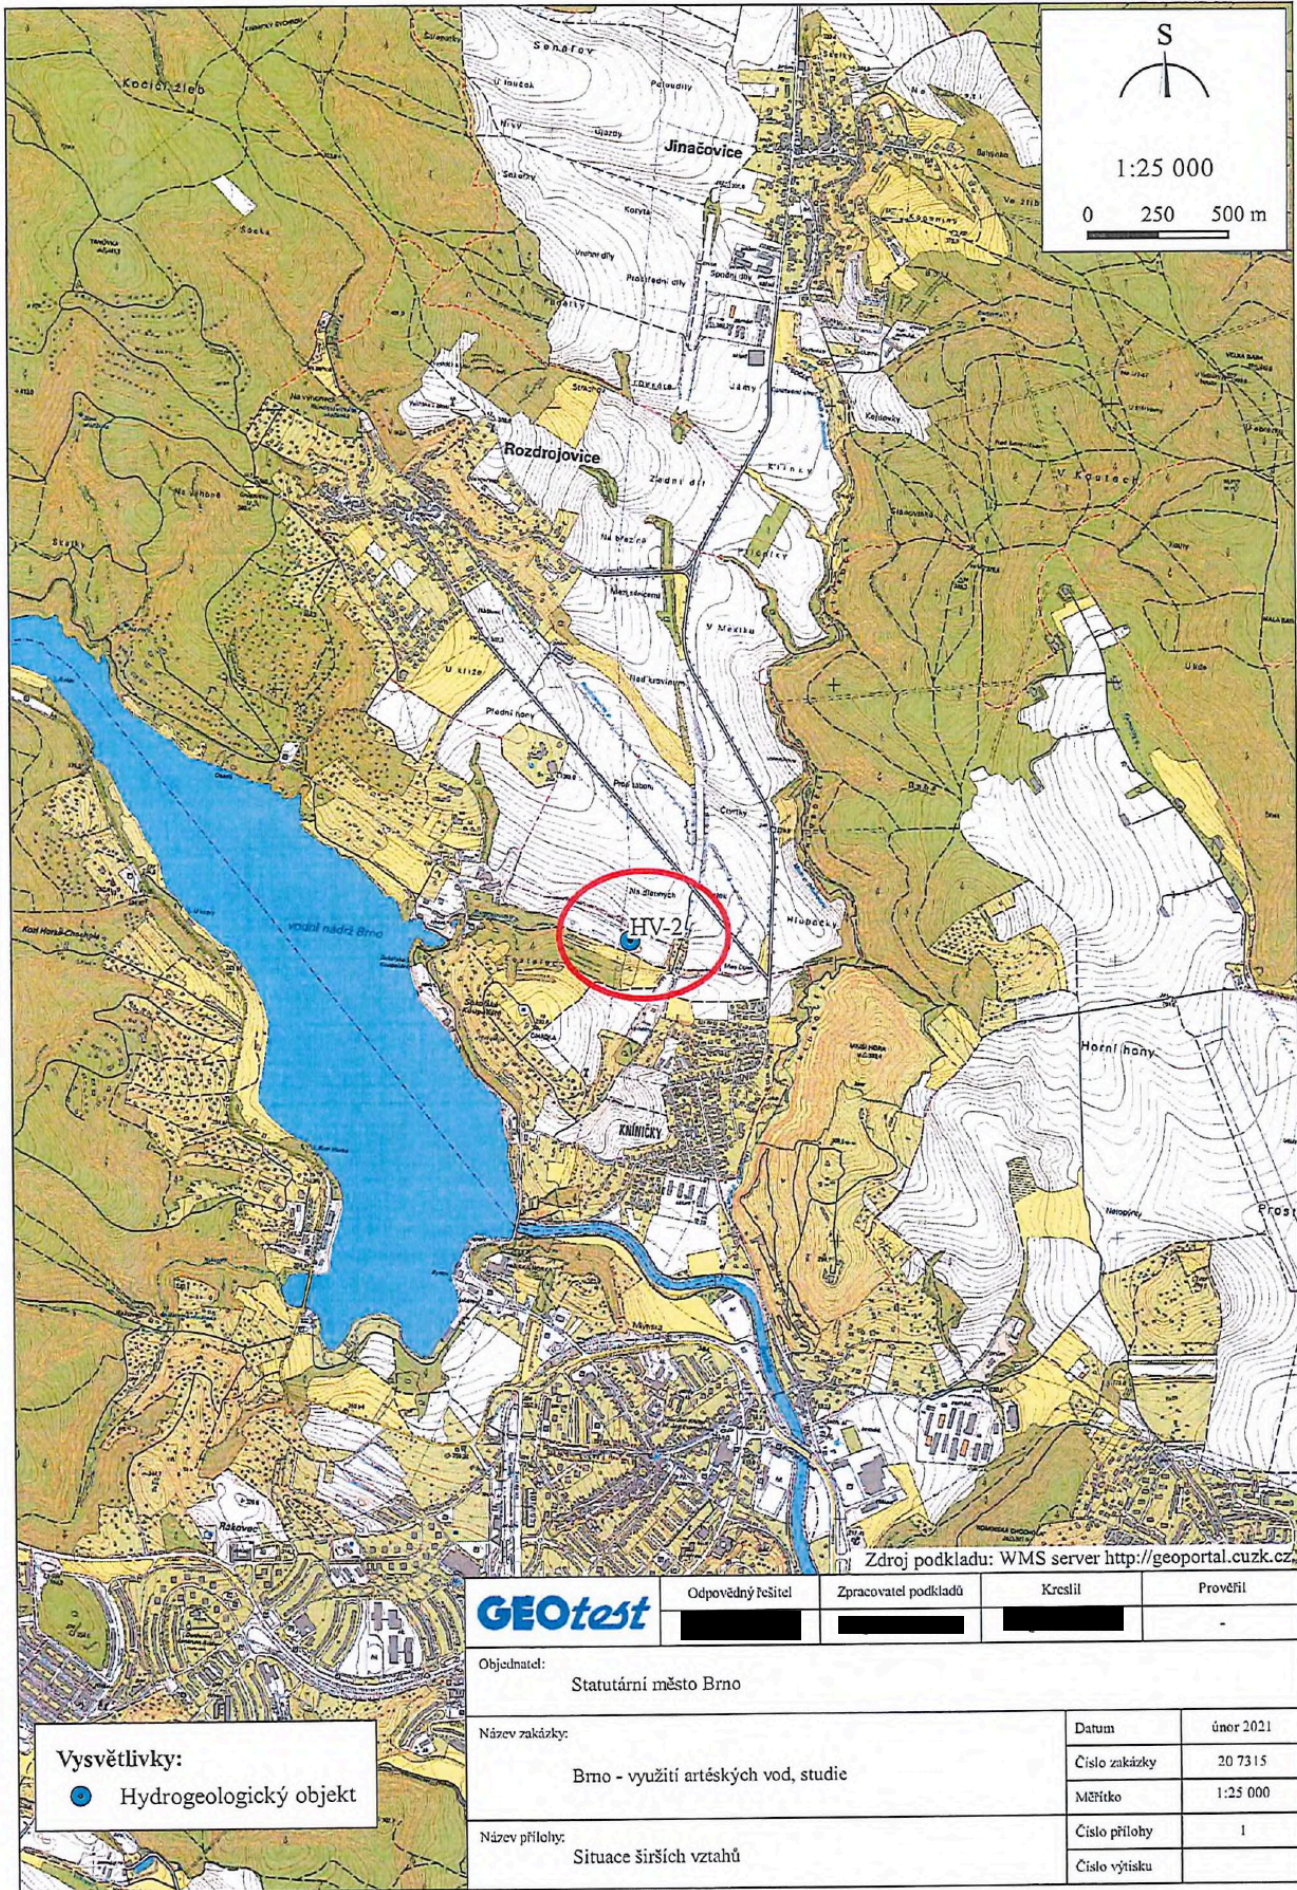

S

1:25 000


0 250 500 m

HV-2

Zdroj podkladu: WMS server <http://geoportal.cuzk.cz>

Vysvětlivky:
 Hydrogeologický objekt

GEOtest	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Kreslil	Prověřil
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Objednatel: Statutární město Brno				
Název zakázky: Brno - využití artéských vod, studie			Datum	únor 2021
			Číslo zakázky	20 73 15
			Měřítko	1:25 000
Název přílohy: Situace širších vztahů			Číslo přílohy	1
			Číslo výtisku	

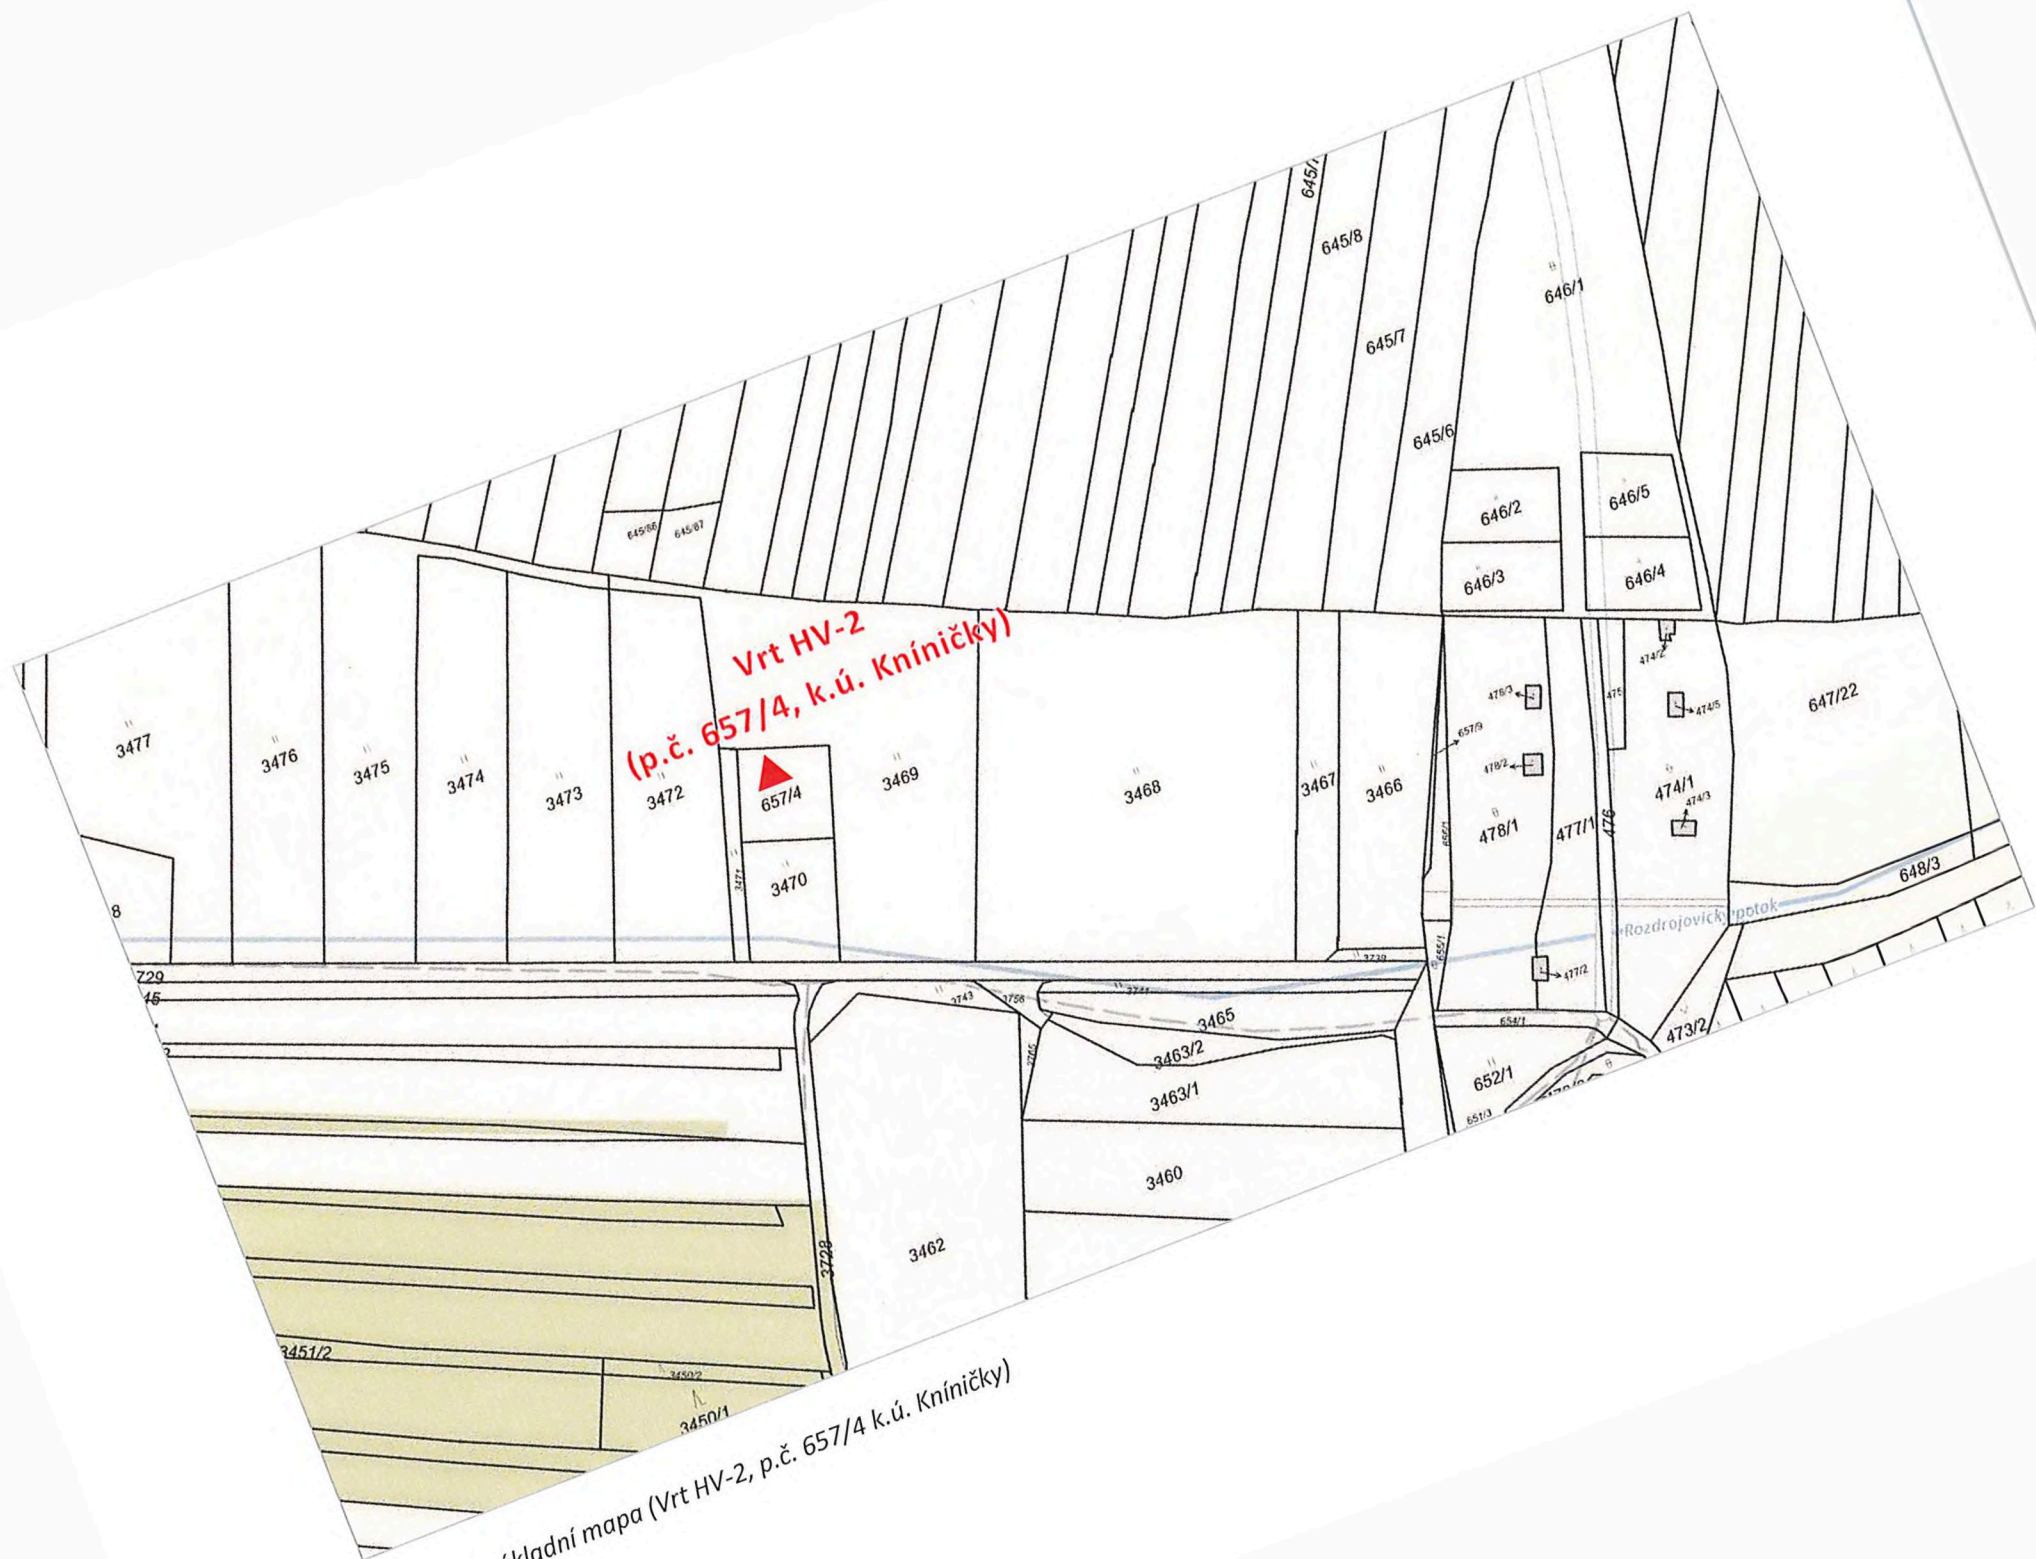

... - základní mapa (Vrt HV-2, p.č. 657/4 k.ú. Kníničky)



Příloha - ortofoto mapa (Vrt HV-2, p.č. 657/4 k.ú. Kníničky)