

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy


Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

OBJEDNÁVKA

Adresát:

Laurich s.r.o.
Ústecká 130
403 39 Chlumec

Objednávka číslo: **117/Svo/2017**
Datum vystavení: 22.3.2017
Místo vystavení: OTIČ
Vyřizuje: Ladislav Svoboda
Telefon: 607282546
Fax: 326735368
E-mail: ladislav.svoboda@pnkosmonosy.cz

Poř.číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás výměnu pískové náplně na úpravně vody dle přiložené cenové nabídky č. 1061741 ze dne 10. 3. 2017. Cena celkem bez DPH 185.000,-Kč
			Děkujeme.
			Akceptuji: 

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.

Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se splatností minimálně 21 dnů.

S pozdravem

Ladislav Svoboda
energetik, vodohospodář

Psych
(59)

IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711
Fax: 326 724 119
www: <http://www.plkosmonosy.cz>

Nabídka č. 1061741

Nabídka na výměnu pískové náplně



Jméno:
kontakt:
email:

Ladislav Svoboda
607282546
ladislav.svoboda@pnkosmonosy.cz

Nabídku zpracoval:

Jiří Hrubý
+420 605 234 341
Laurich s.r.o.
Ústecká 130
403 39 Chlumeč

Dne:

10.3.2017

Obsah

I. ÚVOD	3
II. ZADÁNÍ	3
III. NABÍDKA	4
IV. CENY	4
V. REFERENCE	5

I. Úvod


Na základě Vaší poptávky posíláme cenovou nabídku na výměnu pískové náplně v kotelně areálu Psychiatrické Léčebny Kosmonosy, Mladá Boleslav.

II. Zadání

Výměna stávající pískové náplně ze dvou pískových filtrů sloužících zároveň k záchytu železa díky oxidaci surové vody chlornanem.

Parametry tlakových filtrů:

- Structural, C-4278-F7, 1345 litrů celkový objem
- 150 litrů hrubé pískové náplně + 650 litrů jemného křemičitého písku
- 2 paralelně zapojené filtry s možností sériového uspořádání
- průtok 15 m³/hod

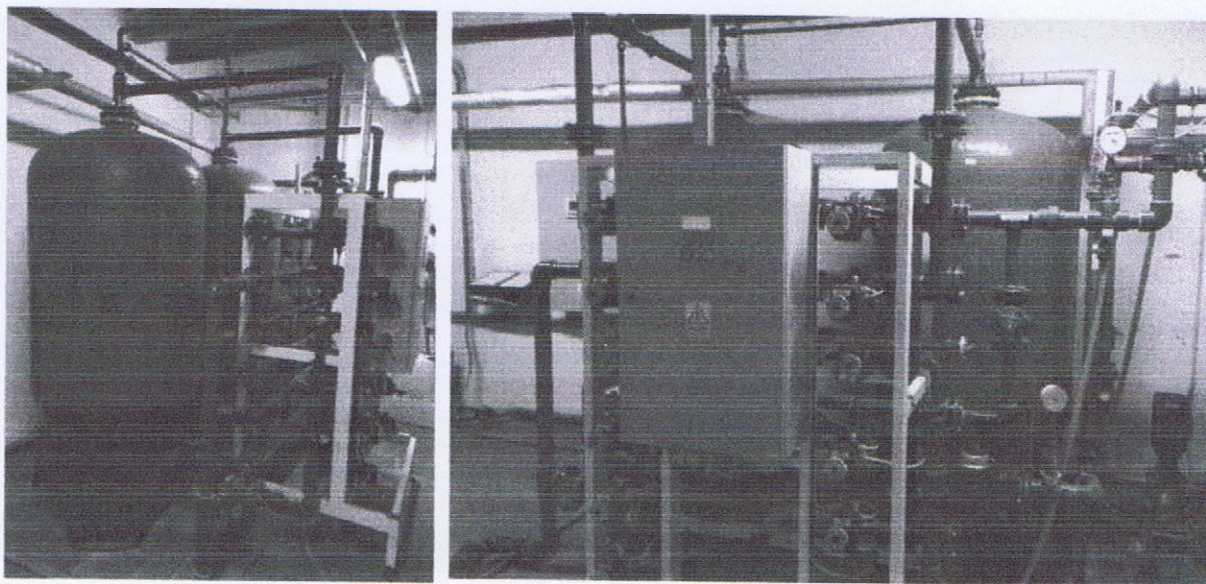

Stávající písková filtrace

Požadována je kompletní výměna náplní za nové, likvidace starých náplní a výměna vnitřních rozvodných systémů u obou tlakových filtrů.

Dále také výměna vodoměru WP Dynamic 50.

III. Nabídka

Cenová nabídka na výměnu filtračních náplní ve dvou filtrech o velikosti a připojení C-4278-F7.

Cenová nabídka se skládá z:

- odtlakování a rozdělení pískových filtrů
- vysátí písková náplně, její odvoz a ekologická likvidace
- kontrola tlakových filtrů a rozvodného systému
- výměna rozvodného systému v obou filtrech (horní + spodní) F7
- násyp nové filtrační hmoty: 2x150l hrubého křemičitého písku na podsyp
2x650l jemného křemičitého písku jako aktivní

filtrační hmota

- uzavření a natlakování obou filtrů
- najetí do provozu
- výplach, vymytí a vyprání písku
- kontrola provozních parametrů
- výměna vodoměru WP Dynamic 50 (vodoměr není součástí dodávky)
- správné nastavení a seřízení, případné vyčištění dávkovacích čerpadel pro dávkování NaOCl.

Předpokládaná časová náročnost realizace: 2 dny

Při realizaci zakázky bude dodávka vody do systému realizována obtokem pitnou vodou.

IV. Cena

Cena je konečná za celou realizaci viz bod III.

185 000,-Kč

Cena je bez DPH

<u>Dodání:</u>	3-6 týdnů od závazné objednávky
<u>Platnost nabídky:</u>	do 5/2017
<u>Záruka:</u>	1 rok, při podepsání servisní smlouvy 2 roky
<u>Splatnost:</u>	Fakturačně, splatnost 30 dní

Další:

Společnost Laurich s.r.o. pořádá školení pro obsluhující personál firmy, provádí pravidelnou údržbu zařízení, doplňuje regenerační chemikálie a kontroluje správnou funkci zařízení jak v záruční tak pozáruční době

Dále provádíme havarijní i standardní servisní zásahy, držíme havarijní pohotovost, v případě domluvy máme skladem náhradní díly na technologii (řídící jednotky, ventily), standardně máme skladem běžný spotřební materiál (vločky, těsnění, atp.)

V. Reference

Níže jsou uvedeny vybrané reference. Máme stovky instalací a spokojených klientů. Pokud si budete přát vědět více o našich zkušenostech nebo referencích, navštivte naše webové stránky nebo nám rovnou napište.



Procter & Gamble Rakona Rakovník

- triplexní písková a odželezňovací filtrace 40 m³/hod
- 2 stupňová RO 25 m³/h permeát
- demineralizační stanice 25 m³/h (cond.> 1 μS/cm)
- výměna kompletní náplně pískových filtrů
- výměna kompletní náplně demineralizačních kolon




Zentiva Praha

- změkčovací stanice pro vstup a kondenzát
- ošetření kotelního systému
- dávkování chemikálií



AGC Křivý

- jednoduchá písková filtrace 40 m³/h
- 2 stupňová RO 16 m³/h permeát (cond. > 1 μS/cm)



Miele Uničov

- RO 1 m³/h
- dávkování ošetřujících chemikálií
- plně automatický systém

RONAL GROUP




OSRAM

Mondelēz
International

JTEKT



BENTELER



HEBERGER

KZ Krajská zdravotní, a.s.

- Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.



UNIVERZITA
J.E. PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM