

Předávací protokol


Projekt: Dodávka a instalace motorového generátoru

Zákazník/přebírající:

Město Blovice, sídlo: Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, IČ: 00256455



Na základě podepsané smlouvy o dílo

Vám předáváme: motorgenerátor G 22 Perkins včetně příslušenství

Rozsah předávaného díla	- Motorgenerátor Model : G 22 Perkins - Typ: GP 22 S/PW-N-A , výrobní číslo zdroje 243 004 - Kapotáž s integrovaným tlumičem hluku vč. záchytné ekovany - Elektronický dobíječ akumulátoru a předehřev motoru - Další podružné příslušenství dle prováděcí dokumentace	
Zjištěné závady		
Stanovisko předávajícího	Systém záložního napájení byl zapojen a oživen do testovacího / ostrého režimu	
Přílohy a doklady	Návody v českém jazyce na motorgenerátor DA, provozní deník stroje vč. provozního řádu, protokol o funkčnosti zařízení, protokol o zaškolení obsluhy, klíčky	

Další ujednání:

Tento protokol je vyhotoven ve 2 provedeních, přičemž jedno vyhotovení s platností originálu obdrží zákazník/přebírající a druhé vyhotovení s platností originálu obdrží zhotovitel. Svým podpisem zákazník/přebírající potvrzuje, že si přečetl text na druhé straně a bere ho na vědomí.

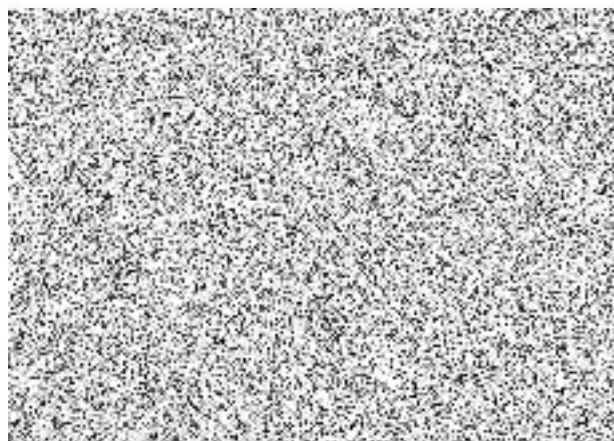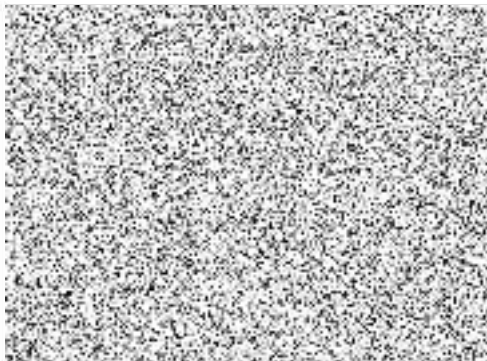

Provozní předpis pro záložní motorový zdroj (dieselagregát)

Četnost	Akce
Všechny události	Pravidelné vedení provozního deníku a zápis všech událostí do něj. Zajišťuje: uživatel
1 x za týden	Kontrola stroje – pohledová kontrola a stav soustrojí. Zajišťuje: uživatel
1 x za 14 dnů	Kontrola stroje – pohledová kontrola a stav soustrojí. Proběhový test bez zátěže – alespoň 1 minuta Zajišťuje: uživatel
1 x za čtvrt roku	Kontrola stroje. Proběhový test v zátěži – min 10 až 30 minut (s povinným zápisem do provozního deníku) Soustrojí musí pracovat v běžných provozních podmínkách, tj. motor musí dosáhnout provozní teploty Zajišťuje: uživatel
1 x za půl roku	Servisní kontrola technikem oprávněného servisu dle předpisu výrobce zařízení Zajišťuje: výrobcem/dovozcem pověřená oprávněná osoba
1 x za rok	Velká servisní údržba dle předpisu výrobce zařízení Zajišťuje: výrobcem/dovozcem pověřená oprávněná osoba
Dle nutnosti	Výměna motorové nafty*

UPOZORNĚNÍ – výpis z provozních podmínek výrobce:

Připojená zátěž k motorovému záložnímu zdroji/dieselgenerátoru musí zajišťovat jeho zatížení na nejméně 20% instalovaného jmenovitého výkonu zdroje, jinak může dojít k poškození zařízení. Toto platí i pro provádění zátěžových proběhů zařízení.

*** SKLADOVATELNOST MOTOROVÝCH PALIV**

NM nafta motorová

Zavedení povinného přimíchávání biosložek do motorových paliv se projevilo ve změně některých jejich vlastností. Za určitých podmínek mohou biosložky ovlivnit stálost paliv a projevit se na omezené době jejich použitelnosti. Doporučená doba skladování 3 měsíce vychází z doporučení výrobců motorové nafty a týká se nafty s obsahem FAME do 7%obj. podle evropské normy ČSN EN 590. Skladovatelnost motorových paliv je popsána v ČSN 656500, kde jsou v článku 5 popsány podmínky pro skladování a doporučená skladovací doba. To znamená, že předepsané podmínky pro skladování lze v případě motorových paliv uvedených v tabulce 1 (Bezolovnatý automobilový benzin, Motorová nafta, Methylestery mastných kyselin (FAME), Směsná motorová nafta, Ethanol E85 v kvalitě podle příslušných jakostních norem) jsou splněny pouze v tom případě, že zboží je skladováno v uzavřené nádobě za nepřístupu světla a vzduchu při teplotě 10 °C až 20 °C. (POZN: takové podmínky však nejsou při skladování v nádrži záložního motorového zdroje zcela splněny !!!)

V případě nesplnění těchto podmínek je skladovatelnost pouze 3 měsíce a dodavatel neručí za škody, způsobené na zařízení používáním motorových paliv, které neodpovídají stanoveným parametrům.