

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ
o připojení elektrické požární signalizace objektu na pult centralizované ochrany
ke smlouvě č. 198/2020 (č. provozovatele PCO)

Smluvní strany:

Provozovatel elektrické požární signalizace (dále jen „provozovatel EPS“):

PPL CZ s.r.o.

Sídlo: K Borovému 99, 25101 Říčany - Jazlovce

Fakturační adresa: K Borovému 99, 25101 Říčany - Jazlovce

IČO: 25194798

DIČ: CZ25194798

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

číslo účtu: 522821068/2700

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105858

ID datové schránky: 8rsuaza

a

Provozovatel pultu centralizované ochrany (dále jen „provozovatel PCO“):

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem, náměstkem ředitele pro IZS a operační řízení, statutárním zástupcem HZS Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu: 1933881/0710 (pro účely příjmů s předčíslem 19-1933881/0710)

ID datové schránky: spdaive

(společně také označeny jen jako „smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.05.2020 smlouvu o připojení elektrické požární signalizace objektu na pult centralizované ochrany (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je připojení elektrické požární signalizace instalované v objektech provozovatele EPS.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v návaznosti na zřízení EPS v novém objektu DEPO 47 PPL CZ s.r.o., Hala CTP „C“, a to v souvislosti s požadavkem na připojení EPS na PCO Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
3. Dále se smluvní strany dohodly, že se v čl. V. odst. 5 věta první nahrazuje tímto novým zněním:
„Faktury vystavené podle této smlouvy budou mít náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a budou zasílány s provozovatelé EPS v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu z adresy provozovatele PCO na emailovou adresu provozovatele EPS“
4. Smluvní strany se rovněž dohodly na aktualizaci přílohy seznamu kontaktních osob provozovatele EPS. Aktuální znění je přílohou tohoto dodatku.
5. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.



II.

1. V návaznosti na připojení EPS nového objektu se příloha č. 1 smlouvy doplňuje o objekt s poř. č. 2. Aktuální znění přílohy č. 1 je přílohou tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku bude u nově připojeného objektu poř. č. 2 zahájen čtrnáctidenní „TESTOVACÍ PROVOZ“ přenosu požárně-taktických informací z EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“) na PCO. V případě signalizace „VŠEOBECNÝ POPLACH“ na PCO v průběhu testovacího provozu nebudou vysílány žádné jednotky PO. Po čtrnácti dnech testovacího provozu bude smluvními stranami provedeno jeho vyhodnocení a HZS MSK vyhotoví písemný záznam o vyhodnocení testovacího provozu. Testovací provoz bude ukončen v případě vyhodnocení provozu bez závad, v opačném případě bude testovací provoz prodloužen o dalších čtrnáct dnů. Písemný záznam o vyhodnocení testovacího provozu HZS MSK zašle bezodkladně provozovateli EPS na e-mail: 
3. Dnem následujícím po ukončení testovacího provozu bude zahájen „TRVALÝ PROVOZ“ přenosu požárně-taktických informací z EPS prostřednictvím ZDP na PCO.
4. U nově připojeného objektu poř. č. 2 je provozovatel EPS povinen zaplatit HZS MSK jednorázový poplatek za připojení EPS objektu na PCO ve výši **24.653,- Kč**. Poplatek za připojení EPS na PCO bude uhrazen na základě faktury, vystavené HZS MSK po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
5. Za nově připojený objekt poř. č. 2 je provozovatel EPS povinen platit HZS MSK měsíční poplatky za připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO ve výši **3.219,- Kč** za každý započatý kalendářní měsíc připojení, a to za podmínek stanovených ve smlouvě.

III.

1. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí provozovatel PCO.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem vydání souhlasného závazného stanoviska HZS MSK k užívání stavby (zkušebnímu provozu, předčasnému užívání části stavby, změně užívání stavby) nebo vydáním sdělení HZS MSK potvrzujícím splnění organizačně technických podmínek pro připojení EPS objektu poř. č. 2 prostřednictvím ZDP na PCO, nejdříve však dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.

Jažlovice, dne 6.12.2021

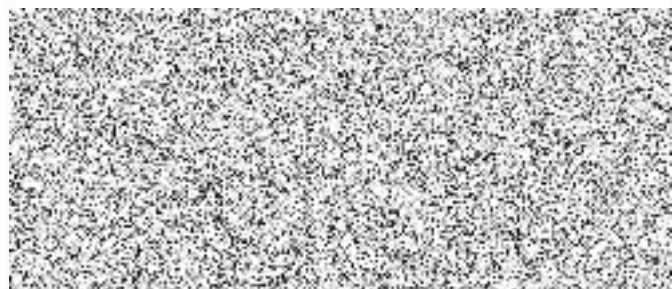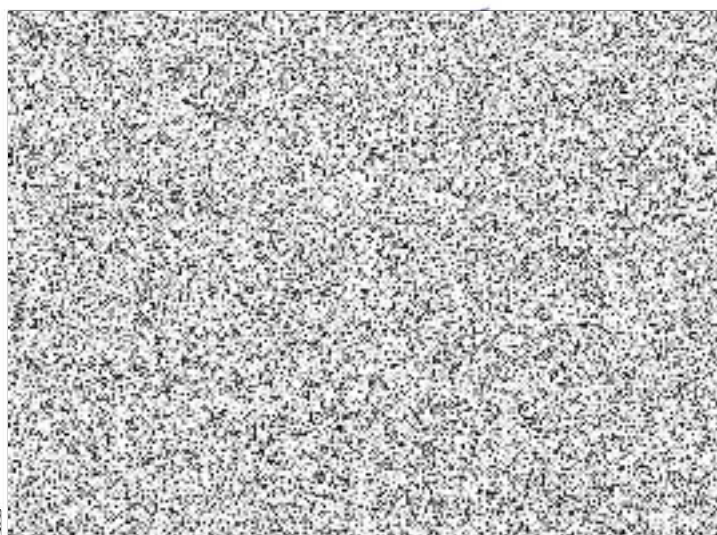

Příloha č. 1 ke smlouvě o připojení elektrické požární signalizace objektu na pult centralizované ochrany

Seznam objektů střežených EPS

Objekt poř. č. 1

Název objektu	DEPO 07 PPL CZ s.r.o.
Adresa objektu	Františka a Anny Ryšavých 1168/21 Ostrava-Svinov
Provozovatel ZDP	ECHO alarm, s.r.o. IČO: 61946702
Odpovědná osoba provozovatele ZDP	
Předurčené jednotky PO	stanice Ostrava – Zábřeh JPO I (816010) stanice Ostrava – Fifejdy JPO I (816011) stanice Ostrava – Poruba JPO I (816012) stanice Ostrava – Jih JPO I (816013) stanice Slezská Ostrava JPO I (816014) stanice Ostrava – Přívoz JPO I (816015)
Vymezení prostor, do kterých není technicky nebo organizačně možný vstup zasahující jednotky PO	Bez omezení

Objekt poř. č. 2

Název objektu	DEPO 47 PPL CZ s.r.o., Hala CTP „C“,
Adresa objektu	Nošovice 330, Hala CTP „C“, Nošovice 739 51
Provozovatel ZDP	ECHO alarm, s.r.o. IČO: 61946702
Odpovědná osoba provozovatele ZDP	
Předurčené jednotky PO	stanice Nošovice JPO I (812012) stanice Frýdek-Místek JPO I (812010)
Vymezení prostor, do kterých není technicky nebo organizačně možný vstup zasahující jednotky PO	Bez omezení

SEZNAM
kontaktních osob provozovatele EPS

DEPO 07 PPL CZ s.r.o., Františka a Anny Ryšavých 1168/21 Ostrava-Svinov



DEPO 47 PPL CZ s.r.o., Nošovice 330, Hala CTP „C“, Nošovice 739 51

