


UPOZORNĚNÍ!!!

-PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTYČIT VŠECHNA STAVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ A V PRŮBĚHU PRACÍ DBAT, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
-PŘI STYKU S JINÝM, STAVAJÍCÍM PODZEMNÍM VEDENÍM JE TŘEBA DODRŽET VZDÁLENOSTI PODLE ČSN 73 6005 A PODMÍNKY SPRÁVOU VEDENÍ
-ZEMNÍ PRÁCE SE PŘEVODOU PODLE ČSN 73 3050

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2
 -V PROTLAKU POD KOMUNIKACÍ 100cm POD POVRCHEM
 -V ZEMI V HLOUBCE 70cm POD POVRCHEM
 -V VÝKOPU 35x80 cm
 -V ZEMI V TRUBECE KOPOFLEX V HLOUBCE 100cm POD POVRCHEM
 -V ZEMI V BETONOVÉM ŽLABU HLOUBCE 70cm POD POVRCHEM
 -V ZEMI V BETONOVÉM ŽLABU V HLOUBCE 100cm POD POVRCHEM
 -NA STAVAJÍCÍCH BETONOVÝM SLOUPECH, KONZOLÁCH, STŘEŠNÍCH

TŘÍDENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ
SOUSTAVA ŠPEN AC 50HZ 400V/TN-C
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNĚ ČÁSTI

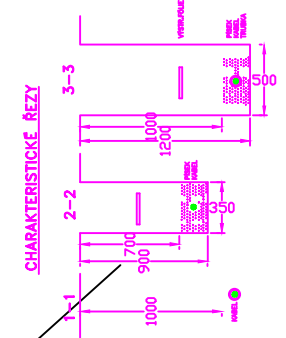

LEGENDA
 - ROZPOJOVACÍ SKŘÍN V PILÍŘI (15x400A) - DCK
 - PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍN V PILÍŘI (3x160A) - DCK
 - PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍN V PILÍŘI (6x160A) - DCK
 - PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍN DO VÝKLENKU (3x160A) - DCK
 - PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍN DO VÝKLENKU (6x160A) - DCK
 - ROZPOJOVACÍ SKŘÍN NA SLOUP (3x250A) - DCK
 - PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍN NA SLOUP (3x160A) - DCK
 - PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍN NA SLOUP (6x160A) - DCK

STAVAJÍCÍ VRCHNÍ VEDENÍ VN
 STAVAJÍCÍ VRCHNÍ VEDENÍ NN
 NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN V ZEMI

- POJISTKOVÁ SKŘÍN
- UZEMNĚNÍ
- BLESKOJISTKA
- STŘEŠNÍK S KOTVOU
- BETONOVÝ SLOUP
- DŘEVĚNÝ SLOUP
- PŘÍPOJKOVÁ KONZOLE
- STAVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Uděluji souhlas se záměrem v území k vydání územního souhlasu.
 Město Lanškroun
 vlastník p.p.č. 993/1, 8474, 1023/10, 1026/6, 994/1, 994/57, 994/4, 994/48, 996/1, 996/3, 998/1, 8363, 8358, 8362

Zadavatel:	K. energo s.r.o.
Investor:	REGIO 346 Lanškroun s.r.o.
Kraj:	Středočeský kraj
Město:	Lanškroun
Ulice:	TS183 k č. 24, KVN
Číslo popisné:	346
Číslo katastrální:	1559/1560
Parcelní číslo:	993/1, 8474, 1023/10, 1026/6, 994/1, 994/57, 994/4, 994/48, 996/1, 996/3, 998/1, 8363, 8358, 8362
Stavba:	KABELOVÉ ROZVODY NN
Stupeň výstavby:	1:1000
Číslo výkresu:	D.3.2