



MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor investic

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDD5 : 3y8b2pl, IČ: 00270211

Č.j.:

Spis. zn.:

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Spis. a skart. znak a lhůta:

Počet listů: 2

Počet příloh: 6

Odbor správy majetku

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

V Chrudimi dne:

15. 11. 2021

Stanovení technických podmínek k PDPS „Reko MS Chrudim – S. K. Neumanna a Spojovací“

Vážení,

na Odbor investic jsme od Odboru správy majetku obdrželi žádost pana Davida Coufala z firmy FORGAS a.s., - Pardubice, K Vápence 2745, 530 02, o vyjádření k PD PDPS „Reko MS Chrudim S. K. Neumanna“.

Odbor investic stanovuje technické podmínky pro realizaci akce na pozemcích p. č. 2788/1, p. č. 2788/3, p. č. 1483/10, p. č. 1483/16, p. č. 1483/9, p. č. 1775/13, p. č. 1483/8, všechny pozemky - druh pozemků ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Chrudim, které je ve vlastnictví města Chrudim, pozemek p. č. 3098/3 druh ostatní plocha/silnice je ve vlastnictví České republiky (ŘSD).

1. Začátek prací bude hlášen zástupci Odboru investic.
2. Veškeré práce budou dále v souladu s technickými podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a veškerými normovými a právními předpisy.
3. **Zhotovitel požádá Odbor dopravy MěÚ o "zvláštní užívání komunikace"**
4. Vytěžený materiál nebude použit pro zpětný zásyp, ale bude odvezen na řízenou skládku.
5. **Není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo materiál na dlážděnou a travnatou (zelenou) plochu.**
6. Bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu komunikace před zásahem, v průběhu oprav a po dokončení prací. Tato fotodokumentace bude předána při předání a převzetí stavby.
7. Hloubka krytí plynovodu bude min. dle ČSN 73 6005 jeho obsyp a skladba nově provedeného souvrství budou odpovídat odsouhlaseným vzorovým řezům rýhou, viz příloha. Zásah do chodníku musí být před záhozem odsouhlasen zástupcem Odboru investic s ohledem na kontrolu minimální hloubky krytí.
8. Stávající dlážděný povrch chodníku z betonové zámkové dlažby bude v místě vedení plynovodu rozebrán a přeložen v celé šíři (min. 50 cm na každou stranu od výkopu) chodníku a délce prováděných prací. Dlažba bude plynule napojena na nedotčenou část plochy. Dlažební prvky budou uskladněny k jejich znovupoužití a v případě poškození budou nahrazeny novými stejného typu a barvy. Obnova bude provedena tak, aby byla zajištěna potřebná stabilita a vazba jednotlivých prvků a docílena celková rovinnost, patřičný sklon a kompaktnost plochy. Dlažba bude řádně vyspárována odpovídající spárovací hmotou, tj. křemičitým pískem frakce 0/4 se zhuštěním. Bezbariérové prvky v chodníku budou řešeny s realizační firmou na místě a budou upřesněny na místě stavby.

9. Dle obvyklých postupů bude stávající NTL plynovodní vedení a přípojky, které budou zrušeny, vyjmuty z původní trasy v pozemcích uvedených na začátku TP, k. ú. Chrudim. Pouze plyn. vedení, které vede pod stávajícími stromy v zemi zůstanou a nebudou vyjmuty.
10. **Vzhledem k provádění přípojek bude asfaltobetonový kryt chodníku obnoven v celé šíři komunikace. Po uložení potrubí a jeho následném obsypu budou provedeny podkladní a konstrukční vrstvy vozovky minimálně v kvalitě odpovídající TP 146 – motorické komunikace viz příloha.**
11. Všechny svislé stykové plochy v obou místech zásahu do komunikace musí být řádně vodonepropustně utěsněny modifikovanou asfaltovou zálivkou.
12. Před zhotovením konstrukčních vrstev komunikace (vzorový řez rýhou) - bude provedena zkouška hutnění akreditovanou firmou v rozsahu min. 1x na každých 50 bm trasy. Její výsledek bude předán zástupci Odboru investic při přebírání opravy povrchu komunikace. Hodnoty hutnění zkoušky budou dosahovat minimálně TP 146 č. 4 nemotorické komunikace. Hutněno bude po vrstvách tloušťky max. 200 mm.
13. V případě poškození stávajících prvků (silničních obrubníků, uličních vpustí, apod.) budou tyto prvky nahrazeny novými stejného typu a barvy. Silniční obruby a betonové vodící proužky budou v místě zásahu při navrácení do původního stavu dostatečně zabezpečeny proti sedání a posuvu uložení do bet. lože. V místech, kde dojde k opravám zasahujícím do nebo k silničním obrubám, budou výškově či směrově vychýlené prvky nově uloženy do požadované výšky a směru.
14. Před zahájením prací budou dotčené plochy zakryty netkanou folií, která bude zachytávat veškeré stavební nečistoty.
15. Není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo materiál na travnaté plochy, ke stromům, keřům a ostatním dřevinám, ani jakkoliv jinak zasypávat keře a kmeny stromů.
16. Při stavební činnosti nesmí dojít k poškození zeleně.
17. Stejnou měrou je nutné chránit životní podmínky zeleně, není možné podstatně měnit fyzikální a chemické vlastnosti půd ani vodní režim ani měnit niveletu terénu.
18. Při pracích v zelených plochách musí být při konečných úpravách obnovena vrstva ornice (minimálně 20cm) a na opravených plochách založen trávník: Plochu je nutno před výsevem dostatečně zkypřit. Je nutno vysbírat kameny o průměru přes 1 cm, odstranit těžko zetlívající části rostlin a jiné odpady. Plochu je nutno upravit do požadované roviny, která by v měřicí linii o délce 4 m neměla prohlubně větší než 3 cm. Travní osivo je nutné vysévat rovnoměrně, mělce je zapravit a přitlačit.
19. Převzetí biologických prvků může být uskutečněno pouze ve vegetačním období (květen– říjen), kdy výsev trávníku tvoří vyrovnaný porost, který vykazuje v posečeném stavu průměrné plošné pokrytí asi ze 75% rostlinami požadované osevní směsí; poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před převzetím.
20. Další specifické podmínky: Respektujte českou normu ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích-účinnost od 1. března 2006.
21. Jakékoliv narušení ploch mimo předpokládaný zásah, např. těžkou technikou bude odpovídajícím způsobem opraveno, minimálně v rozsahu obnovy obrusné vrstvy a všech poškozených součástí komunikace; jednotlivé prvky budou nahrazeny novými prvky stejného provedení, typu a barvy. Rozsah obnovy bude konzultován s technikem Odboru investic.
22. Výkopové práce nebudou prováděny v období: listopad – konec března.
23. Po dokončení prací bude vyzván zástupce Odboru investic k převzetí opravy zpevněných ploch. Od protokolárního převzetí opravy/úpravy povrchu bude zahájena záruční doba.
24. Zhotovitel-stavebník poskytne na provedené práce v místech úprav záruční dobu v trvání 60 měsíců.

Toto vyjádření je stanovením technických podmínek a nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku.

Přílohou vyjádření je ověřená situace provedení. V případě změny provedení je nutné požádat o změnu vyjádření.

Vyjádření je platné 1 rok ode dne vystavení.

S pozdravem



vedoucí Odboru investic

Příloha:

- 1) Výkres C.3.1 1/2
- 2) Výkres C.3.1 2/2
- 3) Výkres D.2-01-09.1 Typové řezy výkopem
- 4) Výkres D.2-02-07 1/5 – 5/5 Typický řez přípojky
- 5) Výkres D.2-01-09.1 Typové řezy výkopem
- 6) Katalogový list z TP 146 č. 3 motorické komunikace


S.K. NEUMANN, SPOJUVACI – VOZOVKA – ŽIVÝCH POUŘCH

- ACO 11+ (ABS I) 40mm
- ACO 16 (ASH II, III, DKS I) 60mm
- SC 08/10 (KSC I) 200mm
- SD 300mm



S.K. NEUMANN, SPOJUVACI – CHODNÍK – ŽIVÝCH POUŘCH

- ACO 8 (VAL I) 40mm
- SC 03/6 (KSC I) 100mm
- SD 120mm

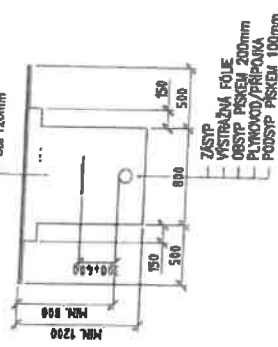

S.K. NEUMANN, SPOJUVACI – CHODNÍK – ŽÁKOVKA DIAŽBA

- ŽÁKOVKA DIAŽBA 60mm
- PŘÍKEM 30mm
- STĚROUPEK 160mm




S.K. NEUMANN, SPOJUVACI – ŽELEŽ

- ZATÁPÁNÍ + OUKUSOVÁNÍ – 200mm



S.K. NEUMANN, SPOJUVACI – STĚROVÁ PĚŤA

- SD 200mm



2021

POKUD JE NUTNÉ POUŽÍVAT MATERIÁL, KTERÝ JE NEJEDNODUŠE DOSTUPNÝ, JE POUŽÍVÁNÍ JEHO ZÁMĚNÁ, JELIŽ JE TO NEJBLÍŽE PŘÍBLIŽNÉ PŮVODNÍMU MATERIÁLU.

Objekt	08/2021	NAMH DPS	D.
Posloupnost	1/1	1/1	1/1
Stavba	SÁVBA Č. 7700103114		
Stav	REKONSTRUKCE – S. K. NEUMANN		
Stav	GASNET s.r.o.		
Stav	TYPY REZY VAKOPEM		
Stav	D.2-01-08.1		
Stav	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
Stav	1/1		
Stav	PS01		



TRÁČKY AŽ PŘÍPOJKY MEZI Č.P. 612 A 613 SPOJOVACÍ

VOZŌVKA

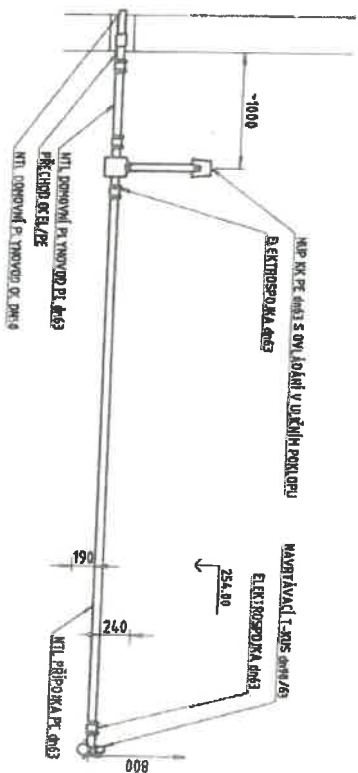


Diagram showing the profile of a cable route with vertical distances in meters from a starting point (0.00) to various points along the route. The route starts at 0.00m (Nový plynovod dn90), goes up to 0.68m (NN kabel čez), then to 1.77m (VN kabel do 35kV čez), then to 2.21m (VN kabel do 35kV čez), then to 3.25m (Rušený ntl plynovod GC DN100 před výstavbou přípojky odstraněn), then to 4.79m (HLP), and finally to 5.75m (Obyčtová stěna budovy). The total length is 5.75m.


Vertical Distance [m]	Description
5.75	OBYČTOVÁ STĚNA BUDOVY
4.79	HLP
3.25	RUŠENÝ NTL PLYNOVOD GC DN100 (PŘED VÝSTAVBOU PŘÍPOJKY ODSTRANĚN)
2.21	VN KABEL DO 35kV ČEZ
1.77	VN KABEL DO 35kV ČEZ
0.68	NN KABEL ČEZ
0.00	NOVÝ PLYNOVOD dn90

SČELOVACÍ KABEL OMEGAPLUS

5


Výsledky z hodnocení jednání mezi účastníky na základě dotazníku a samostatného zprávy, z přiložených k dotazníku a zprávy									
0	03/2021	140000 DRS							
Dotazník / Zpráva	Dotazník / Zpráva	Dotazník / Zpráva	Dotazník / Zpráva	Dotazník / Zpráva	Dotazník / Zpráva	Dotazník / Zpráva	Dotazník / Zpráva	Dotazník / Zpráva	Dotazník / Zpráva
STANBA KŘEVO KŘEVO KŘEVO - S. K. NEUMANN									
Goswami S.R.O.									
TYPICKÝ KŘEVO PŘÍKRY									
D2-02-07									
DOKUMENTACE PRO PROJEKTOVÁNÍ STAVBY									
PS02									

TYPIKŮ REZ PŘIPOJKY MEZI Č.P.552 A 582 SPOJOVACÍ

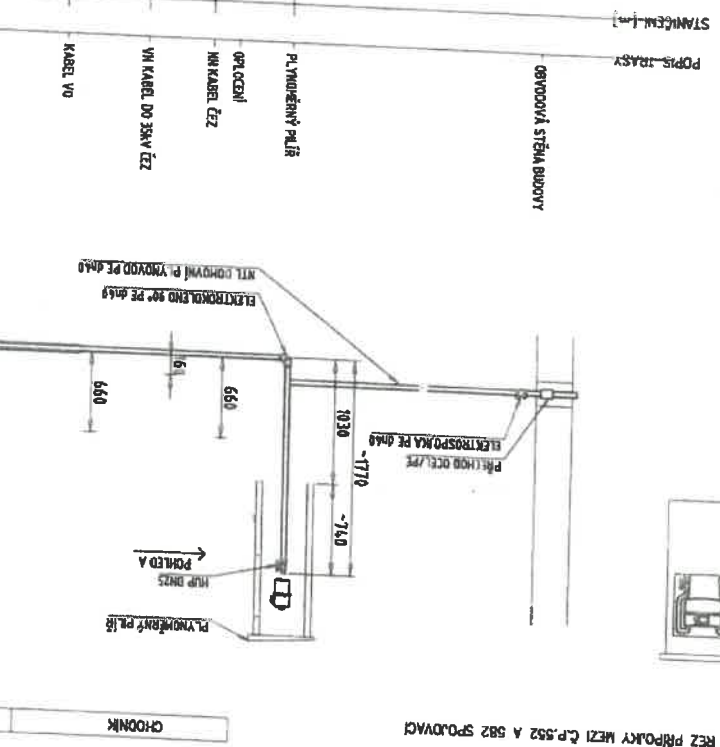

-
- | Point | Distance (m) |
|-----------------------|--------------|
| OBYTOVÁ STĚNA BUDOVY | 0 |
| OPRACENÍ VN KABEL ČEZ | 8.94 |
| VN KABEL DO 35KV ČEZ | 8.39 |
| KABEL VO | 7.73 |
| STANČEN L1-1 | 9.58 |

RENK MS. CHROMIUM - S. K. NEUMANN	02-02-07	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	4/5	PS02
TRPČKÝ REZ PŘÍPOJKY	1:40	D.	1:40	A3
Gastel s.r.o.	3610/20/013			

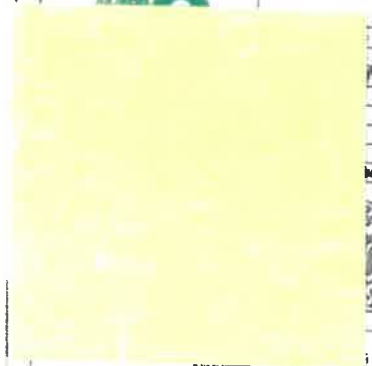


PODÉLNÝ PROFIL

- TYPICKÝ ŘEZ PŘÍPOJKY MEZI Č.P.694 A 418 S.K.NEUMANNA


POHLED A1/1500

FLEXHADICE
PLYNOHŘ

HUP DN25



VOZOVKA ZELEN CHODNIK

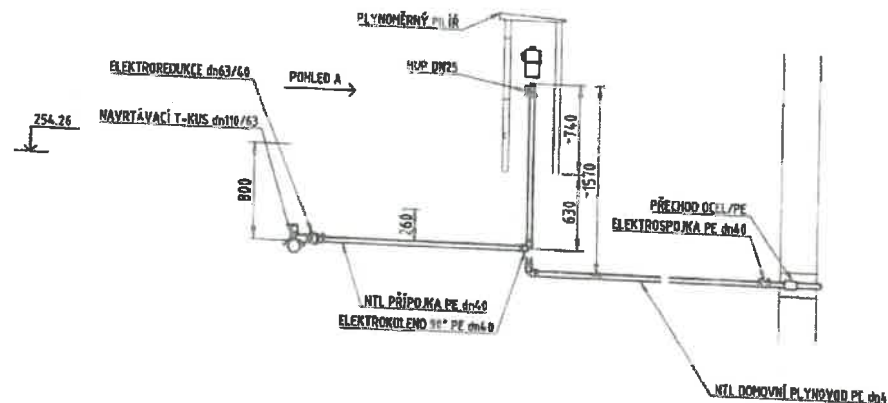

POPIS TRASY
STANIČENÍ [m]


KABEL VO
RUSÝNÝ NTL PLYNOVOD DN10/63
SÚČLOVACÍ KABEL CETN
SÚČLOVACÍ KABEL VODAFONE
NÁ KABEL ČEZ
OPLOČENÍ
PLYNOHŘNÝ PILÍŘ
OBVODOVÁ STĚNA BUDOVY

PRŮVODNÍK A BUDOVNÍ MĚŘENÍ PŘI PŘÍPOJCE		D. COUFAL	
0	09/2021	NÁVRH DPS	
Stavba / Objekt	Stavba / Objekt	Stavba / Objekt	Stavba / Objekt
STAVBA Č. 7700103114		STAVBA / Objekt	
REKONSTRUKCE CHODNÍK - S. K. NEUMANN		STAVBA / Objekt	
GasNet s.r.o.		STAVBA / Objekt	
TYPICKÝ ŘEZ PŘÍPOJKY		STAVBA / Objekt	
D.2-02-07		STAVBA / Objekt	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		STAVBA / Objekt	
3610/20/013		STAVBA / Objekt	
1:40		STAVBA / Objekt	
3/5		STAVBA / Objekt	
PS02		STAVBA / Objekt	


POZNÁMKA:

- PLYNOHŘNÝ PILÍŘEK V PROVEDENÍ "STAVEBNICOVÝ" BUDE UHÍSTĚN V OPLACENÍ A MUSÍ ZŮSTAT PŘÍSTUPNÝ PRO PRACOVNÍKY PROVODZVATELE PLYNOVODU.
- VNITŘNÍ MINIMÁLNÍ ROZMĚRY BUDOU DLE TECHNICKÉHO POŽADAVKU GRID_TX_600_04_04 500x500x250mm.
- PLYNOHŘNÝ PILÍŘEK BUDE VYBAVEN STAVITELNÝM H-RÁMEM
- VNITŘNÍ PROSTOR PILÍŘKU BUDE VYSYPÁN PÍSKEM
- PLECHOVÁ DVÍŘKA PILÍŘKU BUDE VYBAVENA ŠÍTKEM "HUP - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU" A "ZÁKAZ MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM"
- KŘÍŽENÍ A SOUBĚH S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 73 6095

- TYPICKÝ ŘEZ PŘÍPOJKY MEZI Č.P.573 A 583 S.K.NEUMANNA



STANBEN [m]

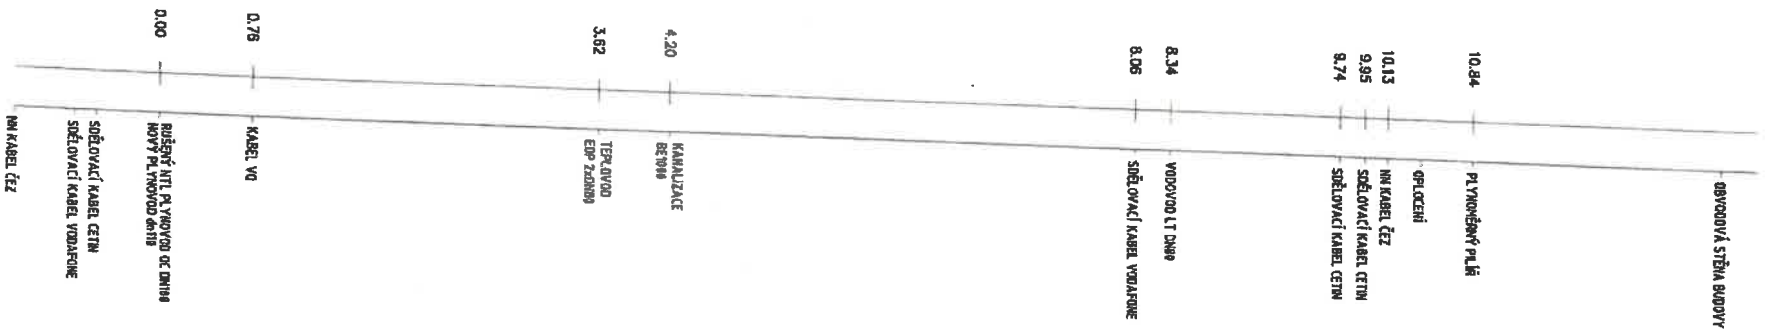

- | | |
|----|--|
| 1) | PLATNOST PŘÍKAZ V PROVEDENÍ STAVBYNIKOVÝ BÚDE UMÍSTĚN V OBLASTI A MUSÍ ZBÝT POŽADAVKY GMD, TX, GBR, 04, 04 5045050250mm. |
| 2) | VNITŘNÍ MINIMÁLNÍ ROZMĚRY GIDUO DLE TECHNICKOHO POŽADAVKU |
| 3) | PLATNOST PŘÍKAZ BÚDE VYKÁZAN STAVITELNÝM N-RÁNEH |
| 4) | VNITŘNÍ PROSTOR PŘÍKAZ BÚDE VYKÁZAN PÍSNEH |
| 5) | PŘECHOVÁ DVÍKKA PŘÍKAZ BÚDE VYKÁZAN STŘEHEH |
| 6) | KŘÍŽENÍ A SOUŘEŠ S OSTATNÝMI NÍŽEUVYŠŠÍMÝM SÍŤEM BÚDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 73 13 6055 |

[illegible]

STAVBA 6. 7700103114
REXO MS CHUDIM - S. K. NEUMANN

ТРІПКИ РЕЗ ПІПОЛН

02-02-07

UDKUMENTACE PRO PROVIDENT STAVBY

9

9

9


ZOSd

ZOSd

ZOSd

S.K. NEUMANN, SPOJOVACI – VOZOVNA – ŽIVOTNÍ POKOJ

- ACI 11+ (ABS I) 40mm
- ACI 16 (ABS I, II, ONS I) 60mm
- SC C3/16 (NSC I) 200mm
- S₀ 300mm

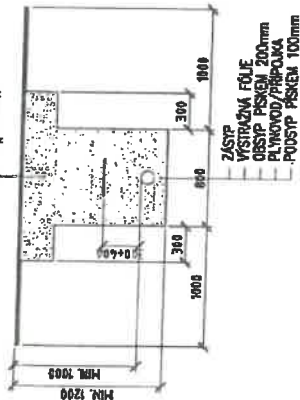

S.K. NEUMANN, SPOJOVACI – CHODNÍK – ŽIVOTNÍ POKOJ

- ACI 8 (ABS II) 40mm
- SC C3/8 (NSC I) 100mm
- S₀ 120mm




S.K. NEUMANN, SPOJOVACI – CHODNÍK – ZÁKLADOVÁ PÍLAŽBA

- ZÁKLADOVÁ PÍLAŽBA 60mm
- PEŠEK 30mm
- STĚROVITÍ 180mm




S.K. NEUMANN, SPOJOVACI – ZELEŇ

- ZATRAVNĚNÍ + OHRANOVÁNÍ – 200mm

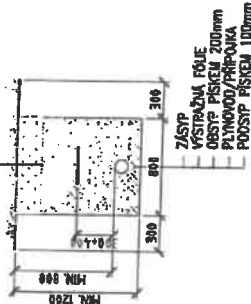

S.K. NEUMANN, SPOJOVACI – STĚROVÁ CESTA

- S₀ 200mm


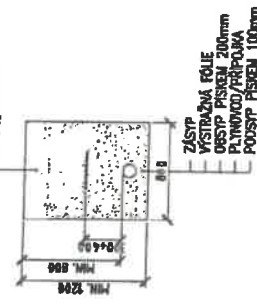


VÝKRES JE VÝKRESNÍ DOKUMENTACE PRO PROJEKT A JE VYDÁN V MĚŘÍTKU 1:40. VÝKRES JE VYDÁN V MĚŘÍTKU 1:40. VÝKRES JE VYDÁN V MĚŘÍTKU 1:40.

0	08/2021	NAVRH DPS	D. CULFAL	R. HEDLIS	3810/20/013	A3	PS01
STAVBA Č. 7700103114							
BYTOVÝ DŮM CHODNÍK – S. K. NEUMANN							
GOSNÁ s.r.o.							
TYPYVÉ ŘEZY VÝKROPI							
D.2-01-08.1							

FORGOS
FOTODOKUMENTACE
F. HEDLIS
TEL: +420 771 771 771
WWW.FORGOS-CZ.CZ

gostn
gostn

Katalogový list				3	
Třída dopravního zatížení		III	Návrhová úroveň porušení		D 1
Podkladní vrstva	Kryt vozovky				
	Asfaltový ¹⁾²⁾³⁾	Cementobetonový ⁴⁾⁵⁾	Dlážděný ⁶⁾⁷⁾		
ACP ⁸⁾ / ŠD	 ACO 11+ 40 ACL 16+ 70 ACP 22+ 90 95 (120) MPa ŠD_A 300 ^{12) 13)} 80 (60) MPa ¹⁴⁾	 CB I 250 95 (120) MPa ŠD_A 300 ^{12) 13)} 80 (60) MPa ¹⁴⁾			
SC ⁹⁾	 ACO 11+ 50 SC C_{12/15} 150 95 (120) MPa ŠD_A 300 ^{12) 13)} 80 (60) MPa ¹⁴⁾		 DL I 120 L 60 SC C_{12/15} 150 80 (110) MPa ŠD_A 250 ¹²⁾		



MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor investic

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pl , IČ: 00270211

Č.j.:

Spis. zn.:

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Spis. a skart. znak a lhůta:

Počet listů: 3

Počet příloh: 3

Odbor správy majetku

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

V Chrudimi dne:

15. 11. 2021

Stanovení technických podmínek k PD PDPS „Reko MS Chrudim – S. K. Neumanna“ k rekonstrukci plynovodní přípojky

Vážení,

na Odbor investic jsme od Odboru správy majetku obdrželi žádost pana Davida Coufala z firmy FORGAS a.s., - Pardubice, K Vápence 2745, 530 02, o vyjádření k PD PDPS „Reko MS Chrudim S. K. Neumanna“.

Odbor investic stanovuje technické podmínky pro realizaci akce na pozemcích p. č. 2788/1, druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Chrudim, který je ve vlastnictví města Chrudim.

1. Začátek prací bude hlášen zástupci Odboru investic.
2. Veškeré práce budou dále v souladu s technickými podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a veškerými normovými a právními předpisy.
3. **Zhotovitel požádá Odbor dopravy MěÚ o "zvláštní užívání komunikace"**
4. Vytěžený materiál *nebude* použit pro zpětný zásyp, ale bude odvezen na řízenou skládku.
5. Není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo materiál na dlážděnou a travnatou (zelenou) plochu.
6. Bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu komunikace před zásahem, v průběhu oprav a po dokončení prací. Tato fotodokumentace bude předána při předání a převzetí stavby.
7. Hloubka krytí plynovod bude min. dle ČSN 73 6005 jeho obsyp a skladba nově provedeného souvrství budou odpovídat odsouhlaseným vzorovým řežům rýhou, viz příloha. Zásah do chodníku musí být před záhozem odsouhlasen zástupcem Odboru investic s ohledem na kontrolu minimální hloubky krytí.
8. Stávající dlážděný povrch chodníku z betonové zámkové dlažby bude v místě vedení plynovodu rozebrán a přeložen v celé šíři (min. 50 cm na každou stranu od výkopu) chodníku a délce prováděných prací. Dlažba bude plynule napojena na nedotčenou část plochy. Dlažební prvky budou uskladněny k jejich znovupoužití a v případě poškození budou nahrazeny novými stejného typu a barvy. Obnova bude provedena tak, aby byla zajištěna potřebná stabilita a vazba jednotlivých prvků a docílena celková rovinnost, patřičný sklon a kompaktnost plochy. Dlažba bude řádně vyspárována odpovídající spárovací hmotou, tj. křemičitým pískem frakce 0/4 se zhutněním. Bezbariérové prvky v chodníku budou řešeny s realizační firmou na místě a budou upřesněny na místě stavby.

9. Dle obvyklých postupů bude stávající NTL plynovodní přípojka, která bude zrušena, vyjmuta z původní trasy v pozemku p. č. 2788/1, k. ú. Chrudim.
10. Asfaltobetonový kryt chodníku bude říznut na délku a šířku výkopu s přesahem rozšířením na každou stranu min. o 50 cm na tzv. zámek (říznut na jeden obdélník v rovnoběžných přímkách). Po uložení potrubí a jeho následném obsypu budou provedeny podkladní a konstrukční vrstvy vozovky minimálně v kvalitě odpovídající TP 146 – motorické komunikace viz příloha. Celý rozsah komunikace bude opraven v rámci následující akce REKO MS Chrudim S. K. Neumanna – řešení celé ulice.
11. Všechny svislé stykové plochy v obou místech zásahu do komunikace musí být řádně vodonepropustně utěsněny modifikovanou asfaltovou zálivkou.
12. Před zhotovením konstrukčních vrstev komunikace (vzorový řez rýhou) - bude provedena zkouška hutnění akreditovanou firmou v rozsahu min. 1x na každých 50 bm trasy. Její výsledek bude předán zástupci Odboru investic při přebírání opravy povrchu komunikace. Hodnoty hutnění zkoušky budou dosahovat minimálně TP 146 č. 4 nemotorické komunikace. Hutnění bude po vrstvách tloušťky max. 200 mm.
13. V případě poškození stávajících prvků (silničních obrubníků, uličních vpustí, apod.) budou tyto prvky nahrazeny novými stejného typu a barvy. Silniční obruby a betonové vodící proužky budou v místě zásahu při navrácení do původního stavu dostatečně zabezpečeny proti sedání a posuvu uložení do bet. lože. V místech, kde dojde k opravám zasahujícím do nebo k silničním obrubám, budou výškově či směrově vychýlené prvky nově uloženy do požadované výšky a směru.
14. Před zahájením prací budou dotčené plochy zakryty netkanou folií, která bude zachytávat veškeré stavební nečistoty.
15. Není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo materiál na travnaté plochy, ke stromům, keřům a ostatním dřevinám, ani jakkoliv jinak zasypávat keře a kmeny stromů.
16. Před zahájením prací bude přizván zástupce úseku zeleně - p. Jánská, u důvodu upřesnění napojení nové přípojky na plynovod u stávajícího stromu.
17. Při stavební činnosti nesmí dojít k poškození zeleně.
18. Stejnou měrou je nutné chránit životní podmínky zeleně, není možné podstatně měnit fyzikální a chemické vlastnosti půd ani vodní režim ani měnit niveletu terénu.
19. Při pracích v zelených plochách musí být při konečných úpravách obnovena vrstva ornice (minimálně 20cm) a na opravených plochách založen trávník: Plochu je nutno před výsevem dostatečně zkypřit. Je nutno vysbírat kameny o průměru přes 5 cm, odstranit těžko zetlívající části rostlin a jiné odpady. Plochu je nutno upravit do požadované roviny, která by v měřicí linii o délce 4 m neměla prohlubně větší než 3 cm. Travní osivo je nutné vysévat rovnoměrně, mělce je zapravit a přitlačit.
20. Převzetí biologických prvků může být skutečně pouze ve vegetačním období (květen – říjen), kdy výsev trávniku tvoří vyrovnaný porost, který vykazuje v posečeném stavu průměrné plošné pokrytí asi ze 75% rostlinami požadované oseední směsí; poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před převzetím.
21. Další specifické podmínky: Respektujte českou normu ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích-účinnost od 1. března 2006.
22. Jakékoliv narušení ploch mimo předpokládaný zásah, např. těžkou technikou bude odpovídajícím způsobem opraveno, minimálně v rozsahu obnovy obrusné vrstvy a všech poškozených součástí komunikace; jednotlivé prvky budou nahrazeny novými prvky stejného provedení, typu a barvy. Rozsah obnovy bude konzultován s technikem Odboru investic.
23. Výkopové práce nebudou prováděny v období: listopad – konec března.
24. Po dokončení prací bude vyzván zástupce Odboru investic k převzetí opravy zpevněných ploch. Od protokolárního převzetí opravy/úpravy povrchu bude zahájena záruční doba.
25. Zhotovitel-stavebník poskytne na provedené práce v místech úprav záruční dobu v trvání 60 měsíců.

Toto vyjádření je stanovením technických podmínek a nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku.

Přílohou vyjádření je ověřená situace provedení. V případě změny provedení je nutné požádat o změnu vyjádření.

Vyjádření je platné 1 rok ode dne vystavení.

S pozdravem




vedoucí Odboru investic


Příloha:

- 1) Výkres D.2-02-02.1 P08 Připojka a OPZ pro č.p. 578 S.K. Neumanna
- 2) Výkres D.2-01-09.1
- 3) Katalogový list z TP 146 č..J motorické komunikace


S.K. NEUMANNA, SPOJOVACÍ - VOZOVKA - ŽIVČNÝ POVRCH

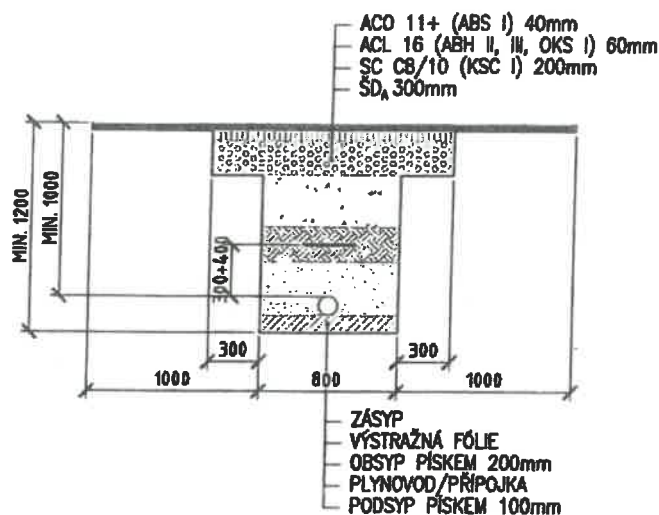

S.K. NEUMANNA, SPOJOVACÍ - CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

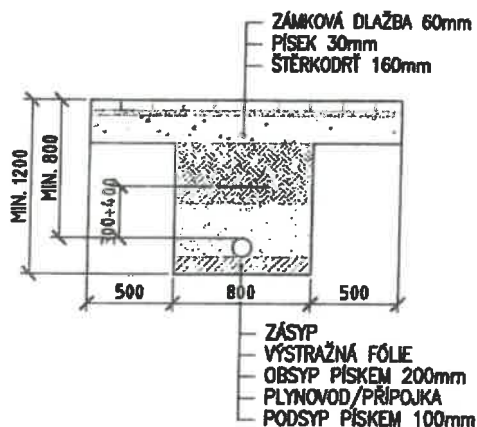

S.K. NEUMANNA - ZELEN

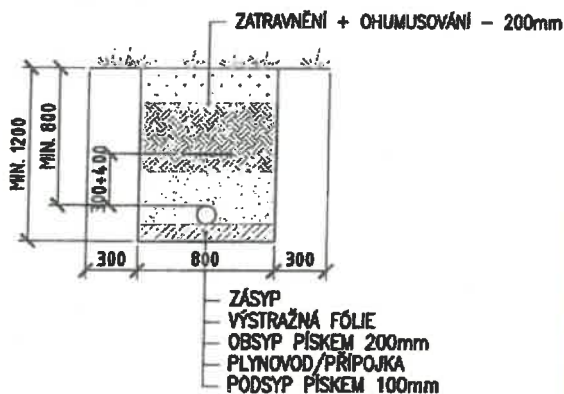





VÝKRES JE DÍLEŽNÝM NÁSTROJEM PRÁCE FYZIKÁLNÍ A NEJEDNÁ SE O POUŽITÍ A KOPÍROVÁNÍ. JE PŘEDÁN A JINAK S NÍM NEMOŽNÉ BEZ PŘEDCHOZÍHO POVOLENÍ F.

0	08/2021	NÁVRH DPS	D. COUFAL	R. NEJEDLÝ
Rev. / Reviz	Dátum / Datum	Popis / Popis	Podpis / Podpis	Podpis / Podpis

STAVBA Č. 7700103114
REKO MS CHRUDIM - S. K. NEUMANNA - ČÁST PŘÍPOJKA POB

Client / Klient	Project place / Místo projektu	Project No. / Číslo projektu	No. / Číslo parčí
GasNet s.r.o.		3610/20/013	
Drawing / Výkres	Scale / Měřítko	Sheet / List	Form / Formát
TYPOVÉ ŘEZY VÝKOPEM	1:40	D.	A4
Drawing No. / Číslo výkresu	Project phase / Stupeň projektu	Sheet / List	Set / PS/NO
D.2-01-09.1	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	1/1	PS01

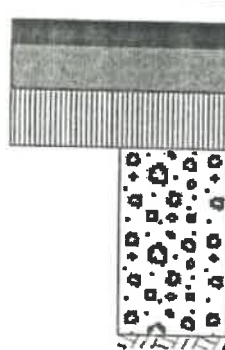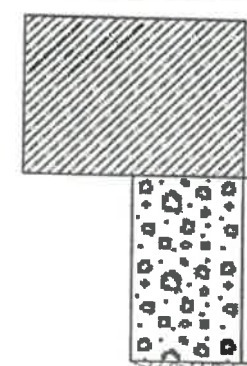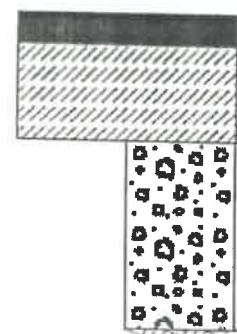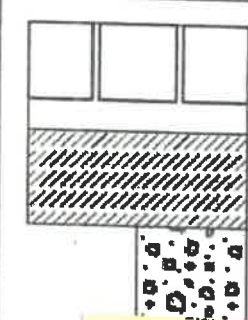

Katalogový list			3
Třída dopravního zatížení		III	Návrhová úroveň porušení
			D 1
Podkladní vrstva	Kryt vozovky		
	Asfaltový ¹⁾²⁾³⁾	Cementobetonový ⁴⁾⁵⁾	Dlážděný ⁶⁾⁷⁾
ACP ⁸⁾ / ŠD	 ACO 11+ 40 ACL 16+ 70 ACP 22+ 90 95 (120) MPa ŠD_A 300 ^{12) 13)} 60 (80) MPa ¹⁴⁾	 CB I 250 95 (120) MPa ŠD_A 300 ^{12) 13)} 60 (80) MPa ¹⁴⁾	
	 ACO 11+ 50 SC C_{12/15} 150 95 (120) MPa ŠD_A 300 ^{12) 13)} 60 (80) MPa ¹⁴⁾		 DL I 120 L 50 SC C_{12/15} 150 60 (110) MPa ŠD_A 250 ¹²⁾