

číslo reg. (odběratel) :

číslo reg. (dodavatel) :

D200/80400/00 186/20/00

Smlouva

o dodávce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a odvádění srážkových vod
uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Dodavatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]



2000128889

Zastoupený: [REDACTED], zástupcem ředitele odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED], mistr - vodovody a kanalizace

Tel.: [REDACTED] **e-mail:** [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu je DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem. Dodavatel je provozovnou vlastníka a provozovatelem vodovodu, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu.

(dále jen „dodavatel“)

Odběratel: **MEGA a.s.**
Drahobejlova 1452/54, Libeň, 190 00 Praha 9
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9113

IČO: 44567146 **DIČ:** CZ699005394, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED], členem představenstva

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED], podnikový ekolog

Tel.: [REDACTED] **e-mail:** [REDACTED]

Kontaktní adresa:

MEGA a. s., Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27

Adresa stavby nebo pozemku připojené přípojkou na vodovod a kanalizaci:

St. p. č. 1020/1, 1021, 1103, 1018, 1394, 1395, 1508, p. p. č. 1553/13, 1553/29, 1553/30, 1553/31, 1553/33, 1553/41, 1553/51, 1553/54, 2238, 2239, vše k. ú. a obec Stráž pod Ralskem, zapsané ve veřejném seznamu – katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa.

(dále jen „odběratel“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění je dodávka pitné vody z vodovodní sítě TÚU a odvádění a čištění odpadních vod a odvádění srážkových vod (CZ-CPA: 36.00.11 pitná voda, 37.00.11 odvádění a čištění odpadních vod, 37.00 odvádění srážkových vod).
2. Určená předávací místa odpadních a srážkových vod jsou kanalizační šachty na páteřních stokách splaškové a dešťové kanalizace - viz příloha č. 1 této smlouvy.
3. Spotřeba vody pro jídelnu a vývařovnu v průmyslovém objektu č. p. 83, st. p. č. 1018 (budova AB-C) bude stanovena v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů na základě tzv. směrného čísla roční spotřeby vody, které činí 8 m³ na jednoho strávnicka v denním průměru za rok. Údaje o průměrném denním počtu strávnicků k poslednímu dni daného kalendářního měsíce, je pro účely výpočtu spotřeby vody pro jídelnu a vývařovnu odběratel povinen zasílat dodavateli vždy první pracovní den následujícího měsíce, a to elektronicky na adresu [REDACTED]
4. Kvalita dodávané pitné vody ve vodovodu Lipka:
 - v jakosti předepsané platnými právními předpisy - obsah vápníku 40 mg l⁻¹, hořčíku 3 mg l⁻¹ a dusičnanů 2 mg l⁻¹.
5. Celkové množství odváděných a čištěných odpadních vod z jídelny a vývařovny v budově AB-C je rovno celkové spotřebě vody vypočtené v souladu s odst. 3 tohoto článku.
6. Veškeré odpadní vody z jídelny a vývařovny v budově AB-C jsou čištěny na ČOV CHÚ. Bilance znečištění odpadních vod z jídelny a vývařovny v budově AB-C je dána součinem celkového množství odváděných vod a nejvyšší přípustné míry znečištění.
7. Celkové množství odváděných odpadních splaškových vod z objektů ve společném areálu firem MEGA a.s. a MemBrain s.r.o. na stavebních parcelách st. p. č. 1021, st. p. č. 1020/1, st. p. č. 1394, st. p. č. 1395, st. p. č. 1508 a p. p. č. 1553/51 v k. ú. Stráž pod Ralskem je dáno jako rozdíl mezi celkovým množstvím pitné vody odebrané odběratelem od SČVK a.s., měřeným vodoměrem umístěným ve vodoměrné šachtě na pozemku č. 1553/34, a součtu množství:
 - vyčištěné odpadní vody vypuštěné z neutralizační stanice v majetku odběratele, měřeným indukčním průtokoměrem umístěným v neutralizační stanici;
 - odkloněných odpadních vod, které nejsou čištěny v neutralizační stanici;
 - odpadní vody akumulované v neutralizační stanici.Souhrnné měsíční údaje o celkovém množství pitné vody odebrané od SČVK a.s., celkově vypuštěném množství vyčištěné odpadní vody z neutralizační stanice, včetně odečtů vodoměru a indukčního průtokoměru, celkovém množství odkloněných odpadních vod a dále údaj o množství odpadní vody akumulované v neutralizační stanici k poslednímu dni kalendářního měsíce je odběratel povinen předat dodavateli vždy první pracovní den následujícího měsíce, a to elektronicky na adresu [REDACTED]
8. Odběratel je povinen vždy informovat dodavatele o termínu zahájení vypouštění vyčištěných odpadních vod z neutralizační stanice do společného výpustního objektu s výustí KS-CHÚ do Ploučnice, a to v předstihu nejméně 5 pracovních dnů. Odběratel je dále povinen bezodkladně informovat dodavatele o ukončení vypouštění a předat dodavateli údaje o vypuštěném množství vyčištěné odpadní vody z neutralizační stanice dle stavu indukčního průtokoměru umístěného v neutralizační stanici, a to e-mailem na adresu [REDACTED]
9. Smluvní strany se dohodly, že celkové množství odváděných srážkových vod je stanoveno součtem množství srážkových vod vypočteného v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy

a množství vypuštěných chladicích vod měřeného vodoměrem v objektu odběratele - budově DMP a odváděného do kanalizace zakončené RN CHÚ.

10. Na dešťovou kanalizaci zakončenou RN CHÚ v provozování dodavatele jsou napojeny dva kusy ORL MIC I a MIC II v majetku odběratele. Výsledky rozborů v ukazateli C₁₀-C₄₀ vypouštěných povrchových vod z ORL MIC I a MIC II do dešťové kanalizace předá odběratel jednou ročně (zpravidla koncem kalendářního roku) dodavateli na adresu [redacted] nebo [redacted].
11. Do zařizovacích předmětů hygienického zařízení (klozetové mísy, výlevky, umyvadla apod.) nesmí odběratel vylévat nebo sypat chemikálie nebo reakční odpad.
12. Odběratel se zavazuje, že se bude řídit kanalizačním řádem dodavatele (PP-TÚU-18-02) a bude dodržovat přípustnou míru znečištění odpadních a srážkových vod dle přílohy 9.1 platného kanalizačního řádu, se kterým byl prokazatelně seznámen, což potvrzuje podpisem této smlouvy. O aktualizacích Kanalizačního řádu bude odběratel vyrozuměn elektronickou poštou.
13. Při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních a povrchových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, tj. nad limity stanovenými přílohou č. 9.1 kanalizačního řádu PP-TÚU-18-02, je dodavatel oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních nebo povrchových vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení. Odběratel v případě prokázání vypouštění látek nedovolených vypouštět do kanalizace hradí veškeré vzniklé náklady (likvidace nedovolených látek, případné pokuty, opravy zařízení atp.).
14. Odběratel je povinen respektovat v celém rozsahu povolení k nakládání s vodami platné pro neutralizační stanici a jiné nakládání s vodami platné pro dva ORL (SOL 2). Jakýkoliv návrh na změnu povolení k nakládání s vodami pro neutralizační stanici a pro dva ORL napojené dešťovou kanalizací do společného výpustního objektu s výústí KS-CHÚ projedná odběratel písemně s dostatečným předstihem s dodavatelem jako se správcem společného výpustního objektu s výústí KS-CHÚ do Ploučnice.
15. Výsledky rozborů vyčištěných odpadních vod z neutralizační stanice v rozsahu ukazatelů dle platného povolení k nakládání s vodami bude odběratel průběžně předávat před každým vypouštěním dodavateli jako správci společného výpustního objektu s výústí KS-CHÚ do Ploučnice (e-mailem na adresy [redacted] nebo [redacted]).
16. Výsledky rozborů v ukazateli C₁₀-C₄₀ vypouštěných povrchových vod z obou ORL (SOL 2) předá odběratel jednou ročně (zpravidla koncem kalendářního roku) dodavateli jako správci společného výpustního objektu s výústí KS-CHÚ do Ploučnice (e-mailem na adresy [redacted] nebo [redacted]).
17. Dodavatel je správcem společného výpustního objektu s výústí KS-CHÚ do Ploučnice, který není kanalizací pro veřejnou potřebu. Jedná se o společné vypouštěcí potrubí, které slouží k odvádění směsi již vyčištěných odpadních a srážkových vod z koncových čistíren ve správě dodavatele a v majetku odběratele přímo do Ploučnice.

III.

Podmínky dodávky vody z vodovodu a odvádění odpadních a srážkových vod kanalizací

1. Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou dodávat odběrateli ve sjednaném odběrném místě z vodovodu pitnou vodu v jakosti předepsané obecně závaznými právními předpisy, odvádět kanalizací odpadní vody vzniklé nakládáním s takto dodanou vodou a vodou z jiných zdrojů a odvádět kanalizací srážkové vody.
2. Odběratel se zavazuje platit dodavateli vodné a stočné včetně odvádění srážkových vod v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV. Cena plnění

1. V souladu s výměrem MF v platném znění, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, se u ceny za pitnou vodu - vodné a u ceny za odvádění a čištění odpadních vod uplatňují věcně usměrňované ceny. Ceny mají jednosložkovou formu.
2. Cena za dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a odvádění srážkových vod se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran takto:

pitná voda - vodné	52,53 Kč za 1 m ³ bez DPH
odvádění a čištění odpadních vod	47,27 Kč za 1 m ³ bez DPH
odvádění srážkových vod	17,82 Kč za 1 m ³ bez DPH

K uvedeným cenám bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě, že dojde ke změně ceny, je dodavatel povinen tuto změnu oznámit odběrateli písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky z domény diamo.cz na e-mailovou adresu odběratele (viz čl. I této smlouvy), včetně elektronického podpisu, a to nejpozději do konce měsíce předcházejícího měsíci, od něhož bude změna ceny uplatněna.
4. Smluvní strany se dohodly, že fakturace za plnění dle této smlouvy bude prováděna měsíčně, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který se fakturuje.
5. Odběratel je povinen uhradit faktury za plnění dle této smlouvy do 14 dnů ode dne jejich vystavení. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet dodavatele.

V. Doba plnění, platnost a ukončení smlouvy

1. Doba plnění: od 1. 12. 2020 na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
3. Smluvní strany ujednaly, že veškerá plnění smluvních stran v souladu s touto smlouvou v době od 1. 12. 2020 do nabytí její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
4. Smluvní strany dále ujednaly, že dnem nabytí účinnosti této smlouvy je ukončena platnost smlouvy o dodávce pitné vody, odvádění odpadních a srážkových vod ze dne 18. 12. 2015, číslo smlouvy (dodavatel) D200/70500/00260/15/00, ve znění dodatku smlouvy č. 1 ze dne 17. 1. 2017, a to s účinky ukončení ke dni 30. 11. 2020.
5. Kterákoli ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla druhé smluvní straně doručena písemná výpověď. Tato smlouva může být rovněž ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné z účastnických stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.
6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit od smlouvy se považuje zejména:
 - nedodržení splatnosti daňového dokladu dle čl. IV odst. 5 této smlouvy;
7. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní

pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

VI. Ostatní ujednání

1. V případě prodlení odběratele s úhradou fakturované částky vzniká odběrateli povinnost zaplatit dodavateli úrok z prodlení v zákonné výši a dále smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
3. Odběratel bere na vědomí, že v případě porušení povinností daných odběrateli touto smlouvou nebo zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů je dodavatel oprávněn přerušit nebo omezit odběrateli dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a odvádění srážkových vod.
4. Dodavatel je povinen oprávněné osobě odběratele neprodleně nahlásit poruchu v dodávce pitné vody, v odvádění a čištění odpadních vod nebo v odvádění srážkových vod.
5. Odběratel je povinen oprávněné osobě dodavatele neodkladně nahlásit případné nedodržení přílohy č. 9.1 Kanalizačního řádu.
6. Odběratel má právo uplatnit vůči dodavateli odpovědnost za vady a reklamaci dle reklamačního řádu, se kterým byl prokazatelně seznámen, což potvrzuje podpisem této smlouvy.

VII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
4. Případný soudní spor bude veden u místně příslušného soudu dodavatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, tato je srozumitelná a určitá a nebyla ujednána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Mapa předávacích šachet splaškové, dešťové kanalizace a zpevněných ploch


Příloha č. 2: Výpočet ročního množství odváděných srážkových vod.

Ve Stráži pod Ralskem dne 21-12-2020


Ve Stráži pod Ralskem dne 18.12.2020

Za DIAMO, státní podnik:

Za MEGA a.s.:

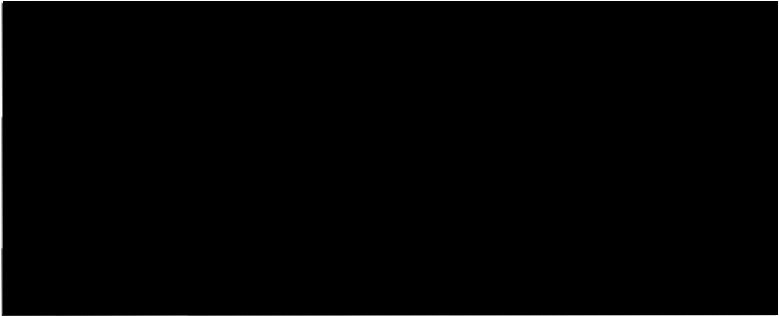


zástupce ředitele odštěpného závodu

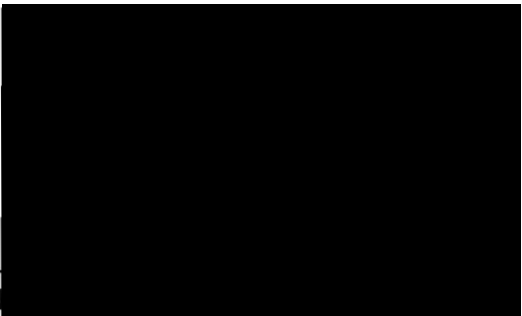

člen představenstva

Příloha č. 1: Mapa předávacích šachet splaškové, dešťové kanalizace a zpevněných ploch

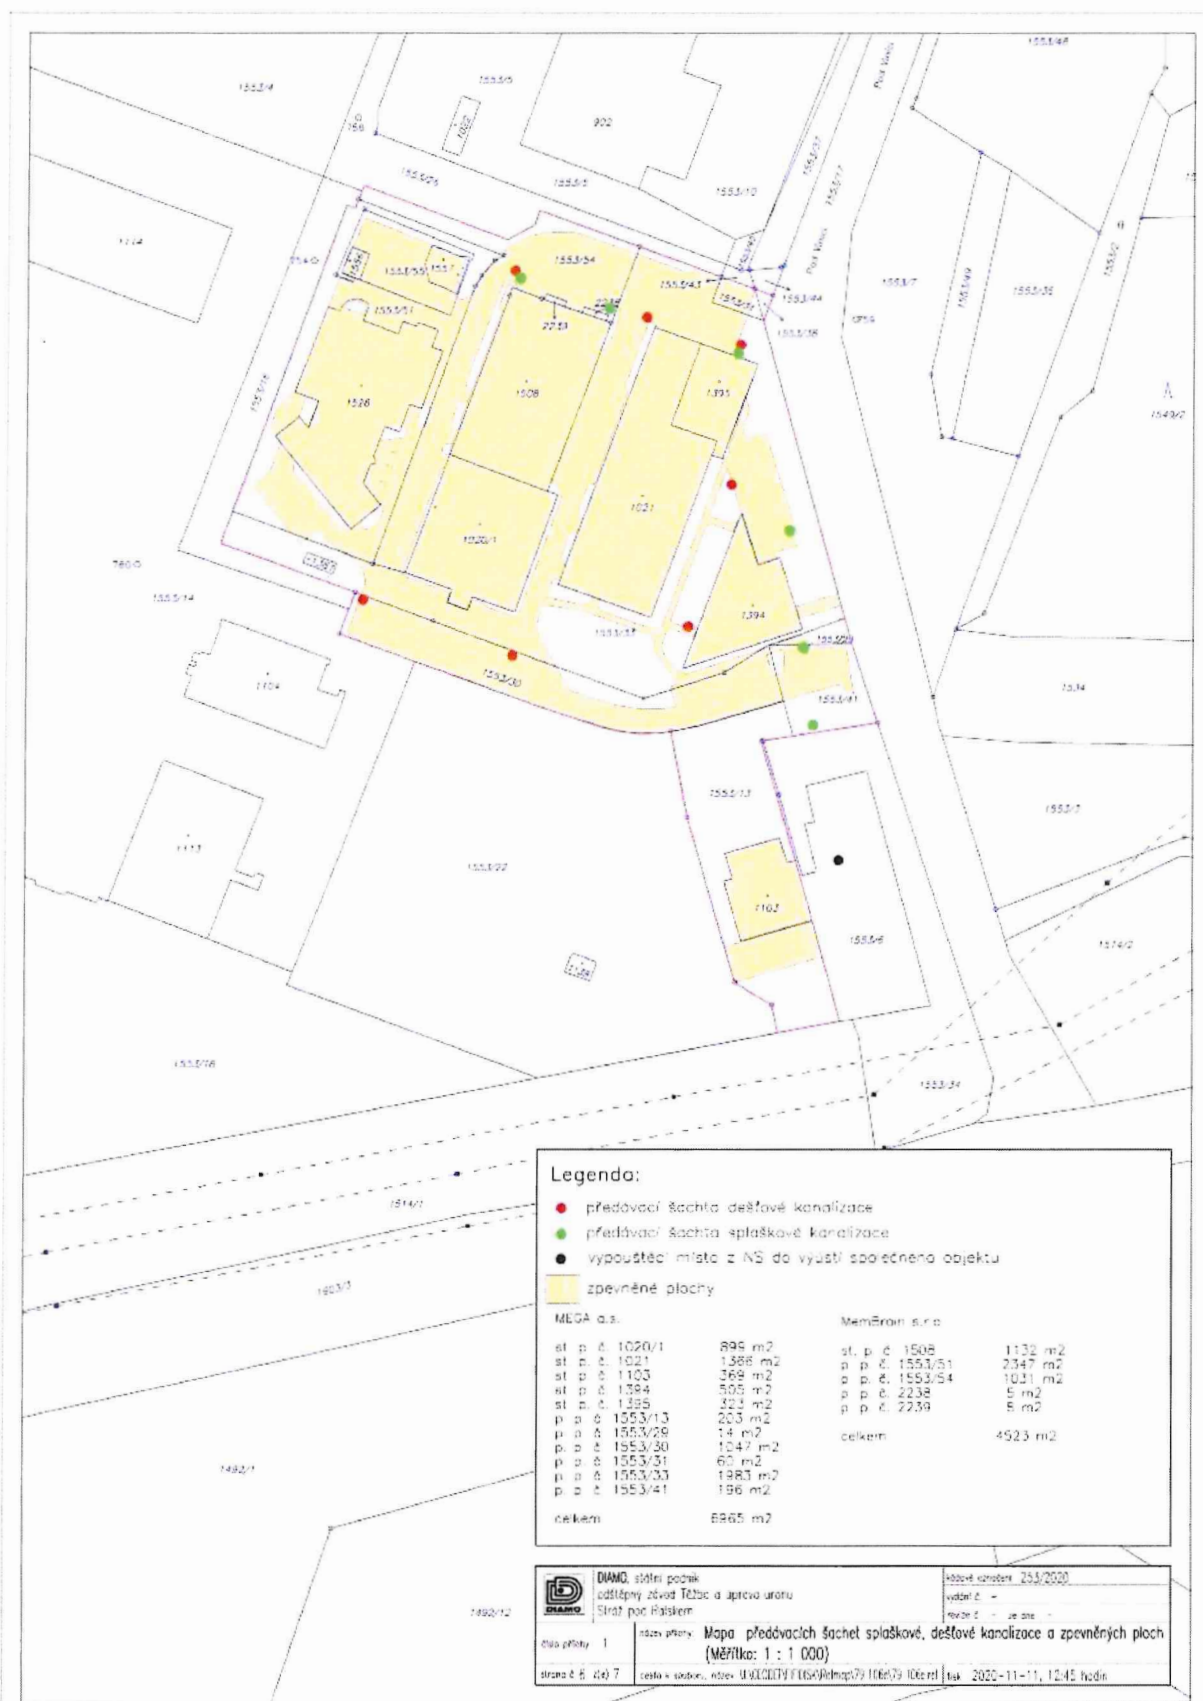

Příloha č. 2: Výpočet ročního množství odváděných srážkových vod

Rok: 2020

Druh plochy: zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy.

Plocha: 11 488 m²

Odtokový součinitel: 0,9

Redukovaná plocha (plocha krát odtokový součinitel): 11 488 m² x 0,9 = 10 339,2 m²

Dlouhodobý srážkový úhrn: 0,6572 m³/rok

Roční množství odváděných srážkových vod: 10 339,2 m² x 0,6572 m³ /rok = **6 794,9 m³/rok**