

Příloha k objednávce č. *037/004/2021*

na zpracování projektové dokumentace stavby „**Křižanov – rekonstrukce kanalizace ul. Šibeník**“.

Předmětem zakázky je:

- rekonstrukce stávající kanalizace z BE 300 a 400. Je navrhováno potrubí z KT DN 300, 400 do betonového sedla 120 ° v celkové délce cca 201 m.
(inv.č. MSZV9015630, MSZV9015640)

Specifikace předmětu požadovaného díla:

A/ Přípravné práce

V této fázi požaduje objednatel zajistit zejména následující práce a činnosti:

1. Před zahájením projekčních prací požádá projektant VAS o předání podkladů a informací o charakteru a prostorovém uspořádání stávajícího vodovodu a kanalizace v řešené lokalitě v digitální formě a svolá „**VÝBĚR STAVENIŠTĚ**“ za účasti odpovědných zástupců městyse Křižanov, VAS a SVK Žďársko. Z tohoto jednání na místě samém bude projektantem učiněn zápis s podpisy všech zúčastněných.
2. Zpracování návrhu smlouvy o dílo, uzavření smlouvy o dílo.

B/ Geodetické a jiné technické práce.

V této fázi požaduje objednatel zajistit zejména následující práce a činnosti:

1. Geodetické zaměření (resp. doměření případně chybějících úseků) polohopisu – uličních čar a povrchových znaků v prostředí Microstation formát dgn v trase potrubí v případě, že nejsou obsaženy v podkladech získaných od VAS.
2. Geodetické zaměření stávajícího úseku vodovodu v případě, že je zakreslen přibližně. Vyznačení vodovodu v terénu zajistí VAS bezúplatně na žádost zhotovitele projektové dokumentace.
3. Zpracování návrhu koncepčního a technického řešení, jeho odsouhlasení na útvaru speciálních činností VAS (Ing. Mrkos). Digitální verze koncepčního a technického návrhu bude zaslána městyso Křižanov – kontaktní p. starosta.
4. Provedení hydrotechnického výpočtu a návrh dimenzí potrubí a ostatních prvků systému.

C/ Projektová dokumentace pro společné povolení.

V této fázi požaduje objednatel zajistit zejména následující práce, dokumentace a doklady:

1. Před vyhotovením čístopisu bude dokumentace předložena v konceptu k posouzení a vydání stanoviska na VAS. Její připomínky budou zapracovány do konceptu dokumentace před odevzdáním čístopisu. Současně s konceptem dokumentace bude VAS předložena zastavovací situace v digitální podobě – formát dgn.
2. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění a předána v 6 vyhotoveních, dále pak bude 1 vyhotovení PD předáno v elektronické formě ve formátech .pdf, příp. doc, xls. Zastavovací situace bude zpracována v mapovém podkladu zaměřeném v digitální formě v prostředí Microstation, formát .dgn s uvedením materiálu, profilu a délky projektované sítě. Dokumentace bude m.j. obsahovat i zakreslení umístění veškerých inženýrských sítí v území dotčeném výstavbou.
3. Zpracovatel projektové dokumentace zakreslí do projektované dokumentace stávající kanalizační přípojky k nemovitostem na základě podkladů předaných útvarem speciálních činností VAS. V odůvodněných případech upřesní průběh trasy přípojky s majitelem nemovitosti. Projektová dokumentace bude obsahovat seznam všech kanalizačních přípojek s číselnou identifikací vázanou na situaci s uvedením majitele nemovitosti, čísla odběrného místa a čísla popisného, případně čísla parcelního. Součástí projektové dokumentace bude i zakreslení stávajících inženýrských sítí v prostoru stávajících kanalizačních přípojek na veřejném prostranství.
4. Součástí dokladové části projektové dokumentace pro vydání společného povolení bude m.j. ve trojím vyhotovení situace dle platné mapy katastru nemovitostí se zakreslením navrhované stavby, na které bude v pravé části výkresu nad popisovým rámečkem uveden text:

„Vyslovuji jednoznačný souhlas dle § 184a zák.č. 183/2006 Sb. v pl. znění se stavbou na níže uvedených pozemcích dle této projektové dokumentace“.

Pod tímto textem bude projektantem zpracována tabulka s uvedením dotčených parcel navrhovanou stavbou a tabulka s uvedením dotčených parcel ochranným pásem kanalizace. Tabulky budou obsahovat jméno, příjmení a bydliště vlastníka dotčeného pozemku, datum narození vlastníka, příp. IČ vlastníka dotčeného pozemku včetně uvedení jména oprávněné osoby k zastupování organizace a budou opatřeny podpisy těchto dotčených osob.

Plněním zhotovitele projektové dokumentace bude rovněž:

5. Dokladová část, která bude m.j. obsahovat závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, souhlasná vyjádření vlastníků inženýrských sítí, komunikací dotčených výstavbou a Povodí Moravy, s.p. Brno.
6. Mapa katastru nemovitostí (platná v době projektování) se zakreslením trasy stavby v jednom vyhotovení.
7. Výpisy vlastníků nemovitostí dotčených výstavbou z katastru nemovitostí v jednom vyhotovení potvrzené příslušným katastrálním úřadem.
8. Informace o parcelách sousedních pozemků z katastru nemovitostí potvrzené příslušným katastrálním úřadem.
9. Propoččet stavby v jednom vyhotovení.
10. Digitální verze projektové dokumentace bude předána proti podpisu městyso Křižanov – kontaktní osoba p. starosta a to před odevzdáním PD objednateli. Doklad o předání této dokumentace bude přílohou k fakturaci.

D/ Podklady pro výběr zhotovitele

V této fázi požaduje objednatel zajistit projektovou dokumentaci pro zadání veřejné zakázky dle vyhl.č. 169/2016 Sb. v platném znění v rozsahu:

- projektovou dokumentaci pro provedení stavby dle přílohy č. 13 vyhl.č. 405/2017 Sb. v platném znění
- 4 ks, včetně digitální verze na CD,
- neoceněný výkaz výměr v digitální podobě jako podklad pro vypracování nabídky,
- rozpočet stavby v jednom vyhotovení
- vyjádření VAS k realizační dokumentaci.

Kromě výše uvedených musí zhotovitel provést i všechny případné jiné technické a projekční práce nutné pro řádné splnění předmětu díla, jejichž potřeba zpracování vyplýne z povahy díla, ze znalostí zhotovitele či z požadavků orgánů státní správy a dotčených organizací.

Objednatelem požadovaný termín dokončení a předání díla:

dle rozsahu A/ - C/: do 31.5.2022.

dle bodu D/: do 30.6.2022.

V případě dalších požadavků vyplývajících z projednání a schválení záměru výstavby a technického řešení, zhotovitel zapracuje tyto požadavky do zadávací dokumentace.

Ing. Petr Bláha
investiční technik

Příloha: situace, IZ 1394

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
Vodárenská 2

591 01 Žďár nad Sázavou


Záměr rekonstrukce ID : 1394

Typ objektu :	kanalizace	TEČO :	520 KAN Křižanov
Navrhovatel :	Technický útvar		
Název stavby :	Křižanov - rekonstrukce kanalizace ul. Šibeník		
Současný stav :	Stávající kanalizace z BE DN 300,400 z roku 1977 je podle kamerového průzkumu ve špatném technickém stavu - popraskané potrubí, koroze, potrubí netěsné		
Navrhovaný stav:	Náhrada potrubím z KT DN 300,400 do betonového sedla 120 st. celkové délky 201 m		
Charakter stavby :	obnova	Odhad nákladů :	3000000 Kč
Plán realizace :	Zpracoval : 12.11.2014 Mrkos Marek		
HIM :	MSZV9015630 MSZV9015640	Č. akce dle PFO :	12.11.2014
Vlastník :	SVK Žďársko	Typ majetku :	MIM
Přípojky :			
Vlastník :	-	Řešit přípojky:	NE
Doplňující požadavky :			
Poznámka :			
Přílohy :			
Záměr upřesněn dne :	12.11.2014	Upřesnil :	Mrkos Marek

Podpis:

Rozdělovník : 1 x ÚTS, 1 x ÚPRP, 1x SVK, 1x projektant

1394 - Křižanov - RK ul. Šibeník

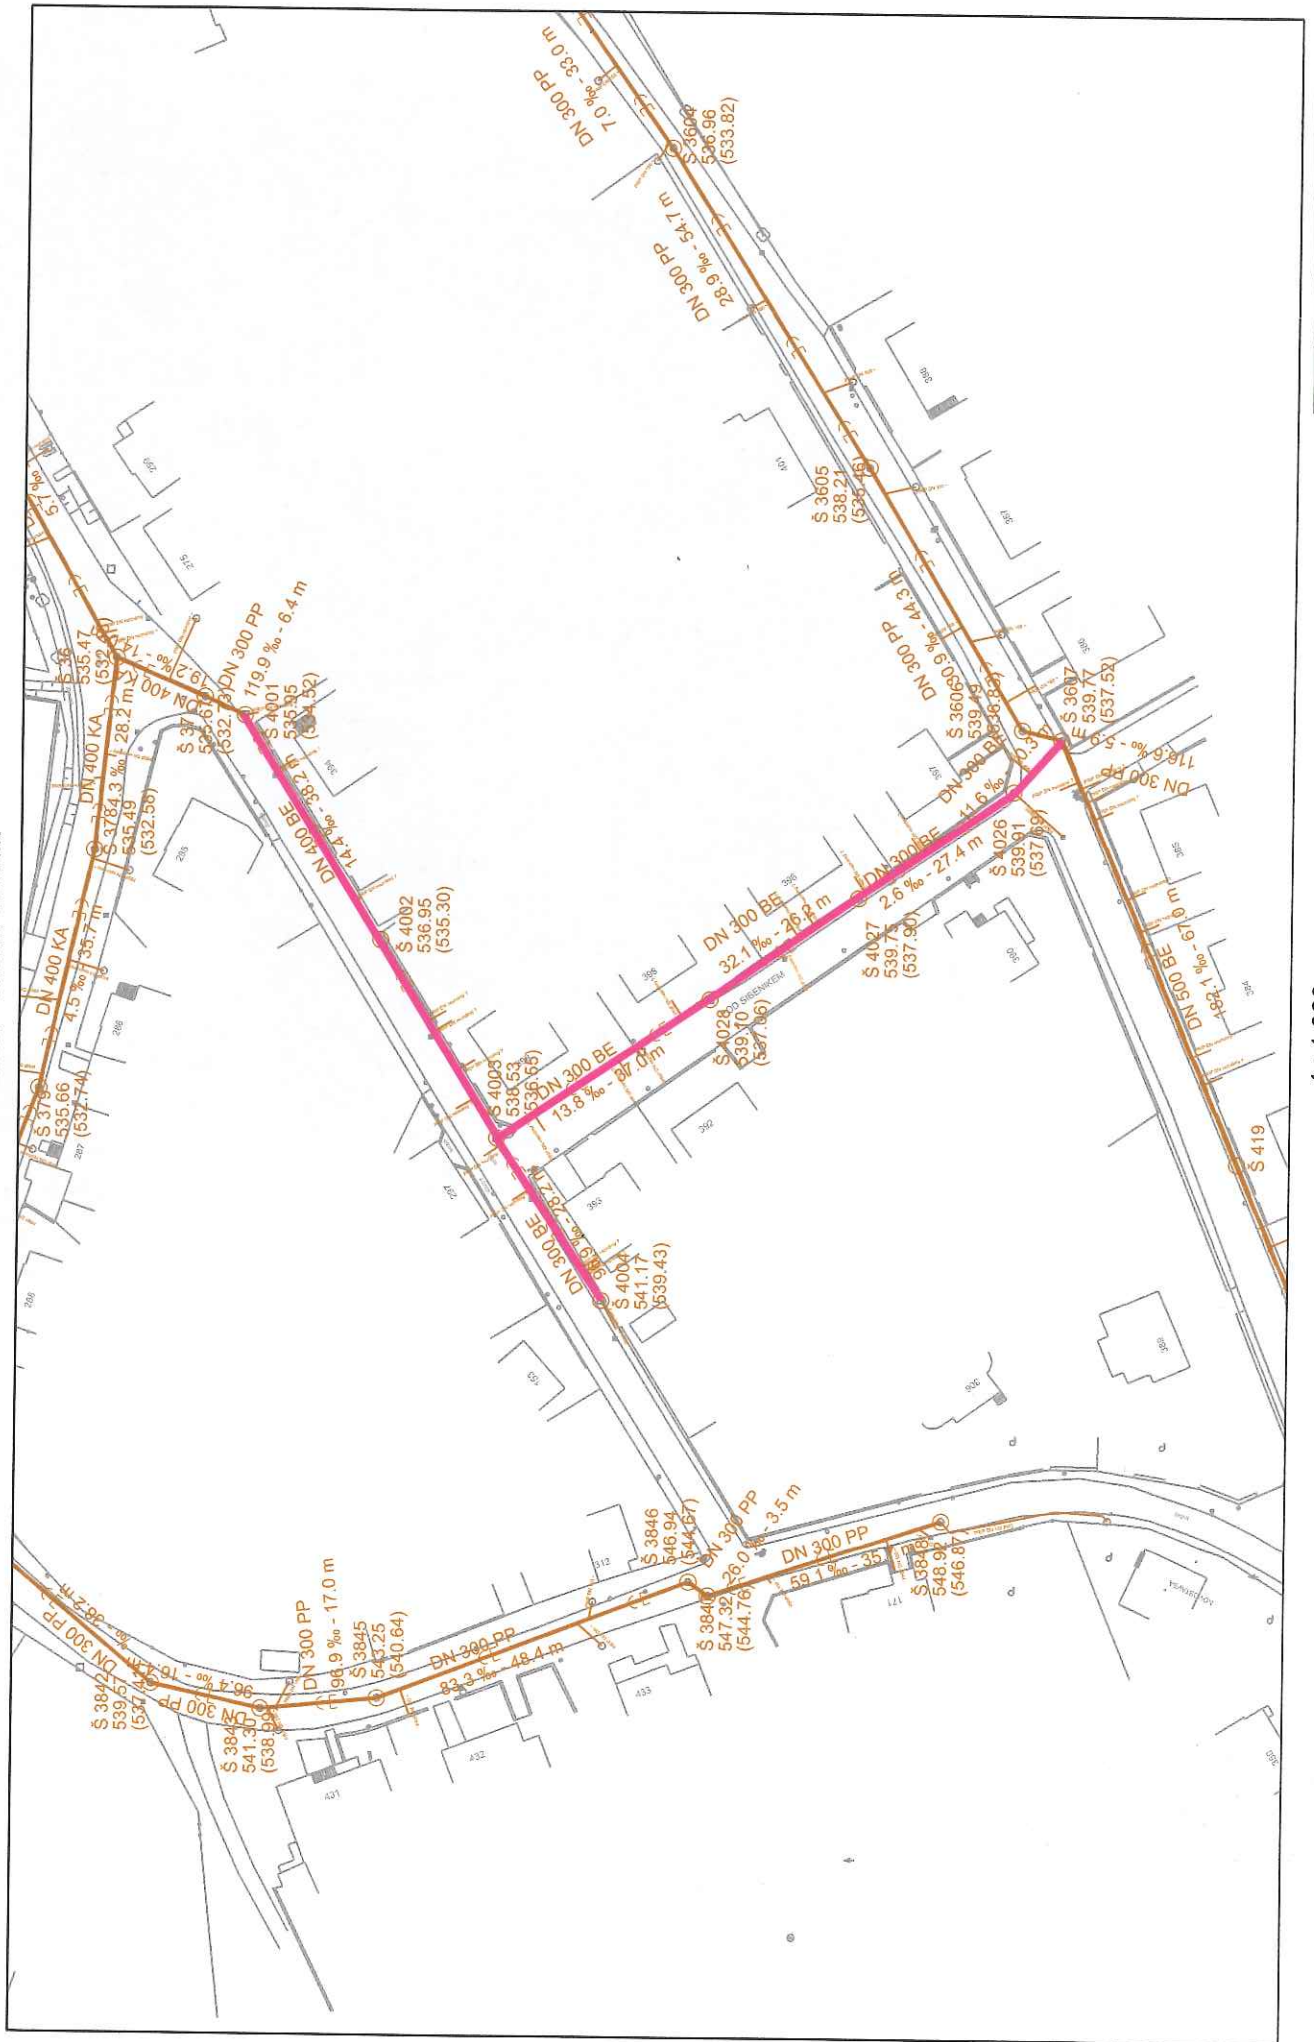

1 : 1 066