

## Technické parametry odběrného místa

příloha č.1

smlouva :	č. T 014 ze dne 01.02.2022
topná sezona	2022

### Odběratel :


jméno / název	SVJ Kollárova 923
adresa:	
ulice	Kollárova
čp	923
obec	Přeštice
PSC	334 01

Teplonosná látka	teplá voda (70°/50°)	
Tlak	6 ÚT/9 TUV	bar
Výkon	120/150	kW
Teplota (při -15 °C)	70 ÚT/55 TUV	°C
topné období	ve smyslu vyhlášky	
Teplota teplé vody	ve smyslu vyhlášky	
Dodávka TUV:	od 6:00 - 22:00	

### Odběrné místo:

	Kollárova
odběrné místo	Kollárova 923
kotelna	
výměníková stanice	DPS č. 29
umístění měřidla otop	DPS č. 29
umístění měřidla TUV	DPS č. 29
typ odběru	bytový odběr

### Teplotní diagram dodávané topné vody

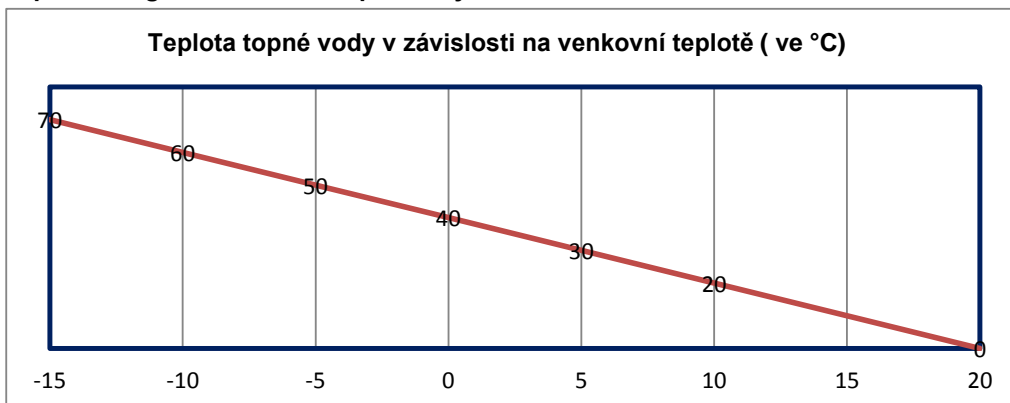

Dodavatel se zavazuje zajistit teplotu teplonosné látky v topném období s ohledem na výši venkovní teploty  
Noční útlum v topném období je sjednán od 22 hodin do 06 hodin

V Přešticích

dne 01 .02. 2022

odběratel : SVJ Kollárova 923

dodavatel : B+T Přeštice s.r.o.