


KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing.Libor Joukl náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	Rozhodnutí	Datum:	14.5.2014	Č.usnesení:
Dokument uložen u:	OM			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	ESTING GROUP s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	140009147.48			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J.Mikésková	2.6.2014	
Projednáno s:	OM/E.Jozífek	2.6.2014	
Právní kontrola:	OM/J.Tvrzová	2.6.2014	
Předkládá:	OM/P.Kolář	2.6.2014	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P.Kolář	2.6.2014	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OSV/P.Kolář	2.6.2014
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	2.6.2014

Poznámka:

Subjekt (IČO: 29232864), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: mikeskova, datum ověření: 2.6.2014 09:35:13):


Obchodní akademie Třebíč - rekonstrukce oken.

OM 371/2014

Akce je zařazena do rozpočtu kraje.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: 1.7.2014, Datum do: 31.8.2016, Perioda: měsíčně, ODP: 3122, ORJ: 8001, ORG: 1310370000 POL: 5171 UZ:

6121 op. 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP014V844

2284/14

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na realizaci veřejné zakázky

„Obchodní akademie Třebíč - rekonstrukce oken“

1. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Pavel Čermák
tel.:	564602272
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.
se sídlem:	Okrajová 1335, Třebíč 674 01
zastoupený:	Svoboda Jiří
zástupce pro věci smluvní:	Svoboda Jiří
zástupce pro věci technické:	Svoboda Jiří
tel./fax:	733 552 834
IČO:	292 32 864
DIČ:	CZ 292 32 864
bankovní spojení:	Komerční banka a.s
číslo účtu:	43-7519790207/0100
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Obchodní akademie Třebíč - rekonstrukce oken**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „**Obchodní akademie Třebíč - rekonstrukce oken**“, vypracované firmou C.U.B.E. s.r.o., se sídlem Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč, IČO 28267419. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou.

2.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentaci vč. soupisu prací,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel splní podmínky pro provedení stavby stanovené dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvázet na skládku na své náklady. Zhotovitel si dohodne se statutárním zástupcem správce objektu, pokud má potřebu, uzamykatelné prostory. Zhotovitel si též zajistí na své náklady el. energii, vodu a soc. zařízení. Zhotovitel si bude jak pracovní dobu, tak pohyb svých pracovníků domlouvat se statutárním zástupcem správce objektu. Práce musí být přizpůsobeny potřebám příspěvkové organizace. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření, neboť se jedná o objekt, kde je velký pohyb osob. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid mokrou cestou. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li u předmětu díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající z případného rozporu mezi specifikacemi zadávací dokumentace a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro zpracování ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cen v místě a čase obvyklých a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí o více než 10 % celkovou sjednanou cenu díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat alespoň 80 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla.

2.8. Zhotovitel provede dílo pod svým jménem a na svou odpovědnost a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla provést kontrolu souladu výkresové části, textové části a kontrolu specifikací projektové dokumentace a zadávací dokumentace a upozornit písemně objednatele na případné rozdíly. Zhotovitel rovněž předloží před zajištěním materiálů a dodávek, potřebných pro provedení díla, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace. Materiály a dodávky, které nebudou odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, nesmí zhotovitel zabudovat do stavby. Pokud tak učiní, objednatel takové materiály a dodávky neuhradí.

3. Termín plnění, staveniště

3.1. Místo zhotovení díla: **Obchodní akademie Třebíč, Bráfova tř. 180/9, Třebíč**

3.2. Práce budou zahájeny: **1. 7. 2014**

3.3. Předmět díla bude realizován po částech, v níže uvedených jednotlivých letech výstavby. Práce uvnitř budovy budou prováděny výhradně v období hlavních prázdnin.

Rozsah realizace části díla v roce 2014

- Rekonstrukce oken východního průčelí (ulice Sirotčí) vč. parapetů – nejpozději do 30. 9. 2014.

Rozsah a termín realizace části díla v roce 2015

- Rekonstrukce oken jižního průčelí (Bráfova tř.) vč. parapetů – nejpozději do 30. 9. 2015.

Rozsah a termín realizace části díla v roce 2016

- Rekonstrukce oken severního průčelí a celé dvorní části (průčelí k Hotelové škole a dvorní část) vč. parapetů.

3.4. Úplné dokončení a předání předmětu díla - bude dokončeno nejpozději do 31. 8. 2016.

3.5. Za nesplnění dokončení jednotlivých částí předmětu díla, v termínech stanovených v bodu 3.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení, u každé části a každého termínu samostatně.

3.5. Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů, dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

3.6. Za nesplnění úplného dokončení a předání díla v termínu stanoveném v bodu 3.4. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý započatý den prodlení.

3.7. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.8. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

3.9. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.

3.10. Zhotovitel provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě poškození uhradí tyto škody zhotovitel.

3.11. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději dva dny před započatím prací. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.

3.12. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi.

3.13. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	11 577 807,78 Kč
DPH 21%:	2 431 339,70 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	14 009 147,48 Kč
slovy : čtrnáctmilionůdevěttisícstočtyřicet sedm 48/100 korun českých	

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

4.3.1. Při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%).

4.3.2. v případech stanovených v čl. 2.5 a čl. 2.7.

Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

- do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, případně do 30 dnů po doručení poslední faktury, pokud by podle tohoto dokladu doba splatnosti nastala později, nebo

- do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady.

5.3. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.4. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět ve faktuře název akce „**Obchodní akademie Třebíč - rekonstrukce oken**“. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, DPH, ceny vč. DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.5. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

5.6. V případě, že smluvní straně vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. Pro případ neuhrazené pohledávky, spočívající v plnění úroků z prodlení dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník

6.1. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Záznamy do stavebního deníku provádí v souladu s platným právním předpisem stavbyvedoucí a další oprávněné osoby.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN

(BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word),

- protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem veškeré revizní zprávy (elektro, hromosvod, atp.) – bez závad
- doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy)
- protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení
- protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a kopie záručních listů, Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou zejména odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu nebo zničení díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

7.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

8. Ostatní podmínky smlouvy a pojištění odpovědnosti za škodu

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude on ani osoba s ním propojená podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy.

Výkonem technického dozoru stavebníka byli pověřeni Pavel Čermák a Ing. Eduard Jozífek, kteří jsou oprávněni:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce a dokončené práce.

8.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.5. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.6. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.10. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.11. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 000 000 Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti a může být důvodem k nepodepsání smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 60 měsíců, přičemž veškeré dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

9.3. Záruka zhotovitele za kvalitu díla začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat

osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

11.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

10.1.2. nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě

10.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

10.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

10.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

10.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny) harmonogramu prací ze strany zhotovitele

10.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

10.2. Způsob odstoupení od smlouvy

- smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

11.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

11.6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

11.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

11.8. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Příloha: oceněný soupis prací

V Třebíči dne

19.5.2014

ESTING
GROUP s.r.o.

ESTING GROUP s.r.o. ①
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

.....
Jiří Svoboda
jednatel společnosti




V Jihlavě dne

28. 05. 2014

Kraj Vysočina
Žitkova 17, 587 33 Jihlava

30

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

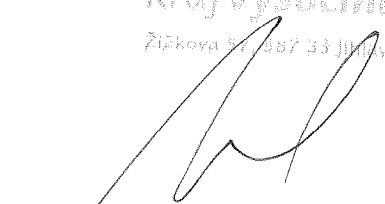

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-2014
 Stavba: Obchodní akademie Třebíč, oprava oken

KSO: 801 34
 Místo: OA a JŠ Třebíč, Bráfova 9, 674 01 Třebíč
 CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12637
 Datum: 22.4.2014
 CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:
 Kraj Vysočina

IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
 ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

IČ: 29232864
 DIČ: CZ 292 32 864

Projektant:
 C.U.B.E., s. r. o.

IČ: 28267419
 DIČ: CZ28267419

Poznámka:

Cena bez DPH				11 577 807,78
DPH základní	21,00%	ze	11 577 807,78	2 431 339,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				14 009 147,48
v CZK				

ESTING ESTING GROUP s.r.o. ①
 Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
 IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
 Mobil: +420 733 552 834
 www.esting-group.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-2014

Stavba: Obchodní akademie Třebíč, oprava oken

Místo: OA a JŠ Třebíč, Bráfova 9, 674 01 Třebíč

Datum:

22.04.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 577 807,78	14 009 147,48	
SO01	Budova školy	11 488 607,78	13 901 215,48	STA
D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení	11 488 607,78	13 901 215,48	Soupis
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	89 200,00	107 932,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obchodní akademie Třebíč, oprava oken

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

KSO: 801 34
Místo: Třebíč
CZ-CPV: 45453100-8

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:

Projektant:
C.U.B.E., s. r. o.

Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 22.04.2014
CZ-CPA: 41.00.4

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ:
DIČ:

IČ: 28267419
DIČ: CZ28267419

Podrobná specifikace požadavků na práce, dodávky a služby je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

Cena bez DPH				11 488 607,78
DPH základní	21,00%	ze	11 488 607,78	2 412 607,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	13 901 215,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní akademie Třebíč, oprava oken

Objekt: SO01 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Místo: Třebíč

Datum: 22.04.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 488 607,78

HSV - Práce a dodávky HSV

10 209 953,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 337,39
34 - Stěny a příčky	5 337,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 998 361,58
61 - Úprava povrchů vnitřní	420 862,60
62 - Úprava povrchů vnější	271 482,14
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	90 845,06
64 - Osazování výplní otvorů	8 215 171,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 206 254,97
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	4 504,00
94 - Lešení a stavební výtahy	316 094,47
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	141 981,14
96 - Bourání konstrukcí	134 748,04
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	142 954,32
99 - Přesun hmot	465 973,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 269 653,84

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	642,45
713 - Izolace tepelné	9 861,90
730 - Ústřední vytápění	27 060,00
764 - Konstrukce klempířské	109 765,38
766 - Konstrukce truhlářské	425 886,32
767 - Konstrukce zámečnické	61 926,15
771 - Podlahy z dlaždic	2 669,56
775 - Podlahy skládané (parkety, vlys, lamely aj.)	2 821,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	19 042,62
783 - Nátěry	653,47
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	609 324,99

M - Práce a dodávky M

9 000,00

21-M - Elektromontáže	9 000,00
-----------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obchodní akademie Třebíč, oprava oken

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Místo: Třebíč

Datum: 22.04.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 488 607,78

HSV - Práce a dodávky HSV

10 209 953,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 337,39

34 - Stěny a příčky

5 337,39

1	K	342311711	Stěny výplňové z betonu tř. C 25/30	m3	0,736	2 480,00	1 825,28	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné, ochranné přízdívky prostého tř. C 25/30

Část původního zdíva v oblasti parapetu z venkovní strany bude nahrazena monolitickým prahem z vodo-nepropustného vyztuženého betonu C 25/30. Vyztužení betonu bude zajištěno rozptýlenou výztuží z nerezové oceli v objemu 30 kg/m3.

Část zdíva v oblasti parapetu z vnitřní strany bude tvořena monolitickým prahem z vyztuženého betonu C 25/30. Vyztužení betonu bude zajištěno rozptýlenou výztuží z nerezové oceli v objemu 30 kg/m3.

"S5"2,1*0,35*0,25 0,184

"S6"2,1*0,35*0,25 0,184

"S7"2,1*0,35*0,25 0,184

"S8"2,1*0,35*0,25 0,184

2	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	0,736	981,00	722,02	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3

"S5"2,1*0,35*0,25 0,184

"S6"2,1*0,35*0,25 0,184

"S7"2,1*0,35*0,25 0,184

"S8"2,1*0,35*0,25 0,184

3	K	342351105	Zřízení bednění stěn výplňových oboustranné	m2	4,200	308,00	1 293,60	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu - zřízení

"S5"2,1*0,25*2 1,050

"S6"2,1*0,25*2 1,050

"S7"2,1*0,25*2 1,050

"S8"2,1*0,25*2 1,050

4	K	342351106	Odstranění bednění stěn výplňových oboustranné	m2	4,200	106,00	445,20	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu - odstranění

"S5"2,1*0,25*2 1,050

"S6"2,1*0,25*2 1,050

"S7"2,1*0,25*2 1,050

"S8"2,1*0,25*2 1,050

5	K	346244821	Přízdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	1,822	577,00	1 051,29	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požílábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty mín. MC 10 tl. 20 mm pod izolací z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm

"S5"

"S6"2,1*0,134 0,281

"S7"2,1*0,234 0,491

"S8"2,1*0,5 1,050

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 998 361,58

61 - Úprava povrchů vnitřní

420 862,60

6	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	214,230	39,00	8 354,97	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
			"T1"(2,225+3,425*2)*21*0,2		38,115			
			(2,225+3,425*2)*9*0,2		16,335			
			"T2a"(1,25+2,425*2)*16*0,2		19,520			
			"T2b"(1,25+2,425*2)*20*0,2		24,400			
			"T3"(4,1+3,425*2)*1*0,2		2,190			
			"T4"(1,5+3,325*2)*24*0,2		39,120			
			"T5a"(4,15+3,325*2)*9*0,2		19,440			
			"T5b"(4,15+3,325*2)*3*0,2		6,480			
			"T5c"(4,15+3,325*2)*1*0,2		2,160			
			"T6"(2,2+1,45*2)*3*0,2		3,060			
			"T7"(2,225+3,375*2)*1*0,2		1,795			
			"T8"(1,85+1,475*2)*1*0,2		0,960			
			"T9"(2,85+2*2)*2*0,2		2,740			
			"T10"(2,05+1,95*2)*1*0,2		1,599			
			"T11"(2,8+2,55*2)*6*0,2		17,136			
			"T12"(0,95+1,25*2)*8*0,2		5,520			
			"T13"(4,15+3,35*2)*1*0,2		2,170			
			"T14"(2,8+2,6*2)*2*0,2		3,200			
			"T15"(2,85+2,525*2)*1*0,2		1,580			
			"T16"(2,75+1,35*2)*2*0,2		2,970			
			"S5"(2,175+1,25*2)*0,2		0,935			
			"S6"(2,175+1,25*2)*0,2		0,935			
			"S7"(2,175+1,25*2)*0,2		0,935			
			"S8"(2,175+1,25*2)*0,2		0,935			
7	K	612143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	1 035,575	23,00	23 818,23	
			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
8	M	590514840	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	1 087,354	18,00	19 572,37	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm					
			"T1"(2,225+3,425*2)*30		272,250			
			"T2a"(1,25+2,425*2)*16		97,600			
			"T2b"(1,25+2,425*2)*20		122,000			
			"T3"(4,1+3,425*2)*1		10,950			
			"T4"(1,5+3,325*2)*24		195,600			
			"T5a"(4,15+3,325*2)*9		97,200			
			"T5b"(4,15+3,325*2)*3		32,400			
			"T5c"(4,15+3,325*2)*1		10,800			
			"T6"(2,2+1,45*2)*3		15,300			
			"T7"(2,225+3,375*2)*1		8,975			
			"T8"(1,85+1,475*2)*1		4,800			
			"T9"(2,85+2*2)*2		13,700			
			"T10"(2,05+1,95*2)*1		5,950			
			"T11"(2,8+2,55*2)*6		47,400			
			"T12"(0,95+1,25*2)*8		27,600			
			"T13"(4,15+3,35*2)*1		10,850			
			"T14"(2,8+2,6*2)*2		16,000			
			"T15"(2,85+2,525*2)*1		7,900			
			"T16"(2,75+1,35*2)*2		10,900			
			"S5"(2,175+1,25)*2		6,850			
			"S6"(2,175+1,25)*2		6,850			
			"S7"(2,175+1,25)*2		6,850			
			"S8"(2,175+1,25)*2		6,850			
			1035,575*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 087,354			
9	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	895,725	20,40	18 272,79	
			Montáž omítkových proužků plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících (APU lišt)					
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	940,511	50,00	47 025,55	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - proužek okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			"T1"(2,225+2,425*2)*30		212,250			
			"T2a"(1,25+2,425*2)*16		97,600			
			"T2b"(1,25+2,425*2)*20		122,000			
			"T3"(4,1+2,425*2)*1		8,950			
			"T4"(1,5+2,325*2)*24		147,600			
			"T5a"(4,15+2,325*2)*9		79,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T5b"(4,15+2,325*2)*3		26,400			
			"T5c"(4,15+2,325*2)*1		8,800			
			"T6"(2,2+1,45*2)*3		15,300			
			"T7"(2,225+2,375*2)*1		6,975			
			"T8"(1,85+1,475*2)*1		4,800			
			"T9"(2,85+2*2)*2		13,700			
			"T10"(2,05+1,95*2)*1		5,950			
			"T11"(2,8+2,55*2)*6		47,400			
			"T12"(0,95+1,25*2)*8		27,600			
			"T13"(4,15+2,425*2)*1		9,000			
			"T14"(2,8+2,6*2)*2		16,000			
			"T15"(2,85+2,525*2)*1		7,900			
			"T16"(2,75+1,35*2)*2		10,900			
			"S5"(2,175+1,25)*2		6,850			
			"S6"(2,175+1,25)*2		6,850			
			"S7"(2,175+1,25)*2		6,850			
			"S8"(2,175+1,25)*2		6,850			
			ovz, / 20 1,00 přepočtené koeficientem množství		940,511			
11	K	612321141.V01	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - pouze štuk	m2	384,365	62,00	23 830,63	

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně, pouze štuková vrstva svislých konstrukcí stěn

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

Dodávku materiálu:

- záměsová a ošetřovací voda

- pytlouanou maltovou směs vápennou jemnou omítku (štuk)

Práce:

- přípravu podkladu

- manipulaci s materiálem při mísení a aplikaci na podklad

- natažení štukové vrstvy 2x

- zahlazení povrchu filcovým nebo jiným hladítkem

- likvidace odpadu, obalů a úklid pracoviště

"T1"(2,225+3,425*2)*21*0,2	38,115
(2,225+3,425*2)*9*0,2	16,335
"T2a"(1,25+2,425*2)*16*0,2	19,520
"T2b"(1,25+2,425*2)*20*0,2	24,400
"T3"(4,1+3,425*2)*1*0,2	2,190
"T4"(1,5+3,325*2)*24*0,2	39,120
"T5a"(4,15+3,325*2)*9*0,2	19,440
"T5b"(4,15+3,325*2)*3*0,2	6,480
"T5c"(4,15+3,325*2)*1*0,2	2,160
"T6"(2,2+1,45*2)*3*0,2	3,060
"T7"(2,225+3,375*2)*1*0,2	1,795
"T8"(1,85+1,475*2)*1*0,2	0,960
"T9"(2,85+2*2)*2*0,2	2,740
"T10"(2,05+1,95*2)*1*0,2	1,599
"T11"(2,8+2,55*2)*6*0,2	17,136
"T12"(0,95+1,25*2)*8*0,2	5,520
"T13"(4,15+3,35*2)*1*0,2	2,170
"T14"(2,8+2,6*2)*2*0,2	3,200
"T15"(2,85+2,525*2)*1*0,2	1,580
"T16"(2,75+1,35*2)*2*0,2	2,970
"S5"(2,175+1,25*2)*0,2	0,935
"S6"(2,175+1,25*2)*0,2	0,935
"S7"(2,175+1,25*2)*0,2	0,935
"S8"(2,175+1,25*2)*0,2	0,935
"T1"(2,025+2,5*2)*30*0,2	42,150
"T2a"(1,2+2,4*2)*16*0,2	19,200
"T2b"(1,2+2,4*2)*20*0,2	24,000
"T3"(3,95+1,275*2)*1*0,2	1,300
"T4"(1,325+2,3*2)*24*0,2	28,440
"T5a"(3,95+2,45*2)*9*0,2	15,930
"T5b"(3,95+2,45*2)*3*0,2	5,310
"T5c"(3,95+2,45*2)*1*0,2	1,770
"T6"(2+1,25*2)*3*0,2	2,700
"T7"(2,025+3,425*2)*1*0,2	1,775
"T8"(1,7+1,375*2)*1*0,2	0,890
"T9"(2,65+1,85*2)*2*0,2	2,540
"T10"(2+1,85*2)*1*0,2	1,140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T11"(2,65+2,5*2)*6*0,2		9,180			
			"T12"(0,9+1,2*2)*8*0,2		5,280			
			"T13"(3,95+2,5*2)*1*0,2		1,790			
			"T14"(2,7+2,5*2)*2*0,2		3,080			
			"T15"(2,7+2,5*2)*1*0,2		1,540			
			"T16"(2,7+1,3*2)*2*0,2		2,120			

12	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	603,023	447,00	269 551,28	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

"T1"(2,225+3,425*2)*21*0,375	71,466
(2,225+3,425*2)*9*0,622	50,802
"T2a"(1,25+2,425*2)*16*0,23	22,448
"T2b"(1,25+2,425*2)*20*0,23	28,060
"T3"(4,1+3,425*2)*1*0,4	4,380
"T4"(1,5+3,325*2)*24*0,56	109,536
"T5a"(4,15+3,325*2)*9*0,42	40,824
"T5b"(4,15+3,325*2)*3*0,42	13,608
"T5c"(4,15+3,325*2)*1*0,42	4,536
"T6"(2,2+1,45*2)*3*0,375	5,738
"T7"(2,225+3,375*2)*1*0,375	3,366
"T8"(1,85+1,475*2)*1*0,25	1,200
"T9"(2,85+2*2)*2*0,52	7,124
"T10"(2,05+1,95*2)*1*0,52	4,157
"T11"(2,8*2,55*2)*6*0,47	40,270
"T12"(0,95+1,25*2)*8*0,23	6,348
"T13"(4,15+3,35*2)*1*0,4	4,340
"T14"(2,8+2,6*2)*2*0,41	6,560
"T15"(2,85+2,525*2)*1*0,46	3,634
"T16"(2,75*1,35*2)*2*0,6	8,910
"S5"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,3	1,494
"S6"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,4	1,712
"S7"(2,175+1,25*2)*0,18+2,157*0,5	1,920
"S8"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,72	2,408
"T1"(2,025+2,5*2)*30*0,18	37,935
"T2a"(1,2+2,4*2)*16*0,18	17,280
"T2b"(1,2+2,4*2)*20*0,18	21,600
"T3"(3,95+1,275*2)*1*0,16	1,040
"T4"(1,325+2,3*2)*24*0,2	28,440
"T5a"(3,95+2,45*2)*9*0,18	14,337
"T5b"(3,95+2,45*2)*3*0,18	4,779
"T5c"(3,95+2,45*2)*1*0,18	1,593
"T6"(2+1,25*2)*3*0,18	2,430
"T7"(2,025+3,425*2)*1*0,18	1,598
"T8"(1,7+1,375*2)*1*0,3	1,335
"T9"(2,65+1,85*2)*2*0,18	2,286
"T10"(2+1,85*2)*1*0,18	1,026
"T11"(2,65+2,5*2)*6*0,16	7,344
"T12"(0,9+1,2*2)*8*0,18	4,752
"T13"(3,95+2,5*2)*1*0,16	1,432
"T14"(2,7+2,5*2)*2*0,16	2,464
"T15"(2,7+2,5*2)*1*0,16	1,232
"T16"(2,7+1,3*2)*2*0,18	1,908
"S5"(2,05+0,86*2)*0,25	0,943
"S6"(2,05+0,735*2)*0,25	0,880
"S7"(2,05+0,635*2)*0,25	0,830
"S8"(2,05+0,41*2)*0,25	0,718

13	K	619991032	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí vnitřních ploch fólií přilepenou na zajišťovací lišty	m2	636,389	16,40	10 436,78	
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí vnitřních ploch fólií přilepenou na zajišťovací lišty

"T1"(2,225*2,425)*30	161,869
"T2a"(1,25*2,425)*16	48,500
"T2b"(1,25*2,425)*20	60,625
"T3"(4,1*2,425)*1	9,943
"T4"(1,5*2,325)*24	83,700
"T5a"(4,15*2,325)*9	86,839
"T5b"(4,15*2,325)*3	28,946
"T5c"(4,15*2,325)*1	9,649

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T6"(2,2*1,45)*3		9,570			
			"T7"(2,225*2,375)*1		5,284			
			"T8"(1,85*1,475)*1		2,729			
			"T9"(2,85*2)*2		11,400			
			"T10"(2,05*1,95)*1		3,998			
			"T11"(2,8*2,55)*6		42,840			
			"T12"(0,95*1,25)*8		9,500			
			"T13"(4,15*2,425)*1		10,064			
			"T14"(2,8*2,6)*2		14,560			
			"T15"(2,85*2,525)*1		7,196			
			"T16"(2,75*1,35)*2		7,425			
			"S5"(2,175*1,25)*2		5,438			
			"S6"(2,175*1,25)*2		5,438			
			"S7"(2,175*1,25)*2		5,438			
			"S8"(2,175*1,25)*2		5,438			

62 - Úprava povrchů vnější

271 482,14

14	K	622131102	Cementový postřik vnějších stěn nanášený síťovité ručně	m2	158,182	33,50	5 299,10	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn

"T1"(2,025+2,5*2)*30*0,18	37,935
"T2a"(1,2+2,4*2)*16*0,18	17,280
"T2b"(1,2+2,4*2)*20*0,18	21,600
"T3"(3,95+1,275*2)*1*0,16	1,040
"T4"(1,325+2,3*2)*24*0,2	28,440
"T5a"(3,95+2,45*2)*9*0,18	14,337
"T5b"(3,95+2,45*2)*3*0,18	4,779
"T5c"(3,95+2,45*2)*1*0,18	1,593
"T6"(2+1,25*2)*3*0,18	2,430
"T7"(2,025+3,425*2)*1*0,18	1,598
"T8"(1,7+1,375*2)*1*0,3	1,335
"T9"(2,65+1,85*2)*2*0,18	2,286
"T10"(2+1,85*2)*1*0,18	1,026
"T11"(2,65+2,5*2)*6*0,16	7,344
"T12"(0,9+1,2*2)*8*0,18	4,752
"T13"(3,95+2,5*2)*1*0,16	1,432
"T14"(2,7+2,5*2)*2*0,16	2,464
"T15"(2,7+2,5*2)*1*0,16	1,232
"T16"(2,7+1,3*2)*2*0,18	1,908
"S5"(2,05+0,86*2)*0,25	0,943
"S6"(2,05+0,735*2)*0,25	0,880
"S7"(2,05+0,635*2)*0,25	0,830
"S8"(2,05+0,41*2)*0,25	0,718

15	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	512,293	23,40	11 987,66	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

16	M	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	269,666	34,50	9 303,48	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--------------------------------------	---	---------	-------	----------	----------------

kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta s okapničkou PVC UV PVC UV 10/15, 2 m

"T1"0+(2,025*9)+(2,025*10)+(2,025*11)	60,750
"T2a"0+(1,2*6)+(1,2*5)+(1,2*5)	19,200
"T2b"0+(1,2*6)+(1,2*7)+(1,2*7)	24,000
"T3"0+(3,95*1)+0+0	3,950
"T4"0+(1,325*8)+(1,325*8)+(1,325*8)	31,800
"T5a"0+(3,95*3)+(3,95*3)+(3,95*3)	35,550
"T5b"0+(3,95*1)+(3,95*1)+(3,95*1)	11,850
"T5c"0+0+0+(3,95*1)	3,950
"T6"0+(2*1)+(2*1)+(2*1)	6,000
"T7"0+0+(2,025*1)+0	2,025
"T8"(1,7*1)+0+0+0	1,700
"T9"(2,65*2)+0+0+0	5,300
"T10"(2*1)+0+0+0	2,000
"T11"0+(2,65*2)+(2,65*2)+(2,65*2)	15,900
"T12"(0,9*8)+0+0+0	7,200
"T13"0+0+(3,95*1)+0	3,950
"T14"0+0+(2,7*1)+(2,7*1)	5,400
"T15"0+0+0+(2,7*1)	2,700
"T16"(2,7*2)+0+0+0	5,400
"S5"2,05+0+0+0	2,050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			"S6"2,05+0+0+0		2,050				
			"S7"2,05+0+0+0		2,050				
			"S8"2,05+0+0+0		2,050				
			200,040 1,00 přepočtené koeficientem		269,666				
17	M	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	268,241	32,80	8 798,30	CS ÚRS 2013 01	
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta parapetní PVC UV 10, 2 m						
			"T1"0+(2,025*9)+(2,025*10)+(2,025*11)		60,750				
			"T2a"0+(1,2*6)+(1,2*5)+(1,2*5)		19,200				
			"T2b"0+(1,2*6)+(1,2*7)+(1,2*7)		24,000				
			"T3"0+(3,95*1)+0+0		3,950				
			"T4"0+(1,325*8)+(1,325*8)+(1,325*8)		31,800				
			"T5a"0+(3,95*3)+(3,95*3)+(3,95*3)		35,550				
			"T5b"0+(3,95*1)+(3,95*1)+(3,95*1)		11,850				
			"T5c"0+0+0+(3,95*1)		3,950				
			"T6"0+(2*1)+(2*1)+(2*1)		6,000				
			"T7"0+0+(0,668*1)+0		0,668				
			"T8"1(1,7*1)+0+0+0		1,700				
			"T9"2(2,65*2)+0+0+0		5,300				
			"T10"2(2*1)+0+0+0		2,000				
			"T11"0+(2,65*2)+(2,65*2)+(2,65*2)		15,900				
			"T12"0(0,9*8)+0+0+0		7,200				
			"T13"0+0+(3,95*1)+0		3,950				
			"T14"0+0+(2,7*1)+(2,7*1)		5,400				
			"T15"0+0+0+(2,7*1)		2,700				
			"T16"2(2,7*2)+0+0+0		5,400				
			"S5"2,05+0+0+0		2,050				
			"S6"2,05+0+0+0		2,050				
			"S7"2,05+0+0+0		2,050				
			"S8"2,05+0+0+0		2,050				
			200,400 1,00 přepočtené koeficientem		268,241				
18	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	864,155	20,50	17 715,18	CS ÚRS 2013 01	
			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevňování vtačením do podkladní vrstvy nebo přímým začíšťováním samolepících (APU lišt)						
19	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	907,363	54,00	48 997,60	CS ÚRS 2013 01	
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou deka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm						
			mm Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm						
			"T1"0+(2,025+2,5*2)*9+(2,025+2,5*2)*10+(2,025+2,5*2)*11		210,750				
			124 0+(1,4+4,4 4) 0+(1,4+4,4 4) 3+(1,4+4,4 4)		96,000				
			*5 20 0+(1,4+4,4 4) 0+(1,4+4,4 4) 1+(1,4+4,4 4)		120,000				
			*7						
			"T3"0+(3,95+1,275*2)*1+0+0		6,500				
			"T4"0+(1,325+2,3*2)*8+(1,325+2,3*2)*8+(1,325+2,3*2)*8		142,200				
			"T5a"0+(3,95+2,45*2)*3+(3,95+2,45*2)*3+(3,95+2,45*2)*3		79,650				
			"T5b"0+(3,95+2,45*2)*1+(3,95+2,45*2)*1+(3,95+2,45*2)*1		26,550				
			"T5c"0+0+0+(3,95+2,45*2)*1		8,850				
			"T6"0+(2+1,25*2)*1+(2+1,25*2)*1+(2+1,25*2)*1		13,500				
			"T7"0+0+(2,025+3,425*2)*1+0		8,875				
			"T8"1(1,7+1,375*2)*1+0+0+0		4,450				
			"T9"2(2,65+1,85*2)*2+0+0+0		12,700				
			"T10"2(2+1,85*2)*1+0+0+0		5,700				
			"T11"0+(2,65+2,5*2)*2+(2,65+2,5*2)*2+(2,65+2,5*2)*2		45,900				
			"T12"0(0,9+1,2*2)*8+0+0+0		26,400				
			"T13"0+0+(3,95+2,5*2)*1+0		8,950				
			"T14"0+0+(2,7+2,5*2)*1+(2,7+2,5*2)*1		15,400				
			"T15"0+0+0+(2,7+2,5*2)*1		7,700				
			"T16"2(2,7+1,3*2)*2+0+0+0		10,600				
			"S5"2(2,05+0,86*2)+0+0+0		3,770				
			"S6"2(2,05+0,735*2)+0+0+0		3,520				
			"S7"2(2,05+0,635*2)+0+0+0		3,320				
			"S8"2(2,05+0,41*2)+0+0+0		2,870				
			004,100 1,00 přepočtené koeficientem		907,363				
20	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	4,070	114,00	463,98	CS ÚRS 2013 01	
			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrénových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	283759200	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 40 mm	m2	4,274	109,00	465,87	CS ÚRS 2013 01
desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 40 mm								
4,07*1,05 Přepočtené koeficientem množství					4,274			
22	K	622212011	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 80 mm	m	57,531	109,00	6 270,88	CS ÚRS 2013 01
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm								
23	M	283759210	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	22,283	136,00	3 030,49	CS ÚRS 2013 01
desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 50 mm								
"T9"(0+2*2)*2*0,52					4,160			
"T11"(0+2,55*2)*6*0,47					14,382			
"T13"(0+3,35*2)*1*0,4					2,680			
21,222*1,05 Přepočtené koeficientem množství					22,283			
24	M	283759240	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 80 mm	m2	38,124	219,00	8 349,16	CS ÚRS 2013 01
desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 80 mm								
"T5a"(0+3,325*2)*9*0,42					25,137			
"T5b"(0+3,325*2)*3*0,42					8,379			
"T5c"(0+3,325*2)*1*0,42					2,793			
36,309*1,05 Přepočtené koeficientem množství					38,124			
25	K	622212021	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 120 mm	m	46,849	124,00	5 809,28	CS ÚRS 2013 01
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm								
26	M	283759260	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	25,400	274,00	6 959,60	CS ÚRS 2013 01
desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 100 mm								
"T4"(1,5+0*2)*24*0,56					20,160			
"T9"(2,85+0*2)*2*0,52					2,964			
"T10"(2,05+0*2)*1*0,52					1,066			
24,19*1,05 Přepočtené koeficientem množství					25,400			
27	M	283759270	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	23,792	328,00	7 803,78	CS ÚRS 2013 01
desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 120 mm								
"T5a"(4,15+0*2)*9*0,42					15,687			
"T5b"(4,15+0*2)*3*0,42					5,229			
"T5c"(4,15+0*2)*1*0,42					1,743			
22,659*1,05 Přepočtené koeficientem množství					23,792			
28	K	622332121	Škrábaná omítka (bílizolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad	m2	97,241	504,00	49 009,46	CS ÚRS 2013 01
Omítka cementová škrábaná (bílizolitová) vnějších ploch nanášená ručně na neomítnutý podklad stěn								
Poznámka k položce: Venkovní dvouvrstvá bílizolitová omítka:								
Stávající povrchová úprava obvodového zdíva novodobé přístavby v severní části areálu v úrovni 1.NP až 3.NP, dvouvrstvou škrábanou bílizolitovou omítkou světle šedé barvy, zůstane z větší zachována bez zásadních úprav. Je navržen tlakový oplach 100 % plochy venkovních povrchových úprav zdíva teplou vodou.								
Nové škrábané bílizolitové omítky v úrovni 1.NP až 3.NP novodobé přístavby v severní části areálu školy budou provedeny ze speciální minerální omítky na bázi cementu, vápenného hydrátu, vápencové drti, vysoce hodnotných barevných pigmentů a modifikujících přísad. Zrnitost bílizolitové omítky bude 3 mm. Barva bílizolitové omítky bude totožná se stávajícím odstínem. Podklad pro aplikaci bílizolitové omítky bude tvořen homogenní jednovrstvou vápeno-cementovou jádrovou omítkou na síťovité aplikovaný cementový podhaz s penetrováním podkladem, určené pro ruční zpracování do vnějšího použití. Povrch jádrových omítek bude pod bílizolitovou omítkou plošně penetrován. Všechny použité omítky nebo jejich části budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému. Jedná se o předpokládanou výměru nepřesahující 30 % celkové plošné výměry nových výplňových prvků z dřevohliníkových profilů.								
"T2"(0+(1,25+2,425)*2*12+(1,25+2,425)*2*12+(1,25+2,425)*2*12)*1,05*0,35					97,241			
29	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších	m2	3,371	458,00	1 543,92	CS ÚRS 2013 01
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn včetně vyhlazení povrchu stěrkou a penetrace								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Cementová strukturovaná omítka soklu:

Stávající povrchová úprava soklu na severní straně a obvodové zdívo v úrovni 1.PP na východní a jižní straně, povrchově upravené strukturovanou cementovou omítkou šedé barvy s příměsí bídlíkové drti, zůstane z větší části zachována bez zásadních úprav.

Je navržen tlakový oplach 100 % plochy venkovních povrchových úprav zdívo vodou a dále chemické oživení struktury omítky.

Nové strukturované omítky soklu na severní straně a obvodové zdívo v úrovni 1.PP na východní a jižní straně budou provedeny ze speciální dekorativní mozaikové omítky na bázi akrylátové disperze a minerálních plniv, s obsahem fungicidních a algicidních přísad (odolná proti znečištění povrchu, odolná vůči houbám, řasám a mechům).

Zrnitost mozaikové omítky bude 2 mm.

Barva mozaikové omítky bude totožná se stávajícím odstínem.

Podklad pro aplikaci mozaikové omítky bude tvořen pohledovým monolitickým vodo-nepropustným betonem, případně speciální jednovrstvou soklovou jádrovou omítkou na sítovité aplikovaný cementový podhroz s penetrovaným podkladem, určené pro ruční zpracování do vnějšího použití. Struktura povrchu jádrové omítky bude upravena hlazením pod aplikaci mozaikové omítky.

Povrch betonu a jádrových omítek bude pod mozaikovou omítku plošně penetrován.

Všechny použité omítky nebo jejich části budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.

Jedná se o předpokládanou výměru nepřesahující 100 % celkové plošné výměry nových výplňových prvků z hliníkových profilů.

"S5"(2,05+0,86*2)*0,25 0,943

"S6"(2,05+0,735*2)*0,25 0,880

"S7"(2,05+0,635*2)*0,25 0,830

"S8"(2,05+0,41*2)*0,25 0,718

30	K	622611135	Nátěr dvojnásobný s fungicidní přísadou vnějších omítaných stěn včetně penetrace	m2	623,189	111,00	69 173,98	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu s fungicidní přísadou stěn

Poznámka k položce:

Nové omítky a část původních nátěrů stávajících venkovních omítek budou povrchově upraveny novým fasádním nátěrem. Rozhraní nových a původních omítek bude mít logickou návaznost s ohledem na pohledovou exponovanost jednotlivých fasád a fakt, že výměna výplňových prvků bude probíhat po etapách v několika následujících letech a povrchová úprava obvodového pláště jako celku nebude bezprostředně nenavazovat.

Předpokládáme, že by měl být nový fasádní nátěr aplikován na ostění a nadpraží stavebních otvorů s novými výplňovými prvky a dále na venkovní plochy fasád po obvodu stavebních otvorů v šířce 500 mm, včetně podokenních a meziokenních říms.

Je navržena vodoodpudivá fasádní barva na bázi silikonové polymerní disperze a minerálních plniv, s obsahem fungicidních a algicidních přísad (odolná proti znečištění povrchu, odolná vůči houbám, řasám a mechům), vysoce propustná pro vodní páru a CO₂. Barva bude určena k povrchové úpravě nových minerálních omítek, případně původních silikonových, silikátových, disperzních nebo minerálních nátěrů a pastovitých omítek.

Barva fasádního nátěru bude totožná se stávajícím odstínem.

Před zahájením aplikace souvrství fasádního nátěru bude proveden tlakový oplach dotčených ploch teplou vodou.

Povrch nových omítek, případně původních fasádních nátěrů bude penetrován, v případě potřeby hloubkově.

Aplikace fasádního nátěru bude provedena v dostatečném počtu vrstev tak, aby bylo zajištěno účinné krytí podkladu.

Všechny použité prvky souvrství fasádního nátěru nebo jejich části budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému. Aplikace systému fasádního nátěru bude prováděna v souladu s technologickými požadavky výrobce.

830,919*0,75 623,189

31	K	629991012	Zakrytí výplňových otvorů fólií přilepenou na začističové lišty	m2	636,389	16,50	10 500,42	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplňových otvorů a svíslých ploch fólií přilepenou na začističové lišty

"T1"(2,225*2,425)*30 161,869

"T2a"(1,25*2,425)*16 48,500

"T2b"(1,25*2,425)*20 60,625

"T3"(4,1*2,425)*1 9,943

"T4"(1,5*2,325)*24 83,700

"T5a"(4,15*2,325)*9 86,839

"T5b"(4,15*2,325)*3 28,946

"T5c"(4,15*2,325)*1 9,649

"T6"(2,2*1,45)*3 9,570

"T7"(2,225*2,375)*1 5,284

"T8"(1,85*1,475)*1 2,729

"T9"(2,85*2)*2 11,400

"T10"(2,05*1,95)*1 3,998

"T11"(2,8*2,55)*6 42,840

"T12"(0,95*1,25)*8 9,500

"T13"(4,15*2,425)*1 10,064

"T14"(2,8*2,6)*2 14,560

"T15"(2,85*2,525)*1 7,196

"T16"(2,75*1,35)*2 7,425

"S5"(2,175*1,25)*2 5,438

"S6"(2,175*1,25)*2 5,438

"S7"(2,175*1,25)*2 5,438

"S8"(2,175*1,25)*2 5,438

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

90 845,06

32	K	63-001	Dodávka a montáž - Adhezni můstek včetně penetrace a očištění parapetního zdíva	m2	132,619	44,00	5 835,24	
----	---	--------	---	----	---------	-------	----------	--

Na očištěné plochy zdíva a jádrových omítek, zbavené filmo-tvorných částic průmyslovým vysavačem, bude aplikován penetrační nátěr.

Na penetrovaný povrch zdíva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnoucího cementového potěru.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T1"0+(2,2*0,32)*9*(2,2*0,32)*10+(2,2*0,395)*11		54,164			
			"T2a"0+(1,25*0,315)*6+(1,25*0,315)*5+(1,25*0,315)*5		6,300			
			"T2b"0+(1,25*0,315)*6+(1,25*0,315)*7+(1,25*0,315)*7		7,875			
			"T3"0+(4,1*0,34)*1+0+0		1,394			
			14 U+(1,423 U,3) 0*(1,423 U,3) 0*(1,423 U,3)		17,100			
			"T5a"0+(4,2*0,32)*3+(4,2*0,32)*3+(4,2*0,32)*3		12,096			
			"T5b"0+(4,2*0,32)*1+(4,2*0,32)*1+(4,2*0,32)*1		4,032			
			"T5c"0+0+0+(4,2*0,32)*1		1,344			
			10 U+(1,423 U,3) 1*(1,423 U,3) 1*(1,423 U,3)		2,160			
			"T7"0+0+(0,775*0,32)*1+0		0,248			
			"T8"0+(1,85*0,35)*1+0+0+0		0,648			
			"T9"0+(2,85*0,62)*2+0+0+0		3,534			
			"T10"0+(2,05*0,295)*1+0+0+0		0,605			
			"T11"0+(2,65*0,565)*2+(2,65*0,565)*2+(2,65*0,565)*2		8,984			
			"T12"0+(0,95*0,33)*8+0+0+0		2,508			
			"T13"0+0+(4,1*0,34)*1+0		1,394			
			"T14"0+0+(2,8*0,505)*1+(2,8*0,505)*1		2,828			
			"T15"0+0+0+(2,85*0,555)*1		1,582			
			"T16"0+(2,75*0,695)*2+0+0+0		3,823			

33	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,095	2 690,00	255,55	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

Doplnění dosavadních mazanin betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm

"T7"0+(2,225*0,37+2,05*0,18)*0,08 0,095

34	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	132,619	226,00	29 971,89	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

Poznámka k položce:

Rychle tuhnoucí cementový potěr:

Nosný podklad pro nové výplňové prvky, vnitřní a venkovní parapety bude zřízen vyrovnávací, případně spádovou vrstvou rychle-tuhnoucího cementového potěru.

Povrch očištěného zdiva, zdící malta nebo beton, zbavené filmo-tvorných částic, budou plošně penetrovány.

Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnoucího cementového potěru.

Pevnost v tlaku (v souladu s EN 13813) = minimálně 40 MPa.

Přidržitost k podkladu (v souladu s EN 13813) = minimálně 0,5 MPa.

Minimální aplikační tloušťka bude 5 mm.

Zrnitost = 0-4 mm.

Penetrace, kontaktní můstek a cementový potěr budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.

"T1"0+(2,2*0,32)*9*(2,2*0,32)*10+(2,2*0,395)*11 54,164

"T2a"0+(1,25*0,315)*6+(1,25*0,315)*5+(1,25*0,315)*5 6,300

"T2b"0+(1,25*0,315)*6+(1,25*0,315)*7+(1,25*0,315)*7 7,875

"T3"0+(4,1*0,34)*1+0+0 1,394

14 U+(1,423 U,3) 0*(1,423 U,3) 0*(1,423 U,3)

"T5a"0+(4,2*0,32)*3+(4,2*0,32)*3+(4,2*0,32)*3 12,096

"T5b"0+(4,2*0,32)*1+(4,2*0,32)*1+(4,2*0,32)*1 4,032

"T5c"0+0+0+(4,2*0,32)*1 1,344

10 U+(1,423 U,3) 1*(1,423 U,3) 1*(1,423 U,3)

"T7"0+0+(0,775*0,32)*1+0 0,248

"T8"0+(1,85*0,35)*1+0+0+0 0,648

"T9"0+(2,85*0,62)*2+0+0+0 3,534

"T10"0+(2,05*0,295)*1+0+0+0 0,605

"T11"0+(2,65*0,565)*2+(2,65*0,565)*2+(2,65*0,565)*2 8,984

"T12"0+(0,95*0,33)*8+0+0+0 2,508

"T13"0+0+(4,1*0,34)*1+0 1,394

"T14"0+0+(2,8*0,505)*1+(2,8*0,505)*1 2,828

"T15"0+0+0+(2,85*0,555)*1 1,582

"T16"0+(2,75*0,695)*2+0+0+0 3,823

35	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	143,400	306,00	43 880,40	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Rychle tuhnutí cementový potěr:

Nosný podklad pro nové výplňové prvky, vnitřní a venkovní parapety bude zřízen vyrovnávací, případně spádovou vrstvou rychle-tuhnoucího cementového potěru.

Povrch očištěného zdiva, zdící malta nebo beton, zbavené filmo-tvorných částic, budou plošně penetrovány.

Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnutího cementového potěru.

Pevnost v tlaku (v souladu s EN 13813) = minimálně 40 MPa.

Přidržitost k podkladu (v souladu s EN 13813) = minimálně 0,5 MPa.

Minimální aplikační tloušťka bude 5 mm.

Zrnitost = 0-4 mm.

Penetrace, kontaktní můstek a cementový potěr budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.

"T1"0+(2,025*0,23)*9*(2,025*0,23)*10+(2,025*0,23)*11	24,646
"T2a"0+(1,2*0,17)*6+(1,2*0,17)*5+(1,2*0,17)*5	3,264
"T2b"0+(1,2*0,17)*6+(1,2*0,17)*7+(1,2*0,17)*7	4,080
"T3"0+(3,95*0,23)*1+0+0	0,909
"T4"0+(1,325*0,23)*8+(1,325*0,23)*8+(1,325*0,23)*8	7,314
"T5a"0+(3,95*0,23)*1+0+0	8,177
"T5b"0+(3,95*0,23)*1+0+0	2,726
"T5c"0+0+0+(3,95*0,23)*1	0,909
"T6"0+(2*0,23)*1+(2*0,23)*1+(2*0,23)*1	1,380
"T7"0+0+(0,663*0,23)*1+0	0,152
"T8"0+(1,7*0,3)*1+0+0+0	0,510
"T9"0+(2,65*0,32)*2+0+0+0	1,696
"T10"0+(2*0,32)*1+0+0+0	0,640
"T11"0+(2*0,32)*1+0+0+0	5,088
"T12"0+(0,9*0,17)*8+0+0+0	1,224
"T13"0+0+(3,95*0,23)*1+0	0,909
"T14"0+0+(2,7*0,12)*1+(2,7*0,12)*1	0,648
"T15"0+0+0+(2,7*0,12)*1	0,324
"T16"0+(2,7*0,23)*2+0+0+0	1,242
"S5"2,05*0,2	0,410
"S6"2,05*0,2	0,410
"S7"2,05*0,2	0,410
"S8"2,05*0,2	0,410
"T1"0+(2,2*0,32)*9*(2,2*0,32)*10+(2,2*0,395)*11	54,164
"T12"0+(2,2*0,32)*9*(2,2*0,32)*10+(2,2*0,395)*11	17,100
"T7"0+0+(0,775*0,32)*1+0	0,248
"T14"0+0+(2,8*0,505)*1+(2,8*0,505)*1	2,828
"T15"0+0+0+(2,85*0,555)*1	1,582

36	K	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,304	389,00	507,26	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm

Poznámka k položce:

Rychle tuhnutího cementový potěr:

Nosný podklad pro nové výplňové prvky, vnitřní a venkovní parapety bude zřízen vyrovnávací, případně spádovou vrstvou rychle-tuhnoucího cementového potěru.

Povrch očištěného zdiva, zdící malta nebo beton, zbavené filmo-tvorných částic, budou plošně penetrovány.

Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnutího cementového potěru.

Pevnost v tlaku (v souladu s EN 13813) = minimálně 40 MPa.

Přidržitost k podkladu (v souladu s EN 13813) = minimálně 0,5 MPa.

Minimální aplikační tloušťka bude 5 mm.

Zrnitost = 0-4 mm.

Penetrace, kontaktní můstek a cementový potěr budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.

"S5"2,175*0,15	0,326
"S6"2,175*0,15	0,326
"S7"2,175*0,15	0,326
"S8"2,175*0,15	0,326

37	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	21,654	472,00	10 220,69	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Rychle tuhnutí cementový potěr:

Nosný podklad pro nové výplňové prvky, vnitřní a venkovní parapety bude zřízen vyrovnávací, případně spádovou vrstvou rychle-tuhnoucího cementového potěru.

Povrch očištěného zdiva, zdící malta nebo beton, zbažené filmo-tvorných částic, budou plošně penetrovány.

Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnutího cementového potěru.

Pevnost v tlaku (v souladu s EN 13813) = minimálně 40 MPa.

Přidrženost k podkladu (v souladu s EN 13813) = minimálně 0,5 MPa.

Minimální aplikační tloušťka bude 5 mm.

Zrnitost = 0-4 mm.

Penetrace, kontaktní můstek a cementový potěr budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.

"T5a"0+(4,2*0,32)*3+(4,2*0,32)*3 12,096

"T5b"0+(4,2*0,32)*1+(4,2*0,32)*1+(4,2*0,32)*1 4,032

"T5c"0+0+0+(4,2*0,32)*1 1,344

"T8"(1,85*0,35)*1+0+0+0 0,648

"T9"(2,85*0,62)*2+0+0+0 3,534

38	K	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm	m2	1,192	146,00	174,03	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm

Poznámka k položce:

Rychle tuhnutí cementový potěr:

Nosný podklad pro nové výplňové prvky, vnitřní a venkovní parapety bude zřízen vyrovnávací, případně spádovou vrstvou rychle-tuhnoucího cementového potěru.

Povrch očištěného zdiva, zdící malta nebo beton, zbažené filmo-tvorných částic, budou plošně penetrovány.

Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnutího cementového potěru.

Pevnost v tlaku (v souladu s EN 13813) = minimálně 40 MPa.

Přidrženost k podkladu (v souladu s EN 13813) = minimálně 0,5 MPa.

Minimální aplikační tloušťka bude 5 mm.

Zrnitost = 0-4 mm.

Penetrace, kontaktní můstek a cementový potěr budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.

"T7"(2,225*0,37+2,05*0,18) 1,192

64 - Osazování výplní otvorů

8 215 171,78

39	K	641953111T00	Montáž výplní otvorů, oken, vstupních dveří a stěn s ochranou. příp. spáry, plocha do 1m2	m	5,020	261,00	1 310,22	
----	---	--------------	---	---	-------	--------	----------	--

Montáž výplní otvorů, oken, vstupních dveří a stěn rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3.st. ochranou připojovací spáry, plocha do 1m2

Poznámka k položce:

Konkrétní řešení způsobu připojení výplně otvoru k ostění nadpraží a parapetu je zpracováno a specifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projektové dokumentace, která je nedílnou součástí soupisu prací dodávek a služeb.

"S8"(2,1+0,41)*2*1 5,020

40	K	641953112T00	Montáž výplní otvorů, oken, vstupních dveří a stěn s ochranou. příp. spáry, plocha do 2,5 m2	m	51,860	241,00	12 498,26	
----	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------	--

Montáž výplní otvorů, oken, vstupních dveří a stěn rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3.st. ochranou připojovací spáry, plocha do 2,5 m2

Poznámka k položce:

Konkrétní řešení způsobu připojení výplně otvoru k ostění nadpraží a parapetu je zpracováno a specifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projektové dokumentace, která je nedílnou součástí soupisu prací dodávek a služeb.

"T12"(0,95+1,225)*2*8 34,800

"S5"(2,1+0,86)*2*1 5,920

"S6"(2,1+0,735)*2*1 5,670

"S7"(2,1+0,635)*2*1 5,470

41	K	641953113T00	Montáž výplní otvorů, oken, vstupních dveří a stěn s ochranou. příp. spáry, plocha do 4m2	m	502,700	203,00	102 048,10	
----	---	--------------	---	---	---------	--------	------------	--

Montáž výplní otvorů, oken, vstupních dveří a stěn rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3.st. ochranou připojovací spáry, plocha do 4m2

Poznámka k položce:

Konkrétní řešení způsobu připojení výplně otvoru k ostění nadpraží a parapetu je zpracováno a specifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projektové dokumentace, která je nedílnou součástí soupisu prací dodávek a služeb.

"T2a"(1,25+2,425)*2*16 117,600

"T2b"(1,25+2,425)*2*20 147,000

"T4"(1,425+2,425)*2*24 184,800

"T6"(2,25+1,425)*2*3 22,050

"T8"(1,85+1,475)*2*1 6,650

"T10"(2,05+1,95)*2*1 8,000

"T16"(2,8+1,35)*2*2 16,600

42	K	641953114T00	Montáž výplní otvorů, oken, vstupních dveří a stěn s ochranou. příp. spáry, plocha do 10m2	m	415,150	168,00	69 745,20	
----	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------	--

Montáž výplní otvorů, oken, vstupních dveří a stěn rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3.st. ochranou připojovací spáry, plocha do 10m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Konkrétní řešení způsobu připojení výplně otvoru k ostění nadpraží a parapetu je zpracováno a specifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projektové dokumentace, která je nedílnou součástí soupisu prací dodávek a služeb.

"T1"(2,2+2,6)*2*30	288,000
"T3"(4,1+1,325)*2*1	10,850
"T9"(2,85+2)*2*2	19,400
"T11"(2,8+2,55)*2*6	64,200
"T14"(2,85+2,6)*2*2	21,800
"T15"(2,85+2,6)*2*1	10,900

43	K	641953115T00	Montáž výplň otvorů, oken, vstupních dveří a stěn s ochranou. příp. spáry, plocha nad 10m2	m	190,750	148,00	28 231,00	
----	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------	--

Montáž výplň otvorů, oken, vstupních dveří a stěn rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3.st. ochranou připojovací spáry, plocha nad 10m2

Poznámka k položce:

Konkrétní řešení způsobu připojení výplně otvoru k ostění nadpraží a parapetu je zpracováno a specifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projektové dokumentace, která je nedílnou součástí soupisu prací dodávek a služeb.

"T5a"(4,2+2,625)*2*9	122,850
"T5b"(4,2+2,625)*2*3	40,950
"T5c"(4,2+2,625)*2*1	13,650
"T13"(4,1+2,55)*2*1	13,300

44	M	64D01	Jednodílná pevná stěna z hliníkových profilů OZN. S5	kus	1,000	10 810,00	10 810,00	
----	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Popis:

Jednodílná pevná stěna z hliníkových profilů, zčásti prosklená a zčásti s výplní tepelně izolačním panelem se zabudovanou větrací žaluzií a instalovaným elektrickým ventilátorem. Stěna je rozdělena svislými příčkami na třetiny.

Základní profil:

Dutý více-komorový zateplený hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem.

Povrchová úprava práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016.

Zasklení a výplň stěny:

Bezpečnostní izolační dvojsklo.

Složení zasklení 2/3 výplně z vnější strany:

44.2 (satinované vrstvené bezpečnostní sklo) - 16 mm (argon) - 33.1 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo).

Tepelně izolační výplň:

Tepelně izolační výplň s jádrem z PUR, případně PIR tloušťky 30 mm, oboustranně opláštěná hliníkovou fólií s povrchovou úpravou práškovým lakováním bílé barvy, odstín RAL 9010.

Větrací žaluzie:

Dvoudílná systémová protidešťová vzduchotechnická žaluzie určená k zabudování do tepelně izolačního panelu z PUR nebo PIR tloušťky 30 mm.

Rozměr stavebního otvoru: 300 x 300 mm

Šířka lamel: 25 mm

Materiál rámečku: ocelové, žárově zinkované profily

Materiál žaluzie: extrudované hliníkové profily

Provedení: snímatelná žaluzie, pro trvalé použití do vnějšího prostředí

Vybavení: integrovaná síť proti hmyzu

Barva: bílá RAL 9010

Montáž:

Připevnění žaluzie k rámečku bude skryté, mechanickými prvky.

Součástí položky je dodávka prvků, rozměrová a tvarová úprava prvků na staveništi, kotevní, spojovací a těsnící materiál.

Ventilátor:

Montáž stávajícího elektrického ventilátoru do tepelně izolačního panelu z PUR nebo PIR tloušťky 30 mm, jeho zapojení a zprovoznění, včetně zajištění platné revize elektroinstalace.

Součástí položky je doplnění elektroinstalačního, kotevního, spojovacího a těsnícího materiálu.

Průměr ventilátoru je 250 mm.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

2100 x 860 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkresu Detail D13.

"1.PP"1	1,000
---------	-------

45	M	64D02	Jednodílná pevná prosklená stěna z hliníkových profilů OZN. S6	kus	1,000	10 100,00	10 100,00	
----	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Popis:

Jednodílná pevná prosklená stěna z hliníkových profilů, rozdělena svislými příčkami na třetiny.

Základní profil:

Dutý více-komorový zateplený hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem.

Povrchová úprava práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016.

Zasklení a výplň stěny:

Bezpečnostní izolační dvojsklo.

Složení zasklení výplně z vnější strany:

44.2 (satinované vrstvené bezpečnostní sklo) - 16 mm (argon) - 33.1 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo).

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

2100 x 735 mm

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D14.

"1.PP"1

1,000

46	M	64D03	Jednodílná pevná stěna z hliníkových profilů OZN. S7	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	--

Popis:

Jednodílná pevná stěna z hliníkových profilů, zčásti prosklená a zčásti s výplní tepelně izolačním panelem se zabudovanou větrací žaluzií a instalovaným elektrickým ventilátorem. Stěna je rozdělená svislými příčkami na třetiny.

Základní profil:

Dutý více-komorový zateplený hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem.

Povrchová úprava práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016.

Zasklení a výplň stěny:

Bezpečností izolační dvojsklo.

Složení zasklení 2/3 výplně z vnější strany:

44.2 (satinované vrstvené bezpečnostní sklo) - 16 mm (argon) - 33.1 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo).

Tepelně izolační výplň:

Tepelně izolační výplň s jádrem z PUR, případně PIR tloušťky 30 mm, oboustranně opláštěná hliníkovou fólií s povrchovou úpravou práškovým lakováním bílé barvy, odstín RAL 9010.

Větrací žaluzie:

Dvoudílná systémová protidešťová vzduchotechnická žaluzie určená k zabudování do tepelně izolačního panelu z PUR nebo PIR tloušťky 30 mm.

Rozměr stavebního otvoru: 300 x 300 mm

Šířka lamel: 25 mm

Materiál rámečku: ocelové, žárově zinkované profily

Materiál žaluzie: extrudované hliníkové profily

Provedení: snímatelná žaluzie, pro trvalé použití do vnějšího prostředí

Vybavení: integrovaná síť proti hmyzu

Barva: bílá RAL 9010

Montáž:

Přípevnění žaluzie k rámečku bude skryté, mechanickými prvky.

Součástí položky je dodávka prvků, rozměrová a tvarová úprava prvků na staveništi, kotevní, spojovací a těsnící materiál.

Ventilátor:

Přesunutí a montáž stávajícího elektrického ventilátoru do tepelně izolačního panelu z PUR nebo PIR tloušťky 30 mm, jeho zapojení a zprovoznění, včetně zajištění platné revize elektroinstalace.

Součástí položky je doplnění elektroinstalace, kotevního, spojovacího a těsnícího materiálu.

Průměr ventilátoru je 250 mm.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

2100 x 635 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D15.

"1.PP"1

1,000

47	M	64D04	Jednodílná pevná prosklená stěna z hliníkových profilů OZN. S8	kus	1,000	7 129,00	7 129,00	
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	--

Popis:

Jednodílná pevná prosklená stěna z hliníkových profilů, rozdělená svislými příčkami na třetiny.

Základní profil:

Dutý více-komorový zateplený hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem.

Povrchová úprava práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016.

Zasklení a výplň stěny:

Bezpečností izolační dvojsklo.

Složení zasklení výplně z vnější strany:

44.2 (satinované vrstvené bezpečnostní sklo) - 16 mm (argon) - 33.1 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo).

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

2100 x 410 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D16.

"1.PP"1

1,000

48	M	766D01	Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 2/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně OZN. T1a		27,000	75 500,00	2 038 500,00	
----	---	--------	---	--	--------	-----------	--------------	--

PČ Typ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 2/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
1/3 sestavy:
Horní polovina - jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy.
Spodní polovina - jedno otvíravé křídlo, ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem.
2/3 sestavy - štulpové provedení:
Horní polovina - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou uzamykatelnou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Zasklení výplně:
Zvukově izolační trojsklo.
Složení zasklení z vnější strany:
8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.
Příslušenství zasklení:
Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
2200 x 2600 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)
Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)
Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D2.

"1.NP"9 9,000
"2.NP"10 10,000
"3.NP"8 8,000

49	M	766D02	Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 2/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně OZN. T1b	kus	3,000	78 000,00	234 000,00	
----	---	--------	---	-----	-------	-----------	------------	--

Popis:
Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 2/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
1/3 sestavy:
Horní polovina - jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy. Spodní polovina - jedno otvíravé křídlo, ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem.
2/3 sestavy - štulpové provedení:
Horní polovina - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou uzamykatelnou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Zasklení výplně:
Zvukově izolační a současně provozně bezpečnostní trojsklo.
Složení zasklení okenních křídel v horní polovině z vnější strany:
8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.
Složení zasklení okenních křídel ve spodní polovině z vnější strany:
8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 33.1 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo).
Příslušenství zasklení:
Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
2200 x 2600 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)
Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)
Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D2.

"3.NP"3 3,000

50	M	766D03	Jednodílné okno s pevnou vodorovnou příčkou v polovině výplně OZN. T2a	kus	16,000	35 430,00	566 880,00	
----	---	--------	--	-----	--------	-----------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Jednodílné okno s pevnou vodorovnou příčkou v polovině výplně.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
Horní polovina - jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy.
Spodní polovina - jedno otvíravě-sklopné křídlo, ovládání uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem.
Zasklení výplně:
Zvukově izolační trojsklo.
Složení zasklení z vnější strany:
8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.
Příslušenství zasklení:
Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
1250 x 2425 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)
Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)
Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D1.

"1.NP"6 6,000
"2.NP"5 5,000
"3.NP"5 5,000

51	M	766D04	Jednodílné okno s pevnou vodorovnou příčkou v polovině výplně OZN. T2b	kus	20,000	35 430,00	708 600,00	
----	---	--------	--	-----	--------	-----------	------------	--

Popis:
Jednodílné okno s pevnou vodorovnou příčkou v polovině výplně.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
Horní polovina - jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy.
Spodní polovina - jedno otvíravě křídlo, ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem.
Zasklení výplně:
Zvukově izolační trojsklo.
Složení zasklení z vnější strany:
8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.
Příslušenství zasklení:
Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
1250 x 2425 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)
Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)
Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D1.

"1.NP"6 6,000
"2.NP"7 7,000
"3.NP"7 7,000

52	M	766D05	Třídílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3 OZN. T3	kus	1,000	58 900,00	58 900,00	
----	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Popis:
Třídílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
Levá 1/3 sestavy - štulpové provedení:
Jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Prostřední 1/3 sestavy - štulpové provedení:
Dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Pravá 1/3 sestavy - štulpové provedení:
Jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Zasklení výplně:
Izolační trojsklo.
Složení zasklení z vnější strany:
4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
4100 x 1325 mm

PČ Typ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D6.

"1.NP"1

1,000

53	M	766D06	Jednodílné okno s pevnou vodorovnou příčkou v polovině výplně OZN. T4	kus	24,000	47 170,00	1 132 080,00	
----	---	--------	---	-----	--------	-----------	--------------	--

Popis:

Jednodílné okno s pevnou vodorovnou příčkou v polovině výplně.

Základní profil:

Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.

Otvírání výplně, ovládání:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Zasklení výplně:

Zvukově izolační trojsklo.

Složení zasklení z vnější strany:

8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.

Příslušenství zasklení:

Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

1425 x 2425 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D3.

"1.NP"8

8,000

"2.NP"8

8,000

"3.NP"8

8,000

54	M	766D07	Třídílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně OZN. T5a	kus	9,000	143 260,00	1 289 340,00	
----	---	--------	--	-----	-------	------------	--------------	--

Popis:

Třídílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.

Základní profil:

Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.

Otvírání výplně, ovládání:

Levá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Prostřední 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Pravá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Zasklení výplně:

Zvukově izolační trojsklo.

Složení zasklení z vnější strany:

8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.

Příslušenství zasklení:

Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

4200 x 2625 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D5.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.NP"3		3,000			
			"2.NP"3		3,000			
			"3.NP"3		3,000			
55	M	766D08	Třídičná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně OZN. T5b	kus	3,000	143 260,00	429 780,00	

Popis:

Třídičná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.

Základní profil:

Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.

Otvírání výplně, ovládání:

Levá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Prostřední 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Pravá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Zasklení výplně:

Izolační trojsklo.

Složení zasklení z vnější strany:

4 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.

Příslušenství zasklení:

Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

4200 x 2625 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D5.

"1.NP"1 1,000

"2.NP"1 1,000

"3.NP"1 1,000

56	M	766D09	Třídičná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně OZN. T5c	kus	1,000	110 000,00	110 000,00	
----	---	--------	--	-----	-------	------------	------------	--

Popis:

Třídičná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.

Základní profil:

Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.

Otvírání výplně, ovládání:

Levá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Prostřední 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Pravá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Zasklení výplně:

Izolační trojsklo.

Složení zasklení z vnější strany:

4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

4200 x 2625 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D5.

"3.NP"1

1,000

57	M	766D10	Jednodílné okno s pevnou svíslou příčkou v třetině výplně. Základní profil OZN. T6	kus	3,000	27 200,00	81 600,00	
----	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Popis:

Jednodílné okno s pevnou svíslou příčkou v třetině výplně.

Základní profil:

Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.

Otvírání výplně, ovládání:

Levá 1/3 výplně - jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy.

Pravé 2/3 výplně (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla, ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Zasklení výplně:

Izolační průsvitné neprůhledné trojsklo.

Složení zasklení z vnější strany:

4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm (satinovaný povrch) - 18 mm (argon) - 4 mm.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

2250 x 1425 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D11.

"1.NP"1

1,000

"2.NP"1

1,000

"3.NP"1

1,000

58	M	766D11	Čtyřdílná okenní/dveřní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 2/3, v poměru výšky pak přibližně 3/5 - 2/5 OZN. T7	kus	1,000	125 600,00	125 600,00	
----	---	--------	---	-----	-------	------------	------------	--

Popis:

Čtyřdílná okenní/dveřní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 2/3, v poměru výšky pak přibližně 3/5 - 2/5.

Základní profil:

Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.

Otvírání výplně, ovládání:

1/3 sestavy:

Horní polovina - jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy.

Spodní polovina - jedno otvíravé křídlo, ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem.

2/3 sestavy - štulpové provedení:

Horní 2/5 výplně - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní 3/5 výplně - dvě otvíravá dveřní křídla s pevnými vodorovnými příčkami v úrovni parapetu navazujícího okna; ovládání aktivního křídla bude dveřním kováním v provedení klika/klika, s bezpečnostní cylindrickou vložkou ze systému generálního klíče školy; otevření pasivního křídla bude umožněno rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Zasklení výplně:

Zvukově izolační a současně provozně bezpečnostní trojsklo.

Složení zasklení z vnější strany:

8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.

Složení zasklení dveřních křídel ve spodní části z vnější strany:

33.1 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo) - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 33.1 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo).

Příslušenství zasklení:

Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

Okno: 750 x 2600 mm

Stěna s dveřmi: 1450 x 3350 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D12.

"2.NP"1

1,000

59	M	766D12	Jednodílné okno s pevnou svíslou příčkou v třetině výplně OZN. T8	kus	1,000	37 500,00	37 500,00	
----	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
 Jednodílné okno s pevnou vstřelou příčkou v třetině výplně.
 Základní profil:
 Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
 Otvírání výplně, ovládání:
 Levá 1/3 výplně - jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem.
 Pravé 2/3 výplně (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla, ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
 Zasklení výplně:
 Zvukově izolační trojsklo.
 Složení zasklení z vnější strany:
 8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.
 Příslušenství zasklení:
 Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.
 ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
 1850 x 1475 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
 Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)
 Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)
 Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D7.

"1.PP"1

1,000

60	M	766D13	Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/2 - 1/2, s pevnými vodorovnými příčkami v horní třetině výplně OZN. T9	kus	2,000	85 500,00	171 000,00	
----	---	--------	---	-----	-------	-----------	------------	--

Popis:
 Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/2 - 1/2, s pevnými vodorovnými příčkami v horní třetině výplně.
 Základní profil:
 Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
 Otvírání výplně, ovládání:
 Levá 1/2 sestavy:
 Horní 1/3 (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
 Spodní 2/3 (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
 Pravá 1/2 sestavy:
 Horní 1/3 (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
 Spodní 2/3 (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
 Zasklení výplně:
 Zvukově izolační trojsklo.
 Složení zasklení z vnější strany:
 8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.
 Příslušenství zasklení:
 Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.
 ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
 2850 x 2000 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
 Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)
 Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)
 Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D8.

"1.PP"2

2,000

61	M	766D14	Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 2/3, s pevnými vodorovnými příčkami v horní třetině výplně OZN. T10	kus	1,000	67 000,00	67 000,00	
----	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 2/3, s pevnými vodorovnými příčkami v horní třetině výplně.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
1/3 sestavy:
Horní 1/3 - jedno otvíravě-sklopné křídlo ovládané čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy.
Spodní 2/3 - jedno otvíravě-sklopné křídlo ovládané uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem.
2/3 sestavy:
Horní 1/3 (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní 2/3 (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla ovládaná uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Zasklení výplně:
Zvukově izolační trojsklo.
Složení zasklení z vnější strany:
8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.
Příslušenství zasklení:
Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
2050 x 1950 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)
Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)
Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D9.

"1.PP"1

1,000

62	M	766D15	Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/2 - 1/2, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně OZN. T11	kus	6,000	69 900,00	419 400,00	
----	---	--------	---	-----	-------	-----------	------------	--

Popis:
Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/2 - 1/2, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
Levá 1/2 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Pravá 1/2 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Zasklení výplně:
Izolační trojsklo.
Složení zasklení z vnější strany:
4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
2800 x 2550 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)
Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)
Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D4.

"1.NP"2

2,000

"2.NP"2

2,000

"3.NP"2

2,000

63	M	766D16	Jednodílné okno OZN. T12	kus	8,000	12 500,00	100 000,00	
----	---	--------	--------------------------	-----	-------	-----------	------------	--

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Jednodílné okno.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
Jedno otvíravě-sklopné křídlo ovládané uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem.
Zasklení výplně:
Izolační trojsklo.
Složení zasklení z vnější strany:
4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
950 x 1225 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkresu Detail D1.

"1.PP"8

8,000

64	M	766D17	Třídílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně OZN. T13	kus	1,000	106 500,00	106 500,00	
----	---	--------	--	-----	-------	------------	------------	--

Popis:

Třídílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.

Základní profil:

Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.

Otvírání výplně, ovládání:

Levá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Prostřední 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Pravá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Zasklení výplně:

Izolační trojsklo.

Složení zasklení z vnější strany:

4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

4100 x 2550 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkresu Detail D6.

"2.NP"1

1,000

65	M	766D18	Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/2 - 1/2, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně OZN. T14	kus	2,000	69 678,00	139 356,00	
----	---	--------	---	-----	-------	-----------	------------	--

PČ Typ

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/2 - 1/2, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
Levá 1/2 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Pravá 1/2 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Zasklení výplně:
Izolační trojsklo.
Složení zasklení z vnější strany:
4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
2850 x 2600 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)
Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)
Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D10.

"2.NP"1 1,000

"3.NP"1 1,000

66	M	766D19	Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/2 - 1/2, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně OZN. T15	kus	1,000	70 964,00	70 964,00	
----	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Popis:
Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/2 - 1/2, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
Levá 1/2 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Pravá 1/2 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Zasklení výplně:
Izolační trojsklo.
Složení zasklení z vnější strany:
4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
2850 x 2600 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)
Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)
Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D10.

"3.NP"1 1,000

67	M	766D20	Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/2 - 1/2 OZN. T16	kus	2,000	38 700,00	77 400,00	
----	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/2 - 1/2.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
Levá 1/2 sestavy - štulpové provedení:
Jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Pravá 1/2 sestavy - štulpové provedení:
Jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Zasklení výplně:
Izolační trojsklo.
Složení zasklení z vnější strany:
4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
2800 x 1350 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)
Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)
Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D4.

"1.PP"2

2,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 206 254,97

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

4 504,00

68	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 kus	4,000	1 126,00	4 504,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, stoupu apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v podrobné specifikaci				
			do 2 m2				
			"S5"1	1,000			
			"S6"1	1,000			
			"S7"1	1,000			
			"S8"1	1,000			

94 - Lešení a stavební výtahy

316 094,47

69	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 742,405	31,00	54 014,56	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
			"jižní fasáda"((45.5+1)+(11,34+1))*13,5	794,340				
			"východní fasáda"(11,827+10)*13,5	294,665				
			"severní fasáda"(19,9+14+6)*13,5	538,650				
			"západní fasáda"8,5*13,5	114,750				
70	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den	m2	78 408,225	1,60	125 453,16	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
			"jižní fasáda"((45.5+1)+(11,34+1))*13,5	794,340				
			"východní fasáda"(11,827+10)*13,5	294,665				
			"severní fasáda"(19,9+14+6)*13,5	538,650				
			"západní fasáda"8,5*13,5	114,750				
			1742,405 43 přeúčtené koeficientem množství	78 408,225				
71	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 742,405	18,90	32 931,45	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
			"jižní fasáda"((45.5+1)+(11,34+1))*13,5	794,340				
			"východní fasáda"(11,827+10)*13,5	294,665				
			"severní fasáda"(19,9+14+6)*13,5	538,650				
			"západní fasáda"8,5*13,5	114,750				
72	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 742,405	10,50	18 295,25	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
			"jižní fasáda"((45.5+1)+(11,34+1))*13,5	794,340				
			"východní fasáda"(11,827+10)*13,5	294,665				
			"severní fasáda"(19,9+14+6)*13,5	538,650				
			"západní fasáda"8,5*13,5	114,750				
73	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	78 408,225	0,50	39 204,11	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
			"jižní fasáda"((45.5+1)+(11,34+1))*13,5	794,340				
			"východní fasáda"(11,827+10)*13,5	294,665				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"severní fasáda"(19,9+14+6)*13,5		538,650			
			"západní fasáda"8,5*13,5		114,750			
			1742,405 45 Přepočtené koeficientem množství		78 408,225			
74	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 742,405	7,10	12 371,08	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
			"jižní fasáda"((45.5+1)+(11,34+1))*13,5		794,340			
			"východní fasáda"(11,827+10)*13,5		294,665			
			"severní fasáda"(19,9+14+6)*13,5		538,650			
			"západní fasáda"8,5*13,5		114,750			
75	K	944711114	Montáž zachytne stříšky š přes 2,5 m	m	28,000	104,50	2 926,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž zachytne stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m					
			zřízení ochranného portálu spojovacího krčku před jeho poškozením nebo znečištěním při provádění výměny oken v podlažích nad ním. Krček nebude širší než 3 m a dal bych to na hloubku cca 5 m.					
			"budoucí Spojovací krček do Hotelové školy"(3+4)*2*2		28,000			
76	K	944711214	Příplatek k zachytne stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	1 260,000	3,30	4 158,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž zachytne stříšky Příplatek za první a každý další den použití zachytne stříšky k ceně -1114					
			"budoucí Spojovací krček do Hotelové školy"(4+3)*2*2		28,000			
			28*45 Přepočtené koeficientem množství		1 260,000			
77	K	944711814	Demontáž zachytne stříšky š přes 2,5 m	m	28,000	70,00	1 960,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž zachytne stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m					
			"budoucí Spojovací krček do Hotelové školy"(4+3)*2*2		28,000			
78	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	774,402	32,00	24 780,86	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
			"jižní fasáda"((45.5+1)+(11,34+1))*1,5*4		353,040			
			"východní fasáda"(11,827+10)*1,5*4		130,962			
			"severní fasáda"(19,9+14+6)*1,5*4		239,400			
			"západní fasáda"8,5*1,5*4		51,000			
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							141 981,14	
79	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2 406,460	59,00	141 981,14	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
			"0.01"97,72		97,720			
			"0.02"129,76		129,760			
			"0.03"24,91		24,910			
			"0.04"17,58		17,580			
			"0.07"17,13		17,130			
			"0.08"16,25		16,250			
			"0.09"17,86		17,860			
			"0.10"5,23		5,230			
			"1.01"63,29		63,290			
			"1.02"21,61		21,610			
			"1.03"21,29		21,290			
			"1.04"50,21		50,210			
			"1.05"50,40		50,400			
			"1.06"22,59		22,590			
			"1.07"41,02		41,020			
			"1.08"22,25		22,250			
			"1.09"43,10		43,100			
			"1.10"33,09		33,090			
			"1.11"14,25		14,250			
			"1.12"12,94		12,940			
			"1.13"69,75		69,750			
			"1.14"13,28		13,280			
			"1.15"39,51		39,510			
			"1.16"67,15		67,150			
			"1.17"61,73		61,730			
			"2.01"64,07		64,070			
			"2.02"22,26		22,260			
			"2.03"40,16		40,160			
			"2.04"22,59		22,590			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"2.05"23,78		23,780			
			"2.06"24,68		24,680			
			"2.07"51,63		51,630			
			"2.08"65,08		65,080			
			"2.09"21,56		21,560			
			"2.10"20,69		20,690			
			"2.11"22,25		22,250			
			"2.12sch"8,09		8,090			
			"2.13"33,46		33,460			
			"2.14"14,86		14,860			
			"2.15"12,85		12,850			
			"2.16"69,92		69,920			
			"2.17"13,28		13,280			
			"2.18"40,91		40,910			
			"2.19"68,50		68,500			
			"2.20"62,54		62,540			
			"3.01"65,13		65,130			
			"3.02"85,67		85,670			
			"3.03"32,76		32,760			
			"3.04"74,96		74,960			
			"3.05"54,22		54,220			
			"3.06"20,86		20,860			
			"3.07"54,92		54,920			
			"3.08sch"8,09		8,090			
			"3.09"38,46		38,460			
			"3.10"12,22		12,220			
			"3.11"13,72		13,720			
			"3.12"73,87		73,870			
			"3.13"13,92		13,920			
			"3.14"42,37		42,370			
			"3.15"43,26		43,260			
			"3.16"44,65		44,650			
			"3.17"50,32		50,320			

96 - Bourání konstrukcí

134 748,04

80	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	35,605	77,00	2 741,59	
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

Poznámka k položce:

- Vybourání sklobetonového zdiva z tvárnic formátu 190x190 mm, tloušťka zdiva 100 mm, včetně případné likvidace kovové výztuže v ložných nebo

"S5"2*1*1 2,000

"S6"2*0,75*1 1,500

"S7"2*0,75*1 1,500

"S8"2*0,5*1 1,000

"S9"2,75*1,1*6 18,150

"S10"4,05*1,1*1 4,455

"S11"2,8*2,5*1 7,000

Součet 35,605

81	K	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	0,947	3 109,00	2 944,22	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2

Poznámka k položce:

Strojní dělení, vybourání a likvidace části povrchu venkovní zpevněné plochy navazující na obvodové zdivo budovy. Jedná se o asfaltem obalovanou směs v tloušťce do 100 mm. Šířka spáry bude 150 mm.

"S5"0,505*0,1*2,125+0+0+0 0,107

"S6"0,4*0,2*2,125+0+0+0 0,170

"S7"0,4*0,2*2,125+0+0+0 0,170

"S8"0,4*0,2*2,125+0+0+0 0,170

"S9"0+(0,115*0,125*2,8)*2+(0,115*0,125*2,8)*2+ 0,242

(0,115*0,125*2,8)*2 0,059

"S10"0+0+(0,115*0,125*4,1)+0 0,029

"S11"0+0+0+(0,1*0,1*2,85) 0,029

82	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,062	4 325,00	268,15	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m

mezi-vypuklou pruvlak - 311

"S5"0,042*2,8*0,0111 0,062

83	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4	m3	0,400	2 419,00	967,60	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Vrchní betonová deska: Součástí položky bude vybourání a likvidace části vrchní venkovní vyztužené betonové monolitické desky ve spádu pod keramickou dlažbou. Tloušťka betonové desky nepřesahuje 100 mm. Podlahová krytina: V souvislosti s vybouráním výplňového prvku s dveřmi bude strojně oddělena a odstraněna část podlahové krytiny ve formě plnoplošné lepených dřevěných parket, včetně části mechanicky kotveného obvodového dřevěného profilu. Předpokládáme, že rozsah demontáže podlahové krytiny nepřesáhne šířku vnitřního ostění stavebního otvoru.								
"T7"0+0+(2*0,1*2)+0					0,400			
84	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,400	915,00	366,00	CS ÚRS 2013 01
bourání podkladu pod dlažby nebo utyčen cementových podlah a mazanin příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm								
"T7"0+0+(2*0,1*2)+0					0,400			
85	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	180,114	260,00	46 829,64	CS ÚRS 2013 01
Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm								
<i>Poznámka k položce:</i> Vybourání a likvidace nosného podkladu obkladu venkovního parapetu ve formě mazaniny z prostého betonu. Tloušťka vrstvy nepřesahuje 80 mm. Otlučení a likvidace vnitřního parapetu ve spádu tvořeného vypalovanou betonovou mazaninou povrchově upravenou omyvatelným nátěrem. Vybourání a likvidace vnitřního parapetu tvořeného vypalovanou betonovou mazaninou.								
"T1"0+(2,275*0,55)*6+(2,275*0,55)*7+(2,275*0,55)*8					26,276			
0+(2,275*0,8)*6+(2,275*0,8)*7+(2,275*0,8)*8					38,220			
"T2"0+(1,25*0,5)*8+(1,25*0,5)*8+(1,25*0,5)*8					15,000			
"T4"0+(1,55*0,75)*8+(1,55*0,65)*8+(1,55*0,6)*8					24,800			
"T5"0+(4,2*0,55)*4+(4,2*0,55)*4+(4,2*0,55)*5					30,030			
10 0+(4,2*0,55)*4+(4,2*0,55)*4+(4,2*0,55)*5					3,713			
"T7"0+0+(0,75*0,55)*1+0					0,413			
"T8" (1,85*0,65)+0+0+0					1,203			
"T9" (2,85*0,85)*2+0+0+0					4,845			
"T10" (2,05*0,525*1)+0+0+0					1,076			
"T11" (2,8*0,925*2)+0+0+0					5,180			
"T12" (0,95*0,5*8)+0+0+0					3,800			
"T13"0+(4,2*0,5)*1+0+0					2,100			
"T14"0+0+(2,85*0,675)*1+(2,85*0,675)*1					3,848			
"S5" (2,175*0,5)+0+0+0					1,088			
"S6" (2,175*0,65)+0+0+0					1,414			
"S7" (2,175*0,65)+0+0+0					1,414			
"S8" (2,175*0,65)+0+0+0					1,414			
27 0+(4,2*0,5)*1+(4,2*0,5)*1+(4,2*0,5)*1					12,180			
"S10"0+0+(4,2*0,5)+0					2,100			
86	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	91,965	95,00	8 736,68	
"T4"1,375*2,425*24					80,025			
"T6"2,2*1,4*3					9,240			
"T8"1,8*1,5*1					2,700			
87	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	336,568	80,00	26 925,44	
"T1"2,15*2,6*30					167,700			
"T5"4,15*2,65*13					142,968			
"T9"2,8*2,025*2					11,340			
"T14"2,8*2,6*2					14,560			
88	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	8,640	89,00	768,96	
"T12"0,9*1,2*8					8,640			
89	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	136,130	73,00	9 937,49	
"T2"1,2*2,4*36					103,680			
"T10"2*1,925*1					3,850			
"T11"2,75*1,3*8					28,600			
90	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	10,530	61,50	647,60	
"T13"4,05*1,3*2					10,530			
91	K	968-B01	Demontáž a likvidace vnitřních, případně mezi-skelních kovových žaluzií, včetně doplňků.	m2	503,694	13,60	6 850,24	
"T1"0,67*1,25*6*30					150,750			
"T2" (1,14*1,74+1,14*0,57)*36					94,802			
"T4" 0,6*1,13*4*24					65,088			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T5" 0,64*1,24*12*13		123,802			
			"T6" 0,65*1,28*3*3		7,488			
			"T7" 0,67*1,25*4*1		3,350			
			"T8" 0,52*1,38*3*1		2,153			
			"T9" (0,65*1,285+0,65*0,59)*4*2		9,750			
			"T10" (0,55*1,2+0,55*0,5)*3*1		2,805			
			"T11" 0,63*1,1*4*8		22,176			
			"T13" 0,62*1,1*6*2		8,184			
			"T14" 0,67*1,245*8*2		13,346			
92	K	968-B02	Demontáž a likvidace vnitřních dřevěných garmyží bez náhrady včetně doplňků - jednoduché	m	43,975	16,30	716,79	

Dřevěné garmyže, záclony:

Je navržena demontáž a likvidace kompletní konstrukce dřevěných garmyží bez náhrady, včetně záclon a hliníkových tyčí. Součástí položky je separace a likvidace kovových konzol, kotevního a spojovacího materiálu, včetně zednického zapravení kotevních otvorů.

Poznámka k položce:

Místnosti číslo:

3.05 (vícedílné garmyže na celou délku místnosti)

3.06 (garmyž na celou délku místnosti)

3.07 (vícedílné garmyže na celou délku místnosti)

2.02 (garmyž na celou délku místnosti)

2.04 (garmyž na celou délku místnosti)

2.05 (garmyž na celou délku místnosti)

2.07 (vícedílné garmyže na celou délku místnosti)

2.08 (vícedílné garmyže na celou délku místnosti)

2.09 (garmyž na celou délku místnosti)

2.10 (garmyž na celou délku místnosti)

2.11 (garmyž na celou délku místnosti)

1.02 (garmyž na celou délku místnosti)

1.03 (garmyž na celou délku místnosti)

1.06 (garmyž na celou délku místnosti + garmyž se závěsem na stěně mezi 1.06/1.07)

1.08 (garmyž na celou délku místnosti)

0.07 (garmyž na celou délku místnosti)

0.08 (pouze plastové patice bez tyče a záclony)

0.09 (zdvojená garmyž na celou délku místnosti)

"3.06 (garmyž na celou délku místnosti)" 2,95 2,950

"2.02 (garmyž na celou délku místnosti)" 3,2 3,200

"2.04 (garmyž na celou délku místnosti)" 3,2 3,200

"2.05 (garmyž na celou délku místnosti)" 3,5 3,500

"2.09 (garmyž na celou délku místnosti)" 3,075 3,075

"2.10 (garmyž na celou délku místnosti)" 2,925 2,925

"2.11 (garmyž na celou délku místnosti)" 3,15 3,150

"1.02 (garmyž na celou délku místnosti)" 3,175 3,175

"1.03 (garmyž na celou délku místnosti)" 3,125 3,125

"1.06 (garmyž na celou délku místnosti + garmyž se závěsem na stěně mezi 1.06/1.07)" 3,25+5,85 9,100

"1.08 (garmyž na celou délku místnosti)" 3,15 3,150

"0.07 (garmyž na celou délku místnosti)" 3,425 3,425

93	K	968-B03	Demontáž a likvidace vnitřních dřevěných garmyží bez náhrady včetně doplňků - vícedílné	m	41,575	22,50	935,44	
----	---	---------	---	---	--------	-------	--------	--

Dřevěné garmyže, záclony:

Je navržena demontáž a likvidace kompletní konstrukce dřevěných garmyží bez náhrady, včetně záclon a hliníkových tyčí. Součástí položky je separace a likvidace kovových konzol, kotevního a spojovacího materiálu, včetně zednického zapravení kotevních otvorů.

"3.05 (vícedílné garmyže na celou délku místnosti)" 7,75 7,750

"3.07 (vícedílné garmyže na celou délku místnosti)" 7,85 7,850

"2.07 (vícedílné garmyže na celou délku místnosti)" 6,975 6,975

"2.08 (vícedílné garmyže na celou délku místnosti)" 9,3 9,300

"0.08 (pouze plastové patice bez tyče a záclony)" 5 5,000

"0.09 (zdvojená garmyž na celou délku místnosti)" 4,7 4,700

94	K	968-B04	Demontáž, uložení a zpětná montáž vertikálních žaluzií včetně doplňků	kus	1,000	450,00	450,00	
----	---	---------	---	-----	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Vertikální žaluzie:

V souvislosti s výměnou výplňových prvků v obvodovém zdivu je navržena demontáž kompletní konstrukce vertikálních žaluzií včetně kolejnicového systému, vyjma dřevěného krabicového boxu, uložení žaluzií a jejich zpětná montáž, seřízení a zprovoznění.

Součástí položky je dodávka 100 % objemu kotevnic a spojovacích prvků.

Žaluzie budou během manipulace a uložení ochráněny proti znečištění a poškození.

Z.ú. (Kvalitativní box na celou úroveň)

1,000

95	K	968-B05	Výměna částí soklíku a schodišťové hrany, které jsou v kontaktu s upravovanými stavebními konstrukcemi.	m	10,400	112,00	1 164,80	
----	---	---------	---	---	--------	--------	----------	--

Hlediště:

Konstrukce hlediště v posluchárně zůstane zachována bez zásadních úprav, včetně podlahové krytiny. V rámci zásahu do podlahových krytin je navržena výměna částí soklíku a schodišťové hrany, které jsou v kontaktu s upravovanými stavebními konstrukcemi.

Při oceňování položek budou zohledněny ztížené pracovní podmínky při provádění stavebních úprav konstrukcí, které jsou v bezprostředním kontaktu s konstrukcí hlediště.

Poznámka k položce:

Místnosti číslo:

3.02

"3.02"2,2*2+3*2

10,400

96	K	968-B06	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž pracovních stolů	kus	63,000	162,00	10 206,00	
----	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------	--

Pracovní stoly kotvené k podlaze:

V souvislosti se zpřístupněním stavebních otvorů s nově navrženými výplňovými prvky z vnitřní strany místností bude nezbytná demontáž částí pracovních stolů ve specializovaných učebnách, které jsou konstrukčně kotveny do betonové desky ve skladbě podlah.

Demontované stoly budou přemístěny z prostoru staveniště a ochráněny proti poškození a znečištění.

V souvislosti se zpětným přesunem, montáží a zprovozněním pracovních stolů počítáme s pořízením 100 % objemu spojovacího a kotevního materiálu.

"3.02"7	7,000
"3.15"7	7,000
"3.16"5	5,000
"3.17"9	9,000
"1.01"5	5,000
"1.03"2	2,000
"1.05"8	8,000
"1.07"6	6,000
"1.09"7	7,000
"1.13"7	7,000

97	K	968-B07	Demontáž alikvidace zatemňovacích rolet	kus	7,000	162,20	1 135,40	
----	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	--

Zatemňovací rolety:

Bude provedeno odpojení zatemňovacích rolet od přívodu sílové elektřiny, jejich kompletní demontáž, materiálová separace a řízená likvidace, včetně kotevnic, spojovacích a ovládacích prvků.

Je navržena demontáž, ukončení a likvidace souvisejících povrchových rozvodů silnoproudé elektrotechniky včetně koncových nebo instalačních prvků a zednické zapravení poškozených omítek.

"3.02"4	4,000
"3.04"3	3,000

98	K	968-B08	Přípravné práce	SOUD	1,000	4 500,00	4 500,00	
----	---	---------	-----------------	------	-------	----------	----------	--

Vybavení, dekorace:

Součástí položky pro vystěhování, vyklizení a vyčištění místností dotčených navrženými stavebními úpravami před zahájením jejich provádění bude demontáž, přesun, ochrana před poškozením a znečištěním, uložení a zpětná montáž a seřízení, případně zprovoznění prvků vybavení a dekorací.

Jedná se zejména o vnitřní movité vybavení ve formě nábytku a kancelářské techniky, dekorace, obrazy, nástěnky, hodiny, vitríny, police, plakáty, květiny, přenosné hasicí přístroje, koncové prvky elektrotechniky a další prvky, které mohou být v kolizi s výměnou výplňových prvků, úpravami stavebních otvorů a obnovou vnitřních nátěrů nových nebo původních omítek, případně mohou být úpravami dotčeny, znečištěny či poškozeny.

Vybavení, které nelze demontovat nebo přesunout bude odpovídajícím způsobem ochráněno před poškozením nebo znečištěním.

Jedná se zejména o školní tabule, roletová plátna, datové projektory, školní rozhlas, svítidla, koncové prvky elektrotechniky a další prvky, které mohou být v kolizi s výměnou výplňových prvků, úpravami stavebních otvorů a obnovou vnitřních nátěrů nových nebo původních omítek.

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Kovový akustický podhled:

Konstrukce podhledu zůstane zachována bez úprav.

V průběhu provádění stavebních úprav bude podhled ochráněn před jeho poškozením nebo znečištěním.

Po provedení stavebních úprav bude povrch podhledu předmětem závěrečného úklidu staveniště tzv. mokrou cestou.

Místnosti číslo:

3.05

3.06

3.07

2.08

2.09

2.10

2.11

1.04

1.06

1.07

1.08

1.09

Dřevěný akustický podhled:

Konstrukce podhledu zůstane zachována bez úprav.

V průběhu provádění stavebních úprav bude podhled ochráněn před jeho poškozením nebo znečištěním.

Po provedení stavebních úprav bude povrch podhledu předmětem závěrečného úklidu staveniště vysátím průmyslovým vysavačem.

Místnosti číslo:

1.01

"stavba"1

1,000

99	K	968-B09	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž sanitárních doplňků	soubor	1,000	1 356,00	1 356,00	
----	---	---------	--	--------	-------	----------	----------	--

Sanitární doplňky:

Stávající sanitární doplňky budou v souvislosti s nahrazením částí keramických obkladů v prostoru sociálních zařízení demontovány a uloženy.

Po provedení stavebních úprav bude provedena jejich zpětná montáž a seřízení, včetně doplnění kotevních prvků.

Jedná se zejména o kapacitní zásobníky toaletního papíru, osoušeče rukou, ad.

Místnosti číslo:

1.14

2.17

3.13

"stavba"1

1,000

100	K	968-B10	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž šatních skříněk	kus	40,000	45,00	1 800,00	
-----	---	---------	--	-----	--------	-------	----------	--

Kovové, vzájemně propojené satní skřínky:

V souvislosti s požadavkem na výměnu výplňových prvků a úpravu stavebních otvorů v šatně v 1.PP bude nezbytné provést demontáž a přesun částí vzájemně propojených šatních skříněk, které jsou umístěny v bezprostřední blízkosti stavebních otvorů. Demontované skřínky budou po dobu provádění stavebních úprav přesunuty mimo staveniště, ochráněny proti poškození a znečištění a po ukončení stavebních prací budou přemístěny zpět, smontovány a seřizeny.

Jedná se přibližně o 40 ks kovových šatních skříněk.

Přibližný rozměr skřínky je 300x600 mm, výška 2000 mm.

Místnosti číslo:

0.01

"0.01"40

40,000

101	K	968-B11	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž volně položených podlahových krytin a ochrana podlahových povrchů	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
-----	---	---------	--	--------	-------	----------	----------	--

Předpokládáme, že stávající vnitřní podlahové krytiny zůstanou zachovány bez zásadních úprav. Volně položené podlahové krytiny nebo jejich části, jako jsou například koberce, budou v rámci položky "Vystěhování zařízení a vybavení" přesunuty mimo staveniště. Po ukončení stavebních prací budou instalovány zpět.

V průběhu provádění stavebních prací zajistí zhotovitel, na vlastní náklady, dostatečnou ochranu podlahových krytin před jejich poškozením nebo znečištěním.

Po ukončení stavebních prací budou podlahové krytiny očištěny v rámci položky "Závěrečný úklid".

"stavba"1

1,000

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

142 954,32

102	K	978-001	Strojní dělení štukové vrstvy omítek.	m	1 888,874	11,26	21 268,72	
-----	---	---------	---------------------------------------	---	-----------	-------	-----------	--

Strojní dělení štukové vrstvy vnitřních a vnějších omítek.

Rozhraní pro odstranění štukové vrstvy omítek bude provedeno strojním dělením. Pravidelná řízená spára umožní napojení nových venkovních štukových omítek na původní štukové omítky po provedení montáže výplňových prvků

"T1"((0+(2,075+2,525)*2*9+(2,075+2,525)*2*10+(2,075+2,525)*2*11)*1,05

289,800

"T4"((0+(1,375+2,325)*2*8+(1,375+2,325)*2*8+(1,375+2,325)*2*8)*1,05

186,480

"T5"((0+(4+2,475)*2*4+(4+2,475)*2*4+(4+2,475)*2*5)*1,05

176,768

"T6"((0+(2,05+1,275)*2*1+(2,05+1,275)*2*1+(2,05+1,275)*2*1)*1,05

20,948

"T7"((0+(2,075+3,275)*2*1+0)*1,05

11,235

"T8"((1,75+1,4)*2*1+0+0)*1,05

6,615

"T9"((2,7+1,875)*2*2+0+0)*1,05

19,215

"T10"((2,05+1,875)*2*1+0+0)*1,05

8,243

"T11"((2,75+1,325)*2*2+(2,75+1,325)*2*2+(2,75+1,325)*2*2)*1,05

68,460

"T13"((0+(4+1,3)*2*1+(4+1,3)*2*1+0)*1,05

22,260

PČ Typ
10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T14"(0+0+(2,75+2,225)*2*1+(2,75+2,225)*2*1)*1,05		20,895			
			"S9"(0+(0+1,25)*2*2+(0+1,25)*2*2+(0+1,25)*2*2)*1,05		15,750			
			"S10"(0+0+(0+1,25)*2*1+0)*1,05		2,625			
			"S11"(0+0+0+(2,75+2,5)*2*1)*1,05		11,025			
			"T1"(0+(2,275+3,45*2)*6+(2,275+3,45*2)*7+(2,275+3,45*2)*8)*1,05		202,309			
			(0+(2,275+3,45*2)*6+(2,275+3,45*2)*7+(2,275+3,45*2)*8)*1,05		202,309			
			"T2"((1,25+2,425*2)*8+0+0+0)*1,05		51,240			
			"T4"(0+(1,55+3,35*2)*8+(1,55+3,35*2)*8)*1,05		207,900			
			"T5"(0+(4,2+3,45*2)*4+(4,2+3,45*2)*4+(4,2+3,45*2)*5)*1,05		151,515			
			"T6"(0+(2,25+1,425*2)*1+(2,25+1,425*2)*1+(2,25+1,425*2)*1)*1,05		16,065			
			"T7"(0+0+(2,275+3,45*2)+0)*1,05		9,634			
			"T8"((1,85+1,525*2)+0+0+0)*1,05		5,145			
			"T9"((2,85+2,05*2)*2+0+0+0)*1,05		14,595			
			"T10"((2,05+1,95*2)+0+0+0)*1,05		6,248			
			"T11"((2,8+2,55*2)*2+(2,8+2,55*2)*2+(2,8+2,55*2)*2+(2,8+2,55*2)*2)*1,05		66,360			
			"T12"((0,95+1,225*2)*8+0+0+0)*1,05		28,560			
			"T14"(0+0+(2,85+2,625*2)+(2,85+2,625*2))*1,05		17,010			
			"S9"(0+(0+1,25*2)*2+(0+1,25*2)*2+(0+1,25*2)*2)*1,05		15,750			
			"S10"(0+0+(0+1,25*2)*1+0)*1,05		2,625			
			"S11"(0+0+0+(2,85+2,525*2)*1)*1,05		8,295			
103	K	978-002	Strojní dělení břizolitové vrstvy vnějších omítek.	m	277,830	16,50	4 584,20	
			Strojní dělení břizolitové vrstvy vnějších omítek. Rozhraní pro odstranění břizolitové vrstvy omítek bude provedeno strojním dělením. Pravidelná řízená spára umožní napojení nových venkovních štukových omítek na původní břizolitové omítky po provedení montáže výplňových prvků					
			"T2"(0+(1,25+2,425)*2*12+(1,25+2,425)*2*12+(1,25+2,425)*2*12)*1,05		277,830			
104	K	978-003	Strojní dělení parapetního cihelného nebo cihelného zdiva do hl. 80mm.	m	8,880	31,50	279,72	
			Strojní řezání parapetního cihelného nebo cihelného zdiva do hl. 80mm. Dělení materiálu bude prováděno strojním řezáním tak, aby nedošlo k poškození navazujících keramických obkladů fasád, ostění a nadpraží stavebních otvorů. Poznámka k položce: Dělení materiálu bude prováděno strojním řezáním tak, aby nedošlo k poškození navazujících keramických obkladů fasád, ostění a nadpraží stavebních otvorů.					
			"T12"((0,95+0,16)*8)+0+0+0		8,880			
105	K	978-004	Strojní dělení venkovní zpevněné plochy z obalovaného kameniva do hl. 100mm.	m	10,500	135,50	1 422,75	
			Strojní dělení, částí povrchu venkovní zpevněné plochy navazující na obvodové zdivo budovy. Jedná se o asfalt obalovanou směs v tloušťce do 100 mm. Šířka spáry bude 150 mm. Poznámka k položce: Strojní dělení, částí povrchu venkovní zpevněné plochy navazující na obvodové zdivo budovy. Jedná se o asfalt obalovanou směs v tloušťce do 100 mm. Šířka spáry bude 150 mm.					
			"S5" (2,125+0,5)+0+0+0		2,625			
			"S6" (2,125+0,5)+0+0+0		2,625			
			"S7" (2,125+0,5)+0+0+0		2,625			
			"S8" (2,125+0,5)+0+0+0		2,625			
106	K	978-005	Strojní dělení podkladu pod dlažby, železobetonová deska hl. 100mm.	m	4,000	157,00	628,00	
			Strojní dělení, částí povrchu venkovního balkonu navazující na obvodové zdivo budovy.					
			"T7"0+0+(2+2)+0		4,000			
107	K	978-006	Stávající ventilátor OZN.: S5, S8	kus	2,000	226,00	452,00	
			Ventilátor: Odpojení, demontáž a uložení elektrického ventilátoru pro jeho zpětnou montáž. Průměr ventilátoru je 250 mm.					
			Poznámka k položce:					
			"T5"1+0+0+0		1,000			
			"T8"1+0+0+0		1,000			
108	K	978-007	Stávající větrací mřížka OZN.: S5, S8	kus	2,000	67,60	135,20	
			Větrací mřížka: Demontáž a likvidace venkovní kovové větrací mřížky, včetně kotevnic prvků. Rozměr mřížky je 300x300 mm.					
			"T5"1+0+0+0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"T8"1+0+0+0					1,000			
109	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	644,731	15,20	9 799,91	CS ÚRS 2013 01
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 %								
"plocha nových výplní celkem"644,7308					644,731			
110	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	581,191	49,00	28 478,36	
Poznámka k položce: Otlučení a likvidace dvouvrstvé břizolitové omítky ostění a nadpraží stavebních otvorů v rozsahu 100 % celkové plochy, včetně vyčištění spár zdiva z plných pálených cihel do hloubky 20 mm "T1"((0+(2,275+3,45*2)*6+(2,275+3,45*2)*7+(2,275+3,45*2)*8)*0,47 90,557 (0+(2,275+3,45*2)*6+(2,275+3,45*2)*7+(2,275+3,45*2)*8)*0,72 138,726 "T2"((0+(1,25+2,425*2)*8+(1,25+2,425*2)*8+(1,25+2,425*2)*8)*0,33 48,312 "T4"((0+(1,55+3,35*2)*8+(1,55+3,35*2)*8+(1,55+3,35*2)*8)*0,575 113,850 "T5"((0+(4,2+3,45*2)*4+(4,2+3,45*2)*4+(4,2+3,45*2)*5)*0,47 67,821 "T6"((0+(2,25+1,425*2)*1+(2,25+1,425*2)*1+(2,25+1,425*2)*1)*0,32 4,896 "stěna ker. obklad T6"0+((3,125+0,3)*2,125)+((3,125+0,3)*2,125)+((3,275+0,3)*2,125) 22,153 "T7"((0+(2,275+3,45*2)+0)*0,47 4,312 "T8"((1,85+1,525*2)+0+0+0)*0,35 1,715 "T9"((2,85+2,05*2)*2+0+0+0)*0,62 8,618 "T10"((2,05+1,95*2)+0+0+0)*0,295 1,755 "T11"((2,8+2,55*2)*2+(2,8+2,55*2)*2+(2,8+2,55*2)*2+(2,8+2,55*2)*2)*0,565 35,708 "T12"((0,95+1,225*2)*8+0+0+0)*0,33 8,976 1+3 ((0+(4,2+3,45*2)*4+(4,2+3,45*2)*4+(4,2+3,45*2)*5)*0,47 11,607 "T14"((0+(2,85+2,625*2)+(2,85+2,625*2))*0,5 8,100 "S9"((0+(0+1,25*2)*2+(0+1,25*2)*2+(0+1,25*2)*2)*0,565 8,475 "S10"((0+0+(0+1,25*2)*1+0)*0,49 1,225 "S11"((0+0+(2,85+2,525*2)*1)*0,555 4,385								
111	K	978013191.a	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % - pouze štuková vrstva	m2	169,655	32,40	5 496,82	
Odstranění a likvidace části štukové vrstvy venkovní omítky fasád po obvodu stavebních otvorů a podokenních říms.								
"T1"((0+(2,275+3,45*2)*6+(2,275+3,45*2)*7+(2,275+3,45*2)*8)*0,15*1,05					30,346			
(0+(2,275+3,45*2)*6+(2,275+3,45*2)*7+(2,275+3,45*2)*8)*0,15*1,05					30,346			
"T2"((0+(1,25+2,425*2)*8+(1,25+2,425*2)*8+(1,25+2,425*2)*8)*0,15*1,05					23,058			
"T4"((0+(1,55+3,35*2)*8+(1,55+3,35*2)*8+(1,55+3,35*2)*8)*0,15*1,05					31,185			
"T5"((0+(4,2+3,45*2)*4+(4,2+3,45*2)*4+(4,2+3,45*2)*5)*0,15*1,05					22,727			
"T6"((0+(2,25+1,425*2)*1+(2,25+1,425*2)*1+(2,25+1,425*2)*1)*0,15*1,05					2,410			
"T7"((0+(2,275+3,45*2)+0)*0,15*1,05					1,445			
"T8"((1,85+1,525*2)+0+0+0)*0,15*1,05					0,772			
"T9"((2,85+2,05*2)*2+0+0+0)*0,15*1,05					2,189			
"T10"((2,05+1,95*2)+0+0+0)*0,15*1,05					0,937			
"T11"((2,8+2,55*2)*2+(2,8+2,55*2)*2+(2,8+2,55*2)*2+(2,8+2,55*2)*2)*0,15*1,05					9,954			
"T12"((0,95+1,225*2)*8+0+0+0)*0,15*1,05					4,284			
"T13"((0+(4,2+3,375*2)*1+(4,2+3,375*2)*1+0)*0,15*1,05					3,449			
"T14"((0+(2,85+2,625*2)+(2,85+2,625*2))*0,15*1,05					2,552			
"S9"((0+(0+1,25*2)*2+(0+1,25*2)*2+(0+1,25*2)*2)*0,15*1,05					2,363			
"S10"((0+0+(0+1,25*2)*1+0)*0,15*1,05					0,394			
"S11"((0+0+(2,85+2,525*2)*1)*0,15*1,05					1,244			
112	K	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	m2	520,884	11,00	5 729,72	CS ÚRS 2013 01
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 %								

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Venkovní dvouvrstvá štuková omítka:

Stávající povrchová úprava obvodového zdiva, podokenní a meziokenní římsy v úrovni 1.NP až 3.NP a dále část 1.PP na severní straně areálu školy, dvouvrstvou štukovou omítkou s opakovaným fasádním nátěrem starorůžové barvy zůstane zachována bez zásadních úprav, vyjma omítek ostění a nadpraží stavebních otvorů s výplňovými prvky.

Je navrženo pouze lokální otlučení zavřelých nebo poškozených dvouvrstev štukových omítek obvodového zdiva bezprostředně sousedících s výměnou výplňových prvků nebo omítek vykazujících výrazné nerovnosti, případně omítek poškozených v souvislosti s demontáží oplechování venkovních parapetů nebo stavebními úpravami dveřního otvoru ve 2.NP v oblasti prahu.

Spáry otlučeneho cihelného zdiva budou plošně vyčištěny do hloubky 20 mm.

Jedná se o předpokládanou výměru nepřesahující 30 % celkové plošné výměry nových výplňových prvků z dřevohliníkových profilů.

"plocha nových výplní celkem"520,88375

520,884

113	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	124,862	41,00	5 119,34	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %

"T1"((0+(2,075+2,525*2)*9+(2,075+2,525*2)*10+(2,075+2,525*2)*11)*0,18

38,475

"T4"((0+(1,375+2,325*2)*8+(1,375+2,325*2)*8+(1,375+2,325*2)*8)*0,2

28,920

"T5"((0+(4+2,475*2)*4+(4+2,475*2)*4+(4+2,475*2)*5)*0,18

20,943

"T6"((0+(2,05+1,275*2)*1+(2,05+1,275*2)*1+(2,05+1,275*2)*1)*0,18

2,484

"T7"((0+(2,075+3,275*2)+0)*0,18

1,553

"T8"(((1,75+1,4*2)+0+0+0)*0,3

1,365

"T9"((2,7+1,875*2)*2+0+0+0)*0,18

2,322

"T10"((2,05+1,875*2)+0+0+0)*0,18

1,044

"T11"((2,75+1,325*2)*2+(2,75+1,325*2)*2+(2,75+1,325*2)*2+(2,75+1,325*2)*2)*0,18

7,776

"T13"((0+(4+1,3*2)*1+(4+1,3*2)*1+0)

13,200

"T14"((0+0+(2,75+2,225*2)+(2,75+2,225*2))*0,18

2,700

"S9"((0+(0+1,25*2)*2+(0+1,25*2)*2+(0+1,25*2)*2)*0,18

2,700

"S10"((0+0+(0+1,25*2)*1+0)*0,18

0,450

"S11"((0+0+0+(2,75+2,5*2)*1)*0,12

0,930

114	K	978015391.a	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 % - pouze štuková vrstva	m2	172,191	27,00	4 649,16	
-----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------	--

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %

"T1"((0+(2,075+2,525)*2*9+(2,075+2,525)*2*10+(2,075+2,525)*2*11)*0,2*1,05

57,960

"T4"((0+(1,375+2,325)*2*8+(1,375+2,325)*2*8+(1,375+2,325)*2*8)*0,2*1,05

37,296

"T5"((0+(4+2,475)*2*4+(4+2,475)*2*4+(4+2,475)*2*5)*0,2*1,05

35,354

"T6"((0+(2,05+1,275)*2*1+(2,05+1,275)*2*1+(2,05+1,275)*2*1)*0,2*1,05

4,190

"T7"((0+(2,075+3,275)*2*1+0)*0,2*1,05

2,247

"T8"(((1,75+1,4)*2*1+0+0+0)*0,2*1,05

1,323

"T9"((2,7+1,875)*2*2+0+0+0)*0,2*1,05

3,843

"T10"((2,05+1,875)*2*1+0+0+0)*0,2*1,05

1,649

"T11"((2,75+1,325)*2*2+(2,75+1,325)*2*2+(2,75+1,325)*2*2+(2,75+1,325)*2*2)*0,2*1,05

13,692

"T13"((0+(4+1,3)*2*1+(4+1,3)*2*1+0)*0,2*1,05

4,452

"T14"((0+0+(2,75+2,225)*2*1+(2,75+2,225)*2*1)*0,2*1,05

4,305

"S9"((0+(0+1,25)*2*2+(0+1,25)*2*2+(0+1,25)*2*2)*0,2*1,05

3,150

"S10"((0+0+(0+1,25)*2*1+0)*0,2*1,05

0,525

"S11"((0+0+0+(2,75+2,5)*2*1)*0,2*1,05

2,205

115	K	978021141	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 30 %	m2	5,412	34,00	184,01	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Otlučení vnitřních cementových omítek stěn, stropů stěn, v rozsahu do 30 %

Poznámka k položce:

Cementová strukturovaná omítka soklu:

Stávající povrchová úprava soklu na severní straně a obvodové zdivo v úrovni 1.PP na východní a jižní straně strukturovanou cementovou omítkou šedé barvy, s příměsí břidlicové drti, zůstane zachována bez zásadních úprav.

Je navrženo pouze lokální otlučení poškozených ploch strukturované cementové omítky v oblasti soklu v jižní části 1.PP bezprostředně sousedících s výměnou výplňových prvků, úpravami stavebních otvorů a úpravou předokenních mříží.

Spáry otlučeneho cihelného zdiva budou plošně vyčištěny do hloubky 20 mm.

Jedná se o předpokládanou výměru nepřesahující 100 % celkové plošné výměry nových výplňových prvků z hliníkových profilů.

"plocha nových výplní celkem"5,412

5,412

116	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	15,756	128,00	2 016,77	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Otlučení vnitřních cementových omítek stěn, stropů stěn, v rozsahu do 100 %

PČ Typ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"S5" ((2,175+1,3*2)+0+0+0)*0,825		3,939			
			"S6" ((2,175+1,3*2)+0+0+0)*0,825		3,939			
			"S7" ((2,175+1,3*2)+0+0+0)*0,825		3,939			
			"S8" ((2,175+1,3*2)+0+0+0)*0,825		3,939			

117	K	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	1 135,155	41,00	46 541,36	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Vysekání cementové malty ze spár zdíva cihelného mimo komínového

Poznámka k položce:

vyčištění spár cihelného zdíva do hloubky 20 mm

"T2" (0+(1,25+2,425*2)*12+(1,25+2,425*2)*12+(1,25+2,425*2)*12)*0,17	37,332
"T1" (0+(2,075+2,525*2)*9+(2,075+2,525*2)*10+(2,075+2,525*2)*11)*0,18	38,475
"T4" (0+(1,375+2,325*2)*8+(1,375+2,325*2)*8+(1,375+2,325*2)*8)*0,2	28,920
"T5" (0+(4+2,475*2)*4+(4+2,475*2)*4+(4+2,475*2)*5)*0,18	20,943
"T6" (0+(2,05+1,275*2)*1+(2,05+1,275*2)*1+(2,05+1,275*2)*1)*0,18	2,484
"T7" (0+0+(2,075+3,275*2)*0)*0,18	1,553
"T8" ((1,75+1,4*2)+0+0+0)*0,3	1,365
"T9" ((2,7+1,875*2)*2+0+0+0)*0,18	2,322
"T10" ((2,05+1,875*2)+0+0+0)*0,18	1,044
"T11" ((2,75+1,325*2)*2+(2,75+1,325*2)*2+(2,75+1,325*2)*2+(2,75+1,325*2)*2)*0,18	7,776
"T13" (0+(4+1,3*2)*1+(4+1,3*2)*1+0)*0,18	2,376
"T14" (0+0+(2,75+2,225*2)+(2,75+2,225*2))*0,18	2,700
"S9" (0+(0+1,25*2)*2+(0+1,25*2)*2+(0+1,25*2)*2)*0,18	2,700
"S10" (0+0+(0+1,25*2)*1+0)*0,18	0,450
"S11" (0+0+(0+2,75+2,5*2)*1)*0,12	0,930
"S5" ((2,175+1,3*2)+0+0+0)*0,825	3,939
"S6" ((2,175+1,3*2)+0+0+0)*0,825	3,939
"S7" ((2,175+1,3*2)+0+0+0)*0,825	3,939
"S8" ((2,175+1,3*2)+0+0+0)*0,825	3,939
"T1" (0+(2,275+3,45*2)*6+(2,275+3,45*2)*7+(2,275+3,45*2)*8)*0,47	90,557
(0+(2,275+3,45*2)*6+(2,275+3,45*2)*7+(2,275+3,45*2)*8)*0,72	138,726
"T2" (0+(1,25+2,425*2)*8+(1,25+2,425*2)*8+(1,25+2,425*2)*8)*0,33	48,312
"T4" (0+(1,55+3,35*2)*8+(1,55+3,35*2)*8+(1,55+3,35*2)*8)*0,575	113,850
"T5" (0+(4,2+3,45*2)*4+(4,2+3,45*2)*4+(4,2+3,45*2)*5)*0,47	67,821
"T6" (0+(2,25+1,425*2)*1+(2,25+1,425*2)*1+(2,25+1,425*2)*1)*0,32	4,896
"stěna ker. obklad	
T6"0+((3,125+0,3)*2,125)+((3,125+0,3)*2,125)+((3,275+0,3)*2,125)	22,153
"T7" (0+0+(2,275+3,45*2)+0)*0,47	4,312
"T8" ((1,85+1,525*2)+0+0+0)*0,35	1,715
"T9" ((2,85+2,05*2)*2+0+0+0)*0,62	8,618
"T10" ((2,05+1,95*2)+0+0+0)*0,295	1,755
"T11" ((2,8+2,55*2)*2+(2,8+2,55*2)*2+(2,8+2,55*2)*2+(2,8+2,55*2)*2)*0,565	35,708
"T12" ((0,95+1,225*2)*8+0+0+0)*0,33	8,976
113 (0+(4,2+3,45*2)*4+(4,2+3,45*2)*4+(4,2+3,45*2)*5)*0,47	11,607
"T14" (0+0+(2,85+2,625*2)+(2,85+2,625*2))*0,5	8,100
"S9" (0+(0+1,25*2)*2+(0+1,25*2)*2+(0+1,25*2)*2)*0,565	8,475
"S10" (0+0+(0+1,25*2)*1+0)*0,49	1,225
"S11" (0+0+(0+2,85+2,525*2)*1)*0,555	4,385
"plocha nových výplní celkem 30% oprava omítek"644,7308*2*0,3	386,838

118	K	978036141	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 30 %	m2	118,430	13,00	1 539,59	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Otlučení šlechtěných apod. omítek vnějších břizolitových s vyškrobáním spar zdíva, s očištěním povrchu, v rozsahu 30 %

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Venkovní dvourvrstvá břizolitová omítka:

Stávající povrchová úprava obvodového zdiva novodobé přístavby v severní části areálu školy v úrovni 1.NP až 3.NP dvourvrstvou škrábanou břizolitovou omítkou světle šedé barvy, na cementový podhoz, zůstane zachována bez zásadních úprav.

Je navrženo pouze lokální otlučení zavhlých nebo poškozených dvourvrstev škrábaných břizolitových omítek obvodového zdiva bezprostředně souvisejících s výměnou výplňových prvků nebo omítek vykazujících výrazné nerovnosti, případně omítek poškozených v souvislosti s demontáží oplechování venkovních parapetů.

Spáry otlučeného cihelného zdiva budou plošně vyčištěny do hloubky 20 mm.

Jedná se o předpokládanou výměru nepřesahující 30 % celkové plošné výměry nových výplňových prvků z dřevo-hliníkových profilů.

"plocha nových výplní celkem"118,43

118,430

119	K	978036191	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 100 %	m2	37,332	43,50	1 623,94	
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

Otlučení a likvidace venkovní dvourvrstvé škrábané břizolitové omítky ostění a nadpraží stavebních otvorů, na cementový podhoz.

Odstanění a likvidace části břizolitové vrstvy venkovní omítky fasád po obvodu stavebních otvorů.

"T2"(0+(1,25+2,425*2)*12+(1,25+2,425*2)*12+(1,25+2,425*2)*12)*0,17

37,332

120	K	978036191.a	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 100 % - pouze břizolitová vrstva	m2	55,566	28,70	1 594,74	
-----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------	--

Odstanění a likvidace části břizolitové vrstvy venkovní omítky fasád po obvodu stavebních otvorů.

"T2"(0+(1,25+2,425)*2*12+(1,25+2,425)*2*12+(1,25+2,425)*2*12)*0,21,05

55,566

121	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	22,153	57,00	1 262,72	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Poznámka k položce:

Keramické obklady:

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze úspěšně reagovat na vzniklý požadavek doplnění původních vnitřních keramických obkladů obvodových stěn v místě výměny výplňových prvků, navrhujeme otlučení keramického obkladu stěn, ostění, nadpraží, případně parapetů stavebních otvorů v celé šířce místnosti, na celou výšku obkladu, výjma kolmých sanitárních stěn. Současně s obkladem bude otlučena podkladní jádrová omítka na cementový podhoz. Spáry otlučeného cihelného zdiva budou plošně vyčištěny do hloubky 20 mm.

Místnosti číslo:

1.14

2.17

3.13

"T6"0+((3,125+0,3)*2,125)+((3,125+0,3)*2,125)+((3,275+0,3)*2,125)

22,153

122	K	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2	1,292	114,00	147,29	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2

Poznámka k položce:

Otlučení a likvidace kontaktně lepeného spárovaného keramického obkladu venkovního parapetu, včetně podkladní cementové omítky.

"T12"(0,95*0,17*8)+0+0+0

1,292

99 - Přesun hmot

465 973,00

123	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	166,644	1 026,00	170 976,74	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

124	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	833,220	39,00	32 495,58	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

166,644*5 "Přepočtené koeficientem množství" 833,220

125	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 499,660	9,00	22 496,94	
-----	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------	--

166,644*15 "Přepočtené koeficientem množství" 2 499,660

126	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	166,644	285,00	47 493,54	
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	--

127	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	166,644	1 070,00	178 309,08	
-----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------	--

128	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	63,969	222,00	14 201,12	
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

PSV - Práce a dodávky PSV

1 269 653,84

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

642,45

129	K	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	2,000	7,90	15,80	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	-------	------	-------	----------------

Odstanění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

Poznámka k položce:

Izolace proti vodě:

Součástí položky bude odstranění části stávající izolace proti vodě ve skladbě podlahy balkonu, bezprostředně navazující na výplň otvoru v oblasti prahu a sokl.

Jedná se o plnoplošné natavenou izolaci z asfaltových pásů ve více vrstvách, s penetračním asfaltovým nátěrem podkladní konstrukce.

"T7 - balkon"0+0+2+0

2,000

130	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	2,000	19,30	38,60	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m ² pásy přitavením NAIP nebo termoplasty								
"balkon"2					2,000			
131	K	711411002	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena lakem asfaltovým	m ²	2,000	8,60	17,20	CS ÚRS 2013 01
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým								
132	M	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,003	40 150,00	120,45	CS ÚRS 2013 01
výrobky asfaltové izolační a zátlukové hmoty asfaltu oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace bal 9 kg								
Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m ² dle povrchu, ředidlo technický benzín								
"balkon"2					2,000			
2*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství					0,003			
133	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	m ²	2,000	63,40	126,80	CS ÚRS 2013 01
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V								
134	M	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m ²	2,300	132,00	303,60	CS ÚRS 2013 01
pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina role/10m ²								
"balkon"2					2,000			
2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					2,300			
135	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	5,000	4,00	20,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m								

713 - Izolace tepelné

9 861,90

136	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m ²	7,020	23,00	161,46	CS ÚRS 2013 01
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě								
137	M	283764150	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 50 SF 30 mm	m ²	0,374	139,00	51,99	CS ÚRS 2013 01
desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 50 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m ²) 30 mm								
"T7"1,425*0,25					0,356			
0,356*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					0,374			
138	M	713001	deska z kompaktní pěny tl. 60.mm	m ²	6,997	1 350,00	9 445,95	

Kompaktní pěna:

Tepelný most v oblasti stavebně upraveného parapetu u výplní S5, S6, S7 a S8 bude přerušen vložením tepelně izolačního pásu z termoplastické pěny na bázi polymeru polystyrenu (PS).

Objemová hmotnost = 100 kg/m³.

Součinitel tepelné vodivosti (λ) = 0,039 W/m.K

Pevnost v tlaku při 5 %-ní deformaci = 0,92 MPa.

Tloušťka tepelně izolační desky je 60 mm.

"S5"2,05*0,25	0,513
"S6"2,05*0,25	0,513
"S7"2,05*0,25	0,513
"S8"2,05*0,25	5,125
6,664*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	6,997

139	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	81,000	2,50	202,50	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

730 - Ústřední vytápění

27 060,00

140	K	730-001	Příplatek za ztížené pracovní podmínky za rozvody ÚT	soubor	1,000	22 560,00	22 560,00	
-----	---	---------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

Rozvody vytápění:

V místnostech, kde jsou stavební otvory s nově navrženými výplňovými prvky v blízkosti povrchových rozvodů vytápění nebo navazujících obkladů stěn, by měly jednotkové ceny za stavební práce zohlednit ztížené pracovní podmínky. Existující rozvody nelze žádným způsobem upravit nebo omezit a jejich přítomnost je třeba přijmout jako skutečnost.

Stávající nátěry rozvodů vytápění, případně tepelné izolace potrubí poškozené při provádění stavebních prací budou uvedeny do původního stavu na náklady zhotovitele.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Místnosti číslo:

3.01

3.02

3.04

3.05

3.09

3.12

3.15

3.16

2.01

2.03

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.13

2.15

2.16

2.18

2.19

2.20

1.01

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.12

1.13

1.15

"stavba"1

1,000

141	K	730-002	Demontáž a zpětná montáž otopných těles	SOUH OF	1,000	4 500,00	4 500,00	
-----	---	---------	---	------------	-------	----------	----------	--

Otopná tělesa:

U části stavebních otvorů v místnostech s nově navrženými výplňovými prvky, kde jsou otopná tělesa v pozici nebo výšce, která by zásadním způsobem ztížila nebo znemožnila provedení úprav stavebních otvorů, je navržena jejich demontáž a zpětná montáž po provedení stavebních úprav. Součástí položky jsou přesuny otopných těles, dodávka nového těsnícího, kotevního a spojovacího materiálu. Po zpětné montáži otopných těles bude provedena zkouška těsnosti spojů armatur otopných těles.

Poznámka k položce:

Místnosti číslo:

3.09

3.10

3.11

3.12

2.09

2.13

2.15

2.19

2.20

1.10

1.16

1.17

"stavba"1

1,000

764 - Konstrukce klempířské

109 765,38

142	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	283,075	23,00	6 510,73	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm

Poznámka k položce:

Vybourání, demontáž, dělení a likvidace klempířských prvků, bezprostředně souvisejících s opravou oken, včetně kotevního a spojovacího materiálu.

Jedná se zejména o tyto klempířské prvky:

- Oplechování venkovních parapetů okenních otvorů
- Oplechování podokenních a meziokenních říms
- Oplechování vodorovných meziokenních průvlaků
- Okenní okapnice
- Oplechování prahové spojky balkonových dveří

"T1"0+2,075*9+2,075*10+2,075*11

62,250

"T2"0+1,25*12+1,25*12+1,25*12

45,000

"T4"0+18,35+18,35+18,35

55,050

"T5"0+4,15*4+4,15*4+4,15*5

53,950

"T6"0+2,2*1+2,2*1+2,2*1

6,600

"T7"0+0+2,075*1+0

2,075

"T11"2,75*2+2,7*2+2,7*2+2,7*2

21,700

"T13"0+4*1+4*1+0

8,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T14"0+0+2,75*1+2,75*1		5,500			
			"S9"0+2,7*2+2,7*2+2,7*2		16,200			
			"S10"0+0+4*1+0		4,000			
			"S11"0+0+0+2,75*1		2,750			
143	K	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm	m	1,750	25,80	45,15	CS ÚRS 2013 01

Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm

Poznámka k položce:

Vybourání, demontáž, dělení a likvidace klempířských prvků, bezprostředně souvisejících s opravou oken, včetně kotevního a spojovacího materiálu.

Jedná se zejména o tyto klempířské prvky:

- Oplechování venkovních parapetů okenních otvorů
- Oplechování podokenních a meziokenních říms
- Oplechování vodorovných meziokenních průvlaků
- Okenní okapnice
- Oplechování prahové spojky balkonových dveří

			"T8"1,75*1+0+0+0		1,750			
144	K	764711192	Montáž oplechování parapetu přes rš 250 mm	m	305,750	116,00	35 467,00	CS ÚRS 2013 01

Oplechování parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem montáž přes rš 250 mm

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:

Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"K1 440 mm"2,18*30	65,400
"K2 380 mm"1,350*36	48,600
"K3 370 mm"4,1*1	4,100
"K4a 460 mm"1,58*6	9,480
"K4b 460 mm"1,48*18	26,640
"K4c 260 mm"1,23*21	25,830
"K5a 440 mm"4,3*9	38,700
"K5b 390 mm"4,1*4	16,400
"K6 440 mm"2,35*3	7,050
"K7 440 mm"0,8*1	0,800
"K8 510 mm"1,85*1	1,850
"K9 440 mm"2,8*2	5,600
"K10 440 mm"2,15*1	2,150
"K11 370 mm"2,8*6	16,800
"K12 380 mm"1,05*8	8,400
"K13 370 mm"4,1*1	4,100
"K14a 380 mm"2,85*1	2,850
"K14b 330 mm"2,85*1	2,850
"K15 330 mm"2,85*1	2,850
"K16 390 mm"2,85*2	5,700
"K17 490 mm"2,4*4	9,600

145	M	764D01	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K1	kus	30,000	471,00	14 130,00	
-----	---	--------	--	-----	--------	--------	-----------	--

Popis:

Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.

Materiál:

Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).

Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně

Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zm pro ztužení vrstvy

Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016

Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:

Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:

440 mm

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:

2180 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.NP"9		9,000			
			"2.NP"10		10,000			
			"3.NP"11		11,000			
146	M	764D02	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K2	kus	36,000	291,50	10 494,00	

Popis:

Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.

Materiál:

Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).

Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně

Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy

Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016

Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:

Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprérenového kaučuku, bez perforace materiálu.

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:

380 mm

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:

1350 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"12 12,000

"2.NP"12 12,000

"3.NP"12 12,000

147	M	764D03	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K3	kus	1,000	885,00	885,00	
-----	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	--

Popis:

Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.

Materiál:

Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).

Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně

Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy

Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016

Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:

Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprérenového kaučuku, bez perforace materiálu.

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:

370 mm

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:

4100 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"1 1,000

148	M	764D04	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K4a	kus	6,000	341,00	2 046,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	--------	----------	--

Popis:

Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.

Materiál:

Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).

Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně

Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy

Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016

Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:

Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprérenového kaučuku, bez perforace materiálu.

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:

460 mm

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:

1580 mm

PČ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka: Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.								
					"1.NP"2	2,000		
					"2.NP"2	2,000		
					"3.NP"2	2,000		
149	M	764D05	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K4b	kus	18,000	320,00	5 760,00	
Popis: Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru. Materiál: Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně). Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zm pro ztužení vrstvy Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016 Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů Rozměrová a tvarová úprava prvku: Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem. Montáž: Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 460 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1480 mm								
Poznámka k položce: Poznámka: Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.								
					"1.NP"6	6,000		
					"2.NP"6	6,000		
					"3.NP"6	6,000		
150	M	764D06	Atypické oplechování venkovní meziokenní římsy OZN. K4c	kus	21,000	263,00	5 523,00	
Popis: Atypické oplechování venkovní meziokenní římsy. Materiál: Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně). Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zm pro ztužení vrstvy Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016 Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů Rozměrová a tvarová úprava prvku: Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem. Montáž: Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 260 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1230 mm								
Poznámka k položce: Poznámka: Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.								
					"1.NP"7	7,000		
					"2.NP"7	7,000		
					"3.NP"7	7,000		
151	M	764D07	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K5a	kus	9,000	926,00	8 334,00	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
440 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
4300 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"3 3,000
"2.NP"3 3,000
"3.NP"3 3,000

152	M	764D08	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K5b	kus	4,000	883,00	3 532,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	--------	----------	--

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
390 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
4100 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"1 1,000
"2.NP"1 1,000
"3.NP"2 2,000

153	M	764D09	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K6	kus	3,000	510,00	1 530,00	
-----	---	--------	---	-----	-------	--------	----------	--

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
440 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
2350 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.NP"1		1,000			
			"2.NP"1		1,000			
			"3.NP"1		1,000			
154	M	764D10	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K7	kus	1,000	170,00	170,00	

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.

Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
440 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
800 mm

Poznámka k položce:
Poznámka:
Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

			"2.NP"1		1,000			
155	M	764D11	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K8	kus	1,000	400,00	400,00	

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.

Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
510 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
1850 mm

Poznámka k položce:
Poznámka:
Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

			"1.PP"1		1,000			
156	M	764D12	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K9	kus	2,000	610,00	1 220,00	

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.

Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
440 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
2800 mm

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"2

2,000

157	M	764D13	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K10	kus	1,000	465,00	465,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	--

Popis:

Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.

Materiál:

Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).

Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně

Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy

Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016

Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:

Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprérenového kaučuku, bez perforace materiálu.

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:

440 mm

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:

2150 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"1

1,000

158	M	764D14	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K11	kus	6,000	605,00	3 630,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	--------	----------	--

Popis:

Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.

Materiál:

Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).

Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně

Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy

Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016

Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:

Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprérenového kaučuku, bez perforace materiálu.

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:

370 mm

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:

2800 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"2

2,000

"2.NP"2

2,000

"3.NP"2

2,000

159	M	764D15	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K12	kus	8,000	230,00	1 840,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	--------	----------	--

PČ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m² oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
380 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
1050 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"8

8,000

160	M	764D16	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K13	kus	1,000	890,00	890,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	--

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m² oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
370 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
4100 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"2.NP"1

1,000

161	M	764D17	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K14a	kus	1,000	615,00	615,00	
-----	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	--

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m² oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
380 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
2850 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"2.NP"1

1,000

162	M	764D18	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K14b	kus	1,000	615,00	615,00	
-----	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
330 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
2850 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"3.NP"1

1,000

163	M	764D19	Atypické oplechování venkovního parapetu a OZN. K15	kus	1,000	615,00	615,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	--

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
330 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
2850 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"3.NP"1

1,000

164	M	764D20	Atypické oplechování venkovního parapetu a OZN. K16	kus	2,000	615,00	1 230,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	--------	----------	--

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
390 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
2850 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"2

2,000

165	M	764D21	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K17	kus	4,000	520,00	2 080,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvným organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
490 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
2400 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"4

4,000

166	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	915,000	1,90	1 738,50	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	---------	------	----------	----------------

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

766 - Konstrukce truhlářské

425 886,32

167	K	766-001	Demontáž, úprava a zpětná montáž vnitřního obkladu na bázi dřeva včetně ukončovacích lišt bez nosného roštu	m2	96,866	680,00	65 868,88	
-----	---	---------	---	----	--------	--------	-----------	--

Bez zásahu do vnitřního dřevěného obkladu stěn dojde ke ztižení nebo znemožnění provedení stavebních úprav v souvislosti s výměnou výplňových prvků v obvodovém zdívu. Jedná se zejména o obklad bezprostředně navazující na vnitřní ostění stavebních otvorů a nik, obklad za otopnými tělesy určenými k demontáži, apod.

Je navržena demontáž vnitřního dřevěného obkladu obvodových stěn s výplňovými prvky, se zachováním konstrukce podkladního roštu. Bude provedena demontáž obvodových profilů, separace a likvidace spojovacího a kotevního materiálu.

Po provedení stavebních úprav bude provedena zpětná montáž dřevěného obkladu.

V souvislosti se zpětnou montáží obkladu počítáme s pořízením 100 % objemu spojovacího a kotevního materiálu, dále s nahrazením nebo doplněním 20 % plochy podkladního roštu, výměnou 20 % délky obvodových profilů včetně povrchové úpravy a výměnou 20 % celkové plochy dřevěného obkladu.

Součástí položky je vždy dodávka materiálu, manipulace, rozměrová a tvarová úprava materiálu, povrchová úprava a montáž.

Předpokládáme, že dřevěný soklík zůstane zachován bez úprav, stejně tak jako související lepený soklík z PVC profilu 32x32 mm.

Poznámka k položce:

Místnosti:

- 3.01 - výška 1200 mm + soklík 100 mm
- 3.02 - výška 1200 mm + soklík 100 mm, případně výška 2000 mm + soklík 100 mm
- 3.04 - výška 1200 mm + soklík 100 mm
- 3.05 - výška 1300 mm + parapet 900 mm, případně výška 2100 mm + soklík 100 mm
- 3.07 - výška 1300 mm + parapet 900 mm, případně výška 2100 mm + soklík 100 mm
- 3.08 - výška 1325 mm + parapet 125 mm
- 3.09 - výška 1325 mm + parapet 125 mm
- 3.12 - výška 1200 mm + soklík 100 mm
- 3.15 - výška 1250 mm + soklík 75 mm
- 3.16 - výška 1250 mm + soklík 75 mm
- 3.17 - výška 1250 mm + soklík 75 mm

- 2.01 - výška 2000 mm + soklík 100 mm, případně výška 750 mm + soklík 50 mm
- 2.03 - výška 1950 mm + soklík 150 mm
- 2.08 - výška 1200 mm + soklík 100 mm
- 2.12 - výška 1325 mm + parapet 125 mm
- 2.13 - výška 1325 mm + parapet 125 mm
- 2.14 - výška 1325 mm + parapet 125 mm
- 2.16 - výška 1200 mm + soklík 100 mm, obklad pod oknem 1000x775 mm
- 2.18 - výška 1200 mm + soklík 100 mm
- 2.19 - výška 1200 mm + soklík 100 mm
- 2.20 - výška 1200 mm + soklík 100 mm

- 1.01 - výška 2000 mm + soklík 100 mm
- 1.02 - výška 2300 mm
- 1.03 - výška 1200 mm + soklík 100 mm
- 1.04 - výška 1200 mm + soklík 100 mm
- 1.05 - výška 1200 mm + soklík 100 mm
- 1.06 - výška 2100 mm + soklík 100 mm
- 1.07 - výška 1250 mm + soklík 125 mm, případně výška 800 mm + soklík 125 mm
- 1.09 - výška 1250 mm + soklík 100 mm
- 1.10 - výška 1325 mm + soklík 125 mm
- 1.11 - výška 1325 mm + soklík 125 mm
- 1.13 - výška 1200 mm + soklík 75 mm, obklad pod oknem 1000x775 mm
- "T1"0+(1,2*0,5*2*5)+(2*0,5*2*3)+(1,2*0,5*2*9) 22,800
- "T2"0+((0,8+1,25)*0,5)+(1,2*0,5*2)+(2,1*2*0,5*2+2,1*0,25*8) 10,625
- "T4"0+(1,2*0,5*12)+(1,2*0,5*14)+(1,25*0,5*10) 21,850

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T5"0+((1,3*2+1,2*4)*0,5+0,775*1)+(1,2*6*0,5+0,775*1)+(1,2*0,5*4)		11,250			
			"T9"0+(1,2*1,35)+0+0		1,620			
			"T10"(1,2*0,5*2+0,825*1)+0+0+0		2,025			
			"T11"(3,8*1,05)+0+0+0		3,990			
			"T14"0+0+0+(1,325*0,5*2+2,85*0,85)		3,748			
			"S9"0+(1,325*0,5*4+1,4*0,9)+(1,325*0,5*4+1,4*0,9)+(1,325*0,5*4+4,2*0,9)		14,250			
			"S10"0+0+(1,325*0,5*2+4,1*0,825)+0		4,708			
168	K	766-002	Demontáž, úprava a zpětná montáž vnitřního obkladu otopných těles na bázi dřeva včetně ukončovacích lišt a nosného roštu Dřevěný obklad otopných těles:	m2	9,616	840,00	8 077,44	

Bez zásahu do vnitřního dřevěného obkladu otopných těles dojde ke ztížení nebo znemožnění provedení stavebních úprav v souvislosti s výměnou výplňových prvků v obvodovém zdivu. Jedná se o obklad bezprostředně navazující na vnitřní líc obvodové stěny v místnosti.
Je navržena demontáž vnitřního dřevěného obkladu otopných těles, včetně nosné konstrukce obkladu. Bude provedena demontáž vodorovných a svislých liniových prvků obkladu, separace a likvidace spojovacího a kotevního materiálu. Bude provedeno odpojení, demontáž a uložení povrchových rozvodů silnoproudé, případně slaboproudé elektrotechniky včetně příslušenství. Dále bude provedena demontáž nosné konstrukce obkladu z dřevěných profilů.

Po provedení stavebních úprav bude provedena zpětná montáž dřevěného obkladu. Součástí položky je zpětná montáž povrchových rozvodů silnoproudé, případně slaboproudé elektrotechniky, včetně doplnění příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, zapojení a zprovoznění rozvodů. V případě, že vznikne z povahy a rozsahu zásahu do zařízení elektrotechniky požadavek na pořízení revizní zprávy, bude tato zpráva zajištěna na náklady zhotovitele.

V souvislosti se zpětnou montáží obkladu počítáme s pořízením 100 % objemu spojovacího a kotevního materiálu, dále s nahrazením nebo doplněním 20 % plochy liniových prvků obkladu a výměnou 50 % celkového objemu nosné konstrukce obkladu.

Součástí položky je vždy dodávka materiálu, manipulace, rozměrová a tvarová úprava materiálu, povrchová úprava a montáž.

Poznámka k položce:

Místnost č. 10:

3.17 - výška 1250 mm + parapet 75 mm, šířka 175 mm

			"T4"0+0+0+(7,85*1,225)		9,616			
169	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	9,000	22,00	198,00	
			"T7" 0+0+1+0		1,000			
			"T12"8+0+0+0		8,000			
170	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	110,000	31,00	3 410,00	
			"T1"0+9+10+11		30,000			
			"T2"0+12+12+12		36,000			
			"T4"0+8+8+8		24,000			
			"T5"0+4+4+5		13,000			
			"T6"0+1+1+1		3,000			
			"T8"1+0+0+0		1,000			
			"T10"1+0+0+0		1,000			
			"T13"0+1+1+0		2,000			
171	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	6,000	41,00	246,00	
			Poznámka k položce: - Demontáž a likvidace obkladu vnitřních parapetů mechanicky kotvenými/zazděnými laminotřískovými deskami, včetně kotevních prvků.					
			"T9"2+0+0+0		2,000			
			"T11"2+0+0+0		2,000			
			"T14"0+0+1+1		2,000			
172	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	1 054,000	7,80	8 221,20	
			"T1"6*2*30		360,000			
			"T2"1*36		36,000			
			"T4"4*2*24		192,000			
			"T5"12*2*13		312,000			
			"T6"3*2*3		18,000			
			"T7"4*2*1		8,000			
			"T8"3*2*1		6,000			
			"T9"(4+4)*2*2		32,000			
			"T10"(3+3)*1		6,000			
			"T11"4*8		32,000			
			"T12"1*8		8,000			
			"T13"6*2		12,000			
			"T14"8*2*2		32,000			
			Součet		1 054,000			
173	K	766622862	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	36,000	9,30	334,80	
			"T2"1*36		36,000			
			Součet		36,000			

PČ T

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,000	161,00	644,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm								
"V17 250 x 2200"4					4,000			
175	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	9,000	133,00	1 197,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm								
Poznámka k položce:								
Montáž oplechování venkovního parapetu bude provedena montážním lepidlem, včetně tvarové úpravy plechových profilů. Svislé lemy oplechování budou v místě ostění ustoupeny pod štukovou vrstvu povrchové úpravy.								
"V7 310 x 850"1					1,000			
"V12 320 x 1000"8					8,000			
176	K	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	60,000	183,00	10 980,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm								
Poznámka k položce:								
Montáž oplechování venkovního parapetu bude provedena montážním lepidlem, včetně tvarové úpravy plechových profilů. Svislé lemy oplechování budou v místě ostění ustoupeny pod štukovou vrstvu povrchové úpravy.								
"V2 330 x 1200"36					36,000			
"V4a 490 x 1550"8					8,000			
"V4b 390 x 1550"8					8,000			
"V4c 340 x 1550"8					8,000			
177	K	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	32,000	248,00	7 936,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm								
Poznámka k položce:								
Montáž oplechování venkovního parapetu bude provedena montážním lepidlem, včetně tvarové úpravy plechových profilů. Svislé lemy oplechování budou v místě ostění ustoupeny pod štukovou vrstvu povrchové úpravy.								
"V1a 310 x 2300"19					19,000			
"V1b 460 x 2300"5					5,000			
"V1c 560 x 2300"3					3,000			
"V1d 390 x 2300"3					3,000			
"V8 340 x 1900"1					1,000			
"V10 290 x 2100"1					1,000			
178	K	766694124	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	27,000	266,00	7 182,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm								
Poznámka k položce:								
Montáž oplechování venkovního parapetu bude provedena montážním lepidlem, včetně tvarové úpravy plechových profilů. Svislé lemy oplechování budou v místě ostění ustoupeny pod štukovou vrstvu povrchové úpravy.								
"V3 330 x 4200"1					1,000			
"V5a 310 x 4200"12					12,000			
"V5b 360 x 4200"1					1,000			
"V9 610 x 2900"2					2,000			
"V11 560 x 2900"6					6,000			
"V13 330 x 4200"1					1,000			
"V14a 500 x 2900"1					1,000			
"V14b 550 x 2900"1					1,000			
"V16 690 x 2850"2					2,000			
179	M	766D21	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V1a	kus	19,000	2 690,00	51 110,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblináním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hloubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
310 x 2300 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"4 4,000

"2.NP"7 7,000

"3.NP"8 8,000

180	M	766D22	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V1b	kus	5,000	2 690,00	13 450,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	----------	-----------	--

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblináním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hloubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
460 x 2300 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"2 2,000

"2.NP"3 3,000

181	M	766D23	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V1c	kus	3,000	2 690,00	8 070,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

PČ Ty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hlubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurov v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
560 x 2300 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"3

3,000

182	M	766D24	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V1d	kus	3,000	2 690,00	8 070,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hlubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurov v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
390 x 2300 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"3.NP"3

3,000

183	M	766D25	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V2	kus	36,000	1 405,00	50 580,00	
-----	---	--------	---	-----	--------	----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:

Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.

Základní profil:

Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.

Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.

Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.

Povrchová úprava dřeva:

Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.

1) Hlubková impregnace

2) Barevná impregnace

3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m

4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m

Barva:

Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.

Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.

Montáž:

Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.

ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:

330 x 1200 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"12

12,000

"2.NP"12

12,000

"3.NP"12

12,000

184	M	766D26	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V3	kus	1,000	4 915,00	4 915,00	
-----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	--

Popis:

Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.

Základní profil:

Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.

Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.

Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.

Povrchová úprava dřeva:

Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.

1) Hlubková impregnace

2) Barevná impregnace

3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m

4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m

Barva:

Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.

Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.

Montáž:

Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.

ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:

330 x 4200 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"1

1,000

185	M	766D27	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V4a	kus	8,000	1 815,00	14 520,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	----------	-----------	--

PČ T

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
 Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
 Základní profil:
 Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
 Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
 Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
 Povrchová úprava dřeva:
 Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
 1) Hlubková impregnace
 2) Barevná impregnace
 3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
 4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m
 Barva:
 Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
 Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
 Rozměrová a tvarová úprava prvku:
 Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
 Montáž:
 Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
 ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
 490 x 1550 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"8

8,000

186	M	766D28	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V4b	kus	8,000	1 815,00	14 520,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	----------	-----------	--

Popis:
 Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
 Základní profil:
 Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
 Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
 Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
 Povrchová úprava dřeva:
 Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
 1) Hlubková impregnace
 2) Barevná impregnace
 3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
 4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m
 Barva:
 Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
 Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
 Rozměrová a tvarová úprava prvku:
 Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
 Montáž:
 Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
 ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
 390 x 1550 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"2.NP"8

8,000

187	M	766D29	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V4c	kus	8,000	1 815,00	14 520,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hlubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
340 x 1550 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"3.NP"8

8,000

188	M	766D30	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V5a	kus	12,000	4 915,00	58 980,00	
-----	---	--------	--	-----	--------	----------	-----------	--

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hlubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
310 x 4200 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"3

3,000

"2.NP"4

4,000

"3.NP"5

5,000

189	M	766D31	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V5b	kus	1,000	4 915,00	4 915,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hlubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazou v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
360 x 4200 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"1

1,000

190	M	766D32	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V7	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
-----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	--

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hlubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazou v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
310 x 850 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"2.NP"1

1,000

191	M	766D33	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V8	kus	1,000	2 222,00	2 222,00	
-----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	--

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hlubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurov v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
340 x 1900 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)
Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"1

1,000

192	M	766D34	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V9	kus	2,000	3 395,00	6 790,00	
-----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	--

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hlubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurov v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
610 x 2900 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)
Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"2

2,000

193	M	766D35	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V10	kus	1,000	2 459,00	2 459,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
 Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
 Základní profil:
 Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
 Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
 Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
 Povrchová úprava dřeva:
 Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
 1) Hlubková impregnace
 2) Barevná impregnace
 3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
 4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m
 Barva:
 Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
 Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
 Rozměrová a tvarová úprava prvku:
 Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
 Montáž:
 Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
 ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
 290 x 2100 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"1

1,000

194	M	766D36	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V11	kus	6,000	3 390,00	20 340,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	----------	-----------	--

Popis:
 Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
 Základní profil:
 Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
 Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
 Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
 Povrchová úprava dřeva:
 Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
 1) Hlubková impregnace
 2) Barevná impregnace
 3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
 4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m
 Barva:
 Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
 Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
 Rozměrová a tvarová úprava prvku:
 Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
 Montáž:
 Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
 ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
 560 x 2900 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"2

2,000

"2.NP"2

2,000

"3.NP"2

2,000

195	M	766D37	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V12	kus	8,000	1 170,00	9 360,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblinami, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hlubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurov v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
320 x 1000 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)
Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"8

8,000

196	M	766D38	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V13	kus	1,000	4 915,00	4 915,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblinami, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hlubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurov v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
330 x 4200 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)
Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"2.NP"1

1,000

197	M	766D39	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V14a	kus	1,000	3 395,00	3 395,00	
-----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	--

PČ T.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hloubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprérenového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
500 x 2900 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"2.NP"1

1,000

198	M	766D40	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V14b	kus	1,000	3 395,00	3 395,00	
-----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	--

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hloubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprérenového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
550 x 2900 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"3.NP"1

1,000

199	M	766D41	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V16	kus	2,000	3 335,00	6 670,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hlubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
690 x 2850 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"2

2,000

200	M	766D42	Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska OZN. V17	kus	4,000	695,00	2 780,00	
-----	---	--------	---	-----	-------	--------	----------	--

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska.
Základní profil:
Homogenní jádro profilu bude vyrobeno z tvrdého pěnového PVC s koextrudovaným pláštěm zajišťujícím trvalou stabilitu vůči UV záření. Materiál je určen do trvale vlhkého prostředí.
Tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 9 mm.
Pohledová výška včetně pravouhlého nosu bude minimálně 35 mm.
Povrchová úprava materiálu:
Povrchová úprava parapetních desek bude odolná mechanickému poškození.
Barva desek bude bílá.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, včetně dodávky a montáže plastových dilatačních krytek.
Montáž:
Parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
250 x 2200 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"4

4,000

201	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	3 550,000	1,30	4 615,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------	----------------

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

767 - Konstrukce zámečnické

61 926,15

202	K	767-001	Demontáž, úprava a zpětná montáž ocelových venkovních mříží OZN.: Z2	m2	6,561	586,00	3 844,75	
-----	---	---------	--	----	-------	--------	----------	--

Popis:
V souvislosti s úpravou částí stavebních otvorů v 1.PP bude nezbytné vybourání stávajících venkovních předokenních kovových mříží a jejich rozměrová úprava.
S ohledem na stávající výškovou konfiguraci venkovních zpevněných ploch v místě instalovaných mříží bude nezbytná jejich svislá rozměrová úprava. Horní vodorovný nosič bude strojně oddělen od spodního nosiče se svislým členěním. Strojním dělením bude provedena délková úprava svislého členění mříží v souladu s úpravou výšky stavebních otvorů z venkovní strany tak, aby byla jednotná pohledová struktura zpětně instalovaných upravených mříží. Po provedení délkové úpravy budou rozměrově upravené části mříží svařeny v ochranné atmosféře CO2.
Ocelová konstrukce bude otryskána a povrchově upravena práškovým lakováním.
Barva bude hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016.
Zpětná montáž mříží bude chemickým vlepáním dvousložkovým tmelem do předvrtaných otvorů ve zdivu z plných pálených cihel.
ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ:
2050 x 835 mm - 1 ks
2050 x 710 mm - 1 ks
2125 x 610 mm - 1 ks
2125 x 385 mm - 1 ks
"S5"2,05*1+0+0+0 2,050
"S6"2,05*0,875+0+0+0 1,794

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"S7"2,05*0,775+0+0+0		1,589			
			"S8"2,05*0,55+0+0+0		1,128			
203	K	767-002	Dodávka a montáž lankového zábradlí OZN.:Z1	ks	4,000	13 800,00	55 200,00	

Popis:

Venkovní ochranné zábradlí z lankového systému.

Zábradlí je určeno k instalaci do venkovního ostění okenních otvorů tvořeného zdívkou z plných pálených cihel, povrchově upraveného dvouvrstvou štukovou omítkou.

Jedná se o zábradlí do prostoru s nízkým provozem, s omezeným přístupem osob.

Lankový systém:

Funkce zábradlí bude splněna použitím systémového souboru nerezových lankových setů kotvených do venkovního ostění stavebních otvorů.

Set je tvořen vždy lankem a dvěma nalisovanými terminály, s levým a pravým závitem.

Do konstrukce zdíva z plných cihel budou předvrtány otvory, do kterých budou chemicky vlepeny závitové tyče, ke kterým budou našroubovány terminály.

Lanko: průměr 4 mm, konstrukce 7x7

Lankový terminál: s vnitřním závitem pro závitovou tyč a dutinou pro zasunutí a nalisování lanka; 1 ks levý závit + 1 ks pravý závit

Závitová tyč: minimální průměr 6 mm

Kotevní hloubka závitové tyče: minimálně 120 mm, s ohledem na stav kotevního prostředí

Kotvení: chemické vlepení dvousložkovým tmelem

Počet lankových setů na jeden stavební otvor:

10 ks

KOTEVNÍ ROZTEČ:

Maximální vzdálenost povrchově upraveného ostění stavebních otvorů.

2100 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Zábradlí bude svým provedením a funkcí v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí.

2)

Před zahájením výroby nebo úpravy lankových setů bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

0+0+0+4

4,000

204	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	124,000	14,60	1 810,40	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

Poznámka k položce:

Vybourání, demontáž a likvidace obkladu vnitřních parapetů z ocelového plechu

"T10"10,5+0+0+0

10,500

"T11"

"S9"0+(16,5*2)+(16,5*2)+(16,5*2)

99,000

"S10"0+0+(14,5*1)+0

14,500

205	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	510,000	2,10	1 071,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	---------	------	----------	----------------

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

771 - Podlahy z dlaždic

2 669,56

206	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	2,000	22,50	45,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	----------------

Keramický soklík:

Stávající kontaktně lepený spárovaný obklad soklu keramickou dlažbou, navazující na stavební otvor s výplňovým prvkem, bude v nezbytně nutném rozsahu otloučen, včetně podkladní vápeno-cementové jádrové omítky.

Předpokládáme, že výměra otloučení soklu nepřesáhne 1 m z každé strany stavebního otvoru.

Spáry cihelného zdíva budou vyčištěny do hloubky 20 mm.

Výška soklu je 150 mm.

"T7"0+0+2+0

2,000

207	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem v do 150 mm	m	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. Specifikace: - voda záměšová i ošetřovací materiál spárovací tmel: - Cementová malta modifikovaná polymerem, vodooodpudivá, pro výplň spár do šířky 6 mm - Konzistence jemný prášek - Objemová hmotnost 1000 - 1400 kg/m - Obsah pevných látek 100% - Zdravotní závadnost dle EEC 88/379 Ne - Hořlavost Ne - Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech (prEN 12808-3) - min. 7,0 MPa - Pevnost v tlaku po 28 dnech (prEN 12808-3) - min. 42,0 MPa - Pevnost v tahu za ohybu po zmrazovacích cyklech - min. 6,0 MPa (prEN 12808-3) - Pevnost v tlaku po zmrazovacích cyklech - min. 44,0 MPa (prEN 12808-0) - Odolnost proti otěru (prEN 12808-2) - min. 500 (ztráta v N / mm) - Smršťení (mm/m) (prEN 12808-4) - max. 1,9 - Nasákavost (g) po 30 min. (prEN 12808-5) - 1,5 - Nasákavost (g) po 4 hodinách (prEN 12808-5) - 2,4 materiál lepicí tmel na dlažby: Cementové flexibilní lepidlo na obklady a dlažby z keramiky se sníženým vertikálním skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí Specifikace: - Konzistence - jemný prášek - Barva - bílá nebo šedá - Objemová hmotnost [kg/ml] - 1 300 - Obsah sušiny - 100% - Zdravotní závadnost dle EEC 88/379 - NE ÚDAJE PRO POUŽITÍ při +23°C a 50% rel.vlhkosti vzduchu: - Mísící poměr - 100 dílů Keraflexu na 30 až 32 váhových dílů vody - Konzistence hmoty - pasta - Objemová hmotnost [kg/m] - 1500 - pH hmoty - 13 - Zpracovatelnost směsi - více než 8 hodin "balkon"2 2,000								
208	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,000	84,00	168,00	CS ÚRS 2013 01
Keramická dlažba: Stávající kontaktně lepená spárovaná protiskluzová keramická dlažba na balkoně ve 2.NP, přístupném z místnosti číslo 2.03, bude otlučena v rozsahu nezbytně nutném pro vybourání stávajícího výplňového prvku v obvodovém zdivu a instalaci nové výplně. Předpokládáme, že plocha otlučené dlažby nepřesáhne 2 m². Formát dlažby je 150x150 mm, případně 200x200 mm. "balkon"2 2,000								
209	K	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	2,000	225,00	450,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 9 ks/ m2 "balkon"2 2,000								
210	M	597614060	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	3,486	460,00	1 603,56	CS ÚRS 2013 01
obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce stínuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsňené Color - hladké rozměr 19,8 x 19,8 x 0,9 Light Grey S "balkon"2+2*0,66 3,320 3,32*1,05 Přepočtené koeficientem množství 3,486								
211	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	2,000	7,50	15,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě "balkon"2 2,000								
212	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,000	33,00	66,00	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

materiál:

- Univerzální penetrace na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi a křemičitých plniv s velmi nízkým obsahem organických těkavých látek (VOC) pro zvýšení přidržitosti k podkladu, připravený k okamžitému použití, před nanášením omítek, stěrek a lepidel na keramiku.

Konzistence: krémově tekutá.

Barva: šedá.

Objemová hmotnost (g/cm3): 1,51

Obsah sušiny: 72%

Viskozita dle Brookfielda (mPa·s): 3000

Čekací doba před nanášením vyrovnávací omítky: 15-20 minut.

Čekací doba před nanášením stěrky: 30 minut.

Připustná teplota pro nanášení: od +5 do +35 °C.

EMICODE: EC1 - velmi nízký obsah emisí.

Skladovatelnost: 24 měsíců.

Nanášení: štětcem nebo válečkem.

práce:

- příprava podkladu, zametením a vysátím

- rozmíchání penetrace,

- nátěr pomocí aplikačního válečku

- likvidace odpadu a úklid pracoviště

Položka neobsahuje žádný materiál.

"balkon"2

2,000

213	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	2,000	27,00	54,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	-----------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Podlahy - ostatní práce spárování silikonem

"balkon"2

2,000

214	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	2,000	10,00	20,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné

"balkon"2

2,000

215	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	20,000	6,40	128,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

2 821,00

216	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	2,000	18,00	36,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	----------------

Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty

Poznámka k položce:

Podlahová krytina:

V souvislosti s vybouráním výplňového prvku s dveřmi bude strojně oddělena a odstraněna část podlahové krytiny ve formě plnoplošně lepených dřevěných parket, včetně části mechanicky kotveného obvodového dřevěného profilu.

Předpokládáme, že rozsah demontáže podlahové krytiny nepřesáhne šířku vnitřního ostění stavebního otvoru.

"T7 balkon"0+0+(1+1)+0

2,000

217	K	775413110	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjené s přetmelněním	m	2,000	26,00	52,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	----------------

Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjené, s přetmelněním

218	M	614181010	lišta dřevěná dub 8x35 mm	m	2,000	37,00	74,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

lišty dřevěné pro technické účely (krycí, ukončující, podlahové, tapetové a ostatní) lišty podlahové (parketové) rozměr 8 x 35 mm dub

"T7"2

2,000

219	K	775510953	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 2 m2	kus	1,000	492,00	492,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy přes 1 do 2 m2

"T7"1

1,000

220	M	611921480	vlysy parketové buk tl 21 mm š 50 mm d.300 mm l (výběr)	m2	2,000	570,00	1 140,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

podlahoviny dřevěné vlysy parketové tloušťka 21 mm dřevina buk šířka mm délka mm jakost 50 300 l (výběr)

"T7"2

2,000

221	K	775511830	Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt	m2	2,000	51,00	102,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Demontáž podlah vlysových bez lišt přibíjených

Poznámka k položce:

Podlahová krytina:

V souvislosti s vybouráním výplňového prvku s dveřmi bude strojně oddělena a odstraněna část podlahové krytiny ve formě plnoplošně lepených dřevěných parket, včetně části mechanicky kotveného obvodového dřevěného profilu.

Předpokládáme, že rozsah demontáže podlahové krytiny nepřesáhne šířku vnitřního ostění stavebního otvoru.

"T7 balkon"0+0+(1+1)+0

2,000

222	K	775591901	Oprava podlah dřevěných - tmelení dílčích defektů vlysových, parketových podlah	kus	2,000	39,00	78,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------	----------------

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení dílčích defektů, podlah vlysových, parketových

"T7"2

2,000

223	K	775591911	Oprava podlah dřevěných - broušení hrubé	m2	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace hrubé

"T7"2

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	775591912	Oprava podlah dřevěných - broušení střední	m2	2,000	36,00	72,00	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace střední					
			"T7"2	2,000				
225	K	775591913	Oprava podlah dřevěných - broušení jemné	m2	2,000	34,00	68,00	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace jemné					
			"T7"2	2,000				
226	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	2,000	2,00	4,00	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí					
			"T7"2	2,000				
227	K	775591929	Oprava podlah dřevěných - celkové lakování	m2	2,000	290,00	580,00	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování celkové základní lak, mezibroušení, vrchní lak, mezibroušení, vrchní lak					
			"T7"2	2,000				
228	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	18,000	1,50	27,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

19 042,62

229	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,153	310,00	6 867,43	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Montáž obkládů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2
Keramické obklady:

Stěny, ostění a parapety stavebních otvorů s výplňovými prvky v místnostech s keramickým obkladem budou nově obloženy keramickým obkladem totožného formátu, případně tloušťky a dekoru příbuzného se zbývajícím obkladem v místnostech.

Podklad pod keramický obklad bude tvořen jednovrstvou vápeno-cementovou jádrovou omítkou na síťovité aplikovaný cementový podhroz s penetrovaným podkladem, určené pro ruční zpracování do vnitřního použití.

Lepení keramického obkladu bude prováděno s použitím flexibilního nano-strukturálního lepidla na bázi cementu, pro vnitřní použití.

Spárování keramického obkladu bude provedeno vodotěsnou nano-strukturální spárovací hmotou světle šedé nebo bílé barvy, na bázi cementu. Šířka spáry bude totožná se zbývajícím plochou obkladu.

Součástí položky pro montáž keramických obkládů je dodávka, rozměrová a tvarová úprava a montáž plastových dekorativních profilů pro vodorovné a svislé vnější rohy.

Všechny použité omítky, tmely a spárovací hmoty nebo jejich části budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.

Formát keramických obkládů bude zpravidla 150x150 mm, případně 250x200 mm.

Poznámka k položce:

Místnosti číslo:

1.14

2.17

3.13

$$\begin{aligned} & "T6"0+((3,125+0,3)*2,125)+((3,125+0,3)*2,125)+ \\ & ((3,275+0,3)*2,125) \end{aligned} \quad 22,153$$

230	M	597612550	obkladačky keramické - (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm l. j.	m2	22,818	250,00	5 704,50	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

obkladačky a dlaždice keramické kuchyně - RAKO obkladačky formát 14,8 x14,8 x 0,6 cm (barevné) CLASSIC l.j.

$$\begin{aligned} & "T6"0+((3,125+0,3)*2,125)+((3,125+0,3)*2,125)+ \\ & ((3,275+0,3)*2,125) \end{aligned} \quad 22,153$$

$$22,153*1,03 \text{ Přepočtené koeficientem množství} \quad 22,818$$

231	K	781419191	Příplatek k montáži obkládů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	22,153	25,00	553,83	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Montáž obkládů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě

$$\begin{aligned} & "T6"0+((3,125+0,3)*2,125)+((3,125+0,3)*2,125)+ \\ & ((3,275+0,3)*2,125) \end{aligned} \quad 22,153$$

232	K	781419192	Příplatek k montáži obkládů vnitřních pórovinných za omezený prostor	m2	22,153	144,00	3 190,03	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Montáž obkládů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za obklady v omezeném prostoru

$$\begin{aligned} & "T6"0+((3,125+0,3)*2,125)+((3,125+0,3)*2,125)+ \\ & ((3,275+0,3)*2,125) \end{aligned} \quad 22,153$$

233	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	10,425	76,00	792,30	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací

$$"T6"0+(3,125+0,3)+(3,125+0,3)+(3,275+0,3) \quad 10,425$$

234	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkládů	m2	22,153	33,00	731,05	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

$$\begin{aligned} & "T6"0+((3,125+0,3)*2,125)+((3,125+0,3)*2,125)+ \\ & ((3,275+0,3)*2,125) \end{aligned} \quad 22,153$$

235	K	781495115	Spárování vnitřních obkládů silikonem	m	10,425	28,00	291,90	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	-------	--------	----------------

Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem

$$"T6"0+(3,125+0,3)+(3,125+0,3)+(3,275+0,3) \quad 10,425$$

236	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	6,000	28,00	168,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN

$$"T6"0+2+2+2 \quad 6,000$$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.09"27,055*2,475-0,9*0,72		66,313			
			"1.17"31,861*2,575-0,9*0,77		81,349			
			"2.01"32,057*1,8		57,703			
			"2.08"33,125*2,55-0,9*0,77		83,776			
			"2.09"20,65*3,75-0,9*1,97		75,665			
			"2.10"20,35*3,75-0,9*1,97		74,540			
			"2.11"20,8*3,75-0,9*1,97		76,227			
			"3.05"30*2,275-0,9*0,67		67,647			
			"3.06"20,4*3,575-0,9*1,97		71,157			
			"3.07"30,2*2,275-0,9*0,67		68,102			
241	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 5,00 m	m2	4 225,212	9,60	40 562,04	CS ÚRS 2013 01
			Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
			"1.02"21,61		21,610			
			"1.03"21,29		21,290			
			"1.05"50,40		50,400			
			"1.10"33,09		33,090			
			"1.11"14,25		14,250			
			"1.12"12,94		12,940			
			"1.13"69,75		69,750			
			"1.14"13,28		13,280			
			"1.15"39,51		39,510			
			"1.16"67,15		67,150			
			"2.02"22,26		22,260			
			"2.03"40,16		40,160			
			"2.04"22,59		22,590			
			"2.05"23,78		23,780			
			"2.06"24,68		24,680			
			"2.07"51,63		51,630			
			"2.13"33,46		33,460			
			"2.14"14,86		14,860			
			"2.15"12,85		12,850			
			"2.16"69,92		69,920			
			"2.17"13,28		13,280			
			"2.18"40,91		40,910			
			"2.19"68,50		68,500			
			"2.20"62,54		62,540			
			"3.01"65,13		65,130			
			"3.02"85,67		85,670			
			"3.03"32,76		32,760			
			"3.04"74,96		74,960			
			"3.09"38,46		38,460			
			"3.10"12,22		12,220			
			"3.11"13,72		13,720			
			"3.12"73,87		73,870			
			"3.13"13,92		13,920			
			"3.14"42,37		42,370			
			"3.15"43,26		43,260			
			"3.16"44,65		44,650			
			"3.17"50,32		50,320			
			"1.02"20,6*1,775		36,565			
			"1.03"20,55*2,875-0,9*0,77		58,388			
			"1.05"28,445*2,7-0,9*0,77		76,109			
			"1.08"20,8*3,9-0,9*1,97		79,347			
			"1.10"27*2,675-2*0,9*0,645		71,064			
			"1.11"15,163*2,8-2*0,9*0,645		41,295			
			"1.12"15,65*4,125-0,9*1,97		62,783			
			"1.13"33,95*2,725-0,9*0,77		91,821			
			"1.14"14,75*2		29,500			
			"1.15"25,057*2,825-0,9*0,67		70,183			
			"1.16"33,35*2,65-0,9*0,77		87,685			
			"2.02"21*3,975-0,9*1,97		81,702			
			"2.03"25,4*2,025		51,435			
			"2.04"21,55*3,975-3*0,9*1,97		80,342			
			"2.05"20,297*3,975		80,681			
			"2.06"21,05*3,975-0,9*1,97		81,901			
			"2.07"28,796*3,975-0,9*1,97-0,8*1,97		111,115			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"2.13"27,747*2,575-0,9*0,645		70,868			
			"2.14"15,538*2,825-2*0,9*0,645		42,734			
			"2.15"15,45*4,15-0,9*1,97		62,345			
			"2.16"34*2,95-0,9*0,77		99,607			
			"2.17"14,75*2,025		29,869			
			"2.18"25,458*2,775-0,9*0,77		69,953			
			"2.19"33,8*2,775-0,9*0,77		93,102			
			"2.20"32,49*2,775-0,9*0,77		89,467			
			"3.01"32,813*2,95-2*0,9*0,77		95,412			
			"3.02"39,8*3,775-3*0,9*0,77		148,166			
			"3.03"23,647*4,15-3*0,9*1,97		92,816			
			"3.04"35,694*2,95-2*0,9*0,77		103,911			
			"3.09"30,419*3-0,9*0,645-0,8*0,645-1,8*0,645		89,000			
			"3.10"14,6*3,975-0,9*1,97-0,8*1,97-1,8*1,97		51,140			
			"3.11"15,75*3,975-0,8*1,97		61,030			
			"3.12"34,8*2,75-0,9*0,77		95,007			
			"3.13"15,05*2,2		33,110			
			"3.14"25,907*2,525-2*0,9*0,67		64,209			
			"3.15"26,35*2,575-2*0,9*0,72		66,555			
			"3.16"26,75*2,575-3*0,9*0,72		66,937			
			"3.17"28,487*2,575-2*0,9*0,72		72,058			

242	K	784111019	Obroušení podkladu omítnutého na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	124,087	10,90	1 352,55	CS ÚRS 2013 01
			Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m					
			"2.12sch"8,09		8,090			
			"3.08sch"8,09		8,090			
			"2.12sch"15,325*2,625		40,228			
			"3.08sch"12,953*5,225		67,679			

243	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 765,315	19,00	33 540,99	CS ÚRS 2013 01
			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
			"0.01"97,72		97,720			
			"0.02"129,76		129,760			
			"0.03"24,91		24,910			
			"0.04"17,58		17,580			
			"0.07"17,13		17,130			
			"0.08"16,25		16,250			
			"0.09"17,86		17,860			
			"0.10"5,23		5,230			
			"1.17"61,73		61,730			
			"2.01"64,07		64,070			
			"0.01"41,344*1,5		62,016			
			"0.02"51,5*1,625-2,65*1,97		78,467			
			"0.03"15,16*1,6-0,8*0,92		23,520			
			"0.04"17,711*2,125-2*0,9*1,97-0,8*1,97-1*2*1,97		41,124			
			"0.07"16,85*2,975-0,8*1,97		48,553			
			"0.08"16,5*2,975-0,8*1,97		47,512			
			"0.09"17*2,975-0,8*1,97		48,999			
			"0.10"6,6*1,925		12,705			
			"1.01"31,866*1,675		53,376			
			"1.04"27,848*2,375-0,9*0,77		65,446			
			"1.06"20,4*1,625		33,150			
			"1.07"26,25*2,925-0,9*1,17		75,728			
			"1.09"27,055*2,475-0,9*0,72		66,313			
			"1.17"31,861*2,575-0,9*0,77		81,349			
			"2.01"32,057*1,8		57,703			
			"2.08"33,125*2,55-0,9*0,77		83,776			
			"2.09"20,65*3,75-0,9*1,97		75,665			
			"2.10"20,35*3,75-0,9*1,97		74,540			
			"2.11"20,8*3,75-0,9*1,97		76,227			
			"3.05"30*2,275-0,9*0,67		67,647			
			"3.06"20,4*3,575-0,9*1,97		71,157			
			"3.07"30,2*2,275-0,9*0,67		68,102			

244	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	4 044,612	20,00	80 892,24	CS ÚRS 2013 01
			Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
			"1.02"21,61		21,610			
			"1.03"21,29		21,290			
			"1.05"50,40		50,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.10"33,09		33,090			
			"1.11"14,25		14,250			
			"1.12"12,94		12,940			
			"1.13"69,75		69,750			
			"1.14"13,28		13,280			
			"1.15"39,51		39,510			
			"1.16"67,15		67,150			
			"2.02"22,26		22,260			
			"2.03"40,16		40,160			
			"2.04"22,59		22,590			
			"2.05"23,78		23,780			
			"2.06"24,68		24,680			
			"2.07"51,63		51,630			
			"2.13"33,46		33,460			
			"2.14"14,86		14,860			
			"2.15"12,85		12,850			
			"2.16"69,92		69,920			
			"2.17"13,28		13,280			
			"2.18"40,91		40,910			
			"2.19"68,50		68,500			
			"2.20"62,54		62,540			
			"3.01"65,13		65,130			
			"3.02"85,67		85,670			
			"3.03"32,76		32,760			
			"3.04"74,96		74,960			
			"3.09"38,46		38,460			
			"3.10"12,22		12,220			
			"3.11"13,72		13,720			
			"3.12"73,87		73,870			
			"3.13"13,92		13,920			
			"1.02"20,6*1,775		36,565			
			"1.03"20,55*2,875-0,9*0,77		58,388			
			"1.05"28,445*2,7-0,9*0,77		76,109			
			"1.08"20,8*3,9-0,9*1,97		79,347			
			"1.10"27*2,675-2*0,9*0,645		71,064			
			"1.11"15,163*2,8-2*0,9*0,645		41,295			
			"1.12"15,65*4,125-0,9*1,97		62,783			
			"1.13"33,95*2,725-0,9*0,77		91,821			
			"1.14"14,75*2		29,500			
			"1.15"25,057*2,825-0,9*0,67		70,183			
			"1.16"33,35*2,65-0,9*0,77		87,685			
			"2.02"21*3,975-0,9*1,97		81,702			
			"2.03"25,4*2,025		51,435			
			"2.04"21,55*3,975-3*0,9*1,97		80,342			
			"2.05"20,297*3,975		80,681			
			"2.06"21,05*3,975-0,9*1,97		81,901			
			"2.07"28,796*3,975-0,9*1,97-0,8*1,97		111,115			
			"2.13"27,747*2,575-0,9*0,645		70,868			
			"2.14"15,538*2,825-2*0,9*0,645		42,734			
			"2.15"15,45*4,15-0,9*1,97		62,345			
			"2.16"34*2,95-0,9*0,77		99,607			
			"2.17"14,75*2,025		29,869			
			"2.18"25,458*2,775-0,9*0,77		69,953			
			"2.19"33,8*2,775-0,9*0,77		93,102			
			"2.20"32,49*2,775-0,9*0,77		89,467			
			"3.01"32,813*2,95-2*0,9*0,77		95,412			
			"3.02"39,8*3,775-3*0,9*0,77		148,166			
			"3.03"23,647*4,15-3*0,9*1,97		92,816			
			"3.04"35,694*2,95-2*0,9*0,77		103,911			
			"3.09"30,419*3-0,9*0,645-0,8*0,645-1,8*0,645		89,000			
			"3.10"14,6*3,975-0,9*1,97-0,8*1,97-1,8*1,97		51,140			
			"3.11"15,75*3,975-0,8*1,97		61,030			
			"3.12"34,8*2,75-0,9*0,77		95,007			
			"3.13"15,05*2,2		33,110			
			"3.14"25,907*2,525-2*0,9*0,67		64,209			
			"3.15"26,35*2,575-2*0,9*0,72		66,555			
			"3.16"26,75*2,575-3*0,9*0,72		66,937			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"3.17"28,487*2,575-2*0,9*0,72		72,058			
245	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	124,087	22,50	2 791,96	CS ÚRS 2013 01
			Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m					
			"2.12sch"8,09		8,090			
			"3.08sch"8,09		8,090			
			"2.12sch"15,325*2,625		40,228			
			"3.08sch"12,953*5,225		67,679			
246	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	255,468	12,00	3 065,62	CS ÚRS 2013 01
			Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m					
			"T1"0+(2,025*9)+(2,025*10)+(2,025*11)		60,750			
			"T2a"0+(1,2*6)+(1,2*5)+(1,2*5)		19,200			
			"T2b"0+(1,2*6)+(1,2*7)+(1,2*7)		24,000			
			"T3"0+(3,95*1)+0+0		3,950			
			"T4"0+(1,325*8)+(1,325*8)+(1,325*8)		31,800			
			"T5a"0+(3,95*3)+(3,95*3)+(3,95*3)		35,550			
			"T5b"0+(3,95*1)+(3,95*1)+(3,95*1)		11,850			
			"T5c"0+0+0+(3,95*1)		3,950			
			"T6"0+(2*1)+(2*1)+(2*1)		6,000			
			"T7"0+0+(0,668*1)+0		0,668			
			"T8"1*(1*1)+0+0+0		1,700			
			"T9"2*(2*2)+0+0+0		5,300			
			"T10"2*(1)+0+0+0		2,000			
			"T11"0+(2,65*2)+(2,65*2)+(2,65*2)		15,900			
			"T12"0*(0,9*8)+0+0+0		7,200			
			"T13"0+0+(3,95*1)+0		3,950			
			"T14"0+0+(2,7*1)+(2,7*1)		5,400			
			"T15"0+0+0+(2,7*1)		2,700			
			"T16"2*(2*2)+0+0+0		5,400			
			"S5"2,05+0+0+0		2,050			
			"S6"2,05+0+0+0		2,050			
			"S7"2,05+0+0+0		2,050			
			"S8"2,05+0+0+0		2,050			
247	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 765,315	16,50	29 127,70	CS ÚRS 2013 01
			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
			"0.01"97,72		97,720			
			"0.02"129,76		129,760			
			"0.03"24,91		24,910			
			"0.04"17,58		17,580			
			"0.07"17,13		17,130			
			"0.08"16,25		16,250			
			"0.09"17,86		17,860			
			"0.10"5,23		5,230			
			"1.17"61,73		61,730			
			"2.01"64,07		64,070			
			"0.01"41,344*1,5		62,016			
			"0.02"51,5*1,625-2,65*1,97		78,467			
			"0.03"15,16*1,6-0,8*0,92		23,520			
			"0.04"17,7*1,2,7*2,2-2,6*1,7-0,9,1,7-0,9,1,7-1,7*1,97		41,124			
			"0.07"16,85*2,975-0,8*1,97		48,553			
			"0.08"16,5*2,975-0,8*1,97		47,512			
			"0.09"17*2,975-0,8*1,97		48,999			
			"0.10"6,6*1,925		12,705			
			"1.01"31,866*1,675		53,376			
			"1.04"27,848*2,375-0,9*0,77		65,446			
			"1.06"20,4*1,625		33,150			
			"1.07"26,25*2,925-0,9*1,17		75,728			
			"1.09"27,055*2,475-0,9*0,72		66,313			
			"1.17"31,861*2,575-0,9*0,77		81,349			
			"2.01"32,057*1,8		57,703			
			"2.08"33,125*2,55-0,9*0,77		83,776			
			"2.09"20,65*3,75-0,9*1,97		75,665			
			"2.10"20,35*3,75-0,9*1,97		74,540			
			"2.11"20,8*3,75-0,9*1,97		76,227			
			"3.05"30*2,275-0,9*0,67		67,647			
			"3.06"20,4*3,575-0,9*1,97		71,157			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"3.07"30,2*2,275-0,9*0,67		68,102			
248	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	4 281,620	17,00	72 787,54	CS ÚRS 2013 01
			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
			"1.02"21,61		21,610			
			"1.03"21,29		21,290			
			"1.05"50,40		50,400			
			"1.10"33,09		33,090			
			"1.11"14,25		14,250			
			"1.12"12,94		12,940			
			"1.13"69,75		69,750			
			"1.14"13,28		13,280			
			"1.15"39,51		39,510			
			"1.16"67,15		67,150			
			"2.02"22,26		22,260			
			"2.03"40,16		40,160			
			"2.04"22,59		22,590			
			"2.05"23,78		23,780			
			"2.06"24,68		24,680			
			"2.07"51,63		51,630			
			"2.12sch"8,09		8,090			
			"2.13"33,46		33,460			
			"2.14"14,86		14,860			
			"2.15"12,85		12,850			
			"2.16"69,92		69,920			
			"2.17"13,28		13,280			
			"2.18"40,91		40,910			
			"2.19"68,50		68,500			
			"2.20"62,54		62,540			
			"3.01"65,13		65,130			
			"3.02"85,67		85,670			
			"3.03"32,76		32,760			
			"3.04"74,96		74,960			
			"3.08sch"8,09		8,090			
			"3.09"38,46		38,460			
			"3.10"12,22		12,220			
			"3.11"13,72		13,720			
			"3.12"73,87		73,870			
			"3.13"13,92		13,920			
			"3.14"42,37		42,370			
			"3.15"43,26		43,260			
			"3.16"44,65		44,650			
			"3.17"50,32		50,320			
			"1.02"20,6*1,775		36,565			
			"1.03"20,55*2,875-0,9*0,77		58,388			
			"1.05"28,445*2,7-0,9*0,77		76,109			
			"1.08"20,8*3,9-0,9*1,97		79,347			
			"1.10"27*2,675-2*0,9*0,645		71,064			
			"1.11"15,163*2,8-2*0,9*0,645		41,295			
			"1.12"15,65*4,125-0,9*1,97		62,783			
			"1.13"33,95*2,725-0,9*0,77		91,821			
			"1.14"14,75*2		29,500			
			"1.15"25,057*2,825-0,9*0,67		70,183			
			"1.16"33,35*2,65-0,9*0,77		87,685			
			"2.02"21*3,975-0,9*1,97		81,702			
			"2.03"25,4*2,025		51,435			
			"2.04"21,55*3,975-3*0,9*1,97		80,342			
			"2.05"20,297*3,975		80,681			
			"2.06"21,05*3,975-0,9*1,97		81,901			
			"2.07"28,796*3,975-0,9*1,97-0,8*1,97		111,115			
			"2.12sch"15,325*2,625		40,228			
			"2.13"27,747*2,575-0,9*0,645		70,868			
			"2.14"15,538*2,825-2*0,9*0,645		42,734			
			"2.15"15,45*4,15-0,9*1,97		62,345			
			"2.16"34*2,95-0,9*0,77		99,607			
			"2.17"14,75*2,025		29,869			
			"2.18"25,458*2,775-0,9*0,77		69,953			

PČ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"2.19"33,8*2,775-0,9*0,77		93,102			
			"2.20"32,49*2,775-0,9*0,77		89,467			
			"3.01"32,813*2,95-2*0,9*0,77		95,412			
			"3.02"39,8*3,775-3*0,9*0,77		148,166			
			"3.03"23,647*4,15-3*0,9*1,97		92,816			
			"3.04"35,694*2,95-2*0,9*0,77		103,911			
			"3.09"30,419*3-0,9*0,645-0,8*0,645-1,8*0,645		89,000			
			"3.10"14,6*3,975-0,9*1,97-0,8*1,97-1,8*1,97		51,140			
			"3.11"15,75*3,975-0,8*1,97		61,030			
			"3.12"34,8*2,75-0,9*0,77		95,007			
			"3.13"15,05*2,2		33,110			
			"3.14"25,907*2,525-2*0,9*0,67		64,209			
			"3.15"26,35*2,575-2*0,9*0,72		66,555			
			"3.16"26,75*2,575-3*0,9*0,72		66,937			
			"3.17"28,487*2,575-2*0,9*0,72		72,058			

249	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	1 272,778	6,60	8 400,33	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	----------------

Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých

"T1"(2,225*2,425)*30	161,869
"T2a"(1,25*2,425)*16	48,500
"T2b"(1,25*2,425)*20	60,625
"T3"(4,1*2,425)*1	9,943
"T4"(1,5*2,325)*24	83,700
"T5a"(4,15*2,325)*9	86,839
"T5b"(4,15*2,325)*3	28,946
"T5c"(4,15*2,325)*1	9,649
"T6"(2,2*1,45)*3	9,570
"T7"(2,225*2,375)*1	5,284
"T8"(1,85*1,475)*1	2,729
"T9"(2,85*2)*2	11,400
"T10"(2,05*1,95)*1	3,998
"T11"(2,8*2,55)*6	42,840
"T12"(0,95*1,25)*8	9,500
"T13"(4,15*2,425)*1	10,064
"T14"(2,8*2,6)*2	14,560
"T15"(2,85*2,525)*1	7,196
"T16"(2,75*1,35)*2	7,425
"S5"(2,175*1,25)*2	5,438
"S6"(2,175*1,25)*2	5,438
"S7"(2,175*1,25)*2	5,438
"S8"(2,175*1,25)*2	5,438

Mezisoučet 636,389

250	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 765,315	51,00	90 031,07	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m

"0,01"97,72	97,720
"0,02"129,76	129,760
"0,03"24,91	24,910
"0,04"17,58	17,580
"0,07"17,13	17,130
"0,08"16,25	16,250
"0,09"17,86	17,860
"0,10"5,23	5,230
"1.17"61,73	61,730
"2.01"64,07	64,070
"0,01"41,344*1,5	62,016
"0,02"51,5*1,625-2,65*1,97	78,467
"0,03"15,16*1,6-0,8*0,92	23,520
"0,04"17,711 2,123-2 0,7 1,71-0,0 1,71-1 3*1 97	41,124
"0,07"16,85*2,975-0,8*1,97	48,553
"0,08"16,5*2,975-0,8*1,97	47,512
"0,09"17*2,975-0,8*1,97	48,999
"0,10"6,6*1,925	12,705
"1.01"31,866*1,675	53,376
"1.04"27,848*2,375-0,9*0,77	65,446
"1.06"20,4*1,625	33,150

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.07"26,25*2,925-0,9*1,17		75,728			
			"1.09"27,055*2,475-0,9*0,72		66,313			
			"1.17"31,861*2,575-0,9*0,77		81,349			
			"2.01"32,057*1,8		57,703			
			"2.08"33,125*2,55-0,9*0,77		83,776			
			"2.09"20,65*3,75-0,9*1,97		75,665			
			"2.10"20,35*3,75-0,9*1,97		74,540			
			"2.11"20,8*3,75-0,9*1,97		76,227			
			"3.05"30*2,275-0,9*0,67		67,647			
			"3.06"20,4*3,575-0,9*1,97		71,157			
			"3.07"30,2*2,275-0,9*0,67		68,102			
251	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	4 225,212	53,00	223 936,24	CS ÚRS 2013 01

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

"1.02"21,61	21,610
"1.03"21,29	21,290
"1.05"50,40	50,400
"1.10"33,09	33,090
"1.11"14,25	14,250
"1.12"12,94	12,940
"1.13"69,75	69,750
"1.14"13,28	13,280
"1.15"39,51	39,510
"1.16"67,15	67,150
"2.02"22,26	22,260
"2.03"40,16	40,160
"2.04"22,59	22,590
"2.05"23,78	23,780
"2.06"24,68	24,680
"2.07"51,63	51,630
"2.13"33,46	33,460
"2.14"14,86	14,860
"2.15"12,85	12,850
"2.16"69,92	69,920
"2.17"13,28	13,280
"2.18"40,91	40,910
"2.19"68,50	68,500
"2.20"62,54	62,540
"3.01"65,13	65,130
"3.02"85,67	85,670
"3.03"32,76	32,760
"3.04"74,96	74,960
"3.09"38,46	38,460
"3.10"12,22	12,220
"3.11"13,72	13,720
"3.12"73,87	73,870
"3.13"13,92	13,920
"3.14"42,37	42,370
"3.15"43,26	43,260
"3.16"44,65	44,650
"3.17"50,32	50,320
"1.02"20,6*1,775	36,565
"1.03"20,55*2,875-0,9*0,77	58,388
"1.05"28,445*2,7-0,9*0,77	76,109
"1.08"20,8*3,9-0,9*1,97	79,347
"1.10"27*2,675-2*0,9*0,645	71,064
"1.11"15,163*2,8-2*0,9*0,645	41,295
"1.12"15,65*4,125-0,9*1,97	62,783
"1.13"33,95*2,725-0,9*0,77	91,821
"1.14"14,75*2	29,500
"1.15"25,057*2,825-0,9*0,67	70,183
"1.16"33,35*2,65-0,9*0,77	87,685
"2.02"21*3,975-0,9*1,97	81,702
"2.03"25,4*2,025	51,435
"2.04"21,55*3,975-3*0,9*1,97	80,342
"2.05"20,297*3,975	80,681

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"2.06"21,05*3,975-0,9*1,97		81,901			
			"2.07"28,796*3,975-0,9*1,97-0,8*1,97		111,115			
			"2.13"27,747*2,575-0,9*0,645		70,868			
			"2.14"15,538*2,825-2*0,9*0,645		42,734			
			"2.15"15,45*4,15-0,9*1,97		62,345			
			"2.16"34*2,95-0,9*0,77		99,607			
			"2.17"14,75*2,025		29,869			
			"2.18"25,458*2,775-0,9*0,77		69,953			
			"2.19"33,8*2,775-0,9*0,77		93,102			
			"2.20"32,49*2,775-0,9*0,77		89,467			
			"3.01"32,813*2,95-2*0,9*0,77		95,412			
			"3.02"39,8*3,775-3*0,9*0,77		148,166			
			"3.03"23,647*4,15-3*0,9*1,97		92,816			
			"3.04"35,694*2,95-2*0,9*0,77		103,911			
			"3.09"30,419*3-0,9*0,645-0,8*0,645-1,8*0,645		89,000			
			"3.10"14,6*3,975-0,9*1,97-0,8*1,97-1,8*1,97		51,140			
			"3.11"15,75*3,975-0,8*1,97		61,030			
			"3.12"34,8*2,75-0,9*0,77		95,007			
			"3.13"15,05*2,2		33,110			
			"3.14"25,907*2,525-2*0,9*0,67		64,209			
			"3.15"26,35*2,575-2*0,9*0,72		66,555			
			"3.16"26,75*2,575-3*0,9*0,72		66,937			
			"3.17"28,487*2,575-2*0,9*0,72		72,058			

252	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m	m2	124,087	56,00	6 948,87	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m

"2.12sch"8,09	8,090
"3.08sch"8,09	8,090
"2.12sch"15,325*2,625	40,228
"3.08sch"12,953*5,225	67,679

M - Práce a dodávky M

9 000,00

21-M - Elektromontáže

9 000,00

253	K	M21-001	Elektroinstalační práce spojené s výměnou výplní otvorů	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
-----	---	---------	---	--------	-------	----------	----------	--

Elektrotechnické rozvody a prvky:

V případě, že dojde při provádění stavebních úprav ke kolizi se stávajícími elektrotechnickými rozvody a prvky bude provedena demontáž těchto prvků a jejich zpětná montáž a zprovoznění zhotovitelem. Součástí položky bude doplnění kotevního a spojovacího materiálu. V případě, že charakter a rozsah dotčených rozvodů a prvků bude vyžadovat provedení revize zařízení elektrotechniky, bude tato revize zajištěna na náklady zhotovitele. Jedná se zejména o povrchové, případně předpokládané podpovrchové rozvody a koncová zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky v bezprostřední blízkosti stavebních otvorů s nově navrženými výplňovými prvky.

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Místnosti číslo:

3.02

3.03

3.04

3.05

3.07

3.11

3.12

3.15

3.16

3.17

2.01

2.02

2.03

2.04

2.06

2.07

2.09

2.10

2.15

2.16

1.01

1.02

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.11

1.12

1.15

1.17

0.01

"stavba"1

1,000

254	K	M21-002	Odpojení a zpětné připojení pracovních stolů	SOUD OF	1,000	4 500,00	4 500,00	
-----	---	---------	--	------------	-------	----------	----------	--

Pracovní stoly napojené na elektrotechnické rozvody:

V částí místností, zpravidla ve specializovaných učebnách, jsou pracovní stoly pevně napojeny na povrchové rozvody strukturované kabeláže a silnoproudu vedené po zdivu nebo podlaze.

V souvislosti s vystěhováním a vyklizením dotčených místností bude provedeno odpojení stolů od přívodů, které budou účinně ochráněny proti znečištění nebo poškození.

Po ukončení stavebních úprav budou zpětně instalované pracovní stoly napojeny na původní přípojné body a zprovozněny.

V případě, že charakter a rozsah dotčených rozvodů a prvků bude vyžadovat provedení revize zařízení elektrotechniky nebo měřicího protokolu slaboproudých rozvodů, budou tyto doklady zajištěny na náklady zhotovitele.

Poznámka k položce:

Místnosti číslo:

3.15

3.16

3.17

1.01

1.05

1.06

1.07

1.09

1.13

"stavba"1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obchodní akademie Třebíč, oprava oken

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: 801 91

Místo: OA a JŠ Třebíč, Bráfova 9, 674 01 Třebíč

CZ-CPV: 45453100-8

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Poznámka:

CC-CZ: 12631

Datum: 22.04.2014

CZ-CPA: 41.00.40

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ:

DIČ:

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Cena bez DPH	89 200,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	89 200,00	18 732,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	107 932,00
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní akademie Třebíč, oprava oken

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: OA a JŠ Třebíč, Bráfova 9, 674 01 Třebíč

Datum: 22.04.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	89 200,00
OST - Ostatní	23 900,00
001 - Ostatní	23 900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65 300,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	65 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obchodní akademie Třebíč, oprava oken

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: OA a JŠ Třebíč, Bráfova 9, 674 01 Třebíč

Datum: 22.04.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

89 200,00

OST - Ostatní

23 900,00

001 - Ostatní

23 900,00

1	K	01-001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00	
---	---	--------	---	--------	-------	----------	----------	--

Dokumentace skutečného provedení stavby

Poznámka k položce:

Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn 3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

"celá stavba"1

1,000

2	K	01-002	Vykližení prostoru staveniště	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
---	---	--------	-------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

Vykližení prostoru staveniště

Poznámka k položce:

Vystěhování, vyklížení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami, demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany před poškozením a dále ochrana zařízení před znečištěním nebo poškozením, které nelze demontovat nebo vystěhovat. Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených místnostech objektu domova pro seniory, případně jejich přemístění.

"celá stavba"1

1,000

3	K	01-004	Zpracování harmonogramu.	soubor	1,000	3 700,00	3 700,00	
---	---	--------	--------------------------	--------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění; termín před zahájením prací do 10 dnů po předání staveniště.

"celá stavba"1

1,000

4	K	01-005	Kompletace dokladů ke kolaudaci.	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
---	---	--------	----------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech. Soupis požadovaných dokumentů je uveden v kapitole B. Souhrnná technická zpráva.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady splnění podmínek pro provedení stavby, stanovených dotčenými orgány státní správy.

"celá stavba"1

1,000

5	K	01-006	Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu pro Kraj Vysočina.	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	
---	---	--------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky úzce spolupracovat se zadavatelem na zajištění publicity a propagaci stavu a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na místě pro provádění díla publicitu a propagaci objednatel, jejichž pravidla jsou uveřejněna na URL adrese <http://www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas>. Informační panel bude obsahovat zejména identifikační údaje stavby a doby realizace, identifikační údaje objednatel, zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP. Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatel.

Součástí položky je návrh, výroba a kompletní dodávka informačního panelu, jeho montáž, údržba pod dobu výstavby, jeho demontáž a likvidace, včetně zřízení nosné konstrukce, souvisejících prvků a prací. Rozměr informačního panelu bude minimálně 2500 x 1750 mm.

"celá stavba"1

1,000

12	K	01-007	Uplatnění výnosu z likvidace hmot ve formě druhotných surovin	soubor	-1,000	4 500,00	-4 500,00	
----	---	--------	---	--------	--------	----------	-----------	--

Část druhů bouraných hmot má charakter možnosti zpětného výkupu ve formě druhotných surovin. Tyto stavební hmoty budou dodavatelem stavby na jeho náklady po roztržení uplatněny ve výkupně druhotných surovin a vzniklý zisk bude zohledněn ve zjišťovacím protokolu. Originály dokladů budou uloženy ve stavebním deníku.

"celá stavba"-1

-1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65 300,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

65 300,00

6	K	02-001	Zařízení staveniště	soubor	1,000	39 000,00	39 000,00	
---	---	--------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, včetně zřízení sociálních zařízení. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a objektů užívajících objektu a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a příslušných namořností "celá stavba"1 1,000								
7	K	02-002	Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí	soub or	1,000	4 000,00	4 000,00	
Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí Poznámka k položce: Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních a v případě nutnosti i vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí. "celá stavba"1 1,000								
8	K	02-003	Zajištění požadavků BOZP a požadavků PBŘ	soub or	1,000	7 100,00	7 100,00	
Zajištění požadavků BOZP a požadavků PBŘ Poznámka k položce: Realizace souboru požadavků a opatření vyplývajících ze závěru kapitoly D.2. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na náklady zhotovitele. Realizace souboru požadavků a opatření vyplývajících ze závěru kapitoly 1.3. Požární bezpečnostní řešení. Viz příloha. "celá stavba"1 1,000								
9	K	02-004	Značení provozních a technologických celků	soub or	1,000	3 200,00	3 200,00	
Značení provozních a technologických celků Poznámka k položce: Dodávka a montáž souboru značení provozních a technologických celků v dotčené části objektu ve formě samolepicí fólie s potiskem. "celá stavba"1 1,000								
10	K	02-006	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, SÚ.	soub or	1,000	3 000,00	3 000,00	
Kompletace dokladů ke kolaudaci Poznámka k položce: Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi pro konání kontrolních dnů, případně pro umožnění činnosti TDS, "celá stavba"1 1,000								
11	K	02-007	Ukládání a komunikace tras.	soub or	1,000	9 000,00	9 000,00	
Poznámka k položce: Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras vně i uvnitř objektu, a to i mokrou cestou. Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního stavu na náklady "celá stavba"1 1,000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ku mul. 2284/14 d. 87



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek SOD č.1			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing.Libor Joukl náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	ZK	Datum:	10.12.2013	Č.usnesení: 0528/07/2013/ZK
Dokument uložen u:	OM			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč			
Smluvní částka: 1)	419142.60			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/P. Čermák	8.9.2014	
Projednáno s:	OM/Ing. E. Jozífek	8.9.2014	
Právní kontrola:	OM/Mgr. J. Tvrzová	8.9.2014	
Předkládá:	OM/Ing. P. Kolář	8.9.2014	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/Ing. P. Kolář	8.9.2014	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OSV/Ing. P. Kolář	8.9.2014
	Správce rozpočtu:	OE/Ing. P. Tulis	8.9.2014

Poznámka:

Subjekt (IČO: 29232864), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: cermak, datum ověření: 8.9.2014 08:45:33):

Dodatek SOD č.1, akce OA Třebíč - rekonstrukce oken, ORG 1310370000.

Cena víceprací bez DPH: 360 684,37 Kč

Cena méněprací bez DPH: 13 985,57Kč

Cena díla celkem s DPH: 14 428 290,08 Kč

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 419142.60, Datum Od: 1.10.2014, Datum do: 30.10.2014, Perioda: jednorázově, ODP: 3122, ORJ: 8001, ORG: 1310370000 POL: 6121 UZ:

1310370000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2014 (ID smlouvy 76407) na akci

„Obchodní akademie Třebíč - rekonstrukce oken“

1. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:

zastoupený:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek

hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního

hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

zástupce pro věci technické:

Pavel Čermák

tel.:

564602272

IČO:

70890749

bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

se sídlem:

Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

zastoupený:

Jiřím Svobodou, jednatelem společnosti

zástupce pro věci smluvní:

Jiří Svoboda

zástupce pro věci technické:

Jiří Svoboda

tel./fax:

568 423 922 / 568 423 942

IČO:

29232864

DIČ:

CZ29232864

bankovní spojení:

Komerční banka Třebíč

číslo účtu:

43-7519790207/0100

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „Obchodní akademie Třebíč - rekonstrukce oken“. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Výše uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr.

2. Předmět díla

Rozsah díla se mění a doplňuje v rozsahu:

- Vynucené vybourání havarijní dělicí příčky mezi místnostmi 3.14 - 3.15 včetně úpravy stěn, SDK podhledů a konstrukcí podlah.
- Přeložení kolizních kabelů v oblasti oken a parapetní části zdiva.

- Vybourání nesoudržného zdiva v oblasti nadpraží a ostění.
- Vyzdění nových částí meziokenních pilířů.
- Vyrovnání zjištěných kleneb v nadpraží.
- Vytvoření ozubu v nadpraží z XPS.
- Osazení potřebných profilů pro vyrovnání parapetních ploch a uložení spádového betonu.
- Osekání nesoudržných ploch omítek a vyrovnání sklonu stěny a ostění.
- Dočasné přemístění vybavení školy vč. odpojení PC komponentů a jejich opětovné připojení.

Smluvní strany se v důsledku změn vyvolaných v průběhu realizace stavebních prací dohodly na provedení víceprací a méněprací uvedených v listech položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku č. 1

Cena díla bez DPH:	11 577 807,78 Kč
DPH 21%:	2 431 339,70 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	14 009 147,48 Kč

slovy : čtrnáctmilionůdevětstisícstočtyřicet sedm 48/100 korun českých

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH:	360 384,37 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-13 985,57 Kč
Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH:	346 398,80 Kč
DPH 21%	72 743,80 Kč
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH:	419 142,60 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH:	11 924 206,58 Kč
DPH 21%:	2 504 083,50 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	14 428 290,08 Kč

Slovy čtrnáctmilionůčtyřistadvacetosmtisícdevět osmdesátdevět 8/100 korun českých

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Třebíči, dne 08. 09. 2014

V Jihlavě, dne 11. 09. 2014


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26

ESTING
GROUP

ESTING GROUP s.r.o. ①
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Jiří Svoboda
jednatel

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství

Příloha dodatku SOD č.1 - rozpočet dodavatele

Kód: 1-2014

Stavba: Obchodní akademie Třebíč, rekonstrukce oken

KSO: 801 34

Místo: OA a JŠ Třebíč, Bráfova 9, 674 01 Třebíč

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12637

Datum: 20.8.2014

CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

IČ: 29232864

DIČ: CZ 292 32 864

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Poznámka:

Cena bez DPH	346 398,80
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	346 398,80	72 743,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	419 142,60
------------	---	-----	------------

ESTING GROUP

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

①



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-2014

Stavba: Obchodní akademie Třebíč, rekonstrukce oken

Místo: OA a JŠ Třebíč, Bráfova 9, 674 01 Třebíč

Datum: 20.08.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		346 398,80	419 142,60	
SO01	Budova školy	346 398,80	419 142,60	STA
D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení, stavební konstrukční řešení	346 398,80	419 142,60	Soupis
D.1.1.V	vícepráce	360 384,37	436 065,17	Soupis
D.1.1.M	méněpráce	-13 985,57	-16 922,57	Soupis



ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Příloha dodatku SOD č.1 - rozpočet dodavatele

Stavba: Obchodní akademie Třebíč, rekonstrukce oken
Objekt: S001 - Budova školy
Soupis: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Úroveň 3: D.1.1.V - vícepráce

KSO: 801 34
Místo: Třebíč

CC-CZ:
Datum: 20.08.2014

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864

Projektant:
C.U.B.E., s. r. o.

IČ: 28267419
DIČ: CZ28267419

Poznámka:

OODUVODNENÍ :

V průběhu provádění stavebních prací a po rozkrytí konstrukcí a demontáží stávajících výplní otvorů byly zjištěny následující stavební poruchy, které ve fázi projekčních prací nebylo možné předpokládat :

- Vynucené vybourání havarijní dělicí příčky mezi místnostmi 3.14 - 3.15 včetně úpravy stěn, SDK podhledů a konstrukcí podlah.
- Přeložení kolizních kabelů v oblasti oken a parapetní části zdiva.
- Vybourání nesoudržného zdiva v oblasti nadpraží a ostění.
- Vyzdění nových částí meziokenních pilířů.
- Vyrovnání zjištěných kleneb v nadpraží.
- Vytvoření ozubu v nadpraží z XPS.
- Osazení potřebných profilů pro vyrovnání parapetních ploch a uložení spádového betonu.
- Osekání nesoudržných ploch omítek a vyrovnání sklonu stěny a ostění.
- Dočasné přemístění vybavení školy vč. odpojení PC komponentů a jejich opětovné připojení.

Cena bez DPH

360 384,37

DPH základní	21,00%	ze	360 384,37	75 680,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

436 065,17



ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

①

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní akademie Třebíč, rekonstrukce oken
Objekt: SO01 - Budova školy
Soupis: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení


Úroveň 3: D.1.1.V - vícepráce

Místo: Třebíč Datum: 20.08.2014
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: C.U.B.E., s. r. o.
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	360 384,37
HSV - Práce a dodávky HSV	333 886,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 250,99
61 - Úprava povrchů vnitřní	3 250,99
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	330 635,58
94 - Lešení a stavební výtahy	474,88
96 - Bourání konstrukcí	4 028,45
98 - Demolice	281 105,67
99 - Přesun hmot	45 026,58
PSV - Práce a dodávky PSV	26 497,80
763 - Konstrukce suché výstavby	12 462,86
766 - Konstrukce truhlářské	2 201,67
775 - Podlahy skládané (parkety, vlys, lamely aj.)	506,68
776 - Podlahy povlakové	11 326,59



Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Příloha dodatku SOD č.1 - rozpočet dodavatele

Stavba: Obchodní akademie Třebíč, rekonstrukce oken
 Objekt: S001 - Budova školy
 Soupis: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Úroveň 3: D.1.1.V - vícepráce

Místo: Třebíč Datum: 20.08.2014
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: C.U.B.E., s. r. o.
 Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

360 384,37

HSV - Práce a dodávky HSV

333 886,57

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 250,99

61 - Úprava povrchů vnitřní

3 250,99

1	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,113	328,00	365,06	CS ÚRS 2013 01
nová položka			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropích "příčka 3.14-3.15"7,42*0,15		1,113			
2	K	611325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropích šířky do 300 mm	m2	2,226	610,00	1 357,86	CS ÚRS 2013 01
nová položka			Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stropích, šířky rýhy přes 150 do 300 mm "příčka 3.14-3.15"7,42*0,3		2,226			
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,155	291,00	336,11	CS ÚRS 2013 01
nová položka			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách "příčka 3.14-3.15"3,85*2*0,15		1,155			
4	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	2,310	516,00	1 191,96	CS ÚRS 2013 01
nová položka			Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm "příčka 3.14-3.15"3,85*2*0,3		2,310			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

330 635,58

94 - Lešení a stavební výtahy

474,88

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,840	32,00	474,88	
původní položka			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m "příčka 3.14-3.15"7,42*2		14,840			

96 - Bourání konstrukcí

4 028,45

6	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	26,782	69,50	1 861,35	CS ÚRS 2013 01
nová položka			Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm "příčka 3.14-3.15"7,42*3,825-0,8*2		26,782			
7	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo tercem tl do 100 mm pl do 4	m3	0,650	2 419,00	1 572,35	
původní položka			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo tercem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Vrchní betonová deska:</i> <i>Součástí položky bude vybourání a likvidace části vrchní venkovní vyztužené betonové monolitické desky ve směru pod keramickou dlažbou.</i> <i>Tloušťka betonové desky nepřesahuje 100 mm.</i> <i>Podlahová krytina:</i> <i>V souvislosti s vybouráním výplňového prvku s dveřmi bude strojně oddělena a odstraněna část podlahové krytiny ve formě plnoplošně lepených dřevěných parket, včetně části mechanicky kotveného obvodového dřevěného profilu.</i> <i>Předpokládáme, že rozsah demontáže podlahové krytiny nepřesáhne šířku vnitřního ostění stavebního otvoru.</i> "příčka 3.14-3.15"(7,03+7,42)*0,3*0,15		0,650			
8	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,650	915,00	594,75	
původní položka			bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm "příčka 3.14-3.15"(7,03+7,42)*0,3*0,15		0,650			

98 - Demolice

281 105,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	985112-001	Odsekání degradovaného cihelného zdiva tl do 30 mm	m2	13,554	183,00	2 480,38	
		nová položka	Odsekání degradovaného cihelného zdiva, tloušťky přes 10 do 30 mm "T4"(1,425+2,425*2)*24*0,6*0,15		13,554			
10	K	985112-002	Odsekání degradovaného cihelného zdiva tl do 50 mm	m2	76,806	275,00	21 121,65	
		nová položka	Odsekání degradovaného cihelného zdiva, tloušťky přes 30 do 50 mm "T4"(1,425+2,425*2)*24*0,6*0,85		76,806			
11	K	985112-003	Odsekání degradovaného cihelného zdiva líce kleneb a podhledů tl do 30 mm	m2	3,078	245,00	754,11	
		nová položka	Odsekání degradovaného cihelného zdiva líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm "T4"1,425*24*0,6*0,15		3,078			
12	K	985112-004	Odsekání degradovaného cihelného zdiva líce kleneb a podhledů tl do 50 mm	m2	17,442	335,00	5 843,07	
		nová položka	Odsekání degradovaného cihelného zdiva líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm "T4"1,425*24*0,6*0,85		17,442			
13	K	985112-005	Příplatek k odsekání degradovaného cihelného zdiva za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	110,880	35,00	3 880,80	
		nová položka	Odsekání degradovaného cihelného zdiva. Příplatek k ceně za plochu do 10 m2 jednotlivě "T4"(1,425+2,425*2)*24*0,6 "T4"1,425*24*0,6		90,360 20,520			
14	K	985112-006	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	110,880	99,30	11 010,38	
		nová položka	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskáním křemičitým pískem ruční dočištění ocelovými kartáči "T4"(1,425+2,425)*2*24*0,6		110,880			
15	K	985112-007	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	20,520	114,00	2 339,28	
		nová položka	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskáním křemičitým pískem ruční dočištění ocelovými kartáči "T4"1,425*24*0,6		20,520			
16	K	985223111	Přezdívaní cihelného zdiva do aktivované malty	m3	13,554	6 880,00	93 251,52	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Přezdívaní zdiva do aktivované malty cihelného "T4"(1,425+2,425*2)*24*0,6*0,15		13,554			
17	M	596100090	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15	kus	4,012	7 740,00	31 052,88	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	cihly pálené plné (vč. odlehčených, lícových a voštinových) cihly plné CP rozměr 29 x 14 x 6,5 cm P 15 Poznámka k položce: Spotřeba: 333 kus/m3 13,334 u, 270 přepracované koeficientem		4,012			
18	K	985223-008	Vyrovnaní nadpraží cihelné klensby zdivem do aktivované malty včetně statického zajištění	m2	20,520	5 330,00	109 371,60	
		nová položka	Přezdívaní zdiva do aktivované malty cihelného "T4"1,425*24*0,6		20,520			

99 - Přesun hmot

45 026,58

19	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	13,804	1 026,00	14 162,90	
		původní položka	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	69,020	39,00	2 691,78	
		původní položka	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m 13,804*5 'Přepočtené koeficientem množství		69,020			
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	207,060	9,00	1 863,54	
		původní položka	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 13,804*15 'Přepočtené koeficientem množství		207,060			
22	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	13,804	285,00	3 934,14	
		původní položka	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením					
23	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,804	1 070,00	14 770,28	
		původní položka	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
24	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	34,252	222,00	7 603,94	
		původní položka	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					

PSV - Práce a dodávky PSV

26 497,80

763 - Konstrukce suché výstavby

12 462,86

25	K	763131415	SDK podhled desky 1xA 15 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,115	732,00	7 404,18	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, TI tl. 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"příčka 3.14-3.15"(7,42+7,03)*0,7		10,115			
26	K	763131916	Zhotovení otvoru vel. do 4 m ² v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	kus	2,000	2 430,00	4 860,00	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 2,00 do 4,00 m ²					
			"příčka 3.14-3.15"2		2,000			
27	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	122,642	1,62	198,68	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
766 - Konstrukce truhlářské							2 201,67	
28	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m ²	18,785	91,70	1 722,58	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Demontáž obložení stěn palubkami					
			"příčka 3.14-3.15"(7,03+7,42)*1,3		18,785			
29	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m ²	18,785	24,00	450,84	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
			"příčka 3.14-3.15"(7,03+7,42)*1,3		18,785			
30	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	21,734	1,30	28,25	
		nová položka	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)							506,68	
31	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	15,450	18,00	278,10	
		původní položka	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty					
			Poznámka k položce: Podlahová krytina: V souvislosti s vybouráním výplňového prvku s dveřmi bude strojně oddělena a odstraněna část podlahové krytiny ve formě plnoplošně lepených dřevěných parket, včetně části mechanicky kotveného obvodového dřevěného profilu. Předpokládáme, že rozsah demontáže podlahové krytiny nepřesáhne šířku vnitřního ostění stavebního otvoru.					
			"příčka 3.14-3.15"7,03+7,42+0,5*2		15,450			
32	K	775511830	Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt	m ²	4,335	51,00	221,09	
		původní položka	Demontáž podlah vlysových bez lišt přibíjených					
			Poznámka k položce: Podlahová krytina: V souvislosti s vybouráním výplňového prvku s dveřmi bude strojně oddělena a odstraněna část podlahové krytiny ve formě plnoplošně lepených dřevěných parket, včetně části mechanicky kotveného obvodového dřevěného profilu. Předpokládáme, že rozsah demontáže podlahové krytiny nepřesáhne šířku vnitřního ostění stavebního otvoru.					
			"příčka 3.14-3.15"(7,03+7,42)*0,3		4,335			
33	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	4,992	1,50	7,49	
		původní položka	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
776 - Podlahy povlakové							11 326,59	
34	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	15,450	8,88	137,20	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
			"příčka 3.14-3.15"7,03+7,42+0,5*2		15,450			
35	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	16,450	65,10	1 070,90	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepicích ukončovacích					
			"příčka 3.14-3.15"7,03+7,42+1*2		16,450			
36	M	284110080	lišta speciální soklová PVC 10333 16 x 60 mm role 50 m	m	17,273	37,50	647,74	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - vytahované PVC rozměr: 5 x v 10333 16 x 60 mm role 50 m					
			16,45*1,05 Přepočtené koeficientem množství		17,273			
37	K	776511000	Lepení pásů povlakových podlah pryžových	m ²	8,971	68,00	610,03	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Lepení povlakových podlah pryžových pásů					
38	M	284121000	krytina podlahová novilon® nova	m ²	9,868	499,00	4 924,13	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	podlahoviny z polyvinylchloridu na podložce novilon® vrstvená podlahovina novilon® šíře 2/3/4 m novilon® nova					
			"příčka 3.14-3.15"(7,03+7,42)*0,45		6,503			
			"příčka 3.14-3.15"(7,03+7,42+1*2)*0,15		2,468			
			8,971*1,1 Přepočtené koeficientem množství		9,868			
39	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m ²	4,335	64,80	280,91	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Odstranění povlakových podlah lepených s podložkou					
			"příčka 3.14-3.15"(7,03+7,42)*0,3		4,335			
40	K	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla	m	14,450	25,60	369,92	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Montáž povlakových podlah plastových svařování spojů za tepla					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"příčka 3.14-3.15"(7,03+7,42		14,450			
41	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	8,971	3,70	33,19	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí					
			"příčka 3.14-3.15"(7,03+7,42)*0,45		6,503			
			"příčka 3.14-3.15"(7,03+7,42+1*2)*0,15		2,468			
42	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	6,503	15,20	98,85	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrování					
43	M	611552200	penetrace THOMSIT R 760 (á 10 kg)	kg	0,813	135,00	109,76	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám penetrace THOMSIT R 760 (á 10 kg)					
			"příčka 3.14-3.15"(7,03+7,42)*0,45		6,503			
			6,503*0,125 'Přepočtené koeficientem množství		0,813			
44	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	8,971	25,70	230,55	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Ostatní práce na nášlapných plochách pastování a leštění podlahovin ručně					
			"příčka 3.14-3.15"(7,03+7,42)*0,45		6,503			
			"příčka 3.14-3.15"(7,03+7,42+1*2)*0,15		2,468			
45	K	776601835	Broušení podkladu po odstranění povlakových podlah	m2	6,503	53,40	347,26	
		nová položka	Broušení podkladu po odstranění povlakových podlah hrubé do 2mm tl.					
			"příčka 3.14-3.15"(7,03+7,42)*0,45		6,503			
46	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	6,503	165,00	1 073,00	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, mín. pevnosti 30 MPa					
			"příčka 3.14-3.15"(7,03+7,42)*0,45		6,503			
47	K	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	32,515	41,40	1 346,12	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Vyrovnání podkladní vrstvy Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, mín. pevnosti 30 MPa					
			"příčka 3.14-3.15"(7,03+7,42)*0,45		6,503			
			6,503*5 'Přepočtené koeficientem množství		32,515			
48	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	63,554	0,40	25,42	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
49	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	63,554	0,34	21,61	CS ÚRS 2013 01
		nová položka	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					

Příloha dodatku SOD č. 1 - rozpočet dodavatele

Stavba: Obchodní akademie Třebíč, rekonstrukce oken
Objekt: S001 - Budova školy
Soupis: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Úroveň 3: D.1.1.M - méněpráce

KSO: 801 34
Místo: Třebíč

CC-CZ:
Datum: 20.08.2014

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 02

IČ: 29232864
DIČ: CZ 29232864

Projektant:
C.U.B.E., s. r. o.

IČ: 28267419
DIČ: CZ28267419

Poznámka:

Cena bez DPH	-13 985,57
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-13 985,57	-2 937,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-16 922,57
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní akademie Třebíč, rekonstrukce oken
Objekt: S001 - Budova školy
Soupis: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Úroveň 3: D.1.1.M - méněpráce

Místo: Třebíč Datum: 20.08.2014
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: C.U.B.E., s. r. o.
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 02

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	-13 985,57
HSV - Práce a dodávky HSV	-13 985,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-3 687,42
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-3 687,42
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-10 298,15
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-2 965,48
99 - Přesun hmot	-7 332,67

Příloha dodatku SOD č.1 - rozpočet dodavatele

Stavba: Obchodní akademie Třebíč, rekonstrukce oken
 Objekt: SO01 - Budova školy
 Soupis: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Úroveň 3: D.1.1.M - méněpráce

Místo: Třebíč Datum: 20.08.2014
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: C.U.B.E., s. r. o.
 Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-13 985,57

HSV - Práce a dodávky HSV

-13 985,57

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-3 687,42

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-3 687,42

1	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-6,413	226,00	-1 449,34	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

Poznámka k položce:

Rychle tuhnutí cementový potěr:

Nosný podklad pro nové výplňové prvky, vnitřní a venkovní parapety bude zřízen vyrovnávací, případně spádovou vrstvou rychle-tuhnoucího cementového potěru.

Povrch očištěného zdiva, zdící malta nebo beton, zbavené filmo-tvorných částic, budou plošně penetrovány.

Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnutího cementového potěru.

Pevnost v tlaku (v souladu s EN 13813) = minimálně 40 MPa.

Přidržitost k podkladu (v souladu s EN 13813) = minimálně 0,5 MPa.

Minimální aplikační tloušťka bude 5 mm.

Zrnitost = 0-4 mm.

Penetrace, kontaktní můstek a cementový potěr budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.

"T4"(0+(1,425*0,5)*3+(1,425*0,5)*2+(1,425*0,5)*

-6,413

4)*-1

Součet

-6,413

2	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-7,314	306,00	-2 238,08	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

Poznámka k položce:

Rychle tuhnutího cementový potěr:

Nosný podklad pro nové výplňové prvky, vnitřní a venkovní parapety bude zřízen vyrovnávací, případně spádovou vrstvou rychle-tuhnoucího cementového potěru.

Povrch očištěného zdiva, zdící malta nebo beton, zbavené filmo-tvorných částic, budou plošně penetrovány.

Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnutího cementového potěru.

Pevnost v tlaku (v souladu s EN 13813) = minimálně 40 MPa.

Přidržitost k podkladu (v souladu s EN 13813) = minimálně 0,5 MPa.

Minimální aplikační tloušťka bude 5 mm.

Zrnitost = 0-4 mm.

Penetrace, kontaktní můstek a cementový potěr budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.

"T4"(0+(1,325*0,23)*8+(1,325*0,23)*8+(1,325*0,23)*8)*-1

-7,314

Součet

-7,314

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-10 298,15

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-2 965,48

3	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	-28,800	15,20	-437,76	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------	--

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 %

"plocha nových výplní celkem"-24*1,2

-28,800

Součet

-28,800

4	K	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	m2	-122,000	11,00	-1 342,00	
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------	--

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 %

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Venkovní dvourvrstvá štuková omítka:</i> <i>Stávající povrchová úprava obvodového zdiva, podokenní a meziokenní římsy v úrovni 1.NP až 3.NP a dále část 1.PP na severní straně areálu školy, dvourvrstvou štukovou omítkou s opakovaným fasádním nátěrem starorůžové barvy zůstane zachována bez zásadních úprav, vyjma omítek ostění a nadpraží stavebních otvorů s výplňovými prvky.</i> <i>Je navrženo pouze lokální otlučení zavhlých nebo poškozených dvourvrstvých štukových omítek obvodového zdiva bezprostředně souvisejících s výměnou výplňových prvků nebo omítek vykazujících výrazné nerovnosti, případně omítek poškozených v souvislosti s demontáží oplechování venkovních parapetů nebo stavebními úpravami dveřního otvoru ve 2.NP v oblasti prahu.</i> <i>Spáry otlučného cihelného zdiva budou plošně vyčištěny do hloubky 20 mm.</i> <i>Jedná se o předpokládanou výměru nepřesahující 30 % celkové plošné výměry nových výplňových prvků z dřevo-hliníkových profilů.</i>								
"plocha nových výplní celkem"-122					-122,000			
Součet					-122,000			
5	K	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	-28,920	41,00	-1 185,72	
Vysekání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového <i>Poznámka k položce:</i> <i>vyčištění spár cihelného zdiva do hloubky 20 mm</i> <i>"T4"((0+(1,375+2,325*2)*8+(1,375+2,325*2)*8+(1,375+2,325*2)*8)*0,2)*-1</i>								
					-28,920			
Součet					-28,920			
99 - Přesun hmot							-7 332,67	
6	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	-2,645	1 026,00	-2 713,77	
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m								
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-13,225	39,00	-515,78	
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m -2,645*5 'Přepočtené koeficientem množství								
					-13,225			
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-39,675	9,00	-357,08	
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km -2,645*15 'Přepočtené koeficientem množství								
					-39,675			
9	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-2,645	285,00	-753,83	
Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením								
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-2,645	1 070,00	-2 830,15	
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)								
11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,730	222,00	-162,06	
Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m								

ku nul. 2084/14 s. 021



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek SOD č.2			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing.Libor Joukl náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	ZK	Datum:	10.12.2013	Č.usnesení: 0528/07/2013/ZK
Dokument uložen u:	OM			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč			
Smluvní částka: 1)	341016.31			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/P. Čermák	5.10.2015	
Projednáno s:	OM/Ing. E. Jozífek	5.10.2015	
Právní kontrola:	OM/Mgr. J. Tvrzová	5.10.2015	
Předkládá:	OM/Ing. P. Kolář	5.10.2015	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/Ing. P. Kolář	5.10.2015	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OSV/Ing. P. Kolář	5.10.2015
	Správce rozpočtu:	OE/Ing. P. Tulis	5.10.2015

Poznámka:

Subjekt (IČO: 29232864), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: cermak, datum ověření: 1.10.2015 10:32:41):

Dodatek SOD č.2, akce OA Třebíč - rekonstrukce oken, ORG 1310370000.

Cena víceprací bez DPH: 471 900,75 Kč

Cena méněprací bez DPH: -190 069,09 Kč

Cena díla celkem s DPH: 14 769 306,27 Kč

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 341016.31, Datum Od: 1.10.2015, Datum do: 30.11.2015, Perioda: jednorázově, ODP: 3122, ORJ: 8001, ORG: 1310370000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2014 (ID smlouvy 76407) na akci

„Obchodní akademie Třebíč - rekonstrukce oken“

1. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounek, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Pavel Čermák
tel.:	564602272
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.
se sídlem:	Okrajová 1335, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Jiřím Svobodou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Svoboda
zástupce pro věci technické:	Jiří Svoboda
tel./fax:	568 423 922 / 568 423 942
IČO:	29232864
DIČ:	CZ29232864
bankovní spojení:	Komerční banka Třebíč
číslo účtu:	43-7519790207/0100
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „Obchodní akademie Třebíč - rekonstrukce oken“. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. V průběhu provádění stavebních prací a po rozkrytí konstrukcí a demontáži stávajících výplní otvorů byly zjištěny následující stavební poruchy a vyplynuly nutné práce, které ve fázi projekčních prací nebylo možné

předpokládat: Úprava stavebního otvoru a úprava velikosti výplně v místnosti pod nově budovanou spojovací chodbou. Částečná skrytá eroze betonových konstrukcí a cihelného zdiva venkovních ostění, nadpraží, případně parapetních částí stavebních otvorů v úrovni 1.NP až 3.NP, způsobená povětrnostními vlivy, zejména zatékáním do konstrukcí a působením změny teplot. Zastižené neúnosné zdivo a betonové konstrukce ve vnitřním ostění a nadpraží stavebních otvorů v úrovni 1.NP až 3.NP. Poškozené, od podkladu oddělené části původní strukturované povrchové úpravy soklu v oblasti stavebních otvorů v úrovni 1.PP. Vnitřní, v čase zavlhlé a zasolené omítky v místech okenních otvorů v úrovni 1.PP. Poškozené ventilátory instalované ve výplních otvorů v 1.PP. Požadavek investora na sjednocení odstínu povrchové úpravy fasád. Výše uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr.

2. Předmět díla

Rozsah díla se mění a doplňuje v rozsahu:

- Sanace obnažené výztuže a re-profilace částí tvaru železobetonových překladů nad stavebními otvory v obvodovém zdivu, včetně odstranění degradovaných ploch betonu a očištění povrchově zkorodované výztuže.
- Náhrada nesoudržného zdiva a betonových konstrukcí v ostění a nadpraží stavebních otvorů v úrovni 1.NP až 3.NP, včetně odstranění neúnosného zdiva a betonu.
- Re-profilace tvaru betonových a cihelných konstrukcí venkovních podokenních říms, včetně odstranění nesoudržných částí.
- Obnova tvaru původní venkovní povrchové úpravy soklu v místě stavebních otvorů v úrovni 1.PP, včetně odstranění oddělených ploch strukturované cementové omítky ostění a nadpraží stavebních otvorů od podkladu.
- Aplikace vnitřní sanační omítky v oblasti stavebních otvorů v úrovni 1.PP, včetně odstranění původní zavlhlé a zasolené omítky stěn, ostění a nadpraží stavebních otvorů.
- Výměna poškozených elektrických ventilátorů pro podtlakové větrání prostorů šaten v úrovni 1.PP, včetně venkovních žaluzií a zajištění revize silnoproudé elektroinstalace.
- Rozšíření obnovy fasádních nátěrů v rozsahu 100 % ploch fasád, včetně souvisejících činností.
- Přesuny hmot, uložení sutí na skládku a další související práce.
- Smluvní strany se v důsledku změn vyvolaných v průběhu realizace stavebních prací dohodly na provedení víceprací a méněprací uvedených v listech položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku č. 2

Cena díla bez DPH:	11 924 206,58 Kč
DPH 21%:	2 504 083,50 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	14 428 290,08 Kč
Slovy: čtrnáctmilionů čtyřistadvacetosmtisíc dvěstěosmdesátdevět 8/100 korun českých	

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2

Cena víceprací bez DPH:	471 900,75 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-190 069,09 Kč
Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH:	281 831,66 Kč
DPH 21%	59 184,65 Kč
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH:	341 016,31 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 2

Cena díla bez DPH:	12 206 038,24 Kč
--------------------	------------------

DPH 21%: 2 563 268,03 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 14 769 306,27 Kč
Slovy: čtrnáctmilionů sedmsetšedesátdevět tisíc třistašest 27/100 korun českých

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Třebíči, dne 02. 10. 2015

V Jihlavě, dne 06. 10. 2015


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26

ESTING
GROUP

ESTING GROUP s.r.o. ②
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

.....
Jiří Svoboda
jednatel

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

Datum: 21.8.2015

Příloha k Dodatku č. 2

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

a

MÉNĚPRÁCE

Stavba : Obchodní akademie Třebíč - rekonstrukce oken

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

Objednatel : Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57

587 33 Jihlava

IČO : 70890749

DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : ESTING GROUP s.r.o.

Okrajová 1335

674 01 Třebíč

IČO : 29232864

DIČ : CZ29232864

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	281 831,66
DPH	21 %	59 184,65
Cena celkem za stavbu		341 016,31

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem s DPH	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
01	Příloha k Dodatku č. 2 Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem	570 999,91	0,00	471 900,75	99 099,16
02	MÉNĚPRÁCE	-229 983,60	0,00	-190 069,09	-39 914,51
Celkem za stavbu		341 016,31	0,00	281 831,66	59 184,65

ESTING

ESTING GROUP s.r.o. ②
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Za zhotovitele

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor investic
Žitovská 57, 587 01 Jihlava

6

Za objednatele

POZNÁMKA :

UCHAZEČ O VEREJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCENOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LISTY.

REKAPITULACE STAVBY

Příloha k Dodatku č. 2

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Kód: 1_2015

Stavba: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

KSO: 801 34

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12637

Datum: 21.8.2015

CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Poznámka:

Cena bez DPH				471 900,75
DPH základní	21,00%	ze	471 900,75	99 099,16
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				570 999,91

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Příloha k Dodatku č. 2

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Kód: 1_2015

Stavba: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

21.08.2015

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o., Nad

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

Zámkem 1072, 674 01

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		471 900,75	570 999,91	
SO01	Budova školy	471 900,75	570 999,91	STA
D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení	471 900,75	570 999,91	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Příloha k Dodatku č. 2

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

KSO: 801 34

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12631

Datum: 21.08.2015

CZ-CPA: 41.00.4

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Poznámka:

Podrobná specifikace požadavků na práce, dodávky a služby je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

Cena bez DPH

471 900,75

DPH základní	21,00%	ze	471 900,75	99 099,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

570 999,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Příloha k Dodatku č. 2

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč 21.08.2015

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant:

C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

1072, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	471 900,75
HSV - Práce a dodávky HSV	455 096,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	57 594,08
34 - Stěny a přčky	57 594,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	309 954,33
61 - Úprava povrchů vnitřní	150 570,66
62 - Úprava povrchů vnější	159 383,67
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	87 548,34
96 - Bourání konstrukcí	48 487,06
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 116,12
99 - Přesun hmot	35 945,16
M - Práce a dodávky M	16 804,00
21-M - Elektromontáže	16 804,00

SOUPIS PRACÍ

Příloha k Dodatku č. 2

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotní 4, 674 01 Třebíč 21.08.2015

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant: C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč 1072, 674 01 Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

471 900,75

HSV - Práce a dodávky HSV

455 096,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

57 594,08

34 - Stěny a příčky

57 594,08

1	K	Nová položka	Vyčištění a vysátí povrchu betonových konstrukcí a obnažené výztuže v konstrukci překladů nad stavebními otvory.	m2	97,913	132,00	12 924,45	
---	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------	--

Opakované vysávání povrchu průmyslovým vysavačem v souvislosti se sanací obnažené výztuže a reprofilací tvaru překladů.

"T1"(2,025*0,3)*30+(2,025*0,2)*30+(2,15*0,4)*3 56,175

"T5"(3,95*0,3)*8+(3,95*0,2)*8+(4,15*0,4)*8 29,080

"T7"(2,025*0,3)*1+(2,025*0,2)*1+(2,15*0,4)*1 1,873

"T9"(2,65*0,3)*2+(2,65*0,2)*2+(2,85*0,4)*2 4,930

"S5"(2,05*0,3)+(2,05*0,2)+(2,1*0,2) 1,445

"S6"(2,05*0,3)+(2,05*0,2)+(2,1*0,2) 1,445

"S7"(2,125*0,3)+(2,125*0,2)+(2,1*0,2) 1,483

"S8"(2,125*0,3)+(2,125*0,2)+(2,1*0,2) 1,483

Součet 97,913

2	K	Nová položka	Kotvení nátěr pro spojovací můstek SikaTop Armatex 110 EpoCem; dodávka + aplikace.	m2	21,605	146,00	3 154,33	
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	--

V souvislosti se sanací obnažené výztuže a reprofilací tvaru betonových překladů nad stavebními otvory.

"T1a"(2,025*0,2)*27 10,935

"T1b"(2,025*0,2)*3 1,215

"T5a"(3,95*0,2)*8 6,320

"T7"(2,025*0,2)*1 0,405

"T9"(2,65*0,2)*2 1,060

"S5"(2,05*0,2)*1 0,410

"S6"(2,05*0,2)*1 0,410

"S7"(2,125*0,2)*1 0,425

"S8"(2,125*0,2)*1 0,425

Součet 21,605

3	K	Nová položka	Spojovací můstek SikaTop Armatex 110 EpoCem; dodávka + aplikace.	m2	21,605	361,56	7 811,50	
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	--

V souvislosti se sanací obnažené výztuže a reprofilací tvaru betonových překladů nad stavebními otvory.

"T1a"(2,025*0,2)*27 10,935

"T1b"(2,025*0,2)*3 1,215

"T5a"(3,95*0,2)*8 6,320

"T7"(2,025*0,2)*1 0,405

"T9"(2,65*0,2)*2 1,060

"S5"(2,05*0,2)*1 0,410

"S6"(2,05*0,2)*1 0,410

"S7"(2,125*0,2)*1 0,425

"S8"(2,125*0,2)*1 0,425

Součet 21,605

4	K	Nová položka	Sanace obnažené výztuže a reprofilace tvaru betonových překladů nad stavebními otvory v obvodovém zdivu reprofilační maltou Sika MonoTop 452; dodávka + aplikace ve více vrstvách.	m2	21,605	1 446,00	31 240,83	
---	---	--------------	--	----	--------	----------	-----------	--

V souvislosti se sanací obnažené výztuže a reprofilací tvaru betonových překladů nad stavebními otvory. Rozsah do 25 % celkové výměry.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T1a"(2,025*0,2)*27		10,935			
			"T1b"(2,025*0,2)*3		1,215			
			"T5a"(3,95*0,2)*8		6,320			
			"T7"(2,025*0,2)*1		0,405			
			"T9"(2,65*0,2)*2		1,060			
			"S5"(2,05*0,2)*1		0,410			
			"S6"(2,05*0,2)*1		0,410			
			"S7"(2,125*0,2)*1		0,425			
			"S8"(2,125*0,2)*1		0,425			
			Součet		21,605			

5	K	Nová položka	Ruční dočištění obnažené výztuže s povrchovou korozi a ploch spodní příruby betonových překladů nad stavebními otvory ocelovými kartáči.	m2	21,605	114,00	2 462,97	
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	--

Očištění obnažené výztuže s povrchovou korozi a ploch spodní příruby betonových překladů nad stavebními otvory tryskáním křemičitým pískem; ruční dočištění ocelovými kartáči.

"T1a"(2,025*0,2)*27	10,935
"T1b"(2,025*0,2)*3	1,215
"T5a"(3,95*0,2)*8	6,320
"T7"(2,025*0,2)*1	0,405
"T9"(2,65*0,2)*2	1,060
"S5"(2,05*0,2)*1	0,410
"S6"(2,05*0,2)*1	0,410
"S7"(2,125*0,2)*1	0,425
"S8"(2,125*0,2)*1	0,425
Součet	21,605

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

309 954,33

61 - Úprava povrchů vnitřní

150 570,66

6	K	612143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů.	m	6,650	23,00	152,95	
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	--

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 7
 Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou.

7	M	590514840	Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5	m	6,983	18,00	125,69	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 8
 Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm.

"T5a"(3,325*2)*1*1,05	6,983
-----------------------	-------

8	K	Nová položka	Ruční dočištění ploch vnitřního zalomeného ostění stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna ocelovými kartáči.	m2	48,386	99,30	4 804,73	
---	---	--------------	---	----	--------	-------	----------	--

Očištění ploch vnitřního zalomeného ostění stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna tryskáním křemičitým pískem; ruční dočištění ocelovými kartáči.

"T1"(2,6*2)*21*0,22	24,024
"T1"(2,6*2)*9*0,22	10,296
"T5a"(2,65*2)*7*0,25	9,275
"T5b"(2,65*2)*1*0,25	1,325
"T7"(3,275*2)*1*0,22	1,441
"T9"(2,025*2)*2*0,25	2,025
Součet	48,386

9	K	Nová položka	Ruční dočištění ploch vnitřního zalomeného nadpraží stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna ocelových kartáči.	m2	24,858	114,00	2 833,81	
---	---	--------------	---	----	--------	--------	----------	--

Očištění ploch vnitřního zalomeného nadpraží stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna tryskáním křemičitým pískem; ruční dočištění ocelovými kartáči.

"T1"(2,225)*21*0,22	10,280
"T1"(2,225)*9*0,22	4,406
"T5a"(4,15)*7*0,25	7,263
"T5b"(4,15)*1*0,25	1,038
"T7"(2,15)*1*0,22	0,473
"T9"(2,8)*2*0,25	1,400
Součet	24,858

10	K	Nová položka	Penetrace podkladu pod přezdívaní cihelného zdiva do cementové malty - vnitřní ostění stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna.	m2	48,386	134,00	6 483,72	
----	---	--------------	---	----	--------	--------	----------	--

Kotevní nátěr pro spojovací můstek SikaTop Armatex 110 EpoCem; dodávka + aplikace.

"T1"(2,6*2)*21*0,22	24,024
---------------------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T1"(2,6*2)*9*0,22		10,296			
			"T5a"(2,65*2)*7*0,25		9,275			
			"T5b"(2,65*2)*1*0,25		1,325			
			"T7"(3,275*2)*1*0,22		1,441			
			"T9"(2,025*2)*2*0,25		2,025			
			Součet		48,386			
11	K	Nová položka	Penetrace podkladu pod přezdívaní cihelného zdiva do cementové malty - vnitřní nadpraží stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna.	m2	24,858	146,00	3 629,27	
			Kotevní nátěr pro spojovací můstek SikaTop Armatex 110 EpoCem; dodávka + aplikace.					
			"T1"(2,225)*21*0,22		10,280			
			"T1"(2,225)*9*0,22		4,406			
			"T5a"(4,15)*7*0,25		7,263			
			"T5b"(4,15)*1*0,25		1,038			
			"T7"(2,15)*1*0,22		0,473			
			"T9"(2,8)*2*0,25		1,400			
			Součet		24,858			
12	K	Nová položka	Spojovací můstek pod přezdívaní cihelného zdiva do cementové malty - vnitřní ostění stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna.	m2	48,386	331,84	16 056,41	
			Spojovací můstek SikaTop Armatex 110 EpoCem; dodávka + aplikace.					
			"T1"(2,6*2)*21*0,22		24,024			
			"T1"(2,6*2)*9*0,22		10,296			
			"T5a"(2,65*2)*7*0,25		9,275			
			"T5b"(2,65*2)*1*0,25		1,325			
			"T7"(3,275*2)*1*0,22		1,441			
			"T9"(2,025*2)*2*0,25		2,025			
			Součet		48,386			
13	K	Nová položka	Spojovací můstek pod přezdívaní cihelného zdiva do cementové malty - vnitřní nadpraží stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna.	m2	24,858	361,56	8 987,66	
			Spojovací můstek SikaTop Armatex 110 EpoCem; dodávka + aplikace.					
			"T1"(2,225)*21*0,22		10,280			
			"T1"(2,225)*9*0,22		4,406			
			"T5a"(4,15)*7*0,25		7,263			
			"T5b"(4,15)*1*0,25		1,038			
			"T7"(2,15)*1*0,22		0,473			
			"T9"(2,8)*2*0,25		1,400			
			Součet		24,858			
14	K	Nová položka	Přezdívaní cihelného zdiva do cementové malty - vnitřní ostění stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna.	m3	3,629	6 880,00	24 967,18	
			Přezdívaní zdiva cihelného do cementové malty.					
			"T1"(2,6*2)*21*0,22*0,075		1,802			
			"T1"(2,6*2)*9*0,22*0,075		0,772			
			"T5a"(2,65*2)*7*0,25*0,075		0,696			
			"T5b"(2,65*2)*1*0,25*0,075		0,099			
			"T7"(3,275*2)*1*0,22*0,075		0,108			
			"T9"(2,025*2)*2*0,25*0,075		0,152			
			Součet		3,629			
15	M	Nová položka	Cihla pálená plná CP 29 x 14 x 6,5 cm; P 15.	tis. kus	1,074	7 740,00	8 314,07	
			Cihly pálené plné (vč. odlehčených, lícových a voštinových) cihly plné CP; rozměr 29 x 14 x 6,5 cm; P 15.					
			Poznámka k položce:					
			Spotřeba: 333 kus/m3					
			3,62895*0,296 Přepočtené koeficientem množství		1,074			
16	K	Nová položka	Přezdívaní cihelného zdiva pórobetonovým zdivem do tenkovrstvé malty - vnitřní nadpraží stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna.	m2	24,858	986,20	24 514,96	
			Přezdívaní cihelného zdiva pórobetonovým zdivem do tenkovrstvé malty; tloušťka 75 mm; včetně materiálu, rozměrové a tvarové úpravy zdiva.					
			"T1"(2,225)*21*0,22		10,280			
			"T1"(2,225)*9*0,22		4,406			
			"T5a"(4,15)*7*0,25		7,263			
			"T5b"(4,15)*1*0,25		1,038			
			"T7"(2,15)*1*0,22		0,473			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T9"(2,8)*2*0,25		1,400			
			Součet		24,858			
17	K	Nová položka	Dočasné plošné podepření pórobetonové přízdívky vnitřního nadpraží stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna; výška do 4 m - zřízení.	m2	32,310	445,60	14 397,34	
			Dočasné plošné podepření pórobetonové přízdívky vnitřního nadpraží stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna; výška do 4 m.					
			"T1"(2,225)*21*0,3		14,018			
			"T1"(2,225)*9*0,3		6,008			
			"T5a"(4,15)*7*0,3		8,715			
			"T5b"(4,15)*1*0,3		1,245			
			"T7"(2,15)*1*0,3		0,645			
			"T9"(2,8)*2*0,3		1,680			
			Součet		32,310			
18	K	Nová položka	Dočasné plošné podepření pórobetonové přízdívky vnitřního nadpraží stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna; výška do 4 m - odstranění.	m2	32,310	138,70	4 481,40	
			Dočasné plošné podepření pórobetonové přízdívky vnitřního nadpraží stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna; výška do 4 m.					
			"T1"(2,225)*21*0,3		14,018			
			"T1"(2,225)*9*0,3		6,008			
			"T5a"(4,15)*7*0,3		8,715			
			"T5b"(4,15)*1*0,3		1,245			
			"T7"(2,15)*1*0,3		0,645			
			"T9"(2,8)*2*0,3		1,680			
			Součet		32,310			
19	K	Nová položka	Montáž zateplení vnitřního ostění špalety s ocelovými sloupky OK spojovací chodby; do 250 mm; z polystyrenových desek tl. do 80 mm.	m	12,150	136,25	1 655,44	
			Montáž kontaktního zateplení vnitřního ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek; hloubky špalet do 250 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm.					
20	M	Nová položka	Deska z pěnového polystyrenu bílá; EPS 200 S; 1000 x 1000 x 50 mm.	m2	2,241	170,00	380,91	
			Desky z lehčených plastů, desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 50 mm.					
			"T5a"(3,45*0,25)+(2,625*0,25)*2*1,05		2,241			
21	K	Nová položka	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka stěn prováděná ručně.	m2	11,220	226,00	2 535,72	
			Sanační omítka vnitřních ploch stěn; vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně.					
			"S5"(2,175+1,25*2)*0,6		2,805			
			"S6"(2,175+1,25*2)*0,6		2,805			
			"S7"(2,175+1,25*2)*0,6		2,805			
			"S8"(2,175+1,25*2)*0,6		2,805			
			Součet		11,220			
22	K	Nová položka	Vnitřní sanační štuková omítka stěn pro vlhké zdivo prováděná ručně.	m2	22,440	449,00	10 075,56	
			Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. jádrové omítky do 20 mm; ručně; štuková.					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Otloučené plochy zavlhlého nebo cihelného zdiva budou povrchově upraveny speciální dvouvrstvou cementovou štukovou sanační omítkou s provzdušňovačem, na sítovité aplikovaný podhoz z jádrové omítky.</i>					
			"S5"(2,175+1,25*2)*1,2		5,610			
			"S6"(2,175+1,25*2)*1,2		5,610			
			"S7"(2,175+1,25*2)*1,2		5,610			
			"S8"(2,175+1,25*2)*1,2		5,610			
			Součet		22,440			
23	K	Nová položka	Příplatek k vnitřní sanační omítkě stěn pro vlhké zdivo ZKD 10 mm; omítky prováděné ručně ve více vrstvách.	m2	11,220	207,00	2 322,54	
			Sanační omítka vnitřních ploch. Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách.					
			"S5"(2,175+1,25*2)*0,6		2,805			
			"S6"(2,175+1,25*2)*0,6		2,805			
			"S7"(2,175+1,25*2)*0,6		2,805			
			"S8"(2,175+1,25*2)*0,6		2,805			
			Součet		11,220			
24	K	Nová položka	Ruční dočištění ploch vnitřních stěn ocelovými kartáči.	m2	22,440	99,30	2 228,29	
			Ruční dočištění ploch vnitřních stěn tryskáním křemičitým pískem; ruční dočištění ocelovými kartáči.					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Otloučené plochy zavlhlého nebo cihelného zdiva budou povrchově upraveny speciální dvouvrstvou cementovou štukovou sanační omítkou s provzdušňovačem, na sítovité aplikovaný podhoz z jádrové omítky.</i>					
			"S5"(2,175+1,25*2)*1,2		5,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"S6"(2,175+1,25*2)*1,2		5,610			
			"S7"(2,175+1,25*2)*1,2		5,610			
			"S8"(2,175+1,25*2)*1,2		5,610			
			Součet		22,440			
25	K	Nová položka	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka ostění nebo nadpraží prováděná ručně.	m2	7,135	293,80	2 096,12	
			Sanační omítka vnitřních ploch ostění nebo nadpraží; vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm, ručně.					
			"S5"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,3*0,5		1,168			
			"S6"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,4*0,5		1,277			
			"S7"(2,175+1,25*2)*0,18+2,157*0,5*0,5		1,381			
			"S8"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,72*0,5		1,625			
			"S5"(2,05+0,86*2)*0,25*0,5		0,471			
			"S6"(2,05+0,735*2)*0,25*0,5		0,440			
			"S7"(2,05+0,635*2)*0,25*0,5		0,415			
			"S8"(2,05+0,41*2)*0,25*0,5		0,359			
			Součet		7,135			
26	K	Nová položka	Vnitřní sanační štuková omítka ostění nebo nadpraží pro vlhké zdivo, prováděná ručně.	m2	10,903	583,70	6 364,08	
			Sanační omítka vnitřních ploch ostění nebo nadpraží pro vlhké zdivo, prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. jádrové omítky do 20 mm; ručně; štuková.					
			Poznámka k položce: Otloučené plochy zavlhlého smíšeného nebo cihelného zdiva budou povrchově upraveny speciální dvouvrstvou cementovou štukovou sanační omítkou s provzdušňovačem, na síťovitě aplikovaný podhoz z jádrové omítky.					
			"S5"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,3		1,494			
			"S6"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,4		1,712			
			"S7"(2,175+1,25*2)*0,18+2,157*0,5		1,920			
			"S8"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,72		2,408			
			"S5"(2,05+0,86*2)*0,25		0,943			
			"S6"(2,05+0,735*2)*0,25		0,880			
			"S7"(2,05+0,635*2)*0,25		0,830			
			"S8"(2,05+0,41*2)*0,25		0,718			
			Součet		10,903			
27	K	Nová položka	Příplatek k vnitřní sanační omítkě ostění nebo nadpraží pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky, prováděné ručně ve více vrstvách.	m2	7,135	269,10	1 919,89	
			Sanační omítka vnitřních ploch. Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1001 a -1002.					
			"S5"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,3*0,5		1,168			
			"S6"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,4*0,5		1,277			
			"S7"(2,175+1,25*2)*0,18+2,157*0,5*0,5		1,381			
			"S8"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,72*0,5		1,625			
			"S5"(2,05+0,86*2)*0,25*0,5		0,471			
			"S6"(2,05+0,735*2)*0,25*0,5		0,440			
			"S7"(2,05+0,635*2)*0,25*0,5		0,415			
			"S8"(2,05+0,41*2)*0,25*0,5		0,359			
			Součet		7,135			
28	K	Nová položka	Ruční dočištění ploch vnitřních ostění a nadpraží stavebních otvorů ocelovými kartáči.	m2	10,903	114,00	1 242,94	
			Ruční dočištění vnitřních ostění a nadpraží stavebních otvorů tryskáním křemičitým pískem; ruční dočištění ocelovými kartáči.					
			"S5"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,3		1,494			
			"S6"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,4		1,712			
			"S7"(2,175+1,25*2)*0,18+2,157*0,5		1,920			
			"S8"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,72		2,408			
			"S5"(2,05+0,86*2)*0,25		0,943			
			"S6"(2,05+0,735*2)*0,25		0,880			
			"S7"(2,05+0,635*2)*0,25		0,830			
			"S8"(2,05+0,41*2)*0,25		0,718			
			Součet		10,903			
62 - Úprava povrchů vnější							159 383,67	
29	K	Nová položka	Vyčištění a vysátí povrchu betonových a cihelných konstrukcí venkovních podokenních říms v souvislosti s reprofilací tvaru.	m2	66,825	132,00	8 820,90	
			Opakované vysávání povrchu betonových a cihelných konstrukcí venkovních podokenních říms průmyslovým vysavačem.					
			"T1"(2,025*0,3)*30+(2,025*0,2)*30+(0,5*30)		45,375			
			"T5"(4,15*0,3)*8+(4,15*0,2)*8+(0,5*8)		20,600			
			"T7"(0,7*0,3)*1+(0,7*0,2)*1+(0,5*1)		0,850			
			Součet		66,825			
30	K	Nová položka	Kotevní nátěr pro spojovací můstek SikaTop Armatex 110 EpoCem; dodávka + aplikace.	m2	35,363	134,00	4 738,58	
			V souvislosti s reprofilací tvaru betonových a cihelných konstrukcí venkovních podokenních říms.					
			"T1a"(2,025*0,25)*27+(0,3*27)		21,769			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T1b"(2,025*0,25)*3+(0,3*3)		2,419			
			"T5a"(4,15*0,25)*8+(0,3*8)		10,700			
			"T7"(0,7*0,25)*1+(0,3*1)		0,475			
			Součet		35,363			
31	K	Nová položka	Spojovací můstek SikaTop Armatec 110 EpoCem; dodávka + aplikace.	m2	35,363	331,84	11 734,69	
			V souvislosti s reprofiliací tvaru betonových a cihelných konstrukcí venkovních podokenních říms.					
			"T1a"(2,025*0,25)*27+(0,3*27)		21,769			
			"T1b"(2,025*0,25)*3+(0,3*3)		2,419			
			"T5a"(4,15*0,25)*8+(0,3*8)		10,700			
			"T7"(0,7*0,25)*1+(0,3*1)		0,475			
			Součet		35,363			
32	K	Nová položka	Reprofilace tvaru betonových a cihelných konstrukcí venkovních podokenních říms reprofilační maltou Sika MonoTop 452; dodávka + aplikace ve více vrstvách.	m2	35,363	1 156,80	40 907,34	
			V souvislosti s reprofiliací tvaru betonových a cihelných konstrukcí venkovních podokenních říms. Rozsah do 25 % celkové výměry.					
			"T1a"(2,025*0,25)*27+(0,3*27)		21,769			
			"T1b"(2,025*0,25)*3+(0,3*3)		2,419			
			"T5a"(4,15*0,25)*8+(0,3*8)		10,700			
			"T7"(0,7*0,25)*1+(0,3*1)		0,475			
			Součet		35,363			
33	K	Nová položka	Ruční dočištění betonových a cihelných konstrukcí venkovních podokenních říms ocelovými kartáči.	m2	35,363	99,30	3 511,50	
			Očištění ploch betonových a cihelných konstrukcí venkovních podokenních říms tryskáním křemičitým pískem; ruční dočištění ocelovými kartáči.					
			"T1a"(2,025*0,25)*27+(0,3*27)		21,769			
			"T1b"(2,025*0,25)*3+(0,3*3)		2,419			
			"T5a"(4,15*0,25)*8+(0,3*8)		10,700			
			"T7"(0,7*0,25)*1+(0,3*1)		0,475			
			Součet		35,363			
34	K	Nová položka	Vyčištění a vysátí povrchu betonových a zděných konstrukcí v místě ostění a nadpraží stavebních otvorů.	m2	4,220	132,00	557,04	
			Opakované vysávání povrchu průmyslovým vysavačem v souvislosti s reprofiliací tvaru ostění a nadpraží stavebních otvorů.					
			"S5"(0,9*0,3)*2+(0,9*0,2)*2+(1,0*0,2)*2		1,300			
			"S6"(0,8*0,3)*2+(0,8*0,2)*2+(0,9*0,2)*2		1,160			
			"S7"(0,7*0,3)*2+(0,7*0,2)*2+(0,8*0,2)*2		1,020			
			"S8"(0,5*0,3)*2+(0,5*0,2)*2+(0,6*0,2)*2		0,740			
			Součet		4,220			
35	K	Nová položka	Kotevní nátěr pro spojovací můstek SikaTop Armatec 110 EpoCem; dodávka + aplikace.	m2	2,730	146,00	398,58	
			V souvislosti s reprofiliací tvaru ostění a nadpraží stavebních otvorů.					
			"S5"(0,85*0,2)*2+(2,05*0,2)*1		0,750			
			"S6"(0,75*0,2)*2+(2,05*0,2)*1		0,710			
			"S7"(0,65*0,2)*2+(2,125*0,2)*1		0,685			
			"S8"(0,4*0,2)*2+(2,125*0,2)*1		0,585			
			Součet		2,730			
36	K	Nová položka	Spojovací můstek SikaTop Armatec 110 EpoCem; dodávka + aplikace.	m2	2,730	361,56	987,06	
			V souvislosti s reprofiliací tvaru ostění a nadpraží stavebních otvorů.					
			"S5"(0,85*0,2)*2+(2,05*0,2)*1		0,750			
			"S6"(0,75*0,2)*2+(2,05*0,2)*1		0,710			
			"S7"(0,65*0,2)*2+(2,125*0,2)*1		0,685			
			"S8"(0,4*0,2)*2+(2,125*0,2)*1		0,585			
			Součet		2,730			
37	K	Nová položka	Reprofilace povrchové úpravy ostění a nadpraží stavebních otvorů reprofilační maltou Sika MonoTop 452; dodávka + aplikace ve více vrstvách.	m2	2,730	1 301,40	3 552,82	
			V souvislosti s reprofiliací tvaru původní povrchové úpravy ostění a nadpraží stavebních otvorů. Rozsah 100 % celkové výměry.					
			"S5"(0,85*0,2)*2+(2,05*0,2)*1		0,750			
			"S6"(0,75*0,2)*2+(2,05*0,2)*1		0,710			
			"S7"(0,65*0,2)*2+(2,125*0,2)*1		0,685			
			"S8"(0,4*0,2)*2+(2,125*0,2)*1		0,585			
			Součet		2,730			
38	K	Nová položka	Ruční dočištění venkovních ostění a nadpraží stavebních otvorů ocelovými kartáči.	m2	2,730	114,00	311,22	
			Očištění ploch venkovních ostění a nadpraží stavebních otvorů tryskáním křemičitým pískem; ruční dočištění ocelovými kartáči.					
			"S5"(0,85*0,2)*2+(2,05*0,2)*1		0,750			

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"S6"(0,75*0,2)*2+(2,05*0,2)*1		0,710			
			"S7"(0,65*0,2)*2+(2,125*0,2)*1		0,685			
			"S8"(0,4*0,2)*2+(2,125*0,2)*1		0,585			
			Součet		2,730			
39	K	622611135	Nátěr dvojnásobný s fungicidní přísadou vnějších omítaných stěn, včetně penetrace,	m2	755,531	111,00	83 863,94	CS ÚRS 2013 01

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 30

Poznámka k položce:

Nové omítky a část původních nátěrů stávajících venkovních omítek budou povrchově upraveny novým fasádním nátěrem. Rozhraní nových a původních omítek bude mít logickou návaznost s ohledem na pohledovou exponovanost jednotlivých fasád a fakt, že výměna výplňových prvků bude probíhat po etapách v několika následujících letech a povrchová úprava obvodového pláště jako celku nebude bezprostředně nenavazovat.

Předpokládáme, že by měl být nový fasádní nátěr aplikován na ostění a nadpraží stavebních otvorů s novými výplňovými prvky a dále na venkovní plochy fasád po obvodu stavebních otvorů v šířce 500 mm, včetně podokenních a meziokenních říms.

Je navržena vodoodpudivá fasádní barva na bázi silikonové polymerní disperze a minerálních plniv, s obsahem fungicidních a algicidních přísad (odolná proti znečištění povrchu, odolná vůči houbám, řasám a mechům), vysoce propustná pro vodní páru a CO₂. Barva bude určena k povrchové úpravě nových minerálních omítek, případně původních silikonových, silikátových, disperzních nebo minerálních nátěrů a pastovitých omítek.

Barva fasádního nátěru bude totožná se stávajícím odstínem.

Před zahájením aplikace souvrství fasádního nátěru bude proveden tlakový oplach dotčených ploch teplou vodou.

Povrch nových omítek, případně původních fasádních nátěrů bude penetrován, v případě potřeby hloubkově.

Aplikace fasádního nátěru bude provedena v dostatečném počtu vrstev tak, aby bylo zajištěno účinné krytí podkladu.

Všechny použité prvky souvrství fasádního nátěru nebo jejich části budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému. Aplikace systému fasádního nátěru bude prováděna v souladu s technologickými požadavky výrobce.

Jižní fasáda	615,690
Východní fasáda	447,110
Severní fasáda 80 % plochy	315,920
830,919*0,75	-623,189
Součet	755,531

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

87 548,34

96 - Bourání konstrukcí

48 487,06

40	K	Nová položka	Ruční odsekání degradovaných betonových konstrukcí a cihelného zdiva v konstrukci venkovní podokenní římsy, v tloušťce do 50	m2	23,663	315,00	7 453,69	
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	--

Degradované a poškozené části konstrukce venkovní podokenní římsy zjištěné při otloukání venkovních omítek. Rozsah do 25 % celkové výměry.

"T1"(2,025*0,25)*30	15,188
"T5"(4,15*0,25)*8	8,300
"T7"(0,7*0,25)*1	0,175
Součet	23,663

41	K	Nová položka	Příplatek k odsekání degradovaných betonových konstrukcí za plochu do 10 m ² , jednotlivě, v konstrukci venkovní podokenní římsy, v tloušťce do 50 mm.	m2	23,663	45,00	1 064,81	
----	---	--------------	---	----	--------	-------	----------	--

Degradované a poškozené části konstrukce venkovní podokenní římsy zjištěné při otloukání venkovních omítek. Rozsah do 25 % celkové výměry.

"T1"(2,025*0,25)*30	15,188
"T5"(4,15*0,25)*8	8,300
"T7"(0,7*0,25)*1	0,175
Součet	23,663

42	K	Nová položka	Ruční odsekání degradovaných betonových konstrukcí překladů nad stavebními otvory v obvodovém zdivu, v tloušťce do 50 mm.	m2	21,605	361,00	7 799,41	
----	---	--------------	---	----	--------	--------	----------	--

Spodní příruby železobetonových překladů oddělených od průřezu překladů; obnažená výztuž napadená povrchovou korozi. Rozsah do 25 % celkové výměry.

"T1"(2,025*0,2)*30	12,150
"T5"(3,95*0,2)*8	6,320
"T7"(2,025*0,2)*1	0,405
"T9"(2,65*0,2)*2	1,060
"S5"(2,05*0,2)*1	0,410
"S6"(2,05*0,2)*1	0,410
"S7"(2,125*0,2)*1	0,425
"S8"(2,125*0,2)*1	0,425
Součet	21,605

43	K	Nová položka	Příplatek k odsekání degradovaných betonových konstrukcí překladů nad stavebními otvory v obvodovém zdivu za plochu do 10 m ² , jednotlivě, v tloušťce do 50 mm.	m2	21,605	45,00	972,23	
----	---	--------------	---	----	--------	-------	--------	--

Spodní příruby železobetonových překladů oddělených od průřezu překladů; obnažená výztuž napadená povrchovou korozi. Rozsah do 25 % celkové výměry.

"T1"(2,025*0,2)*30	12,150
"T5"(3,95*0,2)*8	6,320
"T7"(2,025*0,2)*1	0,405
"T9"(2,65*0,2)*2	1,060

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"S5"(2,05*0,2)*1		0,410			
			"S6"(2,05*0,2)*1		0,410			
			"S7"(2,125*0,2)*1		0,425			
			"S8"(2,125*0,2)*1		0,425			
			Součet		21,605			
44	K	Nová položka	Ruční odsekání degradovaných ploch venkovní cementové omítky ostění a nadpraží stavebních otvorů v obvodovém zdivu, v tloušťce do 50	m2	2,730	275,00	750,75	
			Při provádění demontáže výplní otvorů se projevila nedostatečná přídržnost původní, řemeslně strukturované venkovní cementové omítky ostění a nadpraží stavebních otvorů v obvodovém zdivu, k podkladu. Rozsah 100 % celkové výměry.					
			"S5"(0,85*0,2)*2+(2,05*0,2)*1		0,750			
			"S6"(0,75*0,2)*2+(2,05*0,2)*1		0,710			
			"S7"(0,65*0,2)*2+(2,125*0,2)*1		0,685			
			"S8"(0,4*0,2)*2+(2,125*0,2)*1		0,585			
			Součet		2,730			
45	K	Nová položka	Příplatek k odsekání degradovaných ploch venkovní cementové omítky ostění a nadpraží stavebních otvorů v obvodovém zdivu za plochu do 10 m², jednotlivě, v tloušťce do 50 mm.	m2	2,730	35,00	95,55	
			Při provádění demontáže výplní otvorů se projevila nedostatečná přídržnost původní, řemeslně strukturované venkovní cementové omítky ostění a nadpraží stavebních otvorů v obvodovém zdivu, k podkladu. Rozsah 100 % celkové výměry.					
			"S5"(0,85*0,2)*2+(2,05*0,2)*1		0,750			
			"S6"(0,75*0,2)*2+(2,05*0,2)*1		0,710			
			"S7"(0,65*0,2)*2+(2,125*0,2)*1		0,685			
			"S8"(0,4*0,2)*2+(2,125*0,2)*1		0,585			
			Součet		2,730			
46	K	Nová položka	Ruční odsekání degradovaného cihelného zdiva, tloušťky do 80 mm, vnitřního zalomeného ostění stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna.	m2	48,386	419,00	20 273,73	
			Odsekání degradovaného cihelného zdiva, tloušťky přes 50 do 80 mm.					
			"T1"(2,6*2)*21*0,22		24,024			
			"T1"(2,6*2)*9*0,22		10,296			
			"T5a"(2,65*2)*7*0,25		9,275			
			"T5b"(2,65*2)*1*0,25		1,325			
			"T7"(3,275*2)*1*0,22		1,441			
			"T9"(2,025*2)*2*0,25		2,025			
			Součet		48,386			
47	K	Nová položka	Ruční odsekání degradovaného cihelného zdiva, tloušťky do 50 mm, vnitřního zalomeného nadpraží stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna.	m2	24,858	275,00	6 835,95	
			Odsekání degradovaného cihelného zdiva, tloušťky přes 30 do 50 mm.					
			"T1"(2,225)*21*0,22		10,280			
			"T1"(2,225)*9*0,22		4,406			
			"T5a"(4,15)*7*0,25		7,263			
			"T5b"(4,15)*1*0,25		1,038			
			"T7"(2,15)*1*0,22		0,473			
			"T9"(2,8)*2*0,25		1,400			
			Součet		24,858			
48	K	Nová položka	Příplatek k odsekání degradovaného cihelného zdiva za plochu do 10 m², jednotlivě. Tloušťka zdiva do 80 mm, vnitřního zalomeného ostění stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna.	m2	48,386	49,00	2 370,91	
			Odsekání degradovaného cihelného zdiva. Příplatek k ceně za plochu do 10 m², jednotlivě.					
			"T1"(2,6*2)*21*0,22		24,024			
			"T1"(2,6*2)*9*0,22		10,296			
			"T5a"(2,65*2)*7*0,25		9,275			
			"T5b"(2,65*2)*1*0,25		1,325			
			"T7"(3,275*2)*1*0,22		1,441			
			"T9"(2,025*2)*2*0,25		2,025			
			Součet		48,386			
49	K	Nová položka	Příplatek k odsekání degradovaného cihelného zdiva za plochu do 10 m², jednotlivě. Tloušťka zdiva do 50 mm, vnitřního zalomeného nadpraží stavebních otvorů v šířce vybouraného špaletového okna.	m2	24,858	35,00	870,03	
			Odsekání degradovaného cihelného zdiva. Příplatek k ceně za plochu do 10 m², jednotlivě.					
			"T1"(2,225)*21*0,22		10,280			
			"T1"(2,225)*9*0,22		4,406			

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T5a"(4,15)*7*0,25		7,263			
			"T5b"(4,15)*1*0,25		1,038			
			"T7"(2,15)*1*0,22		0,473			
			"T9"(2,8)*2*0,25		1,400			
			Součet		24,858			

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

3 116,12

50	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %.	m2	6,684	128,00	855,55	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 116
Otlučení vnitřních cementových omítek stěn, v rozsahu do 100 %.

"S5"(2,175+1,25*2)*1,2-3,939	1,671
"S6"(2,175+1,25*2)*1,2-3,939	1,671
"S7"(2,175+1,25*2)*1,2-3,939	1,671
"S8"(2,175+1,25*2)*1,2-3,939	1,671
Součet	6,684

51	K	Nová položka	Otlučení cementových omítek vnitřních ostění nebo nadpraží v rozsahu do 100 %.	m2	10,903	141,20	1 539,50	
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	--

Otlučení vnitřních cementových omítek vnitřních ostění nebo nadpraží, v rozsahu do 100 %.

"S5"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,3	1,494
"S6"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,4	1,712
"S7"(2,175+1,25*2)*0,18+2,157*0,5	1,920
"S8"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,72	2,408
"S5"(2,05+0,86*2)*0,25	0,943
"S6"(2,05+0,735*2)*0,25	0,880
"S7"(2,05+0,635*2)*0,25	0,830
"S8"(2,05+0,41*2)*0,25	0,718
Součet	10,903

52	K	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdíva cihelného mimo komínového.	m2	17,587	41,00	721,07	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 117
Vysekání cementové malty ze spár zdíva cihelného mimo komínového.

Poznámka k položce:
Vyčištění spár cihelného zdíva do hloubky 20 mm.

"S5"(2,175+1,25*2)*1,2-3,939	1,671
"S6"(2,175+1,25*2)*1,2-3,939	1,671
"S7"(2,175+1,25*2)*1,2-3,939	1,671
"S8"(2,175+1,25*2)*1,2-3,939	1,671
"S5"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,3	1,494
"S6"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,4	1,712
"S7"(2,175+1,25*2)*0,18+2,157*0,5	1,920
"S8"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,72	2,408
"S5"(2,05+0,86*2)*0,25	0,943
"S6"(2,05+0,735*2)*0,25	0,880
"S7"(2,05+0,635*2)*0,25	0,830
"S8"(2,05+0,41*2)*0,25	0,718
Součet	17,587

99 - Přesun hmot

35 945,16

53	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m; ručně.	t	12,144	1 026,00	12 459,67	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 123
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m; svisle; ručně (nošením po schodech), pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m.

54	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m.	t	60,720	39,00	2 368,07	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 124
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m. Příplatek k cenám za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m.

166,644*5 'Přepočtené koeficientem množství' 60,720

55	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km.	t	182,159	9,00	1 639,43	
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------	--

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 125
166,644*15 'Přepočtené koeficientem množství' 182,159

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 126	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením.	t	12,144	285,00	3 461,02	
57	K	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 127	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné).	t	12,144	1 070,00	12 994,00	
58	K	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 128	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m.	t	13,617	222,00	3 022,97	

M - Práce a dodávky M

16 804,00

21-M - Elektromontáže

16 804,00

59	K	Nová položka	Stěnový axiální ventilátor ELEKTRODESIGN HXM 300; dodávka, montáž, zapojení, zprovoznění, zaškolení obsluhy.	kus	2,000	5 630,00	11 260,00	
----	---	--------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

Elektrotechnické rozvody a prvky:
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
HXM 300 stěnový axiální ventilátor

Poznámka k položce:

Součástí položky je dodávka ventilátoru, jeho montáž, zapojení a zprovoznění, včetně zaškolení obsluhy. Součástí položky je dodávka podružného elektroinstalačního materiálu bezprostředně souvisejícího s montáží a zapojením ventilátoru a dále soubor kovových kotevních prvků do tepelně izolačního panelu z PUR nebo PIR tvrzené pěny a těsnícího PU tmelu. Ovládání ventilátoru zůstane zachováno původní.

1.PP: S5 1,000
1.PP: S7 1,000
Součet 2,000

60	K	Nová položka	Revize silnoproudé elektrotechniky.	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
61	K	Nová položka	Žaluziová klapka ELEKTRODESIGN PER 315 W; dodávka, montáž, zprovoznění.	kus	2,000	1 972,00	3 944,00	

Elektrotechnické rozvody a prvky:
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
PER 315 W žaluziová klapka

Poznámka k položce:

Součástí položky je dodávka žaluziové klapky, její montáž a zprovoznění. Součástí položky je dodávka souboru kovových kotevních a spojovacích prvků do tepelně izolačního panelu z PUR nebo PIR tvrzené pěny a těsnícího PU tmelu.

1.PP: S5 1,000
1.PP: S7 1,000
Součet 2,000

REKAPITULACE STAVBY

Příloha k Dodatku č. 2 MÉNĚPRÁCE

Kód: 1_2015

Stavba: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

KSO: 801 34

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Šíročí 4, 674 01 Třebíč

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12637

Datum: 21.8.2015

CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Poznámka:

Cena bez DPH

-190 069,09

DPH základní	21,00%	ze	-190 069,09
snížená	15,00%	ze	0,00

-39 914,51
0,00

Cena s DPH

v

CZK

-229 983,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Příloha k Dodatku č. 2 MÉNĚPRÁCE

Kód: 1_2015

Stavba: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sírotčí 4, 674 01 Třebíč

21.08.2015

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o., Nad

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

Zámkem 1072, 674 01

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-190 069,09	-229 983,60	
SO01	Budova školy	-190 069,09	-229 983,60	STA
D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení	-190 069,09	-229 983,60	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Příloha k Dodatku č. 2

MÉNĚPRÁCE

Stavba: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

KSO: 801 34

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12631

Datum: 21.08.2015

CZ-CPA: 41.00.4

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Poznámka:

Podrobná specifikace požadavků na práce, dodávky a služby je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

Cena bez DPH				-190 069,09
DPH základní	21,00%	ze	-190 069,09	-39 914,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-229 983,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Příloha k Dodatku č. 2

MÉNĚPRÁCE

Stavba: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotcí 4, 674 01 Třebíč 21.08.2015

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant: C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč 1072, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	-190 069,09
HSV - Práce a dodávky HSV	-180 325,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-173 285,52
61 - Úprava povrchů vnitřní	-9 764,18
62 - Úprava povrchů vnější	-4 216,19
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-1 391,34
64 - Osazování výplní otvorů	-157 913,81
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-7 040,29
96 - Bourání konstrukcí	-2 018,63
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-1 399,69
99 - Přesun hmot	-3 621,97
PSV - Práce a dodávky PSV	-9 743,27
764 - Konstrukce klempířské	-1 742,71
766 - Konstrukce truhlářské	-6 044,36
767 - Konstrukce zámečnické	-1 956,21

SOUPIS PRACÍ

Příloha k Dodatku č. 2

MÉNĚPRÁCE

Stavba: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Objekt: SO01 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč 21.08.2015

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant: C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč 1072, 674 01 Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -190 069,09

HSV - Práce a dodávky HSV -180 325,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -173 285,52

61 - Úprava povrchů vnitřní -9 764,18

1	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně.	m2	-7,310	39,00	-285,09	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	---------	----------------

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 6 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn.

"T5a"(4,15+3,325*2)*1*0,2+(0,4+3,325*2)*1*0,2 -3,570
"S5"(2,175+1,25*2)*0,2 -0,935
"S6"(2,175+1,25*2)*0,2 -0,935
"S7"(2,175+1,25*2)*0,2 -0,935
"S8"(2,175+1,25*2)*0,2 -0,935
Součet -7,310

2	K	612143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů.	m	-10,800	23,00	-248,40	
---	---	-----------	---	---	---------	-------	---------	--

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 7 Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou.

3	M	590514840	Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m.	m	-11,340	18,00	-204,12	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	---------	----------------

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 8 Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm.

"T5a"(4,15+3,325*2)*1*1,05 -11,340

4	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt).	m	-9,200	20,40	-187,68	
---	---	-----------	--	---	--------	-------	---------	--

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 9 Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících (APU lišt).

5	M	590514750	Profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm.	m	-9,660	50,00	-483,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	---------	----------------

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 10 Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 6 mm.

Poznámka k položce:
Délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

"T5a"(4,15+2,325*2)*1*1,05+(0,2*2)*1*1,05 -9,660

6	K	612321141.V01	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - pouze štuk.	m2	-7,810	62,00	-484,22	
---	---	---------------	---	----	--------	-------	---------	--

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 11 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně, pouze štuková vrstva svíslých konstrukcí stěn.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku materiálu: - záměsová a ošetřovací voda - pytlouvanou maltovou směs vápennou jemnou omítku (štuk) Práce: - přípravu podkladu - manipulaci s materiálem při mísení a aplikaci na podklad - natažení štukové vrstvy 2x - zahrazení povrchu filcovým nebo jiným hladítkem - likvidace odpadu, obalů a úklid pracoviště								
			"T5a"(4,15+3,325*2)*1*0,2+(0,2*2)*1*0,2		-2,240			
			"T5a"(3,95+2,45*2)*1*0,2+(0,15*2)*1*0,2		-1,830			
			"S5"(2,175+1,25*2)*0,2		-0,935			
			"S6"(2,175+1,25*2)*0,2		-0,935			
			"S7"(2,175+1,25*2)*0,2		-0,935			
			"S8"(2,175+1,25*2)*0,2		-0,935			
			Součet		-7,810			
7	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží.	m2	-17,256	447,00	-7 713,43	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 12	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková.					
			"T5a"(4,15+3,325*2)*1*0,42+(0,2*2)*1*0,42		-4,704			
			"T5a"(3,95+2,45*2)*1*0,18+(0,15*2)*1*0,18		-1,647			
			"S5"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,3		-1,494			
			"S6"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,4		-1,712			
			"S7"(2,175+1,25*2)*0,18+2,157*0,5		-1,920			
			"S8"(2,175+1,25*2)*0,18+2,175*0,72		-2,408			
			"S5"(2,05+0,86*2)*0,25		-0,943			
			"S6"(2,05+0,735*2)*0,25		-0,880			
			"S7"(2,05+0,635*2)*0,25		-0,830			
			"S8"(2,05+0,41*2)*0,25		-0,718			
			Součet		-17,256			
8	K	619991032	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začističové lišty.	m2	-9,649	16,40	-158,24	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 13	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začističové lišty.					
			"T5a"(4,15*2,325)*1		-9,649			
62 - Úprava povrchů vnější							-4 216,19	
9	K	622131102	Cementový postřík vnějších stěn nanášený síťovité ručně.	m2	-1,647	33,50	-55,17	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 14	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn.					
			"T5a"(3,95+2,45*2)*1*0,18+(0,15*2)*1*0,18		-1,647			
10	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů.	m	-8,500	23,40	-198,90	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 15	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním rohových s tkaninou.					
11	M	590514920	Lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m.	m	-4,463	34,50	-153,96	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 16	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta s okapničkou PVC UV PVC UV 10/15, 2 m.					
			"T5a"(3,95*1+0,3)*1,05		-4,463			
12	M	590514940	Lišta parapetní PVC UV 10, 2 m.	m	-4,463	32,80	-146,37	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 17	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta parapetní PVC UV 10, 2 m.					
			"T5a"(3,95*1+0,3)*1,05		-4,463			
13	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začističových profilů (APU lišt).	m	-9,250	20,50	-189,63	CS ÚRS 2013 01

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 18					
14	M	590514760	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zajišťovacích samolepících (APU lišty).					
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 19					
15	K	622212011	Profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm.	m	-9,713	54,00	-524,48	CS ÚRS 2013 01
			Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 9 mm.					
			Poznámka k položce: Délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm.					
			"T5a"(3,95+2,45*2)*1*1,05+(0,2*2)*1*1,05		-9,713			
16	M	283759240	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 80 mm.	m	-5,586	109,00	-608,87	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm.					
17	K	622212021	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 80 mm.	m2	-5,865	219,00	-1 284,50	CS ÚRS 2013 01
			Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 80 mm.					
			"T5a"(0+3,325*2)*2*0,42*1,05		-5,865			
18	M	283759270	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 120 mm.	m	-1,911	124,00	-236,96	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm.					
19	K	629991012	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 120 mm.	m2	-2,007	328,00	-658,15	CS ÚRS 2013 01
			Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 120 mm.					
			"T5a"(4,15+0*2)*1*0,42*1,05+(0,2*2)*1*0,42*1,05		-2,007			
20	K	63-001	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zajišťovací lišty.	m2	-9,649	16,50	-159,20	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na zajišťovací lišty.					
			"T5a"(4,15*2,325)*1		-9,649			
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							-1 391,34	
21	K	632450121	Dodávka a montáž - Adhezni můstek včetně penetrace a očištění parapetního zdiva.	m2	-1,472	44,00	-64,77	
			Na očištěné plochy zdiva a jádrových omítek, zbavené filmo-tvorných částic průmyslovým vysavačem, bude aplikován penetrační nátěr. Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnucího cementového potěru.					
			"T5a"(4,2*0,32)*1+(0,4*0,32)*1		-1,472			
22	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu.	m2	-1,472	226,00	-332,67	CS ÚRS 2013 01
			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm.					
			Poznámka k položce: Rychle tuhnucí cementový potěr: Nosný podklad pro nové výplňové prvky, vnitřní a venkovní parapety bude zřízen vyrovnávací, případně spádovou vrstvou rychle-tuhnoucího cementového potěru. Povrch očištěného zdiva, zdící malta nebo beton, zbavené filmo-tvorných částic, budou plošně penetrovány. Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnucího cementového potěru. Pevnost v tlaku (v souladu s EN 13813) = minimálně 40 MPa. Přdržnost k podkladu (v souladu s EN 13813) = minimálně 0,5 MPa. Minimální aplikační tloušťka bude 5 mm. Zrnitost = 0-4 mm. Penetrace, kontaktní můstek a cementový potěr budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.					
			"T5a"(4,2*0,32)*1+(0,4*0,32)*1		-1,472			
23	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu.	m2	-0,978	306,00	-299,12	CS ÚRS 2013 01

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 35	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm. Poznámka k položce: Rychle tuhnoucí cementový potěr: Nosný podklad pro nové výplňové prvky, vnitřní a venkovní parapety bude zřízen vyrovnávací, případně spádovou vrstvou rychle-tuhnoucího cementového potěru. Povrch očištěného zdiva, zdící malta nebo beton, zbavené filmo-tvorných částic, budou plošně penetrovány. Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnoucího cementového potěru. Pevnost v tlaku (v souladu s EN 13813) = minimálně 40 MPa. Přidržnost k podkladu (v souladu s EN 13813) = minimálně 0,5 MPa. Minimální aplikační tloušťka bude 5 mm. Zrnitost = 0-4 mm. Penetrace, kontaktní můstek a cementový potěr budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.					
			"T5a"(3,95*0,23)*1+(0,3*0,23)*1		-0,978			
23	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu.	m2	-1,472	472,00	-694,78	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 37	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm. Poznámka k položce: Rychle tuhnoucí cementový potěr: Nosný podklad pro nové výplňové prvky, vnitřní a venkovní parapety bude zřízen vyrovnávací, případně spádovou vrstvou rychle-tuhnoucího cementového potěru. Povrch očištěného zdiva, zdící malta nebo beton, zbavené filmo-tvorných částic, budou plošně penetrovány. Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnoucího cementového potěru. Pevnost v tlaku (v souladu s EN 13813) = minimálně 40 MPa. Přidržnost k podkladu (v souladu s EN 13813) = minimálně 0,5 MPa. Minimální aplikační tloušťka bude 5 mm. Zrnitost = 0-4 mm. Penetrace, kontaktní můstek a cementový potěr budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.					
			"T5a"(4,2*0,32)*1+(0,4*0,32)*1		-1,472			
64 - Osazování výplní otvorů							-157 913,81	
24	K	641953115T00	Montáž výplňí otvorů, oken, vstupních dveří a stěn s ochranou. příp. spáry, plocha nad 10m2.	m	-14,469	148,00	-2 141,41	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 43	Montáž výplňí otvorů, oken, vstupních dveří a stěn rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3.st. ochranou připojovací spáry, plocha nad 10m2. Poznámka k položce: Konkrétní řešení způsobu připojení výplně otvoru k ostění nadpraží a parapetu je zpracováno a specifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projektové dokumentace, která je nedílnou součástí soupisu prací dodávek a služeb.					
			"T5a"(4,2+2,625)*2*1+(4,2+2,625)*2*0,06		-14,469			
25	M	64D01	Jednodílná pevná stěna z hliníkových profilů OZN. S5 - větrací žaluzie + zpětná montáž původního ventilátoru - ODPOČET; poměrná část.	kus	-0,080	10 810,00	-864,80	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 44	Popis: Větrací žaluzie: ODPOČET Dvoudílná systémová protidešťová vzduchotechnická žaluzie určená k zabudování do tepelně izolačního panelu z PUR nebo PIR tloušťky 30 mm. Rozměr stavebního otvoru: 300 x 300 mm Šířka lamel: 25 mm Materiál rámečku: ocelové, žárově zinkované profily Materiál žaluzie: extrudované hliníkové profily Provedení: snímatelná žaluzie, pro trvalé použití do vnějšího prostředí Vybavení: integrovaná síť proti hmyzu Barva: bílá RAL 9010 Montáž: Připevnění žaluzie k rámečku bude skryté, mechanickými prvky. Součástí položky je dodávka prvků, rozměrová a tvarová úprava prvků na staveništi, kotevní, spojovací a těsnící materiál. Ventilátor: ODPOČET Montáž stávajícího elektrického ventilátoru do tepelně izolačního panelu z PUR nebo PIR tloušťky 30 mm, jeho zapojení a zprovoznění, včetně zajištění platné revize elektroinstalace. Součástí položky je doplnění elektroinstalačního, kotevního, spojovacího a těsnícího materiálu. Průměr ventilátoru je 250 mm.					
			"1.PP" - 5 % větrací žaluzie		-0,050			
			"1.PP" - 3 % zpětná montáž elektrického		-0,030			
			Součet		-0,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	64D03	Jednodílná pevná stěna z hliníkových profilů OZN. S7 - větrací žaluzie + zpětná montáž původního ventilátoru - ODPOČET; poměrná část.	kus	-0,080	8 900,00	-712,00	

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 46

Popis:
Větrací žaluzie: **ODPOČET**
Dvoudílná systémová protidešťová vzduchotechnická žaluzie určená k zabudování do tepelně izolačního panelu z PUR nebo PIR tloušťky 30 mm.
Rozměr stavebního otvoru: 300 x 300 mm
Šířka lamel: 25 mm
Materiál rámečku: ocelové, žárově zinkované profily
Materiál žaluzie: extrudované hliníkové profily
Provedení: snímatelná žaluzie, pro trvalé použití do vnějšího prostředí
Vybavení: integrovaná síť proti hmyzu
Barva: bílá RAL 9010
Montáž:
Přípevnění žaluzie k rámečku bude skryté, mechanickými prvky.
Součástí položky je dodávka prvků, rozměrová a tvarová úprava prvků na staveništi, kotevní, spojovací a těsnící materiál.
Ventilátor: **ODPOČET**
Přesunutí a montáž stávajícího elektrického ventilátoru do tepelně izolačního panelu z PUR nebo PIR tloušťky 30 mm, jeho zapojení a zprovoznění, včetně zajištění platné revize elektroinstalace.
Součástí položky je doplnění elektroinstalačního, kotevního, spojovacího a těsnícího materiálu.
Průměr ventilátoru je 250 mm.

"1.PP" - 5 % větrací žaluzie -0,050
"1.PP" - 3 % zpětná montáž elektrického -0,030
Součet -0,080

27	M	766D02	Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 2/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně OZN. T1b - PÁKOVÝ OVLADAČ - ODPOČET 2 KS; pořizovací hodnota ovladače + montáž; poměrná část výplně.	kus	-0,030	78 000,00	-2 340,00	
----	---	--------	---	-----	--------	-----------	-----------	--

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 49

Popis:
Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 2/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.
Základní profil:
Vícevrstvý nenápojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
1/3 sestavy: **PÁKOVÝ OVLADAČ - ODPOČET**
Horní polovina - jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy. Spodní polovina - jedno otvíravé křídlo, ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem.
2/3 sestavy - štulpové provedení: **PÁKOVÝ OVLADAČ - ODPOČET**
Horní polovina - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou uzamykatelnou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Zasklení výplně:
Zvukově izolační a současně provozně bezpečnostní trojsklo.
Složení zasklení okenních křídel v horní polovině z vnější strany:
8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.
Složení zasklení okenních křídel ve spodní polovině z vnější strany:
8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 33.1 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo).
Příslušenství zasklení:
Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
2200 x 2600 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D. 1. 1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D2.

"3.NP" 3.02 - 3 % pákový ovladač - 2 ks -0,030
Součet -0,030

28	M	766D07	Třídílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně OZN. T5a.	kus	-1,000	143 260,00	-143 260,00	
----	---	--------	---	-----	--------	------------	-------------	--

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 54

Popis:

Třídičná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.

Základní profil:

Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.

Otvírání výplně, ovládání:

Levá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Prostřední 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Pravá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Zasklení výplně:

Zvukově izolační trojsklo.

Složení zasklení z vnější strany:

8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.

Příslušenství zasklení:

Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

4200 x 2625 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D5.

"2.NP" 1

-1,000

29	M	766D07	Třídičná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně OZN. T5a.	kus	-0,060	143 260,00	-8 595,60	
----	---	--------	---	-----	--------	------------	-----------	--

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 54

Popis:

Třídičná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.

Základní profil:

Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.

Otvírání výplně, ovládání:

Levá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Prostřední 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Pravá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Zasklení výplně:

Zvukově izolační trojsklo.

Složení zasklení z vnější strany:

8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.

Příslušenství zasklení:

Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

4200 x 2625 mm

č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka: 1) Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění. 2) Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů. 3) Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D5.							
		"1.NP" 0,06 poměrná část plochy menšího okna v 1.13		-0,060			
		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				-7 040,29	
		96 - Bourání konstrukcí				-2 018,63	
30	K	968062357 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2.	m2	-21,995	80,00	-1 759,60	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 87		-21,995			
31	K	968-B01 Demontáž a likvidace vnitřních, případně mezi-skelních kovových žaluzií, včetně doplňků.	m2	-19,046	13,60	-259,03	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 91		-19,046			
		97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-1 399,69	
32	K	978-001 Strojní dělení štukové vrstvy omítek.	m	-26,303	11,26	-296,17	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 102					
		Strojní dělení štukové vrstvy vnitřních a vnějších omítek. Rozhraní pro odstranění štukové vrstvy omítek bude provedeno strojním dělením. Pravidelná řízená spára umožní napojení nových venkovních štukových omítek na původní štukové omítky po provedení montáže výplňových prvků.					
		"T5"(4,2,475)*2*1*1,05+(0,3*2)*1*1,05		-14,228			
		"T5"(4,2+3,45*2)*1*1,05+(0,2*2)*1*1,05		-12,075			
33	K	978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %.	m2	-5,405	49,00	-264,85	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 110					
		Poznámka k položce: Otlučení a likvidace dvouvrstvé břizolitové omítky ostění a nadpraží stavebních otvorů v rozsahu 100 % celkové plochy, včetně vyčištění spár zdíva z plných pálených cihel do hloubky 20 mm.					
		"T5"(4,2+3,45*2)*1*0,47+(0,2*2)*1*0,47		-5,405			
34	K	978013191.a Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % - pouze štuková vrstva.	m2	-1,811	32,40	-58,68	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 111					
		Odstranění a likvidace části štukové vrstvy venkovní omítky fasád po obvodu stavebních otvorů a podokenních říms.					
		"T5"(4,2+3,45*2)*1*0,15*1,05+(0,2*2)*1*0,15*1,0		-1,811			
35	K	978015341 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %.	m2	-7,613	11,00	-83,74	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 112					
		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškraabáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu do 30 %.					
		Poznámka k položce: Venkovní dvouvrstvá štuková omítka: Stávající povrchová úprava obvodového zdíva, podokenní a meziokenní římsy v úrovni 1.NP až 3.NP a dále část 1.PP na severní straně areálu školy, dvouvrstvou štukovou omítkou s opakovaným fasádním nátěrem starorůžové barvy zůstane zachována bez zásadních úprav, vyjma omítek ostění a nadpraží stavebních otvorů s výplňovými prvky. Je navrženo pouze lokální otlučení zavhlých nebo poškozených dvouvrstev štukových omítek obvodového zdíva bezprostředně souvisejících s výměnou výplňových prvků nebo omítek vykazujících výrazné nerovnosti, případně omítek poškozených v souvislosti s demontáží oplechování venkovních parapetů nebo stavebními úpravami dveřního otvoru ve 2.NP v oblasti prahu. Spáry otlučené cihelného zdíva budou plošně vyčištěny do hloubky 20 mm. Jedná se o předpokládanou výměru nepřesahující 30 % celkové plošné výměry nových výplňových prvků z dřevěno-hliníkových profilů.					
		(4,2+2,625)*1+(0,15*2,625*2)*1		-7,613			
		Součet		-7,613			
36	K	978015391 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %.	m2	-1,665	41,00	-68,27	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 113					
		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškraabáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu do 100 %.					
		"T5"(4,2,475*2)*1*0,18+(0,15*2)*1*0,18		-1,665			
37	K	978015391.a Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 % - pouze štuková vrstva.	m2	-2,846	27,00	-76,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 114					
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních, s vyškrabnutím spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %.					
			"T5" (4+2,475)*2*1*0,2*1,05+(0,15*2)*2*1*0,2*1,0		-2,846			
38	K	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového.	m2	-13,443	41,00	-551,16	CS ÚRS 2013 01
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 117					
			Vysekání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového.					
			Poznámka k položce: Vyčištění spár cihelného zdiva do hloubky 20 mm.					
			"T5" (4+2,475*2)*1*0,18		-1,611			
			"T5" (4,2+3,45*2)*1*0,47		-5,217			
			"plocha nových výplní celkem 30 % oprava omítek" (4,2*2,625)*2*0,3		-6,615			
			Součet		-13,443			
99 - Přesun hmot							-3 621,97	
39	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně.	t	-1,084	1 026,00	-1 112,54	CS ÚRS 2013 01
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 123					
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 12 do 15 m.					
40	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m.	t	-5,422	39,00	-211,45	CS ÚRS 2013 01
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 124					
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m.					
			166,644*5 'Přepočtené koeficientem množství		-5,422			
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km.	t	-16,265	9,00	-146,39	
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 125					
			166,644*15 'Přepočtené koeficientem množství		-16,265			
42	K		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 126					
			Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením.	t	-1,084	285,00	-309,04	
43	K		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 127					
			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně).	t	-1,084	1 070,00	-1 160,26	
44	K		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 128					
			Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m.	t	-3,073	222,00	-682,30	

PSV - Práce a dodávky PSV

-9 743,27

764 - Konstrukce klempířské

-1 742,71

45	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm.	m	-8,300	23,00	-190,90	CS ÚRS 2013 01
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 142					
			Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm.					
			Poznámka k položce: Vybourání, demontáž, dělení a likvidace klempířských prvků, bezprostředně souvisejících s opravou oken, včetně kotevního a spojovacího materiálu. Jedná se zejména o tyto klempířské prvky: - Oplechování venkovních parapetů okenních otvorů - Oplechování podokenních a meziokenních říms - Oplechování vodorovných meziokenních průvlaků - Okenní okapnice - Oplechování prahové spojky balkonových dveří					
			"T5" 4,15*2		-8,300			
46	K	764711192	Montáž oplechování parapetu přes rš 250 mm.	m	-4,600	116,00	-533,60	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 144 Oplechování parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem montáž přes rš 250 mm Rozměrová a tvarová úprava prvku: Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem. Montáž: Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka:</i> <i>Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.</i> "K5a 440 mm" 4,3*1 -4,300 "K5a 440 mm" 0,3*1; poměrná část kratšího výrobku -0,300					
47	M	764D07	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K5a.	kus	-1,070	926,00	-990,60	
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 151 Popis: Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru. Materiál: Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně). Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně Vrchní povrchová úprava: nástržik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016 Spodní povrchová úprava: nástržik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů Rozměrová a tvarová úprava prvku: Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem. Montáž: Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 440 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 4300 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka:</i> <i>Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.</i> "1.NP" (0,3/4,3) poměrná část kratšího výrobku -0,070 "2.NP" 1 -1,000 Součet -1,070					
48	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m.	%	-14,527	1,90	-27,60	CS ÚRS 2013 01
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 166 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m.					
766 - Konstrukce truhlářské							-6 044,36	
49	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m.	kus	-2,000	31,00	-62,00	
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 170 "T5"0+1+1+0 -2,000					
50	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2.	kus	-48,000	7,80	-374,40	
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 172 "T5"12*2*2 -48,000					
51	K	766694124	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 2,6	kus	-1,070	266,00	-284,56	CS ÚRS 2013 01
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 178 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm. <i>Poznámka k položce:</i> Montáž oplechování venkovního parapetu bude provedena montážním lepidlem, včetně tvarové úpravy plechových profilů. Svislé lemy oplechování budou v místě ostění ustoupeny pod štukovou vrstvou povrchové úpravy. "V5a 310 x 4200"1+(0,3/4,3) poměrná část kratšího výrobku -1,070					
52	M	766D30	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V5a.	kus	-1,070	4 915,00	-5 257,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 188	Popis: Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Základní profil: Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase. Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm. Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm. Povrchová úprava dřeva: Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva. 1) Hloubková impregnace 2) Barevná impregnace 3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m 4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m Barva: Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010. Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží. Rozměrová a tvarová úprava prvku: Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy. Montáž: Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku. ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY: 310 x 4200 mm					

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP" (0,3/4,3) poměrná část kratšího výrobku -0,070

"2.NP" 1 -1,000

Součet -1,070

53	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m.	%	-50,383	1,30	-65,50	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m.

767 - Konstrukce zámečnické

-1 956,21

54	K	767-001	Demontáž, úprava a zpětná montáž ocelových venkovních mříží OZN.: Z2 - ODPOČET; poměrná část za zpětnou montáž mříží - 50 % základní výměry.	m2	-3,281	586,00	-1 922,37	
----	---	---------	--	----	--------	--------	-----------	--

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 202

Popis:

V souvislosti s úpravou části stavebních otvorů v 1.PP bude nezbytné vybourání stávajících venkovních předokenních kovových mříží a jejich rozměrová úprava.

S ohledem na stávající výškovou konfiguraci venkovních zpevněných ploch v místě instalovaných mříží bude nezbytná jejich svislá rozměrová úprava.

Horní vodorovný nosič bude strojně oddělen od spodního nosiče se svislým členěním. Strojním dělením bude provedena délková úprava svislého členění mříží v souladu s úpravou výšky stavebních otvorů z venkovní strany tak, aby byla jednotná pohledová struktura zpětně instalovaných upravených mříží. Po provedení délkové úpravy budou rozměrově upravené části mříží svařeny v ochranné atmosféře CO2.

Ocelová konstrukce bude otryskána a povrchově upravena práškovým lakováním.

Barva bude hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016.

Zpětná montáž mříží bude chemickým vklepením dvousložkovým tmelem do předvrtaných otvorů ve zdivu z plných pálených cihel.

ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ:

2050 x 835 mm - 1 ks

2050 x 710 mm - 1 ks

2125 x 610 mm - 1 ks

2125 x 385 mm - 1 ks

"S5"2,05*1+0+0+0 -1,025

"S6"2,05*0,875+0+0+0 -0,897

"S7"2,05*0,775+0+0+0 -0,795

"S8"2,05*0,55+0+0+0 -0,564

Součet -3,281

55	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m.	%	-16,111	2,10	-33,83	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m.

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 205