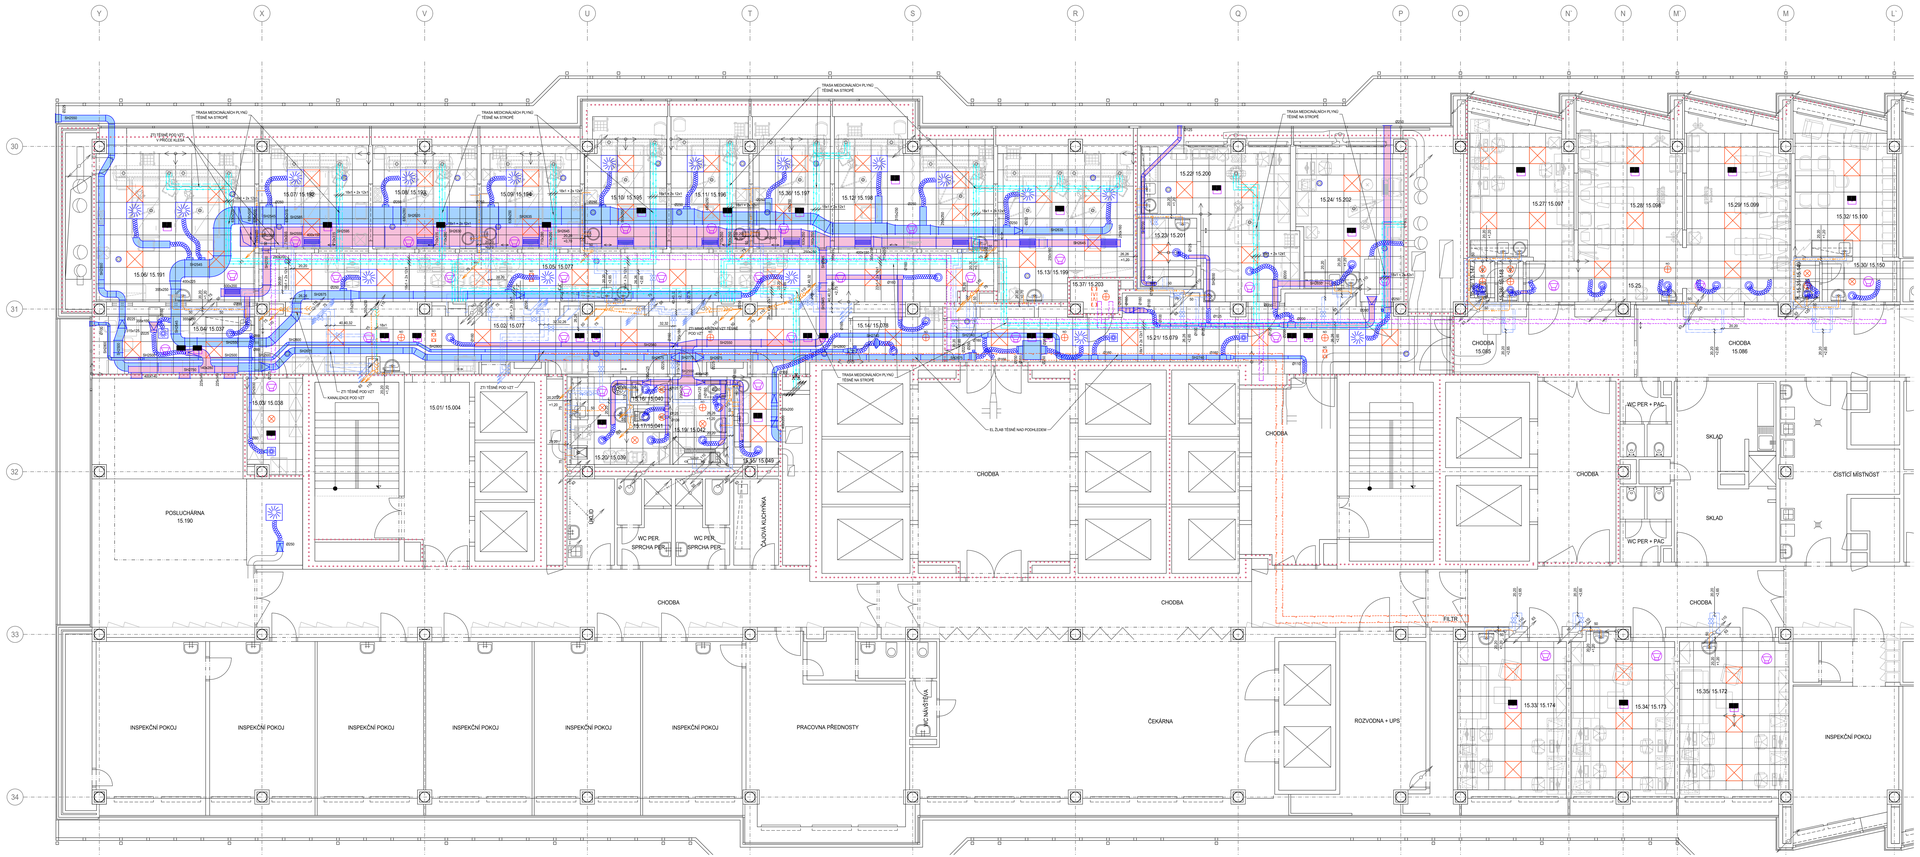

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	S.H.
15.01 15.04	CHODBA	-	STÁVAJÍCÍ	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	-
15.02 15.07	CHODBA	35,42	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ. K.O. 2x OMÍCÍ s OMYVADLEM v=100-1300, d=3500	C1	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ. K.O. 2x OMÍCÍ s OMYVADLEM v=100-1300, d=3500	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ SDK	2400 2500
15.03 15.08	SKLAD	7,12	PVC I	A1	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ.	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ	2500
15.04 15.07	DNZ	12,98	PVC I	A1	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ. K.O. 2x OMÍCÍ s OMYVADLEM v=100-1300, d=3100	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ	2400
15.05 15.07	STANOVIŠTĚ SESTER	36,14	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	C1	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ. K.O. 2x OMÍCÍ s OMYVADLEM v=100-1300, d=3200	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ SDK	2500
15.06 15.10	POKOJ JIP SL	30,15	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	C1	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ. K.O. 2x OMYVADLEM v=100-1300, d=3200	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ SDK	2400 2870
15.07 15.11	POKOJ JIP SL	15,47	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	C1	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ. K.O. 2x OMYVADLEM v=100-1300, d=3200	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ SDK	2400 2870
15.08 15.12	POKOJ JIP SL	14,68	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	C1	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ. K.O. 2x OMYVADLEM v=100-1300, d=3200	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ SDK	2400 2870
15.09 15.13	POKOJ JIP SL	14,68	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	C1	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ. K.O. 2x OMYVADLEM v=100-1300, d=3200	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ SDK	2500 2870
15.10 15.14	POKOJ JIP SL	14,38	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	C1	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ. K.O. 2x OMYVADLEM v=100-1300, d=3200	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ SDK	2500 2870
15.11 15.15	POKOJ JIP SL	15,08	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	C1	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ. K.O. 2x OMYVADLEM v=100-1300, d=3200	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ SDK	2500 2870
15.12 15.16	POKOJ JIP SL	26,13	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	C1	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ. K.O. 2x OMYVADLEM v=100-1300, d=3200	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ SDK	2500 2870
15.13 15.17	POKOJ JIP ZL	26,08	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	C1	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ. K.O. 2x OMYVADLEM v=100-1300, d=3200	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ SDK	2500 2870
15.14 15.18	FILTR	6,07	PVC I	A1	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ.	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ	2400
15.15 15.19	ÚKLIDVÁ KUCHYŇKA	5,42	PVC I	A1	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ.	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ SDK	2500
15.16 15.20	PŘEDSÍŇ - PERSONAL	1,43	PVC I	A1	PVC DOMÁ, 100 mm, K.O. PO PODHLED	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ	2500
15.17 15.21	WC PERSONAL	1,26	PVC I	A1	PVC DOMÁ, 100 mm, K.O. PO PODHLED	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ	2500
15.18 15.22	NEOBSAZENO	-	-	-	-	-	-
15.19 15.23	ČEKÁNA PACIENTŮ	6,96	PVC 2	A1	PVC DOMÁ, 100 mm, K.O. PO PODHLED	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ	2500
15.20 15.24	SKLAD, ČISTÍCÍ MÍSTNOST	5,64	PVC I	A1	PVC DOMÁ, 100 mm, K.O. PO PODHLED	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ	2500
15.21 15.25	CHODBA	39,45	PVC I	A1	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ.	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ SDK	2400
15.22 15.26	VYŠETŘOVNA ENDOSKOPIE (GASTRO)	20,25	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	C1	PVC DOMÁ, 100 mm, K.O. PO PODHLED	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ SDK	2500 2870
15.23 15.27	ZÁCHODY/SPRCHY	5,14	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	C1	PVC DOMÁ, 100 mm, K.O. PO PODHLED	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ SDK	2500
15.24 15.28	VYŠETŘOVNA ULTRAZVUK	21,34	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	C1	PVC DOMÁ, 100 mm, K.O. PO PODHLED	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ SDK	2500 2870
15.25	CHODBA	14,15	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	C1	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ. K.O. 2x OMYVADLEM v=100-1300, d=3200	KASETOVÝ PODHLED I	2500
15.26 15.31	WC	1,35	PVC I	A1	PVC DOMÁ, 100 mm, K.O. PO PODHLED	KASETOVÝ PODHLED I	2500
15.27 15.97	SESTERNA	16,01	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	C2	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ. K.O. 2x OMÍCÍ v=100-1300, d=3500	KASETOVÝ PODHLED I SDK	2700 2870
15.28 15.98	DENNÍ STANOVIŠTĚ	15,47	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	C2	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ.	KASETOVÝ PODHLED I SDK	2700 2870
15.29 15.99	DENNÍ STANOVIŠTĚ	16,44	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	C2	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ.	KASETOVÝ PODHLED I SDK	2700 2870
15.30 15.100	PŘEDSÍŇ	4,45	PVC I	A1	PVC DOMÁ, 100 mm, K.O. 2x OMYVADLEM v=100-2000, d=3000	KASETOVÝ PODHLED I	2500
15.31 15.146	WC	1,35	PVC I	A1	PVC DOMÁ, 100 mm, K.O. PO PODHLED	KASETOVÝ PODHLED I	2500
15.32 15.100	ŠKRTICÍ MÍSTNOST	16,41	PVC I	A2	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ. K.O. 2x OMÍCÍ s OMYVADLEM v=100-1300, d=3500	KASETOVÝ PODHLED I SDK	2700 2870
15.33 15.174	INSPEKČNÍ POKOJ	23,82	PVC I	A2	PVC DOMÁ, 100 mm, K.O. 2x OMYVADLEM v=100-2000, d=3000	KASETOVÝ PODHLED I SDK	2700 2870
15.34 15.173	INSPEKČNÍ POKOJ	23,34	PVC I	A2	PVC DOMÁ, 100 mm, K.O. 2x OMYVADLEM v=100-2000, d=3000	KASETOVÝ PODHLED I SDK	2700 2870
15.35 15.172	INSPEKČNÍ POKOJ	23,38	PVC I	A2	PVC DOMÁ, 100 mm, K.O. 2x OMYVADLEM v=100-1300, d=3000	KASETOVÝ PODHLED I SDK	2700 2870
15.36 15.167	POKOJ JIP SL	15,68	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	C1	PVC DOMÁ, 100 mm, OMYVATELNÝ MATEŘ. K.O. 2x OMYVADLEM v=100-1300, d=3200	KASETOVÝ PODHLED HYGIENICKÝ SDK	2500 2870
15.37 15.203	ROZVODNA SLP	2,55	PVC I	A1	PVC DOMÁ, 100 mm	-	-
15.38 15.148	PŘEDSÍŇ	1,48	PVC I	A1	PVC DOMÁ, 100 mm, K.O. PO PODHLED	KASETOVÝ PODHLED I	2500

LEGENDA

- SÚLAD POŽIARNYCH ZÓNOV
- ZT1 - KANALIZÁCIE
- ZT2 - STUDENÁ VÍDA
- ZT3 - TEPLÁ VÍDA
- ZT4 - CIRKULÁCIE
- ZT5 - POŽIARNA VÍDA
- MEDIPLYNY - KYSLÍK
- MEDIPLYNY - POSTUPU
- MEDIPLYNY - STLAČENÝ VZDUCH
- SLABOPRÚDY VE ŽLABECH
- SLABOPRÚDY VE ŽLABECH
- ROZVOD VZT - ODVOD - S PRIVLAKOM VŘÍŽNE POD JINÝM INSTALACEM
- ROZVOD VZT - PŘÍVOD - S PRIVLAKOM VŘÍŽNE NAD JINÝM INSTALACEM
- VYSÝVNÝ VZT
- SVITKA ZAPUŠTĚNÁ V PODHLEDU
- SVITKA BUDOU UPŘESNĚNA A DOPLNĚNA PODLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ
- SVITKA PŘIPOJENA V PODHLEDU
- SVITKA BUDOU UPŘESNĚNA A DOPLNĚNA PODLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ
- STROPNÍ DIFUZOR PRO DOVĚTRÁNÍ PODHLEDU (ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ)
- KONCOVÉ ELEMENTY SLABOPROUDU A EPS ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU
- KOUŘOVÝ A PLYNOVÝ PŘÍVLAK V PEVNÉMU STROPU, V DEPONOVANÉ KAZETĚ V PŘÍPADĚ ÚTĚSNĚJŠÍ SDK/AL SVITOLO
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ V PODHLEDU / PŘÍVLAČNÉ V PODHLEDU

POZNÁMKA

- POSOUDIT PŘÍVLAČEK INSTALACÍ VZT TECHNICKÉ ŘÍŠEŇ V JEDNOTLIVÝCH PROSTÉ
- ROZVODY SLABOPROUDU A SLABOPROUDU MUSÍ RESPEKTOVAT TRASY ODVTAČNÍCH INSTALAČNÍCH ROZVODŮ. UVEDENÝCH NA KOORDINAČNÍCH VÝKRESECH. JEDLI DAMBELEM JSN TRASY V ALANDCH ŽLABŮ, ŽLABY JSOU VEDENY PŘEDNĚ TĚSNĚ NAD PODHLEDEM. V MÍSTĚ SVITOLO, S LONLAN NIV VYMAŽTE MEZI PŘEDLEŽENÍM. OMÍNÉNÉ ŽLABŮ JSOU VOLDIVY S DALEDEM MA MNOŽSTVÍ PŘÍPOJEK, ŽLABY JSOU VEDENY PŘEDNĚ TĚSNĚ NAD PODHLEDEM
- NEJVYŠŠÍ MÍSTĚ TRAVI JSOU MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ JSOU POLYSTYRÉ
- V PODOPRAJU JSOU ZAMĚŘENY V PUNĚ ROZMAJU ROZVODY VZT. ODVTAN ROZVODY INSTALACÍ JSOU ZAMĚŘENY JEN V HLAVNÍCH ŽLABŮ, ŽLABY JSOU VEDENY PŘEDNĚ TĚSNĚ NAD PODHLEDEM
- VZT POSUZ MEN VYŠEDNÍ JINÉ MEDICÍNÁLNÍ PLYNY
- ROZVODY JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ BUDOU SEŘAZENY A PŘEDSPÁNÉ VEDALEDNOSTI VŘÍŽNÉ NEBO SOUBĚHU S ODVTAŇNÍ INSTALACÍ
- VŘÍŽEŇ INSTALACÍ S ROZVODY VZT JE POŽADOVÁNO VE VYMĚSE SILO LEGENDY
- ROZVODY SLABOPROUDU A SLABOPROUDU MUSÍ RESPEKTOVAT TRASY ODVTAŇNÍCH INSTALAČ. – V PŘÍPADĚ NÉSOULAJÍ BUDOU DOKAŽÍNY ŽÁLÁ Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ NEBO BUDE KONTAKTOVÁN PROJEKTANT
- PROSTOR S MUTNOSTÍ VEDENÍ SL KABELŮ Z IP-ÁNÍCHI SOUPNOSTÍ PŘI PODHLEDU POD STROPEM. UMÍSTĚNÍ POLŮ MEZI MEZI PŘÍPOJEK NEBO TRUBÍCH KABELŮ NEJTNÍ TVAČNÍCH KABELŮ NEJTNÍ PROSTÉ JAKO HRUBÉ PROTI POLŮ DEBNÍ TRAJ ODTAŇNÍCH PŘÍPOJEK
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVNA POUZE DBH, VYHLÁŠKA A ZÁKONU PLATNÝCH V DOBĚ JEJHO PŘÍDAVÉ DOKUMENTŮ.
- KOMMETNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY. JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

±0,000 = 1.NP BUDOVY L = 280,700 m n.m.

Revize	Vyznačená	Popis otisku revize	Datum

LT PROJEKT — Ulice Milená Vrbové 10, 612 00 Brno

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Kolbábek

Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Kolbábek

Fakulta nanosvětových technologií a materiálů VŠB-TU Ostrava, Ing. Petr Hrbek, Ing. Jan Kolbábek, Ing. Petr Hrbek, Ing. Jan