

30

31

STÁV. JEDNOTKA VZT 32  
DEMONTUJE VZT

STÁV. UZEL REGULACE  
PRO JEDNOTKU 32  
DEMONTUJE ÚT  
PŘÍPOJE UŘEZAT  
A ZAVARIT

STOUPAČKA STÁV

STÁVAJÍCÍ VZT 9

STÁVAJÍCÍ VZT 4

NAPOJENÍ JEDNOTKY TEPLA I CHLAD  
DLE SCHEMA

ZAŘÍZENÍ ZZT

NOVÁ VZT

CHLAD PRO JEDNOTKU 4

STÁVAJÍCÍ VZT 21

TOP PRO JEDNOTKU 21


RADIERY ZPÁT. DN70i  
RADIERY ZPÁT. DN125i

STÁV. TOP. DN100i

STÁV. CHLAD DN200i

STROJOVNA VZT 18NP - LEVÁ ČÁST

VZT JEDNOTKA - SCHEMA ZAPOJENÍ

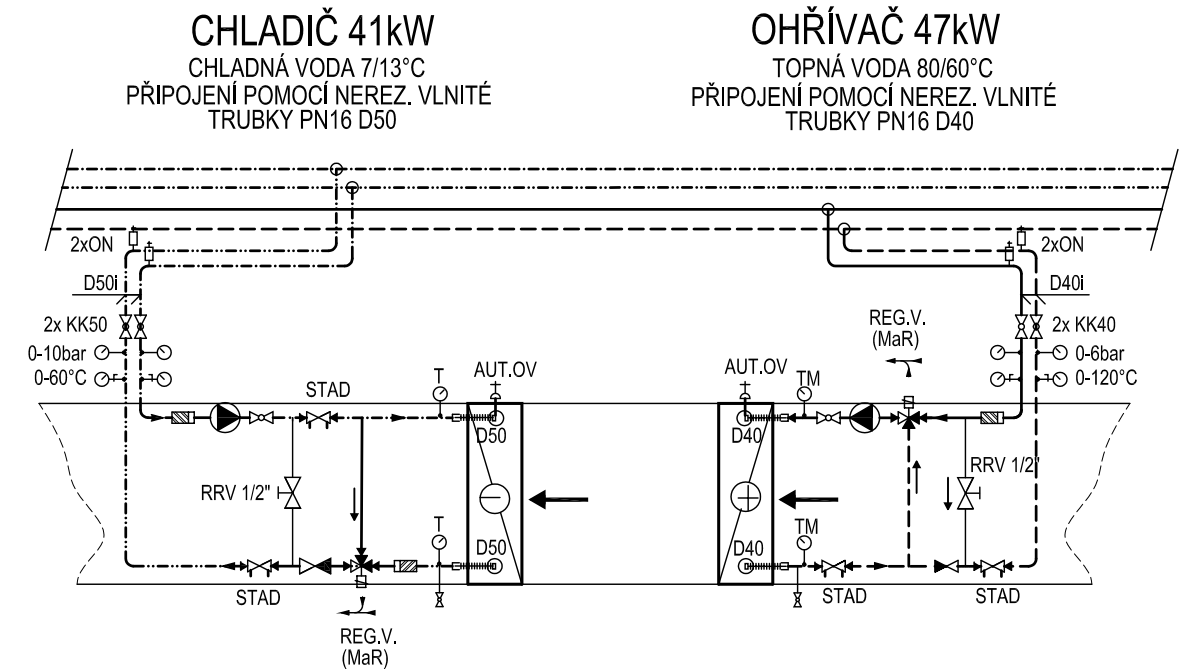

- 1x ČERP. MAGNA 3-50-80F
- 1x REG. VENTIL D32/KV16
- 3x KK D50
- 2x STAD D40
- 2x F D50
- 1x ZV D50
- 1x RRV D15

- 1x ČERP. MAGNA 3-40-80F
- 1x REG. VENTIL D25/KV10
- 3x KK D40
- 2x STAD D32
- 1x F D40
- 1x ZV D40
- 1x RRV D15

±0,000 = 1.NP BUDOVA L = 280,700 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

		Hlavní inženýr projektu: 		Investor: <b>FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO</b>	
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Vedoucí projektant zakázky: 		Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 231 111 fnbrno@fnbrno.cz	
Profese: <b>ÚT</b>	Zpracovatel dílu: TOP-KLIMA, spol. s r.o., sídlo Skryjova 4, 61400 Brno pracoviště Okružní 29a, 63800 Brno		Autorizace:		
Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
Akce: <b>FN BRNO REKONSTRUKCE JIP KLINIKY IGEK</b>		Zakázkové číslo:	DPS 23 - 2017	Paré:	
Objekt:		Datum:	06 - 2017	Formát:	
SO 01		Formát:	4A4	Stupeň:	
Obsah:		Měřítko:	1:50	Číslo výkresu:	
PŮDORYS STROJOVNA VZT 18NP		DSP + DPS			
PŮDORYS STROJOVNA VZT 18NP		<b>D1.01.05-102</b>			