

ZMĚNOVÝ LIST č. 25				
Elektrický rozvaděč - gastro				
Stavba:	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK			
Objednatel:	Univerzita Karlova			
Objekt:	SO 01 -rozvaděč RG			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu				
Odesláno / předáno	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	x	x		
Přílohy / poč. listů	<i>výpočet ceny</i>		2	
	<i>projekt RG - plán zapojení</i>		7	
	<i>fotodokumentace</i>		0	
1) Zdůvodnění:				
Z provozních možností samostatného měření a ovládání elektroinstalačních rozvodů došlo k doplnění rozvaděče pro gastro v 1.NP.				
2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí, jedná se o změnu pro budoucí využívání bufetu				
3) Vyjádření AD: S ohledem na požadavky investora došlo k úpravě doplnění vybavení gastro v objektu. Za AD nemáme námitek a bereme.				
4) Méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 Kč				
5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 144 141,00 Kč 144 141,00 Kč				
6) Vliv na termín zakázky: 4dny				
7) Typ změny: nepodstatná změna podle §222 odstavec 5 ZZVZ				
8) Schválil:	Univerzita Karlova	TDI	AD	PSG Construction a.s.
	Bc. Jan Jirsa, DiS	Marek Bauer	Ing. Matěj Kudlík	Ing. David Ševčík
Datum:	18-05-2022			
Podpis	[Redacted Signature]			



Změnový list: **SO 01 -Rozvaděč RG**

Stavba :

Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	VRN
1 PSV		144 141,00	
SOUČET	0,00	144 141,00	0,00
CELKEM OBJEKT			144 141,00

SO 01 - rozvaděč RG

p.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
PSV		Práce a dodávky PSV						144 141,00
	741	Elektromontážní práce - Rozvaděče						144 141,00
1			Rozvaděč RG -" Vystrojení rozvaděče, Rozvaděčová skříň, montážní materiál, montáž a zapojení. "	kpl	1,00	132 450,00	132 450,00	
2			D+M CHKE-R J 5×2,5 pro připojení střešního ventilátoru	m	46,00	58,50	2 691,00	
3			stavební přípomoc pro instalaci kabelu, dtž a montáž hotového opláštění instalační šachty, jádrová vrt ŽB k-cí, oprava HI	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00	

Celkem

144 141,00



Název zakázky : UN. KARLOVA - 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Název rozvaděče : RG

Výrobní číslo :

Zákazník :

Město :

Ulice :

PSČ :

Tel. :

fax :

e-mail :

Typ rozvaděče : Oceloplechový skříňový rozvaděč

Rozměr rozvaděče : 2100x600x400 VxŠxH

Přívod : Vrchem

Vývody : Vrchem

Napěťová soustava : 3 PEN ~ 50Hz 400 V/TN-C-S

Ochrana : Automatickým odpojením od zdroje

Krytí : IP 40/20

Jmenovitý proud : 100A

Zkratový proud : 10kA

Ovládací napětí :

Poznámka :

Začátek projektu : 12.04.2022

Poslední změna : 12.04.2022

Vypracoval : hubacek

Kontroloval : Jiří Veselský

Počet stran : 7

Číslo poslední strany: 7

Rok výroby : 2022

Datum 12.04.2022

Zprac. d.hubacek

Zkontr.

Změna Datum Název Pův. Návrhová z. Nahrazeno čím




ExPlan s.r.o.
Michelská 18/12a
CZ - 140 00 Praha
web: www.explan.cz
e-mail: explan@explan.cz

Titulní strana

= RG

List 1
Strana 1 / 7

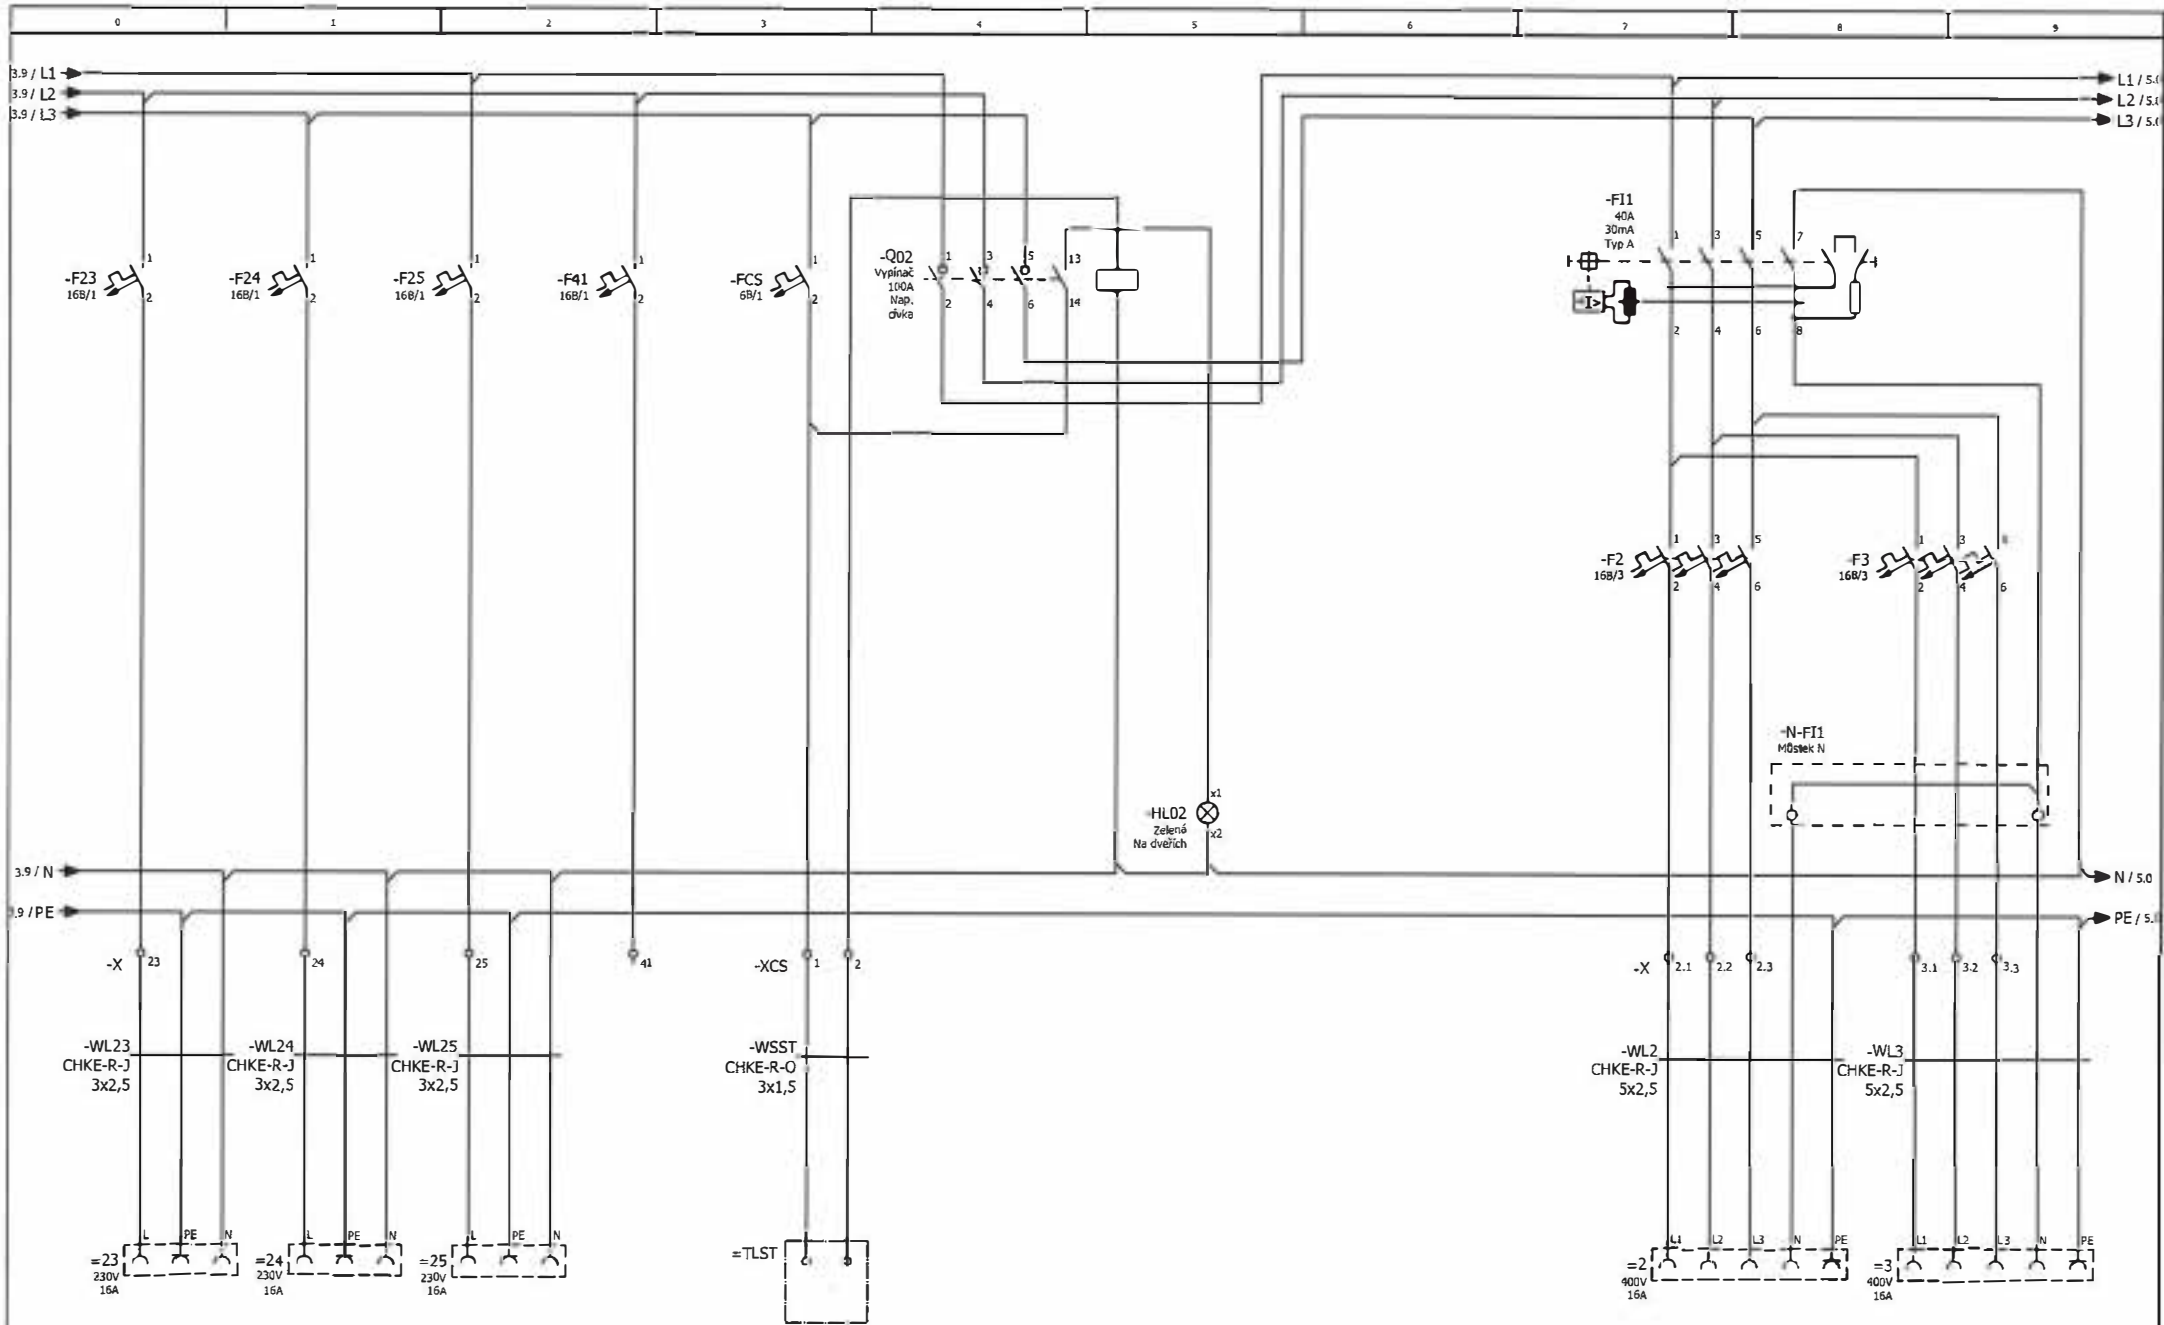

3		Datum 12.04.2022		ExPlan s.r.o.		Plán zapojení		5	
		Zprac.. d.hubacek						= RG	
		Zkontr.		UN. KARLOVA - 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA				+	
Změna	Datum	Název	Pův.	Návrhář z	Nahrazeno čim			RG	List 4
									Strana 4 / 7

LEDNIČKA

MRAZNIČKA


MRAZNIČKA

REZERVA

BEZPEČNOSTNÍ
TLAČÍTKO KUCHYŇ

INDUKČNÍ DESKA

MYČKA

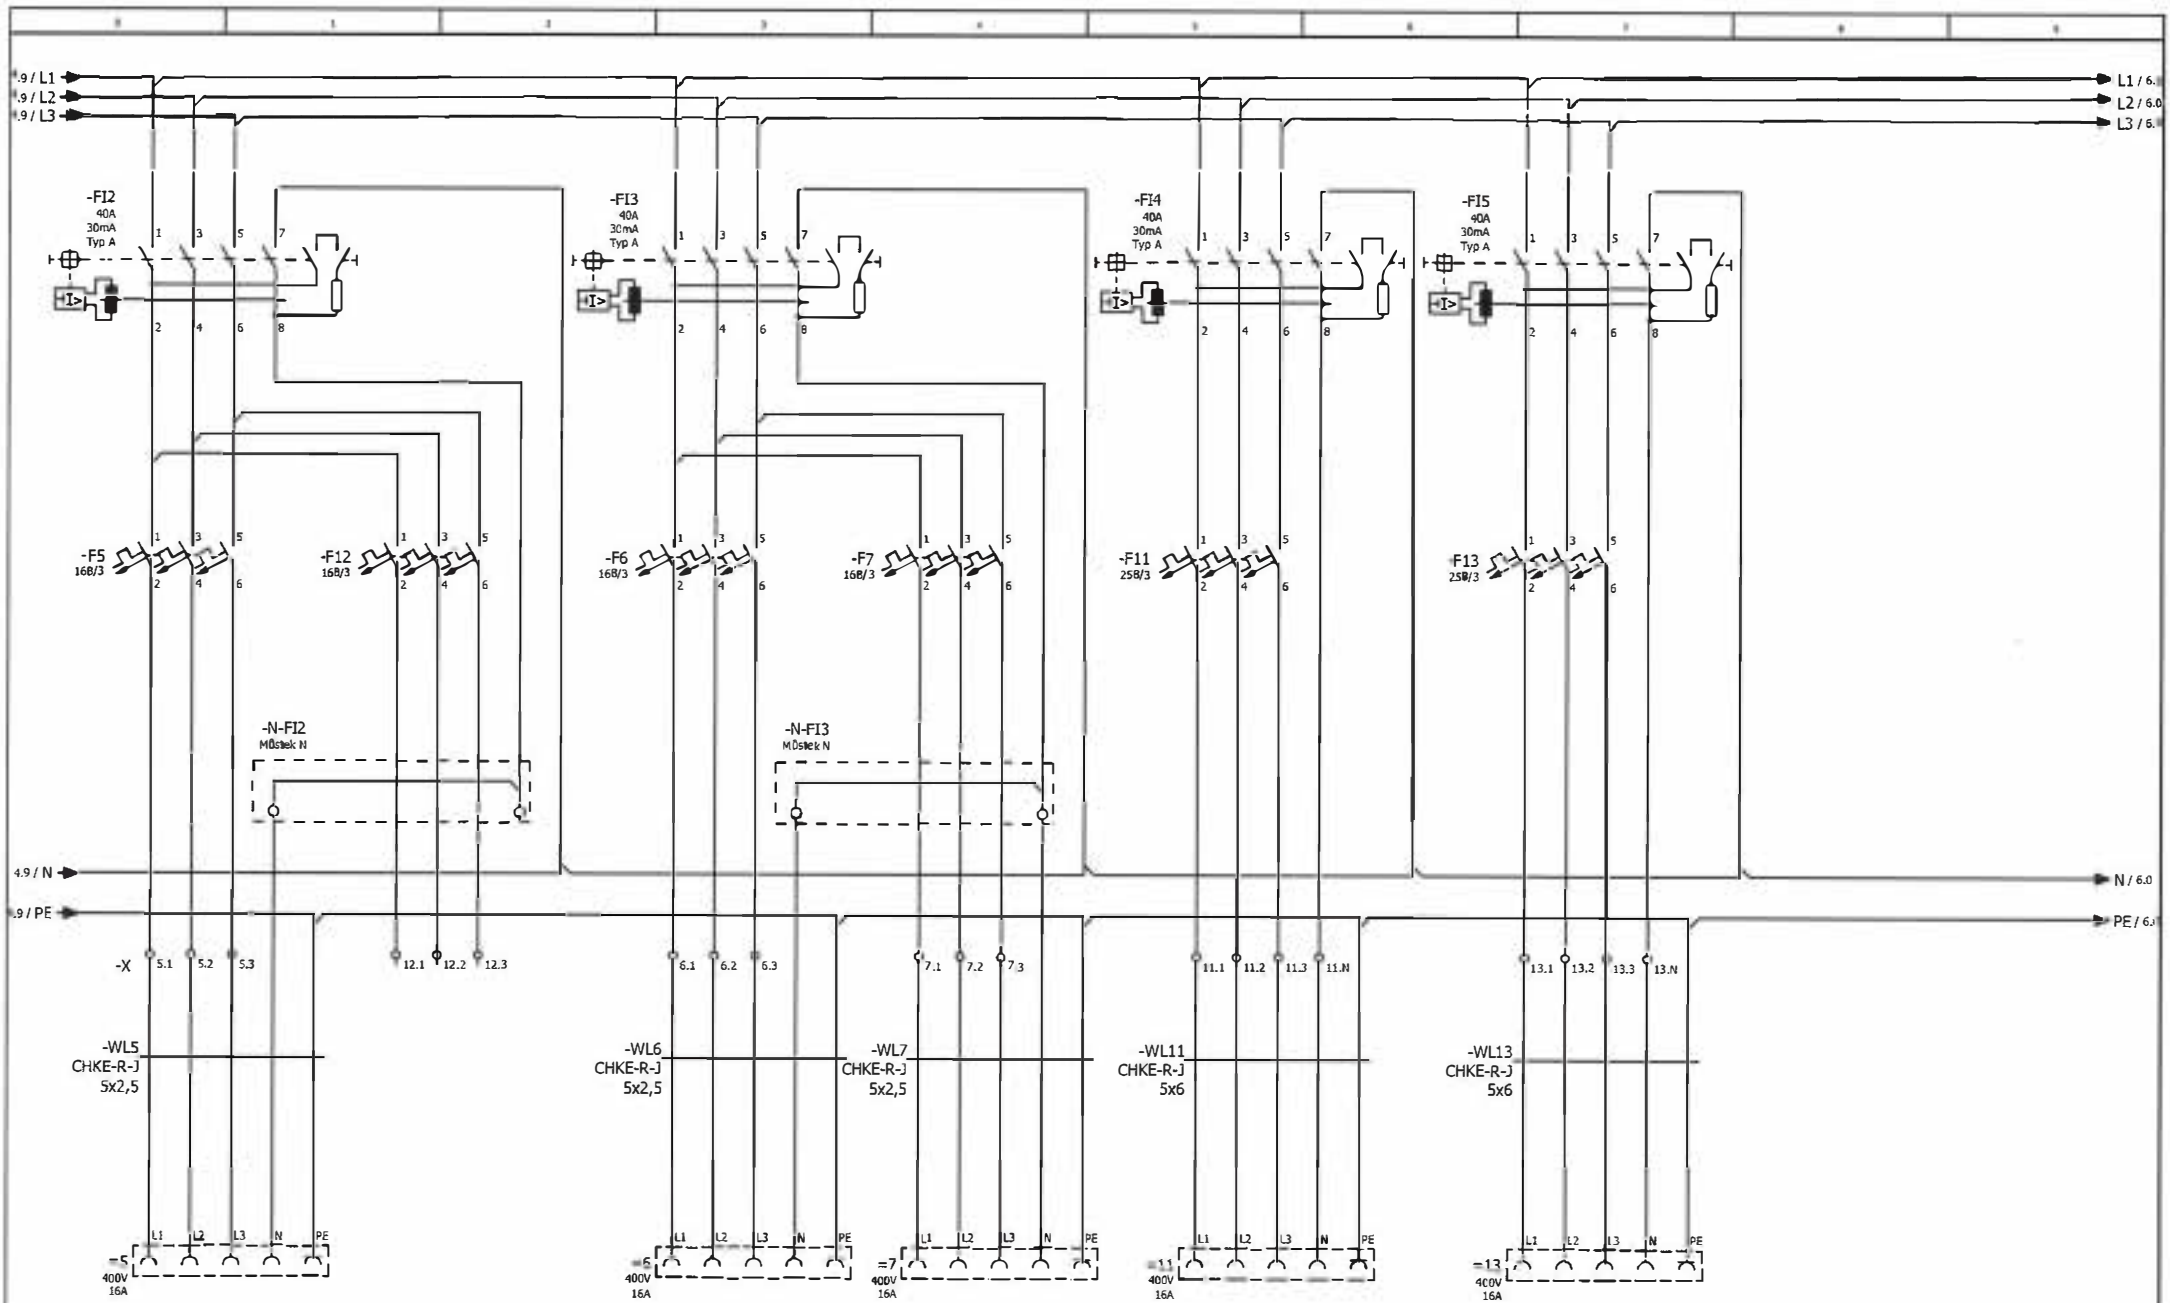

KÁVOVAR

REZERVA


KONTAKTNÍ GRILL

GRILL

KONVEKTOMAT


PIZZA PEC

4		Datum 12.04.2022		Explan s.r.o.		Plán zapojení		= RG	
		Zprac. d.hubovek							
		Zkontr. UN, KARLOVA - 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA							
		Návrh z		Nahrazeno čim					
		Datum		Název		Přív.		RG	
								List	
								Strana 5 / 7	

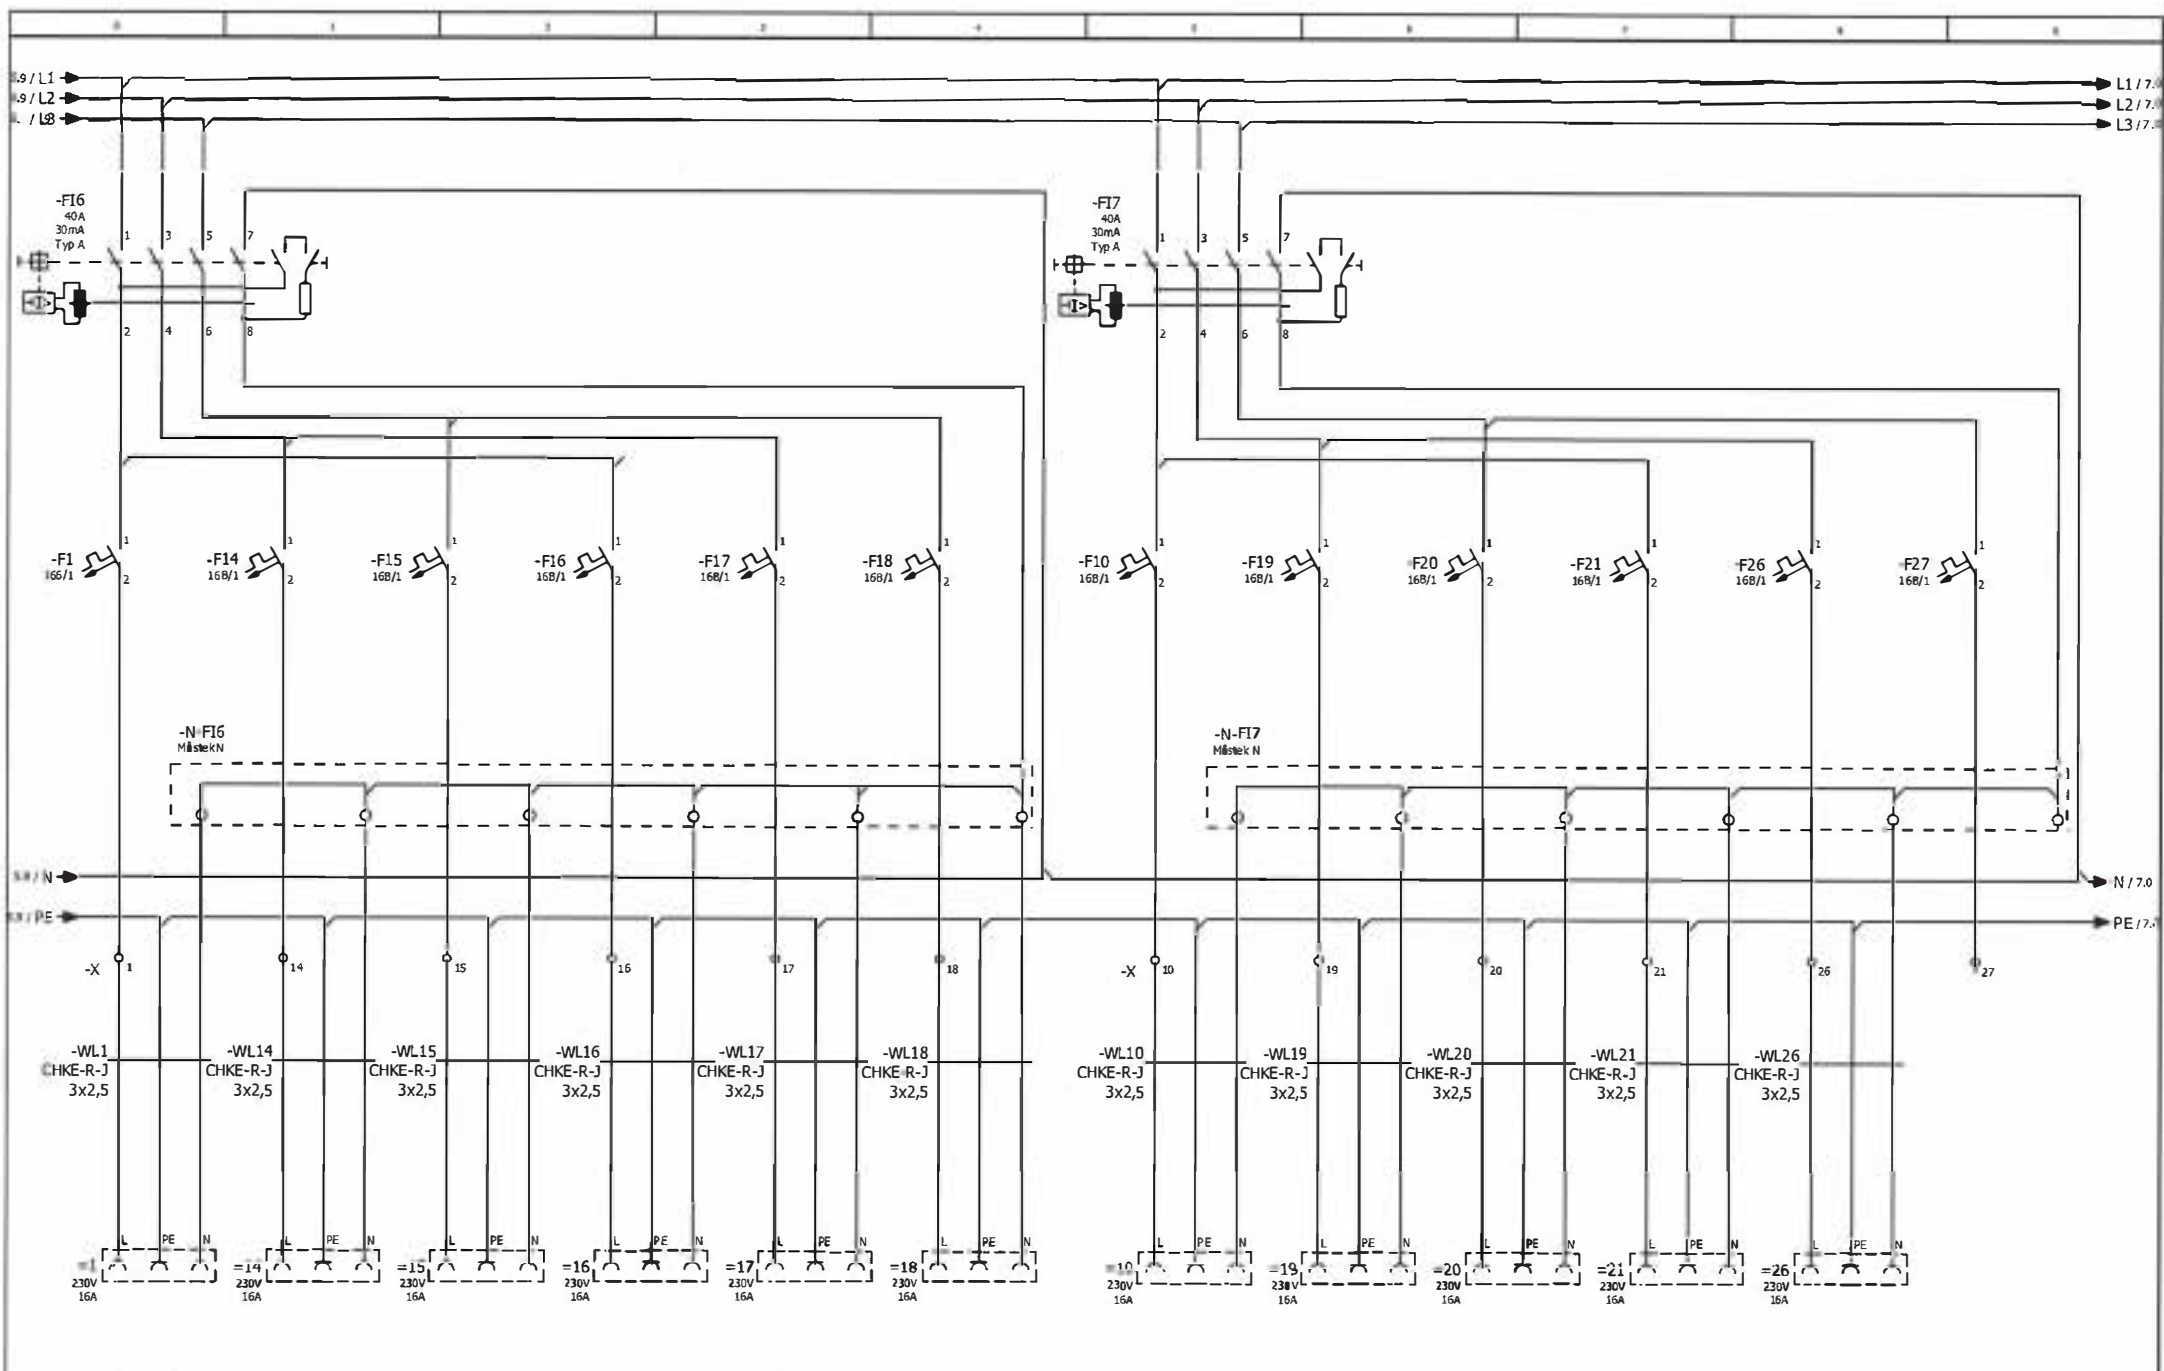

VÝROBNÍK LEDU NÁŘEZOVÝ STROJ VAKUOVÁ BALIČKA KROUHAČ ZELENINY ŠKRABKA BRAMBOR HNĚTAČ TĚSTA ZÁSUVKY ZÁSUVKY ZÁSUVKY ZÁSUVKY DIGESTOŘ REZERVA

		Datum 12.04.2022		ExPlan s.r.o.		Plán zapojení		= RG	
		Zprac. d.hubacek						+	
		Kontrol.		UN. KARLOVA - 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA				RG	
Změna	Datum	Název	Přev.	Náhrada z	Náhrázeno čím			List	
								Strana 6 / 7	

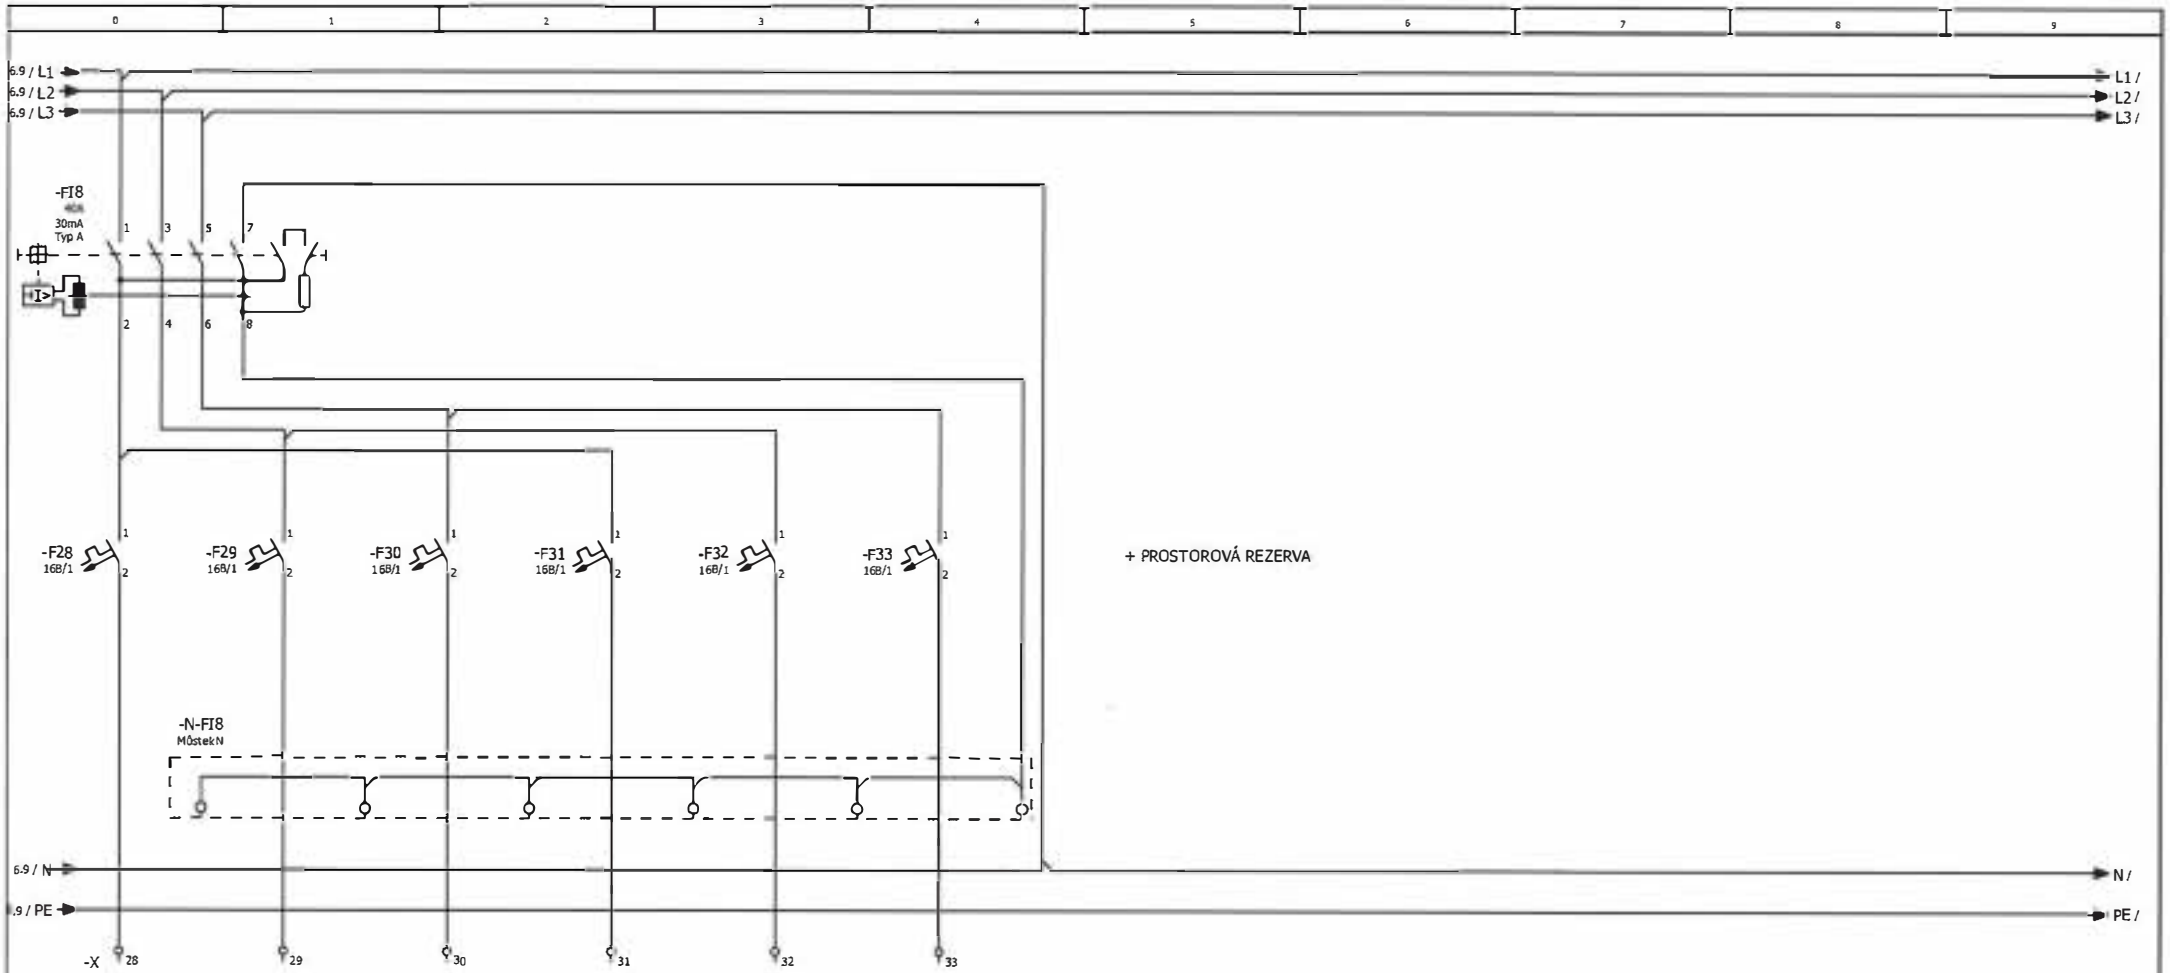

REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA

Datum		12.04.2022		ExpPlan s.r.o.		Plán zapojení		= RG	
Zprac..		d.hubáček		UN. KARLOVA - 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA				+	
Změna	Datum	Název	Přv.	Náhrada z	Nahrazeno čím		RG	List	Strana 7 / 7