



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše značka O22310223457

Vyřizuje

Telefon

E-mail

Datum 02.09.2022

**Základní škola Pod Marjánkou**  
**Pod Marjánkou 1900/2**  
**Praha 6 - Břevnov**  
**169 00 Praha 69**

Adresa OM: **Praha 6 - Břevnov, Pod Marjánkou 1900/2**

Evidenční číslo odběru: **300093234**

Technické číslo odběru: **303811-100-V1**

## VÝZVA K ODSTRANĚNÍ ZÁVAD NA VODOMĚRNÉ SESTAVĚ

Vážený odběrateli,

při poslední návštěvě výše uvedeného odběrného místa za účelem výměny vodoměru byly zjištěny na vodoměrné sestavě následující závady:

**poddimenzované závitové armatury, chybí uklidňující úseky potrubí, chybí kompenzátor, vodoměr osově vychýlen**

Zdvořile Vás žádáme o odstranění těchto závad podle přiloženého plánu bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30-ti dnů od doručení této výzvy. O odstranění uvedených závad nás, prosím, informujte na výše uvedených kontaktech.

S odstraněním závad se můžete obrátit přímo na Pražské vodovody a kanalizace a.s. (dále jen PVK), se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ: 102 00, IČ: 25656635. Objednávku zašlete na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Společně s Vámi objednaným odstraněním závad bude provedena výměna stávajícího vodoměru. Náklady na výměnu hlavního vodoměru (označení „V“ v technickém čísle odběru), který je zařízením v provozování PVK, hradí PVK a je v zájmu obou stran, aby byla provedena bez zbytečného odkladu a komplikací. Náklady na výměnu vodoměru ve vlastnictví odběratele (označení „Z“, „T“, „Sv“, „J“ v technickém čísle odběru) hradí sám odběratel.

**Pro usnadnění vzájemné komunikace ve své objednávce uveďte, prosím, Vaše kontaktní telefonní číslo.**

Rádi bychom Vás rovněž upozornili, že povinnost umožnit provozovateli vodovodu přístup k vodoměru (včetně odstranění fyzických překážek znemožňujících jeho výměnu) ukládá odběrateli § 17 odst. 2 zákona č.274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Odběratel je též povinen udržovat vnitřní vodovod ve funkčním stavu.

V případě, že odběratel neodstraní uvedené závady na vodovodní přípojce nebo na vnitřním vodovodu ve stanovené lhůtě, ustanovení § 9 odst. 6, písmeno e) výše citovaného zákona opravňuje dodavatele k přerušení nebo omezení dodávky vody do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení.

**Při jednání s PVK nezapomeňte, prosím, vždy uvést technické číslo odběru.**

S pozdravem

manažer útvaru montáže vodoměrů

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.


IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

www.pvk.cz



00012140  
PVK\_DO\_C65-s\_BD  
O22310223457

# VODOMĚRNÁ SESTAVA PRO PŘÍRUBOVÉ VODOMĚŘY

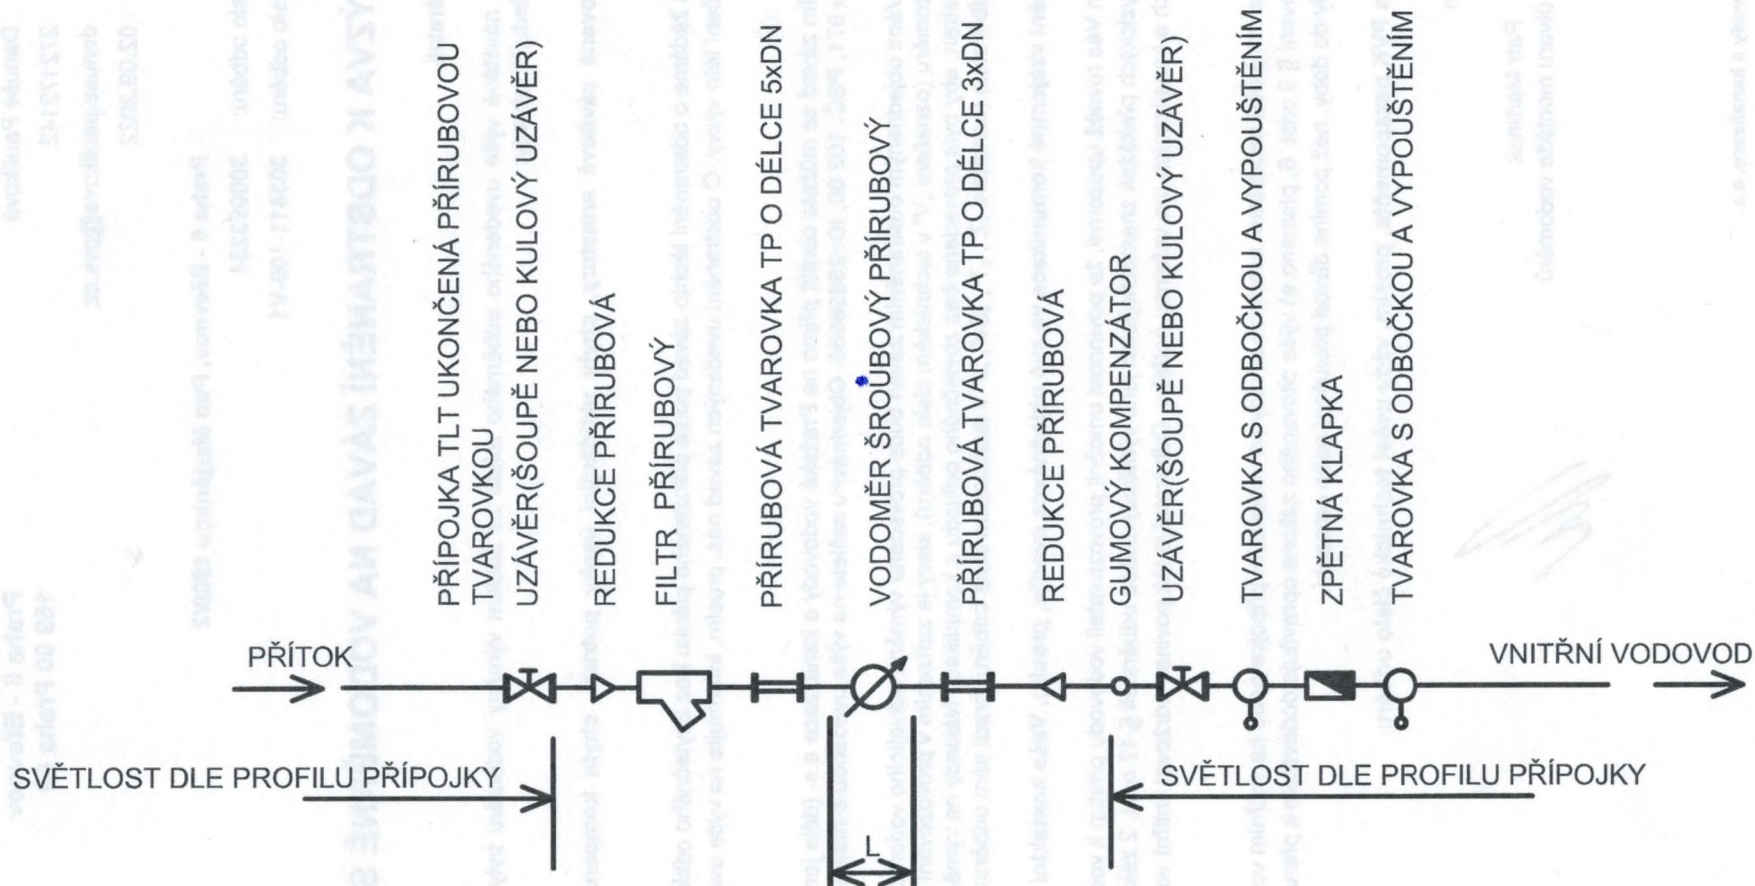

## L - VYNECHANÁ DÉLKA PRO MONTÁŽ VODOMĚŘU

- pro vodoměr DN 50 - 270 mm
- pro vodoměr DN 80 - 300 mm
- pro vodoměr DN 100 - 250 mm
- pro vodoměr DN 150 - 300 mm
- pro vodoměr DN 200 - 350 mm

Všechny tvarovky musí být z **TLT** ! (netýká se kompenzátoru)

**VODOMĚŘ MUSÍ BÝT OSAZEN VE VODOROVNÉ POLOZE !**