

zdroj: **I201-080/000 Horní náměstí 11**

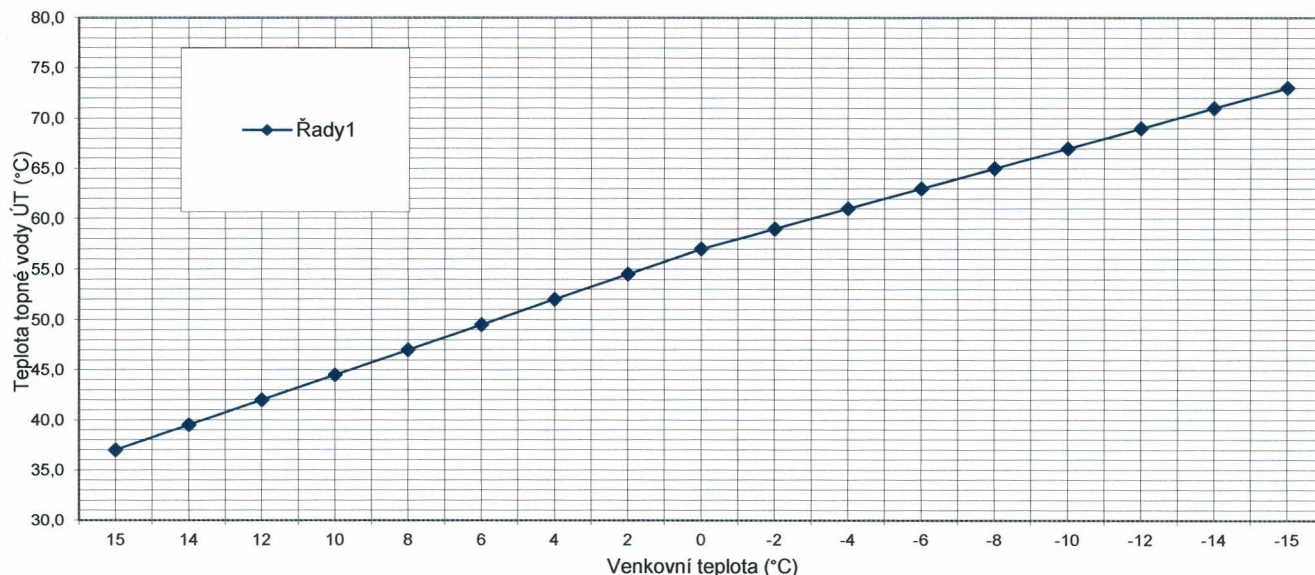
změna č.:

3

mail SNO 26.10.2016

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	15	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-15
teplota vody ÚT																	
denní	37,0	40	42	45	47	50	52	55	57,0	59	61	63	65	67	69	71	73,0

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 23,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
ztižené podmínky:		
jiný:		

ANO

NE
NE
NE
NE

pozn.: strmost topné křivky nastavena na regulátoru Diematic-m na hodnotu 1,8

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
jiný:		

NE
NE
NE
NE

Datum platnosti od: 11.leden 2012

Dodavatel:
OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel: Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy: **1635/17T**

Datum: 5.7. 2014

podpis

podpis:

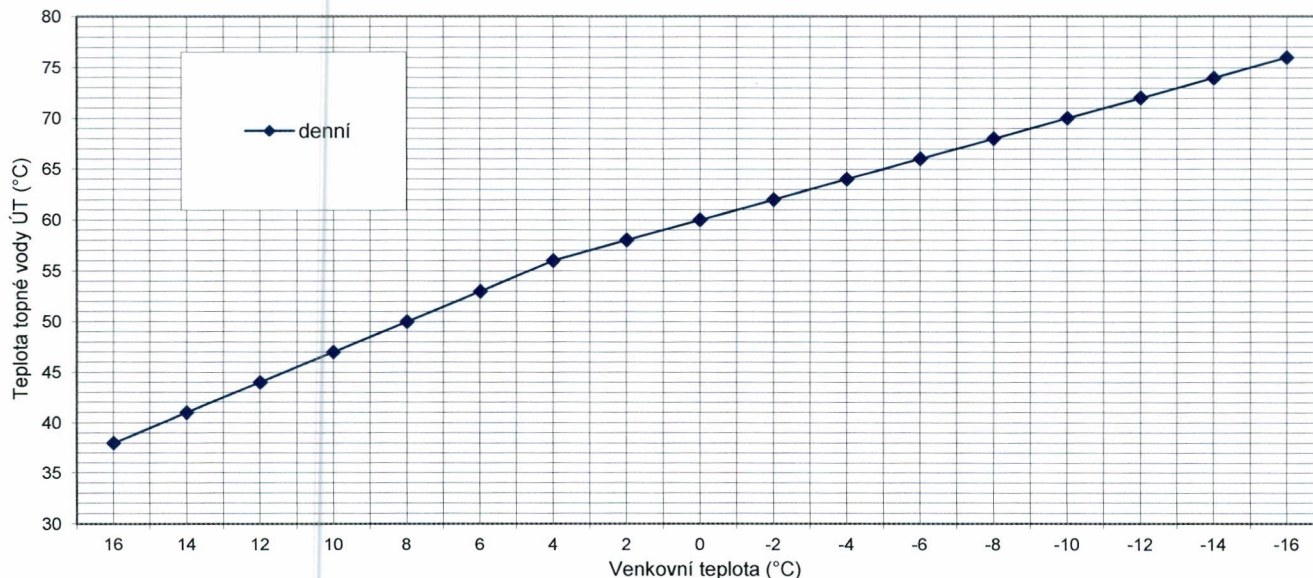
zdroj:

I201-120/000 Horní náměstí 5

změna č.:

1**1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):**

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	41	44	47	50	53	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
ztížené podmínky:		
jiný:		

ANO

NE
NE
NE
NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
jiný:		

NE
NE
NE
NE

Datum platnosti od:

28.březen 2007

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy: **1635/17T**Datum: *5.7. 2014*

podpis

podpis:

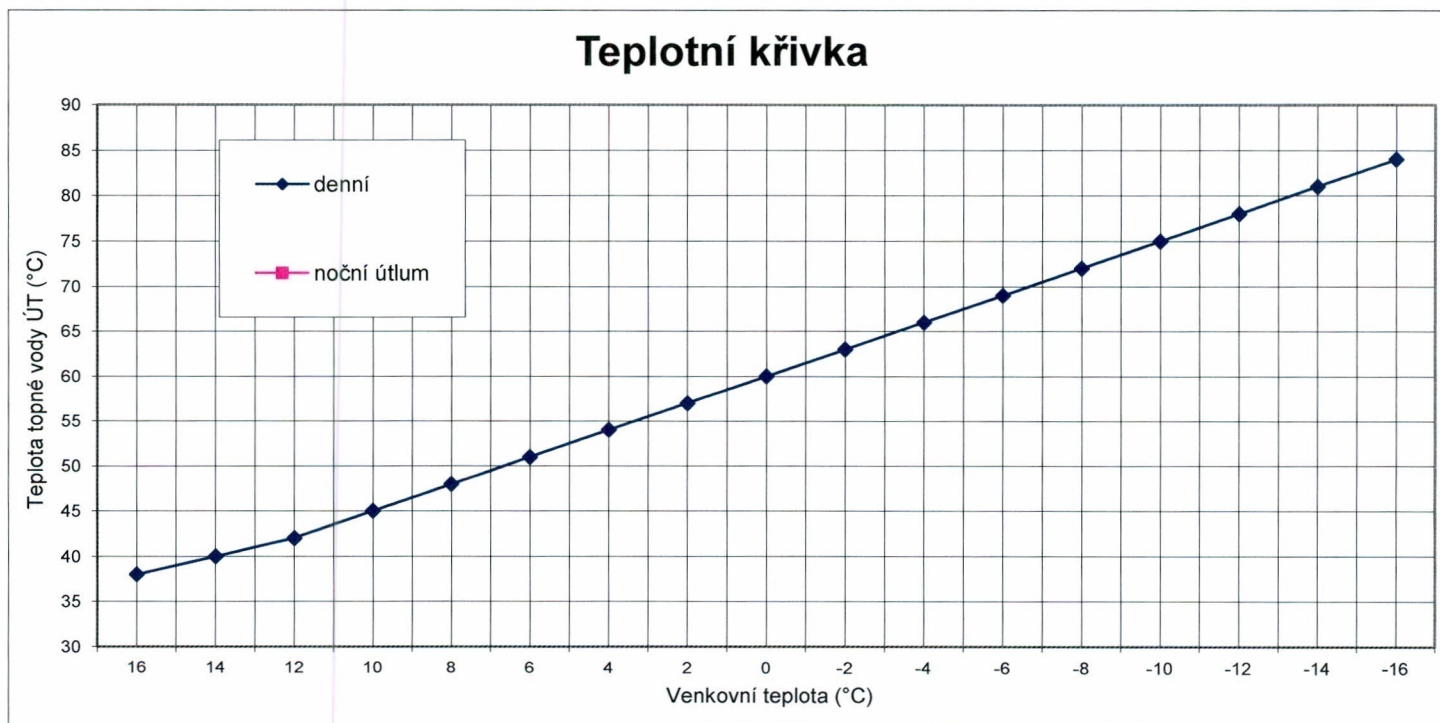
zdroj: **I201-300/000 Horní nám. 21**

změna č.:

1

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	40	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84
noční útlum																	

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod	do 5,00 hod
ztlížené podmínky:		
jiný:		

ANO

NE
NE
NE
NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:		
jiný:		

NE
NE
NE
NE

Datum platnosti od: 29.říjen 2003**Dodavatel:**
OLTERM&TD Olomouč, a.s.**Odběratel:** Statutární město OlomoucČíslo smlouvy: **1635/17T**

Datum: 5. 7. 2014

5

podpis:

podpis:

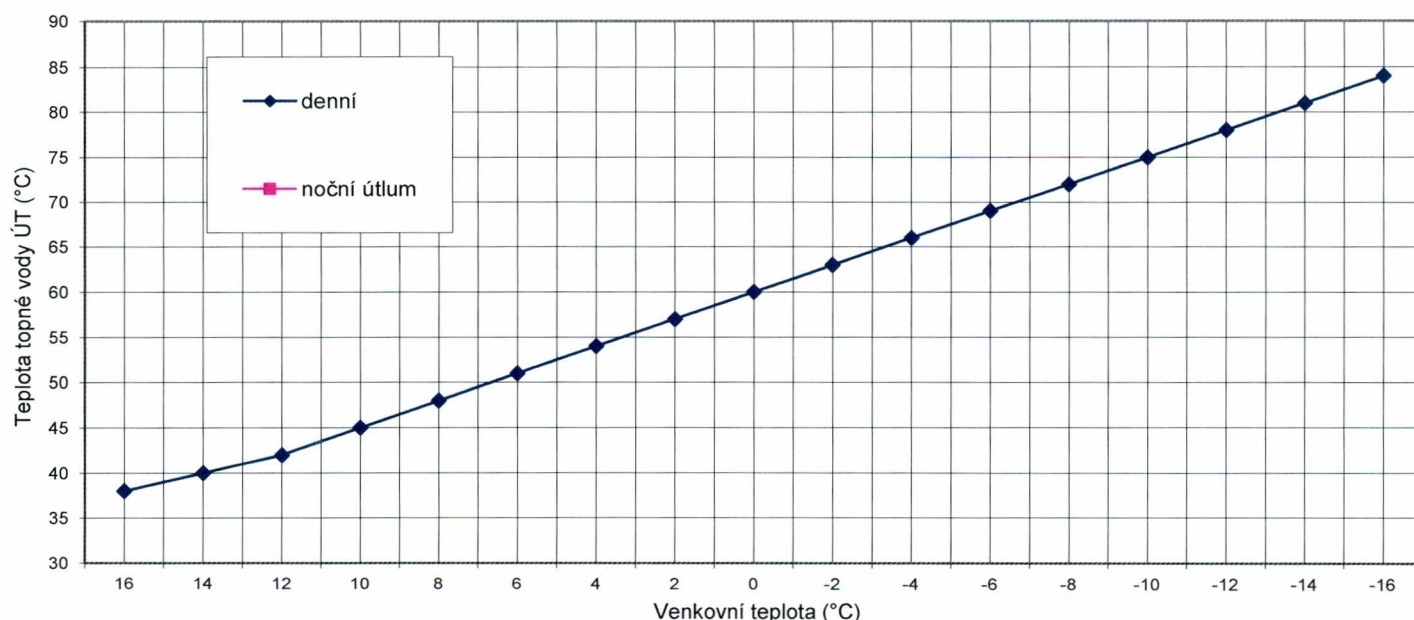
zdroj: **I201-310/000 Horní nám. 23**

změna č.:

1

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	40	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84
noční útlum																	

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod	do 5,00 hod
ztížené podmínky:		
jiný:		

ANO

NE
NE
NE
NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:		
jiný:		

NE
NE
NE
NE

Datum platnosti od: 29.říjen 2003**Dodavatel:**
OLTERM&TD Olomouc, a.s.**Odběratel:** Statutární město Olomouc
Číslo smlouvy: 1635/17T
Datum: 5. 7. 2014

podpis:

podpis:

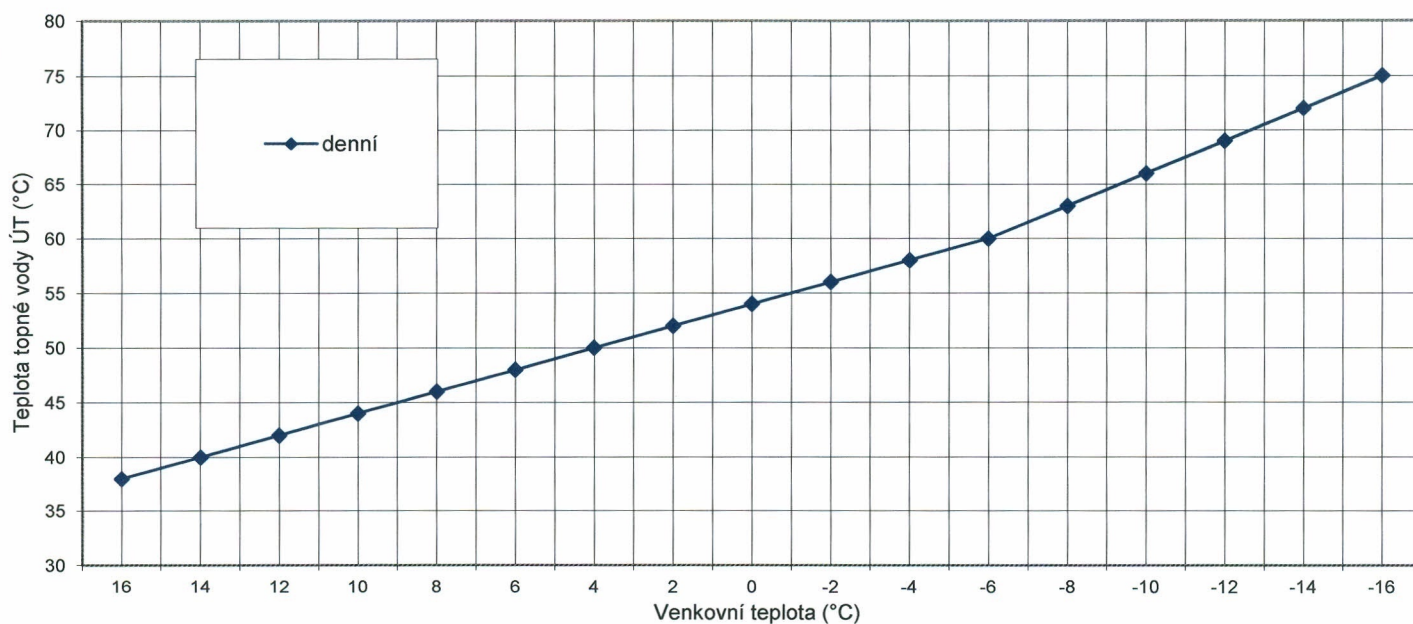
zdroj:

I201-360/000 Dolní náměstí 38

změna č.:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	63	66	69	72	75
noční útlum																	

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
ztížené podmínky:		
jiný:		

ANO
ANO

NE
NE
NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
jiný:		

NE
NE
NE
NE

Datum platnosti od:

7. leden 1999

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy:

1635/17T

Datum:

5. 7. 2014

podpis

podpis:

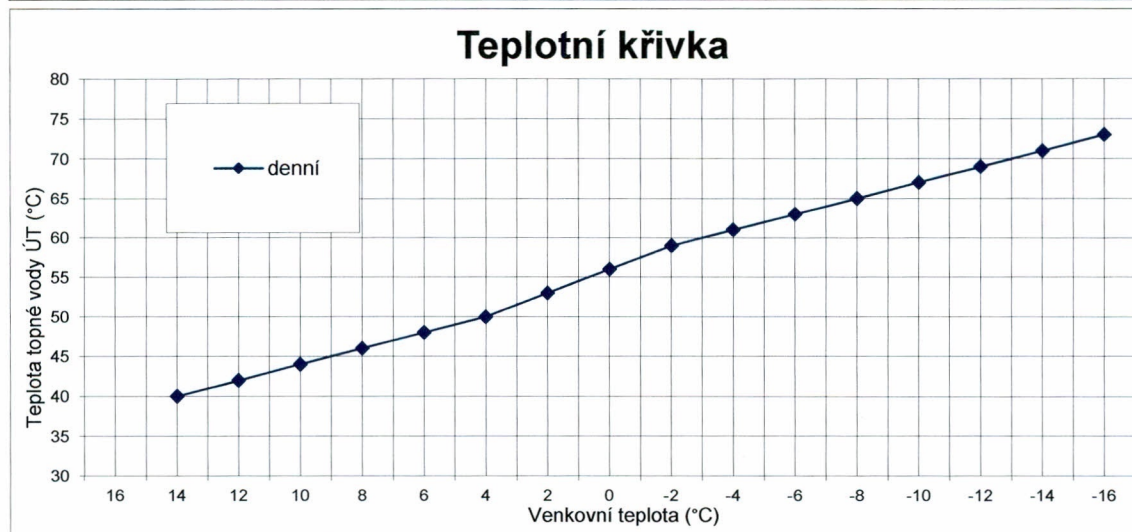
zdroj:

I201-390/000**Spojenců 14 - byty**

změna č.:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní		40	42	44	46	48	50	53	56	59	61	63	65	67	69	71	73

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: tlumený provoz kotle
 ztížené podmínky:
 jiný:

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 23,00 hod. do 5,00 hod.
 jiný:

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Datum platnosti od: 26. říjen 2001
Dodavatel:
 OLTERM&TD Olomouc, a.s.
Odběratel: Statutární město OlomoucČíslo smlouvy: **1635/17T**

Datum: 5. 1. 2014

podpis:

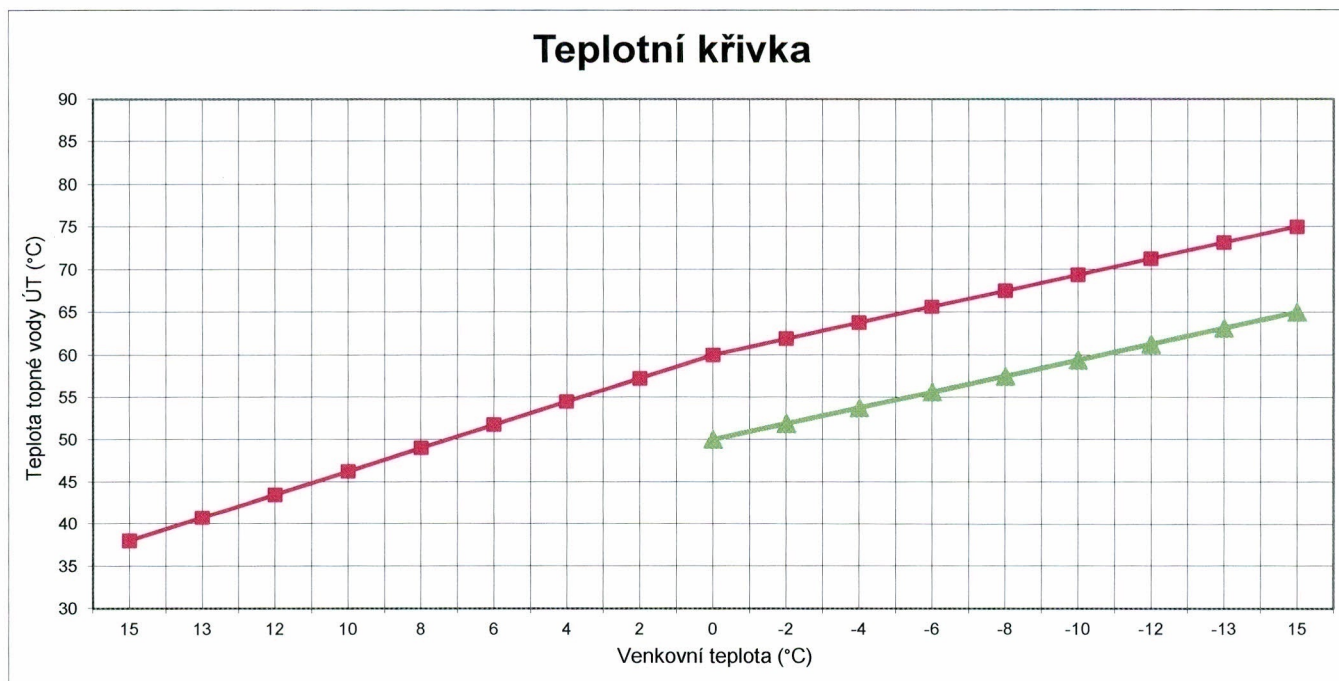
podpis:

zdroj: **I201-440/000 Dolní nám. 47**změna č.: **1**

od 10.1.2017

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	15	13	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-13	15
teplota vody ÚT																	
denní	38	41	44	46	49	52	55	57	60	62	64	66	68	69	71	73	75
noční útlum									50	52	54	56	58	59	61	63	65

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):

od 5,00 hod.

do 21,00 hod.

prodloužený (17 hod.):

od 5,00 hod.

do 22,00 hod.

celodenní (24 hod.):**noční útlum:**

od 23,00 hod.

do 5,00 hod.

ztížené podmínky:

jiný:

ANO
ANO

NE
NE
NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):

od 5,00 hod.

do 21,00 hod.

prodloužený (17 hod.):

od 5,00 hod.

do 22,00 hod.

celodenní (24 hod.):

noční útlum:

od 23,00 hod.

do 5,00 hod.

jiný:

50°C ANO
45°C ANO

NE
NE

Datum platnosti od: 10.leden 2017

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy:

1635/17T

Datum:

J. 1. 2017

podpis:

podpis:

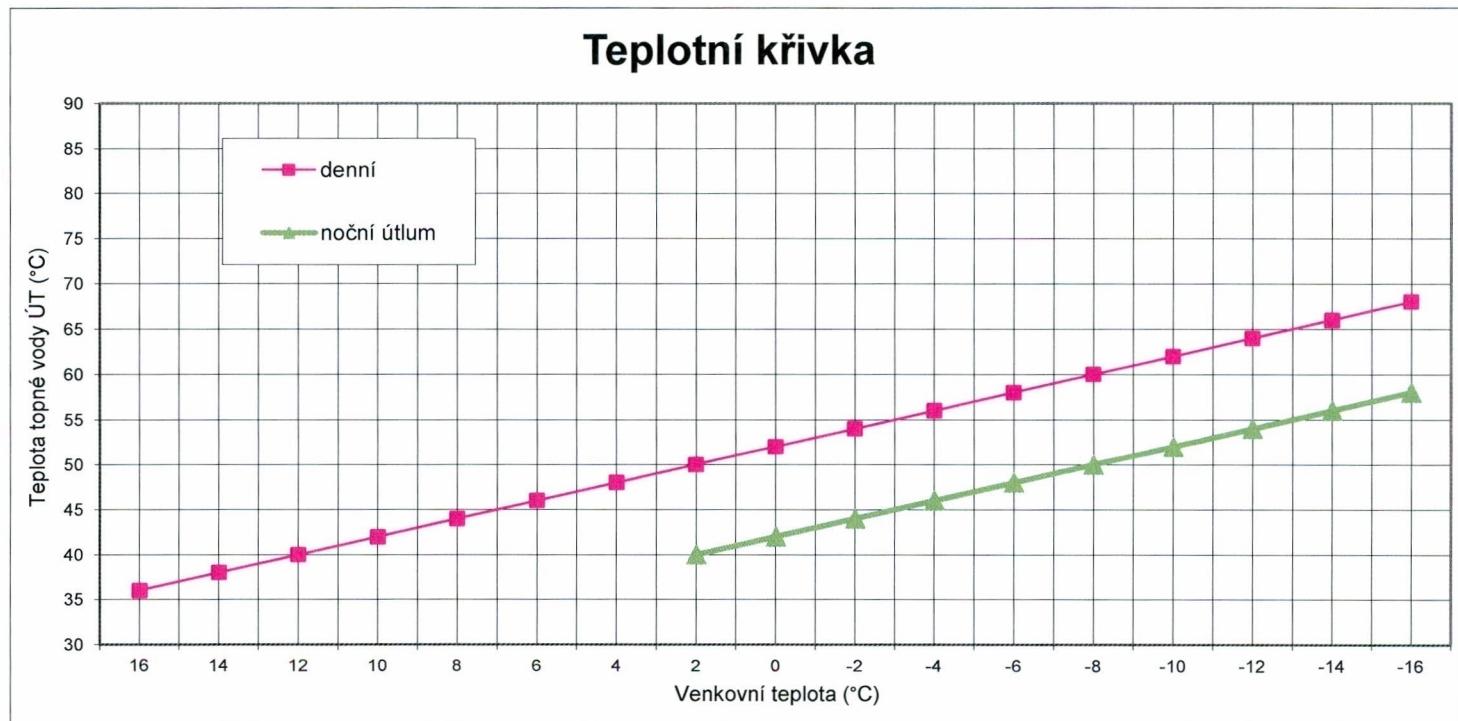
zdroj:

I201-450/000**Slovenská 5 A**

změna č.:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
noční útlum								40	42	44	46	48	50	52	54	56	58

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):

od 5,00 hod.

do 21,00 hod.

prodloužený (17 hod.):

od 5,00 hod.

do 22,00 hod.

celodenní (24 hod.):

noční útlum:

když není definován den, topí se noc

ztížené podmínky:

jiný:

dle aktuálního časového plánu

poznámka: křivka se přepočítává dle venkovní teploty a teploty ve virtuální místnosti

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐ NE
☐ NE
☐
☐
☐ NE
☐
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):

prodloužený (17 hod.):

celodenní (24 hod.):

noční útlum:

jiný:

☐
☐
☐
☐
☐ NE
☐ NE
☐ NE
☐ NE
Datum platnosti od:

1.září 2016

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy:

1635/17T

Datum:

1. 7. 2017

podpis:

podpis:

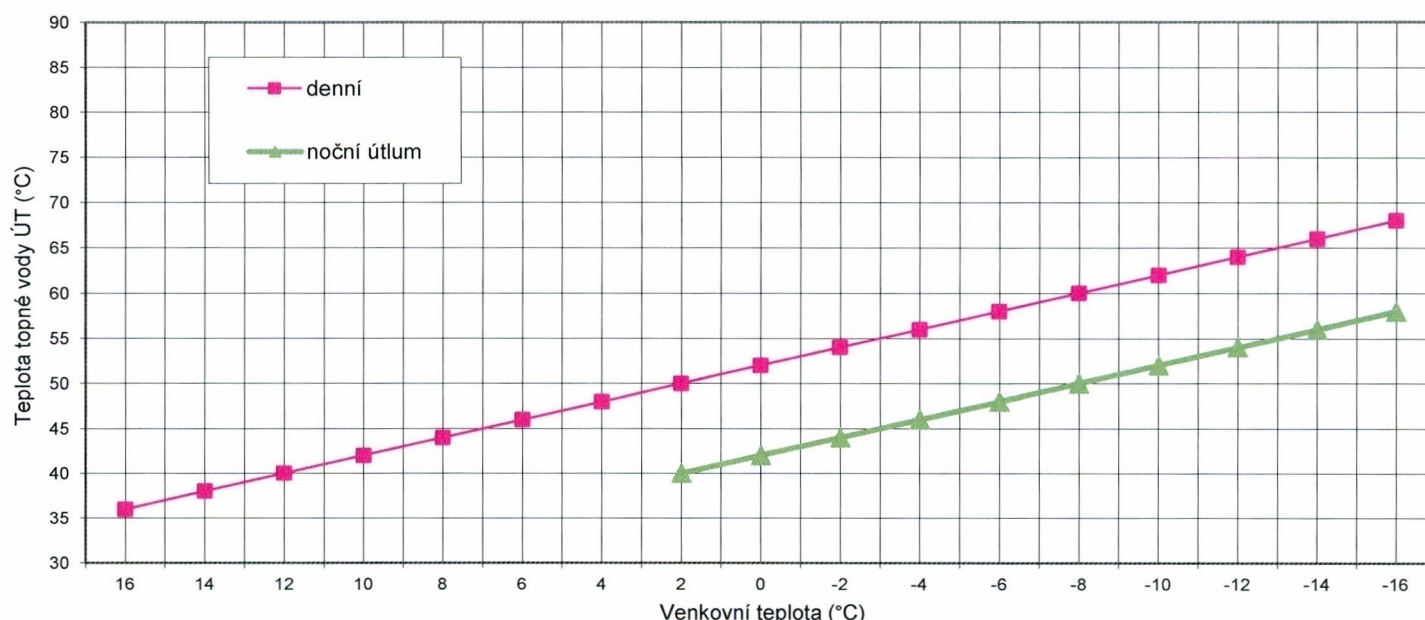
zdroj:

I201-450/000**Slovenská 5 B**

změna č.:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
noční útlum								40	42	44	46	48	50	52	54	56	58

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):

od 5,00 hod.

do 21,00 hod.

prodloužený (17 hod.):

od 5,00 hod.

do 22,00 hod.

celodenní (24 hod.):

noční útlum:

když není definován den, topí se noc

ztížené podmínky:

jiný:

dle aktuálního časového plánu

poznámka: křivka se přepočítává dle venkovní teploty a teploty ve virtuální místnosti

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐ NE
☐ NE
☐
☐ ANO
☐ ANO
☐
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):

prodloužený (17 hod.):

celodenní (24 hod.):

noční útlum:

jiný:

☐
☐
☐
☐
☐ NE
☐ NE
☐ NE
☐ NE
Datum platnosti od:

1. září 2016

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy:

1635/17T

Datum:

5. 7. 2017

podpis:

podpis:

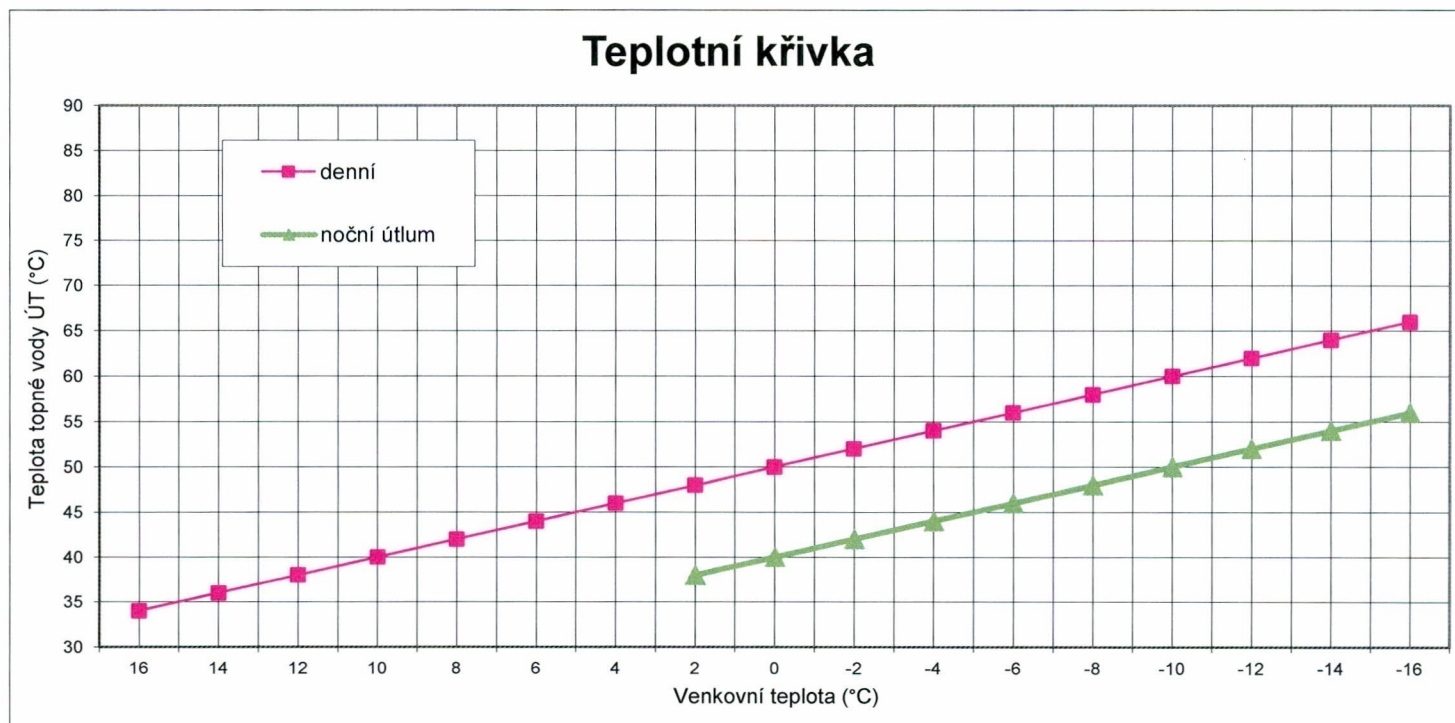
zdroj:

I201-450/000**Slovenská 5 C**

změna č.:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
noční útlum								38	40	42	44	46	48	50	52	54	56

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):

od 5,00 hod.

do 21,00 hod.

prodloužený (17 hod.):

od 5,00 hod.

do 22,00 hod.

celodenní (24 hod.):

noční útlum:

když není definován den, topí se noc

ztížené podmínky:

jiný:

dle aktuálního časového plánu

poznámka: křivka se přepočítává dle venkovní teploty a teploty ve virtuální místnosti

☐
☐
☐
☒ ANO
☐
☒ ANO

☐ NE
☐ NE
☐
☐ NE
☐
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):

prodloužený (17 hod.):

celodenní (24 hod.):

noční útlum:

jiný:

☐
☐
☐
☐
☐ NE
☐ NE
☐ NE
☐ NE
Datum platnosti od:

1. září 2016

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy:

1635/17T

Datum:

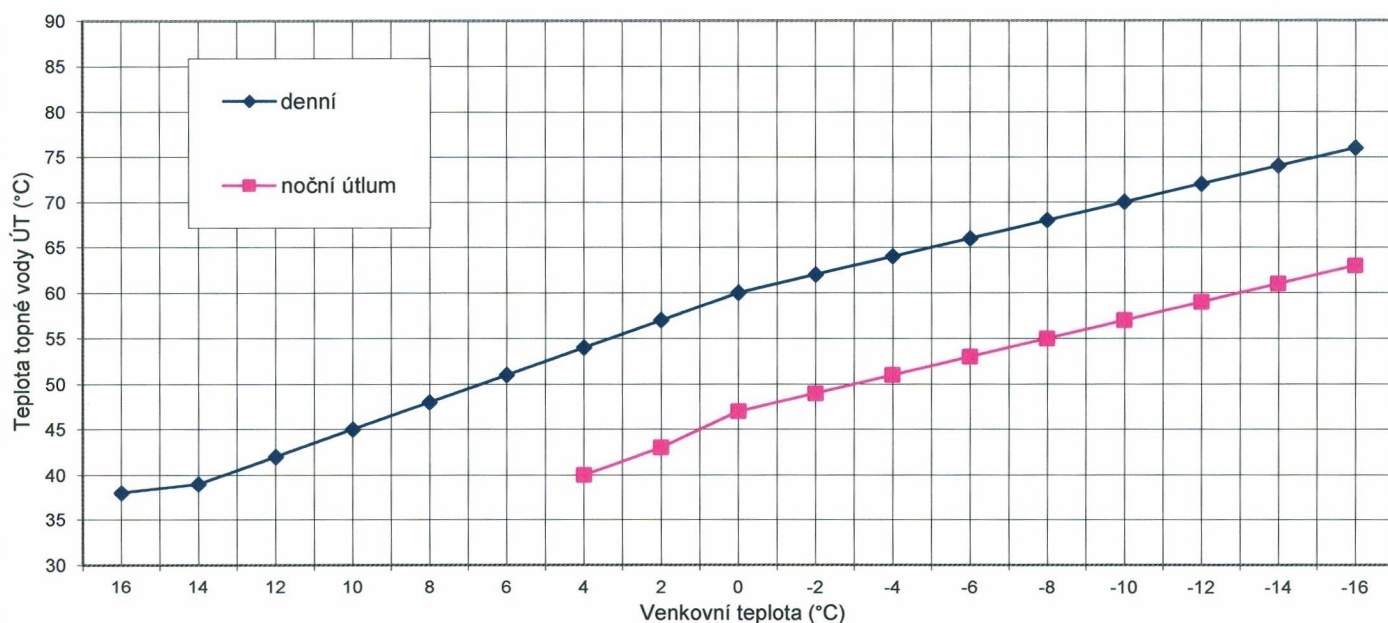
1. 9. 2017

podpis:

podpis:

zdroj: **I207-010/000 Erenburgova 26**změna č.: **1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):**

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	39	42	45	48	51	54	57	60	62	64	66	68	70	72	74	76
noční útlum							40	43	47	49	51	53	55	57	59	61	63

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
ztížené podmínky:		
jiný:		

ANO
ANO
ANO

NE
NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
jiný:		

ANO

NE
NE
NE

Datum platnosti od: 8. leden 1999**Dodavatel:**

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy: **1635/17T**Datum: 5. 7. 2014

5

podpis:

podpis:

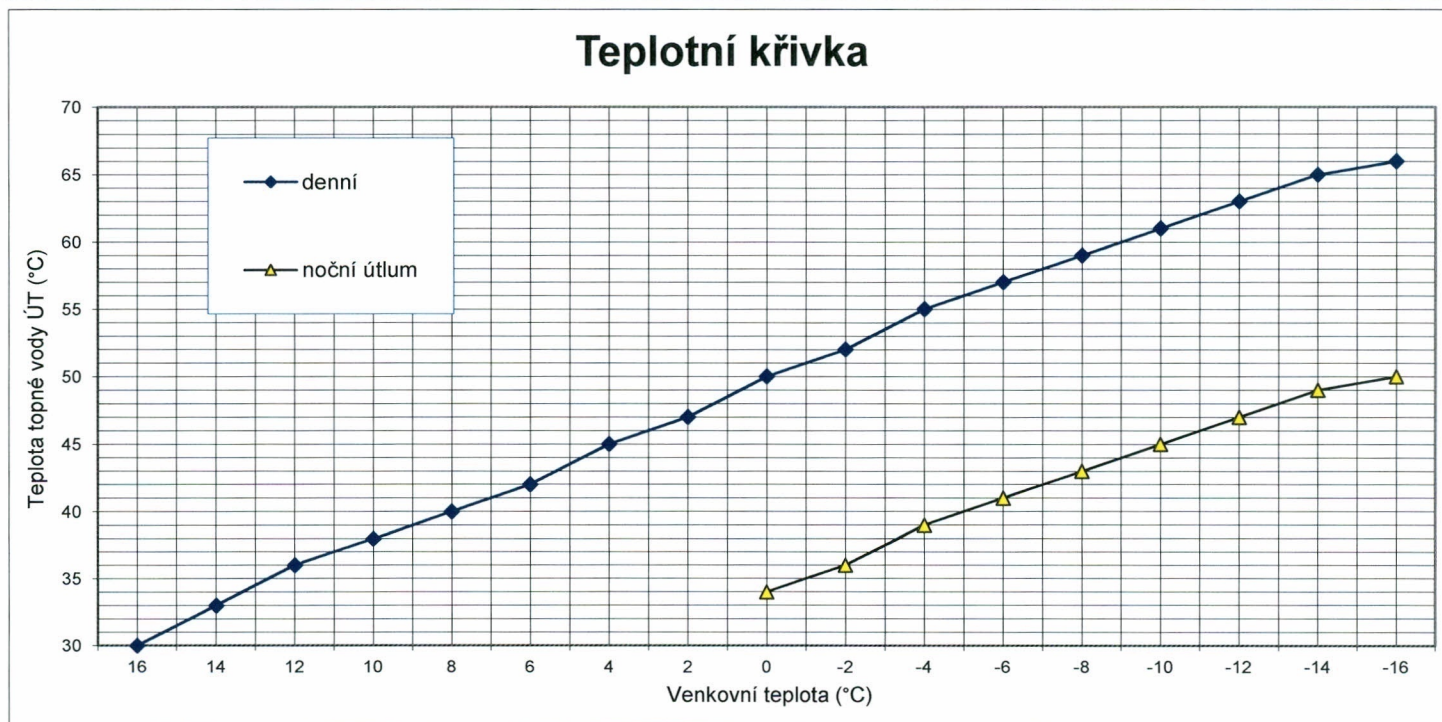
zdroj:

I207-040/000 Balbínova 7

změna č.:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	30	33	36	38	40	42	45	47	50	52	55	57	59	61	63	65	66
noční útlum									34	36	39	41	43	45	47	49	50

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 22,00 hod.	do 5,00 hod.
ztížené podmínky:		
jiný:		

☐
☒ ANO
☐ ANO
☒ ANO
☐
☒ NE
☐
☐
☐ NE
☐
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
jiný:		

☐
☒ ANO
☐
☐
☒ NE
☐
☒ NE
☒ NE
Datum platnosti od:

31. leden 2003

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy: **1635/17T**

Datum:

5. 7. 2018

5

podpis

podpis:

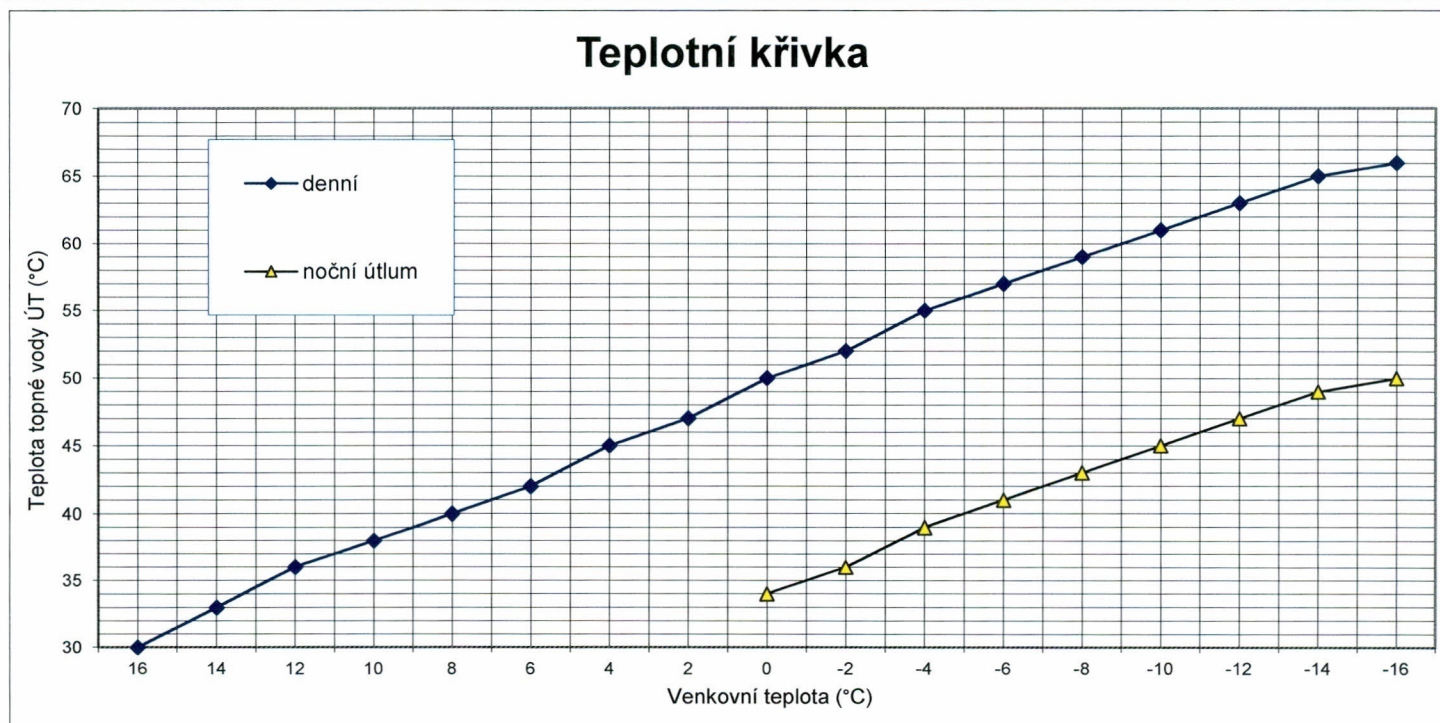
zdroj:

I207-050/000 Balbínova 9

změna č.:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	30	33	36	38	40	42	45	47	50	52	55	57	59	61	63	65	66
noční útlum									34	36	39	41	43	45	47	49	50

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 22,00 hod.	do 5,00 hod.
ztížené podmínky:		
jiný:		

☐
☒ ANO
☐
☒ ANO
☐
☒ NE
☐
☐
☒ NE
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
jiný:		

☐
☒ ANO
☐
☐
☒ NE
☐
☒ NE
☒ NE
Datum platnosti od: 31. leden 2003**Dodavatel:**

OLTERM&D Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy: **1635/17T**

Datum: 5. 7. 2017

podpis

podpis:

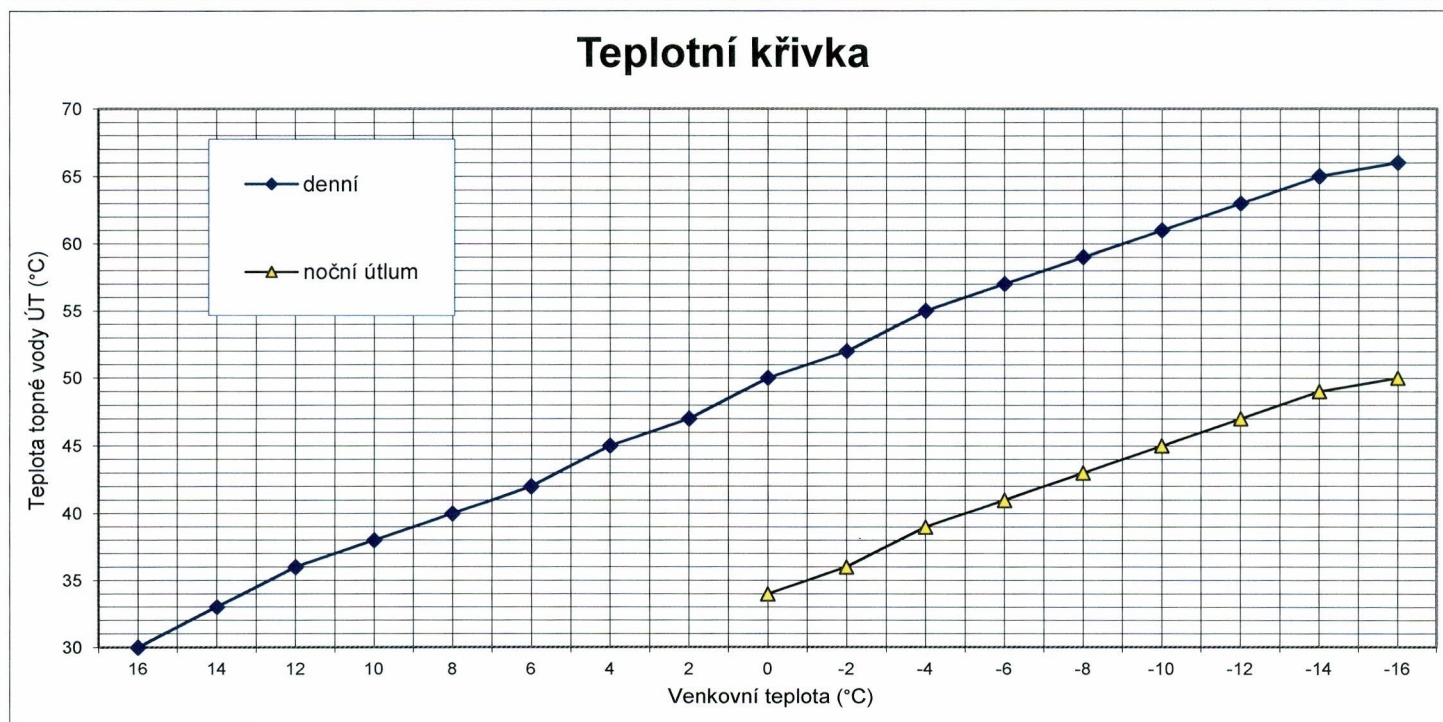
zdroj:

I207-060/000 Balbínova 3

změna č.:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	30	33	36	38	40	42	45	47	50	52	55	57	59	61	63	65	66
noční útlum									34	36	39	41	43	45	47	49	50

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 22,00 hod.	do 5,00 hod.
ztížené podmínky:		
jiný:		

 ANO
 ANO
 ANO

 NE

 NE
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
jiný:		

 ANO

 NE

 NE
 NE
Datum platnosti od: 19.srpen 2003
Dodavatel:
 OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel: Statutární město Olomouc
Číslo smlouvy: 1635/17T
Datum: 5. 7. 2014

podpis

podpis: