

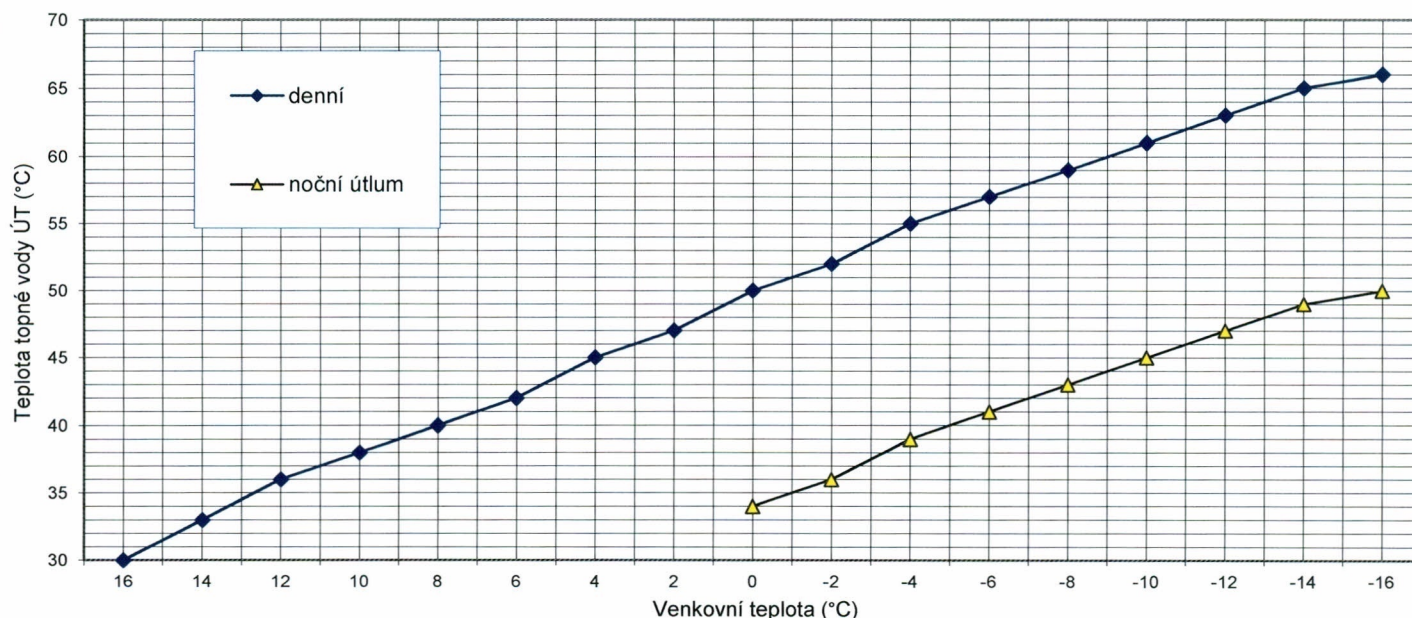
zdroj:

I207-070/000 Balbínova 5

změna č.:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	30	33	36	38	40	42	45	47	50	52	55	57	59	61	63	65	66
noční útlum									34	36	39	41	43	45	47	49	50

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 22,00 hod.	do 5,00 hod.
ztížené podmínky:		
jiný:		

☐
☒ ANO
☐
☒ ANO
☐
☐ NE
☐
☐
☐ NE
☐
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
jiný:		

☐
☒ ANO
☐
☐
☐ NE
☐
☐ NE
☐ NE
☐
Datum platnosti od: 19.srpen 2003**Dodavatel:**

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy: **1635/17T**

Datum: 5.7. 2014

5

podpis

podpis:

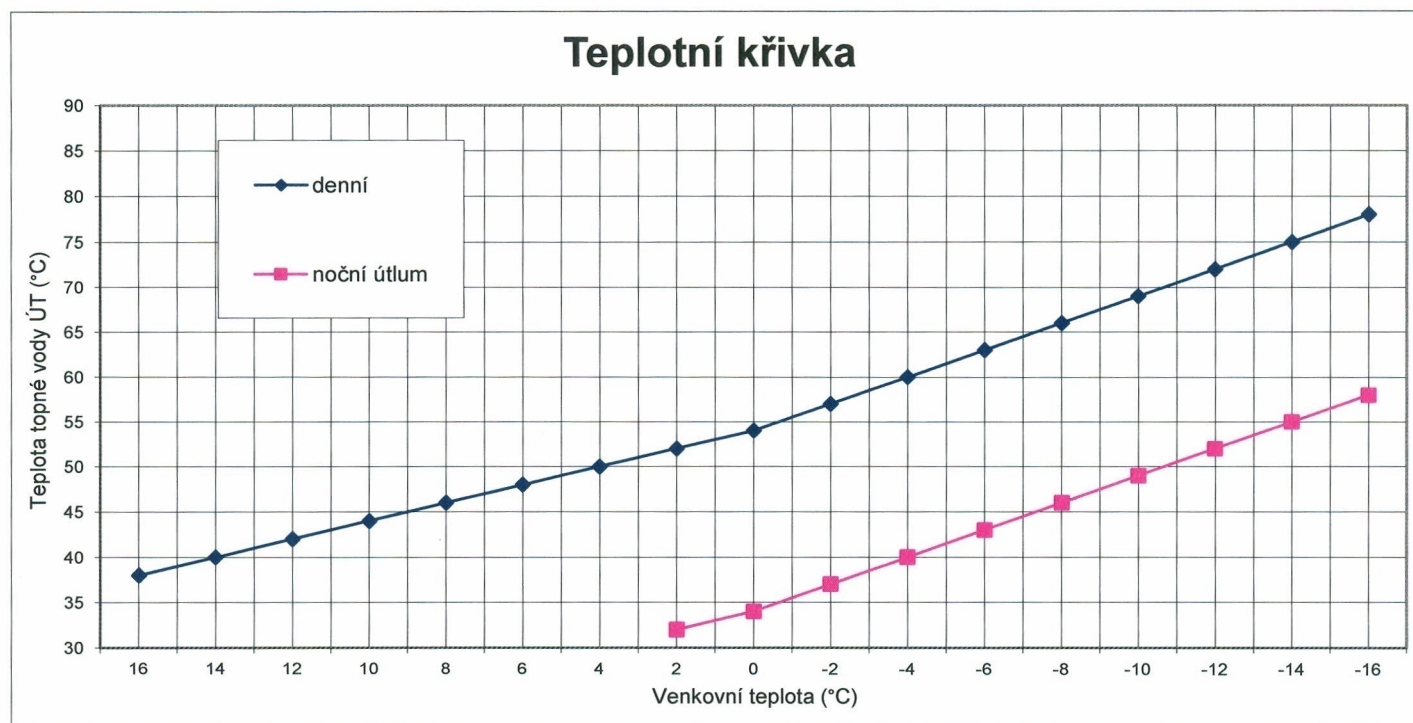
zdroj: **I213-030/000 nám. Sadové 7/26**

změna č.:

1

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	40	42	44	46	48	50	52	54	57	60	63	66	69	72	75	78
noční útlum								32	34	37	40	43	46	49	52	55	58

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (14 hod.), **po-pá:** od 5,00 hod. do 19,00 hod.
základní (7 hod.), **so, ne:** od 7,00 hod. do 14,00 hod.
prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):
noční útlum:
ztížené podmínky:
jiný:

ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):
noční útlum: od 23,00 hod. do 5,00 hod.
jiný:

NE
NE
NE
NE

Datum platnosti od: 2. leden 2004

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy: **1635/17T**

Datum: 5.7.2014

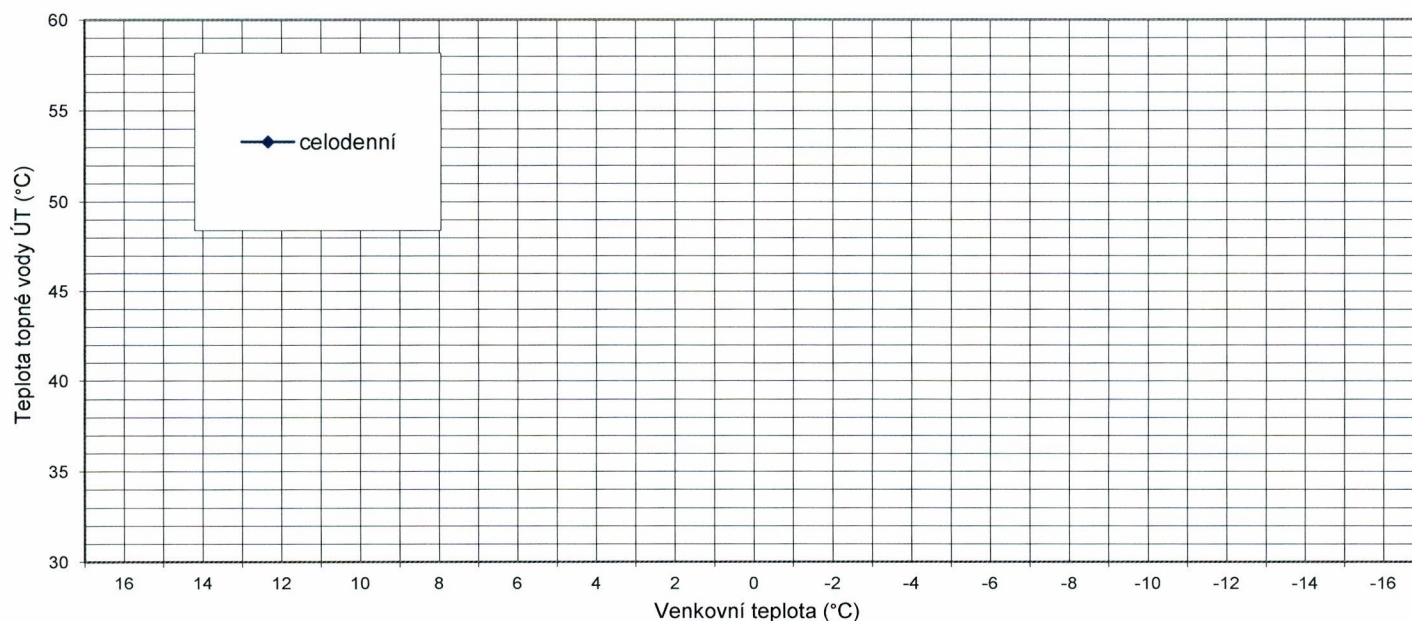
5

podpis

podpis:

zdroj: **I216-010/000 Nedvězí, Jilemnického 29** změna č.:
1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
celodenní																	

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

denní : od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 23,00 hod. do 5,00 hod.
 ztížené podmínky:
 jiné: doba provozu se stanoví dle požadavku majitele objektu předaného přímo obsluze

NE
NE
NE
NE
NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 23,00 hod. do 5,00 hod.
 jiný:

NE
NE
NE
NE

Datum platnosti od: 26.srpen 1999
Dodavatel:
 OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel: Statutární město Olomouc
Číslo smlouvy: **1635/17T**
Datum: 5.7. 2014

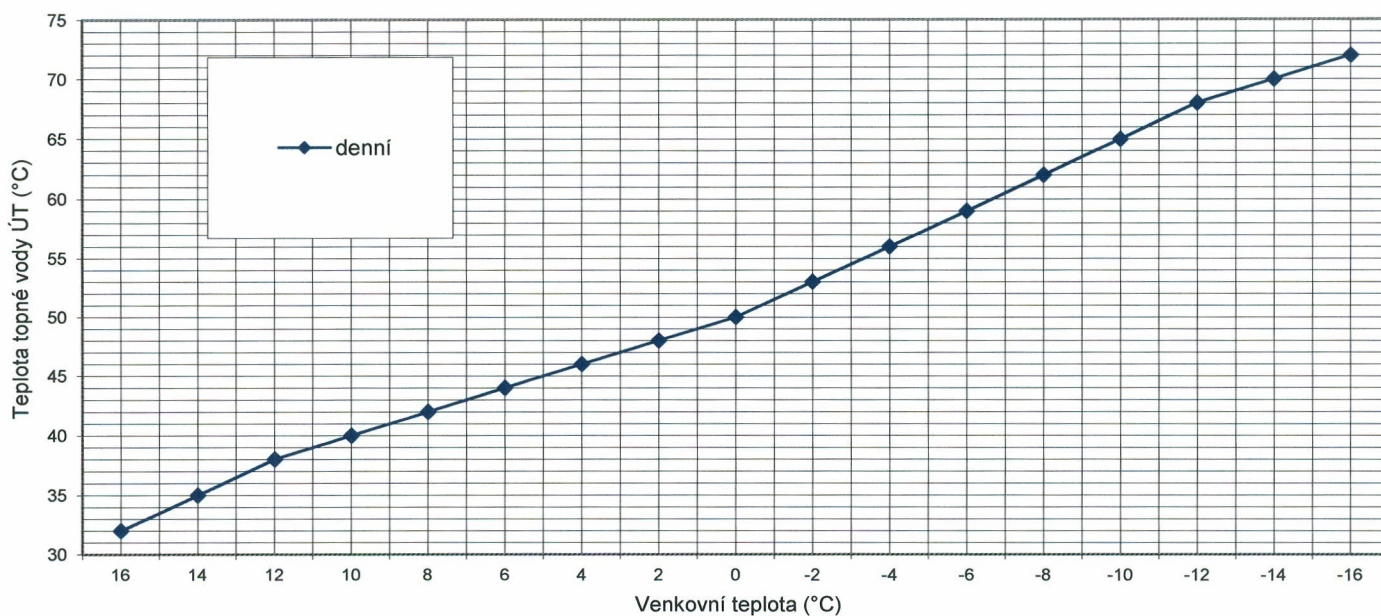
5

podpis

podpis:

zdroj: **I225-030/000 Řepčínská 113**změna č.: **1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):**

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	32	35	38	40	42	44	46	48	50	53	56	59	62	65	68	70	72
noční útlum																	

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 6,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:		
ztížené podmínky:		
jiný:		

ANO

NE

NE

NE

NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
jiný:		

ANO

NE

NE

NE

Datum platnosti od: 1.10.2008**Dodavatel:**

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy: **1635/17T**Datum: 5. 1. 2017

5

podpis:

podpis:

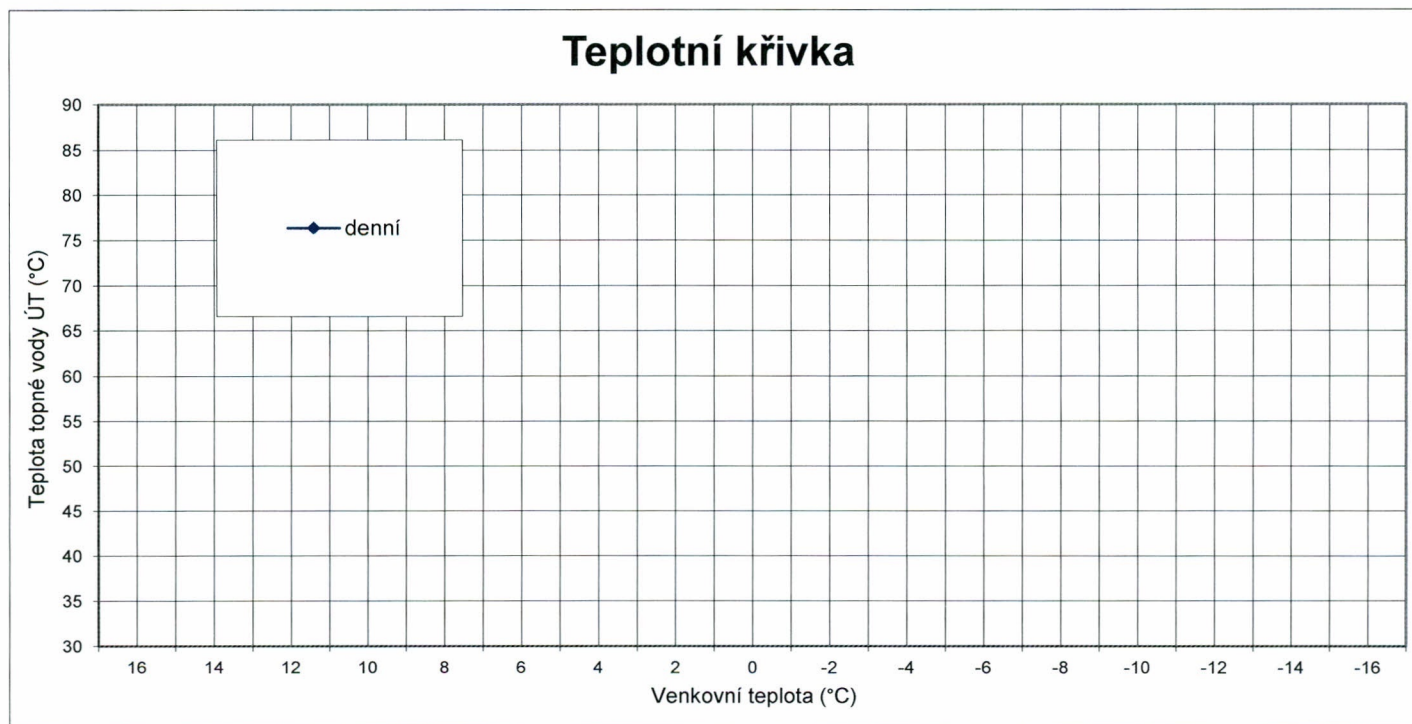
zdroj: **I227-090/000 Kyselovská 74**

změna č.:

1

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní																	
noční útlum																	

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 19,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: pokud je teplota v místnosti pod +18°C
 ztížené podmínky:
 jiný: **Regulace topné vody dle pokojového termostatu**

ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 23,00 hod. do 5,00 hod.
 jiný:

NE
NE
NE
NE

Datum platnosti od: 15. březen 2010**Dodavatel:**

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy: **1635/17T**Datum: 5.9.2017

5

podpis

podpis:

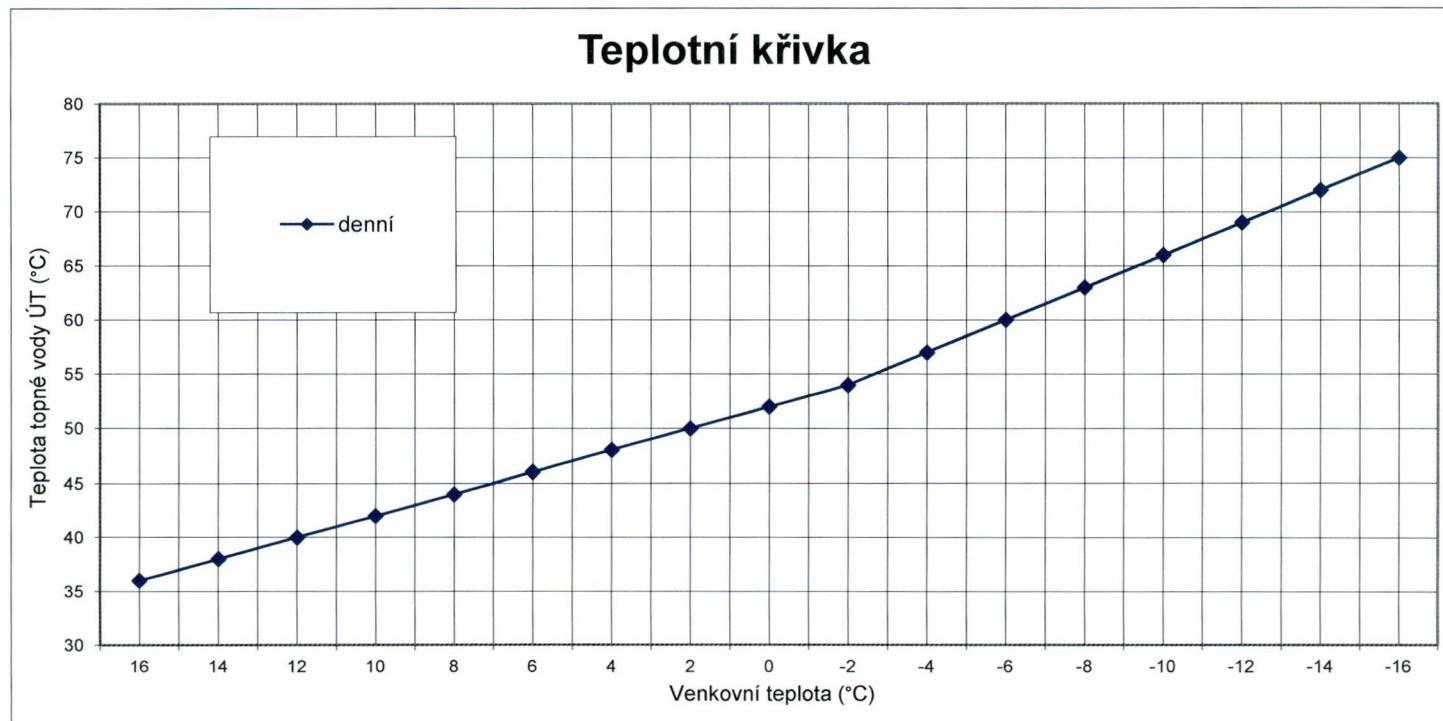
zdroj: **I308-060/000 Jiráskova 9**

změna č.:

1

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	57	60	63	66	69	72	75
noční útlum																	

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
ztižené podmínky:		
jiný:		

ANO

NE
NE
NE
NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
jiný:		

ANO

NE
NE
NE

Datum platnosti od: 12. červenec 2016**Dodavatel:**

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy: **1635/17T**Datum: *J. 1. 2017*

podpis

podpis:

zdroj:

30 809**Kosmonautů 10**

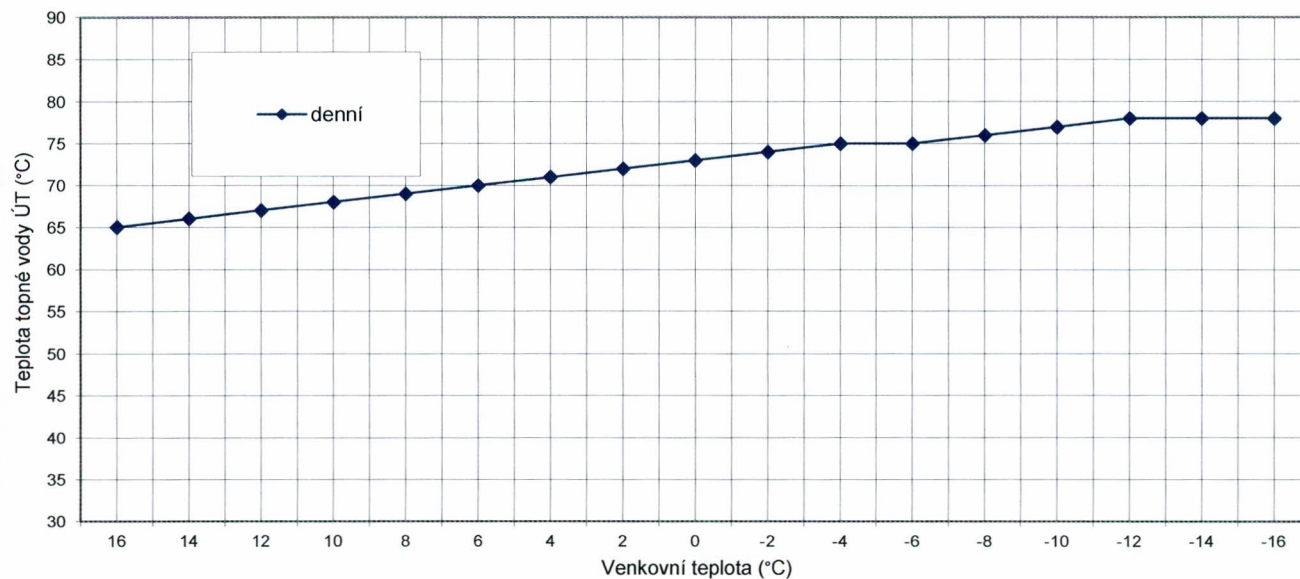
změna č. 1:

od 27.10.03

(ows Vejnovského TV)

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	75	76	77	78	78	78
noční útlum																	

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):
 prodloužený (17 hod.):
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum:
 ztížené podmínky:

od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 od 5,00 hod. do 22,00 hod.

ANO
ANO

NE
NE
NE

v topnou sezonu se teplota primáru
 násobí : max. žádaná

1. z TUV - 1,3
2. ÚT sm. uzel A - 1,15 (Vejnovského)
3. ÚT sm. uzel B - 1,05 (Kosmonautů a Jungmanova)
4. ÚT sm. uzel C - 1,05 (Kosmonautů nádstavba)

JDE O NASTAVENÍ PRIMÁRU NA PS.**b) režim ohřevu TUV:**

základní (16 hod.):
 prodloužený (17 hod.):
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum:
 jiný:

od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 od 23,00 hod. do 5,00 hod.

NE
NE
NE
NE

Datum platnosti od:

12.únor 2008

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

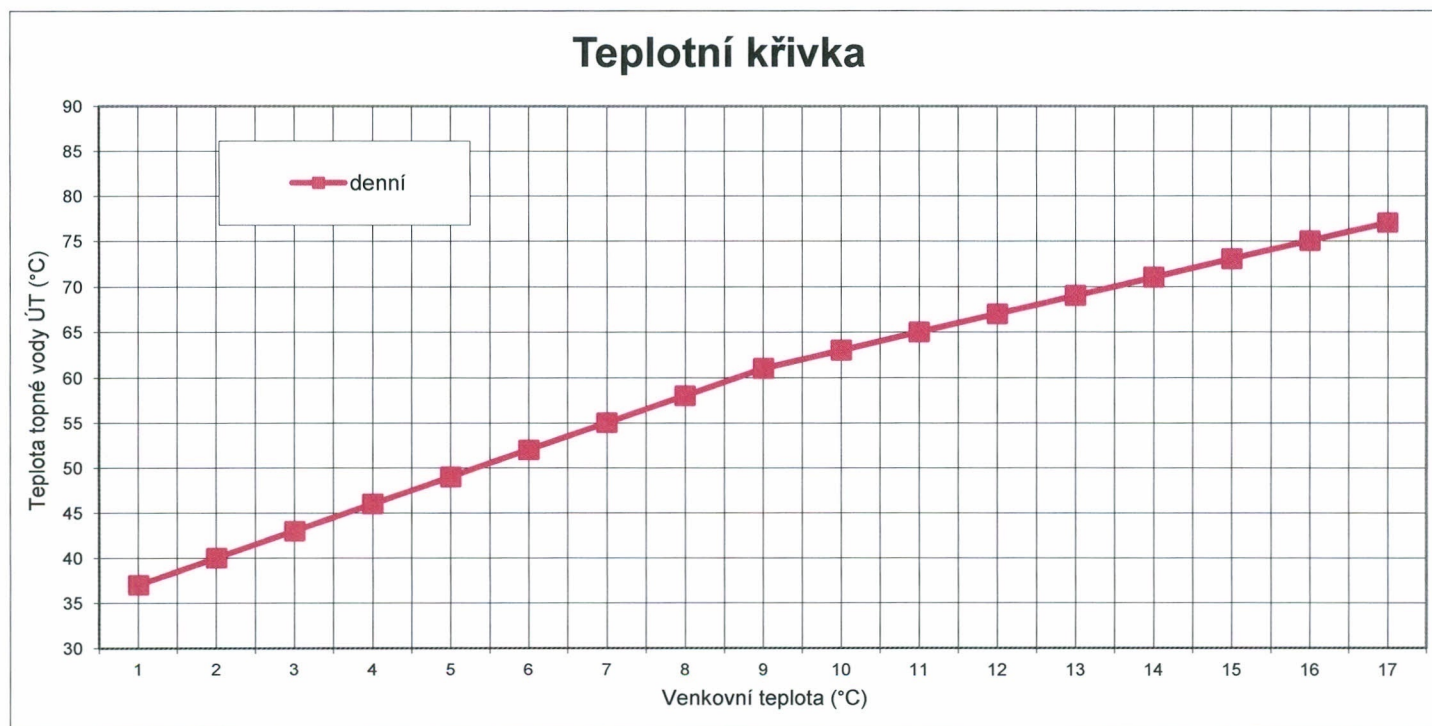
Číslo smlouvy: **1635/17T**Datum: *5. 9. 2017*

podpis:

zdroj: **1308-090/000 Kosmonautů 10** změna č.:
Nádstavba (ows - Vejdovského C)

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	37	40	43	46	49	52	55	58	61	63	65	67	69	71	73	75	77
noční útlum																	



2. režim provozu zdroje:

a) režim topení:

základní (16 hod.): od 4,30 hod. do 20,45 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum:
 ztížené podmínky:
 jiný:

ANO

NE
NE
NE
NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 22,00 hod. do 5,00 hod.
 jiný:

55°C ANO
42°C ANO

NE
NE

Datum platnosti od: 1. září 2012

Dodavatel:
 OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel: Statutární město Olomouc
 Číslo smlouvy: **1635/17T**
 Datum: *7. 7. 2014*

podpis:

podpis:

zdroj:

30809.20

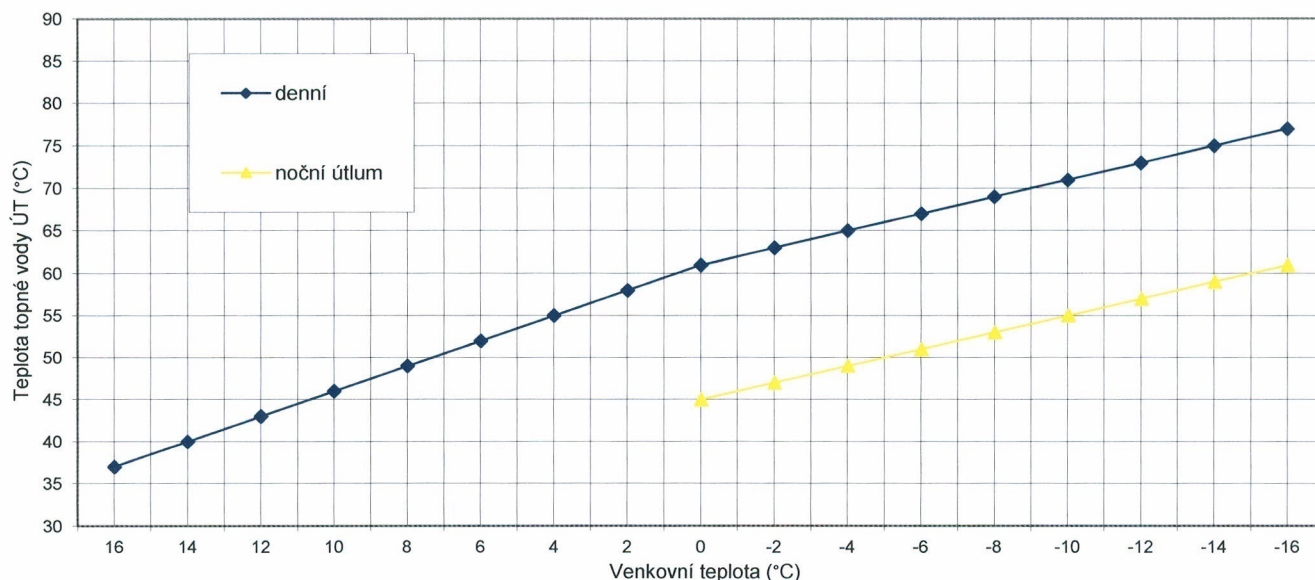
Kosmonautů 10

změna č.: 1 platná od 1.11.2004

pro Jungmannova 25

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	37	40	43	46	49	52	55	58	61	63	65	67	69	71	73	75	77
noční útlum									45	47	49	51	53	55	57	59	61

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 21,00 hod.	do 5,00 hod.
ztižené podmínky:		
jiný:		

☐
☐
☒ ANO
☒ ANO
☐
☒ NE
☒ NE
☐
☐
☒ NE
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
jiný:		

☐
☐
☐
☐
☒ NE
☒ NE
☒ NE
☒ NE

Datum platnosti od:

1. říjen 2004

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy:

1635/17T

Datum:

J. J. 20 11 2004

podpis:

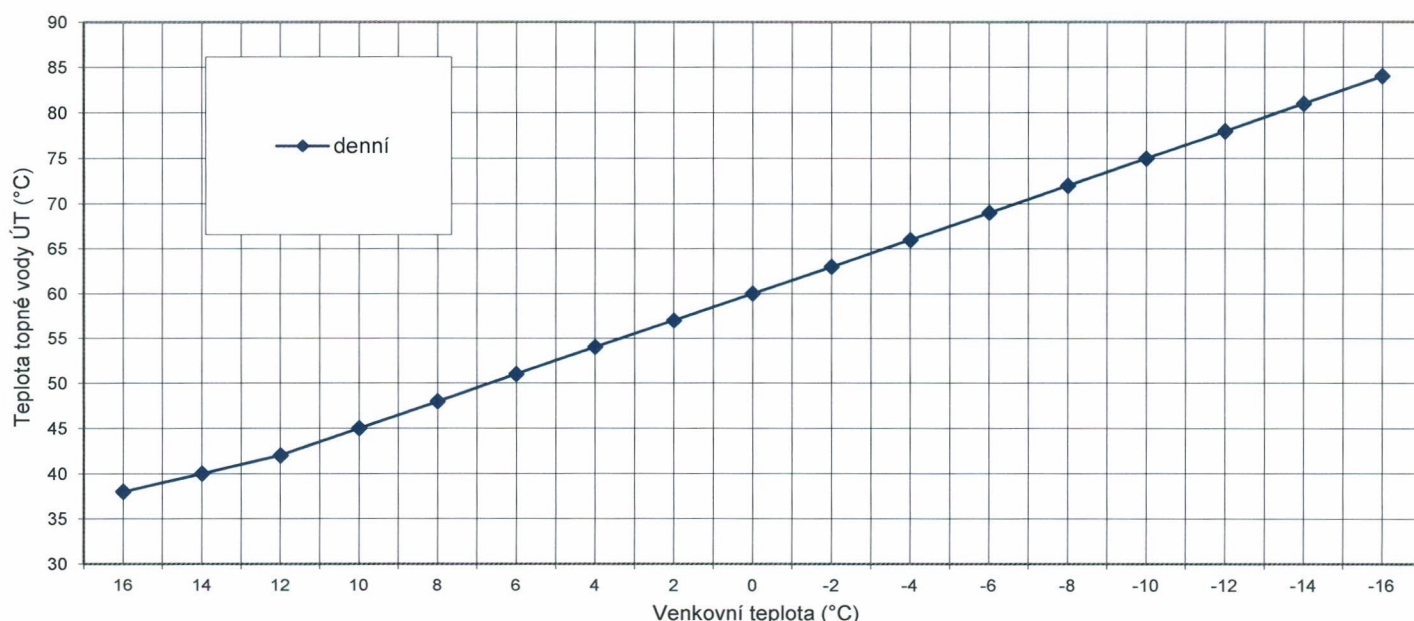
zdroj:

I308-11C/002 Přichystalova 62

změna č.:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	40	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84
noční útlum																	

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):
 prodloužený (17 hod.):
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum:
 ztížené podmínky:
 jiný:

od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 od 5,00 hod. do 22,00 hod.

ANO

 NE

 NE
 NE
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):
 prodloužený (17 hod.):
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum:
 jiný:

od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 od 5,00 hod. do 22,00 hod.

ANO

 NE

 NE
 NE
Datum platnosti od: 15.září 2004**Dodavatel:**

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy: **1635/17T**

Datum: 5. 9. 2017

podpis

podpis:

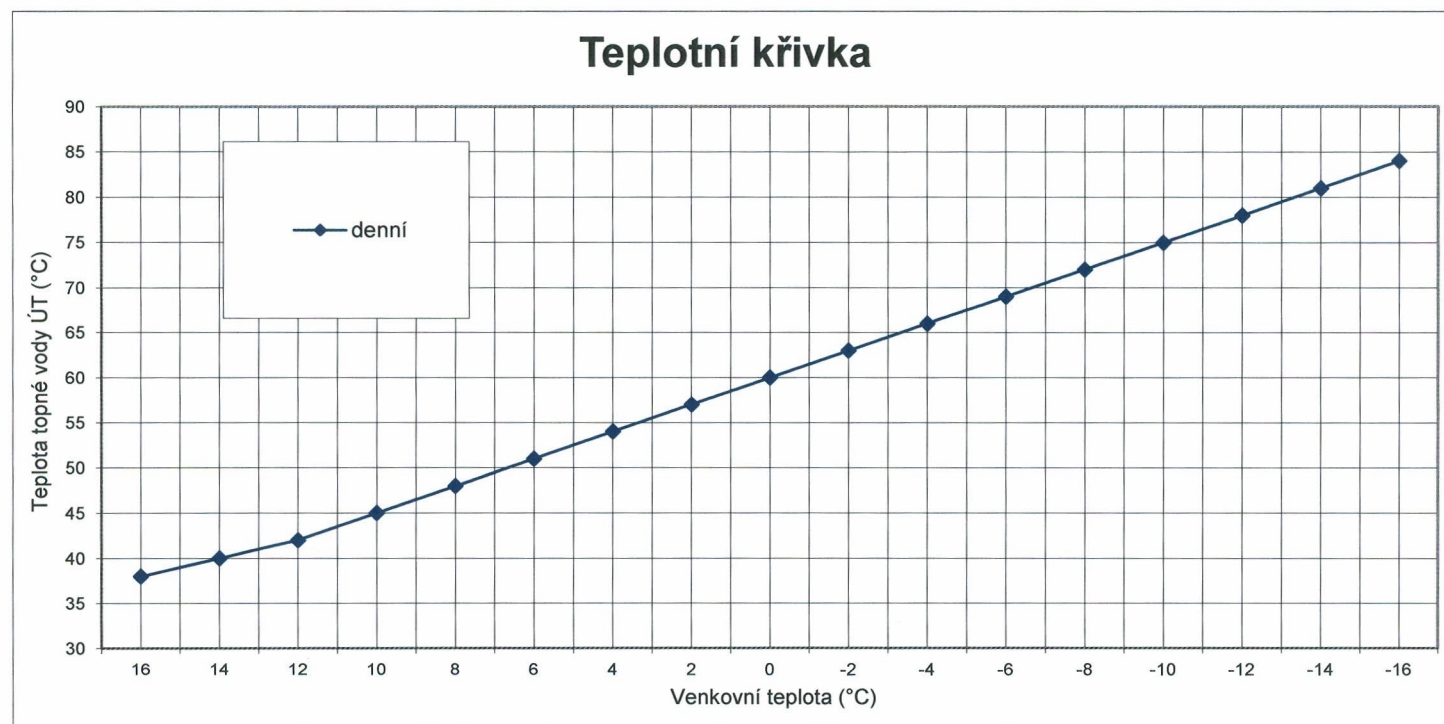
zdroj:

I308-11D/003 Příchystalova 64

změna č.:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	40	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84
noční útlum																	

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:		
ztížené podmínky:		
jiný:		

☐
☒ ANO
☐
☐
☐
☒ NE
☐
☒ NE
☒ NE
☒ NE
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:		
jiný:		

☐
☒ ANO
☐
☐
☒ NE
☐
☒ NE
☒ NE
Datum platnosti od:

15.září 2004

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy:

1635/17T

Datum:

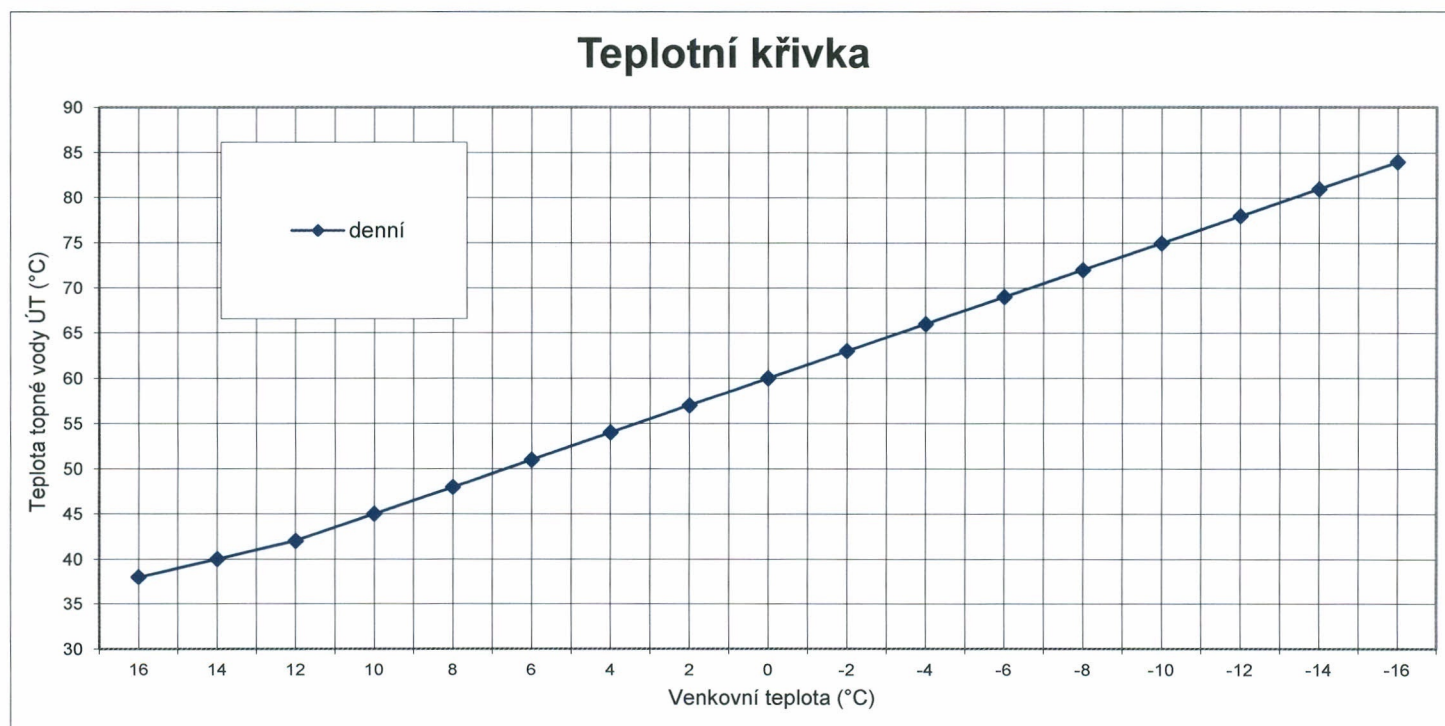
5.7.2014

podpis

podpis:

zdroj: **I308-11E/004 Příchystalova 66**změna č.: **1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):**

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	40	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84
noční útlum																	

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:		
ztížené podmínky:		
jiný:		

☐
ANO
☐
☐
☐

NE
☐
NE
NE
NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:		
jiný:		

☐
ANO
☐
☐

NE
☐
NE
NE

Datum platnosti od: 15.září 2004**Dodavatel:**
OLTERM&TD Olomouc, a.s.
Odběratel: Statutární město Olomouc
Číslo smlouvy: 1635/17T
Datum: 5.9. 2014

podpis

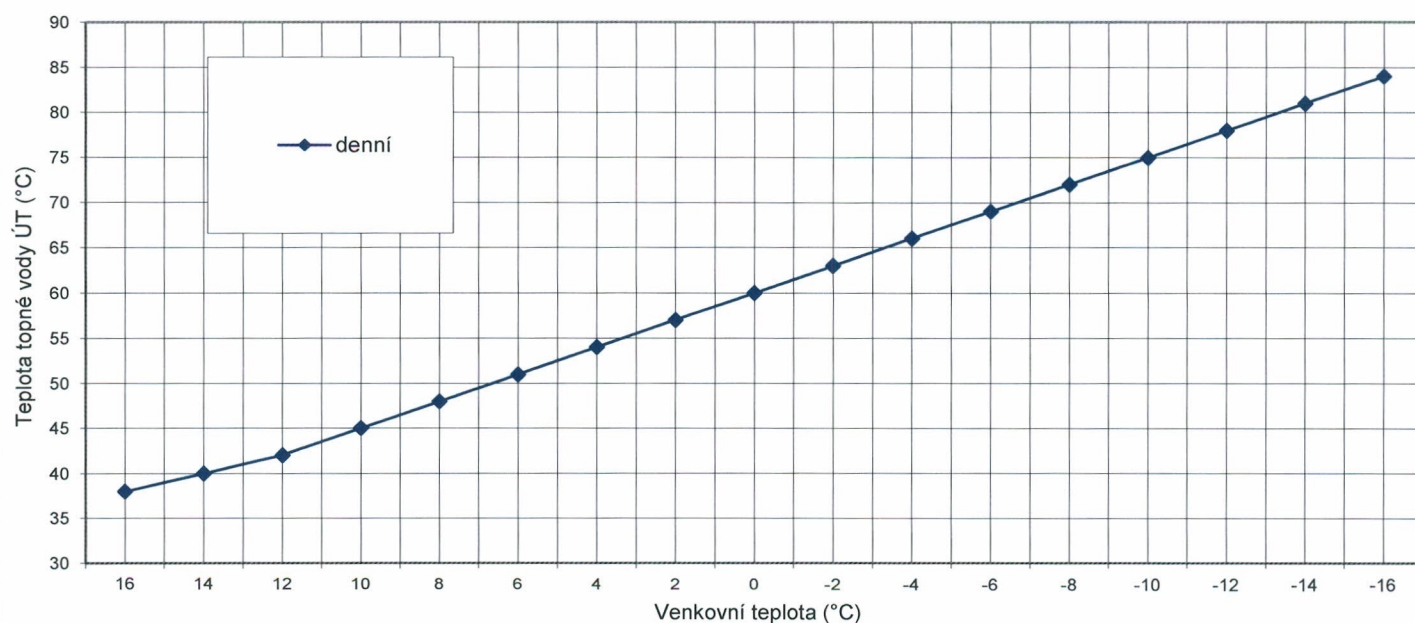
podpis:

zdroj: **I308-11F/005 Příchystalova 68**

změna č.:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	40	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84
noční útlum																	

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum:
 ztížené podmínky:
 jiný:

 ANO

 NE

 NE
 NE
 NE
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum:
 jiný:

 ANO

 NE

 NE
 NE

Datum platnosti od: 15.září 2004

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.



podpis

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy: **1635/17T**

Datum: 5.7. 2017

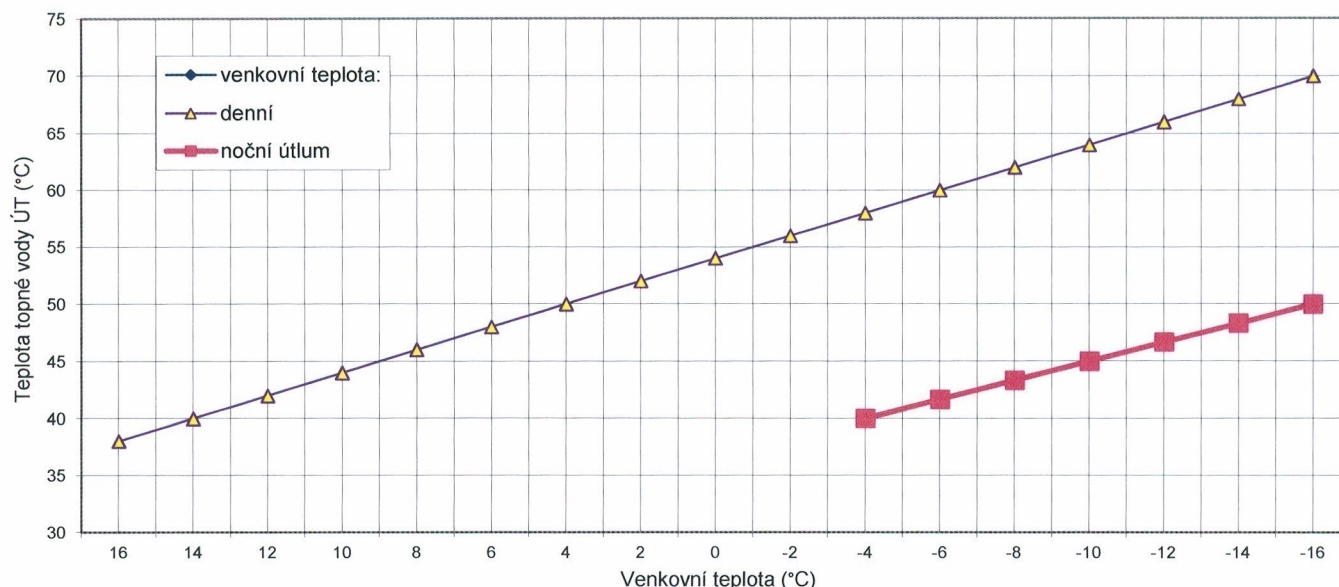
podpis:

zdroj: **I308-270/000****Příčná 3b**

změna č.:

2**1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):**

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
noční útlum											40	42	43	45	47	48	50

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):

od 5,00 hod.

do 21,00 hod.

prodloužený (17 hod.):

od 5,00 hod.

do 22,00 hod.

celodenní (24 hod.):**noční útlum:****od 22,00 hod.****do 5,00 hod.**

ztížené podmínky:

jiný:

☐
☐
☒ ANO
☒ ANO
☐
☐ NE
☐ NE
☐
☐ NE
☐
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):

od 5,00 hod.

do 21,00 hod.

prodloužený (17 hod.):

od 5,00 hod.

do 22,00 hod.

celodenní (24 hod.):

noční útlum:

od 23,00 hod.

do 5,00 hod.

jiný:

od 5,00 hod.

do 23,00 hod.

☐
☐
☐
☐
☒ ANO

☐ NE
☐ NE
☐ NE
☐ NE
☐
Datum platnosti od:

7. leden 2017

Dodavatel:

OLTERM&D Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy:

1635/17T

Datum:

5. 1. 2017

podpis

podpis: