

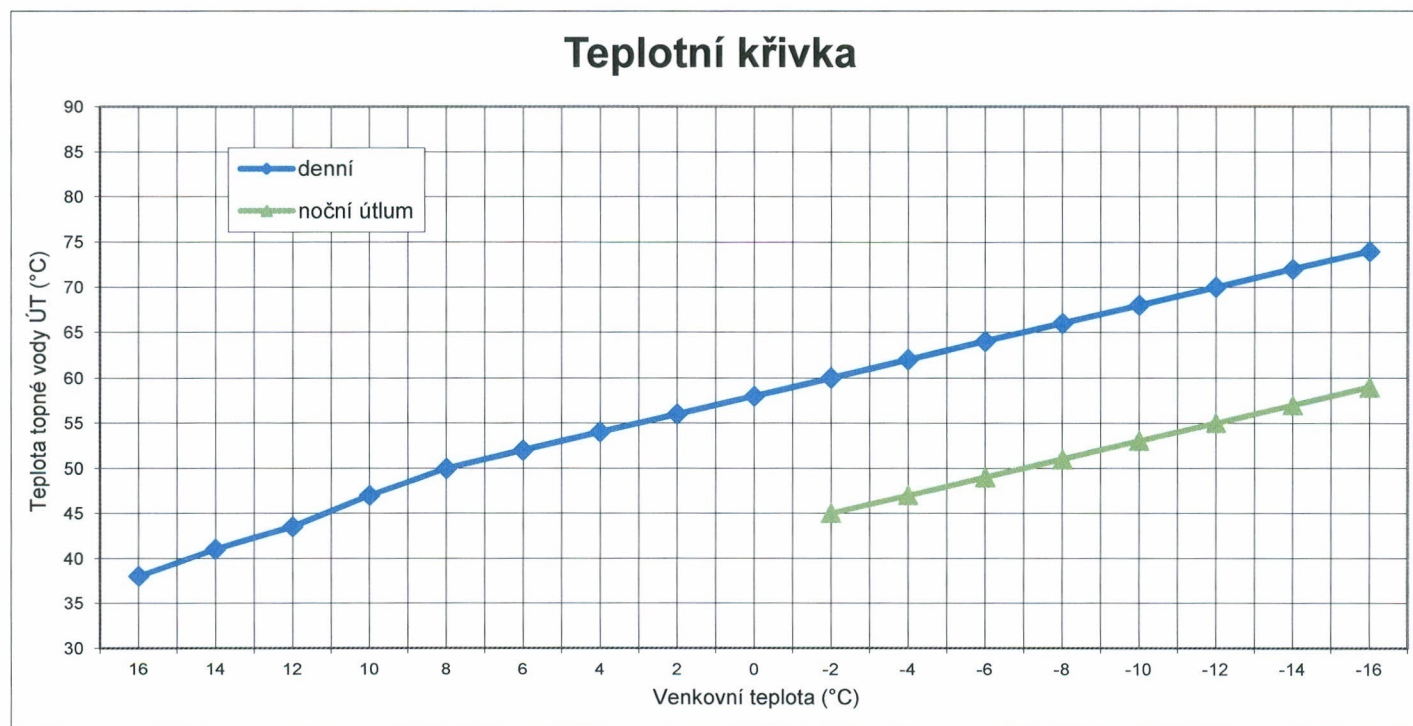
zdroj: **I312-01H/007 Černá cesta 19**

změna č.:

4

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	41	44	47	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
noční útlum										45	47	49	51	53	55	57	59

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 22,00 hod.	do 5,00 hod.
ztlížené podmínky:		
jiny:		

☐
☒ ANO
☐
☒ ANO
☒ ANO

☒ NE
☐
☒ NE
☐
☐
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 21,00 hod.	do 5,00 hod.
jiny:		

☐
☐
☒ ANO
☒ ANO

☒ NE
☒ NE
☐
☐
Datum platnosti od: 25. leden 2013**Dodavatel:**

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy: **1635/17T**

Datum:

J. J. 2013

podpis

podpis:

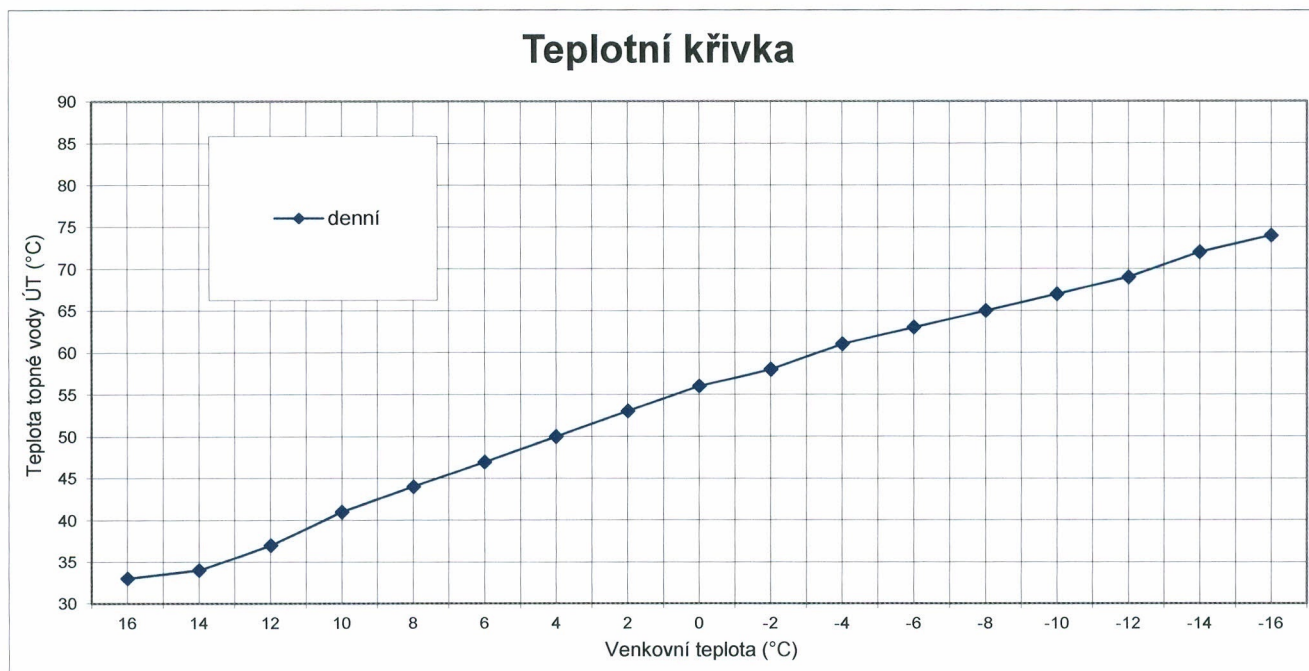
zdroj:

I312-011/008**Sokolovská**

změna č.:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	33	34	37	41	44	47	50	53	56	58	61	63	65	67	69	72	74
noční útlum																	

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
ztlžené podmínky:		
jiný:		

☐
☒ ANO
☐
☐
☒ ANO

☒ NE
☐
☒ NE
☒ NE
☐
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
jiný:		

☐
☐
☒ ANO
☐
☒ NE
☒ NE
☐
☒ NE
Datum platnosti od: 1. srpen 2008**Dodavatel:**

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy: **1635/17T**Datum: *5. 1. 2014*

podpis

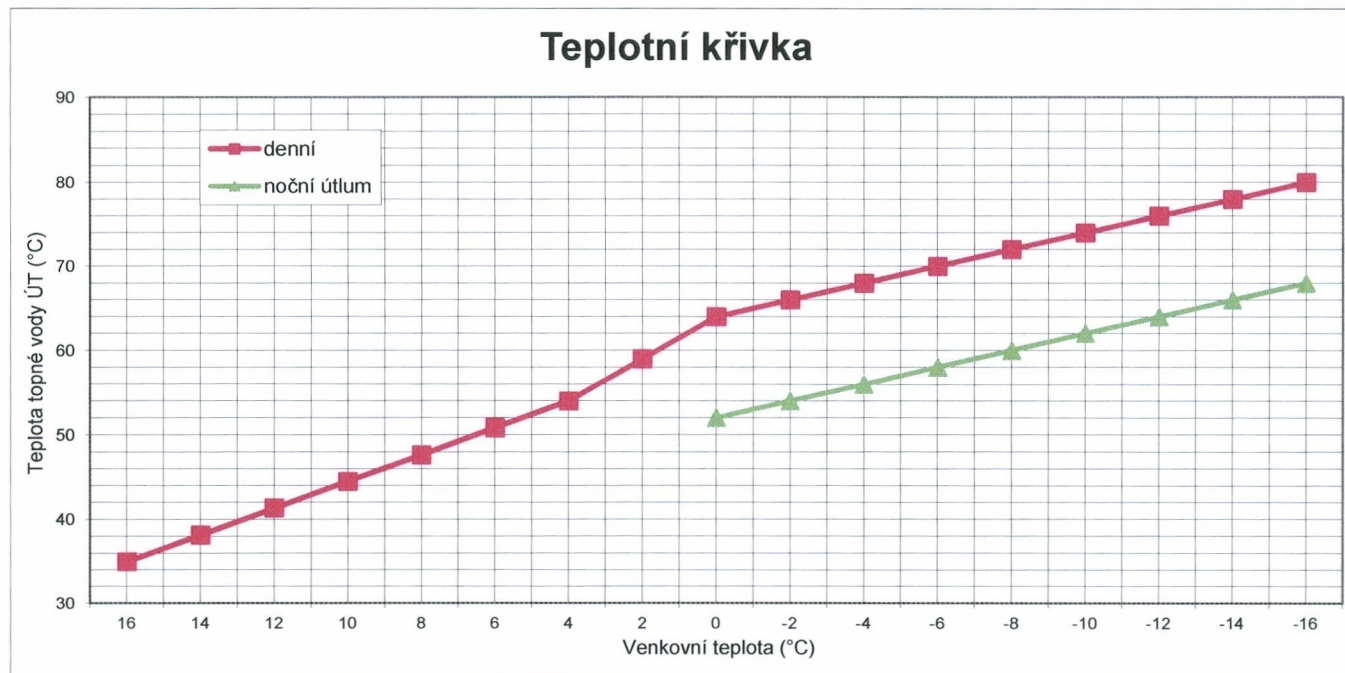
podpis:

zdroj: **I518-010/000 Politických vězňů 2** změna č.:

1

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	35	38	41	45	48	51	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80
noční útlum									52	54	56	58	60	62	64	66	68

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum:
 ztížené podmínky:
 jiný:

☐
☐
☒ ANO
☒ ANO
☐
☐ NE
☐ NE
☐
☐
☐ NE
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 23,00 hod. do 5,00 hod.
 jiný: od 5,00 hod. do 24,00 hod. 53°C

☐
☐
☐
☐
☒ ANO

☐ NE
☐ NE
☐ NE
☐ NE

Datum platnosti od: 15. únor 2012

 Dodavatel:
 OLTERM&TD Olomouc, a.s.

 Odběratel: Statutární město Olomouc
 Číslo smlouvy: **1635/17T**
 Datum: 5.7. 2014

podpis:

podpis:

zdroj:

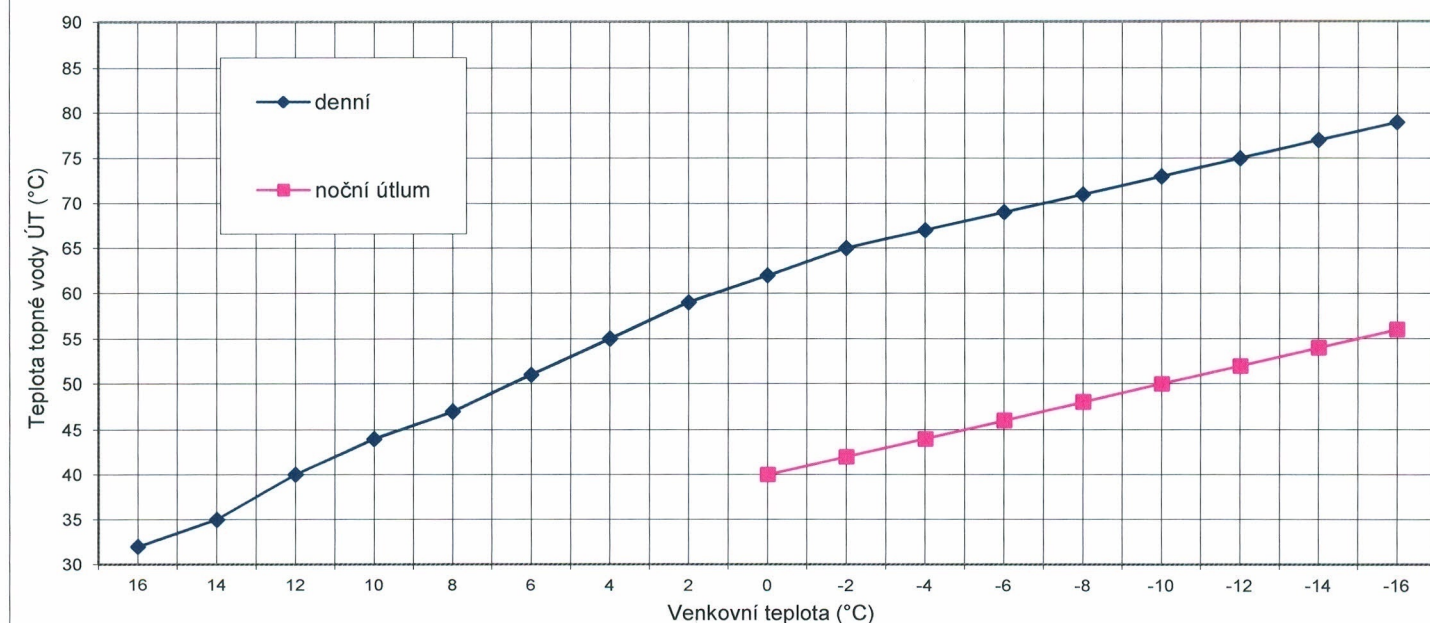
519-020/000

Mošnerova 23

změna č.:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	32	35	40	44	47	51	55	59	62	65	67	69	71	73	75	77	79
noční útlum									40	42	44	46	48	50	52	54	56

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):
prodloužený (17 hod.):
celodenní (24 hod.):
noční útlum:
ztížené podmínky:
jiný:

od 5,00 hod. do 21,00 hod.
od 5,00 hod. do 22,00 hod.
od 22,00 hod. do 5,00 hod.

☐
☐
☒ ANO
☒ ANO
☒ ANO☒ NE
☒ NE
☐
☐
☐**b) režim ohřevu TUV:**

základní (16 hod.):
prodloužený (17 hod.):
celodenní (24 hod.):
noční útlum:
jiný:

od 5,00 hod. do 21,00 hod.
od 5,00 hod. do 22,00 hod.

☐
☐
☒ ANO
☐☒ NE
☒ NE
☐
☒ NE

Datum platnosti od:

5.leden 1999

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy:

1635/17T

Datum:

5.1.2024

podpis

podpis:

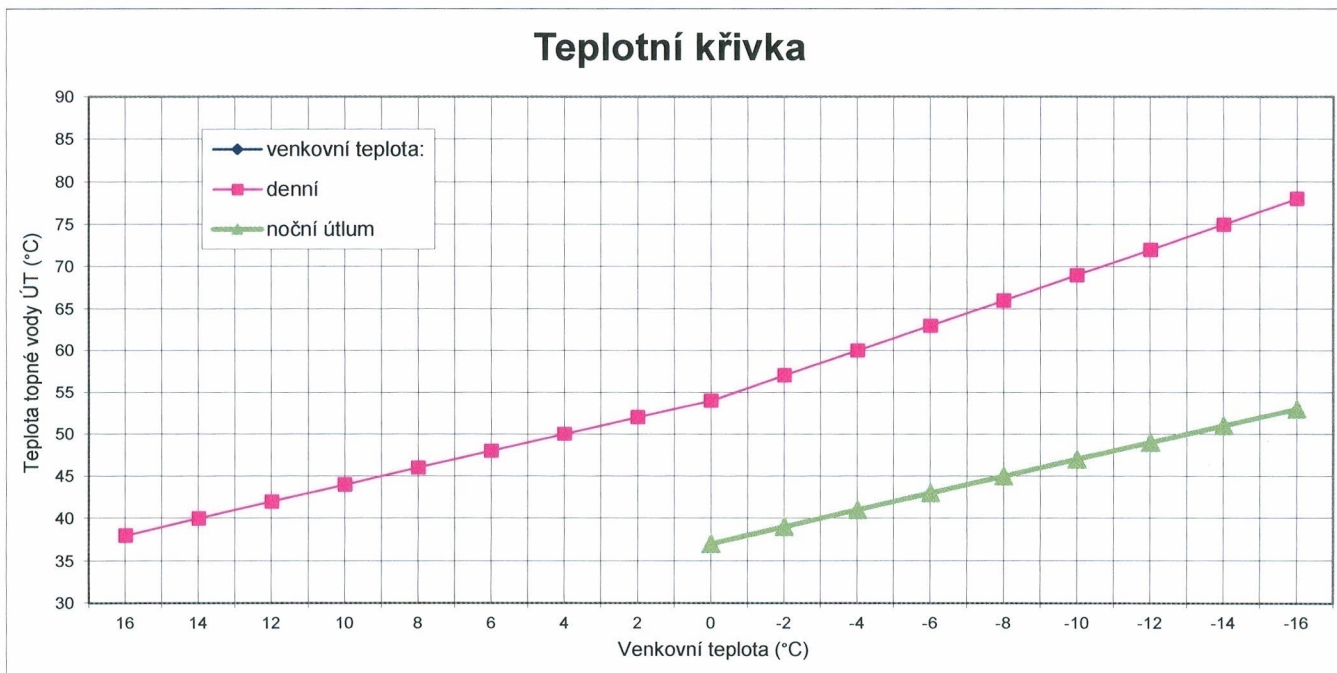
zdroj:

I520-010/000**Družební**

změna č.:

2**1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):**

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	40	42	44	46	48	50	52	54	57	60	63	66	69	72	75	78
noční útlum									37	39	41	43	45	47	49	51	53

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):

od 5,00 hod.

do 21,00 hod.

prodloužený (17 hod.):

od 5,00 hod.

do 22,00 hod.

celodenní (24 hod.):

od 23,00 hod

do 5,00 hod

noční útlum:

ztížené podmínky:

jiný:

☐
☐
☒ ANO
☒ ANO
☐
☐ NE
☐ NE
☐
☐
☐ NE
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):

od 5,00 hod.

do 21,00 hod.

prodloužený (17 hod.):

od 5,00 hod.

do 22,00 hod.

celodenní (24 hod.):

od 23,00 hod

do 5,00 hod

noční útlum:

jiný:

☐
☐
☒ 53°C ANO
☒ 48°C ANO

☐ NE
☐ NE
☐
☐

Datum platnosti od:

6. leden 2011

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy:

1635/17T

Datum:

5. 1. 2014

podpis:

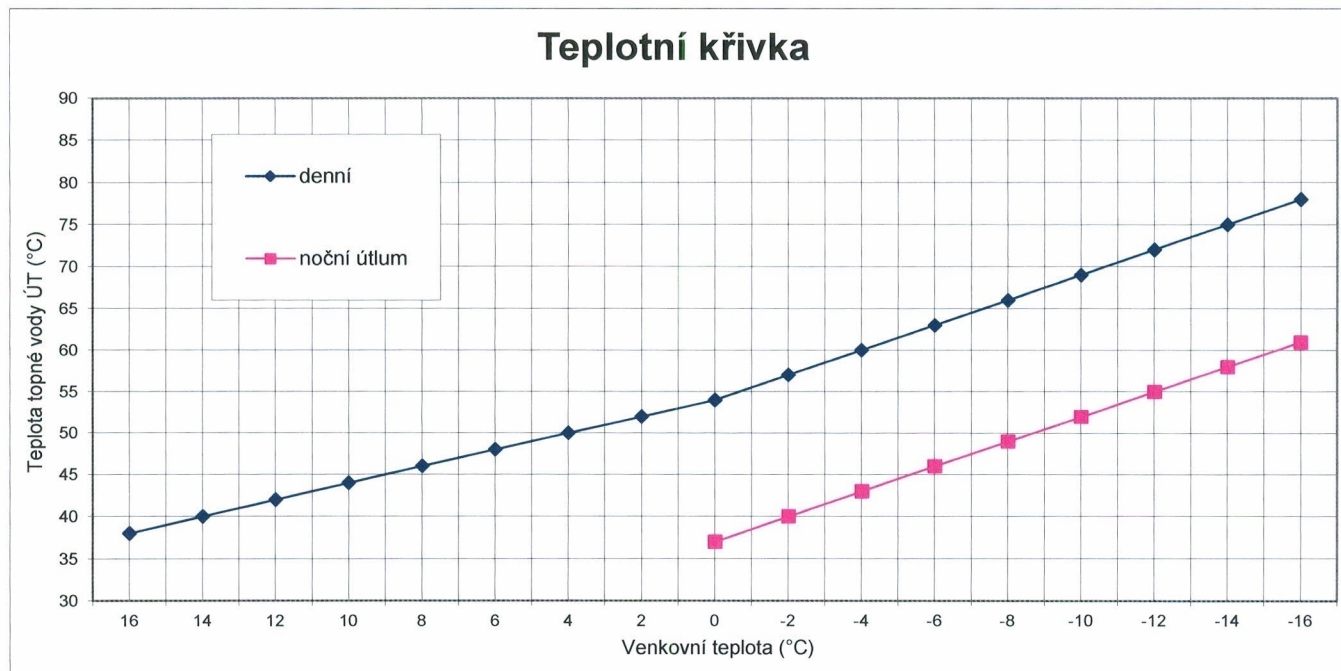
podpis:

zdroj: **I520-040/000 Fischerova - sm.uzel** změna č.:

(pro objekty Fischerova 2 -14 a Handkeho 1)

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	40	42	44	46	48	50	52	54	57	60	63	66	69	72	75	78
noční útlum									37	40	43	46	49	52	55	58	61

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 23,00 hod do 5,00 hod
nastaven o -17°C oproti denní křivce
 ztížené podmínky:
 jiný:

☐
☐
☒ ANO
☒ ANO
☐
☐
☒ NE
☒ NE
☐
☐
☐
☒ NE
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 23,00 hod do 5,00 hod
 jiný:

☐
☐
☒ 55°C ANO
☒ 50°C ANO

☒ NE
☒ NE
☐
☐

Datum platnosti od: 19.zář 2000

 Dodavatel:
 OLTERM&TD Olomouc, a.s.

 Odběratel: Statutární město Olomouc
 Číslo smlouvy: **1635/17T**
 Datum: 5. 7. 2014

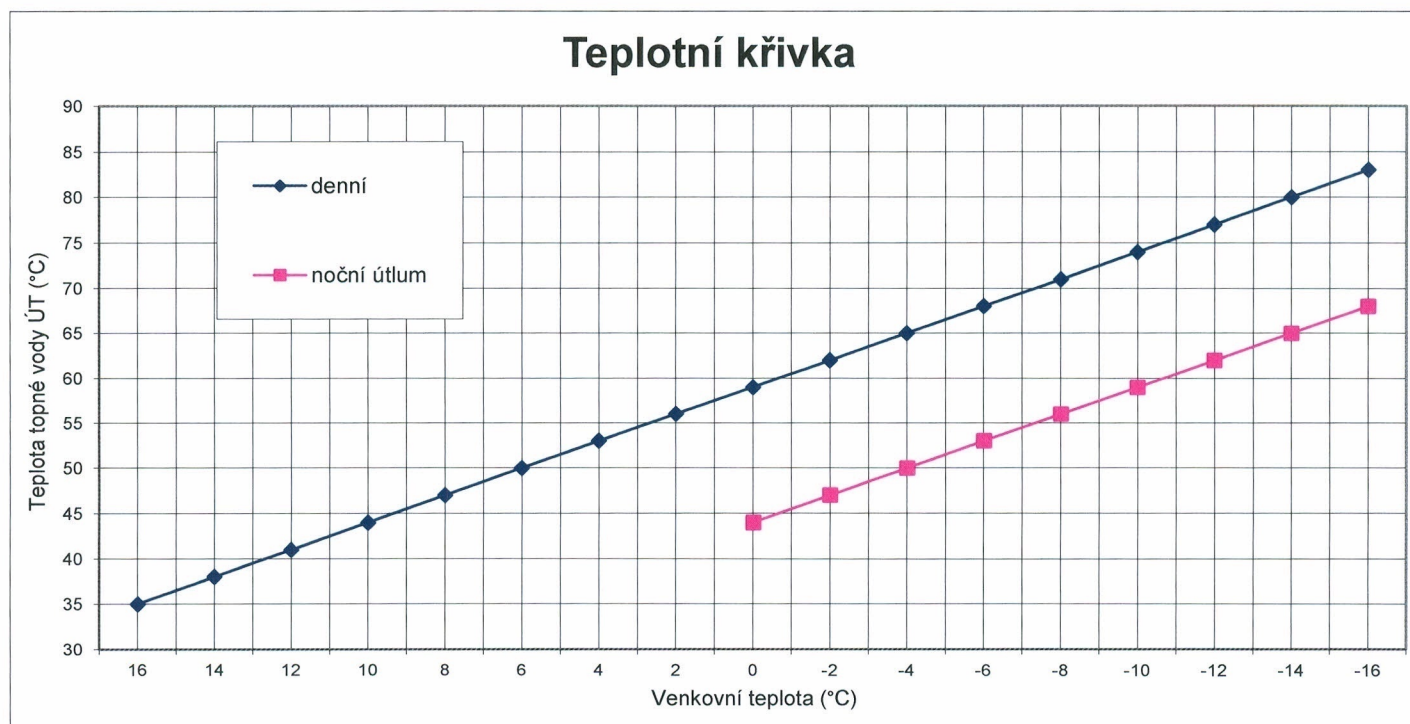
podpis:

podpis:

/

zdroj: **I520-090/000 F3-K42-6 Radova**změna č.: **1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):**

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65	68	71	74	77	80	83
noční útlum									44	47	50	53	56	59	62	65	68

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 22,00 hod.	do 5,00 hod.
ztížené podmínky:		
jiný:		

ANO
ANO
ANO

NE
NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
jiný:		

ANO

NE
NE
NE

Datum platnosti od: 1. září 2003**Dodavatel:**

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy: **1635/17T**

Datum: 5. 7. 2018

podpis

podpis:

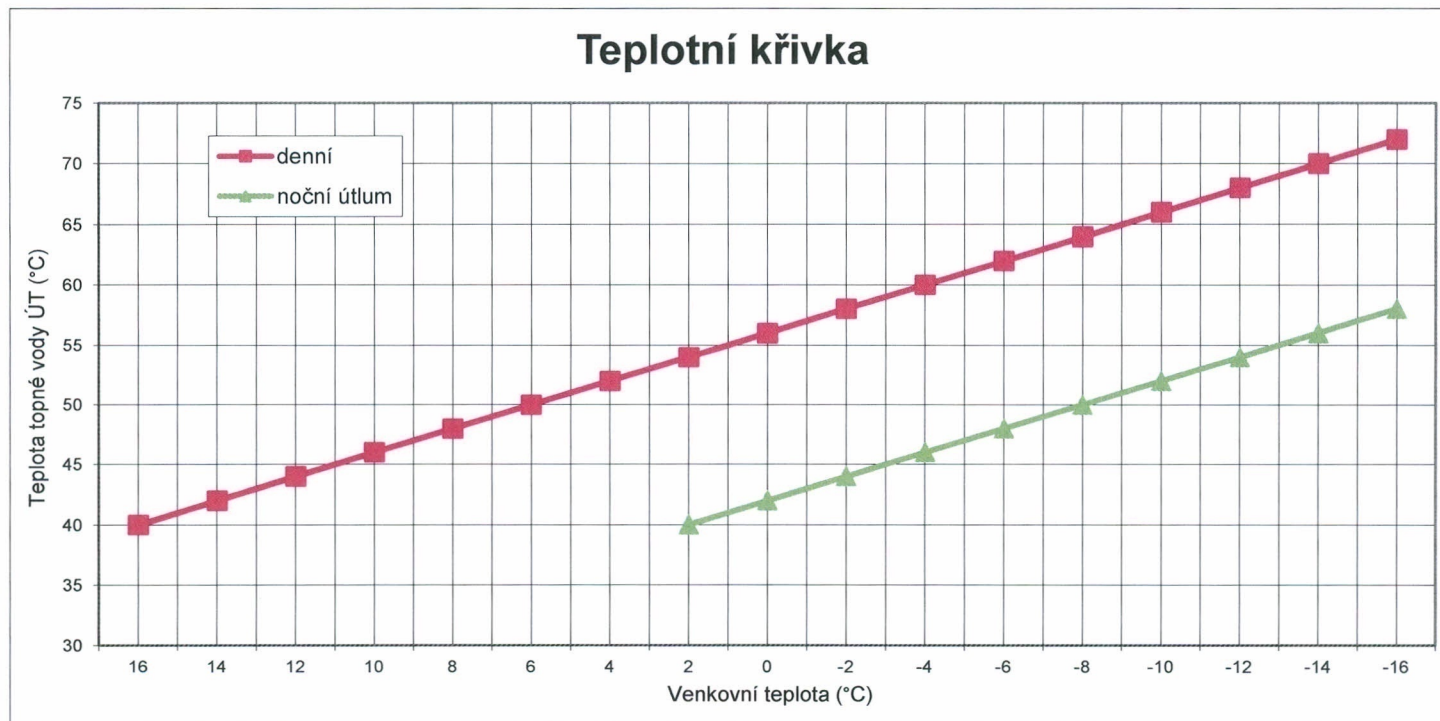
zdroj:

I601-070/000 MŠ Škrétova 2

změna č.:

3**1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):**

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
noční útlum								40	42	44	46	48	50	52	54	56	58

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):
 prodloužený (17 hod.):
 celodenní (24 hod.):
 jiný: **po**
 út - pá
 noční útlum
 ztížené podmínky:

od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 od 5,00 hod. do 22,00 hod.
od 00,00 hod. do 17,00 hod.
 od 4,00 hod. do 17,00 hod.
 so, ne - pouze útlum

☐
☐
☐
☒ ANO
☒ ANO
☒ ANO
☐
☒ NE
☒ NE
☒ NE
☐
☐
☒ NE
☒ NE
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):
 prodloužený (17 hod.):
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum:
 jiný: po - pá
 so, ne
 pozn.:

od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 od 23,00 hod. do 5,00 hod.
 od 6,00 hod. do 17,00 hod.
 stop
 ohřev TUV snížen z 51°C na 50 °C

☐
☐
☐
☐
☒ ANO

☒ NE
☒ NE
☒ NE
☒ NE
☐
Datum platnosti od: 19.listopad 2013**Dodavatel:**

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy:

1635/17T

Datum:

5.1. 2018

podpis

podpis:

zdroj: **I618-100/000 Karafiátova**

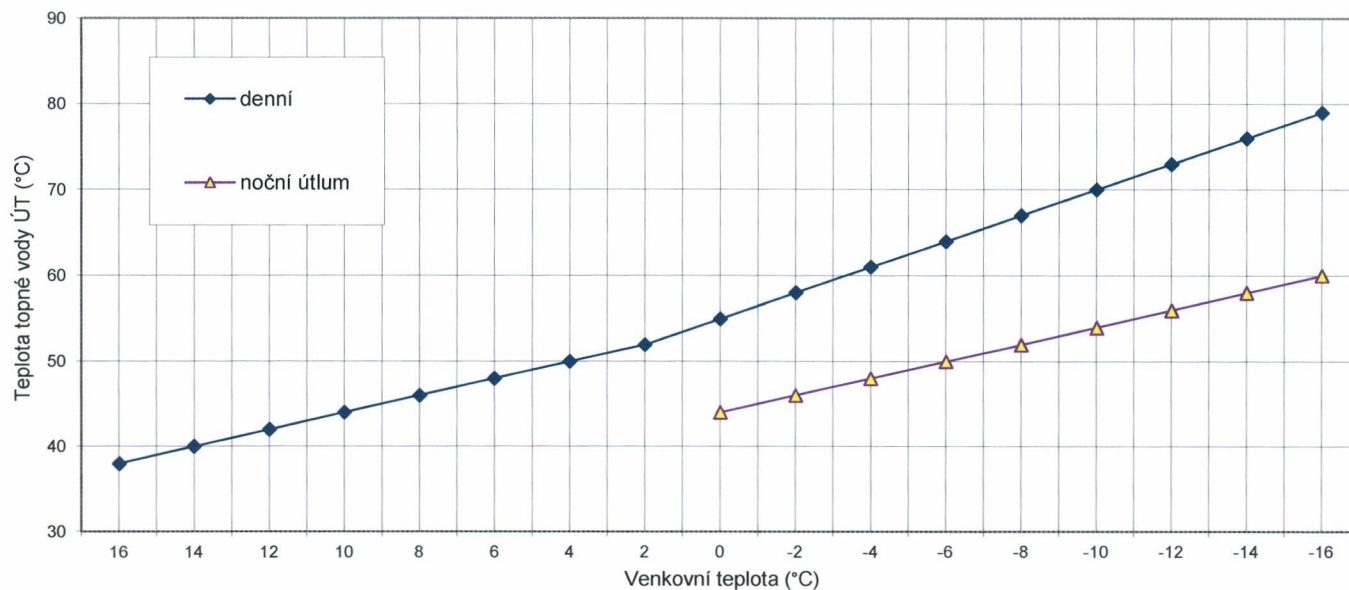
změna č.:

2

mail SNO 12.10.2016

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	40	42	44	46	48	50	52	55	58	61	64	67	70	73	76	79
noční útlum									44	46	48	50	52	54	56	58	60

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 21,00 hod. do 5,00 hod.
 ztížené podmínky:
jiný:

☐
☐
☒ ANO
☒ ANO
☒ ANO
☐
☒ NE
☒ NE
☐
☐
☐
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 23,00 hod. do 5,00 hod.
jiný: po až pá od 7,00 hod. do 21,00 hod. 50°C
 so, ne stop

☐
☐
☐
☐
☒ ANO

☒ NE
☒ NE
☒ NE
☒ NE
☐

Datum platnosti od: 12.říjen 2016

Dodavatel:
 OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel: Statutární město Olomouc
Číslo smlouvy: 1635/17T
Datum: 5. 1. 2018

podpis



podpis:

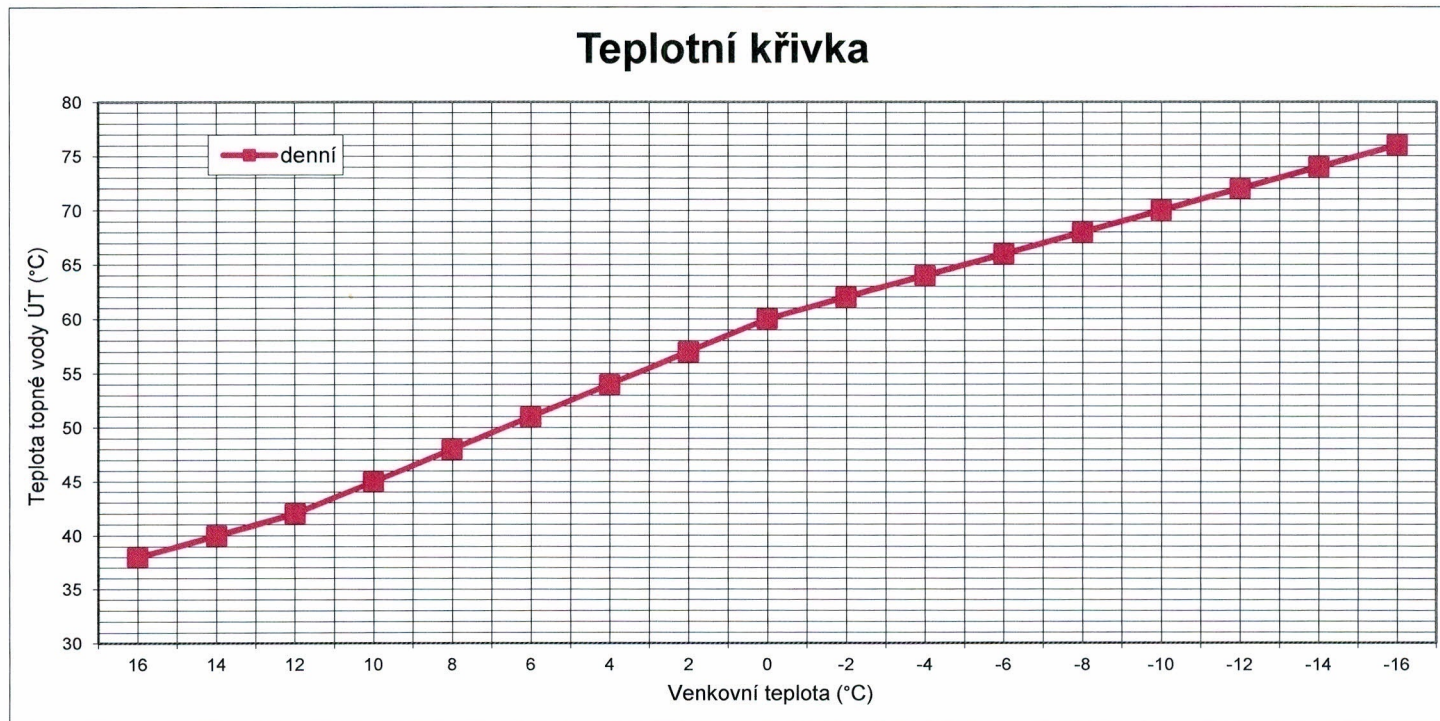
zdroj:

I619-690/000 Tererovo nám. 2

změna č.:

3**1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):**

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	40	42	45	48	51	54	57	60	62	64	66	68	70	72	74	76

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 6,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
ztížené podmínky:		
jiný:		

ANO
ANO

NE
NE
NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
jiný: TV 1 dům	od 5,00 hod.	do 24,00 hod.
TV 2 magistrát	po,út,čt 7:30 až 19:00	
	st 7:30 až 18:00	
	pá 7:30 až 17:00	
	so,ne	

ANO
ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE
NE
NE

Datum platnosti od: 21. listopad 2013
Dodavatel:
 OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel: Statutární město Olomouc
Číslo smlouvy: 1635/177

Datum:

7. 1. 2014

podpis

podpis:

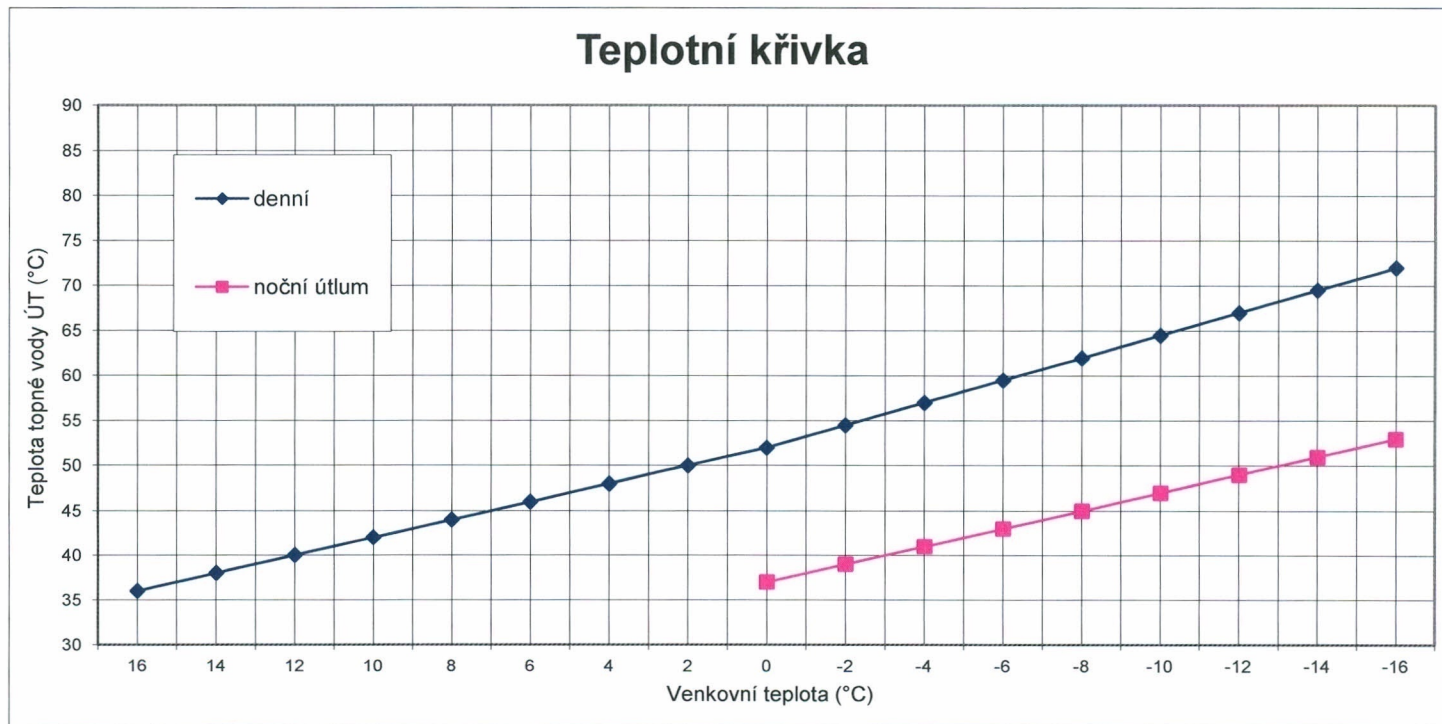
zdroj: **I620-020/000 Peškova 1**

změna č.:

1

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	36	38	40	42	44	46	48	50	52	55	57	60	62	65	67	70	72
noční útlum									37	39	41	43	45	47	49	51	53

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
noční útlum: od 23,00 hod do 5,00 hod
 ztížené podmínky:
 jiný:

☐
☐
☒ ANO
☒ ANO
☐
☐
☒ NE
☐
☒ NE
☐
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 23,00 hod do 5,00 hod
 jiný:

☐
☐
☒ 53°C ANO
☒ 48°C ANO

☒ NE
☒ NE
☐
☐

Datum platnosti od: 14.březen 2001

 Dodavatel:
 OLTERM&TD Olomouc, a.s.

 Odběratel: Statutární město Olomouc
 Číslo smlouvy: **1635/17T**
 Datum: 5.1. 2014

podpis:

podpis:

zdroj:

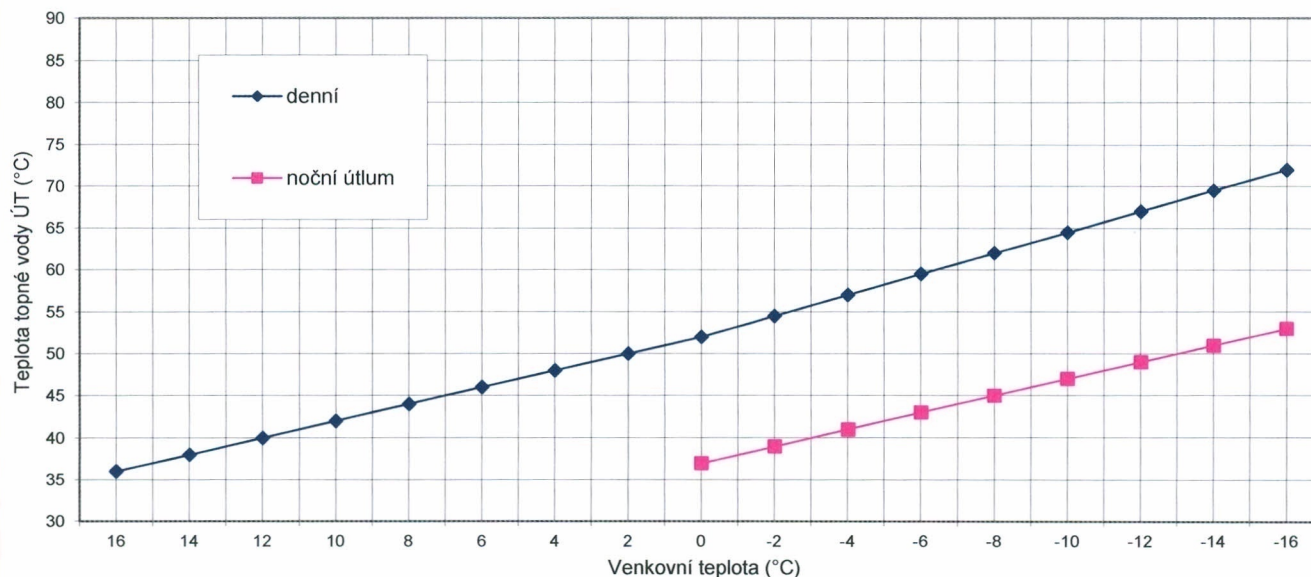
I620-020/001**Peškova 1**

změna č.:

pro směšovací uzly

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	36	38	40	42	44	46	48	50	52	55	57	60	62	65	67	70	72
noční útlum									37	39	41	43	45	47	49	51	53

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.

prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.

celodenní (24 hod.):

noční útlum: od 23,00 hod do 5,00 hod

ztížené podmínky:

jiný: základní křivka OPS (viz graf) je ekvtermě regulována směš. uzly 1 - 3 na teplotní závislost se strmostí 15 nastavenou na regulátoru RVA 46.531.

4. větev má pouze spínací hodiny chodu čerpadla nast. 5 - 22 hod.**b) režim ohřevu TUV:**

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.

prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.

celodenní (24 hod.):

noční útlum:

jiný:

☐
☐
☒ ANO
☒ ANO
☐
☐ NE
☐ NE
☐
☐
☐ NE

☐
☐
☐
☐
☐ NE
☐ NE
☐ NE
☐ NE

Datum platnosti od:

1. listopad 2003

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy:

1635/17T

Datum:

5. 7. 2014

podpis:

podpis:

zdroj:

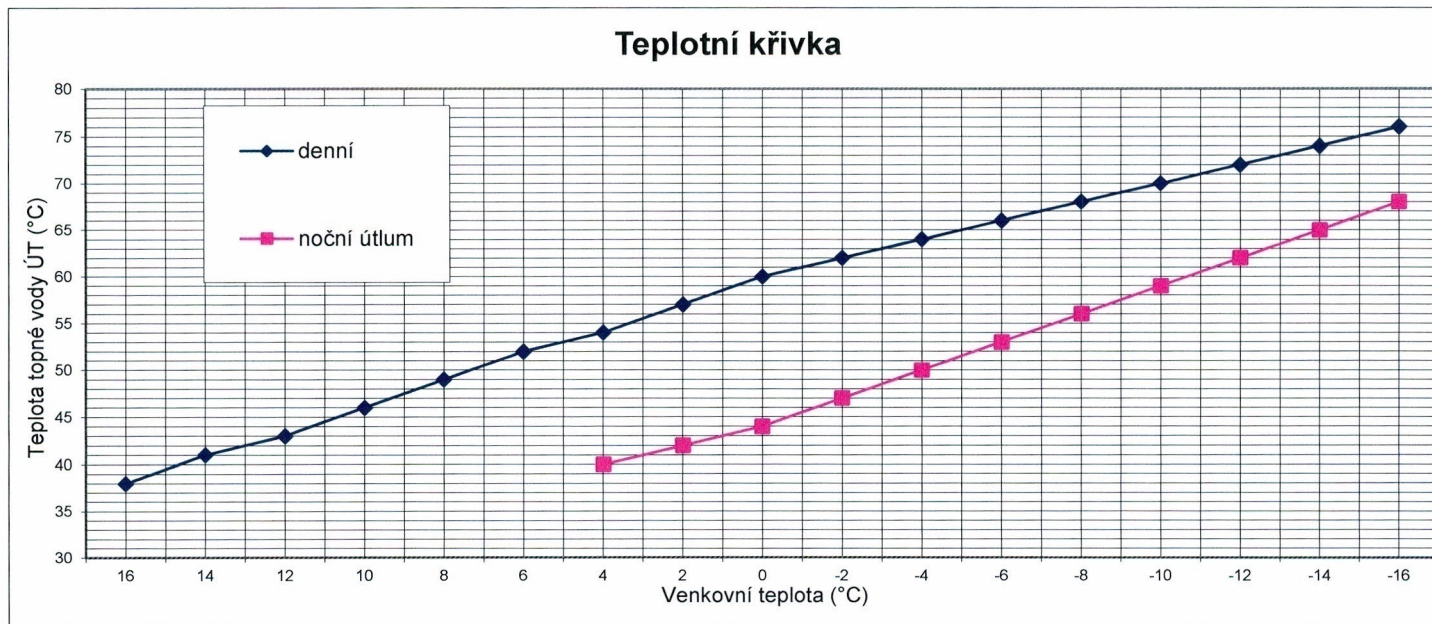
I623-020/000 Holečkova 9

změna č.:

3

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	41	43	46	49	52	54	57	60	62	64	66	68	70	72	74	76
noční útlum							40	42	44	47	50	53	56	59	62	65	68

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 22,00 hod.	do 5,00 hod.
ztížené podmínky:		
jiný:		

	NE
ANO	
	NE
ANO	
	NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 23,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 22,00 hod.	do 5,00 hod.
jiný:		

	NE
	NE
ANO	
ANO	

Datum platnosti od: 4. leden 2010
Dodavatel:
 OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel: Statutární město Olomouc
Číslo smlouvy: 1635/17T
Datum: 5. 1. 2014

podpis

podpis:

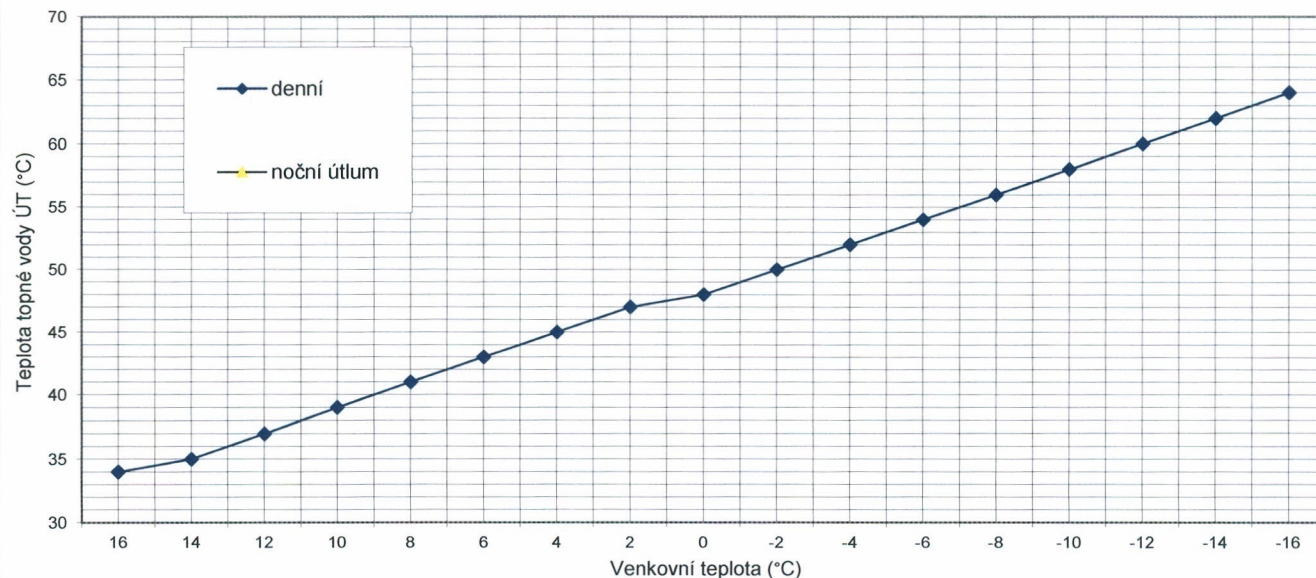
zdroj:

I649-010/000 Kmochova 19a

změna č.:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	34	35	37	39	41	43	45	47	48	50	52	54	56	58	60	62	64
noční útlum																	

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 24,00 hod.	do 5,00 hod.
ztlížené podmínky:		
jiný:	od 5,00 hod.	do 24,00 hod.

ANO

NE
NE
NE
NE
NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:		
pozn.: TUV 51°C		

ANO

NE
NE
NE

Datum platnosti od: 31.srpen 2007

Dodavatel:
 OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel: Statutární město Olomouc
Číslo smlouvy: 1635/17T
Datum: 5. 7. 2018

podpis

podpis: