

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie
(dále jen „Dodatek č. 2“)
Evidenční číslo smlouvy TLI: PN0896J**

**Článek 1
Smluvní strany**

Teplárna Liberec, a.s.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, PSČ 460 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 653
zastoupená: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva
Ing. Petr Boukal, místopředseda představenstva
IČO: 62241672
DIČ: CZ62241672
(dále jen „**Dodavatel**“)

a

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I-Staré Město, PSČ 460 59
zřízeno dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení)
zastoupené: Jaroslavem Zámečником, primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978

(dále jen „**Odběratel**“)
(Dodavatel a Odběratel, dále jen „**Smluvní strany**“)

Článek 2

Úvodní ujednání

1/ Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.12. 2020 uzavřely smlouvu o dodávce tepelné energie, ev. číslo smlouvy: PN0896J (dále jen „**Smlouva**“), kdy obsah Smlouvy je oběma Smluvním stranám znám.
2/ Smluvní strany dále shodně prohlašují, že ke Smlouvě uzavřely Dodatek č. 1, evidenční číslo S0896J, kterým pro odběrná místa č. 2040537806 (budova Magistrátu) a č. 2040537808 sjednaly dobu určitou trvání Smlouvy oproti poskytnuté slevě (dále jen „**Dodatek 1**“).
3/ Smluvní strany se dohodly s ohledem na žádost Odběratele o připojení nového odběrného místa na „Liebiegův palác“ (dále jen „**Nové OM**“) k soustavě zásobování tepelnou energií provozovanou Dodavatelem a žádost Odběratele o dodávku tepelné energie do Nového OM, že doplňují Přílohu č. 2 Smlouvy o specifikaci Nového OM a dále doplňují Přehled OM ke Smlouvě o Novém OM, jak jsou tyto přílohy definovány v Článku 3 Smlouvy.

Článek 3

Předmět Dodatku č. 2

- 1/ Smluvní strany se odchylně od ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1 dohodly, že:
- a) dodávka tepelné energie do Nového OM bude probíhat po dobu určitou pěti (5) let, počínaje 1.11.2022 a konče 31.10.2027;
 - b) cena za tepelnou energii pro Nové OM se sjednává jako cena dle Smlouvy a Dodatku č. 1 s poskytnutou slevou (Článek 6A „Sleva“, Dodatku č. 1);
 - c) Odběratel je oprávněn převést (postoupit) Smlouvu ve znění Dodatku č. 1, pokud se týká výlučně Nového OM na veřejnou korporaci, kterou zřídil nebo zřídí;
 - d) Odběratel se zavazuje předem Dodavatele informovat o veřejné korporaci, která Smlouvu dle písm. c) tohoto odstavce převezme, a dále se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost k převedení všech práv a povinností ze Smlouvy na tuto veřejnou korporaci;
 - e) Dodavatel nebude bránit převodu (postoupení) Smlouvy na veřejnou korporaci určenou Odběratelem. Odběratel se zaručí za splnění závazků plynoucích ze Smlouvy u jím určené veřejné korporace, na kterou má zájem Smlouvu převést (postoupit); Tím není dotčeno ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení v platném a účinném znění);
 - f) Odběratel uhradí veškeré splatné i nesplatné závazky, které narostou ke dni předcházejícímu dni převodu Smlouvy, a to ve lhůtě jejich splatnosti, a vypořádá tak veškeré své závazky k Dodavateli.
- 2/ Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č.1 zůstávají beze změn.

Článek 4

Závěrečná ujednání


- 1/ Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) paré.
- 2/ Smluvní strany svými podpisy na tomto Dodatku č. 2 potvrzují, že si jej přečetly, jeho obsahu rozumí, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že jsou oprávněny jej takto podepsat.
- 3/ Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru**“).
- 4/ Uveřejnění v registru smluv zajišťuje Odběratel.
- 5/ Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v tomto Dodatku č. 2, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 6/ Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 7/ Smluvní strany jsou oprávněny zveřejnit veškerý obsah tohoto Dodatku č. 2, budou-li o to požádány dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 8/ Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením 1089/2022 ze dne 15.11.2022.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy.

Příloha č. 1 Přehled OM

Příloha č. 2 Technické parametry odběrného místa, parametry odběrného místa


Příloha č. 3 Parametry odběrného místa



Jméno: Ing. Jan Sedláček
Společnost: Teplárna Liberec, a.s.
Funkce: Předseda představenstva



Jméno: Ing. Petr Boukal
Společnost: Teplárna Liberec, a.s.
Funkce: Místopředseda představenstva

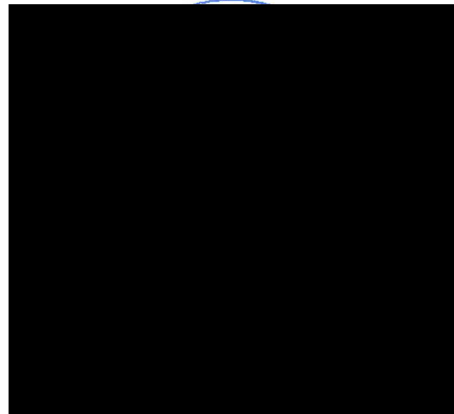

Jméno: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Funkce: Primátor města



Číslo odběratelské	Číslo odběrného místa	Adresa OM	Kód sazby ÚT	Datum ukončení smlouvy	Cena ÚT bez DPH (Kč/GJ)	Cena ÚT s DPH (Kč/GJ)	Kód sazby TV	Cena TV bez DPH (Kč/GJ)	Cena TV s DPH (Kč/GJ)
0896	2040537806	Budova Magistrátu, nám. Dr. E. Beneše	H1	31.12.2025	643,03	707,33			
0896	2040501817	Liebiegův palác	H1	31.10.2027	843,03	707,33			
0896	2040537808	Frydantská 184	H1	31.12.2025	643,03	707,33			

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. S 0896
Technické parametry odběrného místa č. 2040501817

Poř. č.	Technické parametry a údaje	
1	Místo předání pro ÚT/TP	<i>Poslední uzavírací armatura na výstupu ÚT z objektové předávací stanice. Potrubí k rozdělovači a rozdělovače jsou v majetku odběratele.</i>
2	Projektovaný teplotní spád objektu [vstup °C/výstup °C]	110/70
3	Úroveň předání pro ÚT/TP a uvedení fakturačního stupně	F4
4	Místo měření pro ÚT/TP	<i>V místě předání</i>
5	Způsob měření pro ÚT/TP	<i>Kalorimetr na přívodu do OPS</i>
6	Zdroj tepelné energie pro ÚT/TP a přípravu teplé vody (TV)	<i>Výměňiková stanice</i>
7	Teplonosná látka	<i>Voda</i>
8	Jmenovitý přetlak [MPa] pro ÚT/TP v místě ohřevu - rozmezí od do	<i>Viz Parametry odběrného místa</i>
9	Potřebná tlaková diference [kPa] pro ÚT/TP na patě objektu *)	50
10	Výkon [MW] pro ÚT/TP *)	----
11	Příkon [kW] pro ÚT/TP *)	460
12	Teplota ÚT/TP přívod [°C] při venkovní teplotě - 18 °C	<i>Viz Parametry odběrného místa</i>
13	Úroveň vytápění	<i>Výměňiková stanice</i>
14	Denní doba vytápění	<i>Viz Parametry odběrného místa</i>

32.	Odběr teplotonosné látky	-----
33.	Otopné období	<i>Dle vyhlášky 194/2007 Sb.</i>


V Liberci dne :

Odběratel:



Jméno:

Parametry odběrného místa

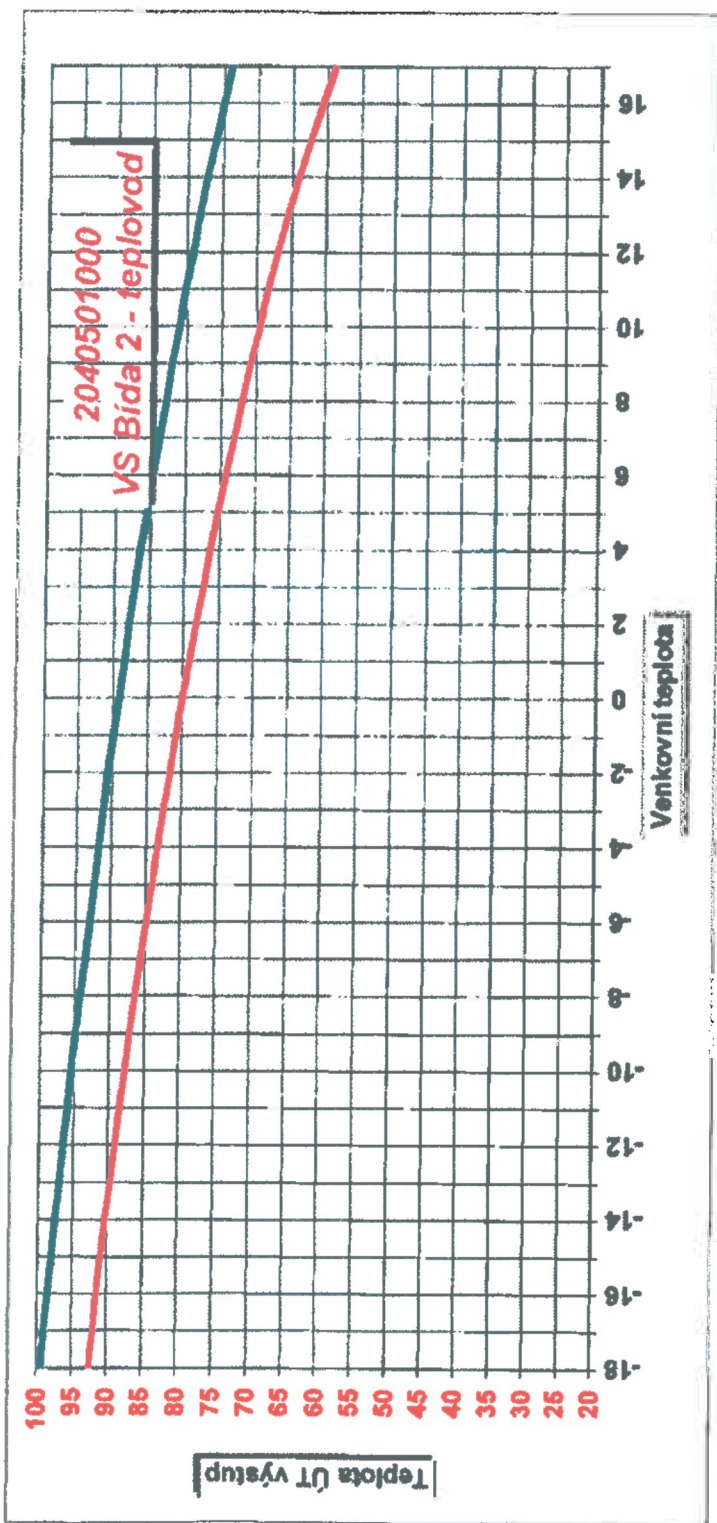

	Parametry nočního útlumu pro okruh ÚT		Parametry nočního útlumu pro okruh TV	
	konec	začátek	konec	začátek
ponořili	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
úterý	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
středa	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
čtvrtek	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
pátek	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
sobota	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
neděle	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00

Parametry pro okruh ÚT

min. tlak TP	320	kPa
max.tlak TP	340	kPa

Tabulka chřevu TV:

dení TV	0,0
noční TV	0,0