

TABULKA SMYČEK SYSTÉMU EZS:

TABULKA SMYČEK PRO EZS DP Praha a.s. SDI letiště Ruzyně-Terminál 1 m.č.101s, Praha 6 (Stav od 01.11.2016 - připojeno na PCO Český Aeroholding, a.s., Praha 6)

Ústředna na PCO: SIEMENS SPC6330

v SDI: Expander č.3

(umístěn v regálu u klávesnice)

Komunikace z objektu po LAN (tel.č.:)

Komunikace na ...

Stupeň zabezpečení: 3

zpoždění-příchod: 30sec

zpoždění-odchod: 30sec


ALARM sirény/majáku: 1 min.

Připojeno k PCO: Český Aeroholding, a.s., Praha 6

Od: 01.11.2016

ID obj: 8 - dopravní podniky

<u>Zóna</u>	<u>Input</u>	<u>Expander</u>	<u>Prvek</u>	<u>Umístění</u>	<u>Typ čidla</u>	<u>Poznámky</u>	<u>Kabel</u>
ústředny	Expanderu	číslo					označen
25	01	3	1xMK	vstup - dveře	magnet		
26	02	3	1xMK	roleta pravá	magnet		
27	03	3	1xMK	roleta levá	magnet		
28	04	3	1xPIR+MW	PIR pravé	pohyb		
29	05	3	1xPIR+MW	PIR levé	pohyb		
30	06	3	PANIK	TÍSEŇ pravé	tlačítko		
31	07	3	PANIK	TÍSEŇ levé	tlačítko		
32	08	3	OTŘES	VIBRAČNÍ - TREZOR	otřesové		

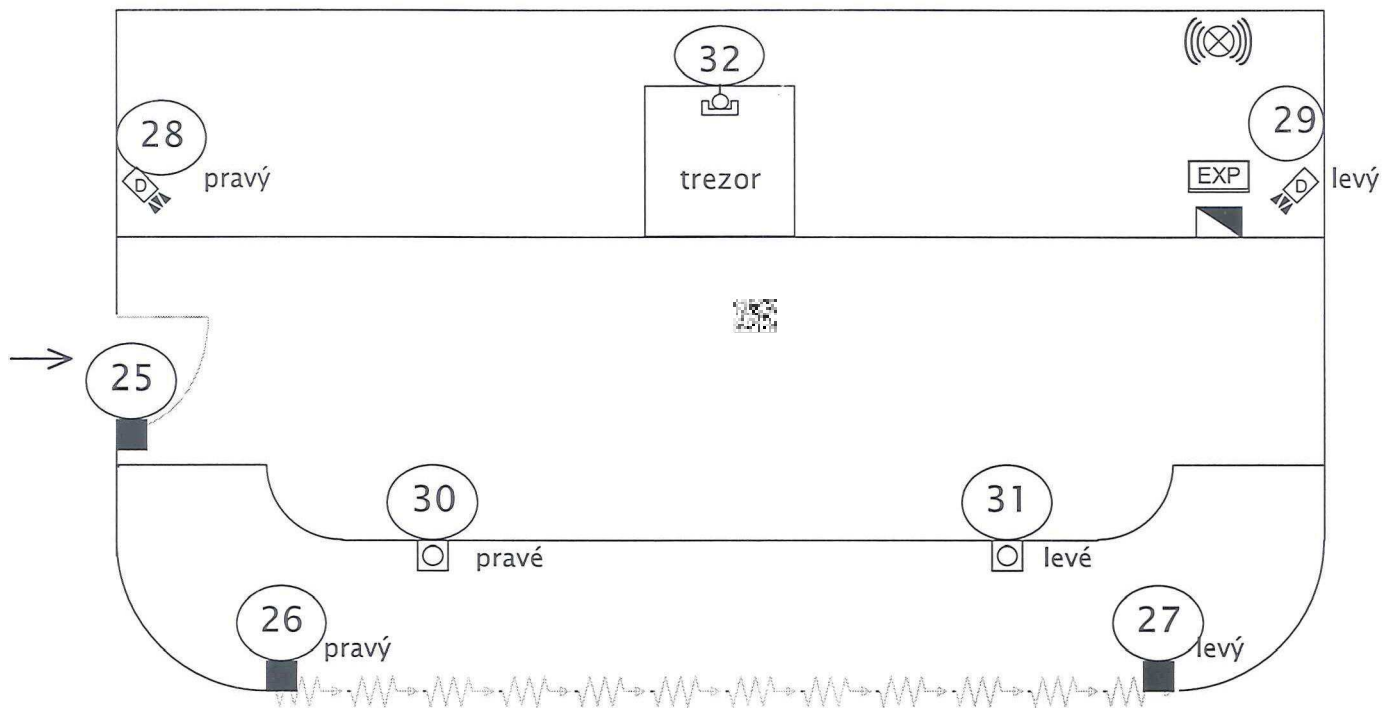

Legenda:

- magnetický kontakt
- ◻◻ duální detektor PIR+MW
- ◻◻ otřesový detektor
- PANIK tísňové tlačítko
- ◻◻ klávesnice
- ◻◻ EXP expander-rozšiřující modul
- ◻◻ signalizace optická (a akustická)
- ⋯ roleta stahovací

SDI letiště Ruzyně–Terminál 1 m.č.101s

(rozmístění prvků EZS z 01.11.2016)