

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Tel.:

Mobil:

E-mail:

**DIAMO, státní podnik**

**odštěpný závod DARKOV**


Stonavská 2179

735 06 Karviná-Doly

Ostrava, Mariánské Hory, dne 13. prosince 2022

## **Návrh ke sjednání aktualizace odběrných míst dle Smlouvy o dodávce tepelné energie č. 6600601983**

Vážený pane řediteli,

v návaznosti na Smlouvu o dodávce tepelné energie č. 6600601983, uzavřenou dne 22. 8. 2017 a převedenou na DIAMO, státní podnik v souvislosti s prodejem části závodu  ve znění pozdějších dodatků, Vám navrhujeme následující aktualizaci příloh této smlouvy v souvislosti s ukončením dodávek tepelné energie pro lokalitu Doubrava Sever k 31. 12. 2022 dle Vašeho požadavku, které byly odsouhlaseny ze strany společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., a to:

- **přílohy č. 1, č. 2, č. 5, č. 7, č. 10 a Seznam měřících míst doplňovací vody této smlouvy, které nahrazují stávající znění příloh od 1. 1. 2023**

Zároveň bereme na vědomí, že pro případ, kdyby tyto změny podléhaly zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pak souhlasíme s jejich zveřejněním. V případě Vaší akceptace tohoto návrhu Vás žádáme o předání tohoto dopisu, včetně příloh v jednom vyhotovení zpět, podepsaného ze strany DIAMO, s. p., o. z. DARKOV.

Přílohy:

Příloha 1	Odběrná místa
Příloha 2	Plán ročního množství tepelné energie
Příloha 5	Kvalitativní parametry dodávky tepelné energie
Příloha 7	Měřící místa
Příloha 10	Seznam pracovníků a kontaktních míst pro operativní požadavky Seznam měřících míst doplňovací vody


Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Sídlo: Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Držitel certifikátů: environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001 a managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.




za Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.



S tímto návrhem aktualizace příloh smlouvy souhlasíme:

za **DIAMO, státní podnik**  
odštěpný závod DARKOV


13-12-2022



ředitel odštěpného závodu DARKOV  
na základě Gen. pověření ze dne 18. 1. 2022

**Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.**

Sídlo: Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

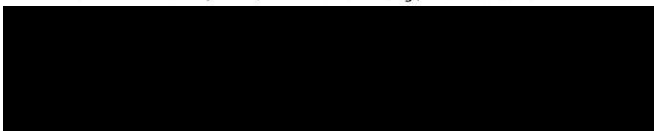

*Držitel certifikátů: environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001 a managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.*

**PŘÍLOHA 2**  
**PLÁN ROČNÍHO MNOŽSTVÍ TEPELNÉ ENERGIE**


**ODBĚRATEL:        DIAMO, s.p., o.z. DARKOV**  
**ROK:**

	TEPELNÁ ENERGIE V GJ			
LEDEN				
ÚNOR				
BŘEZEN				
DUBEN				
KVĚTEN				
ČERVEN				
ČERVENEC				
SRPEN				
ZÁŘÍ				
ŘÍJEN				
LISTOPAD				
PROSINEC				
<b>CELKEM ZA ROK</b>				

**DNE:     - 9 -01- 2023**


**za DIAMO, s.p., o.z. DARKOV**

**za Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.**



**PŘÍLOHA 1**  
**ODBĚRNÁ MÍSTA**

				ZODPOVĚDNOST DODAVATELE KONČÍ NA:			
LOKALITA	ODBĚRNÉ MÍSTO	MEDIUM	ČÍSLO OM	VENTIL, KLAPKA, ŠOUPÁTKO, PŘÍRUBA, POTRUBÍ VČETNĚ	DN, ARMATURY, POTRUBÍ	BEZPEČNOSTNÍ DODÁVKA	POZNÁMKA



**PŘÍLOHA 5**  
**KVALITATIVNÍ PARAMETRY DODÁVKY TEPELNÉ ENERGIE**

LOKALITA	SPECIFIKACE PARAMETRŮ DODÁVEK TEPELNÉ ENERGIE			SPECIFIKACE TEPLONOSNÉHO MÉDIA		
	POŽADOVANÉ PARAMETRY NA VÝSTUPU Z TEPELNÉHO ZDROJE		TOLERANCE	TEPLOTA VRÁCENÉHO TEPLONOSNÉHO MÉDIA	TOLERANCE TEPLoty VRÁCENÉHO TEPLONOSNÉHO MÉDIA	TLAK TEPLONOSNÉHO MÉDIA
	LETNÍ PROVOZ °C	ZIMNÍ PROVOZ °C	±%	°C	±%	kPa

## PŘÍLOHA 7 MĚŘÍCÍ MÍSTA

Odběratel a Dodavatel se dohodli na měření množství tepelné energie na výstupech ze zdrojů tepla s odpočtem naměřených odběrů tepla na vstupech do objektů Dodavatele a třetích stran. Odběratel souhlasí s používáním údajů o dodávkách tepelné energie Dodavateli z měřidel [redacted] a Veolia Energie ČR, a.s., uvedených v seznamech měřících míst, pro stanovení dodávek tepelné energie dodané Odběrateli.

LOKALITA	MĚŘÍCÍ MÍSTO	ČÍSLO MĚŘÍCÍHO MÍSTA EMBER	MÍSTO INSTALACE - OBJEKT	UPŘESNĚNÍ MÍSTA INSTALACE (VSTUP - VÝSTUP)	TEPLONOSNÉ MÉDIUM	MĚŘENÉ ODBĚRNÉ MÍSTO ODBĚRATELE	POZNÁMKA
[Redacted content]							

## PŘÍLOHA 10

### SEZNAM PRACOVNÍKŮ A KONTAKTNÍCH MÍST PRO OPERATIVNÍ POŽADAVKY

#### Kontakty za VPS:

Požadavky týkající se lokality Darkov, ČSA, Lazy, Staříč:

[REDACTED]

#### Kontakty za DIAMO:

Požadavky týkající se lokalit Darkov, ČSA, Lazy:

[REDACTED]

Požadavky týkající se lokality Staříč:

[REDACTED]

## SEZNAM MĚŘÍCÍCH MÍST DOPLŇOVACÍ VODY

LOKALITA	MĚŘÍCÍ MÍSTO	ČÍSLO MĚŘÍCÍHO MÍSTO EMBER	MÍSTO INSTALACE - OBJEKT	UPŘESNĚNÍ MÍSTO INSTALACE (VSTUP - VÝSTUP)	MÉDIUM	POZNÁMKA
[Redacted content]						