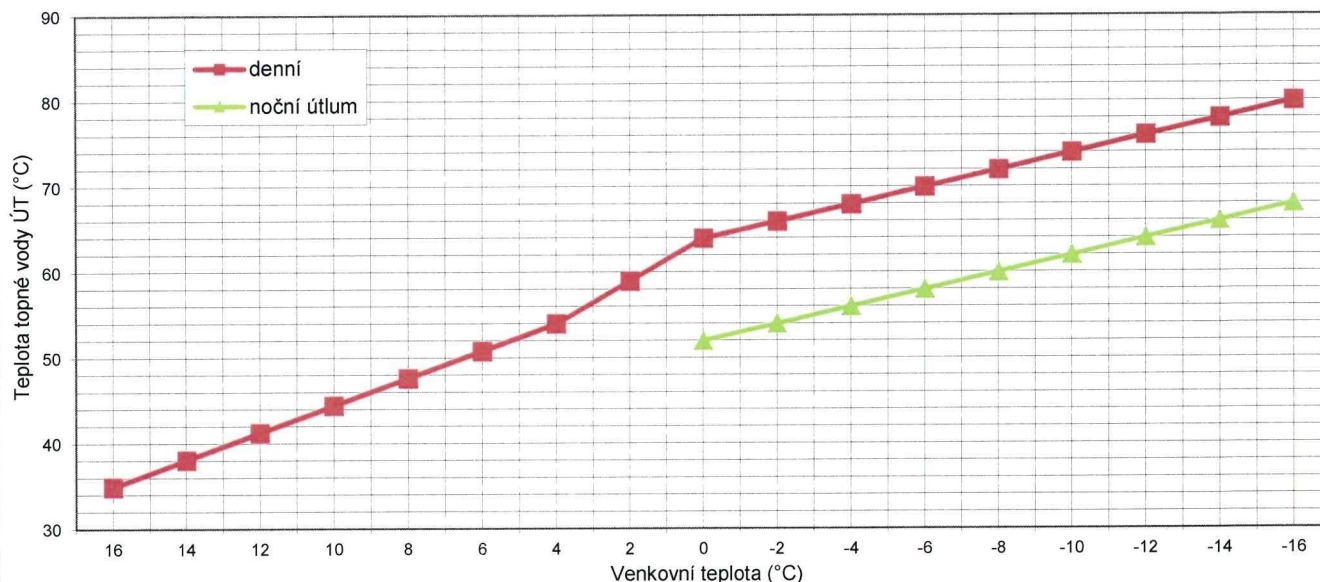


zdroj: **I518-010/000 Politických vězňů 2** změna č.:

2

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	35	38	41	45	48	51	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80
noční útlum									52	54	56	58	60	62	64	66	68

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):
noční útlum:
 ztížené podmínky:
 jiný:

 ANO
 ANO

 NE
 NE

 NE
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 24,00 hod. do 5,00 hod.
 jiný:

53°C

47°C

 ANO
 ANO

 NE
 NE

 NE

Datum platnosti od: 29. květen 2017

 Dodavatel:
 OLTERM&TD Olomouc, a.s.

 Odběratel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLMOUČ
 Číslo smlouvy: 1635/14T
 Datum: 31-05-2017

podpis:

podpis: