

Technické parametry odběrného místa

příloha č.1

smlouva :	č. T 015 ze dne 01.02.2022
topná sezona	2022

Odběratel :


jméno / název	SVJ Rybova 1061,1062
adresa:	
ulice	Slovenská
čp	1150
obec	Přeštice
PSC	334 01

Teplonosná látka	teplá voda (70°/50°)	
Tlak	6 ÚT/9 TUV	bar
Výkon	120/150	kW
Teplota (při -15 °C)	70 ÚT/55 TUV	°C
topné období	ve smyslu vyhlášky	
Teplota teplé vody	ve smyslu vyhlášky	
Dodávka TUV:	od 6:00 - 22:00	

Odběrné místo:

	Rybova 1062
odběrné místo	Rybova 1062
kotelna	
výměníková stanice	DPS č. 19
umístění měřidla otop	DPS č. 19
umístění měřidla TUV	DPS č. 19
typ odběru	bytový odběr

Teplotní diagram dodávané topné vody

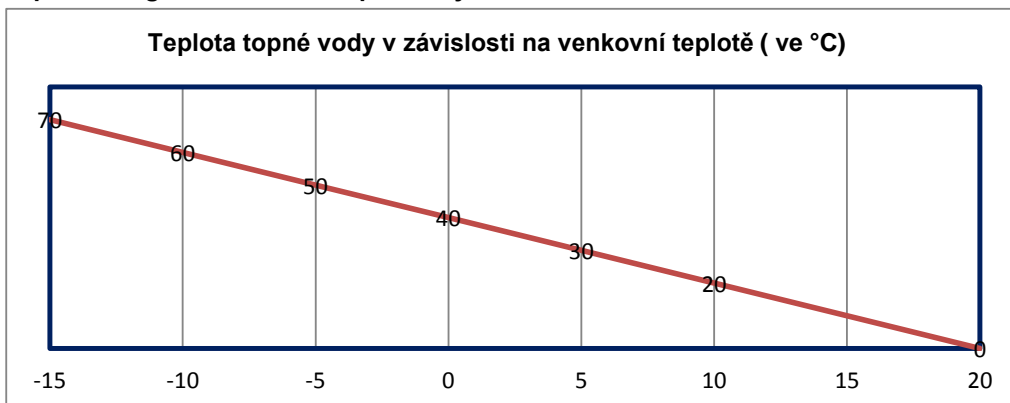

Dodavatel se zavazuje zajistit teplotu teplonosné látky v topném období s ohledem na výši venkovní teploty
Noční útlum v topném období je sjednán od 22 hodin do 06 hodin

V Přešticích

dne 01 .02. 2022

odběratel : SVJ Rybova 1061.1062

dodavatel : B+T Přeštice s.r.o.