


Příloha č. 1

Schéma zapojení TS 1831

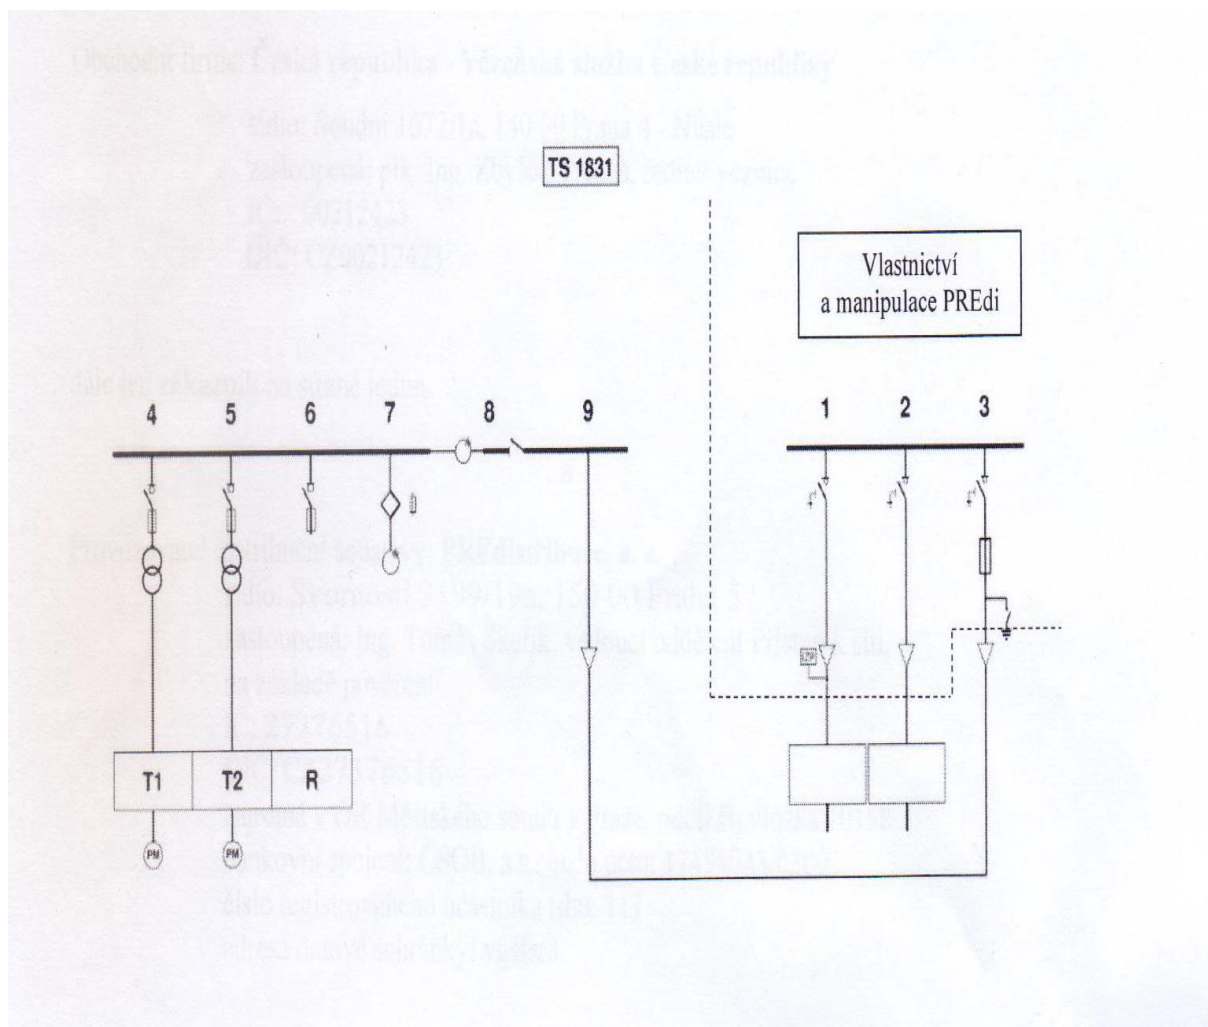

Hranice vlastnictví a manipulace na energetickém zařízení jsou patrné ze schématu a popsány v článku III. 2 Smlouvy.

PREdi manipuluje na svém zařízení v polích č. 1 až 3. Pojistky 22 kV jsou v majetku zákazníka.

Přístup k vestavěné TS 1831 – na dvoře vlevo, odevzdat mobil, možnost volat od místního doprovodu.

Uložení klíčů – nutné 24h předem se ohlásit u energetika, pan [REDACTED]

M: [REDACTED]

Upozorňujeme na nutnost umožnit přístup 365 dní v roce, 24 hodin denně.