



Dodatek č. 1
k

Smlouva o poskytování servisních služeb

číslo smlouvy Objednatele: 000398 00 11

číslo smlouvy Poskytovatele: S201/2011

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
jednající: Ing. Milan Křístek, předseda představenstva
Bc. Magdalena Češková, místopředsedkyně představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
zapsaná do OR: Městským soudem v Praze dne 11.7.1991, Rg.: B 847
(dále jen „objednatel“)

a

Gating Services, a.s.

sídlo: Sokolovská 366/84, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00
jednající: Dan Jež, člen představenstva
IČO: 28999894
DIČ: CZ28999894, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 2104443649/2700
zapsaná do OR: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15756
(dále jen „poskytovatel“)

v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 Smlouvy (dále jen “**Dodatek**”).



1. Úvodní ustanovení

Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 1/7/2011 smlouvu, na základě které se poskytovatel zavázal poskytnout plnění objednateli „Smlouva o poskytování servisních služeb“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na přijetí tohoto dodatku ke Smlouvě.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že odstavec 1. Smlouvy specifikující předmět smlouvy se rozšiřuje o poskytování servisu na zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) výkonu nad 3,2 kVA.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že odstavec 2. Smlouvy specifikující místa plnění a počty kusů UPS se rozšiřuje o místa a počty kusů uvedená v příloze č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku.

Smluvní strany dohodly, že pro rozsah a místa plnění uvedená přílohách č. 1 a 2 tohoto Dodatku – platí Rozsah servisní služby uvedený v příloze č.1 Smlouvy.

Smluvní strany dohodly, že pro rozsah a místa plnění uvedená příloze č.3 tohoto Dodatku - poskytování servisu na zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) výkonu nad 3,2 kVA se nově stanovuje rozsah servisní služby v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto Dodatku.

Dále se Smluvní strany dohodly, že pro místa plnění uvedená příloze č.3 tohoto Dodatku se stanovuje následující cena za rozsah servisní činnosti specifikovaný v příloze č. 4 tohoto Dodatku. Objednatel zaplatí Poskytovateli měsíčně částku ve výši

Tato cena je sjednána jako maximální, pevná a neměnná. Cena neobsahuje cenu dodaných náhradních dílů, baterií a dílenské opravy v servisu Eaton Elektrotechnika s.r.o. a servisu APC.

Dále se Smluvní strany dohodli, že pro místa plnění uvedená příloze č.2 tohoto Dodatku stanovuje následující cena za servisní činnost specifikovanou v příloze č. 1 Smlouvy zaplatí Objednatel Poskytovateli měsíčně částku ve výši

bez DPH. Tato cena je sjednána jako maximální, pevná a neměnná. Cena neobsahuje cenu dodaných náhradních dílů, baterií a dílenské opravy v servisu APC.

Dále se Smluvní strany dohodly, že pro místa plnění uvedená příloze č.1 tohoto Dodatku se stanovuje následující cena za servisní činnost specifikovanou v příloze č. 1 Smlouvy. Objednatel zaplatí Poskytovateli měsíčně částku ve výši

bez DPH. Tato cena je sjednána jako maximální, pevná a neměnná. Cena neobsahuje cenu dodaných náhradních dílů, baterií a dílenské opravy v servisu APC.

V článku 5., bod 5.3. Smlouvy se odstraňuje znění textace: „...ustanovení § 28 odst. 2“.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

3. Platnost smlouvy

Čl. 3.2. smlouvy se mění tak, že smlouva se uzavírá na dobu, která končí vyčerpáním finančního objemu ve výši dosahujícího limitu stanoveného zákonem o zadání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb., respektive ve výši 10.000.000,- Kč.

Čl. 3.3. smlouvy se mění tak, že každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět v tříměsíční výpovědní lhůtě. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

4. Platnost dodatku

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Účastníci tohoto dodatku si jeho obsah přečetli, prohlašují, že jsou s ním srozuměni a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Místa plnění – UPS Autoškola Hostivař

Příloha č. 2 – Místa plnění UPS prodejní místa

Příloha č. 3 – Seznam zařízení

Příloha č. 4 – Rozsah služby

V Praze, dne: 1.7.2013

Za Poskytovatele

Gating Services, a.s.



Dan Jež
člen představenstva

V Praze, dne: 1.7.2013

Za Objednatele


Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost





Ing. Milan Křístek
předseda představenstva




Bc. Magdalena Češková
místopředsedkyně představenstva

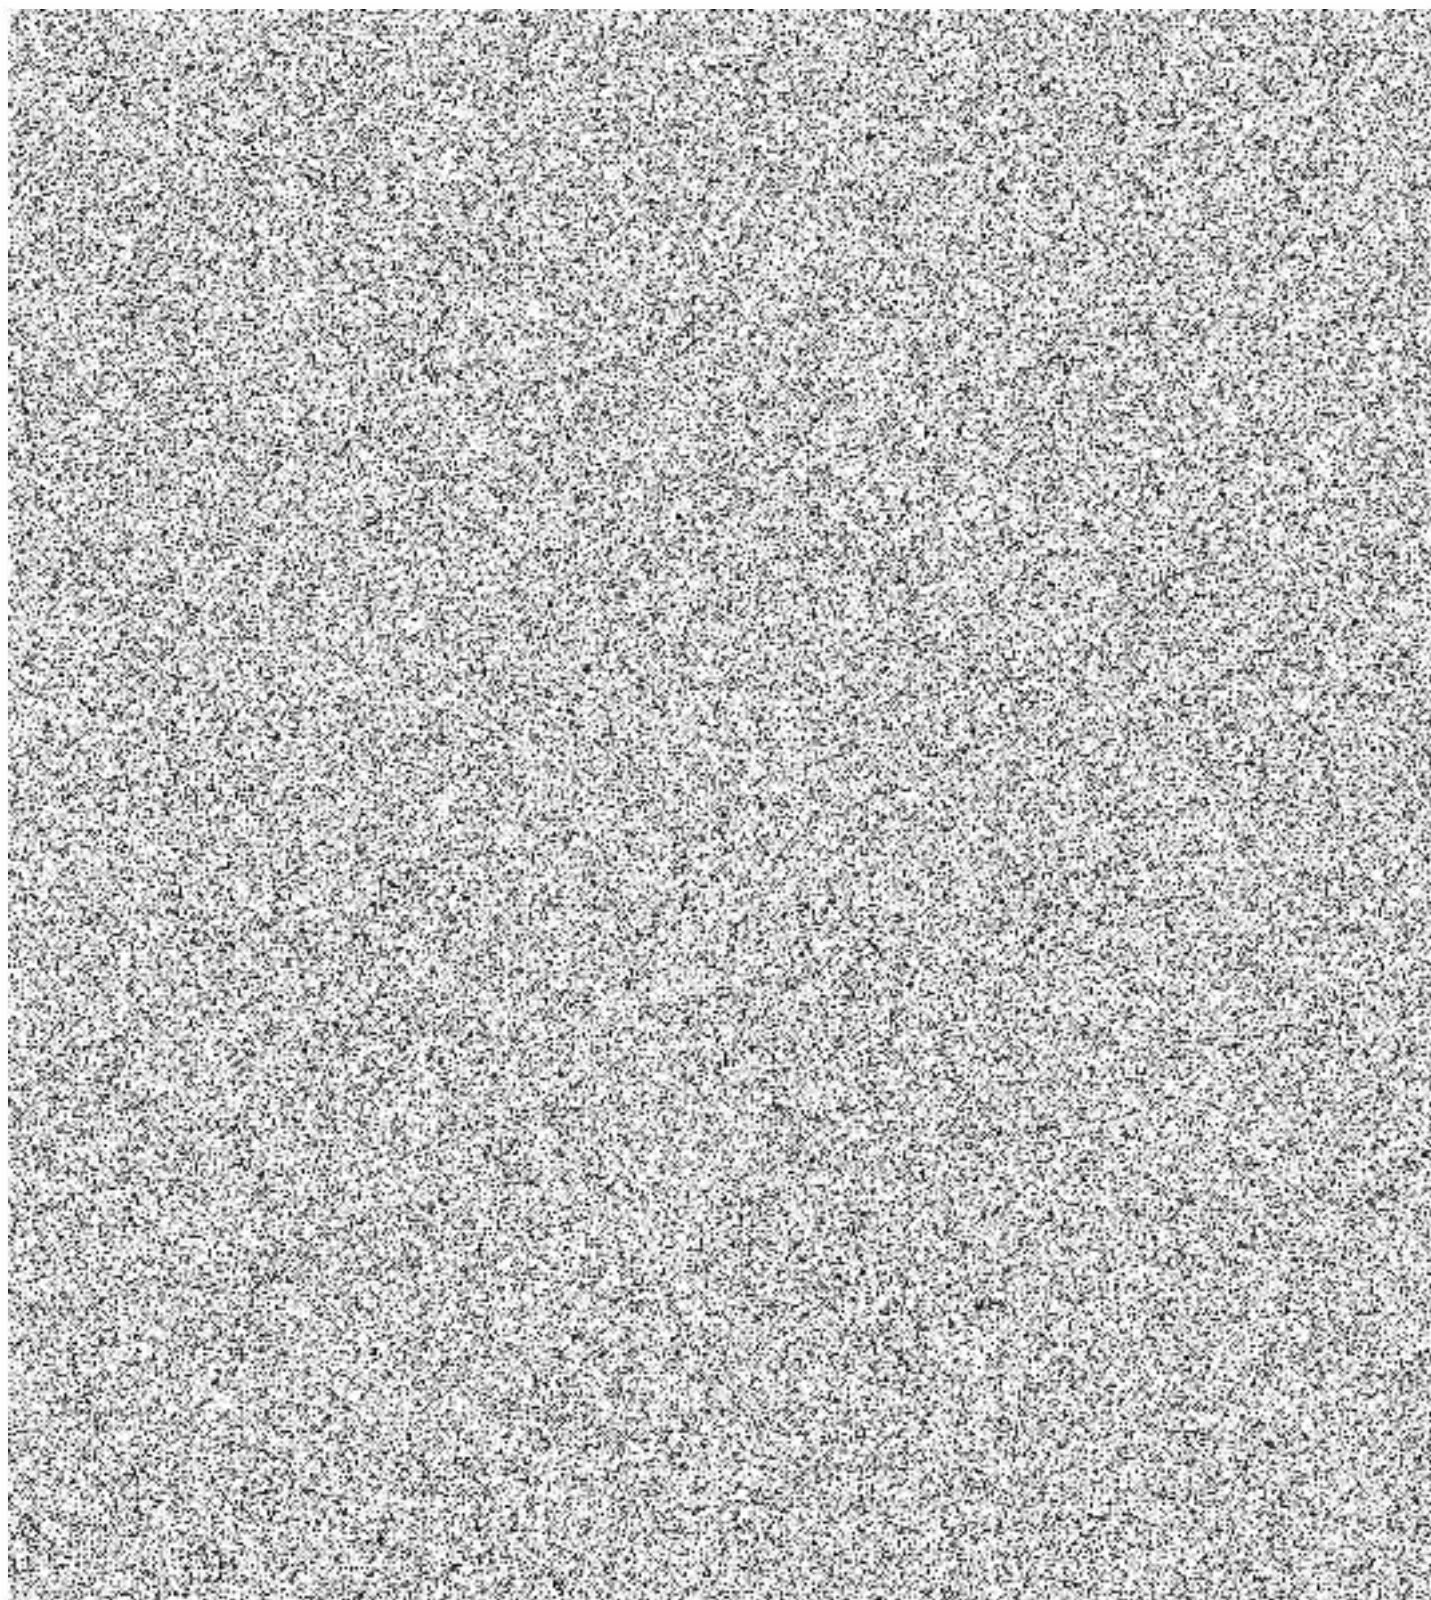

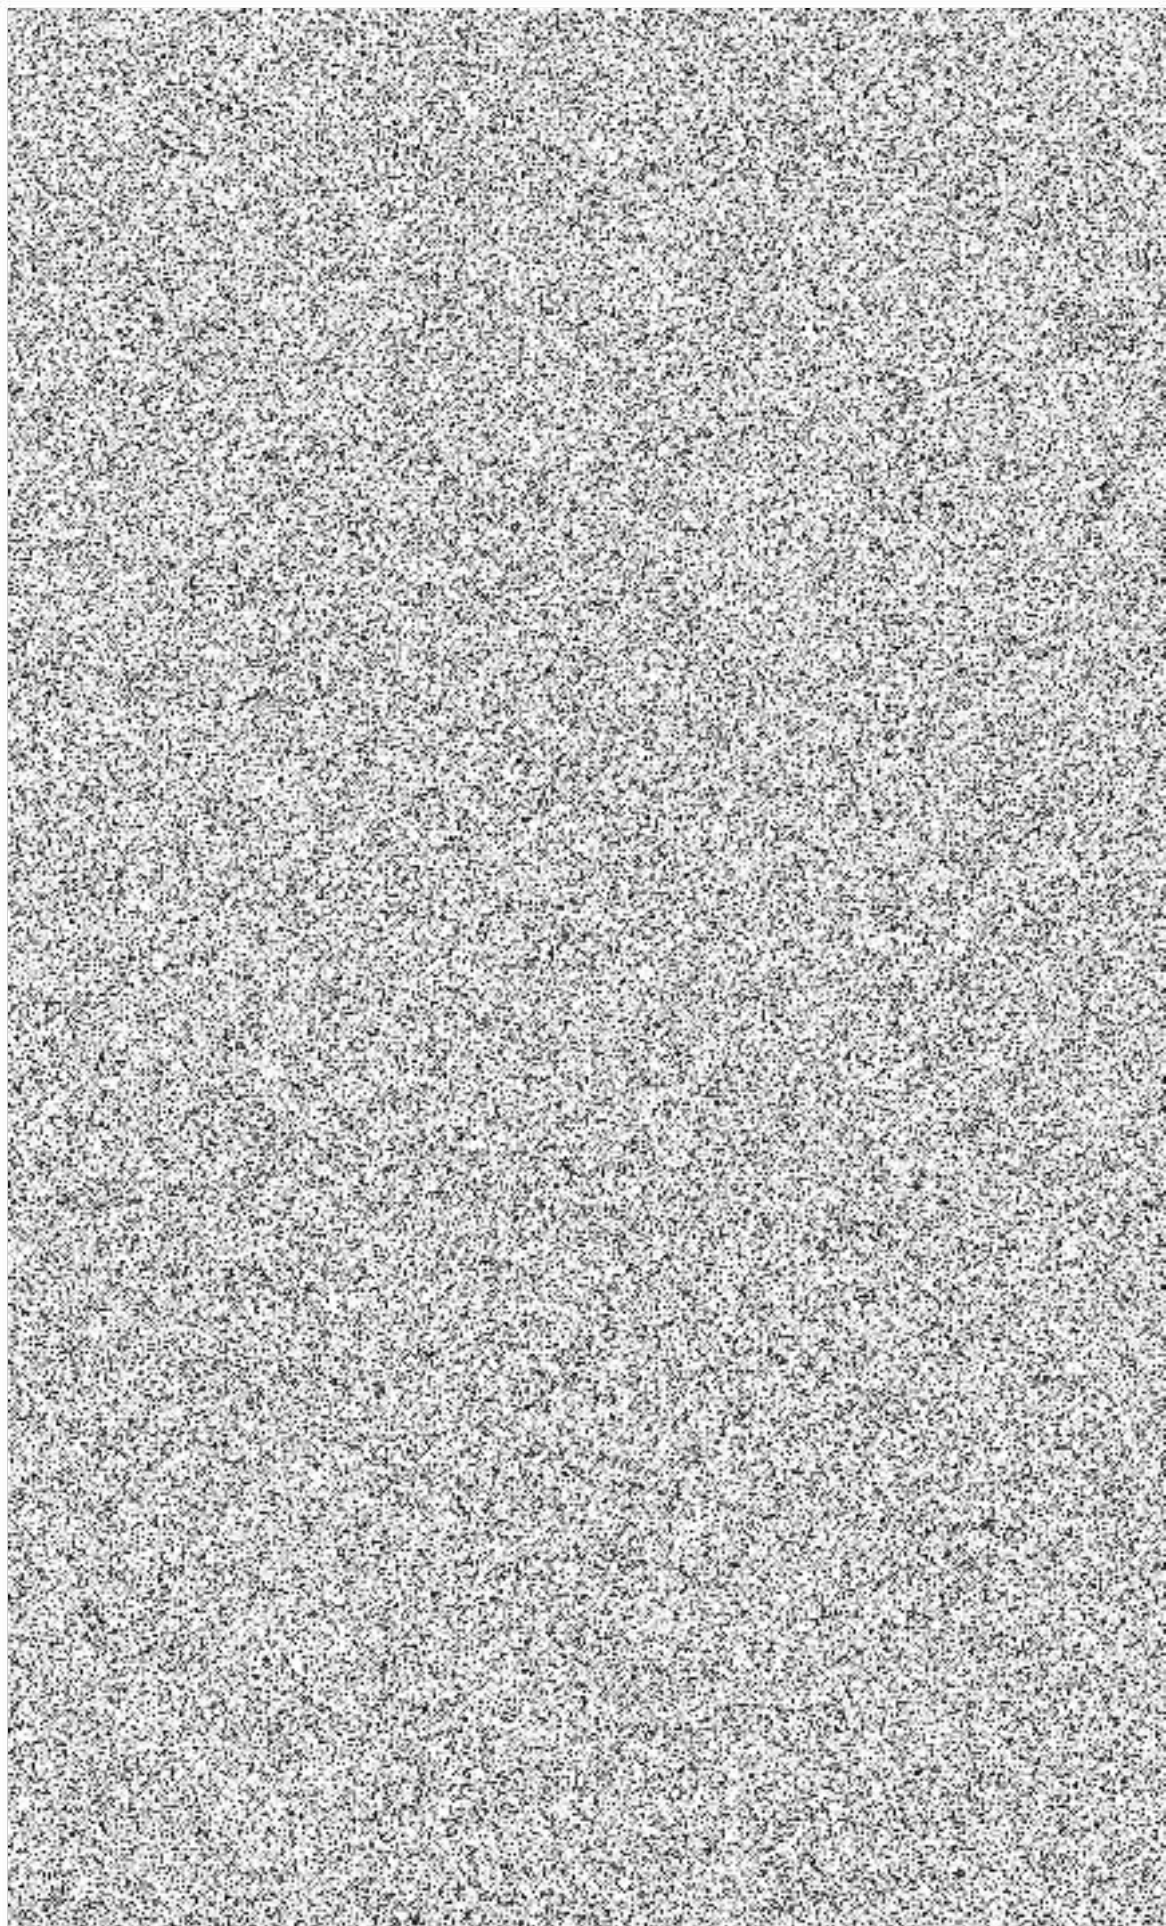

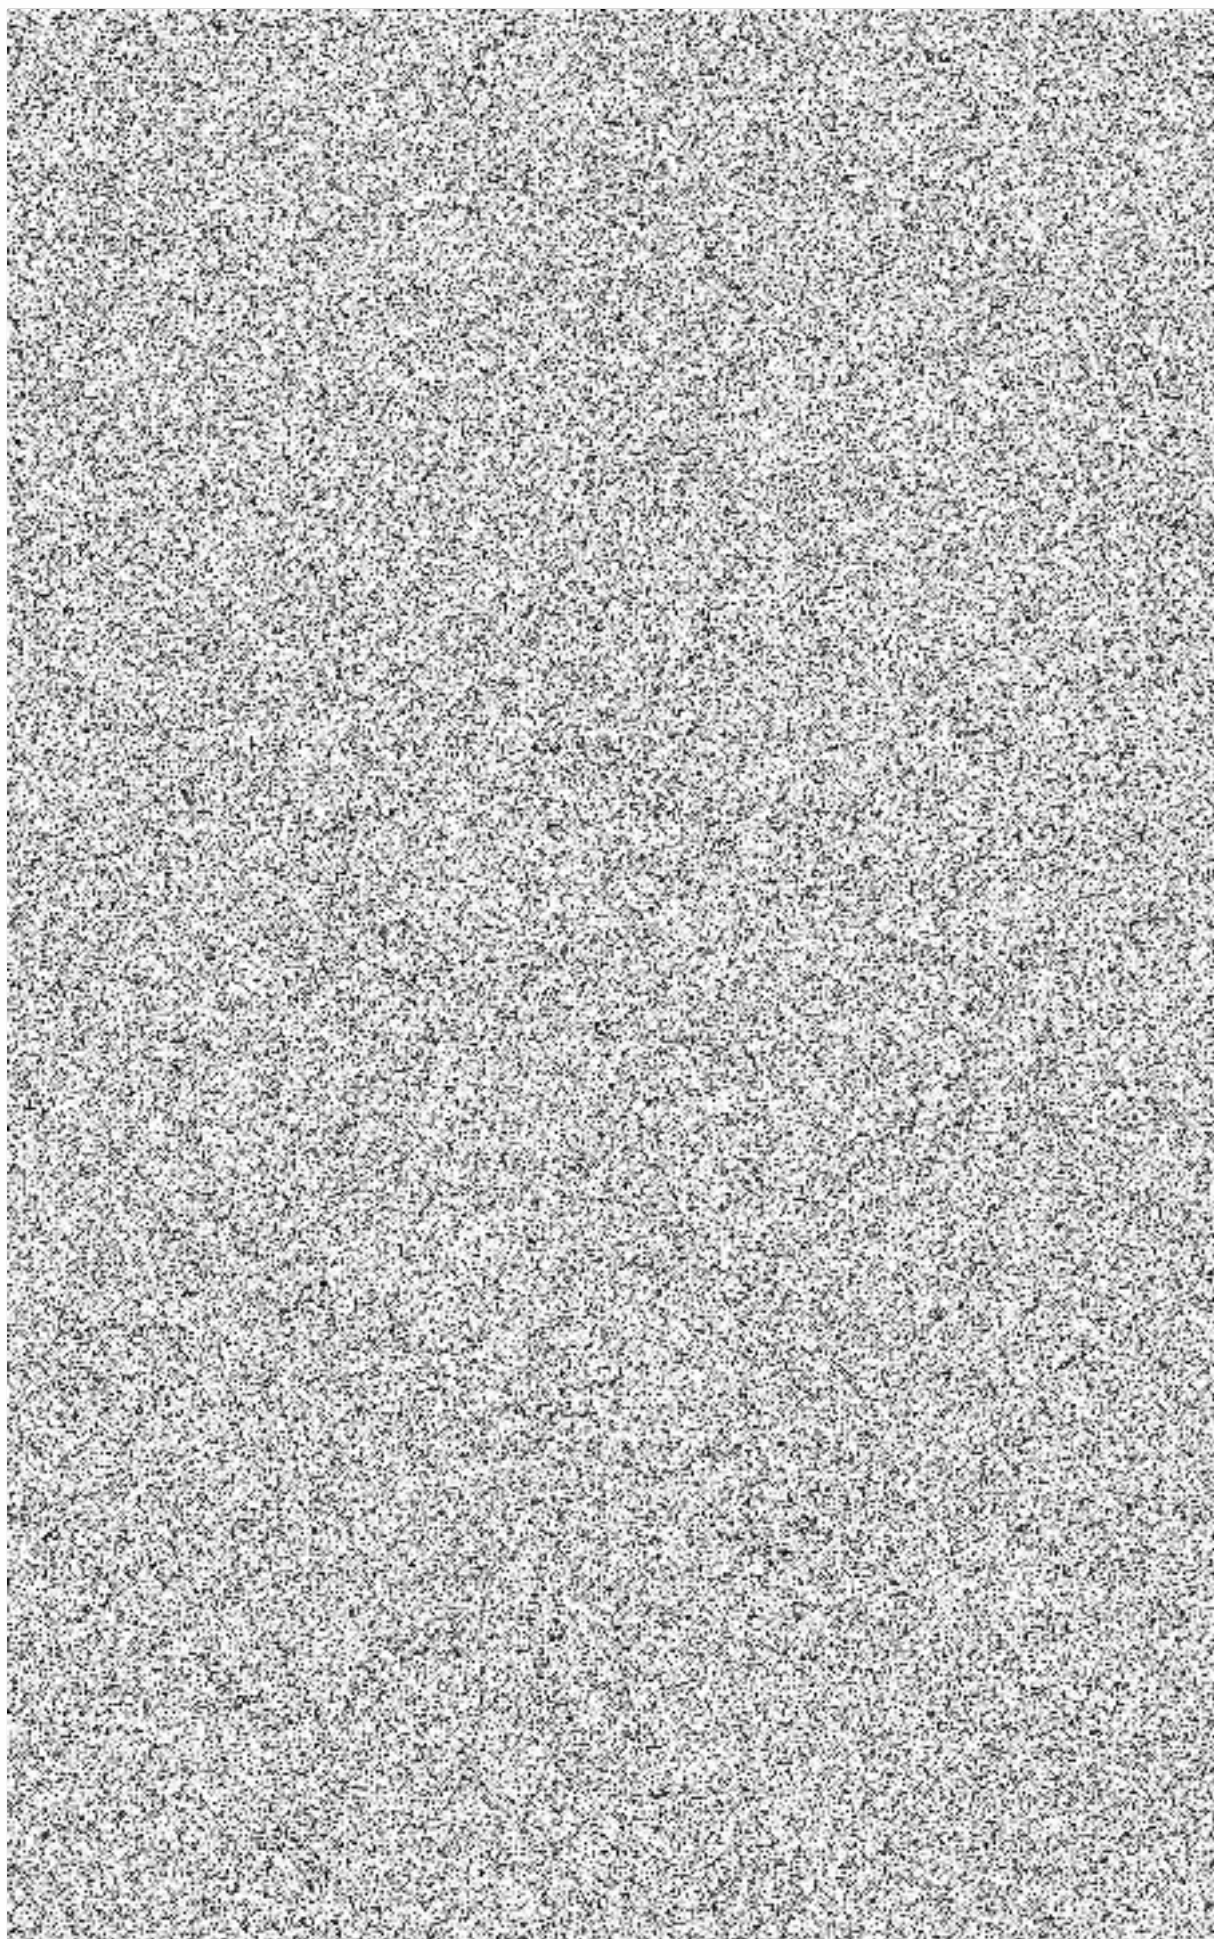


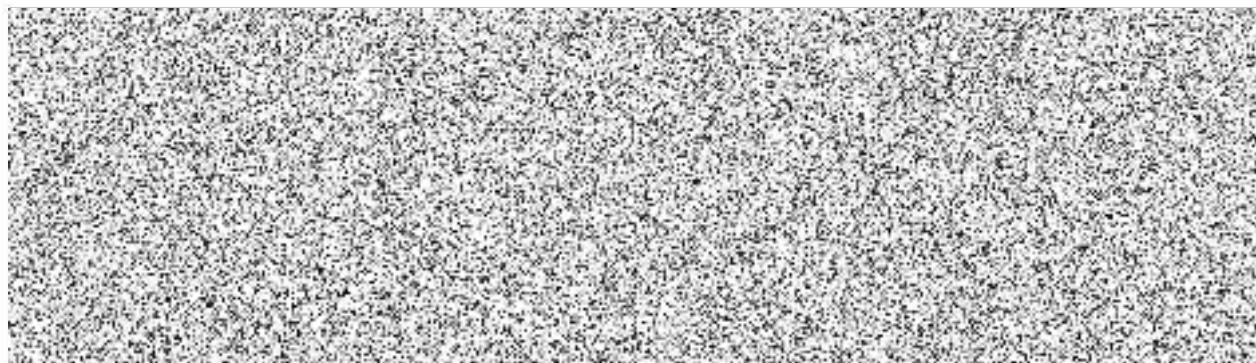

Příloha č. 3 k dodatku č. 1

Seznam servisovaných zařízení a Provozní podmínky

1 Seznam servisovaných zařízení a místo plnění:

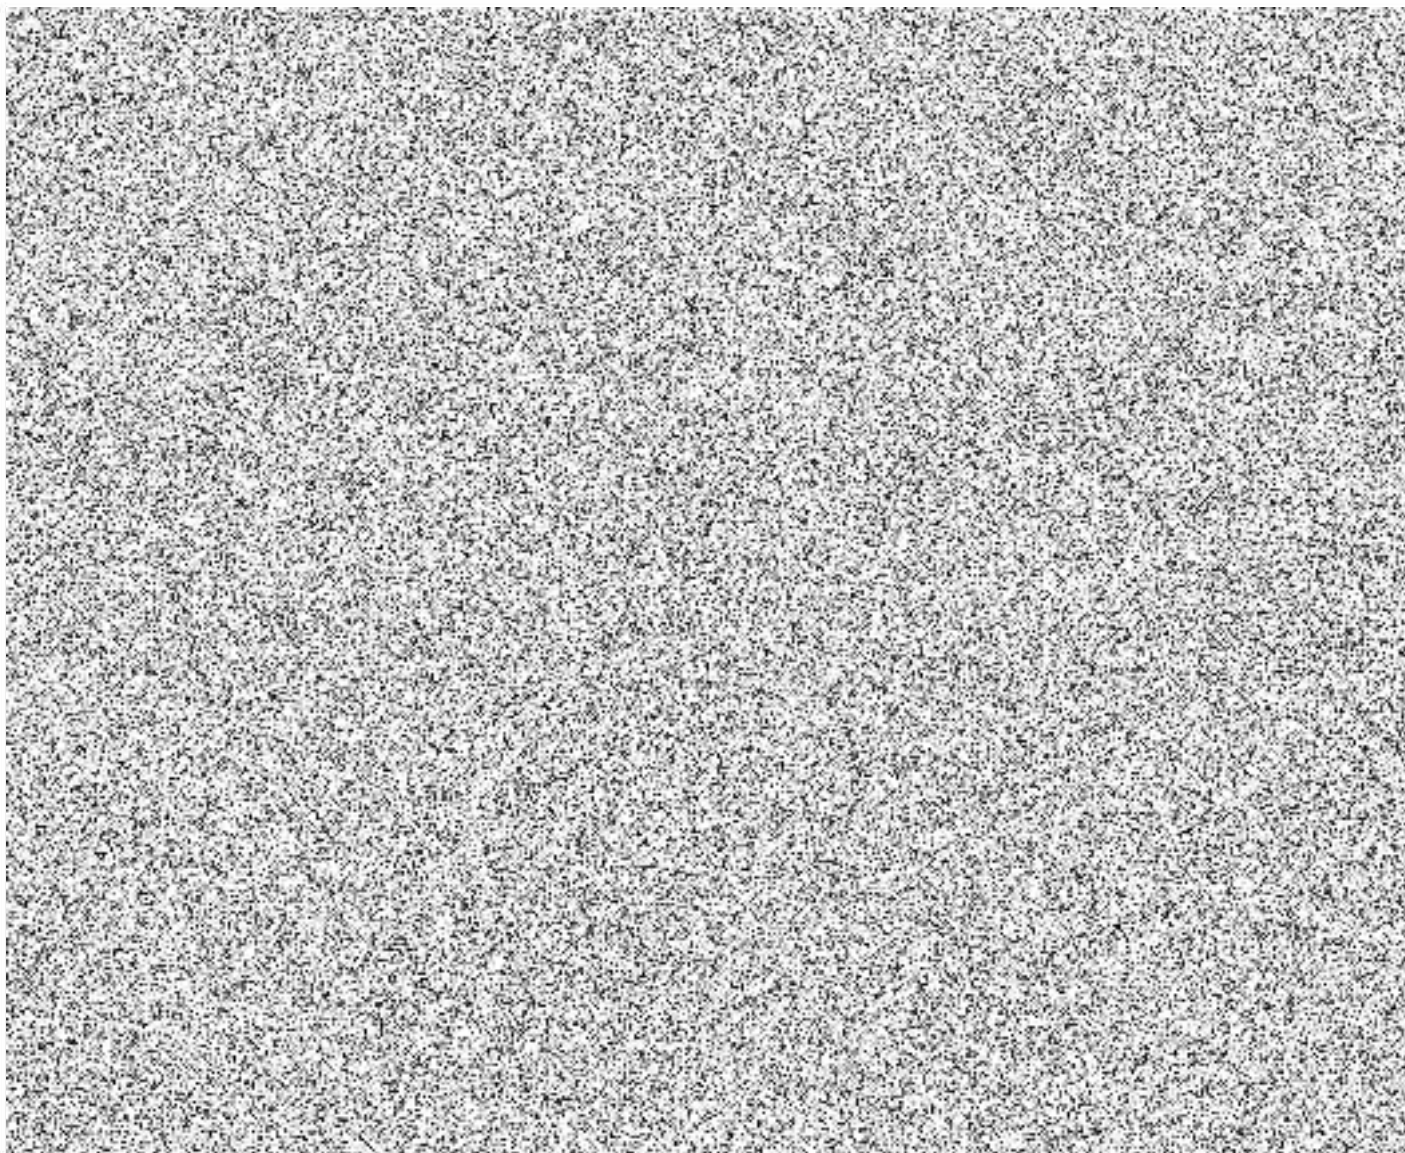

2 Provozní podmínky

2.1 Provozní podmínky pro UPS bez baterií:

- teplota 15 - 25°C nepřetržitě, max. 35°C - max. 8 hod
- vlhkost 20 - 70 %
- max. hodnota vstupního napětí je 400V/230V + 15%

2.2 Provozní podmínky akumulátorů:

- provozní teplota akumulátorů činí +20°C, zvýšení provozní teploty okolí snižuje životnost baterií.
Déle trvající zvýšení teploty např. o 10°C snižuje životnost o cca 50%.
- překročení mezní teploty +35°C není dovoleno.



- zařízení s akumulátory nesmí být vypnuto na dobu delší 60-ti dní.
- zařízení s akumulátory nesmí být skladováno v teplotě prostředí pod +5°C.
- zařízení s akumulátory musí být provozováno s dostatečným větráním dle ČSN 332610.

Příloha č. 4 k dodatku č. 1- Rozsah servisní služby

1. Servisní činnost

Servisní činnost dodavatele obsahuje On-line zabezpečení provozu záložních zdrojů, pravidelné fyzické kontroly a případné údržby těchto zařízení.

Zajištění provozu a údržby ze strany dodavatele bude obsahovat níže uvedené činnosti:

a) On-line správa UPS:

- monitorování výpadků a závad UPS, po dobu 24 hodin 7x v týdnu
- výpis o stavu zdroje pravidelně jednou za 3 měsíce
- informace o nestandardních stavech zdroje
- okamžitá reakce na ALARM

b) Pravidelné profylaxe zařízení:

- preventivní údržba dle bodu 1.1 Přílohy 1

c) Nepravidelné činnosti:

- servisní zásahy k odstranění vzniklých závad
- výměnu vadných zařízení zjištěných na základě monitoringu či preventivní údržby

Opravy UPS a souvisejících zařízení při poruše budou prováděny na místě.

1.1 Preventivní údržba

Preventivní údržba bude prováděna 1x ročně dle požadavků Objednatele a obsahuje:

- a) kompletní vyčištění zařízení
- b) kontrolu funkčnosti a kompletnosti zařízení
- c) kontrola a měření jednotlivých akumulátorů
- d) test zálohování
- e) přezkoušení provozních stavů usměrňovače, střídače a bateriových modulů pokud existují
- f) kontrola kapacity kondenzátorů
- g) měření vstupních a výstupních hodnot napětí, proudů a frekvencí
- h) simulace výpadku napětí
- i) kontrola přepnutí UPS do bypassu
- j) kontrola bezpečnostních a informačních štítků
- k) kontrola provozních podmínek zařízení - teplota, vlhkost, prašnost
- l) pravidelné školení obsluhy UPS

Na základě výše provedené kontroly bude vypracována závěrečná zpráva a měřicí protokol

Preventivní údržba bude provedena dle domluveného harmonogramu. Harmonogram bude vypracován v písemné formě a bude schválen oběma stranami. O provedené preventivní údržbě bude sepsán protokol s výsledky kontroly funkčnosti a komplexnosti zařízení, výsledky měření akumulátorů, testu zálohování a přezkoušení provozních stavů.



1.2. Provozní podmínky

Poskytovatel garantuje dobu odezvy na oznámení závady následovně:

Nástup na opravu do 24 hodin od oznámení v pracovní dny Po - Pá 8:00 - 17:00 hod, nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady. Pro lokalitu budovy Sokolovská je preventivní servis stanoven v době 18:00 hod. – 23:00 hod a havarijní servis v době 8:00 – 23:00.

2. Servisní podmínky poskytování technické podpory

- a) Servisní podpora je standardně poskytována v pracovní době (8.00-17.00h v pracovních dnech).
- b) Nástup na opravu do 8 hodin od nahlášení závady v pracovní dny Po – Pá 08:00 – 17:00 hod. Přerušování provozu datové sítě v budově Sokolovská je možné pouze v době 18:00 hod. – 23:00 hod, pokud datová síť není v havarijním výpadku.
- c) Pro lokalitu budovy Sokolovská je nástup stanoven v době 18:00 hod. – 23:00 hod., popř. na dohodě v návaznosti na druhu opravy.
- d) Poskytovatel garantuje dobu opravy do 24 hodin od příjezdu technika na místo, popř. zapůjčení náhradní UPS po dobu opravy zdarma.
- e) Vyžádání servisní podpory bude prováděno oprávněnými pracovníky Objednatele, kteří jsou uvedeni v přehledu kontaktních údajů prostřednictvím webového formuláře helpdeskové aplikace Objednatele.
- f) Objednatel se zavazuje umožnit Poskytovateli přístup k instalovanému zařízení a poskytnout mu veškerou součinnost k provádění servisní podpory.
- g) Poskytovatel zašle Objednateli cenovou nabídku na vyměněné zařízení, náhradní díl případně jejich dílenskou opravu prováděnou třetí stranou v autorizovaném servisu. Po odsouhlasení ceny zašle odběratel objednávku. Při nesouhlasu s nabízenou cenou dodá Objednatel materiál k opravě, které Poskytovatel namontuje a uvede do provozu.

3. Seznam servisovaných zařízení

Seznam servisovaných zařízení je uvedený v příloze č. 2 této smlouvy.

4. Parametry komunikace on-line monitoringu UPS

- protokol SNMP verze 1 a 2c, přístup pouze pro čtení
- protokol http a https
- komunikace bude probíhat pomocí šifrovaného (VPN) spojení mezi sítěmi Dodavatele a Poskytovatele

5. Elektro revize zařízení

Elektro revize na zařízeních uvedených v příloze č. 2 budou prováděné dle domluveného harmonogramu 1x za 5 let. Harmonogram bude vypracován v písemné formě a bude schválen oběma stranami.

