

Domov Na Výsluní, Hořovice
Pražská 932
268 01 Hořovice
Vyřizuje: Ing. Petra Špičková, tel.: 313 101 127, 723 511 759
ekonom@seniori-navysluni.cz

ELEKTRO-REGULACE
Miloslav Kulvejt
Sítteho 4/740
140 00 Praha 4



V Hořovicích dne 25. 9. 2023

Objednávka č. 20/70539456/2023

Objednáváme opravu zařízení VZT pro prostory Domova Na Výsluní dle Vaší nabídky.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Potvrzuji příjem objednávky

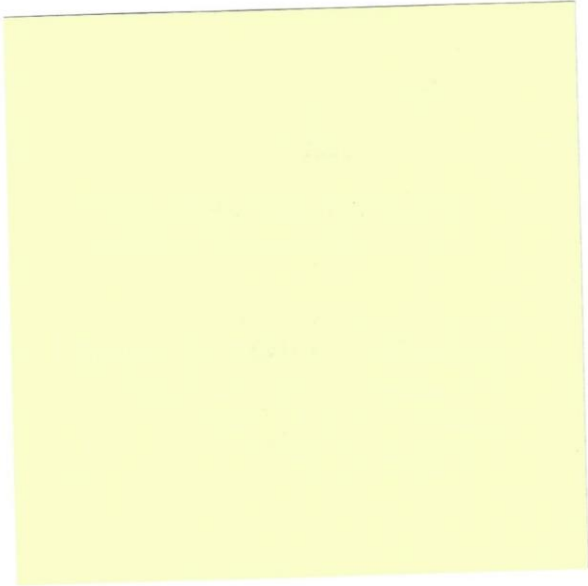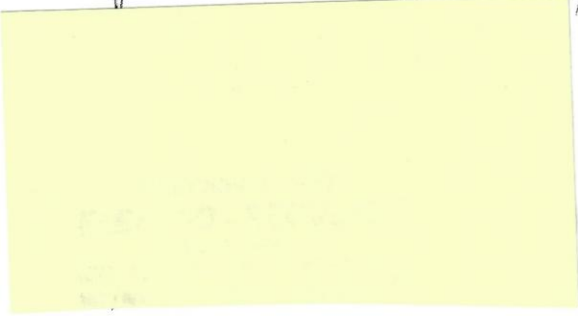

IČO: 16199553
DIČ: CZ 470920142
Telefon 244462797, 608303393
Fax 244462797

Domov na Výsluní
Paní Ing. Špičková
Pražská 932
268 01 Hořovice

Věc : Nabídka na opravu zařízení VZT pro prostory 1.NP z hlediska měření a regulace

Vzduchotechnická zařízení pro větrání přízemí technologicky navázaná na kotelnu Domova důchodců umístěná ve strojovně vzduchotechniky vedle místnosti kotelny a řízena stejnou stanicí PLC jako plynová kotelná.

U každého VZT zařízení budou provedeny kontroly funkce komponentů měření a regulace a vazby na řídicí stanici a vizualizační SW.

- VZT 1 - spínání ventilátoru přívod
 - spínání čerpadla
 - diferenční tlakové snímání chodu ventilátoru
 - diferenční tlakové snímání stavu filtru
 - protimrazová ochrana ohříváku
 - uzavírací klapky
 - regulace teploty na výstupu jednotky
 - externí ovládání jednotky

- VZT 2 - spínání ventilátoru přívod
 - spínání ventilátoru odtah
 - spínání čerpadla
 - diferenční tlakové snímání chodu ventilátoru
 - diferenční tlakové snímání stavu filtru přívod
 - diferenční tlakové snímání stavu filtru odtah
 - protimrazová ochrana ohříváku
 - uzavírací klapky
 - regulace teploty na výstupu jednotky
 - externí ovládání jednotky

- VZT 23 - spínání ventilátoru přívod
 - spínání čerpadla
 - diferenční tlakové snímání chodu ventilátoru
 - diferenční tlakové snímání stavu filtru
 - protimrazová ochrana ohříváku
 - uzavírací klapky
 - regulace teploty na výstupu jednotky
 - externí ovládání jednotky

- VZT 26 - spínání ventilátoru přívod
 - spínání ventilátoru odtah
 - spínání čerpadla
 - diferenční tlakové snímání chodu ventilátoru
 - diferenční tlakové snímání stavu filtru přívod
 - diferenční tlakové snímání stavu filtru odtah
 - protimrazová ochrana ohříváku
 - uzavírací klapky
 - regulace teploty na výstupu jednotky
 - externí ovládání jednotky