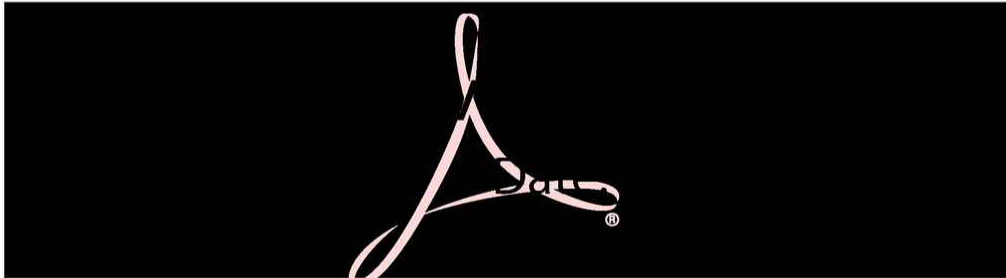


TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Zdravotnické přístroje Rokycanské nemocnice - Intenzivní, endoskopická, transportní, operační, sterilizační a ostatní technika					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Část 24 - Vzduchotechnika-klimatizace					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	263 60 900
Statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené řízení
DODAVATEL					
Název dodavatele:	PILSKLIMA s.r.o.				
Sídlo:	Alej Svobody 923/80 , 323 00 Plzeň			IČO:	26370247
Statutární zástupce:	Ing. Miroslav Suchý, jednatel		Kontaktní osoba:	Ing. Miroslav Suchý	
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
Předmětem plnění bude dodávka a instalace tří klimatizačních jednotek pro laboratoře oddělení OKBH ve 2NP a dále instalace jedné klimatizační jednotky pro vyšetřovnu SONO ve 3NP Celkově jde tedy o 4 ks vnitřních a 1 ks vnější klimatizačních jednotek nemocnice Rokycany.					

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Klimatizační jednotky vnitřní	4	36	Název: SIH09BIK + SIH12BIK Sériové číslo: není známo před dodáním jednotek Výrobce: SINCLAIR Global Group s.r.o.	
Závazná specifikace zadavatele:					
Návrh technického řešení					
4ks vnitřních jednotek zapojených do jedné venkovní jednotky do systému Multisplit. Každá z vnitřních jednotek bude mít vlastní chladivové potrubí, opatřené parotěsnou izolací. Každá z vnitřních jednotek bude s venkovní jednotkou propojena komunikačním kabelem.					
Potrubí bude vedeno po fasádě. Do místností na západní straně budovy je nutné vést potrubí v plastové liště. Zde je kazetový podhled, potrubí bude schováno uvnitř. Na chodbě se nachází elektrický rozvaděč, z něhož povede přívodní kabel CYKY 3x2,5mm2 pro napájení venkovní jednotky. Kabel povede společně s Cu potrubím.					
Místnost č. 1 – malá laboratoř. Místnost je situována na západ, teplo je zde generováno dvěma okny a laboratorními přístroji. Objem místnosti je 33 m3. V místnosti je kazetový strop. Vhodná je zde kazetová jednotka s montáží do kazety podhledu o rozměru 570x570mm, nebo nástěnná jednotka s chladícím výkonem minimálně 1,5kW. Odvod kondenzátu bude sveden do sifonu umyvadla.					
Místnost č. 2 – velká laboratoř. Místnost je situována na východ. Teplo je zde generováno třemi okny a laboratorními přístroji. Objem místnosti je 78 m3. V místnosti není kazetový strop. Vhodná je zde nástěnná klimatizační jednotka. Vhodné místo pro montáž je nad dveře do této místnosti. Jednotka bude disponovat chladícím výkonem minimálně 3,5 kW. Odvod kondenzátu bude sveden do sifonu umyvadla.					
Místnost č. 3 – příjem materiálu. Místnost je situována na západ, teplo je zde generováno dvěma okny a laboratorními přístroji. Objem místnosti je 68 m3. V místnosti není kazetový strop. Vhodná je zde nástěnná klimatizační jednotka. Vhodné místo pro montáž je na stěnu vedle umyvadla. Jednotka bude disponovat chladícím výkonem minimálně 3,5 kW. Odvod kondenzátu bude sveden do sifonu umyvadla.					

Místnost č. 4 – SONO ve 3NP. Místnost je situována na východ, teplo je zde generováno oknem, personálem a pacienty. Potrubí bude přivedeno po fasádě do převlékárny pacientů a odtud do místnosti SONO, kde bude umístěna nástěnná klimatizační jednotka. Jednotka bude disponovat chladícím výkonem minimálně 3,5 kW. Odvod kondenzátu bude sveden po fasádě k venkovní jednotce.			
Technické požadavky klimatizačního zařízení: 1. Klimatizační jednotky jsou určeny a schváleny pro trh České republiky a splňují veškeré platné technické normy a předpisy 2. Chladící výkon min. 1,5 kW, 3,5 kW, 3,5 kW, 3,5 kW 3. Účinnost chlazení A++ 4. Napájení 230V, 50Hz 5. Dálkové ovládání, IR ovladač 6. Automatický restart při výpadku napájení 7. Návod v českém jazyce 8. Záruční doba minimálně 24 měsíců 9. Pro dodávané zařízení je na území ČR zajištěna dostupnost náhradních dílů minimálně 5 let.			
2	Klimatizační jednotka vnější		Název: Sinclair MV-E36BI2 Sériové číslo: není známo před dodáním jednotek Výrobce: SINCLAIR Global Group s.r.o. 
Závazná specifikace zadavatele:			
Návrh technického řešení			
Venkovní jednotka bude umístěna na stříšce objektu z východní strany, patro pod oddělením OKBH a dvě patra pod místností SONO. Jednotka bude volně stojící, na soklech.			
U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.			
V Plzni dne 14.06.2023 Zpracoval: Ing. Miroslav Suchý			