

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

PRO KANCELÁŘSKÉ CENTRUM NA NÁBŘEŽÍ

Havlíčkově nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

(v textu dále také budovy)

Tento dokument je zpracován v souladu s § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně, který stanovuje: Provozuje-li činnost v prostorách budovy více právnických nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, který užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li mezi nimi smlouvou sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

Tato dokumentace byla zpracována v souladu s § 30 vyhlášky o požární prevenci stanovující obsahovou náplň dokumentace požární ochrany „Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany“.

Tento dokument obsahuje přiřazení úkolů a povinností k jednotlivým subjektům (vlastník budovy, nájemci), určeným funkcím (osobám) z hlediska zabezpečení požární ochrany, jejich odbornosti a kvalifikace, nezbytných pro zabezpečení provozu budovy.

Vlastník budovy:



Datum zpracování:

06/2019.

Zpracoval:

, odborně způsobilá podle § 11 odst. 1 zákona č. 133/95 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, číslo osvědčení v katalogu Š-81/95.



Podpis I:



- *Vlastníkem budovy*, který je povinen vytvářet podmínky pro zabezpečení požární ochrany provozu budovy. Zabezpečuje mimo jiné zpracování dokumentace požární ochrany pro budovu a předání jejích některých druhů nájemcům, zabezpečuje provozuschopnost hasicích přístrojů, požárně bezpečnostních zařízení i technického zařízení budovy.

Vlastník budovy určuje osobu odpovědnou za plnění povinností na úseku požární ochrany, která musí být uvedena ve smlouvách o pronájmu některých prostor nájemcům. Pokud součástí smlouvy o pronájmu není určena osoba vlastníka budovy odpovědná za plnění povinností na úseku požární ochrany, touto osobou je Ing. Sylva Zuštková.

- *Nájemci jednotlivých prostor budovy*, kteří mimo jiné zabezpečují revize vlastních elektrických spotřebičů, vedou dokumentaci požární ochrany jim předanou vlastníkem budovy a zabezpečují školení o požární ochraně vlastních zaměstnanců.

Nájemci některých prostor budovy určují osobu odpovědnou za plnění povinností na úseku požární ochrany, která musí být uvedena ve smlouvách o pronájmu. Pokud součástí smlouvy o pronájmu není určena osoba nájemce odpovědná za plnění povinností na úseku požární ochrany, touto osobou je statutární orgán (nebo majitel) nájemce.

- *Osobou provádějící kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně (preventistou požární ochrany nebo odborně způsobilou osobou na úseku požární ochrany nebo technikem požární ochrany)* – provádí preventivní požární prohlídky za účelem zjišťování stavu zabezpečování požární ochrany a způsobu dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovenými předpisy o požární ochraně, provádí kontrolu aktuálnosti dokumentace požární ochrany, označuje prostory bezpečnostními tabulkami, příkazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, může provádět školení zaměstnanců o požární ochraně.
- *Odborně způsobilou osobou na úseku požární ochrany nebo technikem požární ochrany* – pouze oni mohou zpracovávat dokumentaci požární ochrany, pouze oni mohou provádět školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně, pouze oni mohou provádět odbornou přípravu preventisty požární ochrany, pouze oni mohou nahradit plnění úkolů preventistou požární ochrany.
- *Zaměstnanci*, kteří jsou povinni dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byli řádně seznámeni, řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele. Jsou povinni oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události (např. nedodržování zákazu kouření, chybějící hasicí přístroje nebo vybavenost požárních hydrantů, přístupnost k hasicím přístrojům a požárním hydrantům, nezajištění volné průchodnosti únikových cest)

Poznámka ke zřízení preventivní požární hlídky a k ustanovení preventisty požární ochrany.

Vlastník budovy nemá v budově 3 zaměstnance, tímto preventivní požární hlídka nemusí být zřízena ... dle §13 odst. 1 písmeno a) zákona o požární ochraně ... zřízena.

Pokud plnění úkolů preventistou požární ochrany je nahrazeno odborně způsobilou osobou na úseku požární ochrany nebo technikem požární ochrany ... § 11 odst. 2 a 7 zákona o požární ochraně ... preventista požární ochrany nemusí být ustanoven.

Nájemci budovy určují osobu odpovědnou za plnění povinností na úseku požární ochrany, která musí být uvedena ve smlouvách o pronájmu. Pokud součástí smlouvy o pronájmu není určena osoba odpovědná za plnění povinností na úseku požární ochrany, touto osobou je statutární orgán právnické osoby nájemce (nebo podnikající fyzická osoba nebo jejich odpovědný zástupce nájemce) ... § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně.

Jsou povinni zabezpečit revize a vést o tom doklady:

- elektrických prodlužovacích a odpojitelných přívodů: 1x za 12 měsíců ... Tabulka 1 ČSN 33 1600 a Poznámky 4 a 5 k této tabulce
- revize elektrických spotřebičů „držených v ruce“: 1x za 12 měsíců ... Tabulka 1 ČSN 33 1600
- ostatních nepřipevněných elektrických spotřebičů „nedržených v ruce“: 1x za 24 měsíců ... Tabulka 1 ČSN 33 1600
- prohlídka a funkční zkouška systému elektrické zabezpečovací signalizace (pokud je instalována): 1x za rok ... čl. 6.2 a Příloha A TNI 33 4591-3.

Jsou povinni zabezpečit:

- pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně ... § 16 odst. 1 zákona o požární ochraně ... provedené proškoleným vedoucím zaměstnancem nebo preventistou požární ochrany ... § 16a odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně ... při nástupu do zaměstnání a opakovaně nejméně jednou za 2 roky ... § 23 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci

Poznámka k provádění školení zaměstnanců o požární ochraně:

Školení o požární ochraně zaměstnanců se může provést také odborně způsobilou osobou na úseku požární ochrany nebo technikem požární ochrany, kteří tímto mohou nahradit provedení tohoto školení preventistou požární ochrany nebo proškoleným vedoucím zaměstnancem ... § 11 odst. 2 a 7 zákona o požární ochraně.

Jsou povinni vést tuto dokumentaci požární ochrany:

- Dokumentaci o začlenění do kategorie činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, která jim byla předána vlastníkem budovy a kterou schvaluje statutární orgán právnické osoby nájemce (nebo podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce nájemce)
- Dokumentaci stanovení organizace požární ochrany, z toho části „Povinnosti nájemců budovy“ a „Povinnosti zaměstnanců“, která jim byla předána vlastníkem budovy a kterou schvaluje statutární orgán právnické osoby nájemce (nebo podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce nájemce)
- Požární řád, který jim byl předán vlastníkem budovy a který schvaluje statutární orgán právnické osoby nájemce (nebo podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce nájemce)
- Požární poplachové směrnice, které jim byly předány vlastníkem budovy a kterou schvaluje statutární orgán právnické osoby nájemce (nebo podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce nájemce)
- Požární evakuační plán, který jim byl předán vlastníkem budovy a který schvaluje statutární orgán právnické osoby nájemce (nebo podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce nájemce)
- Tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně zaměstnanců, který schvaluje statutární orgán právnické osoby nájemce (nebo podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce nájemce)
- Dokumentaci o provedeném školení o požární ochraně zaměstnanců.

Schvalováním dokumentace požární ochrany statutární orgán právnické osoby (nebo podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce) nájemce, prokazatelně podpisem na ní, se seznamují s jejím obsahem.


Zaměstnanci jsou povinni:

- umožnit provedení preventivní požární prohlídky ve svých provozovaných prostorách a neodkladně odstraňovat zjištěné nedostatky *stanoveno tímto dokumentem*
- nepoužívat vlastní spotřebiče k vytápění *stanoveno tímto dokumentem*
- nepoužívat vlastní elektrické vaňče
- neukládat tlakové nádoby *stanoveno tímto dokumentem*
- v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob (např. upozorňuje další zaměstnance a osoby na vzniklý požár a podílet se na evakuaci prostor zasažených požárem a ohrožených prostor) *§ 18 písmeno a) zákona o požární ochraně*
- v souvislosti se zdoláváním požáru uhasit požár, jestliže to je možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření (např. uzavře dveře prostoru, ve kterém hoří) *§ 18 písmeno b) zákona o požární ochraně*
- v souvislosti se zdoláváním požáru ohlásit neodkladně na určeném místě (recepce) nebo na ohlašovnu požárů („150“ nebo „112“) zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení *§ 18 písmeno c) zákona o požární ochraně*
- oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události (např. nedodržování zákazu kouření, chybějící hasicí přístroje nebo vybavenost požárních hydrantů, přístupnost k hasicím přístrojům a požárním hydrantům, nezajištění volné průchodnosti únikových cest) *§ 106 zákoníku práce.*

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY SCHVÁLILA:

 , vlastník budovy.

Kancelářské centrum Nábřeží s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 11942703, DIČ: CZ11942703

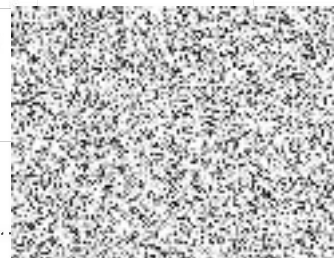

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY, Z TOHO ČÁSTI „POVINNOSTI NÁJEMCŮ BUDOVY“ A „POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ“, SCHVÁLIL NÁJEMCE:

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

PRO KANCELÁŘSKÉ CENTRUM NA NÁBŘEŽÍ

Havlíčkovo nábreží 2728/38, 702 00 Ostrava

Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je povinen tak neprodleně učinit za použití všech dostupných a vhodných hasicích prostředků. V případě, že nelze vlastními silami požár uhasit, je povinností přivolat požární jednotku Hasičského záchranného sboru :

☎ 150 nebo ☎ 112

a sdělit: kde hoří - co hoří - kdo volá - odkud volá,

poté zabezpečit jeho ohlášení na

ohlašovnu požáru v budově – vstupní recepce ☎ 597 464 112

mobil: 721 651 126

POŽÁRNÍ POPLACH SE VYHLAŠUJE VOLÁNÍM HOŘÍ

Všichni zaměstnanci se řídí pokyny vedoucího, velitele požární hlídky a řídícího evakuaci. Pokud se nepodílejí na hasebních pracích, ihned, rychle a spořádaně opustí budovu a shromáždí se na volném prostranství na plochách u objektu tak, aby sami nebyli ohroženi. Po příjezdu hasičů se všichni řídí pokyny velitele zásahu.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Tísňové linky:

Hasiči		150
Lékařská záchranná služba		155
Policie		158
HZS-Územní odbor Ostrava		950 730 011

Pohotovostní a havarijní služby:

Elektrický proud		840 850 860
Voda		800 202 700
Teplo – Dalkia		800 800 860
Plyn		1239

odborně způ

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

PRO KANCELÁŘSKÉ CENTRUM NA NÁBŘEŽÍ
Havlíčkovo nábreží 2728/38, 702 00 Ostrava

(v textu dále budovy)

Určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena

Osoby organizující evakuaci: Řídicími evakuace budou přítomní zaměstnanci vlastníka budovy a v době vzniku požáru přítomní zaměstnanci firem v jednotlivých podlažích, kteří mají povinnost podílet se na upozorňování dalších zaměstnanců na vzniklý požár a evakuaci.

Místo řízení evakuace: vstupní vestibul (recepcce) do budovy, popřípadě místo, které určí řídící evakuace.

Určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna

Evakuace bude prováděna pomocí přítomných osob schopných samostatného pohybu. Každý přítomný zaměstnanec musí být nápomocen za evakuaci podlaží, ve které v době vyhlášení evakuace pracuje.

Evakuace bude vyhlášována voláním např. "POZOR! Evakuace".

Určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuovaní osoby budou soustřeďovat, a určení osob, kteří provedou kontrolu počtu evakuovaných osob

Evakuace se bude provádět pouze z prostor zasažených požárem směrem dolů k únikovým východům ven na volné prostranství před hlavní vstup do budovy.

Dle situace a dle pokynů řídícího evakuace nebo velitele zasahujících hasičů se provede vždy kontrola prostor zasažených požárem a přilehlých prostor, zda se tam nevyskytují osoby.

Kontrolu počtu evakuovaných osob provedou přítomní zaměstnanci každé firmy, kteří v době vyhlášení evakuace jsou přítomni v budově.

Způsob zajištění první pomoci postiženým osobám

Bude zajištěna přivolanou lékařskou záchranou službou.

Určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál

S evakuací materiálu se nepočítá.

Zpracoval v 06/2019:

_____ odborně způsobilá osoba podle § 11 odst. 1 zákona č. 133/95 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, číslo osvědčení v katalogu: Š-81/95.

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN SCHVÁLIL:

vlastník budovy.

Požární evakuační plán schválil nájemce

POŽÁRNÍ ŘÁD

PRO KANCELÁŘSKÉ CENTRUM NA NÁBŘEŽÍ

Havlíčkovo nábreží 2728/38, 702 00 Ostrava

(v textu dále budovy)

Popis činnosti a charakteristika požárního nebezpečí provozu budovy

Budova je z hlediska počtu podlaží 7 nadzemních podlaží představuje ztížený zásah hasičů v případě požáru, a také ztíženou evakuaci osob, protože budova není vybavena chráněnou únikovou cestou.

Nebezpečí spočívá ve vzniku paniky při požáru, ztížením evakuace osob zúžením šířek únikových cest či únikových dveří.

Požárně technické charakteristiky látek potřebné ke stanovení preventivních opatření

V dílně údržby v suterénu budovy a copycentru:

- Je možný výskyt hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti v klasických obalech, jako jsou např. sklenky, plechovky). Hořlavé kapaliny třídy do 4 tříd nebezpečnosti podle bodu vzplanutí (třída I do 21°C, třída II od 21°C do 55°C včetně, třída III od 55°C do 100°C včetně, třída IV nad 100°C).
- Je možný výskyt hořlavých aerosolů obsahující v aerosolové směsi hořlavou kapalinu. Aerosoly se považují za hořlavé, pokud obsahují složku, která je klasifikována jako hořlavá, například hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí do 93°C. Procento (%) množství hořlavých kapalin obsažených v aerosolových směsích (sprejích) je uvedeno v bezpečnostních listech hořlavých aerosolů.
- Je možný výskyt nízkovroucích kapalin s bodem vzplanutí do 0°C a současně s bodem varu do 35°C.
- Hořlavé kapaliny jsou schopny za normálních běžně dosažitelných teplot blížících se bodům vzplanutí par těchto kapalin se odpařovat a vytvářet tímto hořlavé nebo výbušné koncentrace. Jedná se zvláště o hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí do 55°C.

Ostatní hořlavé látky se mohou vyskytovat pouze v množství běžném k vybavenosti prostorů budovy a nemají vliv na stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Nejvýše přípustné množství látek majících vliv na stanovení podmínek požární bezpečnosti

Do 250 litrů hořlavých kapalin, z toho do 50 litrů I. třídy nebezpečnosti a do 10 litrů nízkovroucích kapalin pouze v dílně údržby a copycentru. V ostatních prostorách budovy hořlavé kapaliny se nesmí vyskytovat.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem

Zákaz kouření v budově.

Zákaz výskytu tlakových nádob v budově.

Zákaz výskytu hořlavých kapalin (mimo dílnu údržby a copycentra) v budově.

Je zakázáno poškozovat výstražné značky a bezpečnostní tabulky upozorňující na směry úniku a únikové východy.

Je zakázáno používání jakýchkoliv přímotopů bez schválení vlastníka budovy.

V případě použití hořlavých dekoračních materiálů k výzdobě se stanovuje minimální bezpečná vzdálenost od zdrojů sálavého tepla (např. svítidla apod.) 20 centimetrů.

Hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají, nesmí být použity nad místy, kudy unikají osoby (chodby, schodiště).

Hořlavé látky nesmí být použity v prostoru pod stropem přede dveřmi a za dveřmi, a to v ploše odpovídající trojnásobku šíře dveří, vymezené částí kruhu k ose dveří.

Hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají, nesmí být použity pod stropem i v jiných prostorech určených pro více než 10 osob, pokud celková plocha použití zahrnuje více než 30 % plochy pod stropem.

K hasicím přístrojům a požárním hydrantům musí být zabezpečen volný přístup, kdy volným přístupem se rozumí též řešení, kdy hasicí přístroj a vybavení hydrantu jsou umístěny:

- a) v zaplombované skříni, pokud k tomuto zaplombování není třeba pomůcek *nebo*
- b) v uzamčené skříni, pokud je v bezprostřední blízkosti viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení.

Je zakázáno umísťovat k hasicím přístrojům a požárním hydrantům jakékoliv věci a materiály, které by znemožňovaly jejich viditelnost, ovladatelnost, volnou přístupnost k nim.

U hydrantové skříně musí být vytvořen prostor, aby její dveře se mohly otevírat nejméně v úhlu 170°, aby bylo možné s hadicí běžet volně v jakémkoliv směru.

Je zakázáno hasicí přístroje pověšené na stěně sundávat a nechávat je volně položené na podlaze nebo odnášet.

Před rozvodnými zařízeními a hlavnímu vypínači proudu musí být k provozním zásahům, přístupu čelní strany a z obou stran zajištěn volný prostor, který musí umožnit otevřít dveře rozvaděče alespoň o 90°. Pro přístup z čelní strany musí být zajištěn volný prostor minimálně 700 mm.

Před hlavním uzávěrem vody se musí dodržovat volný prostor nejméně 0,8 m.

Hořlavé kapaliny

Možný výskyt: pouze dílna údržby a copycentrum.

Obaly, v nichž se vyskytují hořlavé kapaliny, musí být opatřeny bezpečnostním značením upozorňujícím na jejich obsah a nebezpečí z hlediska požární ochrany.

Látky potřísněné hořlavými kapalinami musí být neprodleně a bezpečně odstraněny.

Plné obaly a prázdné nevyčištěné obaly s jedním otvorem nesmějí být uloženy otvorem dolů.

Obaly z křehkých materiálů (sklo) je dovoleno používat pro hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti pouze do objemu 5 litrů (pro nízkovroucí kapaliny pak do objemu 10 litrů). Hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti mohou být v přepravních obalech do objemu 20 litrů a o celkovém objemu nejvýše 50 litrů. Hořlavé kapaliny musí být ukládány v uzavíratelných nehořlavých skříních.

Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti

„Písemné příkazy“ pro zabezpečení mimořádných svařčských prací s nebezpečím požáru nebo s nebezpečím výbuchu s následným požárem ke:

- svařování kovových materiálů zabezpečené dle vyhlášky č. 87/2000 Sb.
- svařování nekovových materiálů („plastových trubek“) zabezpečené dle vyhlášky č. 87/2000 Sb.
- svařování včetně natavování izolačních materiálů („živičné lepenky na střeše) zabezpečené dle nařízení č. 591/2006 Sb. v návaznosti na vyhlášku č. 87/2000 Sb.

smí vydávat vlastník budovy nebo jím určená osoba.

Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest

Na únikových cestách lze ukládat předměty (např. nástěnky, stoly, židle, nápojové automaty) tak, aby šířka únikových cest byla minimálně 1,1 metru a schodiště v plné šíři.

K provedení evakuace osob budou označeny směry úniku informativními (bezpečnostními) značkami nebo tabulkami tak, aby unikající osoby byly navedeny až k únikovým východům na volné prostranství. Tam kde únikové cesty a východy během provozní doby nejsou dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením, je nutné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou pro opuštění budovy („informativní luminiscenční značky nebo tabulky“). Toto označení nemusí být provedeno v místech, kdy východy z budovy jsou zřetelně viditelné a dostupné z těchto míst.

Průchod únikovými dveřmi musí být zajištěn v jejich plné otevíratelné šíři.

Únikové východy ven z objektu na volné prostranství musí být ihned otevíratelné a průchodné.

Grafické znázornění únikových cest se musí umístit na dobře viditelném a trvale přístupném místě všech podlaží budovy.

Jméno a příjmení vedoucího zaměstnance odpovědného za požární ochranu

Ing. Sylva Zuštková

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek

Hlavní vypínač elektrického proudu musí být označen např. bezpečnostní značkou „Hlavní vypínač“ nebo „TOTAL STOP“.

Všechny elektrické rozvaděče musí být označeny bezpečnostní značkou („blesk“).

Hlavní uzávěr vody musí být označen např. „Hlavní uzávěr vody“.

Únikové Východy musí být označeny grafickou značkou „Únikový východ“ nebo „EXIT“ (čtverec se zeleným pozadím a zelenou unikající osobou na bílém podkladu, případně s doplňkovou šipkou v bílé

barvě na zeleném podkladu k určení informace o směru a případně s doplňujícím textem).

Směry úniku musí být označeny „grafickou značkou směru úniku“ (obdélník se zeleným pozadím a zelenou unikající osobou na bílém podkladu a doplňkovou šipkou v bílé barvě na zeleném podkladu k určení informace o směru a případně s doplňujícím textem „EXIT“).

Skříně požárních hydrantů musí být označeny grafickou značkou „Naviják požární hadice“ (starší symbol byl „H“): čtverec s červeným pozadím s bílou svinutou hadicí na navijáku („harmonika“) a bílým plamenem vedle něho, nebo „H“ (starší značení).

V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů, se k označení jejich umístění grafická značka „Hasicí přístroj“: čtverec s červeným pozadím s bílým hasicím přístrojem a bílým plamenem vedle něho, případně s doplňkovou šipkou v bílé barvě na zeleném podkladu k určení informace o směru umístění hasicího přístroje a případně i s doplňujícím textem „Umístění hasicích přístrojů v „neviditelném prostoru““.

V případech, kdy hasicí přístroj je umístěn v hydrantové skříně, skříně požárního hydrantu se označí také grafickou značkou „Hasicí přístroj“: čtverec s červeným pozadím s bílým hasicím přístrojem a bílým plamenem vedle něho, případně s doplňkovou šipkou v bílé barvě na zeleném podkladu.

Věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a jejich umístění

Hasicí přístroje:

Jejich umístění je zaznamenáno v grafické části operativní karty dokumentace zdolávání požárů a dokladu o jejich kontrole.

Požární hydranty:

Jejich umístění je zaznamenáno v grafické části operativní karty dokumentace zdolávání požárů a dokladu o jejich kontrole.

Autonomní detekce požáru:

Jejich umístění je zaznamenáno v grafické části operativní karty dokumentace zdolávání požárů a dokladu o jejich kontrole.

Datum zpracování: 06/2019.

Zpracoval a jeho podpis:



odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany s číslem osvědčení o tom Š-81/95.



POŽÁRNÍ ŘÁD SCHVÁLILA:



vlastník budovy.



POŽÁRNÍ ŘÁD SCHVÁLIL NÁJEMCE:

.....

DOKUMENTACE O ZAČLENĚNÍ DO KATEGORIE ČINNOSTÍ DLE MÍRY POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ



(v textu dále také v budově)

Tato dokumentace byla zpracována v souladu s § 28 vyhlášky o požární prevenci stanovující obsahovou náplň dokumentu „Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požární nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím“.

Tato dokumentace se vztahuje nejenom na vlastníka budovy, ale také na nájemce jednotlivých prostor v budově

Datum zpracování:

06/2019.

Zpracoval:

Ing. Václav Hruška, odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany s číslem osvědčení o tom Š-132/98.



OZNAČENÍ DRUHŮ PROVOZOVANÝCH ČINNOSTÍ V BUDOVĚ, UVEDENÍ ADRESY BUDOVY, KDE JE PROVOZOVÁNA A ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O VLASTNÍKOVÍ BUDOVY

(§ 28 písmeno a) vyhlášky o požární prevenci)

Provozované činnosti v budově:

Administrativa (kanceláře), copy centrum, bufet.

Základní dispozice budovy:

- suterén: technické zázemí (výměník, rozvodna, dílna údržby, sklady)
- přízemí: copy centrum, bufet, kanceláře
- 2. až 7. nadzemní podlaží: kanceláře

Adresa místa provozované budovy:

Havličkovo nábřeží 2738/38. Ostrava-Moravská Ostrava

Vlastník budovy a provozovatel kanceláří v části budovy:



UVEDENÍ ÚDAJŮ O PROVOZOVANÝCH ČINNOSTECH V BUDOVĚ ROZHODNÝCH PRO PŘÍRAZENÍ CHARAKTERISTIK POTŘEBNÝCH PRO ZAČLENĚNÍ BUDOVY DO KATEGORIE ČINNOSTÍ SE ZVÝŠENÝM NEBO VYSOKÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM

(§ 28 písmeno b) vyhlášky o požární prevenci)

Uvedení rozhodných údajů o provozovaných činnostech budovy pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění budovy do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím

Existuje více 7 nadzemních podlaží. Tento údaj je rozhodným údajem pro přiřazení charakteristiky potřebné pro začlenění činnosti v budovy do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a lze k tomuto rozhodnému údaji přiřadit charakteristiku činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím = činnosti v budovách o 7 a více nadzemních podlažích.

Složitě podmínky pro zásah pro zásah hasičů v budově. Pro potřeby členění činností podle míry požárního nebezpečí dle § 18 písm. e) vyhlášky o požární prevenci se za složité podmínky pro zásah považují činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah a to za okolností, kdy jsou tyto činnosti provozovány v objektech a zařízeních administrativních provozů uvedených v příloze č. 2 vyhlášky o požární prevenci u 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněná únikové cesty. Budova má 7 nadzemních podlaží a nemá zřízenou chráněnou únikovou cestu. Tyto údaje jsou rozhodnými údaji pro přiřazení charakteristiky potřebné pro začlenění budovy do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a lze těmito rozhodnými údaji přiřadit charakteristiku činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím – činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah hasičů.

Poznámka: Jediným způsobem na upozornění na složité podmínky pro zásah hasičů je zpracování dokumentace zdolávání požárů ve formě operativní karty

PŘÍRAZENÍ CHARAKTERISTIK, KTERÝMI JSOU DEFINOVÁNY ČINNOSTI SE ZVÝŠENÝM NEBO VYSOKÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZU BUDOVY A MÍSTU JEJÍHO PROVOZU

(§ 28 písmeno c) vyhlášky o požární prevenci)

Charakteristiky činností se zvýšeným požárním nebezpečím v budově:

Na základě výše stanovených dle § 28 písmeno b) vyhlášky o požární prevenci rozhodných údajů o provozovaných činnostech v budově byly k těmto rozhodným údajům přiřazeny tyto charakteristiky činností se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 zákona o požární ochraně vztahující se k místu provozu budovy na Havlíčkově nábřeží 2738/38 v Ostravě:

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písmeno g) zákona o požární ochraně – činnosti v budově o 7 a více nadzemních podlažích.

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písmeno j) zákona o požární ochraně – činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.


PROHLÁŠENÍ PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY Ing. Sylvie Zuščíkové, vlastníka budovy, O ZAČLENĚNÍ budovy do KATEGORIE ČINNOSTÍ SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM

(§ 28 písmeno d) vyhlášky o požární prevenci)

Beru na vědomí, že činnosti = **provoz budovy jako celek** na Havlíčkově nábřeží 2738/38 se začleňuje do kategorie činností **SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM**.



a, podnikající fyzická osoba, vlastník budovy

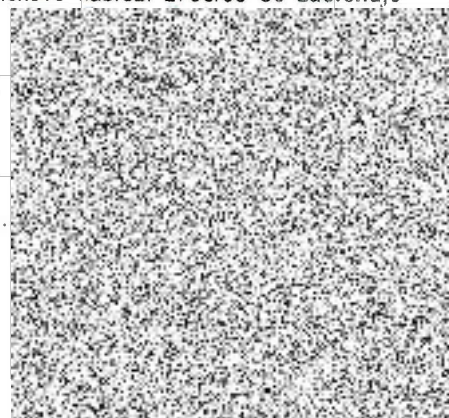

PROHLÁŠENÍ NÁJEMCE

Beru na vědomí, že činnosti = **provoz budovy jako celek** na Havlíčkově nábřeží 2738/38 se začleňuje do kategorie činností **SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM**.