

**ZMĚNOVÝ LIST č. 0081**

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

<b>Název projektu:</b>	<b>NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů</b>
<b>Číslo projektu:</b>	<b>CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393</b>
<b>Kód akce:</b>	<b>P17_32</b>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"</b>
<b>Objednatel:</b>	<b>Nemocnice Pardubického kraje, a.s.</b>

**Předmět změny:**

Úprava vedení kabelových tras EPS

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

 Oddíl PD: **D1\_03\_4h3-D13 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC)**
**Odůvodnění změny**, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

**X**

odstavec 7, § 222

Na základě požadavku revizního technika EPS, které vychází ze změny platných norem a požadavků HZS a PCO, je nutné doplnění samostatného kabelu s funkcí při požáru, aby byl splněno redundantní napájení ze dvou zdrojů. K této změně dochází z důvodu, že připojení dvou kusů tabel obsluhy EPS (ozn. T01 a T02) k typově starší ústředně Schrack podle návrhu dle původní PD nedostačuje. Je proto nutné doplnění dvou kabelů s funkční integritou při požáru v rozvodně EPS v 1. PP pro napájení od EPS CUP a pro komunikaci s EPS CUP. Bez tohoto doplnění nebude komunikace centrály EPS s tably obsluhy fungovat.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	09.11.2023
Zadávací list změny:		Číslo:	081
Profese: SLABOPROUD	Č. výkresů:	Místnost č.:	

**Rekapitulace vyčíslení změny:**

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
081	Slaboproudá elektrotechnika	<b>PŘÍPOČTY</b>		<b>17 045,00</b>
		<b>ODPOČTY</b>		<b>0,00</b>
<b>CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>17 045,00</b>

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

## Kalkulace změny


17 045,00

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Odpočet neprováděných prací z rozpočtu</b>							
<b>Přípočet prováděných prací</b>							<b>17 045,00</b>

### D1\_03\_4h3-D13 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC)

**17 045,00**

D		D1	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)	14 445,00			
6	K	Pol199	Kabel s funkční integritou při požáru, 1x2x0,8, P30-R, B2cas1d1, uložený v normované funkční trase, D+M	m	300,000	30,63	9 189,00
66	K	Pol1084	Kabelová přichytka jednostránná s funkční integritou při požáru, velikost 7mm, certifikováno dle zkušební předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce	ks	600,000	8,76	5 256,00
D		D3	OBECNÉ	2 600,00			
	K		Inženýrská a koordinační činnost	hod	4,000	650,00	2 600,00

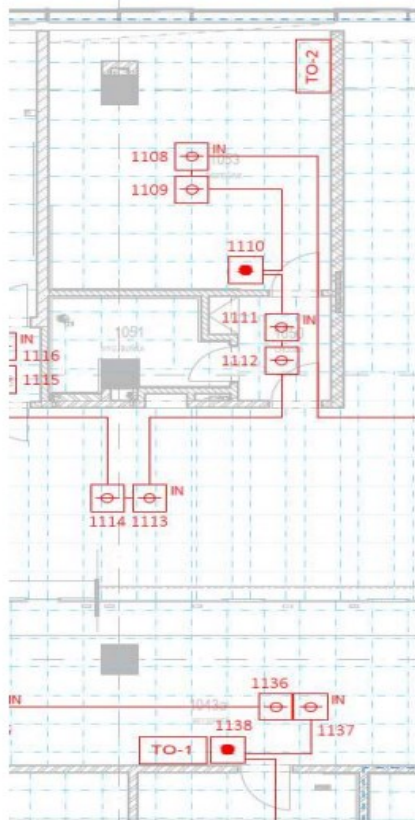

T01, T02 = tabla obsluhy