[redacted]

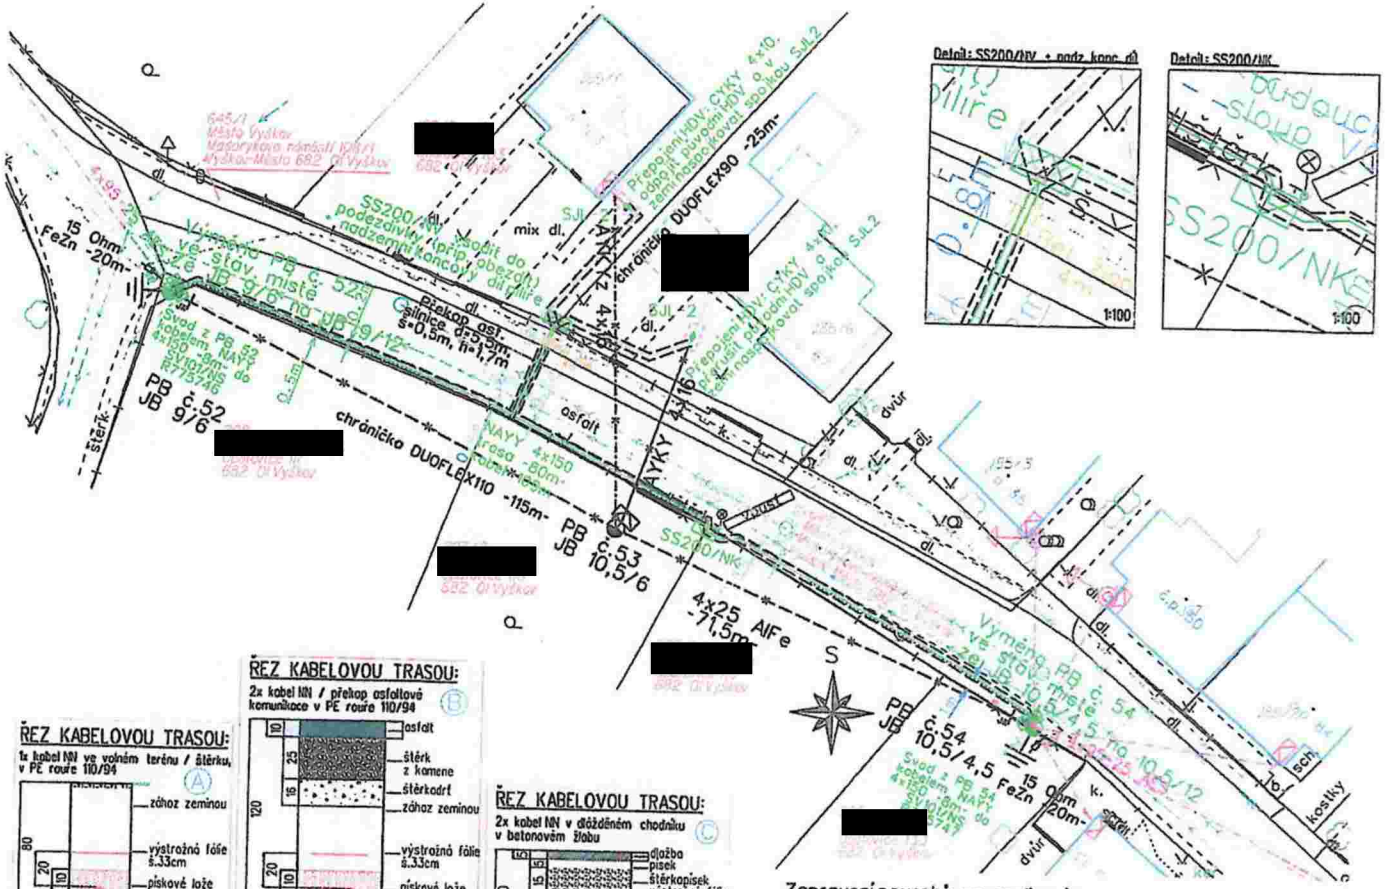

ŘEZ KABELOVOU TRASOU:

1x kabel NN ve volném terénu / štěrku, v PE rouře 110/94 (A)

ŘEZ KABELOVOU TRASOU:

2x kabel NN / překop asfaltové komunikace v PE rouře 110/94 (B)

ŘEZ KABELOVOU TRASOU:

2x kabel NN v dlážděném chodníku v betonovém žlabu (C)



Zapravení povrchů po realizaci:
Bude provedeno předláždění dotčených chodníků v celé šíři, při podélném uložení v komunikaci bude povrch obnoven min. v rozsahu jízdního pruhu, při kolmé uložení v komunikaci, překop v šíři včetně zazubení a zelených plochách min. v rozsahu záboru (výkop+výkopek).

Legenda nového energetického zařízení:

- kabelové vedení NN
- připojkové,rozpojovací skříň
- skutečný obvod skříně,sloupu
- kabelová chráníčka,beton.žlaby
- omezovač přepětí NN
- spojka,spojka/větev

Legenda stávajícího energetického zařízení:

- vzdušné vedení NN
- kabelové vedení NN
- připojkové,rozpojovací skříně
- betonové podpěrné body
- elektroměrový rozvaděč

Legenda stávajících inženýrských sítí:

- vodovod
- telefon (CETIN)
- plynovod STL
- kanalizace dešťová
- kanalizace jednotná

Legenda KN:

- hranice parcel KN
- vnitřní mezba katastru
- obrys účelové mapy
- hranice zaniklých budov
- rozšíření ploch zeleně
- rozšíření ploch
- číslo parcely KN
- číslo parc.KN dotčené stavbou
- číslo parc.KN související do 2m
- číslo popisné

Legenda demontovaného energ. zařízení:

- přípojková-rozpojovací skříně
- demontované kabelové vedení NN
- demontované vzdušné vedení NN
- demontované betonové podpěrné body

[redacted]

Základní popis
Prostory z hlediska vlivu el. proudu:
Výtvorné okolí:
Kamenovité okolí:
Rozvodná soustava nn:
Rozvodná soustava vn:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí provozovaných el. zařízení do 1000V (nad 1000V
- izolací, dle ČSN EN 50000-1, ed.3 [illegible]
- krytem, dle ČSN EE 50000-1, ed.3 [illegible]
- přemístěním-mimo kryty dle ČSN EE 50000-1, ed.3 [illegible]

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
NN - samočinným - IP
NN - samočinným odpojením od zdroje TN-C

Nebezpečné
1. do podélnéh CHU 8mm
1.V. do podélnéh CHU 8mm
3.NN 50hz 230/400V TN-C
3/ 50Hz 22kV IT

Všechny zaměřovací prvky jsou zakresleny orientačně. Před zahájením výkopových prací je nutno zakázat výskyt Podzemních vedení nebo vytýčení zakázat/nařídit se zástupci

VYPRACOVAL	[redacted]
ZHOTOVITEL PD	
STUPEŇ PD	(DUSJOUR)
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Opatovice u Výškova [711535]
MÍSTO STAVBY	Opatovice
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO IČ: 29065402
NÁZEV STAVBY	**Opatovice u VY, úprava DS NN, Pokorní**
NÁZEV VÝKRESU	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

eg·d

Č. STAVBY:	1000061035
DATUM:	10/2021
MĚŘÍTKO:	1:250
FORMÁT:	3xA4
LIST/CELKEM:	1/1
Č. VÝKRESU:	C.3