

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2019355

o připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany a o přijetí opatření pro účinné provedení zásahu jednotkou požární ochrany uzavřené podle ustanovení § 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Právní forma: Organizační složka státu zřízená zákonem
Sídlo: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
ID DS: auyaa6n
Jednající: plk. Mgr. Martin Laniček, vrchní rada – ředitel HZS Ústeckého kraje
IČO: 708 86 300
DIČ: CZ70886300 neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu: 19-76548881/0710
E-mail: epodatelna@ulk.izscr.cz

(dále jen „**HZS ÚLK**“)

a

AEC NOVÁK s.r.o

Sídlo: Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí nad Labem
Jednající: Ing. Mgr. Karel Novák
ID DS: s87jft6
IČO: 49097652
DIČ: CZ49097652
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2102075168/2700
Zápis v OR: KS Ústí nad Labem, Zn. C5428

(dále jen „**Provozovatel ZDP**“)

a

Exyte Technology CZ s.r.o.

Sídlo: Kateřinská 108, Nové Modlany, 417 42 Krupka
Jednající: Mgr. Lucie Weberová, jednatelka, Petr Král, na základě plné moci
ID DS: jieahzp
IČO: 05724368
DIČ: CZ057 24 368
Bankovní spojení: 6200
Číslo účtu: 10642787
Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38872

(dále jen „**Provozovatel EPS**“)

Článek I.

1. Smluvní strany spolu dne 6.12.2019 uzavřely smlouvu o připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany a o přijetí opatření pro účinné provedení zásahu jednotkou požární ochrany (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vzájemná úprava práv a povinností smluvních stran vyplývajících z napojení a uvedení do provozu elektrické požární signalizace („dále jen „EPS“), umístěné v objektu Provozovatele EPS a přenosu signálů a informací podle ČSN 372410 prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“) na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) umístěný na Krajském operačním a informačním středisku HZS ÚLK, jejich nepřetržité střežení, neprodlené vyhodnocení a přijetí účinných opatření k zásahu jednotkou požární ochrany (dále jen „JPO“).



2. S ohledem na rozšíření činnosti Provozovatele EPS o novou provozovnu, která má být připojena na PCO, se smluvní strany dohodly na sepsání tohoto dodatku ke Smlouvě.
3. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření stávající Smlouvy o nový střežený objekt Provozovatele EPS, který je definován jako objekt č. 2 v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Jednorázovou úhradu za připojení EPS objektu na PCO podle čl. IX odst. 1 písm. a) Smlouvy uhradí Provozovatel EPS v souvislosti s novým objektem na základě faktury vystavené HZS ÚLK. Nárok na zaplacení úhrady podle čl. IX odst. 1 písm. a) Smlouvy vzniká HZS ÚLK bezprostředně po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
5. Smluvní strany sjednávají, že s účinností tohoto dodatku se příloha č. 2 Smlouvy nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku a příloha č. 3 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.
6. Termín zahájení střežení nového objektu Provozovatele EPS bude stanoven v souladu s čl. V Smlouvy za předpokladu, že Provozovatel EPS splní podmínky smlouvou stanovené.
7. Rozvazovací podmínka dle čl. XIII odst. 8 Smlouvy platí ve vztahu k objektu č. X obdobně, tedy po dobu jednoho roku do podpisu tohoto dodatku.

Článek II.



1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Tento dodatek v registru smluv zveřejní HZS ÚLK bez zbytečného odkladu a informaci o zveřejnění sdělí neprodleně ostatním smluvním stranám.
2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom náleží každé ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - a) příloha č. 1 – aktualizovaný Seznam střežených objektů Provozovatele EPS,
 - b) příloha č. 2 – aktualizovaný Seznam kontaktních osob Provozovatele EPS.

V ÚL dne 13. 12. 2023V Ústí n. L. dne 19. 12. 2023V Krupce i dne 11.12.2023

Provozovatel ZDP:

HZS ÚLK:

Provozovatel EPS:

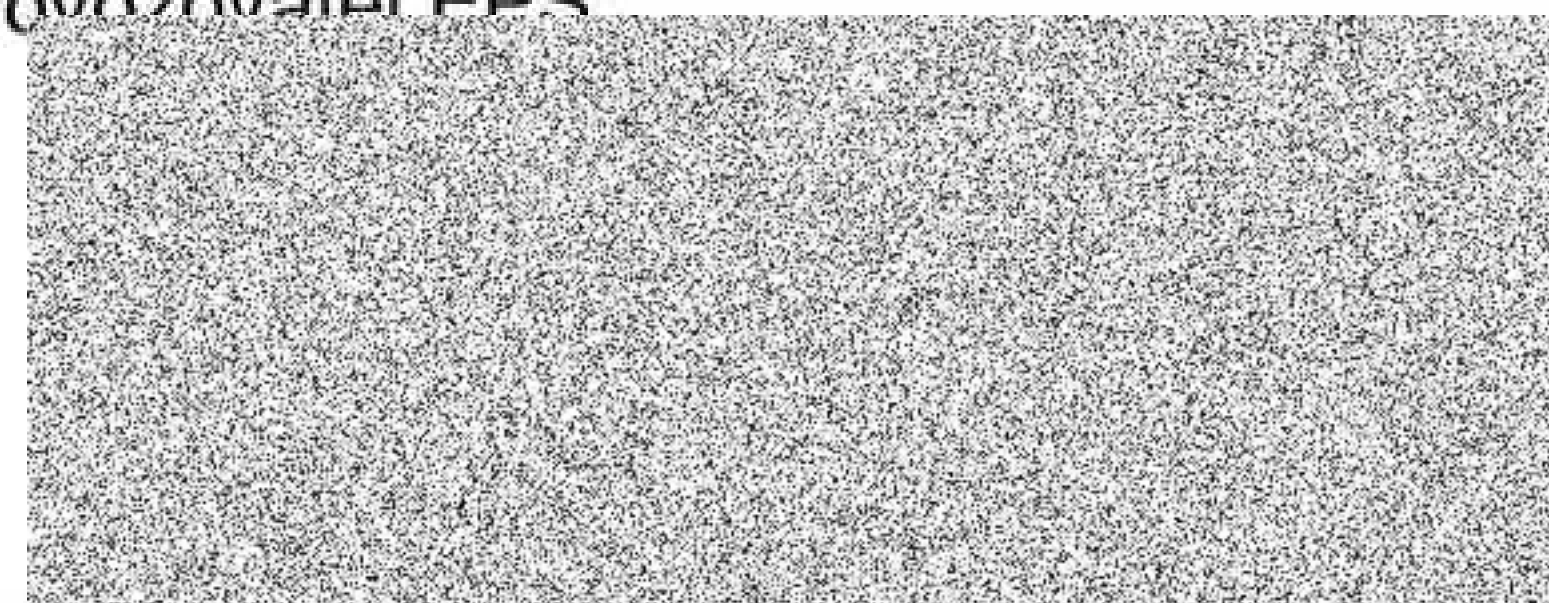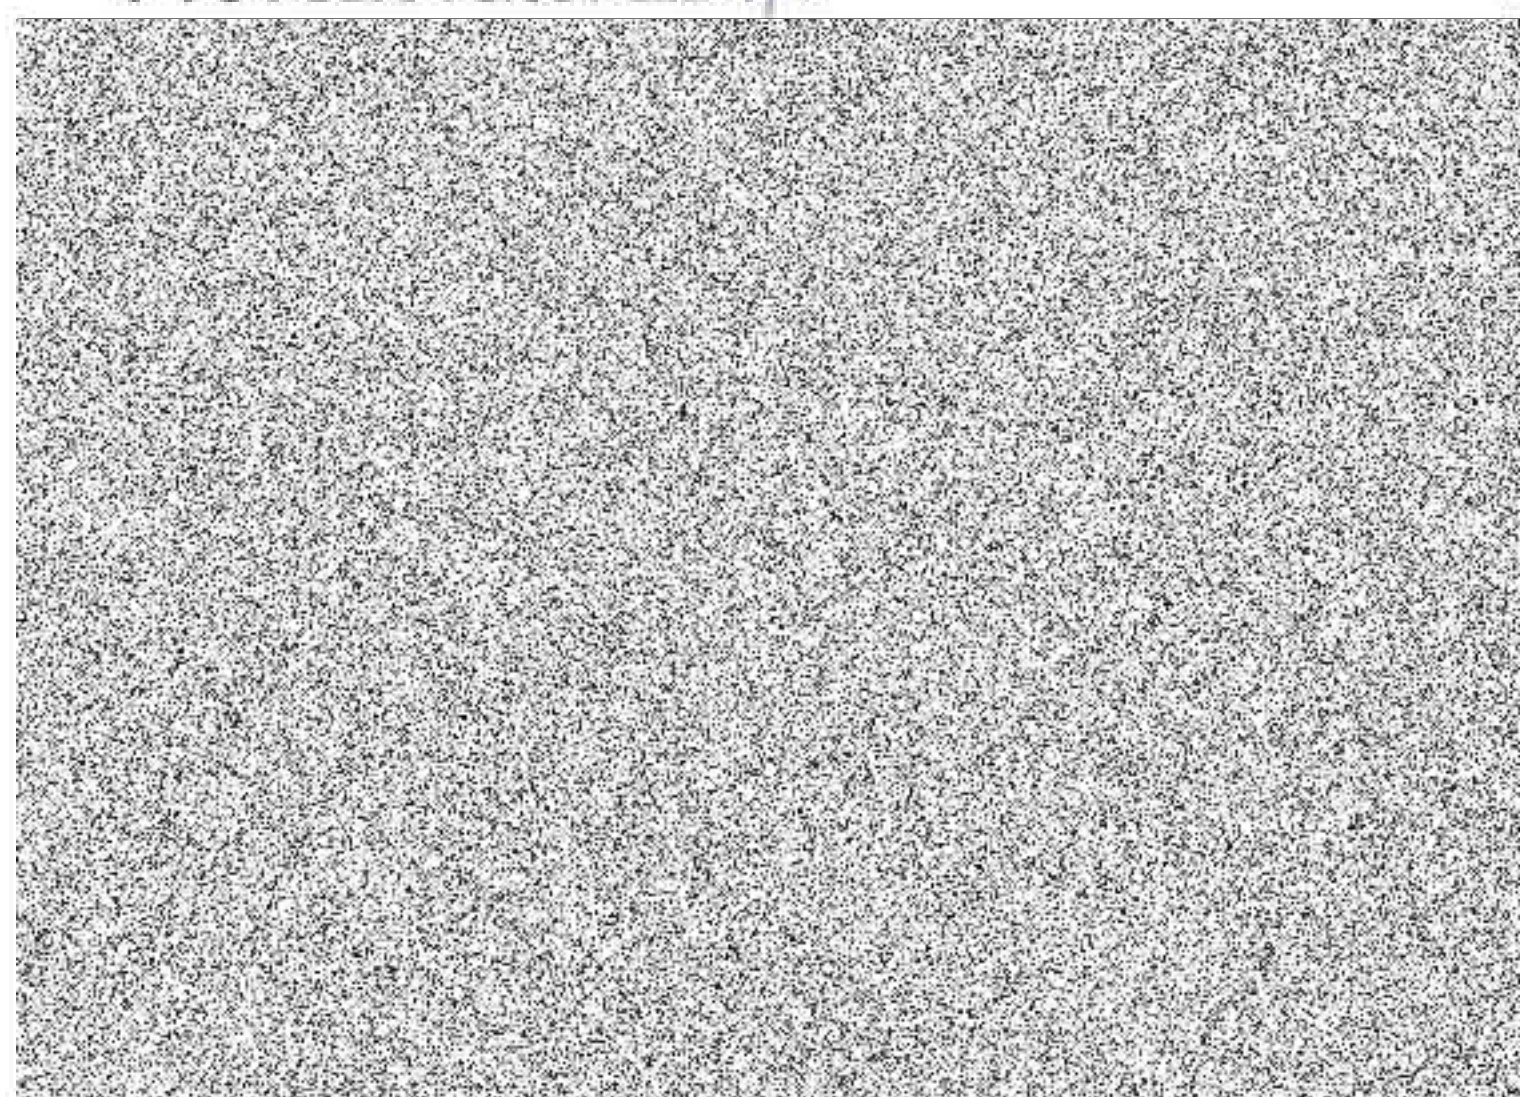


plk. Ing. Martin Laníček
vrchní rada
ředitel HZS Ústeckého kraje

Mgr. Lucie Weberová
Petr Král
EXYTE TECHNOLOGY CZ
s.r.o.



ALC NOVAK S.R.O.
Beethovenova 216/28
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ49097652 -3-


Číslo dodatku HZS ÚLK: 2	Číslo dodatku Provozovatele EPS: 
--------------------------	--

Příloha č. 1 dodatku č. 2 smlouvy č. 2019355

Seznam střežených objektů Provozovatele EPS

Objekt č. 1				
Název:	Exyte Technology CZ s.r.o.			
Adresa:	Kateřinská 108, Krupka			
Katastrální území:	Nové Modlany			
Parcelní číslo:	492/2, 492/58			
List vlastnictví:	2938			
GPS souřadnice:	50.663386, 13.877889			
Seznam předurčených JPO:	Ev. číslo	Kategorie JPO	Zřizovatel JPO	IČO zřizovatele
Stanice Teplice	426 010	JPO I	HZS ÚLK	70 88 63 00

Objekt č. 2				
Název:	Exyte Technology CZ s.r.o. / Fab-Tech			
Adresa:	Jižní 1080, 438 01 Nehasice, Bitozeves			
Katastrální území:	Nehasice			
Parcelní číslo:	801/5, 801/190, 801/191			
List vlastnictví:	LV125			
GPS souřadnice:	50.3722458N, 13.5842933E			
Seznam předurčených JPO:	Ev. číslo	Kategorie JPO	Zřizovatel JPO	IČO zřizovatele
HZS Bitozeves	424013	JPO I	HZS Ústeckého kraje	70886300
HZS Žatec	424010	JPO I	HZS Ústeckého kraje	70886300

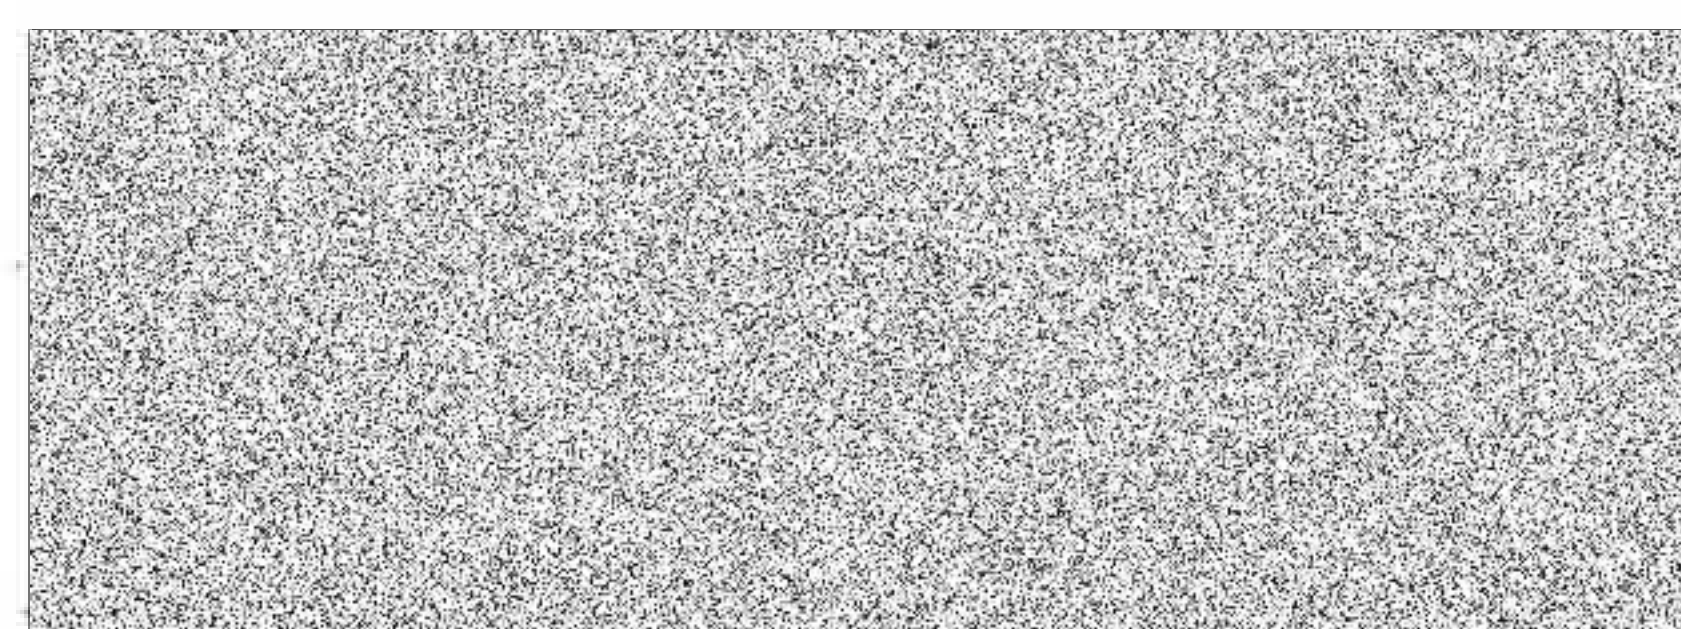

Provozovatel EPS
(datum, razítko a podpis)

Číslo dodatku HZS ÚLK: 2	Číslo dodatku Provozovatele EPS: _____
--------------------------	--

Příloha č. 2 dodatku č. 2 smlouvy č. 2019355

Seznam kontaktních osob Provozovatele EPS pro trvalý provoz

Název objektu č. 1: Exyte Technology CZ	Adresa: Kateřinská 108, (CTP Park-hala B) Krupka Nové Modlany 417 42		
Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu:	_____		
Provozní doba (přítomnost osob v objektu):	*	*od: 08:00	do: 15:00

Odpovědní zástupci Provozovatele EPS za objekt – podle pořadí vyznění:

Jméno	funkce/pracovní zařazení	pevná tel. linka	mobilní telefon

Osoba odpovědná za aktualizaci:


Název objektu č. 2: Exyte Technology CZ s.r.o. / Fab-Tech	Adresa: Jižní 1080, 438 01 Nehasice, Bitoveves		
Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu:	_____		
Provozní doba (přítomnost osob v objektu):	*	*od: 06:00	do: 16:30

Odpovědní zástupci Provozovatele EPS za objekt – podle pořadí vyznění:

Jméno	funkce/pracovní zařazení	pevná tel. linka	mobilní telefon



Číslo dodatku HZS ÚLK: 2

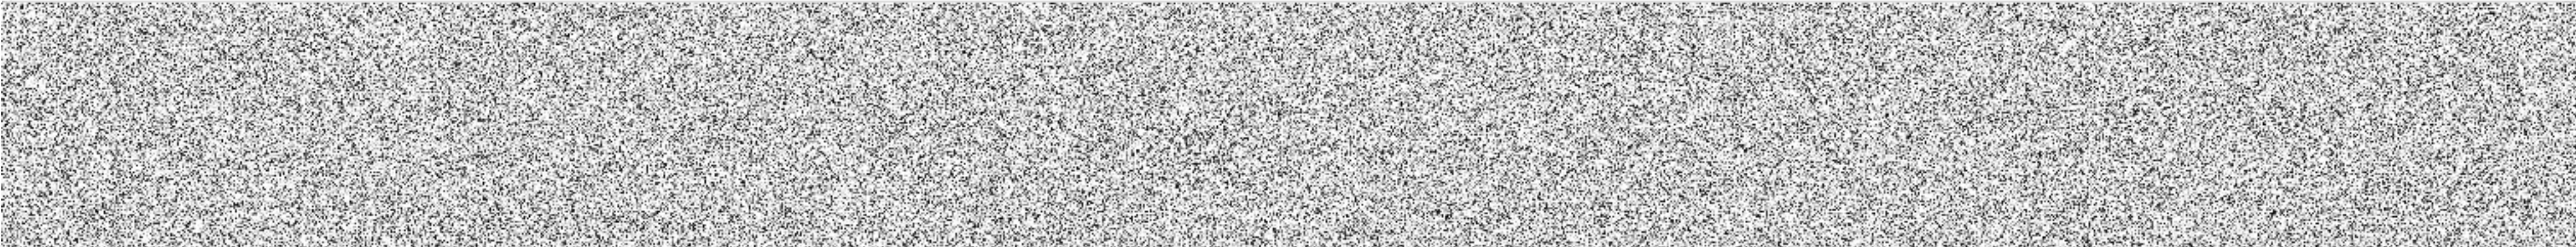Číslo dodatku Provozovatele EPS: 


Osoba odpovědná za aktualizaci:



(datum, razítko a podpis)

V případě změny Provozovatel EPS zašle aktualizovaný formulář neprodleně emailem na email  a  a zároveň jej odešle do datové schránky HZS ÚLK a Provozovatele ZDP, popř. pokud nemá zřízenou datovou schránku, tak prostřednictvím držitele poštovní licence.