

ZŠ Lubina - výměna osvětlení v objektu tělocvičny


1. ČÁST

OPRAVA - osvětlení tělocvičny a schodiště

P.č.	Specifikace	výměra	mj	jednotková cena	celkem
Elektromontážní práce					
1.	Tělocvična - demontáž stávajícího stropního osvětlení - zapuštěná svítidla do podhledu výbojková 400W, IP 65, včetně zajištění likvidace a odvozu na skládku (stávající svítidla jsou umístěna ve výšce 7m nad podlahou, jsou napojena přes zásuvku)	10	ks	200	2000
2.	Tělocvična - demontáž stávajícího stropního osvětlení - zapuštěná svítidla do podhledu výbojková 400W+ žárovka 100W, IP 65, včetně zajištění likvidace a odvozu na skládku (stávající svítidla jsou umístěna ve výšce 7m nad podlahou, jsou napojena přes zásuvku)	6	ks	200	1200
3.	Tělocvična - montáž nového osvětlení včetně závěsné konstrukce pro upevnění svítidel ke stropní konstrukci haly - nové svítidla - LED SPORT 230W/840, 4 rows, opal, ZK, Louvre- přisazená k podhledu , s vyztuženou mřížkou, IP 20	16	ks	400	6400
4.	Tělocvična -montáž vidlice	16	ks	30	480
5.	Tělocvična -kabel CGSC 3x1,5 ul.volně	32	m	25	800
6.	Tělocvična-úprava podhledu v místech nově osazeného osvětlení tělocvičny	24	m ²	100	2400
7.	1.a 2. NP -demontáž - "D" zářivkové svítidlo přisazené/ nástěnné , kulaté 1x24W, el. předřadník , IP 65 včetně zajištění likvidace a odvozu na skládku (pavilon tělocvičny- schodiště)	8	ks	80	640
8.	1. a2. NP -demontáž - "M"-nouzové zářivkové svítidlo přisazené/ nástěnné , kulaté 1x13W, el. předřadník , IP 65 včetně zajištění likvidace a odvozu na skládku (pavilon tělocvičny- schodiště)	3	ks	80	240
9.	montáž - LED svítidlo s nouzovým modulem - typ ZCLED2G35L840/FLAT250-OPAL+NZ (podesty schodiště)	2	ks	300	600
10.	schodiště -montáž - kulaté svítidlo přisazené s LED zdrojem (LED zdroj odpovídající 100W žárovce - LED 12W,1080lm, denní), IP 20- náhrada svítidel D	4	ks	150	600
11.	schodiště -montáž - nouzové svítidlo přisazené s LED zdrojem 2W svítící při výpadku min. 1 hod. s autotesem min. IP 20- náhrada svítidla "M"	1	ks	100	100
Dodávky					
12.	Tělocvična - dodávka nového osvětlení včetně závěsné konstrukce pro upevnění svítidel ke stropní konstrukci haly - nové svítidla - LED SPORT 230W/840, 4 rows, opal, ZK, Louvre ZCLED2GSPORT4-230L840/3-OPALZK- přisazené k podhledu , s vyztuženou mřížkou, IP 20 - kompl. dodávka včetně sv. zdroje a recyklačních poplatků	16	ks	7700	123200

13.	Dodávka - vidlice 230V/16A	16 ks		50	800
14.	Dodávka -kabel CGSC 3x1,5 +5% pr.	34 m		30	1020
15.	Dodávka - LED svítidlo s nouzovým modulem - typ ZCLED2G35L840/FLAT250-OPAL+NZ - kompl. dodávka vč. sv. zdroje a recyklačních poplatků	2 ks		4800	9600
16.	schodiště -dodávka- kulaté svítidlo přisazené s LED zdrojem (LED zdroj odpovídající 75W žárovce), IP 20- náhrada svítidel D	4 ks		650	2600
17.	schodiště -dodávka - nouzové svítidlo přisazené s LED zdrojem 3W svítící při výpadku min. 1 hod. s autotesem min. IP 20, s piktogramem - náhrada svítidla "M" - kompletní dodávka včetně sv. zdroje a recyklačních poplatků	1 ks		650	650
	Ostatní				
18.	plošina	1 soub.		2000	2000
19.	Podíl přidružených výkonů - zednické práce, malování	1 soub.		500	500
	Náklady celkem bez DPH				155830
	21% DPH				32724,3
	Náklady celkem s DPH				188554,3
	Podklady:				
	výkres č. 1 - tělocvična				
	výkres č. 2 - schodiště 1.NP				
	výkres č. 3 - schodiště 2.NP				

15.6.2012



NH stavby s.r.o. -1-
Palkovice 158. 739 41
IČ: 28980697 DIČ: CZ23930697

1. ČÁST

TĚLOCVIČNA


STÁVAJÍCÍ VÝBŮJKOVÉ

OSVĚTLENÍ SE NAHRADÍ

SVÍTIDLEM TYP

XCLED L.G.SPORT 4 - 230L 840/3 -

OPALXX

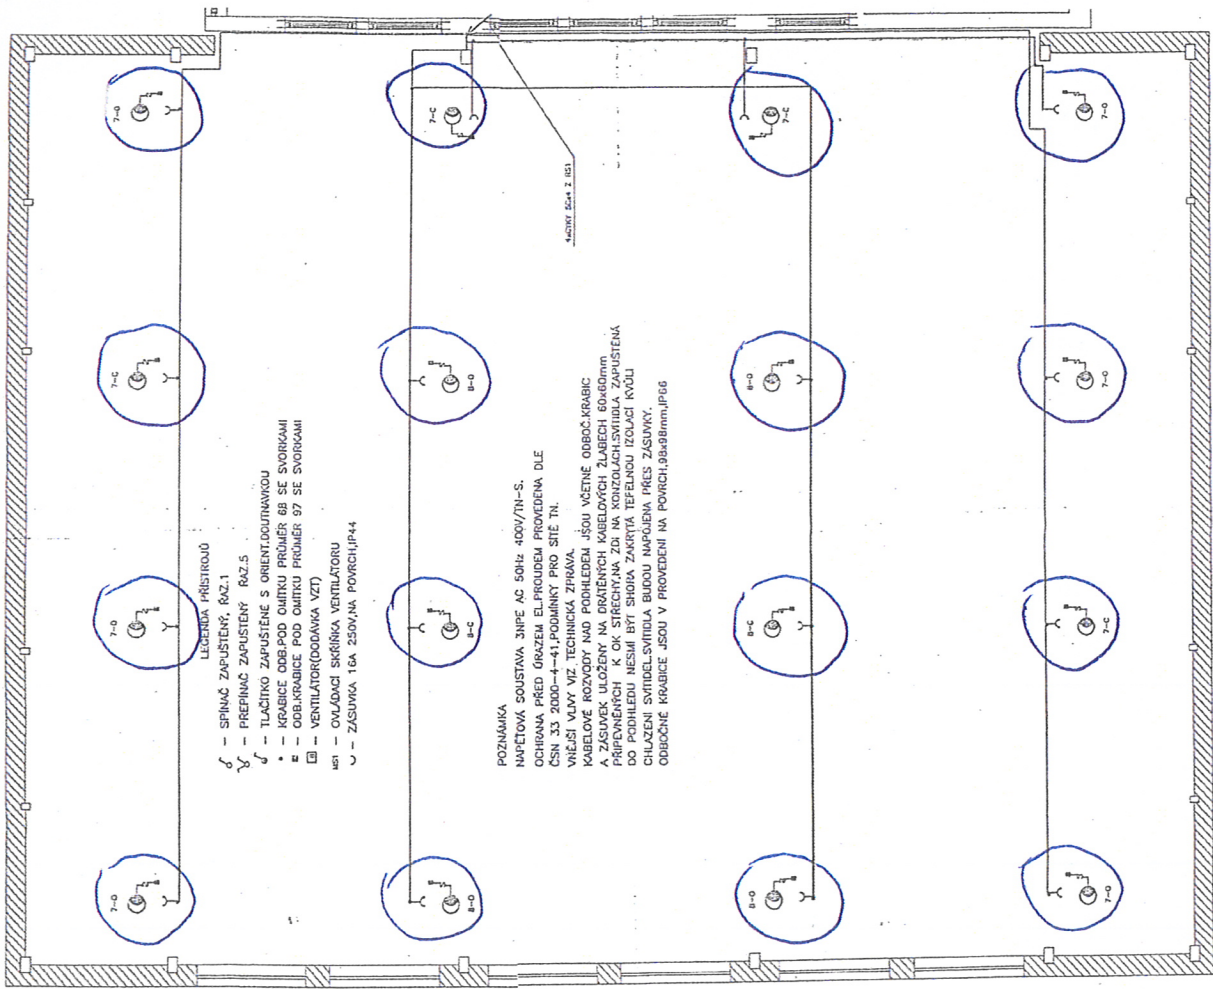


14. KRES 21

1. ČÁST
SCHODIŠTĚ 1. NP


X D - SVÍTIDLO SE
NAHRADÍ LED
SVÍTIDLEM - KRUHOVÉ
PŘISAZENÉ, KRYT - OPAL,
IP10, ZDROJ - LED
ŽÁROVKA ODPOVÍDAJÍCÍ
100W ŽÁROVCE, PENNÍ
(LED 14W, 1260lm, decou)

M - NOUZOVÉ LED
SVÍTIDLO 3W
SVÍTÍCÍ PŘI VÝPADKU
MIN. 1HOD

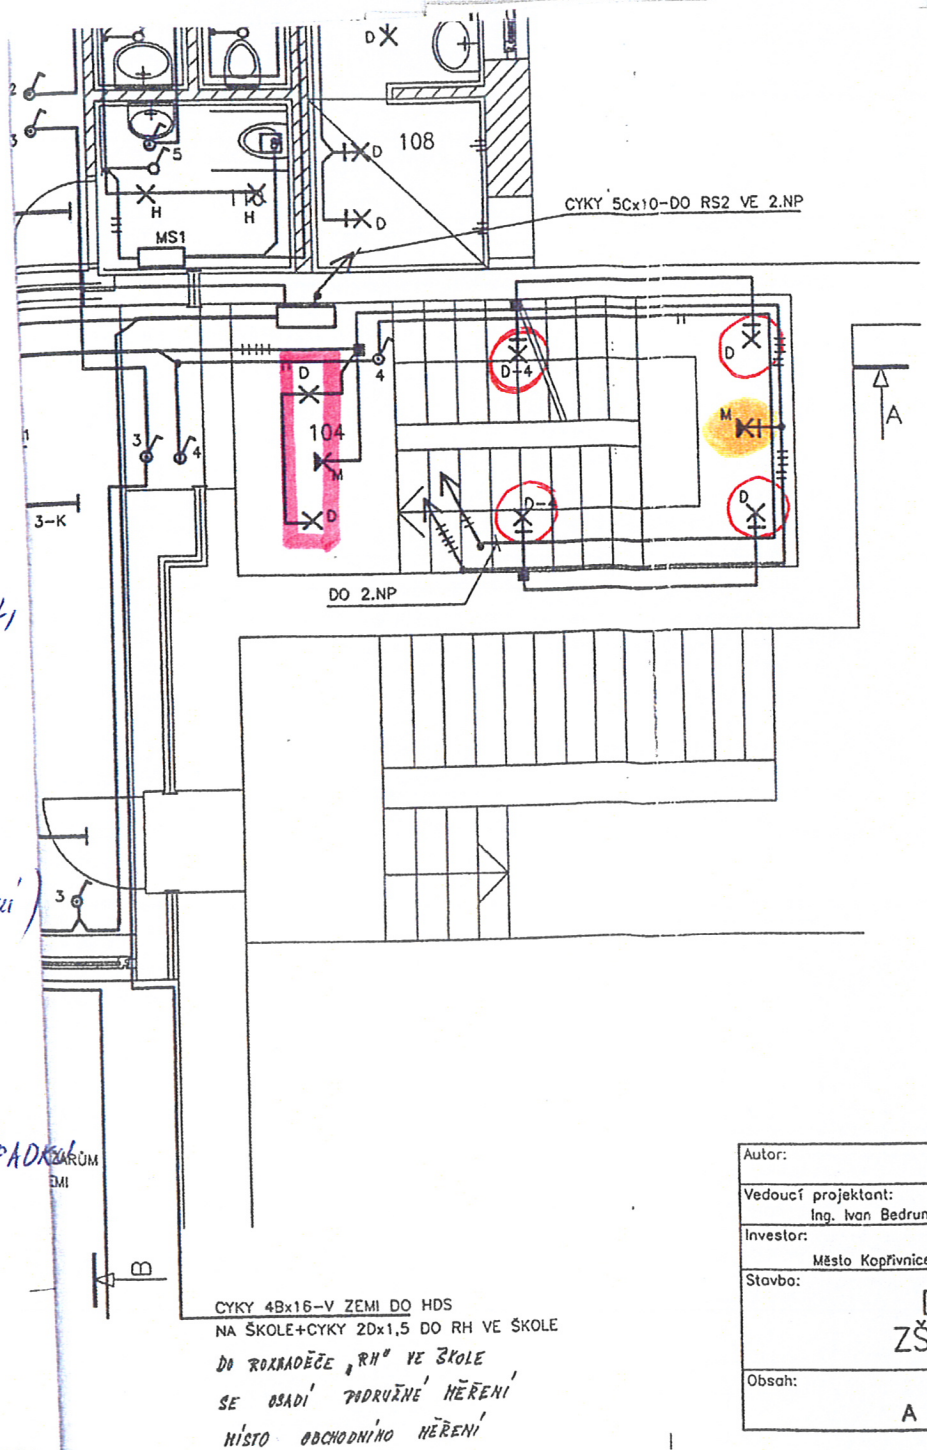

[Pink Box] SĚSTAVA SVÍTIDEL
D a M SE NAHRADÍ
LED SVÍTIDLEM S NOUZ. MODULEM
TYP - XLED 2C 35L 840 / FLAT 250 - OPAL+NL

Autor:	
Vedoucí projektant:	Ing. Ivan Bedrunka
Investor:	Město Kopřivnice
Stavbo:	DOSTA ZŠ KOP
Obsah:	1.NP - A HLAVNÍ

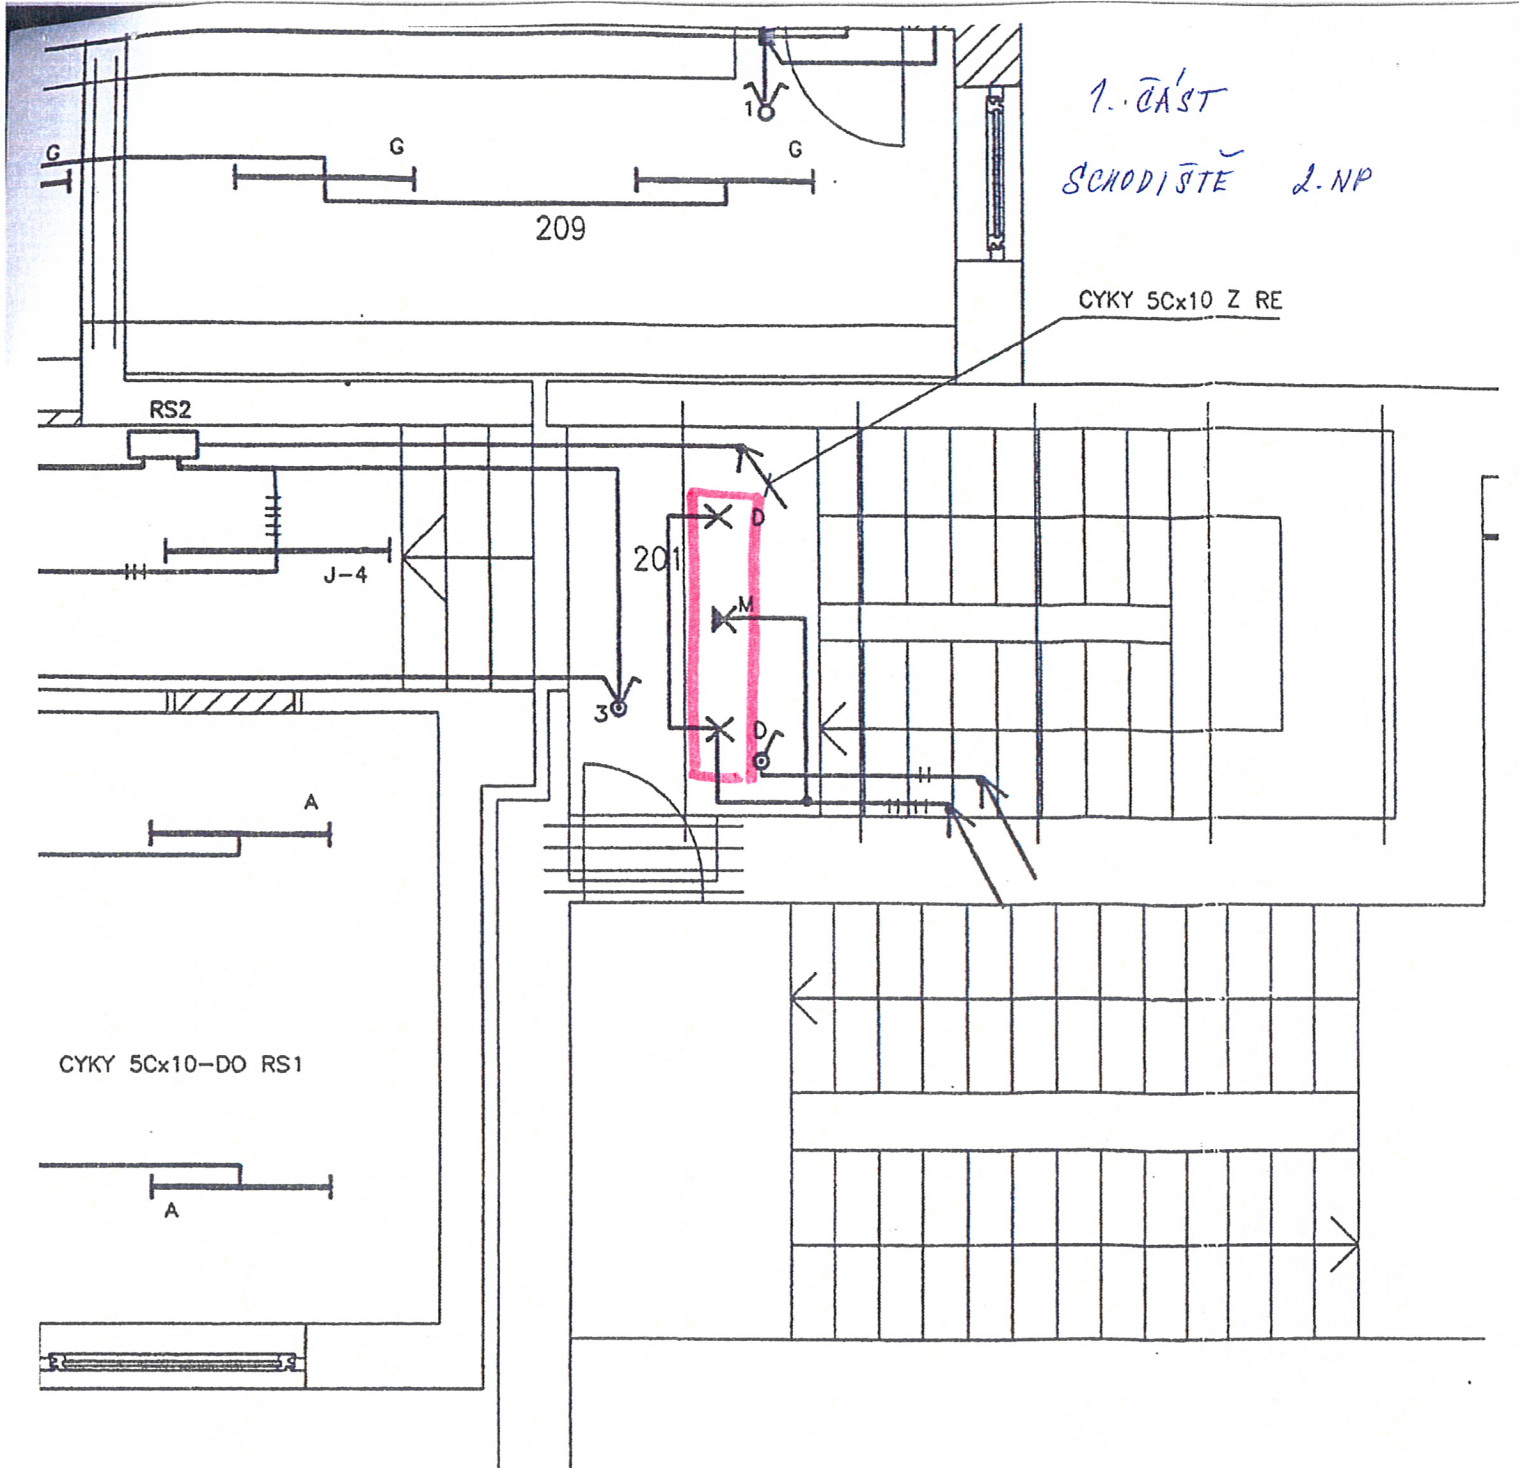

1. ČÁST
SCHODIŠTĚ 2. NP

CYKY 50x10 Z RE

RS2

J-4

201

30


A

CYKY 50x10-DO RS1

A



SESTAVA SVÍTIDEL DA M SE
NAHRADÍ LED SVÍTIDLEM S NOUX. MODULEM
TYP - XLED 2635L840 / FLAT 250- OPALNÝ



Autor:
Vedoucí projektar Ing. Ivan
Investor: Město Kop
Stavba:
Obsah: