


výkopů budou prováděny ručně s maximální opatností  
případná poranění kořenů je nutno ošetřit k tomu určenými prostředky

Soustava: NN - 3PEN 50 Hz 400 V / TN - C  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :  
DLE PNE 33 0000-1 : NN - ČL. 3.3.2.5 -  
automatickým odpojením od zdroje v sítích TN  
Vnější vlivy dle PNE 33 0000-2:AA8,AB8,AD4,  
AF2, AN3, AQ3 PROSTOR VI. - NEBEZPEČNÝ

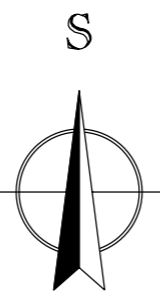

- nové kNN AYKY 3x120+70
- nová kabelová chránička
- kabelový protlak
- nové HDV
- nová kabelová spojka
- nová přípojková skříň
- stáv. přípojková skříň
- stáv. rozpojovací skříň
- stáv. kNN AYKY 3x240+120
- stáv. kNN AYKY 3x120+70
- stáv. kNN AYKY 4x35
- stáv. kNN CYKY 4x6
- stáv. trafostanice
- stáv. kabelové vedení VN 240
- stáv. veřejné osvětlení
- stáv. zaměřené komunikace
- pozemky dotčené stavbou
- hranice pozemků
- vnitřní kresba KM
- zeleň

- 1** vyvedení nového AYKY 120+70 ze stáv. SR522/R1909
- 2** nová SR522/NKW2 nahradí stáv. SV201/R27  
nová kabelová spojka
- 3** nová SS200/NKE1P-C nahradí stáv. SV102/P65
- 4** nová SR322/NKW2 nahradí stáv. SP100/R9807  
nová kabelová spojka
- 5** nová SS100/NKE1P-C připojení HDV
- 6** nová SS100/NKE1P-C nahradí stáv. SP-0/P2

Poznámky:

**Před zahájením stavby budou vytyčeny stáv. inženýrské sítě!!!  
ZÁKRESY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!!!!**

V místech křížení s inženýrskými sítěmi budou kabely NN mechanicky ochráněny v délce křížení+ 1m na každou stranu od místa křížení. Budou dodrženy vzájemné odstupové vzdálenosti mezi inž. sítěmi dle ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení". Definitivní úpravy povrchů jsou řešeny dle TP 146 "Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inž. sítě ve vozovkách pozemních komunikací" nebo dle konkrétního požadavku majitele komunikace.

Režim stavby ČEZ: HZS I.	Dodavatel stavby ČEZ: ---	Navazující projekt ČEZ: ---
--------------------------	---------------------------	-----------------------------

Meritum Kladno - Inženýring, s.r.o. Manž. Topinkových 796, 272 01, Kladno IČO 06214339, DIČ CZ06214339 email : inzenyring@meritumkladno.cz		Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV-Podmokly IČO: 247 290 35, DIČ: CZ 247 290 35				
Odpovědný projektant:	Hlavní projektant:	Stavební objekt:	Zakázka:	Stupeň:	Datum:	Měřítko:
		SO.01-02	23016TB	DSP	08/23	1:500
Mapový podklad:	Katastrální území:	Geodeticky předměřeno:				
DKM	Střekov	GEO - JILM				
Název stavby:		Č.stavby:				
<b>UL-Střekov, U Krematoria, 26</b> úprava DS, MZS  <b>Situační výkres vedení NN</b>		IV-12-4024545				
		Č.výkresu:	Č.paré:			
		C.1				
VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.						