


Historické jízdní řády

Základní větrání s podlahou namoženou konstrukcí
vypně izolací nebo izolací PUR porizkem.
Materiál odolnost R0 30 D01 stěna i strop.

Strop při v. stěně. Podklad S12 a podklad akustický R0 30 D01,
základní náda s podklad akustický R0 30 D01.
Podlahové odštlbné postavení na stěnových, přečkách a vstupu bude řešený kempou.

Teplotně zadržba při postelí zastavení dojížděním $u=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ vyžadují 3532R.

Výhledový změny: řeší stěnové střešní panely.

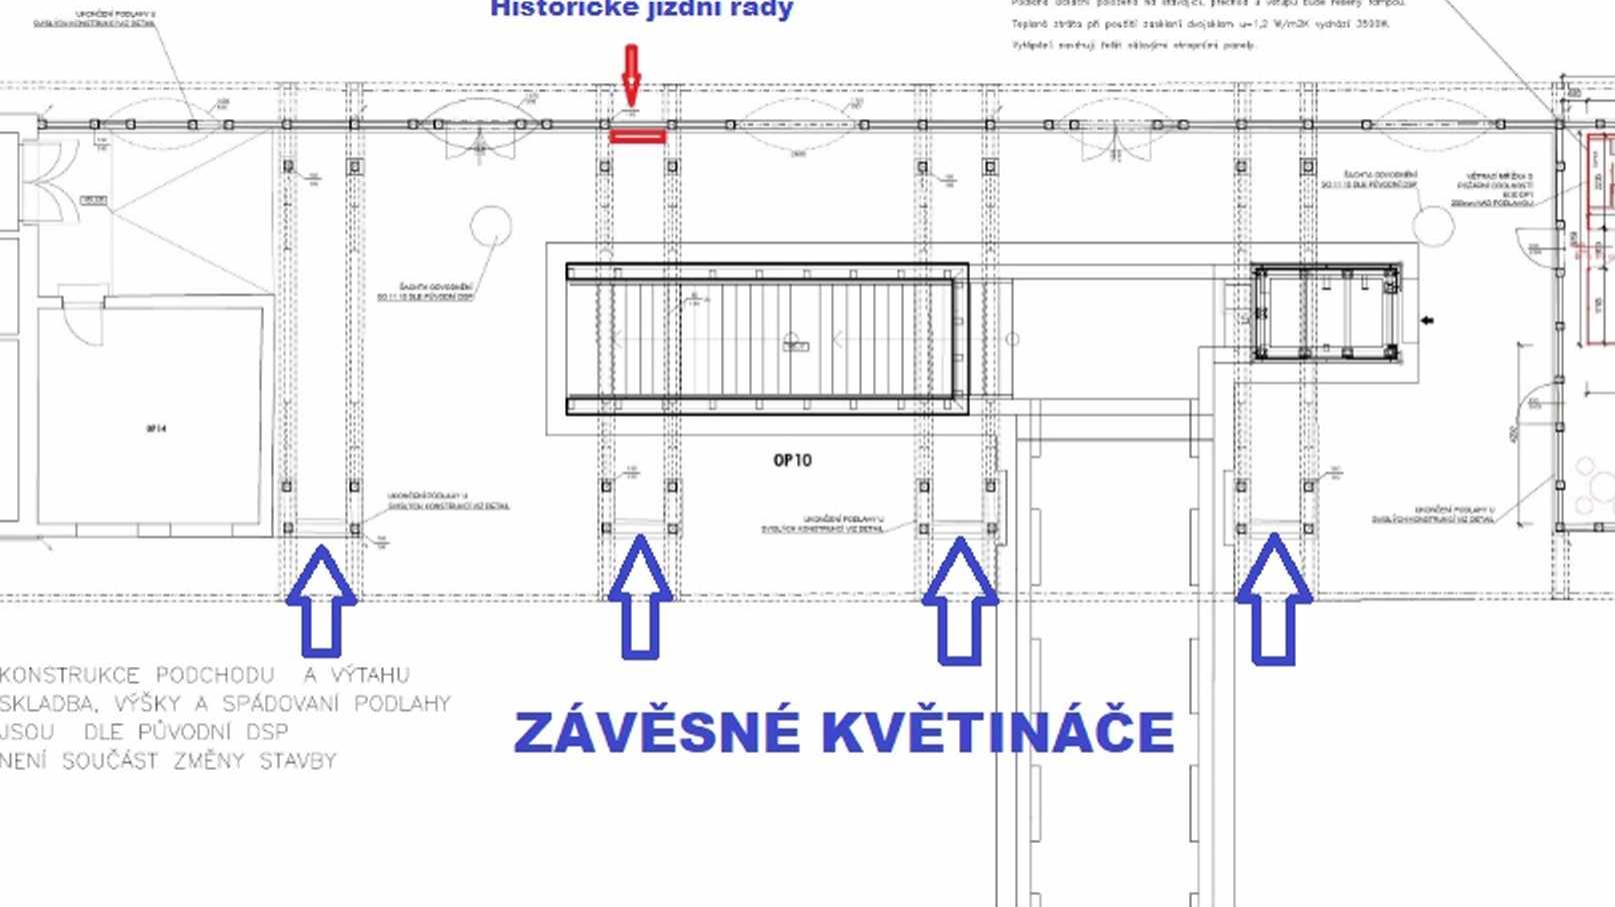

KONSTRUKCE PODCHODU A VÝTAHU
SKLADBA, VÝŠKY A SPÁDOVANÍ PODLAHY
JSOU DLE PŮVODNÍ DSP
NEJEN SOUČÁST ZMĚNY STAVBY

ZÁVĚSNÉ KVĚTINÁČE