

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. PN 2020\_0049\_1**

---

mezi

**CETIN a.s.**

a

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace**

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
IČO: 04084063  
DIČ: CZ04084063  
ID DS: qa7425t  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená Gabrielem Peškem, manažerem, VFS  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 2019160003/6000  
(dále jen „**CETIN**“)

a

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  
IČO: 70947023  
DIČ: CZ70947023  
ID DS: 2kdkk64  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. Pr 114  
zastoupená Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem organizace  
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(dále jen „**Smlouva**“)

**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**CTN** je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

**Překládka** je stavba v k.ú. Dolní Rychnov spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

**Projekt** je realizační projektová dokumentace Překládky;

**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě

spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Vyjádření o existenci SEK** je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 04.01.2024 vydané pod čj. 1837/24, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

**Zákon o vyvlastnění** je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC D.Rychnov, moder. křiž., SO461**“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
  - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
  - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací

Překládka a/nebo jednotlivými úkony Překládka pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

#### 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

##### 4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

##### 4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z rozhodnutí Městského úřadu Sokolov - o schválení stavebního záměru na stavbu III/210 26 a III/210 22 Modernizace křižovatky Dolní Rychnov č.j. MUSO/43318/2021/OSÚP/KAZI ze dne 6.5.2021, které nabylo právní moci dne 7.9.2021 (dále jen „**Společné povolení**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Společném povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Společném povolení výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Společné povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy.

##### 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

##### 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou

dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **697.505,00 Kč** (slovy: šest set devadesát sedm tisíc pět set pět korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do tří (3) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí

- na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
  - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
  - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
  - (f) náklady na identifikaci parcel,
  - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
  - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
  - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
  - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
  - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
  - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
  - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **46.771,00 Kč** (slovy: čtyřicet šest tisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
  - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.

- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## 7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

funkce: specialista pro výstavbu sítě

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

funkce: specialista pro výstavbu sítě

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

- 8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šlachta

funkce: ředitel organizace

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických : [REDACTED]

funkce: Vedoucí oddělení inženýrských činností

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

## 9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN od smlouvy dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že



předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v [Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju](https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju). Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
  - (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
  - (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
  - (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.
- Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení)

musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
  - § 1767 odst. 2;
  - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
  - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a

odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Rozhodnutí Městského úřadu Sokolov č.j. USO/43318/2021/OSÚP/KAZI ze dne 6.5.2021

Příloha č. 3 - Rozhodnutí Městského úřadu Sokolov o prodloužení platnosti č.j. MUSO/122238/2023/OSÚP/KAZI ze dne 14.12.2023

CETIN  
V Praze dne

Stavebník  
V Sokolově dne

---

za **CETIN a.s.**

Gabriel Pešek  
manažer VFS  
(*podepsáno elektronicky*)

---

za **Krajskou správu a údržbu silnic  
Karlovarského kraje, příspěvkovou org.**

Ing. Jiří Šlachta  
ředitel organizace (*podepsáno elektronicky*)

**Název stavby: VPIC D.Rychnov, moder. křiž., SO461**

Číslo SPP prvku: 16010-060218  
Zhotovitel PD: Schlike  
KPO:  
HOST:  
VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.252	KMP:	56.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.140	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.270	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

**Rekapitulace nákladů:**

PŘÍPRAVA	54 270,71 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	285 498,36 Kč
MONTÁŽ	88 488,49 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	6 691,91 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	19 602,66 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	10 950,39 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	29 741,77 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	19 644,33 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	182 616,59 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

**Celkové náklady: 697 505 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	604 502,59 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	93 002,62 Kč

**Seznam položek**

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953646		Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě		Kč
958210		Návrh cenový a technický bez projednání		
954640		Projekt dopravně inženýrského opatření		č
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě		
	Trasa do 400 m zóna I.			
ZEMNÍ PRÁCE				
954969 S		Podvrt řízený do 150 mm		č
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky		č
958327 S		Rýha bez povrchu 35/70 -100		
958755 S		Rýha v chodníku 50/130		
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100		
952378 S		Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM		
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice		Kč
MONTÁŽ				
955076 S		Demontáž spojky mechanické		Kč
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek		č
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		č

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

## Odbor stavební a územního plánování

ČÍSLO SPISU: SUP/122161/2020/KAZIV  
ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/43318/2021/OSÚP/KAZI  
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 54535  
VYŘIZUJE: [REDAKCE]  
TEL.: [REDAKCE]  
E-MAIL: [REDAKCE]  
DATUM: 6. května 2021



Městský úřad Sokolov

Tot  
dne

Uo

### ROZHODNU

#### Výroková část:

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 18. 12. 2020 podala

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jednající [REDAKCE] ředitelem organizace, IČO 70947023, Chebská 282, 356 01 Sokolov 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

#### **"III/210 26 a III/210 22 Modernizace křižovatky Dolní Rychnov"**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 685/1 (ostatní plocha), st. p. 778/29 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 806/1 (ostatní plocha), parc. č. 806/2 (ostatní plocha), parc. č. 806/3 (ostatní plocha), parc. č. 807 (ostatní plocha), parc. č. 808/1, parc. č. 824/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Rychnov.

#### Popis stavby:

Jedná se o modernizaci křižovatky dvou silnic III. Tříd III/21026 a III/21022 v Dolním Rychnově. Předmětem modernizace je přestavba stávající stykové křižovatky na jednopruhovou tříramennou okružní křižovatku o vnějším průměru 36,00 m a šířková a směrová úprava dotčených úseků silnic v celkové délce cca 297 m. Okružní jízdní pás je šířky 5,40 m, který je opatřen pojížděným prstencem šíře 1,30 m pro průjezd nadměrných vozidel. Úprava na silnici III/21026 je v délce cca 213 m v provozním staničení km 1,011 - 1,142, včetně dvou křižovatkových větví o délkách 31 a 51 m. Úprava na silnici III/21022 je v délce cca 84 m v provozním staničení km 8,685 - 8,769.

Součástí stavby je doplnění veřejného osvětlení, přeložka sdělovacího vedení a zřízení nového chodníku podél areálu Dachdecker s.r.o., jako propojení pěších vazeb od Citic s chodníkem v ulici Bergmannova.

Vzhledem ke změně typu křižovatky ze stykové na okružní je v prostoru křižovatky vedena komunikace v nové stopě. Z důvodu odvodnění a možnosti napojení uličních vpustí do stávajících kanalizačních řadů je okružní křižovatka usazena nad stávající terén přibližně 0,20 m.

V rámci modernizace bude optimalizována koruna silniční komunikace v kategorii MO2 -/8,5/50. Šířka zpevnění je 7,50 m o základním příčném uspořádání jízdní pruh 2 x 3,25 m a odvodňovací proužek 2 x 0,50 m.

V místě napojení na stávající stav bude vozovka plynule zúžena a napojena na stávající hrany.

Návrhová rychlost na přilehlých větvích křižovatek je 50 km/h. Návrhová rychlost okružní křižovatky je 30 km/h.

Základní příčný sklon komunikace je 2,5%.

Na silnici III/21026 je dle výsledků celostátního sčítání dopravy 2016 celková intenzita všech vozidel 2564 voz/24h, z toho 467 TNV/24h (sčítací úsek 3-5200).

Na silnici III/21022 je dle výsledků celostátního sčítání dopravy 2016 celková intenzita všech vozidel 3597 voz/24h, z toho 296 TNV/24h (sčítací úsek 3-4890).

Vzhledem k tomu, že nedojde k výstavbě nové komunikace, nebude vznikat nové ochranné pásmo.

#### SO 020 - Příprava území

- Náplní objektu přípravy staveniště je uvolnění území pro stavbu zbylých SO. V rámci objektu se provede odstranění dopravních značek, označnicků a reklam, kácení daných dřevin a odstranění pařezů, případně ověření hloubek inženýrských sítí.

#### SO101 - Okružní křižovatka

- Jedná se o modernizaci křižovatky dvou silnic III. tříd III/21026 a III/21022 v Dolním Rychnově.
- Předmětem modernizace je přestavba stávající stykové křižovatky na jednopruhovou tříramennou okružní křižovatku o vnějším průměru 36,00 m a šířková a směrová úprava dotčených úseků silnic v celkové délce cca 297 m. Okružní jízdní pás je šířky 5,40 m, který je opatřen pojížděným prstencem šíře 1,30 m pro průjezd nadměrných vozidel.
- Úprava na silnici III/21026 je v délce cca 213 m v provozním staničení km 1,011 - 1,142, včetně dvou křižovatkových větví o délkách 31 a 51 m. Úprava na silnici III/21022 je v délce cca 84 m v provozním staničení km 8,685 - 8,769.
- Hlavním předmětem stavebního objektu je okružní křižovatka a optimalizace koruny silniční komunikace přilehlých větví křižovatky v kategorii MO2 -/8,5/50. Konstrukce vozovky je navržena na základě diagnostického průzkumu nová netuhá tl. 0,54 m s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu.
- Součástí stavebního objektu je uvedení dotčených stávajících zpevněných ploch do původního stavu.
- Dále dojde k úpravě povrchového odvodnění doplněním 13 uličních vpustí.
- Směrové vedení:
- Okružní jízdní pás
- Jízdní pás okružní křižovatky má vnější průměr 36,00 m. Větve křižovatky jsou zaústěny do okružního jízdního pásu na vjezdu nárožím z prostého oblouku o poloměru 12,00 m a na výjezdu nárožím ze složeného oblouku se základním poloměrem 15,00 m v poměru 2:1:3.
- Součástí stavebního objektu je úprava větví křižovatky v následujícím rozsahu.
- Větev A - silnice III/21022 ve směru na obec Březová
- Směrové vedení je z důvodu napojení větve do středu okružní křižovatky upraveno jedním směrovým obloukem o poloměru 100 m. Úprava této větve končí na stávající pracovní spáře v místě sjezdu na pozemek parc. č. 693. Délka úpravy je cca 101 m.
- Větev B silnice III/21026 ve směru na Sokolov
- Směrové vedení větve tvoří dva přímé úseky a jeden prostý oblouk o poloměru 50,00 m a kopíruje stávající stav. Délka úpravy je cca 50 m.
- Větev C silnice III/21026 ve směru na obec Citice

- Směrové vedení tvoří přímý úsek o délce úpravy větve cca 53 m.
- Výškové vedení:
- Okružní jízdní pás
- Vzhledem ke stávajícímu terénu je okružní pás zvýšen přibližně o 0,20 m, z důvodu možnosti napojení uličních vpustí do stávajících kanalizačních řadů. Niveletu tvoří dva výškové oblouky a dva úseky konstantního sklonu -1,30 % a 2,18 %. Údolnicový oblouk je o poloměru 200 m a vrcholový 180 m.
- Příčný sklon vozovky je jednostranný odstředný 2,50 %. Příčný sklon v nárožích větví křižovatky je proměnný z důvodu plynulého napojení na příčný a podélný sklon okružního pásu a větve křižovatky.
- Větev A - silnice III/21022 ve směru na obec Březová
- Podélný sklon nabývá hodnot 0,90 - 2,25 %. První údolnicový oblouk je v prostoru nároží křižovatky o poloměru 200 m a druhý ve stoupání o poloměru 2000 m. Příčný sklon vozovky je střechovitý 2,50 %.
- Větev B silnice III/21026 ve směru na Sokolov
- Niveletu tvoří jeden úsek konstantního spádu 0,71 %. Příčný sklon vozovky je střechovitý 2,50 %.
- Větev C silnice III/21026 ve směru na obec Citice
- Podélný sklon nabývá hodnot 0,57 - 2,00 %. Vrcholový oblouk je v prostoru nároží křižovatky o poloměru 1000 m a údolnicový u železničního přejezdu 700 m. Příčný sklon vozovky je střechovitý 2,50 %. Napojení na stávající stav v místě železničního přejezdu je příčný sklon jednostranný. Z tohoto důvodu je vozovka v přímém úseku klopena.
- Okružní křižovatka je navržena o vnějším průměru 36,00 m. od této hodnoty se odvíjí ostatní šířkové parametry.
- Příčné uspořádání okružní křižovatky
- okružní jízdní pás: 5,40 m
- prstenec: 1,30 m
- nároží na vjezdu 12 m
- nároží na výjezdu 15 m (složený oblouk - 2:1:3)
- šířka vjezdu cca 4,7 m (dle vlečných křivek návrhového vozidla)
- šířka výjezdu cca 5,3 m (dle vlečných křivek návrhového vozidla)
- V rámci modernizace bude optimalizována koruna silniční komunikace v kategorii MO2 -/8,5/50.
- V místě napojení na stávající stav bude vozovka plynule zúžena a napojena na stávající hrany.
- Základní příčné uspořádání větve křižovatky
- jízdní pruh: 2 x 3,25 m
- odvodňovací proužek: 2 x 0,50 m
- bezpečnostní odstup: 2 x 0,50 m
- šířka hl. dopr. prostoru 8,50 m
- Základní příčný sklon komunikace je 2,5%.

#### SO 134 Chodník

- Stavební objekt řeší zřízení nového chodníku podél areálu Dachdecker s.r.o., který bude zajišťovat bezpečné propojení pěších vazeb od Citic s chodníkem v ulici Bergmannova.
- Směrové vedení:
- V rámci úpravy křižovatky bude zřízeno nové místo pro přecházení na křižovatkové větvi A. Místo pro přecházení je rozděleno dělicím ostrůvkem s vyčkávací plochou šířky 4,00 m a délky 2,50 m, měřeno v jeho ose. Nově navržený chodník je veden přes toto místo pro přecházení na silnici III/21022 směrem k silnici III/21026 s odstupem 1,50 m, na jehož konci se přimyká k silnici a betonové ploše na odvrácené straně, kde mohou pěši dále pokračovat směrem na Citice.
- Výškové vedení:
- Výškově chodník kopíruje průběh nově navržené úpravy silnic a okružního jízdního pásu křižovatky.



- Příčné uspořádání:
- Chodník je navržen v šířce 2,00 m. V místě napojení na stávající chodník v ulici Bergmannova je šířka chodníku 4,00 m. V místě zakončení chodníku u silnice III/21026 směrem na Citice je chodník šířky 1,50 m.
- Základní příčný sklon chodníku je 2,00 %.

#### SO 301 Odvodnění komunikace

- Odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch okružní křižovatky je řešeno pomocí uličních vpustí. Tyto jsou napojeny do systému stok dešťové kanalizace přípojkami. Celková délka přípojek činí 152 m a jsou navrženy z plastového potrubí DN 200 a DN 150. Celkem se jedná o 13 ks uličních vpustí.

#### SO 431 Veřejné osvětlení

- Předmětem stavebního objektu je návrh veřejného osvětlení v rámci rekonstrukce křižovatky komunikací III/210 26 a III/210 22 v ul. Chebská v Dolním Rychnově.
- V rámci objektu bude provedeno osvětlení nové okružní křižovatky včetně všech větví křižovatky s napojením na stávající rozvod.
- Nové veřejné osvětlení je nutno vybudovat v souladu s ČSN EN 13201-1 - 4.

#### SO 461 Přeložka sdělovacího vedení

- Bude přeloženo kabelové zemní vedení metalické sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., v nezbytně nutném rozsahu pro umožnění realizace řešené stavby.

#### SO 806 - Vegetační úpravy

- Stavební objekt řeší ozelenění ploch opuštěných komunikací a ostatních ploch dotčených stavbou.

Podél ulic Bergmannova a Chebská se nachází stávající chodník, který není součástí stavby. Na tento navazuje nově navržený chodník, který je ukončen na zpevněné ploše před železničním přejezdem vlečky, kde jsou chodci vedeni v hlavním dopravním prostoru po krajnici vozovky. Z tohoto důvodu není nově navržený chodník signalizován osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Chodník je opatřen varovnými pásy před vstupem do vozovky. Pokud bude v budoucnu chodník prodloužen, bude dodatečně předlážděno místo pro přecházení a doplněno signálním pásem.

#### Vymezení pozemků pro realizaci dle ustanovení § 94p stavebního zákona:

pozemek parc. č. 685/1 (ostatní plocha), st. p. 778/29 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 806/1 (ostatní plocha), parc. č. 806/2 (ostatní plocha), parc. č. 806/3 (ostatní plocha), parc. č. 807 (ostatní plocha), parc. č. 808/1, parc. č. 824/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Rychnov.

## **II. Podmínky pro umístění a provedení stavby dle ustanovení § 94p stavebního zákona:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb (*grafická část je ověřena stavebním úřadem v tomto řízení a bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*) a provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval [REDAKCE] autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0013887 s datem 01/2020. Projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Pro uskutečnění umístěvané stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc. č. 685/1 (ostatní plocha), st. p. 778/29 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 806/1 (ostatní plocha),



parc. č. 806/2 (ostatní plocha), parc. č. 806/3 (ostatní plocha), parc. č. 807 (ostatní plocha), parc. č. 808/1, parc. č. 824/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Rychnov v šíři 1 m na každou stranu od projektované trasy, dle C. 3 Katastrálního situačního výkresu v měřítku 1:500 projektové dokumentace vypracované [redacted] – autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 0013887 s datem 01/2020. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu a nového závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru KK.

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) dle plánu kontrolních prohlídek.
  - b) závěrečná kontrolní prohlídka
5. Stavba bude dokončena 31. 12. 2023.
6. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, na základě výsledku výběrového řízení, který bude oprávněný výše uvedené stavební práce provádět a zodpovídá za odborné provedení. Stavebnímu úřadu bude před zahájením prací stavební podnikatel oznámen.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb. a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. upravující požadavky na provádění staveb.
9. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 odst. 2 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
10. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům nemovitostí.
11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveništi umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
12. Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmí být prováděny v době od 21.00 hodin do 7.00 hodin a v době pracovního klidu.
13. Investor ve spolupráci se stavebním podnikatelem oznámí min. 14 dní před zahájením prací vlastníkům a nájemcům přilehlých nemovitostí zahájení zemních prací a postup, při kterých dojde k omezení příjezdů vozů pro zásobování a garážování. Během provádění stavebních prací musí být zajištěn bezpečný přístup do sousedních nemovitostí pro všechny vozy záchranných služeb.
14. Všechny výkopy a překopy musí mít řádné označení a osvětlení. Tam, kde se předpokládá pohyb osob, budou zřízeny můstky v šířce min. 1,3m.
15. Při zjištění nevidaného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin je stavebník povinen nález neprodleně oznámit příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
16. Součástí stavby je informační tabule s uvedením údajů o zhotoviteli, objednateli, projektantovi a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
17. Zařízení staveniště se povoluje jako stavba dočasná a bude tvořeno vlastní plochou výstavby a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
18. Případné změny stavebního zámětu budou projednány s dotčeným orgánem.
19. Stavba bude respektovat stávající ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury. Souběhy a křížení budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
20. Stavba bude realizována dodavatelsky, odbornou firmou.
21. Před zahájením užívání bude vodoprávní úřad přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, při které mu budou předloženy certifikáty na použité výrobky a materiály a protokol o provedení zkoušky vodotěsnosti použitého potrubí.
22. V případě změny oproti předložené projektové dokumentaci bude u vodoprávního úřadu požádáno o nové závazné stanovisko.
23. Bude omezována prašnost řádnou očištěnou vozidel opouštějících staveniště.

24. Bude prováděna pravidelná kontrola příjezdových komunikací na staveništi a v blízkosti stavby, v případě nutnosti (při jejich znečištění) bude zajištěna jejich očista vodou.
25. Při převážení sypkého materiálu bude zamezeno úniku materiálu za jízdy.
26. Při manipulaci se sypkými materiály na staveništi budou provedena účinná opatření ke snížení prašnosti (skrývání, zakrývání apod.), příp. budou tyto materiály skladovány v krytých skládkách.
27. Bude minimalizována možnost větrné eroze deponie zemin (zabezpečení proti prašnosti).
28. Před zahájením stavebních prací zhotovitel požádá o stanovení přechodné úpravy provozu po dobu výstavby, před dokončením stavby pak o úpravu místní.
29. Stavebník musí do 60 dnů – SO 461 přeložka podzemního metalického vedení – ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu předložit údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci a geometrický plán umístění stavby. Případná změna stavby nesmí být provedena bez nového závazného stanoviska stavebního úřadu.
30. Dopravní značky a dopravní zařízení budou umístěny v souladu s příslušnými ČSN a TP.
31. Dopravní značky budou svým provedením a umístěním odpovídat příslušným ČSN a TP, budou umístěny na dobu nezbytně nutnou a po skončení prací budou neprodleně odstraněny, v případě potřeby zneplatněny pootočením a umístěním mimo těleso vozovky. Pracovní místo bude označeno v souladu s TP 66, výkopy budou zajištěny proti pádu osob v souladu s čl. 4.5 TP 66.
32. Za snížené viditelnosti budou k dopravnímu značení a dopravnímu zařízení doplněna výstražná světla S7. Vozidla budou stát v záboru za dopravním zařízením Z 2, Z 4a, Z 4b.
33. Budou-li probíhat práce v blízkosti křižovatky je nutno na ně upozornit i na ostatních přilehlých komunikacích (dle konkrétní situace, minimálně DZ A 15 + E 7b), pokud v průjezdném profilu vznikne nerovnost, dojde k jejímu označení svislými dopravními značkami A7a z obou stran vozovky.
34. Příslušným silničním správním úřadem je Městský úřad Sokolov, který bude rozhodovat o částečné uzavírcce.
35. V úseku uvedené stavby je vedena pravidelná veřejná linková doprava. Před zahájením uvedené stavby bude nutné nalézt optimální řešení dopravní obslužnosti a projednat s dopravci objížďkový jízdní řád. Z tohoto důvodu je nutné Krajskému úřadu, odboru dopravy a silničního hospodářství, včas oznámit přesný termín konání uzavírky, nejpozději však **60 dnů** před zahájením realizace stavby. Pokud si uzavírka provozu vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy, je nutné přemístění projednat s Policií ČR a příslušným dopravním úřadem, kterým je Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy.
36. Během provádění stavby nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod.
37. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.:
  - V zájmovém území plánované stavby: „19014 -111/21026 + III/21022 modernizace křižovatky“ v katastrálním území Dolní Rychnov, se nachází podzemní telekomunikační vedení sítě Sokolovské uhelné, právního nástupce, a.s., sekce Informatika, které je chráněno ochranným pásmem. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních telekomunikačních vedení (zařízení) je organizace provádějící zemní práce povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení stavebními pracemi zejména tím, že:
    - Uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.
    - Před zahájením zemních prací zajistí písemnou objednávkou přesné vyhledání trasy kabelu přímo na stavbě.
    - Seznámí prokazatelně, (písemně) pracovníky, kteří budou provádět zemní práce s polohou tohoto vedení na staveništi.
    - Zajistí dodržování zákazu přejíždění těžkých vozidel nad kabelovou trasou do té doby, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti mechanickému poškození.
    - Vyzve své pracovníky, aby dbali při práci v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vytyčené trasy telekomunikačního vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanické prostředky (hloubicí stroje, sbíječky apod.)

- Uloží svým pracovníkům, aby odkryté podzemní telekomunikační vedení (zařízení) řádně zajistili proti prověšení a proti poškození nepovolnou osobou .
  - Uloží svým pracovníkům, aby řádně zhutnili zeminu pod kabelem, před jeho zakrytím a vyzve zástupce SU, a.s., sekce Informatika, k provedení kontroly zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky ochrany podzemních telekomunikací.
  - Ohlásí neprodleně každé poškození vedení (zařízení) na telefonní číslo: [REDAKCE]
  - Další podmínky vyplnou ze zápisu o vytyčení
38. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítě společnosti CETIN, a. s.:
- Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; a
  - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
  - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK;
  - VŠEOBECNE PODMÍNKY OCHRANY SÍTE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  - **PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**
  - Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
  - V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.
  - Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.
  - **DEFINICE**
  - **OBEČNÁ PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**
  - Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:
  - (i)
  - „**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
  - „**Den**“ je kalendářní den;
  - „**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek; „**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
  - „**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, [REDAKCE], tel. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] „**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;
  - „**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s nim souvisí;
  - „**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
  - „**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

- „**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- „**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
- „**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;
- „**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 7. 3. 2019 pod č. j. 565096/19;
- „**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
- „**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
- „**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
- „**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
- „**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.
- **PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**
- Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnes odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka A/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doruční prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.
- **OBEČNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**
- Stavebník, žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.
- **VŠEOBECNĚ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**
- Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (ii) tohoto článku 5.
- Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření,
- Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

- Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- **POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společností CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společností CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- **ROZHODNÉ PRÁVO**
- Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem. Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
- **PÍSEMÝ STYK**
- Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;

- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.
  - **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
  - Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
  - Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.
  - Informace k vytyčení SEK
  - v případě požadavku na vytyčení SEK společnosti CETIN se, prosím, obraťte na společnost uvedené níže: CETIN a.s. - středisko Čechy západ; se sídlem: Českomoravská2510/19, Libeň. 19000 Praha 9; IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063; kontakt: [REDACTED] mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] obslužná doba po-pá 7 -15 hod.
39. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s.:
- Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba a s ní spojené činnosti zasahují do ochranného pásma distribuční soustavy nadzemního vedení VN 22 kV č. údržbového úseku DS-VN- UU556911, UU556611, **typ zařízení:** vzdušné vedení VN, **typ vedení:** 3x184-AI 1/30-ST1A, **napětíová hladina:** VN 22 kV, které jsou v majetku naší společnosti, sdělujeme Vám, že souhlasíme s činností spojenou s realizací výše uvedené stavby a jejím umístěním v ochranném pásmu výše uvedené distribuční soustavy.
  - Povoleny činnosti:
  - 2 - zemní práce
  - 3 - káecní a prořez-6 - skladování výbušnin
  - 1 - stavební práce 4 - umístění stavby
  - **Ochranné pásmo stávajícího nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti změřené kolmo na vedení, která činní od krajního vodiče vedení na obě strany u stávající distribuční soustavy VN 7 metrů (resp. 10 m metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994), pro vodiče s izolací základní 2 m. Stavba (stožáry VO) bude v souběhu vzdálena od krajního vodiče min. 7 m. Od příhradových stožárů a opěrných bodů bude stavba vzdálena min. 8,5 m ve všech směrech, V místě křížení s budoucí stavbou s distribuční soustavou VN bude výška vodičů nad stavbou min. 6 m, Zvýšená bezpečnost bude provedena, podle PNE 3333 01 ed. 3. pokud to technické podmínky vyžadují. Před zahájením stavby nechat vytyčit distribuční soustavu VN z důvodu přesného umístění. V případě zjištění, že není možné provést stavbu z důvodu výše uvedených vzdáleností, je nutné kontaktovat společnost ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Správa energetického majetku a dohodnout další postup.**
  - Ochranné pásmo distribuční soustavy VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR - ochranné pásmo vedení VN“ ze stran možného vjezdu do tohoto pásma.
  - Stavební činnost prováděná v ochranném pásmu distribuční soustavy, která bude vyžadovat dozor ze strany pracovníků společnosti ČEZ Distribuce, a. s. - oddělení Sítě, provést vypnutí nebo opravu distribuční soustavy z důvodu stavební činnosti bude hrazeno v plném rozsahu v rámci stavby investorem. O vypnutí distribuční soustavy je nutné požádat písemně na stránkách [www.xezdistribuce.cz/pozadavek](http://www.xezdistribuce.cz/pozadavek) na vypnutí a zajištění DS,
  - Po realizaci bude provedena kontrola umístění stavby v ochranném pásmu zástupcem společnosti ČEZ Distribuce, a.s., který provede zápis do stavebního deníku nebo vydá písemné stanovisko.
  - **V případě, že nebude možné dodržet výše předepsané vzdálenosti, je nutné distribuční soustavu přeložit podle zákona č. 458/2000 Sb., § 47 Přeložky zařízení.**
  - Místa křížení a souběhy ostatních staveb se zařízeními distribuční soustavy musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení, PNE 33 3302,



PNE 333300-0, PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně. Budou dodrženy zásady bezpečnosti dle ČSN 343108, ČSN ISO 18893, tr. znak 275006 Pojízdne zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz.

- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Práce v ochranném pásmu vedení VN, budou prováděny zásadně pod dozorem a na příkaz B, který bude vydán na požádání naším smluvním provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s. - oddělení Sítě (linka 800 850 860), Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- S ohledem k provádění prací a umístěním stavby v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením uvedených podmínek.
- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
- Výjimka z ochranného pásma se nevztahuje na zařízení TELCO PRO SERVICES, a.s.
- V přímé souvislosti s činností při realizaci stavby;
- Nedojde k ohrožení života zdraví nebo bezpečnosti osob
- Nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení distribuční soustavy, zejména u nadzemních vedení dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů pro zachování jejich stability a uzemňovací soustavy. Veškeré práce v ochranném pásmu provádět s největší opatrností.
- Dále je nutné dodržet „Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení,“ viz. příloha.
- Je nutné, aby koordinační situační výkres byl zpracován podle výše uvedených podmínek.
- **Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydáním rozhodnutí.**
- **Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.**
- V uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: Nadzemní síť VN.
- Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech NADZEMNÍCH VEDENÍ
- Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
  - u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů).
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
  - u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
  - u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

- Poznámka; Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.
  - V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno;
  - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  - provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život zdraví či majetek osob,
  - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
  - vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
  - Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.
  - V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:
  - Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
  - Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
  - Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
  - Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
  - Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
  - Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
  - Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4. je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
  - V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
  - Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
  - Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.
40. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti GasNet služby, s.r.o.:
- V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:
  - STL plynovody PE d 110
  - STL plynovodní přípojky
  - nefunkční STL plynárenské zařízení
  - STL plynovod v cizím majetku (hnědá barva)
  - křížení a souběh inženýrských sítí s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
  - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 1 m.



- V případě vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy PZ.
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) PZ, které činí 1 m na každou stranu od obrysu PZ. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.
- V ochranném pásmu PZ není dovoleno zřizovat jakoukoliv trvalou stavbu.
- Zemní popř. bourací, stavební práce v prostoru ochranného pásma PZ budou prováděny výhradně ručním způsobem a s maximální opatrností, nesmí dojít k poškození PZ.
- Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených PZ.
- Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu PZ prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umístováno zařízení staveniště.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka, náklady budou hrazeny investorem stavby.
- V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ NEPROVOZOVANÝ STL PLYNOVOD PE d 110
- Plynovod je odstaven od provozované části STL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.
- rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společně územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
- V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
- Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.
- PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
- BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME

**ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**

- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
  - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
  - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
  - V případě použití bezvýkopových technologií {např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
  - Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
  - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
  - Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
  - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.
  - Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
  - Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
  - O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
  - PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.
  - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
  - Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
  - V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnetcz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnetcz/cs/kontaktni-system/), činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.
41. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti Vodafone Czech Republic a. s.:
- Ve vámi zadaném zájmovém území v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 999 m) se nachází náš **MW spoj a jeho koncové body** specifikovaný níže. V příložených podkladech vám zasíláme dokumentaci sítě.
  - Během realizace uvedené akce a při použití výškových jeřábů v této úrovni nesmí dojít k jeho přerušení. V případě nutnosti přesměrování spoje budou náklady s tímto spojené hrazené investorem stavby.
  - MW spoje a jejich koncové body ve WGS-84 (dd.dddd°):

- spoj č. HE7019A-ve výšce 56m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
  - A\_latitude: 50.174267°
  - A\_longitude: 12.647403°
  - B\_latitude: 50.108723°
  - B\_longitude: 12.559112°
  - spoj č. HE7067A - ve výšce 51 m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
  - A\_latitude: 50.174267°
  - A\_longitude: 12.647403°
  - B\_latitude: 50.161423°
  - B\_longitude: 12.634691°
  - Z důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním Vašich povinností dle tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostowiadreni.cz/vodafone/>.
42. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítě obce Dolní Rychnov – VO.
- Správu veřejného osvětlení vykonává [REDAKCE] – Schneider facility management, tel.: [REDAKCE]
43. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítě společnosti Vodárna Sokolovsko s.r.o.:
- V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní zařízení **vodovod, splašková kanalizace, čerpací stanice odpadních vod** ve správě naší společnosti (viz. orientační zákres na přiložené situaci).
  - Dále upozorňujeme na existenci dešťové kanalizace, která není ve správě naší společnosti.
  - Akci je možné provádět za těchto podmínek:
  - v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu
  - a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti,
  - v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné,
  - při zasahování do pozemních komunikací je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo pozemní komunikaci,
  - tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace,
  - po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání.
  - Kontakty:
  - Vytyčení sítě - p. [REDAKCE], t. [REDAKCE] (měř. vůz [REDAKCE])
  - Vodovod - středisko Vodovody - město, p. [REDAKCE], t.č. [REDAKCE] Vodovod - středisko Vodovody - venkov, p. [REDAKCE], t. č. [REDAKCE] Kanalizace - středisko Kanalizační sítě, p. [REDAKCE], t. č. [REDAKCE]
  - při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení
  - před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat
  - **při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení zachovat veškeré dotčené nadzemní části, tj. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod. u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle Zákona č. 274/2001Sb. §23;**
  - vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
  - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
  - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdáleností z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m

- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) správního řádu, jsou v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 01 Sokolov I  
Karlovarský kraj, Závodní 353, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6  
DACHDECKER spol. s r.o., Dobrovského 1936, 356 04 Dolní Rychnov  
Obec Dolní Rychnov, Revoluční 303, 356 04 Dolní Rychnov  
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem I  
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9-Libeň  
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969, 110 00 Praha 1-Staré Město  
SEBOREF s.r.o., třída Vítězství 39, Hamrníky, 353 01 Mariánské Lázně I

#### **Odůvodnění:**

Dne 18. 12. 2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil dne 15. 02. 2021 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15. 03. 2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

#### **Popis stavby:**

Jedná se o modernizaci křižovatky dvou silnic III. Tříd III/21026 a III/21022 v Dolním Rychnově. Předmětem modernizace je přestavba stávající stykové křižovatky na jednopruhovou tříramennou okružní křižovatku o vnějším průměru 36,00 m a šířková a směrová úprava dotčených úseků silnic v celkové délce cca 297 m. Okružní jízdní pás je šířky 5,40 m, který je opatřen pojížděným prstencem šíře 1,30 m pro průjezd nadměrných vozidel. Úprava na silnici III/21026 je v délce cca 213 m v provozním staničení km 1,011 - 1,142, včetně dvou křižovatkových větví o délkách 31 a 51 m. Úprava na silnici III/21022 je v délce cca 84 m v provozním staničení km 8,685 - 8,769.

Součástí stavby je doplnění veřejného osvětlení, přeložka sdělovacího vedení a zřízení nového chodníku podél areálu Dachdecker s.r.o., jako propojení pěších vazeb od Citic s chodníkem v ulici Bergmannova.

Vzhledem ke změně typu křižovatky ze stykové na okružní je v prostoru křižovatky vedena komunikace v nové stopě. Z důvodu odvodnění a možnosti napojení uličních vpustí do stávajících kanalizačních řadů je okružní křižovatka usazena nad stávající terén přibližně 0,20 m.

V rámci modernizace bude optimalizována koruna silniční komunikace v kategorii MO2 -/8,5/50. Šířka zpevnění je 7,50 m o základním příčném uspořádání jízdní pruh 2 x 3,25 m a odvodňovací proužek 2 x 0,50 m.

V místě napojení na stávající stav bude vozovka plynule zúžena a napojena na stávající hrany.

Návrhová rychlost na přilehlých větvích křižovatek je 50 km/h. Návrhová rychlost okružní křižovatky je 30 km/h.

Základní příčný sklon komunikace je 2,5%.

Na silnici III/21026 je dle výsledků celostátního sčítání dopravy 2016 celková intenzita všech vozidel 2564 voz/24h, z toho 467 TNV/24h (sčítací úsek 3-5200).

Na silnici III/21022 je dle výsledků celostátního sčítání dopravy 2016 celková intenzita všech vozidel 3597 voz/24h, z toho 296 TNV/24h (sčítací úsek 3-4890).

Vzhledem k tomu, že nedojde k výstavbě nové komunikace, nebude vznikat nové ochranné pásmo.

#### SO 020 - Příprava území

- Náplní objektu přípravy staveniště je uvolnění území pro stavbu zbylých SO. V rámci objektu se provede odstranění dopravních značek, označníků a reklam, kácení daných dřevin a odstranění pařezů, případně ověření hloubek inženýrských sítí.

#### SO101 - Okružní křižovatka

- Jedná se o modernizaci křižovatky dvou silnic III. tříd III/21026 a III/21022 v Dolním Rychnově.
- Předmětem modernizace je přestavba stávající stykové křižovatky na jednopruhovou tříramennou okružní křižovatku o vnějším průměru 36,00 m a šířková a směrová úprava dotčených úseků silnic v celkové délce cca 297 m. Okružní jízdní pás je šířky 5,40 m, který je opatřen pojížděným prstencem šíře 1,30 m pro průjezd nadměrných vozidel.
- Úprava na silnici III/21026 je v délce cca 213 m v provozním staničení km 1,011 - 1,142, včetně dvou křižovatkových větví o délkách 31 a 51 m. Úprava na silnici III/21022 je v délce cca 84 m v provozním staničení km 8,685 - 8,769.
- Hlavním předmětem stavebního objektu je okružní křižovatka a optimalizace koruny silniční komunikace přilehlých větví křižovatky v kategorii MO2 -/8,5/50. Konstrukce vozovky je navržena na základě diagnostického průzkumu nová netuhá tl. 0,54 m s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu.
- Součástí stavebního objektu je uvedení dotčených stávajících zpevněných ploch do původního stavu.
- Dále dojde k úpravě povrchového odvodnění doplněním 13 uličních vpustí.
- Směrové vedení:
- Okružní jízdní pás
- Jízdní pás okružní křižovatky má vnější průměr 36,00 m. Větvě křižovatky jsou zaústěny do okružního jízdního pásu na vjezdu nárožím z prostého oblouku o poloměru 12,00 m a na výjezdu nárožím ze složeného oblouku se základním poloměrem 15,00 m v poměru 2:1:3.
- Součástí stavebního objektu je úprava větví křižovatky v následujícím rozsahu.
- Větev A - silnice III/21022 ve směru na obec Březová
- Směrové vedení je z důvodu napojení větve do středu okružní křižovatky upraveno jedním směrovým obloukem o poloměru 100 m. Úprava této větve končí na stávající pracovní spáře v místě sjezdu na pozemek parc. č. 693. Délka úpravy je cca 101 m.
- Větev B silnice III/21026 ve směru na Sokolov
- Směrové vedení větve tvoří dva přímé úseky a jeden prostý oblouk o poloměru 50,00 m a kopíruje stávající stav. Délka úpravy je cca 50 m.
- Větev C silnice III/21026 ve směru na obec Citice
- Směrové vedení tvoří přímý úsek o délce úpravy větve cca 53 m.
- Výškové vedení:
- Okružní jízdní pás
- Vzhledem ke stávajícímu terénu je okružní pás zvýšen přibližně o 0,20 m, z důvodu možnosti napojení uličních vpustí do stávajících kanalizačních řadů. Niveletu tvoří dva výškové oblouky a dva úseky konstantního sklonu -1,30 % a 2,18 %. Údolnicový oblouk je o poloměru 200 m a vrcholový 180 m.
- Příčný sklon vozovky je jednostranný odstředný 2,50 %. Příčný sklon v nárožích větví křižovatky je proměnný z důvodu plynulého napojení na příčný a podélný sklon okružního pásu a větve křižovatky.
- Větev A - silnice III/21022 ve směru na obec Březová

- Podélný sklon nabývá hodnot 0,90 - 2,25 %. První údolnicový oblouk je v prostoru nároží křižovatky o poloměru 200 m a druhý ve stoupání o poloměru 2000 m. Příčný sklon vozovky je střežovitý 2,50 %.
- Větev B silnice III/21026 ve směru na Sokolov
- Niveletu tvoří jeden úsek konstantního spádu 0,71 %. Příčný sklon vozovky je střežovitý 2,50 %.
- Větev C silnice III/21026 ve směru na obec Citice
- Podélný sklon nabývá hodnot 0,57 - 2,00 %. Vrcholový oblouk je v prostoru nároží křižovatky o poloměru 1000 m a údolnicový u železničního přejezdu 700 m. Příčný sklon vozovky je střežovitý 2,50 %. Napojení na stávající stav v místě železničního přejezdu je příčný sklon jednostranný. Z tohoto důvodu je vozovka v přímém úseku klopena.
- Okružní křižovatka je navržena o vnějším průměru 36,00 m. od této hodnoty se odvíjí ostatní šířkové parametry.
- Příčné uspořádání okružní křižovatky
- okružní jízdní pás: 5,40 m
- prstenec: 1,30 m
- nároží na vjezdu 12 m
- nároží na výjezdu 15 m (složený oblouk - 2:1:3)
- šířka vjezdu cca 4,7 m (dle vlečných křivek návrhového vozidla)
- šířka výjezdu cca 5,3 m (dle vlečných křivek návrhového vozidla)
- V rámci modernizace bude optimalizována koruna silniční komunikace v kategorii MO2 -/8,5/50.
- V místě napojení na stávající stav bude vozovka plynule zúžena a napojena na stávající hrany.
- Základní příčné uspořádání větve křižovatky
- jízdní pruh: 2 x 3,25 m
- odvodňovací proužek: 2 x 0,50 m
- bezpečnostní odstup: 2 x 0,50 m
- šířka hl. dopr. prostoru 8,50 m
- Základní příčný sklon komunikace je 2,5%.

#### SO 134 Chodník

- Stavební objekt řeší zřízení nového chodníku podél areálu Dachdecker s.r.o., který bude zajišťovat bezpečné propojení pěších vazeb od Citic s chodníkem v ulici Bergmannova.
- Směrové vedení:
- V rámci úpravy křižovatky bude zřízeno nové místo pro přecházení na křižovatkové větvi A. Místo pro přecházení je rozděleno dělicím ostrůvkem s vyčkávací plochou šířky 4,00 m a délky 2,50 m, měřeno v jeho ose. Nově navržený chodník je veden přes toto místo pro přecházení na silnici III/21022 směrem k silnici III/21026 s odstupem 1,50 m, na jehož konci se přimyká k silnici a betonové ploše na odvrácené straně, kde mohou pěší dále pokračovat směrem na Citice.
- Výškové vedení:
- Výškově chodník kopíruje průběh nově navržené úpravy silnic a okružního jízdního pásu křižovatky.
- Příčné uspořádání:
- Chodník je navržen v šířce 2,00 m. V místě napojení na stávající chodník v ulici Bergmannova je šířka chodníku 4,00 m. V místě zakončení chodníku u silnice III/21026 směrem na Citice je chodník šířky 1,50 m.
- Základní příčný sklon chodníku je 2,00 %.

#### SO 301 Odvodnění komunikace

- Odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch okružní křižovatky je řešeno pomocí uličních vpustí. Tyto jsou napojeny do systému stok dešťové kanalizace přípojkami. Celková délka přípojek činí 152 m a jsou navrženy z plastového potrubí DN 200 a DN 150. Celkem se jedná o 13 ks uličních vpustí.



### SO 431 Veřejné osvětlení

- Předmětem stavebního objektu je návrh veřejného osvětlení v rámci rekonstrukce křižovatky komunikací IIII/210 26 a III/210 22 v ul. Chebská v Dolním Rychnově.
- V rámci objektu bude provedeno osvětlení nové okružní křižovatky včetně všech větví křižovatky s napojením na stávající rozvod.
- Nové veřejné osvětlení je nutno vybudovat v souladu s ČSN EN 13201-1 - 4.

### SO 461 Přeložka sdělovacího vedení

- Bude přeloženo kabelové zemní vedení metalické sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., v nezbytně nutném rozsahu pro umožnění realizace řešené stavby.

### SO 806 - Vegetační úpravy

- Stavební objekt řeší ozelenění ploch opuštěných komunikací a ostatních ploch dotčených stavbou.

Podél ulic Bergmannova a Chebská se nachází stávající chodník, který není součástí stavby. Na tento navazuje nově navržený chodník, který je ukončen na zpevněné ploše před železničním přejezdem vlečky, kde jsou chodci vedeni v hlavním dopravním prostoru po krajnici vozovky. Z tohoto důvodu není nově navržený chodník signalizován osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Chodník je opatřen varovnými pásy před vstupem do vozovky. Pokud bude v budoucnu chodník prodloužen, bude dodatečně předlážděno místo pro přecházení a doplněno signálním pásem. Náplní objektu přípravy staveniště je uvolnění území pro stavbu zbylých SO. V rámci objektu se provede odstranění dopravních značek, označnicků a reklam, kácení daných dřevin a odstranění pařezů, případně ověření hloubek inženýrských sítí. Jedná se o modernizaci křižovatky dvou silnic III. tříd III/21026 a III/21022 v Dolním Rychnově. Předmětem modernizace je přestavba stávající stykové křižovatky na jednopruhovou tříramennou okružní křižovatku o vnějším průměru 36,00 m a šířková a směrová úprava dotčených úseků silnic v celkové délce cca 297 m. Okružní jízdní pás je šířky 5,40 m, který je opatřen pojížděným prstencem šíře 1,30 m pro průjezd nadměrných vozidel. Úprava na silnici III/21026 je v délce cca 213 m v provozním staničení km 1,011 - 1,142, včetně dvou křižovatkových větví o délkách 31 a 51 m. Úprava na silnici III/21022 je v délce cca 84 m v provozním staničení km 8,685 - 8,769. Hlavním předmětem stavebního objektu je okružní křižovatka a optimalizace koruny silniční komunikace přilehlých větví křižovatky v kategorii M02 -/8,5/50. Konstrukce vozovky je navržena na základě diagnostického průzkumu nová netuhá tl. 0,54 m s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. Součástí stavebního objektu je uvedení dotčených stávajících zpevněných ploch do původního stavu. Dále dojde k úpravě povrchového odvodnění doplněním 12 uličních vpustí. Jízdní pás okružní křižovatky má vnější průměr 36,00 m. Větvě křižovatky jsou zaústěny do okružního jízdního pásu na vjezdu nárožím z prostého oblouku o poloměru 12,00 m a na výjezdu nárožím ze složeného oblouku se základním poloměrem 15,00 m v poměru 2:1:3. Součástí stavebního objektu je úprava větví křižovatky v následujícím rozsahu. Větev A - silnice III/21022 ve směru na obec Březová: Směrové vedení je z důvodu napojení větve do středu okružní křižovatky upraveno jedním směrovým obloukem o poloměru 100 m. Úprava této větve končí na stávající pracovní spáře v místě sjezdu na pozemek parc. č. 693. Délka úpravy je cca 101 m. Větev B silnice III/21026 ve směru na Sokolov: Směrové vedení větve tvoří dva přímé úseky a jeden prostý oblouk o poloměru 50,00 m a kopíruje stávající stav. Délka úpravy je cca 50 m. Větev C silnice III/21026 ve směru na obec Citice: Směrové vedení tvoří přímý úsek o délce úpravy větve cca 53 m. Vzhledem ke stávajícímu terénu je okružní pás zvýšen přibližně o 0,20 m, z důvodu možnosti napojení uličních vpustí do stávajících kanalizačních řadů. Niveletu tvoří dva výškové oblouky a dva úseky konstantního sklonu - 1,30 % a 2,18 %. Údolnicový oblouk je o poloměru 200 m a vrcholový 180 m. Příčný sklon vozovky je jednostranný odstředný 2,50 %. Příčný sklon v nárožích větví křižovatky je proměnný z důvodu plynulého napojení na příčný a podélný sklon okružního pásu a větve křižovatky. Větev A - silnice III/21022 ve směru na obec Březová: Podélný sklon nabývá hodnot 0,90 - 2,25 %. První údolnicový oblouk je v prostoru nároží křižovatky o poloměru 200 m a druhý ve stoupání o poloměru 2000 m. Příčný sklon vozovky je střechovitý 2,50 %. Větev B silnice III/21026 ve směru na Sokolov: Niveletu tvoří jeden úsek konstantního spádu 0,71 %. Příčný sklon vozovky je střechovitý 2,50 %. Větev C silnice III/21026 ve směru na obec Citice: Podélný sklon nabývá hodnot 0,57 - 2,00 %. Vrcholový oblouk je v prostoru nároží křižovatky o poloměru 1000 m a údolnicový u železničního přejezdu 700 m. Příčný sklon vozovky je střechovitý 2,50 %. Napojení na stávající stav v místě železničního přejezdu je příčný sklon

jednostranný. Z tohoto důvodu je vozovka v přímém úseku klopena. Okružní křižovatka je navržena o vnějším průměru 36,00 m; od této hodnoty se odvíjí ostatní šířkový parametry. Příčné uspořádání okružní křižovatky: okružní jízdní pás; 5,40 m; prstenec: nároží na vjezdu nároží na výjezdu šířka vjezdu šířka výjezdu 1,30 m; 12 m; 15 m (složený oblouk - 2:1;3) cca 4,7 m (dle vlečných křivek návrhového vozidla) cca 5,3 m (dle vlečných křivek návrhového vozidla). V rámci modernizace bude optimalizována koruna silniční komunikace v kategorii M02 -/8,5/50. V místě napojení na stávající stav bude vozovka plynule zúžena a napojena na stávající hrany. Sjezdy: Na dotčených komunikacích se nachází sjezdy k přilehlým nemovitostem v následujících staničních: Silnice III/21022: Větev A, km 0,035 - Zde dojde k prodloužení s krytem z asfaltového betonu k nové poloze komunikace a přeskládání stávající dlažby v místě napojení. Větev A, km 0,085 - Tento sjezd je součástí cizí investice. V místě sjezdu bude pouze umístěn silniční obrubník přejížděný s nášlapem 0,05 m a prostor za obrubou dosypán materiálem. Větev A, km 0,107 - Stávající nepevněný sjezd bude dosypán R-materiálem a šířce cca 1,5m. Silnice III/21026: Větev C – v rámci stavby dojde k výškovému vyrovnání krajního panelu, k dosažení výškového napojení na novou niveletu komunikace. Dopravní značení: Svislé dopravní značení bude provedeno dle zásad TP 65, TP 100, VL 6 a TKP 14. Velikost štítu dopravních značek bude standardní, třída retroreflexe RA2. Fólie a štíty budou provedeny v souladu s PPK-SZ a PPK-FOL. Štíty značek budou osazeny na sloupky z materiálu ve shodě s TKP 14. Veškeré nosné a spojovací prvky musí být v souladu se zásadami pro PKO dle ZKP 14. Sloupky budou kotveny do betonových základů z C 16/20 XF2. Provedení v souladu s TKP 14 a 18. Návrh dopravního značení je součástí přílohy D.1.1.1.7 Situace dopravního značení. Vodorovné dopravní značení Je navrženo v souladu s TP 65, TP 133 VL 6 a TKP 14. Značení bude provedeno ve shodě s ČSN EN 1436+A1, ČSN EN 1790 a dalších dle požadavku TKP 14. Provedeno bude ve dvou fázích. Nejprve barvou a po zaježdění plastem. Použitý materiál musí mít dostatečné retroreflexní vlastnosti. Návrh dopravního značení Je součástí přílohy D.1.1.1.7 Situace dopravního značení. Vodorovné značení bude na svých začátcích a koncích úpravy komunikace napojeno plynule na stávající. Navržené dopravní značení je v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. V místě okružního jízdního pásu a napojení větví křižovatky bude upraveno zemní těleso z důvodu zvýšení nivelety a změny typu křižovatky. Stávající konstrukce vozovky je tvořena asfaltovým krytem v tl. 80 - 270 mm na dlážděné vozovce i tloušťce 100 - 120 mm nebo na nestmelené konstrukční vrstvě o tloušťce cca 250 mm. Provede se odfrézování stávajících stmelěných vrstev až na niveletu dlážděné vozovky. Dojde k odstranění, očištění dlažby a ponechání na mezideponii k dalšímu použití. Nestmelené vrstvy budou odstraněny a provede se reprofilace, sanace a zlepšení zemin tvořících aktivní zónu, případně je dosypání a zhutnění v místech navýšení nivelety z vhodné zeminy dle ČSN 73 6133 v tl. 0,50 m. Aktivní zóna musí splňovat  $E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$  při poměru  $E_{def,2}/E_{def,1} = 2,5$  a  $\text{CBR} = \min. 15$ . Konstrukce prstence okružní křižovatky: Navržena je kamenná dlažba velká, min. rozměr 160/160 v souladu s ČSN 73 6131. Spáry 10 - 20 mm budou vyplněny asfaltovou záplavkou za horka. Lože bude provedeno z MC25-XF4. Aktivní zóna bude tvořena zlepšením stávajících podmínečně vhodných zemin dle ČSN 73 6133 hydraulickým pojivem na základě laboratorních zkoušek. Nad zásypem (viz SO 301) bude provedena nová aktivní zóna z vhodné zeminy dle ČSN 73 6133 v tl. 0,50 m. Na této vrstvě bude dosaženo  $E_{def,2} = \min 45 \text{ MPa}$  při poměru  $E_{def,2}/E_{def,1} = 2,5$  a  $\text{CBR} = \min. 15\%$ . Na vrstvě ŠD bude dosaženo min.  $E_{def,2} = 90 \text{ MPa}$ . Konstrukce dělicích ostrůvků: Navržena je kamenná dlažba z výzisku původní konstrukce, rozměr 100/100 v souladu s ČSN 73 6131. Veškeré prvky dlažby musí být v souladu s ČSN 73 6131 a ČSN 73 6131. Obruby dělicích ostrůvků budou betonové 250/150/1000 do betonového lože C20/25n XF3. Použité obruby musí být v souladu s ČSN EN 1340 a ČSN 73 6131. Obruby ve sjezdech budou betonové přejezdné s nášlapem 0,05 m. V místě pro přecházení budou obruby sníženy na nášlap 0,02 m. Podél větve A vpravo ve směru staničení v úseku km 0,040 - KÚ 0,107 jsou ve stávajícím stavu pozůstatky rozpadlé snížené obruby. Na žádost objednatele a vlastníka tohoto pozemku je v tomto úseku navržena snížená obruba s nášlapem 0,05 m. Konstrukce dlážděného sjezdu – D2-D-1PIII, TDZ VI: Obruby ve sjezdech budou betonové přejezdné s nášlapem 0,05 m. V místě pro přecházení budou obruby sníženy na nášlap 0,02 m. Stávající konstrukce dlážděného sjezdu na křižovatkové větví A ve staničení km 0,030 bude přeskládána a výškově napojena na nové prodloužení sjezdu. Při výškové úpravě dlažby bude doplněna podkladní vrstva a použije se stávající lože a dlažba. Poškozená bude nahrazena novou ve stávajícím vzoru. Stávající konstrukce sjezdu z betonových panelů na křižovatkové větví C ve staničení km 0,050 bude zpětně uložena. Použije se stávající lože s dosypáním případně nového potřebného množství. Srážková voda je pomocí podélného a příčného sklonu povrchu odváděna podél obrub do 13 nově navržených uličních vpustí (UV). Uliční vpustí jsou napojeny do stávajících kanalizačních řadů v ulici Bergmannova a Chebská. Tyto jsou napojeny do stávající kanalizace pomocí přípojek z PP (součást SO 301). Odvodnění podkladních vrstev bude provedeno pomocí příčného sklonu pláně do podélné perforované drenáže z HDPE DN150 SN8 dle vzorového příčného řezu. Situačně je drenáž umístěna na



vnějším okraji okružního pásu a větví přibližně 0,5 m od hrany vozovky směrem k ose. Na větví C v místě jednostranného příčného sklonu bude drenáž umístěna pouze při spodním okraji vozovky. Drenážní systém bude napojen do uličních vpustí. V rámci úpravy křižovatky bude zřízeno nové místo pro přecházení na křižovatkové větví A. Místo pro přecházení je rozděleno dělicím ostrůvkem s vyčkávací plochou šířky 4,00 m a délky 2,50 m, měřeno v jeho ose. Nově navržený chodník je veden přes toto místo pro přecházení na silnici 111/21022 směrem k silnici 111/21026 s odstupem 1,50 m, na jehož konci se přimyká k silnici a betonové ploše na odvrácené straně, kde mohou pěší dále pokračovat směrem na Citice. Chodník je navržen v šířce 2,00 m. V místě napojení na stávající chodník v ulici Bergmannova je šířka chodníku 4,00 m. V místě zakončení chodníku u silnice 111/21026 směrem na Citice je chodník šířky 1,50 m. Základní příčný sklon chodníku je 2,00 %. Sjezdy k přilehlým nemovitostem nejsou součástí tohoto objektu. Z důvodu zvýšení nivelety přilehlého stavebního objektu SO 101 bude upraveno zemní těleso. Dojde k navýšení nivelety přibližně o 0,20 m. Navržena je betonová zámková dlažba šedá. V místech varovných pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace bude použita dlažba s reliéfní úpravou a v odlišném barevném kontrastu. Chodníky budou od zeleně odděleny betonovou zahradní obrubou 150/80/1000 mm do betonového lože C20/25n - XF3 v tl. 0,10 m. Obruby ochranných ostrůvků budou betonové 250/150/1000 do betonového lože C20/25n - XF3 v tl. min. 0,10 m. Použité obruby musí být v souladu s ČSN EN 1340 a ČSN 73 6131. Odvodnění: pomocí podélných a příčných sklonů do uličních vpustí a kanalizace - součást SO 101 a 301. Dopravní řešení vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek. Jedná se o průjezdní úseky silnic III. tříd, směrově nerozdělené s nejvyšší povolenou rychlostí do 50 km/h. Stavební objekt řeší pouze chodník - komunikaci pro pěší, který je navržen s ohledem na ČSN 73 6110 a vyhlášky č. 398/2009 Sb. Stavba je přístupná napojením na svých koncích a začátcích. Odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch okružní křižovatky je řešeno pomocí uličních vpustí. Tyto jsou napojeny do systému stok dešťové kanalizace přípojkami. Celková délka přípojek činí 132,2 m a jsou navrženy z plastového potrubí DN 200 a DN 150. Celkem se jedná o 13 ks uličních vpustí. Uliční vpusti jsou součástí stavebního objektu komunikace. Přípojky od uličních vpustí UV5, UV6 a UV7 jsou svedeny do šachty Š02, odkud jsou odvedeny do dešťové kanalizace nově navrženou stokou A. Stoka A je tvořena PP potrubím DN 300 a napojuje se na stávající dešťovou kanalizaci. Provozovatelem dešťové kanalizace je město Dolní Rychnov. Plocha určená pro výstavbu nové okružní křižovatky se nachází v místě stávající křižovatky III/210 26 a III/210 22 katastru obce Dolní Rychnov. V dané lokalitě se nenachází žádný stávající recipient, který by bylo možno využít k přímému zaústění srážkových vod. Za stávajícího stavu jsou srážkou odváděny dešťovou kanalizací města Dolní Rychnov. Odvádění srážkových vod z nově navržené okružní křižovatky je řešeno pomocí 13 uličních vpustí. Tyto objekty jsou napojeny do systému stok dešťové kanalizace přípojkami. Celková délka přípojek uličních vpustí činí 132,2 m a jsou navrženy z plastového potrubí DN 200 (84,3 m), nebo DN 150 (4 Celkem se jedná o 13 ks přípojek. Přípojky budou vedeny ve spádu minimálně 10 ‰, viz výkres Schéma napojení uličních vpustí. V případě vysokého sklonu nad 400‰ je navrženo standardizované přípojky se skluzem (svislou tratí). Přípojky od uličních vpustí UV1, UV2, UV3, UV4 UV8, UV9, UV10 a UV13 jsou tvořeny plastovým potrubím DN 200 o celkové délce 74,7 m a budou svedeny do stávající dešťové kanalizace DN 400, do které budou napojeny odbouráním stávajícího kusu potrubí v délce 2 m a vsazením příslušných odboček. Přípojky od uličních vpustí UV5, UV6 a UV7 jsou svedeny plastovými přípojkami DN 150 o celkové délce 55,8 m do šachty Š02, odkud jsou odvedeny do dešťové kanalizace nově navrženou stokou A. í je tvořena plastovým potrubím DN 300 a napojuje se na stávající dešťovou kanalizaci DN 400 v Š01, u které dojde k úpravě výměnou dna šachty. Šachta bude rozebrána, bude osazeno nové š< dno a bude provedeno zpětné osazení skruží vč. poklopu. Přípojky od uličních vpustí UV11 a UV12 jsou tvořeny plastovým potrubím DN 200 o délce 9,6m a jsou odvedeny do stávající dešťové kanalizace procházející pod komunikací III/210 26 do které napojeny odbouráním stávajícího kusu potrubí a vsazením příslušných odboček. Součástí tohoto stavebního objektu je také revize stávající dešťové kanalizace procházející komunikací III/210 26. U této kanalizace bude provedena kamerová prohlídka. V případě nevyhovujícího technického stavu potrubí je navrženo její zprůchodnění, případná výměna potrubí a revizní v rozsahu 11 m mezi napojením UV11 a železniční tratí. V případě nevyhovujícího stavu potrubí pod železniční tratí předpokládáme řešení tohoto problému v rámci samostatného projektu. Na dokončeném kanalizačním potrubí včetně šachet a přípojek je nutno provést zkoušku vodotěsnosti dle ČSN EN 1610 (75 6909). Na potrubí je nutno provést jako součást předávací dokumentace průzkum televizní kamerou. Průzkum televizní kamerou bude proveden též ještě jednou před skončením záruční lhůty stavby. Záznam, protokoly a vyhodnocení předložit investorovi (pro přejímku jako součást závěrečné zprávy o jakosti díla). Předmětem stavebního objektu je návrh veřejného osvětlení v rámci rekonstrukce křižovatky komunikace III/210 26 a III/210 22 v ul. Chebská v Dolním Rychnově. V rámci objektu bude provedeno osvětlení nové okružní křižovatky včetně všech větví

křižovatky s napojením na stávající rozvod. Nové veřejné osvětlení je nutno vybudovat v souladu s ČSN EN 13201-1 - 4. Stávající veřejné osvětlení v řešeném území je provedeno sodíkovými svítidly na samostatných ocelových stožárech VO, v ul. Bergmannova je částečně provedeno LED svítidly. Nová okružní křižovatka bude osvětlena čtyřmi samostatnými stožáry VO s výškou svítidla 8m s výložníky 1,0m svítidly s LED zdroji výkonu 59W a světelným tokem dle výkresové dokumentace. Na vjezdu a výjezdech z křižovatky v ul. Chebská a Bergmannova budou instalovány také stožáry s výškou svítidla 8m s výložníky 0,5-1,0m se svítidly s LED zdroji výkonu 59W a světelným tokem dle výkresové dokumentace. Veřejné osvětlení se nachází v ochranném pásmu vedení VVN, při montážních pracích je nutno pracovat s nejvyšší opatrností a dodržet podmínky správce vedení a platné ČSN. Napojení bude provedeno kabelem CYKY-J 4x16 v zemních spojkách na stáv. kabely. Stožáry budou ocelové bezpaticové, oboustranně žárově zinkované s PVC protikorozní manžetou. Veřejné osvětlení je nutno vybudovat v souladu s ČSN EN 13201 -1-4 (z roku 2016) a v souladu se světlo-technickým výpočtem. Stávající svítidla VO, stožáry a kabelové rozvody v řešeném prostoru budou demontovány a předány majetkovému správci. Rozvod napájení bude proveden kabely CYKY-J 4x16. Kabel bude v celé délce trasy v zelených pasech 3 pod chodníky uložen v plastové chráničce 063mm. Při přechodu navržených komunikací a vjezdů bude kabel uložen v plastové chráničce 0110mm (vždy bude založena jedna chránička rezervní). Uzemnění stožárů bude provedeno zemnicím páskem FeZn 30/4mm uloženým ve výkopu společně s kabelem. Každý stožár bude uzemněn. Veřejné osvětlení je navrženo s rovnoměrným zatížením všech tří fází a musí splňovat požadavky dle ČSN 332000, EN 13201 a EN 40-2. Rozteče svítidel vyplývají ze světlo-technického výpočtu. Plánovaná délka vodičů počítá s ukončením vodičů (kabelu) na svorkovnici, s překlenutím nerovnosti a je rezervou na zvlnění a nepřesnosti v situování chrániček, případně hloubce uložení. Kabelové trasy včetně umístění jednotlivých stožárů jsou zřejmé ze situace, která je součástí výkresové části PD. Na výše uvedené stavbě je nutno před zahájením výkopových prací provést vytyčení stávajících inženýrských sítí. Výkopy je nutno provádět ručně a obezřetně, před jejich započtením je nutné mít vyjádření vlastníků sítí, které se v dané lokalitě nachází, rovněž tak je nutné územní rozhodnutí na realizaci výkopových prací. Odkrytá podzemní vedení je nutné řádně zajistit proti jejich poškození. Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 736005 a 332000. Po dokončení pokládky kabelů je nutno proti jejich izolační stav a vystavit protokol o měření. Dokončení elektromontážních prací bude doloženo revizní zprávou včetně geodetického zaměření skutečného provedení. Při souběhu s ostatními IS je nutno dodržet ČSN 736005. V blízkosti vedení NN a VVN budou zemní práce prováděny s nejvyšší opatrností a bez použití mechanizace. v místech instalace stožáru v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace bude přesná trasa vodovodu a kanalizace ověřena zemní sondou na náklady investora. Min. vzdálenost vnějšího líce základové patky stožáru VO bude min. 0,5m od vnějšího líce vytyčeného vodovodu a kanalizace (V+K). V případě, že bude vzdálenost vnějšího líce základové patky stožáru v rozmezí 0,5m – 1,0m bude vodovod uložen do chráničky. V ochranném pásmu V+K bude spodní líc betonového základu stožáru VO uložen min. 0,2m pod úroveň spodního líce vytyčeného V+K a v maximální možné míře bude respektována ČSN 736005 a vyjádření majetkových správců IS. Kóty ve výkrese jsou vztaheny k vnějšímu líci potrubí. V případě křížení trasy s plynovodem NTL a STL je nutno kabely uložit do betonových žlabů s přesahem min. 1m na obě strany křížení. Ve volném terénu bude kabel VO položen do výkopu 35x81cm, v chodníku do výkopu 35x46cm. V komunikaci bude kabel položen do výkopu 50x120cm. Kabel bude uložen do plastové chráničky 63/52 do přesátého výkopku. Krytí kabelu bude 0,7m ve volném terénu, 0,35m v chodníku a 1,0m v komunikaci bude kryta výstražnou fólií š. 33cm barvy červené. Přesah výstražné fólie musí být min. 50mm po obou stranách chráničky. Zához se provede vhodnou zemínou se zhutněním na min.95%PS. Vzdálenost ostatních sítí musí odpovídat ČSN 736005/Z4. Trasa musí vést v min. vzdálenosti 1,5m od výsadby. Přebytná zemina bude odvezena na veřejnou zemní skládku - deponii (vzdálenost do 10km). Pod komunikací bude chránička PE63/52mm zatažena navíc v chráničce PE 110mm. Výkop pro patku bude mít průměr dle vzorového příčného řezu. Do výkopu se přivedou plastové chráničky a odbočka zemnění (zemnění bude vedeno kolem stožárů a v jejich těsné blízkosti se provede odbočka pomocí svorek, délka odbočky zemnění musí být taková, aby volný konec byl cca 200 mm nad povrchem. Chráničky a zemnění se nasounou do trubky a tato se zabetonuje. Délka volných konců kabelů přivedených chráničkami do trubky musí být cca 2m. Poté se vloží stožár (při vkládání se nasounou do montážních otvorů kabely), vystředí, ustaví a postupně se zasypává drtí, která se průběžně hutní. Horní konec trubky je ukončen vytvořením betonového líce, zabraňuje zatíkáni vody. Horní vrstva betonu se uhladí a po vyžrání natře ochranným impregnačním nátěrem na beton. Stožáry jsou navrženy min. 3m od výsadby. Předmětem projektové dokumentace je zpracování výchozího návrhu přeložek sdělovacích vedení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen CETIN). Ke střetu dojde s metalickou sítí. Ke střetu dojde se zemními kabely. S optickými kabely ani nadzemními kabely ke střetu nedochází. Přeložení zařízení sítě

elektronických komunikací (SEK) zajistí její vlastník, společnost CETIN. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Přeložka bude provedena na základě smlouvy o přeložce, kterou je třeba v dostatečném předstihu uzavřít mezi CETIN a investorem akce. Součástí stavebního objektu je přeložka kabelů v místě střetu stavby v nezbytně nutném rozsahu vyvolaném výše uvedenou investiční akcí. Ke střetu se stávajícími kabely dojde napříč výhledovou okružní křižovatkou včetně jejich větví v ul. Bergmannova a Chebská. Ke střetu dojde se dvěma trasami metalických kabelů. Přeložka bude provedena v předstihu stavby novými kabely v celkové délce 232m. Nová trasa je navržena do volného terénu podél křižovatky a nových komunikací částečně do souběhu s VO (v odstupu dle ČSN 736005) a částečně jako samostatná trasa podél nové komunikace. Pro napojení metalických kabelů budou použity zemní smršřovací spojky XAGA se stlačnými konektory. Kabely budou přeloženy kabely typu TCEPKPFLE odpovídajících profilů v souladu s aktuálním materiálovým standardem CETIN. Při zemních pracích budou před záhozem přizváni pracovníci CETIN ke kontrole. Pro přeložku bude použit materiál dle standardů používaných v síti CETIN. Měření bude provedeno dle nové metodiky TM 000003. Při montážních pracích bude nutno požádat o povolení prací PEW45 dní předem. Původní kabely budou demontovány a budou ekologicky zlikvidovány. Na výše uvedené stavbě je nutno před zahájením výkopových prací provést vytyčení stávajících inženýrských sítí. Výkopy je nutno provádět ručně a obezřetně, před jejich započítím je nutné mít vyjádření vlastníků sítí, které se v dané lokalitě nachází, rovněž tak je nutné územní rozhodnutí na realizaci výkopových prací. Odkrytá podzemní vedení je nutné řádně zajistit proti jejich poškození. Uložení kabelů bude provedeno dle vzorových řežů. Místní kabely budou položeny do výkopu s krytím min.0,6m ve volném terénu a min.0,9m pod komunikací. Pod komunikací budou kabely zataženy v chráničkách PE ø 110mm, ve volném terénu budou kabely uloženy do pískového lože celkové tl.15cm, podkladní vrstva bude tl.5cm a zásyp bude 5 cm. Kabelové prostupy budou uloženy na podkladní betonovou desku (C 25/30 XA2) v tl.5 cm. Na tento podklad budou uloženy pomocí distančních šablon dvouplášťové PE trubky. Kabelový vstup bude na celou délku obetonován (C 25/30 XA2). Uvedené min. krytí se vztahuje k budoucímu povrchu, proto je nutno si před zahájením přeložky nechat u generálního zhotovitele vytyčit budoucí niveletu povrchu. Trasa bude kryta výstražnou fólií š. 33cm barvy oranžové. Přesah výstražné fólie musí být min. 30mm od krajních kabelů. Zához se provede vhodnou zemínou se zhutněním na min.95%PS. Vzdálenost ostatních sítí musí odpovídat ČSN 736005/Z4. Trasa musí vést v min. vzdálenosti 1,5m od výsadby. Přebytečná zemina bude odvezena na veřejnou zemní skládku - deponii. Na metalických kabelech bude provedeno stejnosměrné a střídavé měření před přeložkou a po přeložce v souladu s TPP 2001 a TM 000003 CETIN. Přeložka bude probíhat souběžně s ostatními souvisejícími objekty. Do doby zprovoznění nového zařízení musí zůstat v provozu stávající zařízení. Zhotovitel má povinnost 45 dní před zahájením stavby oznámit majetkovému správci plánované provedení stavby. Náplní objektu je ozelenění nezpevněných ploch zasažených stavbou, resp. nově vzniklé plochy po opuštěných plochách původní křižovatky. Na nových plochách zeleně se ve stávajícím stavu nacházejí části ploch původních komunikací. Tyto plochy budou zbaveny konstrukčních vrstev v rámci přípravy staveniště a budou urovnané. Zemina bude prokypřena a použito případně adekvátní hnojení. Na urovnanou vrstvu bude rozprostřena vrstva minimálně podmínečně vhodné zeminy a ornice v tloušťce 0,15 m. V případě požadavku na provedení náhradní výsadby nesmí navržená zeleň zasahovat do rozhledových polí komunikace a tvořit budoucí překážku ve smyslu ČSN 73 6101. Její umístění musí být v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. Objektem není režim měněn. Vlivem úprav nezpevněných ploch dochází ke zvýšení retenčního potenciálu krajiny a eliminaci eroze půdy.

Před vydáním rozhodnutí ve věci měli účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle §36 odst. 3 zákona č. 500/2004Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem ke skutečnosti, že s prováděním stavby souvisí zemní práce a je pravděpodobné, že během nich dojde k porušení či odhalení doposud neznámých archeologických situací, se stavebníkovi připomíná:

- 1) Povinnost vyplývající z ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění později platných předpisů, ve kterém je uvedeno, že má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Oznámení stavebníků se podává v podobě formuláře



umístěném na adrese [redacted] a to v elektronické podobě na e-mail: [redacted] nebo poštou na adresu: ARÚ AV ČR, Praha, Referát archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1

- 2) Povinnost umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému Ústavu nebo vybrané oprávněné organizaci, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací podle § 21 – 22 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Povinnost informovat o nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu Archeologický ústav v Praze nebo nejbližší muzeum. Učiní tak nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací, podle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Práva k pozemkům: vlastnictví pozemku (stavby) bylo osvědčeno výpisem z katastru nemovitostí. (provedeným stavebním úřadem) navrhovaná stavba se uskutečňuje na pozemcích stavebníka: Karlovarský kraj – správa nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.: p. p. č. 685/1, 806/1, 808/1 v k. ú. Dolní Rychnov; jiných vlastníků: obec Dolní Rychnov – vlastník p. p. č. 807, 824/2 v k. ú. Dolní Rychnov (souhlas na koordinační situaci stavby ze dne 22. 09. 2020); DACHDECKER spol. s r. o. – vlastník p. p. č. 778/29, 806/2, 806/3 v k. ú. Dolní Rychnov (souhlas na koordinační situaci stavby ze dne 07. 09. 2020).

#### Stanoviska, vyjádření, rozhodnutí dotčených správních úřadů:

- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov – komunikace, stanovisko, č. j. KRPK-11637/ČJ-2020-190906, ze dne 17. 02. 2020;
- Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Závazné stanovisko, č. j. MUSO/69164/2020/OŽP/ROST, ze dne 11. 08. 2020;
- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, Koordinované stanovisko, č. j. MUSO/35320/2020/OSÚP/LURA, ze dne 06. 05. 2020;
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závazné stanovisko, č. j. KHSKV 2629/2020/HOK/Dvo S-10, ze dne 23. 03. 2020;
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, č. j. HSKV-946-2/2020-PCNP, ze dne 25. 03. 2020;
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Vyjádření k záměru, č. j. KK/1288/ZZ/20, ze dne 17. 03. 2020;
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závazné stanovisko, č. j. KK/1448/ZZ/20, ze dne 25. 03. 2020;
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Stanovisko k významným evropským lokalitám a ptačím oblastem, č. j. KK/1356/ZZ/20, ze dne 17. 03. 2020;
- Povodí Ohře, s. p., Vyjádření, č. j. POH/26095/2020-2/101100, ze dne 26. 06. 2020;
- Obecní úřad Dolní Rychnov, Rozhodnutí, č. j. 01829-3/20/OÚ, ze dne 11. 11. 2020;
- Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, Vyjádření ke stavbě, č. j. SBS/01696/2020/OBÚ-08, ze dne 21. 01. 2020;
- České radiokomunikace, a. s., Existence sítí – nenachází se, č. j. UPTS/OS/214184/2019, ze dne 05. 03. 2019;
- Elektrárna Tisová, a. s., Existence sítí – nenachází se, č. j. 155/2019, ze dne 07. 03. 2019;
- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií, Existence sítí – nenachází se, č. j. KRPK-4049-22/ČJ-2019-1900IT, ze dne 27. 06. 2019;
- RETE internet, s. r. o., Existence sítí – nenachází se, č. j. ID 144365, ze dne 22. 03. 2019;

- Sokolovská bytová s.r.o., Existence sítí – nenachází se, č. j. Teplofikace/2019, ze dne 20. 03. 2019;
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Existence sítí – nachází se, č. j. 57/02/19, ze dne 05. 03. 2019;
- SOTES Sokolov spol. s r.o., Existence sítí – nenachází se, ze dne 05. 04. 2019;
- Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, Vyjádření, č. j. SPU 090644/2019, ze dne 11. 03. 2019;
- SYNTHOMER a. s., Existence sítí – nenachází se, ze dne 05. 03. 2019;
- T-Mobile Czech Republic, a. s., Existence sítí – nenachází se, č. j. E09408/19, ze dne 05. 03. 2019;
- TwigoNet Europe, SE, Existence sítí – nenachází se, č. j. 4453/2019KM, ze dne 25. 03. 2019;
- Vodafone Czech Republic a. s., Existence sítí – nenachází se, č. j. MW9910126663112310, ze dne 05. 03. 2019;
- Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Existence sítí – nachází se, č. j. 236/2019, ze dne 25. 03. 2019;
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem - odbor ochrany územních zájmů, Stanovisko, č. j. 107470/2019-1150-OÚZ-PHA, ze dne 25. 04. 2019;
- Obec Dolní Rychnov, Existence sítí – nachází se VO;
- CETIN, a. s., Informace o poloze sítě, č. j. 565096/19, ze dne 07. 03. 2019;
- ČD – Telematika a. s., Existence sítí – nenachází se, č. j. 1201904830, ze dne 18. 03. 2019;
- ČEZ Distribuce, a. s., Existence sítí – nachází se, č. j. 0101079006, ze dne 18. 03. 2019;
- Telco Pro Services, a. s., Existence sítí – nenachází se, č. j. 0200884423, ze dne 19. 03. 2019;
- InfoTel, spol. s r.o., Existence sítí – nenachází se, č. j. E004238/19, ze dne 18. 03. 2019;
- Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Existence sítí – nachází se, č. j. 731/2020, ze dne 29. 07. 2020;
- ČEZ Distribuce, a. s., Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu distribuční soustavy, č. j. 1107642220, ze dne 05. 02. 2020;
- ČEZ Distribuce, a. s., Existence sítí – nachází se, č. j. 0101398538, ze dne 15. 10. 2020;
- ČEZ ICT Services, a. s., Existence sítí – nenachází se, č. j. 0700280364, ze dne 15. 10. 2020;
- Telco Pro Services, a. s., Existence sítí – nenachází se, č. j. 0201140444, ze dne 16. 10. 2020;
- GasNet služby, s.r.o., Existence sítí – nachází se, č. j. 5002255837, ze dne 30. 11. 2020;
- CETIN, a. s., Společné územní a stavební řízení, č. j. 791369/20, ze dne 19. 10. 2020;
- Vodafone Czech Republic a. s., Existence sítí – nachází se, č. j. 200630-1218186847, ze dne 08. 07. 2020;
- T-Mobile Czech Republic a. s., Existence sítí – nenachází se, č. j. E27961/20, ze dne 01. 07. 2020;
- ČD-Telematika a. s., Existence sítí – nenachází se, č. j. 1202018473, ze dne 15. 10. 2020;
- Vodárna Sokolovsko s.r.o., Existence sítí – nachází se, č. j. 521/2021, ze dne 07. 05. 2021.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy:

- a) že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy:
  - Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 schválená dne 02. 09. 2019, nabytí účinnosti dne 01. 10. 2019.
  - Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, vydané dne 16. 09. 2010 – úplné znění po vydání Aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti dne 13. 07. 2018.

- Územní plán Dolní Rychnov, vydaný dne 06. 06. 2016 – úplné znění po vydání změny č. 1 a 2, poslední změna nabyla účinnosti dne 17. 12. 2019.

Posuzovaný záměr zahrnuje modernizaci křižovatky silnic III/21022 a III/21026 v celém jejím rozsahu včetně přílehlých větví křižovatky v obci Dolní Rychnov ve 2 etapách. Záměr je členěn na stavební objekty:

- SO 020 – Příprava území
- SO 101 – Okružní křižovatka (hlavní objekt)
- SO 134 – Chodník
- SO 301 – Odvodnění komunikace
- SO 431 – Veřejné osvětlení
- SO 431 – Přeložka sdělovacího vedení
- SO 806 – Vegetační úpravy

Členění na etapy je provedeno z hlediska uvádění do provozu. Etapa 1 předpokládá, že stavba bude probíhat na obou silnicích III/21022 a III/21026 na celé větvi A, na polovině vozovky větve B a přílehlé části okružní křižovatky. Etapa 2 navrhuje provádění stavby na silnici III/21026 na celé větvi C, na polovině vozovky B a přílehlé zbývající části okružní křižovatky.

SO 020 – Dojde k uvolnění území pro stavbu zbylých SO. Bude provedeno odstranění dopravních značek, označnicků a reklam. Součástí objektu je také kácení dřevin a odstranění pařezů.

SO 101 – Bude provedena přestavba stávající stykové křižovatky na jednopruhovou tříramennou okružní křižovatku o vnějším průměru 36,00m a šířková a směrová úprava dotčených úseků silnic v celkové délce cca 297m. Součástí stavebního objektu je úprava větví křižovatky – větve A – silnice III/21022 ve směru na obec Březová, větve B – silnice III/21026 ve směru na Sokolova větve C – silnice III/21026 ve směru na obec Citice.

SO 134 – Bude zřízen nový chodník podél areálu Dachdecker s.r.o., který bude zajišťovat bezpečné propojení pěších vazeb od Citic s chodníkem v ul. Bergmannova. V rámci úpravy křižovatky bude zřízeno místo pro přecházení na křižovatkové větvi A včetně dělicího ostrůvku.

SO 301 – Bude řešeno odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch okružní křižovatky pomocí 13 ks uličních vpustí, které budou napojeny do systému stok dešťové kanalizace přípojkami. K účelu odvodnění bude sloužit nově navržená stoka A.

SO 431 – Bude provedeno veřejné osvětlení nové okružní křižovatky včetně všech větví křižovatky s napojením na stávající rozvod, dle normy ČSN EN 13201-1-4. V průběhu provádění bude demontováno 7ks stávajících stožárů a umístěno 11ks nových silničních stožárů s LED svítidly.

SO 461 – Bude přeloženo kabelové vedení metalické sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., v nezbytně nutném rozsahu pro umožnění realizace řešené stavby.

SO 806 – Náplní bude ozelenění nezpevněných ploch – nově vzniklých ploch po opuštěných plochách původní křižovatky.

Dle Územního plánu Dolní Rychnov se celý záměr nachází v zastavěném území v následujících plochách s rozdílným způsobem využití:

- Pozemek p. č. 685/1 – v ploše dopravní infrastruktury – silniční (DS) včetně trasy pro cyklostezku,
- Pozemek p. č. 778/29 – v ploše výroby a skladování – těžkého průmyslu (VT),
- Pozemek p. č. 806/1, 806/2, 806/3 – v ploše dopravní infrastruktury – silniční (DS),
- Pozemek p. č. 807 – v ploše veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV),
- Pozemek p. č. 808 – v ploše dopravní infrastruktury – silniční (DS) včetně trasy pro cyklostezku,
- Pozemek p. č. 824/2 – v ploše výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL).

Ve všech zastavěných územích a zastavitelných plochách je přípustné umístit:

- a) komunikace vozidlové sloužící pro obsluhu tohoto území a plochy pěšího provozu,

- b) zeleň,
- c) liniové stavby technické infrastruktury včetně příslušných stanic.

**Záměrem je dopravní infrastruktura, která zlepší podmínky v území, s ohledem na bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Stavba je navržena ve veřejném zájmu.**

**Záměr je v souladu s Územním plánem Dolní Rychnov.**

- b) napojení na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu je v souladu včetně podmínek dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj jsou zajištěny napojením na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, což je v souladu s relevantními cíli a úkoly.
- c) je v souladu se zvláštními právními předpisy a závaznými stanovisky, rozhodnutími dotčených orgánů: Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, Dopravním inspektorátem Sokolov – komunikace, bylo vydáno stanovisko, pod č. j. KRPK-11637/ČJ-2020-190906, dne 17. 02. 2020; Městským úřadem Sokolov, odborem životního prostředí, bylo vydáno Závazné stanovisko, pod č. j. MUSO/69164/2020/OŽP/ROST, dne 11. 08. 2020; Městským úřadem Sokolov, Odborem stavebním a územního plánování, bylo vydáno Koordinované stanovisko, pod č. j. MUSO/35320/2020/OSÚP/LURA, dne 06. 05. 2020; Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, bylo vydáno Závazné stanovisko, pod č. j. KHSKV 2629/2020/HOK/Dvo S-10, dne 23. 03. 2020; Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, bylo vydáno Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, pod č. j. HSKV-946-2/2020-PCNP, dne 25. 03. 2020; Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, bylo vydáno Vyjádření k záměru, pod č. j. KK/1288/ZZ/20, dne 17. 03. 2020; Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, bylo vydáno Závazné stanovisko, pod č. j. KK/1448/ZZ/20, dne 25. 03. 2020; Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, bylo vydáno Stanovisko k významným evropským lokalitám a ptačím oblastem, pod č. j. KK/1356/ZZ/20, dne 17. 03. 2020; Obecním úřadem Dolní Rychnov, bylo vydáno Rozhodnutí, pod č. j. 01829-3/20/OÚ, dne 11. 11. 2020.
- d) obecné požadavky na výstavbu, dále je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštními právními předpisy: projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. Jsou řešeny obecné technické požadavky na výstavbu. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s Vyhl. č. 268/2009 Sb.
- e) stavební úřad také ověřil účinky budoucího užívání stavby: Posuzovaný záměr zahrnuje modernizaci křižovatky silnic III/21022 a III/21026 v celém jejím rozsahu včetně přilehlých větví křižovatky v obci Dolní Rychnov ve 2 etapách. Záměr je členěn na stavební objekty: SO 020 – Příprava území; SO 101 – Okružní křižovatka (hlavní objekt); SO 134 – Chodník; SO 301 – Odvodnění komunikace; SO 431 – Veřejné osvětlení; SO 431 – Přeložka sdělovacího vedení; SO 806 – Vegetační úpravy. Členění na etapy je provedeno z hlediska uvádění do provozu. Etapa 1 předpokládá, že stavba bude probíhat na obou silnicích III/21022 a III/21026 na celé větvi A, na polovině vozovky větve B a přilehlé části okružní křižovatky. Etapa 2 navrhuje provádění stavby na silnici III/21026 na celé větvi C, na polovině vozovky B a přilehlé zbývající části okružní křižovatky. **Záměrem je dopravní infrastruktura, která zlepší podmínky v území, s ohledem na bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Stavba je navržena ve veřejném zájmu. Záměr je v souladu s Územním plánem Dolní Rychnov.**

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 941 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Speciální stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 940 stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 27 odst.2) zákona č.500/2004 Sb.( správní řád ) ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád“) jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech :

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., [REDAKCE], [REDAKCE], VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., Sokolovská uhelná, a. s., Povodí Ohře, státní podnik, Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem - odbor ochrany územních zájmů

Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě je účastníkem podle ustanovení § 94k/ stavebního zákona:

a) stavebník: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 01 Sokolov 1

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Obec Dolní Rychnov, Revoluční č. p. 303, 356 04 Dolní Rychnov

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: GasNet, s.r.o., CETIN, a. s., SEBOREF s. r. o., – věcné břemeno podle listiny; Karlovarský kraj, Dachcecker spol. s r.o., Komerční banka, a. s. – zástavní právo smluvní.

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám, na nichž může být společným záměrem přímo dotčeno: vlastník p. p. č. 682/25, 693 v k. ú. Dolní Rychnov; vlastník p. p. č. 682/2, 824/7 v k. ú. Dolní Rychnov; vlastník p. p. č. 809/1 v k. ú. Dolní Rychnov; vlastník p. p. č. 778/127, 806/5 v k. ú. Dolní Rychnov; vlastník p. p. č. 778/98, 806/4 v k. ú. Dolní Rychnov; vlastník p. p. č. 3941/74 v k. ú. Dolní Rychnov.

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., Sokolovská uhelná, a. s., Povodí Ohře, státní podnik, Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem - odbor ochrany územních zájmů – správci sítí nacházejících se v zájmovém území stavby.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Zamítnuté návrhy a námitky:

- Igor Tichý námitka ze dne 17. 03. 2021 č.j. 24982/2021
- Jakožto majitel pozemku, jenž je dotčen zamýšlenou stavbou, nesouhlasím s vydáním kladného stanoviska a vyzývám žadatele k zahájení jednání o úpravě stávajícího projektu, ve kterém budou zohledněny mé připomínky. Doplněno dne 29. 03. 2021: Mé připomínky se mimo jiné, vztahují ke změně ochranného pásma komunikace, které zasahuje do mého pozemku.

Vypořádání s námitkou:

Zdejší správní orgán na základě výše uvedené námitky prověřil doložené podklady k vydání rozhodnutí a zjistil, že vybudování nové okružní křižovatky dojde k posunutí hranice ochranného pásma silnice podle §30, odst. 2, písm. c) zákona č. 13/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při zhodnocení původní a nové hranice ochranného pásma bylo zjištěno, že výsledná plocha nové hranice ochranného pásma silnice na pozemku p. č. 809/1 je o 13m<sup>2</sup> menší oproti současnému stavu. Zákon vymezuje prostor silničního ochranného pásma. Tím se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50m, které



jsou ve vzdálenosti 100, 50 a 15 m o osy přilehlého jízdního pásu (popř. osy větve křižovatky dálnice s jinou pozemní komunikací) příslušné kategorie pozemní komunikace či třídy silnice nebo místní komunikace. Silniční ochranná pásma existují jen mimo souvisle zastavěné území obcí; v něm se vykytovat nemohou. Souvisle zastavěné území obce je v tomto zákonném ustanovení definováno ve vztahu k silničnímu ochrannému pásmu. Při určení souvisle zastavěného území obce je rozhodující, zda je na daném území pět a více staveb, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí, přičemž mezi jejich zvětšenými půdorysy o 5 metrů není spojnice delší než 75 metrů. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu a spolu se stranami upraveného půdorysu tvoří území. Silniční ochranné pásmo může být zřízeno i jen po jedné straně dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy, tzn., že na druhé straně potom bude (může být) souvisle zastavěné území obce.

Silniční ochranné pásmo vzniká ze zákona, pro nově budované nebo rekonstruované dálnice, silnice a MK vzniká na základě pravomocného rozhodnutí o umístění stavby podle stavebního zákona. V tomto konkrétním případě dojde k prohloubení ochranného pásma pouze v jednom místě, a to oblouku křižovatky a to o cca 2,5 m, v ostatních místech se však zásah ochranného pásma do pozemku pana Tichého zkrátí nebo zůstane stejný a přitom celková plocha ochranného pásma se na jeho pozemku zmenší. I v ochranných pásmech lze na základě povolení silničního správního úřadu provádět stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení tak, jako v běžných řízeních dle stavebního zákona.

Jiná práva nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**



Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u Městského úřadu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také (místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby).

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

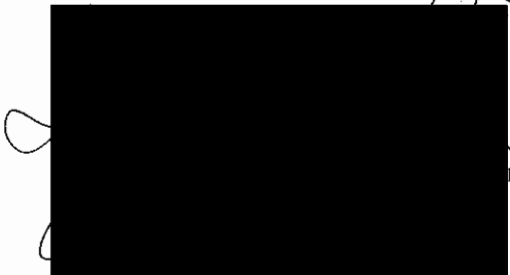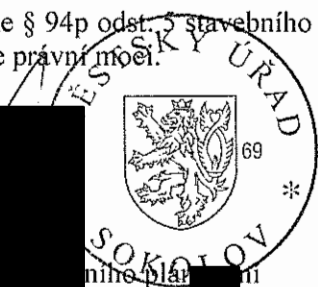

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží: (územní řízení a stavební řízení)****a) účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 94k stavebního zákona:**

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64  
sídlo: Chebská č.p. 282, 356 01 Sokolov 1

**b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:**

2. Obec Dolní Rychnov, IDDS: v3tbpxr  
sídlo: Revoluční č.p. 303, 356 04 Dolní Rychnov

**c) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:**

3. Karlovarský kraj, IDDS: siqbxt2  
sídlo: Závodní č.p. 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
4. DACHDECKER spol. s r.o., IDDS: kpyxrk2  
sídlo: Dobrovského č.p. 1936, 356 04 Dolní Rychnov
5. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt  
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
6. CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
7. Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w  
sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město
8. SEBOREF s.r.o., IDDS: rnezk89  
sídlo: třída Vítězství č.p. 39/44, Hamrníky, 353 01 Mariánské Lázně 1

**e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:**

9. bss BĀNSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o., IDDS: bigszj9  
sídlo: Chebská č.p. 53, 356 01 Sokolov 1
10. ██████████ IDDS: f8qg8qk  
trvalý pobyt ██████████ č.p. 46, Vítkov, 356 01 Sokolov 1
11. ██████████ 356 04 Dolní Rychnov
12. VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., IDDS: ran8j3n  
sídlo: Jiřího Dimitrova č.p. 1619, 356 01 Sokolov 1
13. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
14. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
15. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr  
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
16. Sokolovská uhelná, a. s., IDDS: mz4chhv  
sídlo: Staré náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov 1
17. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm  
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
18. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem - odbor ochrany územních zájmů,  
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

**dotčené správní úřady (dodejky):**

19. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov – komunikace (KRPK-11637/ČJ-2020-190906, ze dne 17. 02. 2020), IDDS: upshp5u  
sídlo: Závodní č.p. 386/100, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
20. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (KK/744/DS/20, ze dne 09. 04. 2020), IDDS: siqbxt2  
sídlo: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
21. Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1

22. Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov
  23. Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování - obecný stavební úřad, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov
  24. Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování - orgán územního plánování, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
  25. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (KHSKV 2629/2020/HOK/Dvo S-10, ze dne 23. 03. 2020), IDDS: t3jai32  
sídlo: Závodní č.p. 360/94, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
  26. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov (HSKV-946-2/2020/PCNP, ze dne 25. 03. 2020), IDDS: xknaa7s  
sídlo: Závodní č.p. 205/70, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
  27. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (KK/1448/ZZ/20, ze dne 25. 03. 2020), IDDS: siqbxt2  
sídlo: Závodní č.p. 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
  28. Obecní úřad Dolní Rychnov, IDDS: v3tbpxr  
sídlo: Revoluční č.p. 303, 356 04 Dolní Rychnov
- ostatní:
29. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvm  
sídlo: Boženy Němcové č.p. 1932, 356 01 Sokolov 1

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

## Odbor stavební a územního plánování

---

ČÍSLO SPISU: MUSO/89870/2023/OSÚP/KAZIV

ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/122238/2023/OSÚP/KAZI

ČÍSLO EVIDENČNÍ: 141292

VYŘIZUJE: [REDAKCE]

TEL.: [REDAKCE]

E-MAIL: [REDAKCE]

DATUM: 4. prosince 2023

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 05. 09. 2023 podala

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jednající Ing. Jiřím Šlachtou – ředitelem organizace, IČO 70947023, Chebská 282, 356 01 Sokolov 1**

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

### **p r o d l o ŷ u j e**

do **2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí** platnost společného povolení č. spisu SÚP/122161/2020/KAZIV, č. j. MUSO/43318/2021/OSÚPÚKAZI, ze dne 6. května 2021 na stavbu

### **"III/210 26 a III/210 22 Modernizace křižovatky Dolní Rychnov"**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 778/29, parc. č. 685/1, 806/1, 806/2, 806/3, 807, 808/1, 824/2 v katastrálním území Dolní Rychnov.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) jsou v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 01 Sokolov 1

Karlovarský kraj, Závodní 353, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6

DACHDECKER spol. s r.o., Dobrovského 1936, 356 04 Dolní Rychnov

Obec Dolní Rychnov, Revoluční 303, 356 04 Dolní Rychnov

CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9-Libeň

Komerční banka, a.s., Na příkopě 969, 110 00 Praha 1-Staré Město

SEBOREF s.r.o., třída Vítězství 39, Hamrníky, 353 01 Mariánské Lázně 1

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

**Odůvodnění:**

Stavebník oznámil dne 05. 09. 2023 speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- nedostatek finančních prostředků.

Speciální stavební úřad oznámil dne 11. 10. 2022 zahájení řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 a § 112 odst. 2 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek.

Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo společné povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, speciální stavební úřad žádosti vyhověl.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Před vydáním rozhodnutí ve věci měli účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle §36 odst. 3 zákona č. 500/2004Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení podle § 27 odst.2) zákona č.500/2004 Sb.( správní řád ) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., ██████████, VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., GasNet Služby, s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., Sokolovská uhelná, a. s., Povodí Ohře, státní podnik

Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě je účastníkem podle ustanovení § 94k/ stavebního zákona:

a) stavebník: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 01 Sokolov 1

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Obec Dolní Rychnov, Revoluční č. p. 303, 356 04 Dolní Rychnov

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: Obec Dolní Rychnov – vlastník p. p. č. 807, 824/2 v k. ú. Dolní Rychnov; DACHDECKER spol. s r.o. – vlastník p. p. č. 778/29, 806/2, 806/3 v k. ú. Dolní Rychnov; CETIN a. s., ČEZ Distribuce, a. s., SEBOREF s.r.o. – věcné břemeno dle listiny, Komerční banka, a.s.- zástavní právo smluvní.

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám, na nichž může být společným záměrem přímo dotčeno: vlastník p. p. č. vlastník p. p. č. 3941/74 v k. ú. Dolní Rychnov; vlastník p. p. č. 682/25, 693 v k. ú. Dolní Rychnov; vlastník p. p. č. 682/2, 824/7 v k. ú. Dolní Rychnov; vlastník p. p. č. 809/1 v k. ú. Dolní Rychnov; vlastník p. p. č. 778/127, 306/5 v k. ú. Dolní Rychnov; vlastník p. p. č. 778/98, 806/4 v k. ú. Dolní Rychnov.

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., CETIN, a. s., Vodafone Czech Republic a.s., Sokolovská uhelná, a. s. – správci sítí nacházejících se v zájmovém území stavby. Povodí Ohře, státní podnik.

Jiná práva nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru legislativního a právního, stavebního úřadu a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“

„elektronicky podepsáno“

██████████

referent odboru stavebního a územního plánování

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 12. 10. 2023 převodním příkazem.

### **Obdrží: (územní řízení a stavební řízení)**

a) účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 94k stavebního zákona:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64  
sídlo: Chebská č.p. 282, 356 01 Sokolov 1

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

2. Obec Dolní Rychnov, IDDS: v3tbpXR  
sídlo: Revoluční č.p. 303, 356 04 Dolní Rychnov

c) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:

3. DACHDECKER spol. s r.o., IDDS: kpyxrK2  
sídlo: Dobrovského č.p. 1936, 356 04 Dolní Rychnov
4. CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
5. Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w  
sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město
6. SEBOREF s.r.o., IDDS: mezk89  
sídlo: třída Vítězství č.p. 39/44, Hamrníky, 353 01 Mariánské Lázně 1
7. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
8. VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., IDDS: ran8j3n  
sídlo: Jiřího Dimitrova č.p. 1619, 356 01 Sokolov 1
9. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2
10. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihR

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

11. ██████████, IDDS: f8qg8qk  
trvalý pobyt: Stará Ovčárna č.p. 46, Vítkov, 356 01 Sokolov 1
12. ██████████, 356 04 Dolní Rychnov
13. Sokolovská uhelná, a. s., IDDS: mz4chhv  
sídlo: Staré náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov 1
14. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm  
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
15. bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., IDDS: bigszj9  
sídlo: Chebská č.p. 53, 356 01 Sokolov 1

dotčené správní úřady (dodejky):

16. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov – komunikace (KRPK-11637/ČJ-2020-190906, ze dne 17. 02. 2020), IDDS: upshp5u  
sídlo: Závodní č.p. 386/100, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
17. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (KK/744/DS/20, ze dne 09. 04. 2020), IDDS: siqbxt2  
sídlo: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
18. Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
19. Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov
20. Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Ing. Radková, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov
21. Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování - orgán územního plánování, ██████████ Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
22. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (KHSKV 2629/2020/HOK/Dvo S-10, ze dne 23. 03. 2020), IDDS: t3jai32  
sídlo: Závodní č.p. 360/94, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
23. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (KK/1448/ZZ/20, ze dne 25. 03. 2020), IDDS: siqbxt2  
sídlo: Závodní č.p. 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
24. Obecní úřad Dolní Rychnov, IDDS: v3tbpvr  
sídlo: Revoluční č.p. 303, 356 04 Dolní Rychnov
25. Ministerstvo obrany, Sekce majetková MO, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk  
sídlo: Rooseveltova č.p. 620/23, 160 00 Praha 6

ostatní:

26. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvm  
sídlo: Boženy Němcové č.p. 1932, 356 01 Sokolov 1  
sídlo: Závodní č.p. 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

## Odbor stavební a územního plánování

---

ČÍSLO SPISU: MUSO/89870/2023/OSÚP/KAZIV

ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/3857/2024/OSÚP/KAZI

ČÍSLO EVIDENČNÍ: 4335

VYŘIZUJE: [REDAKCE]

TEL.: [REDAKCE]

E-MAIL: [REDAKCE]

DATUM: 10. 01. 2024

### SDĚLENÍ

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č. j. MUSO/122238/2023/OSÚP/KAZI ze dne 04. 12. 2023 na stavbu

**"III/210 26 a III/210 22 Modernizace křižovatky Dolní Rychnov" – prodloužení platnosti do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**

**n a b y l o   p r á v n í   m o c i**

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 28. 12. 2023** a je vykonatelné.

*„otisk razítka“*

*„elektronicky podepsáno“*

[REDAKCE]  
referent odboru stavebního a územního plánování

#### Obdrží:

účastníci (dodejky)

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64  
sídlo: Chebská č.p. 282, 356 01 Sokolov 1



## POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

  
manažer

os. č. 12140, nar.  Pardubice, PSČ 530 09  
(„**Zaměstnanec**“)

**adresa pro doručování:** CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,  
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,

- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,
- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých).

Zaměstnanec je dále oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 15.12.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.  
Představenstvo

\*\*\*

*Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.*

\*\*\*

Elektronicky podepsáno  
[redacted] člen představenstva  
14:49 29.11.2023  
RSA/4096

Elektronicky podepsáno  
[redacted] člen představenstva  
CETIN a.s.  
09:32 29.11.2023  
RSA/4096

# Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Plzni  
oddíl Pr, vložka 114

**Datum zápisu:**

26. března 2002

**Datum vzniku:**

1. ledna 2002

**Spisová značka:**

Pr 114 vedená u Krajského soudu v Plzni

**Název:**

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

**Sídlo:**

Chebská 282, 356 01 Sokolov

**Identifikační číslo:**

709 47 023

**Právní forma:**

Příspěvková organizace

**Předmět činnosti:**

Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace jsou správní a kontrolní činnosti v oblasti údržby silnic II. a III. třídy včetně jejich součástí a příslušenství v rámci území Karlovarského kraje včetně plnění preventivní povinnosti ve smyslu § 2900 až 2902 a § 2937 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zajištění prací v oblasti správních a kontrolních činností silnic zahrnuje především tyto činnosti:

- Vedení evidence silnic, jejich součástí a příslušenství
- Vedení pasportu zeleně podél silnic ve vlastnictví Karlovarského kraje a organizační zajištění údržby vycházející ze závěrů tohoto pasportu
- Provádění prohlídek silnic a mostních objektů dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ostatních obecně závazných předpisů
- Organizační zajištění údržby silnic a mostů, jejich součástí a příslušenství s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství včetně následné kontroly a převzetí provedených prací
- Zabezpečení jmenovitých neinvestičních oprav silnic a mostů, jejich součástí a příslušenství včetně následné kontroly a převzetí provedených prací
- Příprava investičních činností v oblasti svěřeného majetku
- Investiční činnost v oblasti svěřeného majetku
- Další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ostatních obecně závazných předpisů

Příspěvková organizace dále zabezpečuje správu a údržbu cyklostezek ve vlastnictví Karlovarského kraje, jejichž správa a údržba byla přisouzena dvěma odděleními správy a údržby silnic svěřena na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje

**Doplňková činnost:**

Výroba a poskytování služeb neregistrovaných podle přílohy 1 až 3 živnostenského zákona

**Statutární orgán:**

Ředitel

Ing. Jiří ČHTA, dat. nar. [redacted] [redacted] 19[redacted]

Brtnická 251 69 Velké Počapky

Dejvická 17, k. ú. [redacted] 21[redacted]

**Způsob zřízení:**

Způsob zřízení: [redacted]  
Jméno: [redacted]vkové organizace [redacted] oprávněný jednatel.

Podepisování za příspěvkovou organizaci se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné firmě příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel organizace

---

**Zřizovatel:**

Karlovarský kraj, IČ: [708 91 168](#)

Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

**Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).**

Dne: 28.12.2022 07:11

Údaje platné ke dni 28.12.2022 03:51