


KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES, M 1:250

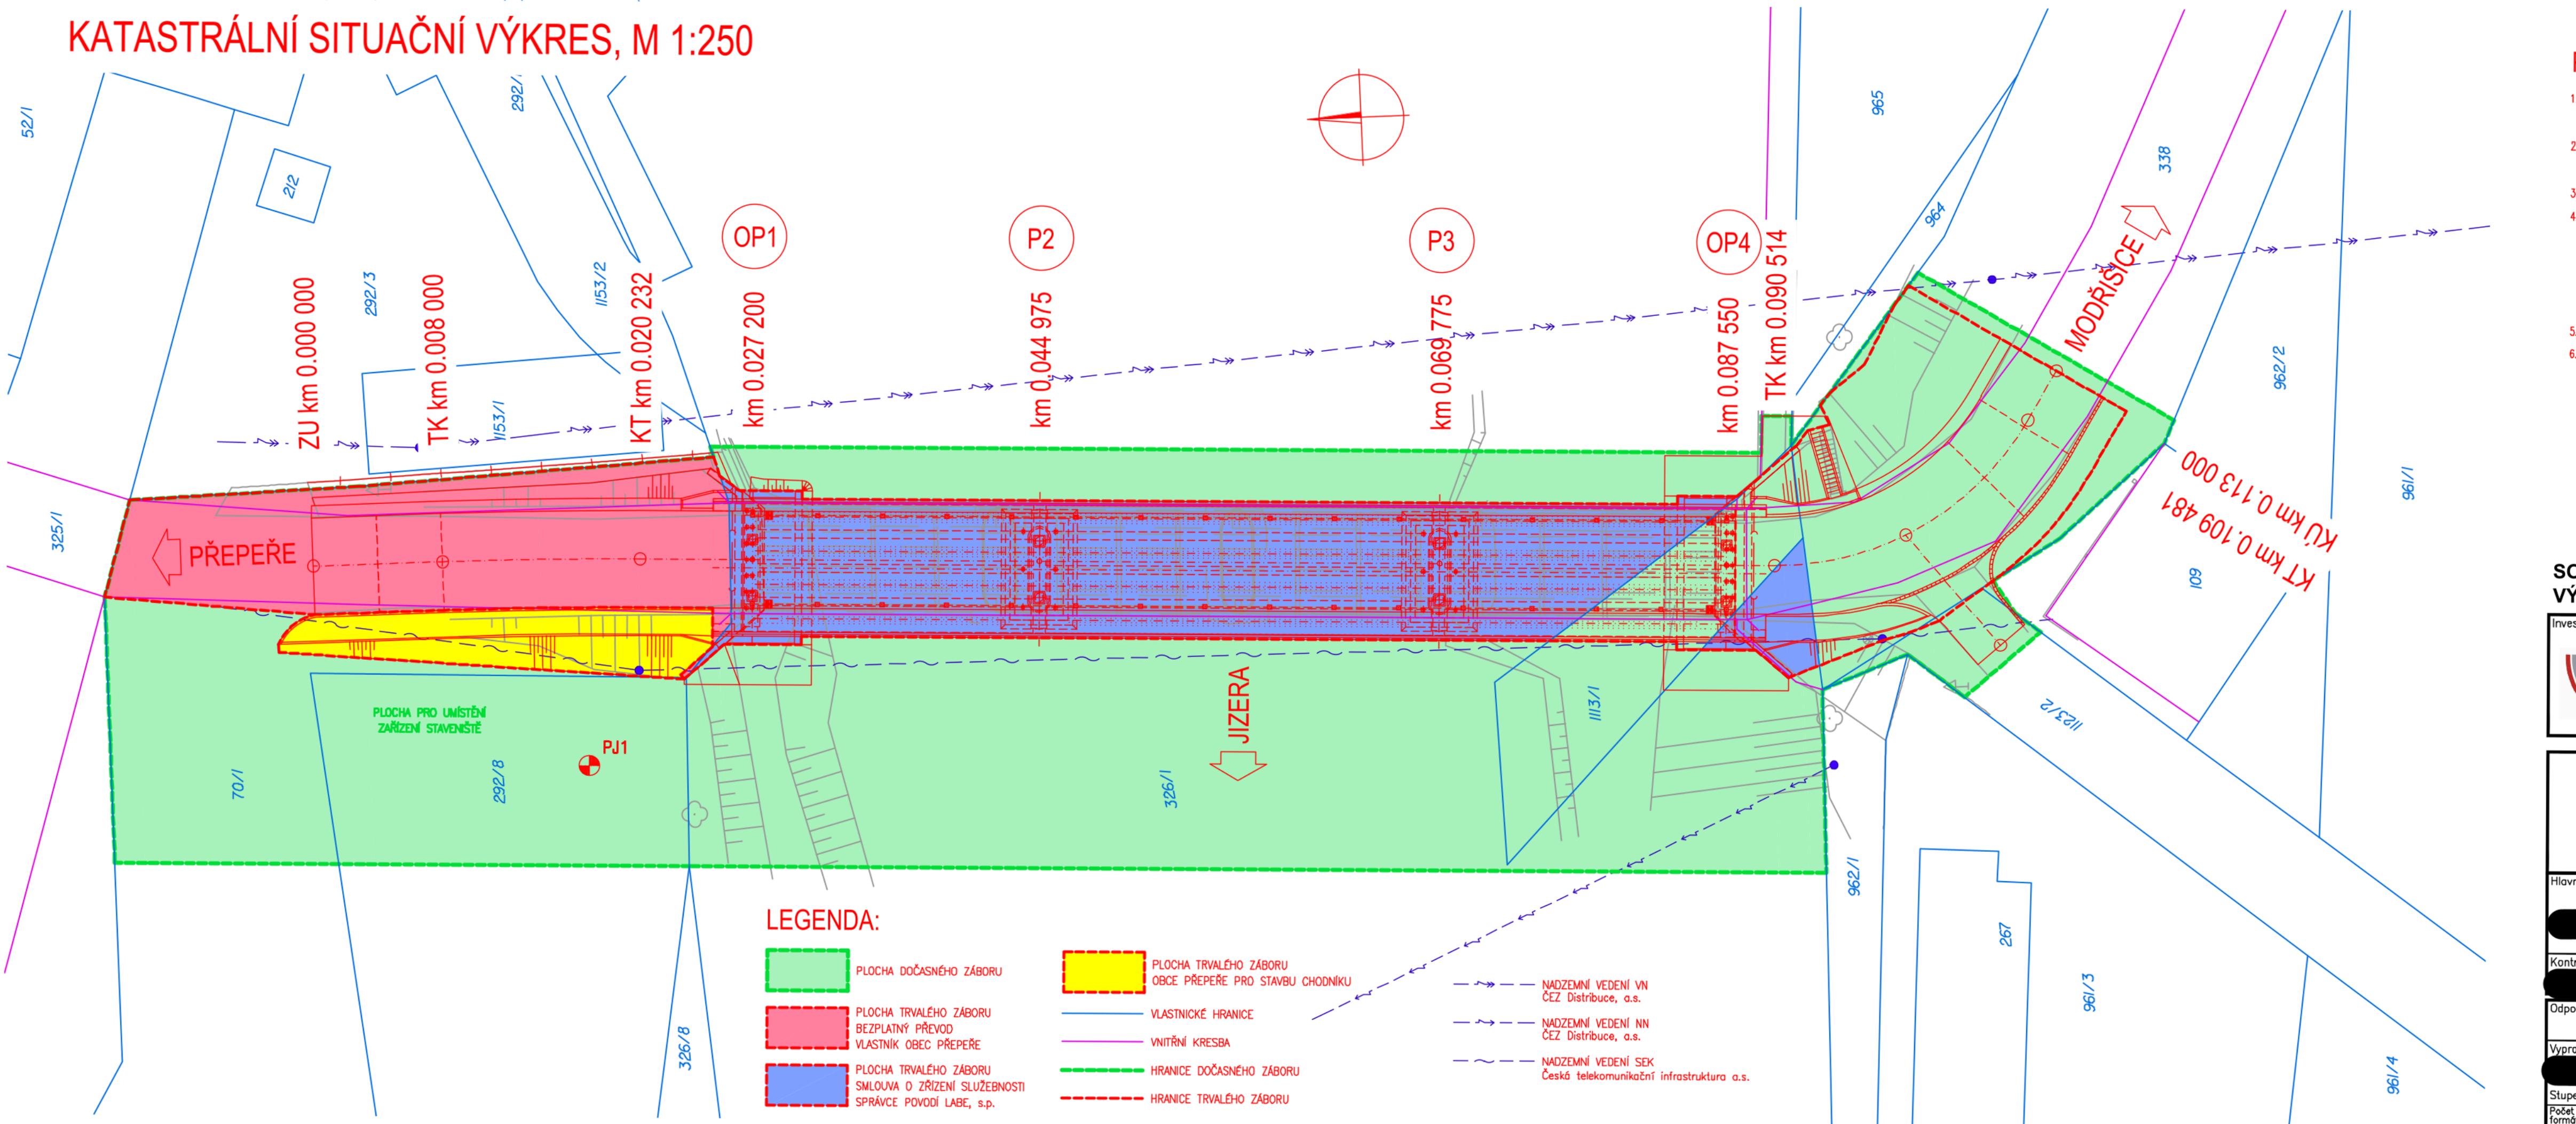

POZNÁMKY:

- VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENÉ DLE PODKLADŮ ZAJÍŠTĚNÝCH OD PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE TŘeba JEJICH POLOHU ZNOVU OVĚŘIT A VYTÝCIT V ZAJMOVÉM OZEMÍ CELÉ STAVBY. V PŘíPÄDĚ POTRÉBY JE NUTNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NÁLEžITÝM ZPÔSOBEM OCHRÁNIT ČI DOČASNĚ PŘELOŽIT.
- GRÓVENÝ ODEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VOZOVKOVÝCH VRSTEV (DOBÚRÁNÍ) KONSTRUKCE VOZOVKY V OBLASTI JEJÍ CELKOVÉ VÝMĚNY A FRÉZOvÁNÍ VOZOVKY V OBLASTECH S ČÄSTEČNou VÝMĚNU VOZOVKOVÝCH VRSTEV) JE VÝZVY VZTAŽENA K NOVĚ PROJEKTovANÉ NIVELETÉ KOMUNIKACE.
- NAVRŽENÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ VYCHÁZI Z GEODETICKého ZAMĚŘENÍ A STAVU INž. SÍTÍ K 04/2020.
- BĚHEM STAVBY BUDOU PRO POTRÉBY REALIZACE ZPEVNĚní PRED OPĚRAMI A OCHRANNÝCH BETONovÝCH LÍMCŮ OKOLO PAT PILÍRŮ V KORYTĚ řEKy JIZERY V NEZBYNĚ NUTNÉ MIŘE PROVÁDĚNA DROBNÁ OMEZENÍ ČI USMRNĚní JEJÍHO TOKU POMOCI TĚSNÝCH SYPANÝCH ČI PYLOVANÝCH HRÁZEK. VOLBA KONKRÉTNÍho ZPÔSOBU DOČASNÝCH ÚPRAV V KORYTĚ VODOTEČE JE NA ROZHODNUTÍ BUDOUCÍHO ZHOTOVITELE STAVBY. PŘED ZAPočETÍM STAVBY BUDÉ JEJIM ZHOTOVITELEM ZPRACOVÁN HAVARUJÍ A PODOŇOVÝ PLÁN, JENž BUDÉ S PATRÍCNÝM PREDSTIHEM PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ VŠEM DOTČENÝM ORGÁNOM STÁTNÍ SPRÁVY A INVESTORU STAVBY.
- Všechny povrchy dočasného záboru a všechny další povrchy terenu dotčené stavbou budou před dokončením stavby uvedeny do pôvodného stavu.
- VEškeré detaily budou provedeny v souladu se vzorovými listy staveb pozemních komunikací VL4 - MOSTY.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Investor:	Liberecký kraj Krajská správa silnic Libereckého kraje, písčková organizace U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2	Mandatér:	KSSLK Krajská správa silnic Libereckého kraje České mládeže 632/32 460 06 Liberec 6
-----------	--	-----------	---

CSW Projekt CZ s.r.o. Na Větrníku 1603/39, 162 00 Praha 6	Souprava číslo:
---	-----------------


Most ev.č. 27915-3 přes řeku Jizeru - Přepeře	Stupeň: DUSP/PDPS	Datum: 06/2022	Příloha: Katastrální situační výkres
Kontroloval: [REDACTED]	Podpis: [REDACTED]	Název akce: [REDACTED]	Cílovo: [REDACTED]
Odpovědný projektant: [REDACTED]	Podpis: [REDACTED]	Cíl: [REDACTED]	[REDACTED]
Vypracoval: [REDACTED]	Podpis: [REDACTED]	Výrobce: [REDACTED]	[REDACTED]
Stupeň: DUSP/PDPS	Datum: 06/2022	Příloha: Katastrální situační výkres	Cílovo: C.2
Počet formátů: 4 x A4	Měřítko: 1:250		



Povodí Labe, státní podnik

Vítá Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON [REDACTED]
E-MAIL [REDACTED]
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

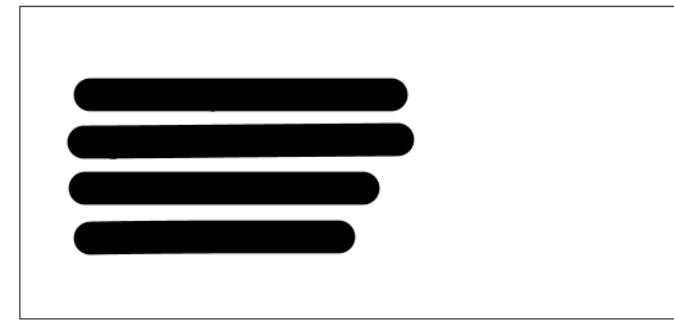

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
Pla/2023/031304

VYŘIZUJE/LINKA
[REDACTED]

HRADEC KRÁLOVÉ
31.8.2023

Rekonstrukce mostu ev. č. 27915-3 přes Jizeru, k.ú. Přepeře u Turnova

Dne 7.7.2023 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro společné řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované firmou CSW Projekt CZ s.r.o.(6/2022) se jedná o rekonstrukci mostu ev. č. 27915-3 přes Jizeru, k.ú. Přepeře u Turnova. Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 27915-3, jenž převádí silnici III/27915 přes koryto řeky Jizery. Most kříží v cca ř.km 76,265 významný tok Jizera (IDVT: 10100009) ve správě Povodí Labe, státní podnik. Realizace bude probíhat na pozemcích parc.č. 70/1, 326/1, 1113/1, 338 a 1123/2 v k.ú. Přepeře u Turnova. Rekonstrukce mostu je navržena v následujícím rozsahu: stávající vybavení mostu, nosná konstrukce, úložné prahy na opěrách a mezilehlé pilíře budou zdemolovány a nahrazeny konstrukcemi zcela novými a to železobetonovými masivními pilíři, železobetonovými úložnými prahy na opěrách, spřaženou nosnou konstrukcí beton – beton sestávající z prefabrikovaných mostních nosníků z předem předpjatého betonu a spřažené monolitické železobetonové desky s podporovými příčníky a dále pak zcela novým kompletním vybavením mostu. Z původních konstrukcí mostu budou tedy částečně zachovány pouze dvě krajní opěry. Po rekonstrukci mostu dojde v průtočném profilu k významnému zlepšení. Úroveň podhledu nosné konstrukce nového mostu je téměř po celé délce přemostění vyšší o cca 0,3 m než u mostu stávajícího. V rámci navržené rekonstrukce navíc dojde k redukci počtu mezilehlých podpěr (místo stávajících třech mostních pilířů budou v korytě vodního toku umístěny pouze dva). Odvodnění povrchu vozovky v rámci mostu bude zajištěno příčným a podélným spádem do odvodňovacích proužků podél obou říms mostu. Následně pak do 4 ks mostních odvodňovačů umístěných před koncovými příčníky na obou opěrách. Vyústění mostních odvodňovačů je navrženo svisle pod most na nové zpevněné plochy před opěrami a následně přímo do koryta vodního toku. Záměrem bude dotčen pozemek parc.č. 326/1, k.ú. Přepeře u Turnova ve správě Povodí Labe, státní podnik. V dotčeném úseku máme v evidenci břehovou úpravu (č. DHM 905100 5142 – jednoduchý lichoběžník zpevněný záhozovou patkou a kamennou rovninou) ve správě Povodí Labe, státní podnik. Zmíněná lokalita se nachází v záplavovém území vodního toku Jizera (IDVT: 10100009) a současně v aktivní zóně záplavového území. Hladina povodňového průtoku při Q₁₀₀ je na kótě 242,09 m n.m. ve výškovém systému Bpv.

Stavebníkem akce je Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o..

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1960 - Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 686807, X: 995029.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Podél významného vodního toku musí být zachován volný nezastavěný pruh šíře 8 m pro jeho správu a údržbu (případná zde umístěná zařízení musí být přejezdna mechanizací). Případné zásahy do tohoto pruhu budou konzultovány se zástupcem Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov [REDACTED]
- V tomto pruhu nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů umisťováním staveb nebo změnami nivelety terénu. Zařízení staveniště, stavební materiál a případný výkopek ze stavby bude uložen mimo tento pruh.
- Požadujeme, aby při opravě mostu bylo koryto toku zajištěno před pádem materiálu a nečistot do vodního toku. V případě pádu vybouraných hmot a nečistot do vodního toku musí být tyto předměty ihned odstraněny na náklady stavebníka.
- Požadujeme sanovat břehové úpravy min 3 m na obou březích pod i nad mostem.
- Případný vstup do koryta toku na výše uvedeném pozemku požadujeme konzultovat se zástupcem Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov. Výše uvedený pozemek požadujeme protokolárně předat před zahájením akce a po jejím dokončení se zástupcem Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov [REDACTED]
- K realizaci stavby požadujeme vypracovat Havarijný a Povodňový plán.
- Na základě § 67 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů **souhlasíme** s rekonstrukcí mostu v aktivní zóně záplavového území.
- Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
- Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.

Upozorňujeme, že s jakoukoliv další realizací, která nesplňuje výjimku dle § 67 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro výstavbu v aktivní zóně záplavového území nesouhlasíme.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenesе odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemek parc.č. 326/1, k.ú. Přepeře u Turnova), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku (*nebo stavby*) se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obratěte na Povodí Labe, státní podnik – závod Jablonec nad Nisou, PS Turnov [REDACTED] přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- kontaktní údaje žadatele,
- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetková vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (*informace pro žadatele*).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí
PL Z1 – Jablonec nad Nisou – PS Turnov