


P01 - Situační katastrální zákres

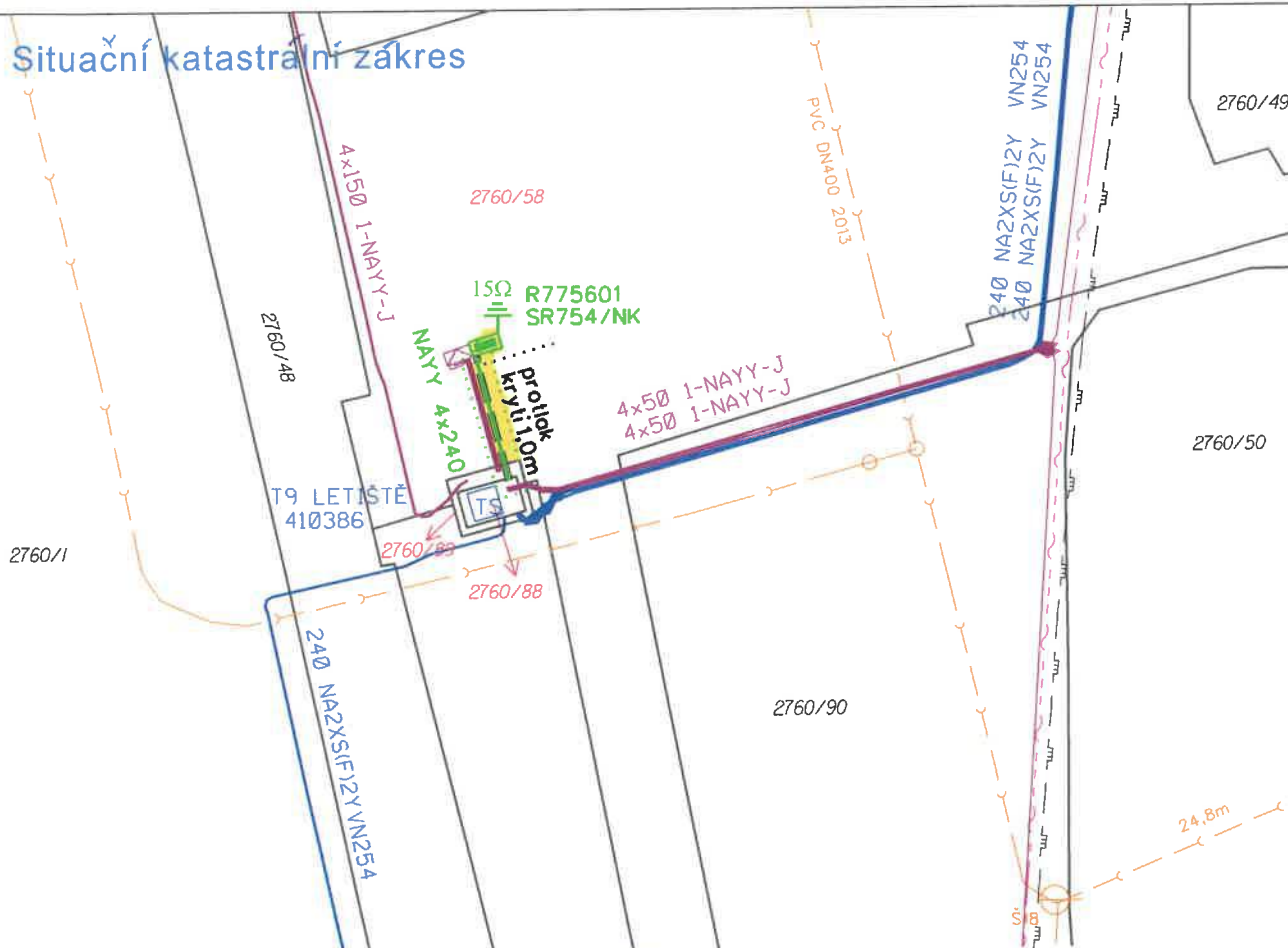

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
Střídavá síť NN 3+PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

- neživé části do 1000V:
 - automatickým odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.3
 - izolací dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1
- živé části:
 - přepážkami nebo kryty, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.3
 - izolací, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.4

PROSTORY:

- z hlediska úrazu el. proudem
 - nebezpečné
- podle působení vnějších vlivů
 - viz. PROTOKOL o určení vnějších vlivů dle PNE 33 0000-2

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením výkopových prací musí být zaměřeny a vytučeny všechny dotčené inž. sítě.
Polohu podzemních vedení nelze vytučovat odměřováním na výkrese.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ stávajících

- - - - - SLABOPROUD - TELEFON /podzemní vedení/
- - - - - KANALIZACE
- - - - - PLYNOVOD STL

LEGENDA

- KABELOVÉ VEDENÍ NN
- KABELOVÉ VEDENÍ NN
- KABELOVÉ VEDENÍ NN
- KABELOVÉ VEDENÍ VN
- KABELOVÁ CHRÁNIČKA
- HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA
- UZEMNĚNÍ PŮDORYS projektovaný
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
- UZEMNĚNÍ
- KABELOVÁ SPOJKA
- TRAFOSTANICE
- PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ VN

Dotčení pozemku ZK



AUTORIZACE:

VYPRACOVAL	[REDACTED]			
ZHOTOVITEL PD	MOPRE, s.r.o., RS BŘEST, BŘEST 79, 768 23 BŘEST			
KRAJ	ZLÍNSKÝ	OKRES	KROMĚŘÍŽ	
KATASTR. ÚZEMÍ	HOLEŠOV, [640972]			
MÍSTO STAVBY	HOLEŠOV, PRŮMYSLOVÁ ZÓNA			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
NÁZEV STAVBY	Holešov-Zóna, VO, T9-Letiště, Kab.NN			Č. STAVBY: 1030084789
NÁZEV VÝKRESU	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			DATUM: 08-2023
				FORMÁT: 1xA4
		STUPEŇ PD: DÚS/DŮR	MĚŘITKO: 1:500	Č. VÝKRESU: C.2