

Informativní výkaz výměr - Přílohy č. 5 zadání - "Výměna povrchů a technických rozvodů – koupelna 4/11 a 4/12"

Pol.č.	Popis	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH (Kč) - vyplní uchazeč	Cena za položku bez DPH (Kč)
1. Specifikace prací - společná koupelna Ž m.č. 4/11 + 4/12					
1.	Demontáž vybavení místnosti, podhledů, vany a technických rozvodů (elektro, VZD, voda, kanalizace).	soubor	1,0		
2.	Odsekání obkladů	m2	67,0		
3.	Vybourání dlažeb včetně betonového podkladu + hydroizolace	m3	2,5		
4.	Vybourání cihelných příček tl. 200 + 150 mm	m3	1,3		
5.	Demontáž dveří 800/1970 mm + vybourání zárubní	ks	1,0		
6.	Vybourání prostupů, rýh pro technické instalace	soubor	1,0		
7.	D+M betonová mazanina tl. do 80 mm	m3	2,5		
8.	Zarovnání podkladu – stěn, vyrovnání, doplnění pro nový obklad	m2	67,0		
9.	D+M elektrosvodů 1. v místnosti s osvětlením (dělené osvětlení pro prostor umyvadel a koupelny), 2. zásuvkami 2 ks 230 V (u vstupních dveří), 3. vývody pro pevně instalovaný bazénový vysoušeč vlasů s hadicí 2 ks, 4. vývod pro zvedací koupací vanu, 5. 2 ks osvětlení nouzovým osvětlením (bateriovým), 6. připojením ventilátor, 7. přivolávací zařízení pacient-sestra (Sirius) ve sprchových boxech - 4x pevné nástěnné tlačítko - 1 umístěno ve výšce (dle výšky sklopné sprchové sedačky) a druhé umístěno cca 10cm nad zemí (použití pro případ pádu na podlahu).	soubor	1,0		
10.	D+M rozvodů VZD pro místnost koupelny (potrubí + odsávací mřížky + ventilátor s potřebným výkonem). Vyústění přes obvodovou zeď vně budovy s osazením venkovní mřížky. Ventilátor musí být minimálně hlučný o kapacitě výměny vzduch v celé místnosti koupelny. Spouštění od osvětlení s nastavitelným doběhem. Vývod vzduchu vně budovy osadit zpětnou klapkou.	soubor	1,0		
11.	D+M rozvodů kanalizace v potřebném rozsahu s odvedením závěsem pod stropem ve 3.NP. Připojení hygienických prvků: 2 ks podlahové sprchové žlab ve sprchových boxech, 4x umyvadla, odvod odpadu ze zvedací vany.	soubor	1,0		
12.	D+M radiátorového tělesa deskového o výkonu dle stávajícího, osadit novým radiátorovým ventilem na přívodu i zpátečce a odvzdušňovací ventil.	soubor	1,0		
13.	D+M rozvodů vody v potrubí (ne PPR), z materiálu odolnému vůči chlordioxidu dávkovanému do TUV v budově proti leginelle = doložit certifikátem, ke všem výtakovým místům = 2x sprcha, 4x umyvadlo, 1x vana. Napojení na původní potrubí budovy = měď.	soubor	1,0		
14.	D+M vybavení koupelny: 1. 2x sprchová baterie s hadicí vč. tyče na upevnění, 2. 4x umyvadlová vodovodní baterie, 3. 2x uzavírací ventil pro připojení vany (teplá a studená voda), 4. 2x nerezová tyč na sprchový závěs, 5. 4x sprchový závěs, 6. 2x polička- 7. 6x zásobník mýdla do sprch + umyvadla, 8. 2 ks madla sklopná do sprchy (nosnost min. 150 kg) 9. 2x madlo vodorovně-svislé, 10. 2x sedačka do sprchy, 11. 4x polička nad umyvadlo, 12. 2x zrcadlo pevné, 13. 2x zrcadlo kyvné (pro imobilní), 14. 4x dávkovač mýdla, 15. 2x schránka na papírové ručníky, 16. 4x umyvadlo pro imobilní (musí umožnit zasetí vozíku), 17. 2x koš odpadkový nerezový s víkem min. 10 ltr, 18. 2 ks vysoušeč vlasů bazénový – min. parametry: motor 250 W, spirála 750 W, výkon 1000 W, rychlost vzduchu 172 km/h, teplota 47oC, hlučnost max. 63 dB. 19. 1x zásobník hygienických sáčků	soubor	1,0		
15.	Stavební dozdivky z cihel a vyrovnávky povrchů pro vyrovnání pod obklady	m2	67,0		
16.	D+M vnitřních dveří rozm. 800/1970 mm v provedení dle stávajících včetně zárubní, s klikou a štíty, zámkem pro vložku, barva zelená.	ks	1,0		
17.	D+M keramických obkladů rozm. min. 400 x 200 mm ve dvou barevném provedení = 70 m2 . Typ a vzor předložit výběrem z min. 5 vzorků. Výběr min. z 5 vzorků předložených zhotovitelem.	m2	67,0		
18.	D+M keramické dlažby rozm. min. 400 x 200 mm v protiskluzném provedení povrchu min R11, třída protiskluzu při chůzi bosou nohou min. B. Výběr min. z 5 vzorků předložených zhotovitelem.	m2	32,0		
19.	D+M hydroizolace stěrkové na vodorovné ploše, ve sprchových boxech do v. 2000 mm, jinde do v. 150 mm nad úroveň podlahy.	m2	28,0		
20.	SDK podhled po celé ploše koupelny v provedení proti vlhkosti se vsazenými světlý.	m	30,0		
21.	Malby a nátěry pokojů	m2	140,0		
22.	Oprava tapet na chodbě	m2	10,0		
23.	Úklid stavby po dokončení	m2	70,0		
24.	Přesun hmot	soubor	1,0		


Výměna povrchů a technických rozvodů – koupelna 4/11 a 4/12 - CELKEM - Kč bez DPH



Vypracoval: [Redacted]

Razítko, podpis:

V Hradci Králové dne 14.2.2024

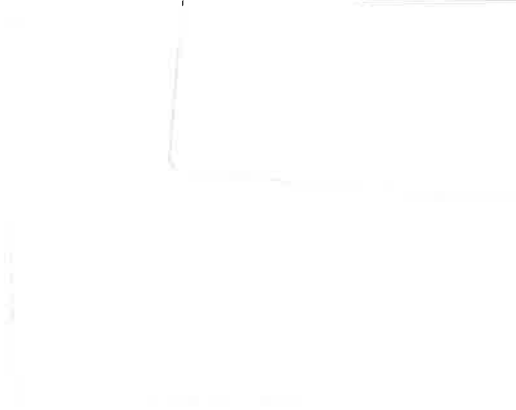

Informativní výkaz výměr - Přílohy č. 6 zadání - rekonstrukce pokojů 4B/34-1 + 4B/34-2

Pol.č.	Popis	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH (Kč) - vyplní uchazeč	Cena za položku bez DPH (Kč)
Rekonstrukce pokojů 4B/34-1 + 4B/34-2					
1.	Demontáž vybavení místnosti, dveří, zárubní, podhledů a technických rozvodů (elektro, VZD, voda, kanalizace).	soubor	1,0		
2.	Odsekání obkladů	m2	15,0		
3.	Vybourání a demontáž vnitřních dveří rozm. 700/1970 mm = 2 ks, 800/1970 mm = 8 ks	ks	8,0		
4.	Vybourání rýh a průrazů pro instalace a pro nové vstupní dveře	soubor	1,0		
5.	Vybourání dlažeb včetně betonového podkladu + hydroizolace	m3	2,5		
6.	Vybourání siporexových příček tl. 150-200 mm	m3	18,0		
7.	Demontáž PVC krytiny	m2	49,0		
8.	D+M dozdění stávající příčky z cihel = v tl. 200 mm o ploše 3,8 x 2,9 x 0,2 m = 2,2 m3 (11,5 m2)	m3	2,2		
9.	Provedení nových omítek na nové dozděné příčce	m2	23,0		
10.	D+M sádrovláknitých příček tl. 150 mm se zvukovou izolací ve skladbě: 2x sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm (na straně do místnosti se zvýšenou vlhkostí desky impregnované proti vlhkosti); profil CW 100; akustická izolace tl. 60 mm; 2x sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm (na straně do místnosti se zvýšenou vlhkostí desky impregnované proti vlhkosti)	m2	18,0		
11.	D+M pouzder posuvných dveří do SDK rozm. 900/1970 mm, 1x L + 1x P	ks	2,0		
12.	D+M posuvných dveří 900x 1970 mm, 1x L + 1x P, s oboustranným madlem pro imobilní, zámek koupelňový, odstín – zelený	ks	2,0		
13.	D+M plných dřevěných požárních dveří, kouřotěsných s požární odolností min. 30 min, rozm. 1100 x 1970 mm, pravé, s klikou a kováním, zámkem s vložkou, odstín - zelený, D+M potřebného překladu do stávající stěny.	ks	2,0		
14.	Zazdění rýh a průrazů pro instalace + potřebné požární ucpávky (podlaha + stěny) + zazdění stávajících otvorů ve stěnách dle nové dispozice	soubor	1,0		
15.	D+M sádrokartonového pohledu po celé ploše místnosti pokoje i koupelny. Doplnění SDK i ve 3.NP po připojení kanalizace	m2	65,0		
D+M elektrorozvodů dle interiérů a dodaných spotřebičů (TV) - uvedený rozpis specifikace platí pro každý pokoj:					
16.	1) v každém pokoji min. 6x zásuvky 230 V po obvodu místnosti dle nákresu, provedení zásuvek = dvojjásuvky	ks	12,0		
17.	2) u pracovního stolu datová zásuvka	ks	2,0		
18.	3) u pracovního stolu zásuvka telefonu	ks	2,0		
19.	4) TV – zásuvka 230 V	ks	2,0		
20.	5) TV – datová zásuvka	ks	2,0		
21.	6) TV – zásuvka STA	ks	2,0		
22.	7) osvětlení místnosti stropními svítidly LED v podhledu, dělené ovládané osvětlení v pokoji 2x + 2x předstín, včetně dodávek stropních těles, ovládaní osvětlení od vstupních dveří	ks	8,0		
23.	8) osvětlení LED pásky na dřevěném obkladu nad lůžky, ovládaní vypínači od lůžka	ks	4,0		
24.	9) připojení pokojů provést ze stávajícího rozvaděče na chodbě, včetně jeho potřebného doplnění či výměny (platí i pro koupelnu)	soubor	2,0		
25.	10) připojení TV na rozvody STA	soubor	2,0		
26.	11) provedení elektro revize na dotčené rozvody EL rekonstrukcí (platí i pro koupelnu)	soubor	1,0		
27.	12) přivolávací zařízení pacient-sestra (Sirius) pro každý pokoj u lůžka 2x pevně nástěnné tlačítko se šňůrou pro zatáhnutí, která končí cca 10cm nad zemí (pro případ pádu na podlahu)	ks	2,0		
D+M elektrorozvodů dle interiérů a dodaných spotřebičů - uvedený rozpis specifikace platí pro koupelny u pokojů:					
28.	1) v každé koupelně 3x zásuvka 230 V dle nákresu (žebříkový radiátor, hotelový fén, zásuvka u umyvadla)	ks	6,0		
29.	2) připojení motoru VZD v podhledu	ks	2,0		
30.	3) osvětlení místnosti stropními svítidly LED v podhledu	ks	4,0		
31.	4) provedení rozvodu v prostředí pro zdravotnická zařízení – koupelny	soubor	2,0		
32.	5) - přivolávací zařízení pacient-sestra (Sirius) pro každou koupelnu: 1. u WC 1x pevné nástěnné tlačítko se šňůrou pro zatáhnutí, která končí cca 10cm nad zemí (pro případ pádu na podlahu), 2. ve sprše 2x pevné nástěnné tlačítko- 1 umístěno ve výšce (dle výšky sklopné sprchové sedačky) a druhé umístěno cca 10cm nad zemí (použití pro případ pádu na podlahu).	soubor	1,0		
33.	Odstranění původních maleb, vyrovnání podkladu tmelením, vymalování místnosti (stěny + podhled) dvojnásobným barevným nátěrem ve dvou odstínech	m2	75,0		
34.	D+M rozvodů kanalizace dle nové dispozice koupelny s úpravou rozvodů až na potrubí potřebné dimenze, připojit vybavení koupelny – sprchový odtokový dl. žlab 800 – 1000 mm v nerezovém provedení, WC závěsné, umyvadlo. Potrubí provést zavěšené pod stropem ve 3.NP.	soubor	1,0		

35.	D+M rozvodů studené a teplé vody dle nové dispozice koupelny, připojit vybavení koupelny – sprchová baterie s hadicí a držákem, umyvadlová vodovodní baterie, splachovač WC imobilní se vzdáleným splachováním,	soubor	1,0		
36.	D+M rozvodů odvětrání koupelny odsávacím ventilátorem (pro každou koupelnu zvlášť) s potrubím vyvedeným mimo budovu se zpětnou klapkou a vnější mřížkou na fasádě budovy, spínání osvětlením s nastavitelným doběhem, výkon dle hygienických předpisů	soubor	2,0		
37.	D+M radiátorových těles deskových o výkonu dle stávajícího + 1/3 výkonu, osadit novým radiátorovým ventilem na přívodu i zpátečce a odvzdušňovací ventil.	ks	2,0		
38.	Nová podlahová konstrukce koupelen z betonové mazaniny, v případě potřeby vyztuženou ocelovou výztuží, v tl. 100 mm	m3	1,3		
39.	D+M stěrkové hydroizolace v koupelnách na ploše vodorovné s vytažením na stěny do v. 100 mm nad podlahu, ve sprchovém koutu do v. 2000 mm	m2	13,0		
40.	Provedení nových omítek jako podklad pod obklady	m2	47,0		
41.	D+M keramických obkladů nebo dlažeb stěn rozm. min. 400 x 200 mm, min. dvoubarevné provedení, v odstínu dle výběru objednatele z předložených vzorů (min. 5 vzorků) zhotovitele = VYŠŠÍ STANDARD.	m2	60,0		
42.	D+M 15 m2 keramické dlažby rozm. min. 400 x 200 mm v protiskluzném provedení povrchu min R10, třída protiskluzu při chůzi bosou nohou min. B. Výběr min. z 5 vzorků předložených zhotovitelem.	m2	18,0		
43.	D+M zařizovacích předmětů (vše v provedení dle předpisů pro bezbariérové prostory): 1. 2 ks závěsné WC s tlačítkem pro vzdálené splachování, 2. 2 ks umyvadlo pro imobilní (zajetí vozíku), 3. 2 ks sprchová vodovodní baterie – set (ruční sprcha – hadice, horní pevná sprcha – široká), 4. 2x umyvadlová vodovodní baterie, 5. sprchová zástěna tvar L rozm. min. 1200 x 1200 mm + nosná rohová nerezová tyč a závěs, 6. 2 ks hotelový fén.	soubor	1,0		
44.	D+M koupelnových doplňků – koupelny – pokoje – POZOR UCHYCNÍ MADEL A SEDAČEK KOTVIT DO PEVNÉ VYZDĚNÉ KONSTRUKCE: 1. madla – 2 ks sklopná + 2 ks pevné = 4 ks k WC, 2. madla – 2 ks sklopná + 2 ks pevné = 4 ks k umyvadlu, 3. madla – 2 ks sklopná do sprchy (nosnost min. 150 kg), 4. 2 ks madel do sprchy (2x rohově-vodorovné), 5. 2 ks sprchová sedačka nerezová-plastová s podpěrou nohou = DOSTATEČNÉ KOTVENÍ!, 6. 2 ks polička rohová do sprchy, 7. 2x zrcadlo nastavitelné (pro imobilní), 8. 2x polička pod zrcadlo, 9. věšák koupelnový 6x (2x níž pro imobilní), 10. 2 ks zásobník WC papírů pr. 240 mm, 11. 2 ks zásobník hygienických pytlíků, 12. 2 ks štětka WC, 13. 2 ks koš nerezový 10 ltr, 14. 2 ks schránka na papírové ručníky, 15. 2 ks zásobník mýdla	soubor	1,0		
45.	Malby a nátěry pokojů = 150 m2 , opravy tapet na chodbách = 10 m2 .	m2	150,0		
46.	Opravy tapet na chodbách	m2	10,0		0,00
	D+M interiérových prvků a vybavení - jedná se o atypické výrobky (ne sériové):				
47.	a) jednolůžko rozm. 980x2080 mm, DTD tl. 36 mm, na kolečkách a kluzácích, úložný prostor – výklop, plně vysoké čelo, ostatní nízká, matrace pro ložnou plochu 900x2000 mm, pasivní antidekubitní matrace, potah dezinfikovatelný/omyvatelný (safr) demontovatelný/pratelny	ks	2,0		
48.	b) nočních stolků s uzamykatelnou zásuvkou a spodním úložným prostorem s dvířky rozm. 450x450x480 mm	ks	2,0		
49.	c) 3. POZOR typový nábytek - 2 ks pečovatelský s výklopnou deskou - referenční typ např. https://www.promareha.cz/cs/pecovatelstvi/stolky/stolek-ns-1-o	ks	2,0		
50.	d) obkladová deska na stěnu DTD 900x600 mm s vyřezanou drážkou nad lůžka s osvětlovacími LED pásky = nutný přívod 230 V s trafem v krabičce	ks	4,0		
51.	e) obkladová deska na stěnu DTD 2000x600 mm	ks	2,0		
52.	f) jídelního stolu rozm. 850x850x750 mm, výška lubu od podlahy min. 700 mm (najíetí vozíku), zakulacené (bezpečnost)rohy	ks	2,0		
53.	g) polstrované židle s područkou k jídelnímu stolu, potah dezinfikovatelný, omyvatelný	ks	4,0		
54.	h) věšákové stěny rozm. 800 x 2000 mm se zrcadlem a věšáčky min. 4 ks ve dvou výškových úrovních	ks	2,0		
55.	i) šatní vestavěné skříň rozm. 900 x 2000 x 450 mm + nástavec rozm. 900x600x450 mm skříňový, polovina skříňe na ramínka, polovina policová, dole sokl 100 mm, na spodní polici v dosahu vozičkáře uchytit trezor není předmětem dodávky), skříňe uzamykatelné	ks	4,0		
56.	j) televizoru SMART s úhlopříčkou min. 139 cm (55") min. s možností datového připojení, hotelový mód, 4K Ultra HD, 100 Hz, DVB-T2/S2/C včetně TV držáku s regulací ve dvou směrech a propojovacího kabelu, umístění naproti lůžkům	ks	2,0		
57.	k) nerezového odpadkového koše o obsahu min. 10 ltr s víkem	ks	2,0		
58.	4 ks poliček na stěnu rozm. 800x200x200 mm	ks	4,0		
59.	Přesun hmot	soubor	1,0		
60.	Úprava madla na chodbě + obložení stěny, popř. doplnění nového materiálu.	soubor	1,0		
61.	Přesun vybouraných hmot, odvoz a uložení na skládku	soubor	1,0		

**Výměna povrchů a technických rozvodů – rekonstrukce pokojů 4B/34-1 + 4B/34-2
- CELKEM - Kč bez DPH**



Vypracoval: 

Razítko, podpis

V Hradci Králové dne 14.2.2024

1950
1951
1952