


Aukce č. 223 136 079

Zadávací list - předávací protokol Těžební činnost

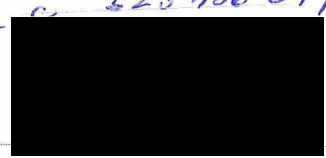

Typ Rok Útv Ús Zak Dok	LHC: 1432	JPRL: 204Ea13	Zakázka: 851 EADN 22 - 204E13
------------------------	-----------	---------------	-------------------------------

Verze zadání: 1

Dodavatel: ORCA VSETÍN s.r.o. Rokytnice, Okružní 446 755 01 Vsetín Tel.: 603 218 780, DIČ: CZ25852159 IČ: DIČ:	Odběratel: Lesy České republiky, s.p. LS Luhačovice Uherskobrodská 81 76326 Luhačovice IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451 Útvar: 22 Střelná Úsek:
--	--

Plocha porostní v ha: 2,10	Plocha těžebního zásahu v ha: 0,45
----------------------------	------------------------------------

Zadání							Skutečnost	
Dř.	Cen.kód	Kusy	Množ. m3	Požadov. termín	Zp. přij.	Poznámka k zadání	Datum	Množství m3
BK		24	19,27	30.11.2023	S		29.11.2023	VIZ.
SM		100	261,99	30.11.2023	S			MVO
								14/2023
		124	281,26					281,26m ³

Ujednáno dne: 2.11.2023 Přílohy: Technologická karta: 1 Za dodavatele převzal dne: Poznámka k převzetí zadání:	Podpis: Mapový zákres: <i>Ne MVO</i> BOZP: Sortimentace: Ne Podpis:
---	--

Převzetí po dokončení prací Za Lesy ČR převzal dne: <i>28.3.2024</i> Zjištěné závady: Závady odstraněny dne: Za Lesy ČR akceptoval dne:	Podpis: Podpis:
---	--------------------

TECHNOLOGICKÁ KARTA č. 1

k zadávacímu listu: 1-2023-22-0-851-1 verze zadání: 1

LČR, s. p., organizační jednotka: 136 LS Luhačovice Útvar: 22 Střelná Úsek:
 JPRL: 204Ea13

Plocha porostní v ha: 2,10 Plocha těžebního zásahu v ha: 0,45
 Typ zásahu: Mýtní úmyslná s holinou Celkem m³: 281,26 Kusy: 124

Způsob vyznačení: Těžebního zásahu: modrá barva Přibližovacích linek:
 Technologie přibližování 1: 22 100% traktor P-OM Technologie přibližování 2:
 Pásmo přibližování 1: Pásmo přibližování 2:
 Určení skládky:

Předpokládaný termín: Zahájení prací: 2.11.2023 Dokončení prací: *Težba : 29.11. 2023*
odvoz dřeviny: 28.12. 2023
 Popis stavu cest, svážnic a linek, další okolnosti:
 Odpovídající běžnému opotřebení. Jedná se o mýtní úmyslnou těžbu se vznikem holiny 0,45 ha a v horní části těžebního prvku prosvětlení na ploše 0,15 ha.
 Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Technologicky těžba: JMP LKT(UKT) P-OM. Přibližně 50 m³ ve vrchní části, bude pravděpodobně nutno přiblížit vzhledem ke svažitosti terénu, koněm na VM.
 Přibližovací vzdálenost je 250m. Těžba je vyznačena modrou barvou. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování vajíčoho přirozeného zmlazení. Aukční blok se nachází na revíru Střelná, bližší informace podá pan Kročil na tel.: 724 523 836.
reed : 25.3. 2024

25.3. 2024 Bez metod.



Rozsah potěžeb. úprav: */*
 Por. plocha: Vykliz. linky: LDS: Skládky: Jiné:
 Zvláštní podmínky:
 Zóna CHKO: II ZCHÚ: OPVZ: Jiné:

Uč: Za Lesy ČR předal: *[Redacted]* Za SP převzal: *[Redacted]*
2.11. 2023

Mapová příloha


Základní údaje o aukci

Název: 22 - 204 E 13
Druh: Elektronická
Typ: Nastojato

Legenda

- | | |
|--|---|
|  Aukční bod |  Těžební prvky |
|  Cesty |  Clona |
|  Odvozní cesty |  Domyčení |
|  Přibližovací cesty |  Holoseč |
|  Odvozní místa, skladky |  Nedefinovaný |
| |  Výběr |

Měřítko - 1 : 5000

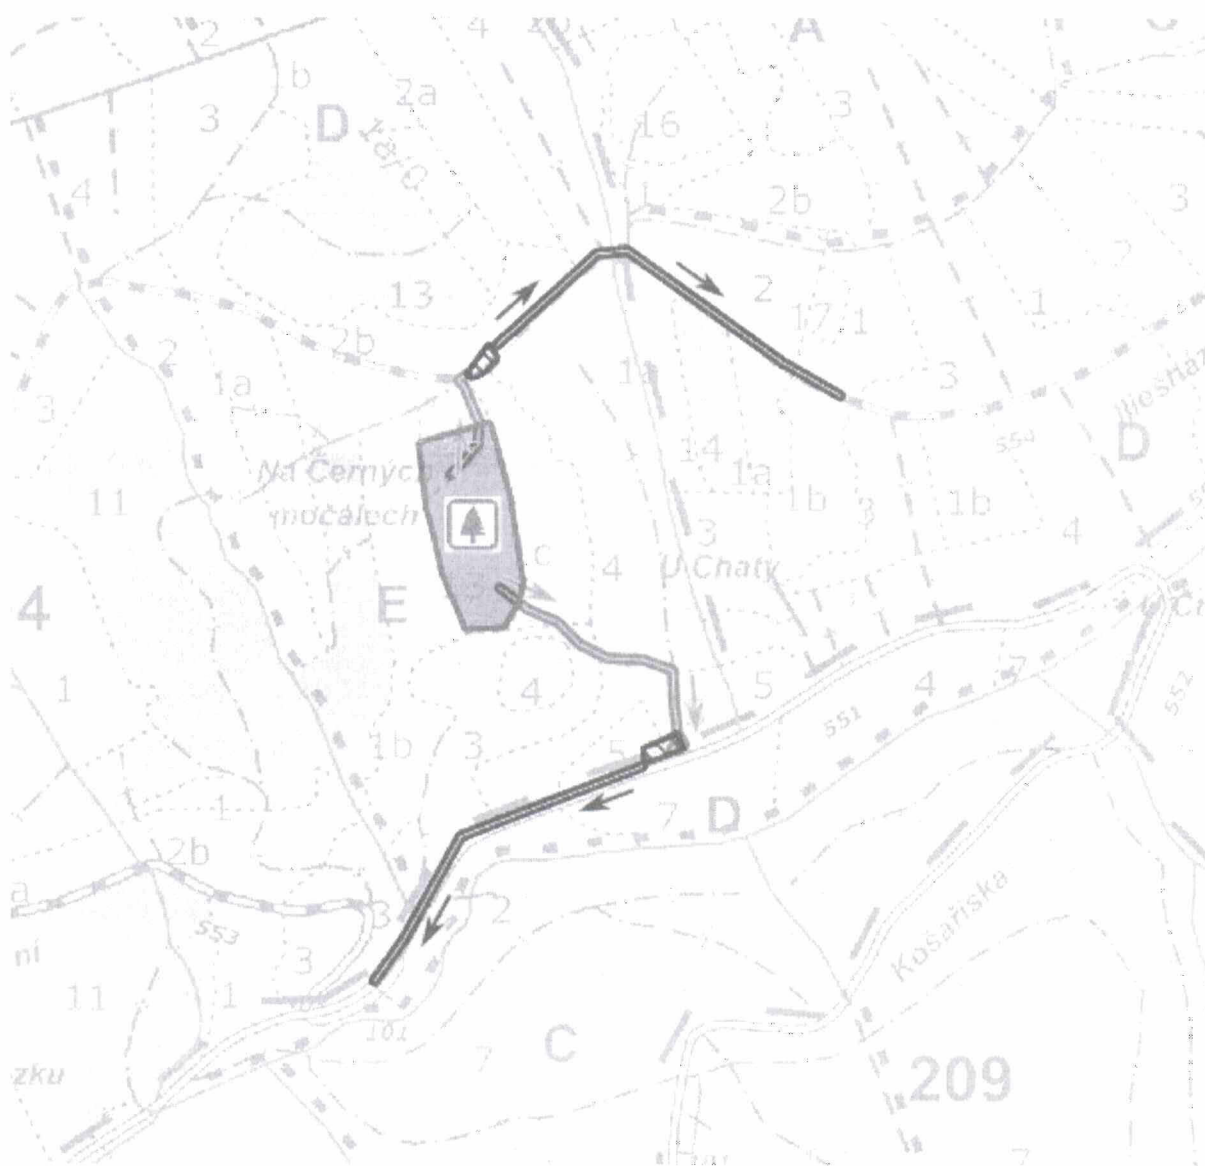

2.11. 2023

Vytvořeno: 25. 7. 2023