

SMLOUVA na Drobné stavební práce

(část VZ1 – HL Luže-Košumberk - stavební práce v roce 2024-2026)

číslo smlouvy objednatele: 2023463

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Smluvní strany.

1. Objednatel:

název: **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé**
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže
zastoupený: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX**
IČO: 00183024 DIČ: CZ00183024
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,
zřizovací listina MZ ČR z 29. 5. 2012, č. j. 17268-VI/2012
bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX č. ú. XXXXXXXXXXXXXXX**
tel., email **XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX**

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za objednatele zmocněni jednat:

-ve věcech této smlouvy jednat: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX**
-ve věcech technických a dílčího plnění: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX
-ve věcech BOZP **XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX**

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

název: **Michal Boldi**
sídlo: Komenského 327, Broumov, 550 01
zastoupený: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX** IČO:
67469353
DIČ: CZ75070436332
Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX č. ú. XXXXXXXXXXXXXXX**
Tel a email: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX**

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech smluvních: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX**
- ve věcech dílčího plnění **XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník) tuto

smlouvu na provádění Drobných stavebních prací
(část VZ1 – Stavební práce v roce 2024 – 2026)
v tomto znění:

Článek II.
Předmět díla

Předmětem plnění této smlouvy je průběžné provádění stavebních prací v HL, které se skládají:

- z drobných stavebních prací - podlahářských prací, oprav omítek, obkladů a dlažeb, oprav střech, zámečnické práce, opravy chodníků a komunikací, apod.

vně i uvnitř zdravotnických pavilonů, bytových domů a dalších objektů v areálu HL (při zachování provozu), vždy na základě závazných objednávek (objednávka obsahuje druh požadované práce, místo práce, kdo práci požaduje, předpokládanou cenu, datum a termín provedení prací).

Jednotlivá plnění budou realizována na základě požadavku objednatele, k tomu položkově zpracované cenové nabídky zhotovitele a písemné dílčí objednávky objednatele, ve kterých budou mimo jiné uvedeny základní údaje o dílčí akci jako název akce, požadované práce, množství a termín provedení (dále pak budou přílohou dílčí objednávky další podklady k akci jako schéma, popř. projektová dokumentace bude-li to žádoucí, rozhodnutí veřejnoprávních orgánů apod.). V případě, že se jedná o havárii, bude položkově zpracovaná cenová nabídka doložena dodatečně nejpozději do dvou dnů od zahájení prací.

Pro práce v předpokládaném rozsahu do 10.000,- Kč bez DPH a pro práce, kde nelze předem stanovit výkaz výměr, nemusí zhotovitel zpracovávat cenovou nabídku. Cena bude stanovena po dokončení prací dle skutečných výměr oceněním dle ceníku URS.

Na každou dílčí objednávku vystaví objednatel ke dni předání a převzetí hotového díla předávací protokol, ve kterém bude mimo jiné odkaz na dílčí objednávku, název akce, termíny zahájení a dokončení prací, délka záruční doby a cena, podpisy obou smluvních stran.

K upřesnění plnění stavebních prací objednatel uvádí následující:

- stavební práce objednatel dělí podle jejich naléhavosti na dvě základní skupiny, a to:
 - a) na „havárie“ (naléhavé práce, které je nutno provést neprodleně) a
 - b) na běžné stavební práce (plánované práce), viz dále termíny realizace.Objednatel v dílčí objednávce označí, o který charakter (skupinu) prací se jedná.
- zhotovitel rovněž zajistí v době vánočních svátků předem objednané práce, které jsou vázány na chod celého zařízení. V případě nedodržení termínů objednatel uplatní smluvní pokutu dle čl. IX této smlouvy.

Povinností zhotovitele je mimo jiné:

- a. zajistit po celou dobu realizace prací, až do jejich předání a převzetí, plnou obslužnost všech objektů dotčených pracemi bez omezení, nebo dle dohody s odpovědnými zaměstnanci objednatele. Pracovníci zhotovitele se nesmí pohybovat po objektech HL bez ohlášení a samovolně,
- b. provedení úklidu v průběhu a po provedení prací dle požadavku objednatele, vyklizení staveniště (pracoviště), úklid a dodání příslušných dokumentů jako např. prohlášení zhotovitele o jakosti stavby, prohlášení o odpadech, revize apod.,
- c. ochrana předaného pracoviště (staveniště) před vstupem nepovolaných osob,

- d. zamezení volného a nehlášeného pohybu pracovníků a cizích osob po objektech HL,
- e. dodržování značení pracovníků při výkonu práce a pohybu po areálu a budovách HL,
- f. dodržování zákazu kouření (včetně elektronických cigaret) ve všech budovách a areálu objednatele (vyjma stanovených kuřáckých prostor vně staveniště),
- g. zajistit dostatečný počet pracovníků pro zadané práce, včasný nástup a dokončení ve stanoveném termínu,
- h. při realizaci prováděných prací zajistit bezpodmínečnou každodenní přítomnost osoby oprávněné k předání a převzetí prováděných prací v běžné pracovní době,
- i. provádění prací bez narušení provozu zdravotnických zařízení,
- j. s výjimkou havárií pravidelné a včasné předkládání položkových rozpočtů před započatím prací,
- k. provádět práce v souladu s kvalitativními standardy HL, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy,
- l. při provádění nezbytných svářečských prací zajistit po dobu 8 hodin po ukončení těchto prací požární dohled,
- m. zajistit ochranu prostoru provádění prací před vstupem nepovolaných osob,
- n. provádět stavební činnost v souladu s požadavky dotčených orgánů,
 - o. zajistit u všech svých pracovníků (příp. poddodavatelů) dodržování BOZP a PO a, předložit odpovědnému zástupci objednatele včas, nejpozději spolu s nástupem na danou pracovní činnost, veškerá potřebná oprávnění (práce ve výškách, svářečské, lešenářské průkazy, obsluha pracovních plošin apod.)
- p. prokázat likvidaci vzniklých odpadů dle platných předpisů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech)
- q. Zhotovitel bude respektovat pracovní klid každý den od 18 hod. do 7 hod. a také o nedělích a svátcích vyjma řešení havárií

Výjimku z výše uvedených povinností (upřesnění) lze učinit pouze po předchozí písemné dohodě s odpovědným pracovníkem objednatele, a to na základě (podle) charakteru prováděné práce.

Článek III.

Termíny realizace

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění dle článku II. této smlouvy v těchto termínech:
 - 1.1 zpracovat a předat cenovou nabídku (v souladu s čl. IV, odst. 1 této smlouvy) dle poptávky objednatele neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení poptávky,
 - 1.2 zahájit dílčí plnění vždy po výzvě objednatele:
 - u havárie do 2 hodin
 - u běžně prováděných stavebních prací (příp. plánovaných prací) v souladu s objednávkou
 - 1.3 Ukončit dílčí plnění podle termínu uvedeného v objednávce.
2. Zahájení předmětu smlouvy: **podpisem smlouvy**

Ukončení předmětu smlouvy: **do 31. 12. 2026**, nebo po vyčerpání limitu provedených prací v hodnotě 50 mil. Kč bez DPH v součtu části 1 VZ a části 2 VZ.
3. Pokud zhotovitel nesplní některý z výše uvedených termínů z objektivních důvodů, které nemohl předvídat, ani je prokazatelně ovlivnit, popř. z důvodů na straně objednatele, potom

je odpovědný zástupce objednatele oprávněn sjednat se zhotovitelem náhradní termín dílčího plnění písemnou formou.

- Objednatel je povinen předat písemnou dílčí objednávku zhotoviteli nejpozději spolu s faktickým předáním pracoviště (staveniště).
- Jestliže bude dílo dokončeno před dohodnutým termínem dokončení prací a nabídnuto takto k převzetí, není objednatel oprávněn takto nabídnuté dílo odmítnout převzít. Zhotovitel je však povinen v tomto případě objednatele na možnost předčasného předání upozornit minimálně 3 pracovní dny před uvažovaným termínem dokončení díla.

Článek IV.

Cena

- Dohodnuté jednotkové smluvní ceny jsou stanoveny podle Cenové soustavy URS, resp. Sborníku stavebních prací vydaných společností ÚRS CZ a.s. v období provádění prací a násobku koeficientu nabídnutého zhotovitelem v nabídce ze dne 29. 11. 2023, který činí **0,749**.

Cena provedených prací v Kč bez DPH se pak stanoví jako součet násobků odsouhlasených výměr a jednotkových URS cen násobených koeficientem uvedeným v bodě 1 tohoto č. IV.

Zhotovitel je povinen v nabídce uvádět pouze ceny dle Sborníku stavebních prací vydaných firmou společností ÚRS CZ a.s. – Praha; ceny, které nejsou v ceníku, je zhotovitel povinen navrhnout „v rámci“ cen URS a takovéto položky musí být objednatelem předem odsouhlaseny. Pokud nedojde k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, objednatel zadá odborný posudek u soudního znalce. Závěrem tohoto posudku jsou obě strany povinny se řídit.

Ceny jsou maximální a pevné po celou dobu platnosti smlouvy a obsahují veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provádění zadávaných prací, včetně opatření stanovených platnými předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany. Zhotovitel nemá právo na úhradu případných více nákladů spojených s uvedeným.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele navyšovat rozsah prováděných prací. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté může zhotovitel objednateli účtovat jen tehdy, jestliže takové práce a náklady objednatel předem písemně schválí, nebo jestliže je objednatel dodatečně písemně objednal.

- Platební podmínky:

Po bezvadném předání a převzetí příslušného dílčího plnění (podle dílčí objednávky) bude zhotovitelem vystaven daňový doklad (faktura). Nedílnou součástí faktury bude i odsouhlasený soupis provedených prací.

Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené platnými daňovými předpisy. Splatnost faktury se sjednává v délce **30** dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle § 92 a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text: "Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je dle platných daňových předpisů.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti zákonné či stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

Článek V. **Spolupůsobení objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel u vybraných akcí předá zhotoviteli prostor potřebný k provedení prací podle dílčí objednávky (staveniště). Objednatel prohlašuje, že předá prostor staveniště prostý práv třetích osob s vyznačením veškerých vedení a zařízení, která by mohla bránit řádnému provádění stavebních prací.
2. Objednatel zajistí zhotoviteli, že v místě provádění stavebních prací bude zdroj vody a připojovací místo elektrické energie. Uvedené energie je zhotovitel oprávněn čerpat bezplatně po celou dobu stavby.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby provádění díla neohrozilo plynulý provoz na komunikacích v areálu objednatele a aby nedocházelo k nadměrnému znečištění komunikace. Případně znečištění, či poškození, je zhotovitel povinen průběžně a neprodleně odstranit. Veškeré náklady spojené s čištěním komunikace, jakož i případné sankce za poškození či znečištění komunikace nese zhotovitel.
4. Zhotovitel zajistí při provádění prací v léčebných pavilonech maximální oddělení své stavební činnosti od provozu pavilonu, dále je povinností zhotovitele provádět průběžný úklid znečištěných prostor, který v té době využívají i pacienti a personál léčebny.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění prací s náležitou opatrností a péčí, aby svou činností nezpůsobil škody.
6. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný odpovědný zaměstnanec zhotovitele a seznámí technika BOZP, PO objednatele s výsledky šetření.
7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/1996 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a ostatní platné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat práce legálně a zavazuje se vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
8. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.
9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy upravující zachování neporušeného životního prostředí, které naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby např. při používání výrobních technologií a mechanismů, resp. dopravních prostředků chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní

znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržet technické podmínky provádění prací uvedené v čestném prohlášení v příloze č. 3 této smlouvy.

Článek VI.

Ostatní smluvní ujednání

1. Objednatel je oprávněn po celou dobu plnění předmětu smlouvy provádět kontrolu prováděných stavebních prací.
2. Technický dozor objednatele či jím písemně pověřený zástupce, popřípadě jiná osoba, která se prokáže písemným pověřením objednatele, je oprávněna sledovat, zda jsou práce prováděny podle dílčí objednávky a předaných podkladů, zejména podle projektové dokumentace, smluvených podmínek, technických norem, stavebních standardů objednatele v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů apod.
Na zjištěné nedostatky v průběhu provádění díla technický dozor objednatele neprodleně upozorní odpovědnou osobu zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud není odpovědná osoba zhotovitele dosažitelná a je-li současně ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné majetkové škody.
4. Zhotovitel při předání staveniště určí odpovědnou osobu, která bude oprávněná jednat s technickým dozorem objednatele.
5. Do stavebního deníku, pokud ho objednatel bude požadovat, se zapisují rozhodné skutečnosti pro plnění této smlouvy. Zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Objednatel prostřednictvím technického dozoru je povinen se k zápisům zhotovitele vyjadřovat a stavbyvedoucí je povinen vyjadřovat se písemně k zápisům technického dozoru objednatele.
6. Práce, které budou v průběhu provádění díla zakryty, (např. vodovodní, elektrické, odpadní rozvody), musí být ze strany technického dozoru objednatele před jejich zakrytím prověřeny. Zhotovitel písemně vyzve technický dozor objednatele k jejich převzetí 3 pracovní dny před jejich zakrytím.
7. Zhotovitel bude věnovat zvláštní pozornost tomu, aby při provádění stavebních prací nedošlo k poškození stromů, keřů, rostlin, parkových ploch a porostu, zejména z pohledu zásahu do stanoviště zvláště chráněného druhu dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
8. Při provozu vozidel v areálu objednatele je zhotovitel povinen dodržovat max. stanovenou rychlost, tj. 20 km/hod. a dodržovat dopravní předpisy platné pro obytnou zónu.
9. Zhotovitel umožní výkon funkce technického dozoru objednatele, technika BOZP, PO a CO, případně autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP, budou-li ustanoveni.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při své činnosti veškeré platné technické a právní předpisy, zejména týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. a řídit se pokyny koordinátora BOZP, pokud bude tento na stavbě ustanoven.
11. Pokud objednatel nestanoví jinak, vykonává funkci technického dozoru objednatele (investora, stavebníka) stavební technik objednatele a vedoucí technického odboru a funkci koordinátora BOZP vykonává technik BOZP, PO.
12. **Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známa rizika související s prováděním prací v Hamzově léčebně.** Dále se zhotovitel zavazuje, udržovat na staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu,

odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Pracovníci zhotovitele se budou zdržovat pouze na pracovišti a na místech smluvně dohodnutých.

13. Smluvní strany se zavazují, že v souladu s ustanovením § 132 odst. 4 zákoníku práce, se budou předem písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích, které budou společné pro jejich zaměstnance. Každá ze smluvních stran bude přitom povinna:
- a) zajistit, aby její činnosti a práce jejích zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci druhé smluvní strany
 - b) spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny osoby na pracovišti.
- Základní informace o rizicích jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

Článek VII.

Splnění díla, předání a převzetí dílčích prací

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem kdy bude řádně provedené dílo, tj. bez vad a nedodělků, dle dílčí objednávky připraveno k předání.
2. Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení díla příslušné zápisy a osvědčení o úspěšně provedených zkouškách použitých materiálů, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, návody k použití, záruční listy, revize apod.
3. O předání a převzetí díla dle dílčí objednávky vyhotoví objednatel protokol, který obě smluvní strany podepíší. Na základě podepsaného předávacího protokolu bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn k fakturaci. Dílo, které vykazuje vady a nedodělky není objednatel povinen převzít.
4. V případě, že na díle budou existovat vady a nedodělky, bude v předávacím protokolu uveden termín jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků stanoven v předávacím protokolu platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 dnů.
5. V případě, kdy objednatel odmítne dílo převzít, musí v zápise uvést své důvody.

Článek VIII.

Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené práce záruku v délce **60 měsíců** počínaje předáním a převzetím bezvadně provedených prací (podle dílčí objednávky).
2. Zjištěné vady musí objednatel písemně reklamovat. V reklamaci musí objednatel vady popsat a uvést, jak se vady projevují.
3. V případě včasné reklamace je zhotovitel povinen se k této reklamaci písemně vyjádřit do dvou dnů. Jestliže se k této reklamaci zhotovitel nevyjádří, odpovídá za veškeré škody vzniklé v příčinné souvislosti s tímto porušením smlouvy.
4. Zhotovitel zajistí bezplatně opravy závad v záruční době tak, že pracovníci nastoupí na opravu do 2 pracovních dnů od nahlášení vady díla a vady opraví do 5 pracovních dnů od nastoupení na odstraňování závad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
5. V případě havarijní vady způsobující zastavení provozu objednatele učiní zhotovitel ihned po ohlášení vady díla nezbytná opatření k zamezení dalších škod souvisejících s touto vadou a začne vadu odstraňovat.
6. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto náklady uhradí zhotovitel.

7. Reklamacce je zapotřebí doručit zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty.

Článek IX.

Smluvní pokuty

1. Za nesplnění termínů dle článku III., odst. 1, vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši: ve zdravotnických pavilonech 5.000 Kč a v ostatních objektech ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení.
2. Za prokázané porušení povinností vyplývajících z čl. VI, bodu 7, zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ zjištění
3. Za prokázané porušení povinností vyplývajících z článku V. bod č. 3, 4, 7 a čl. VI, bod č. 6, 8, 10, 12 této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ až do odstranění následku porušení každé jedné povinnosti.
4. V případě, že provádění prací bude podléhat kontrole koordinátora BOZP, tak za nesplnění povinností zjištěných tímto koordinátorem BOZP uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ až do odstranění následku porušení každé jedné povinnosti.
5. Za prokázané porušení povinností vyplývajících z článku V. bodu 8, 9 a 10 této smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý prokazatelně zjištěný případ až do odstranění následku porušení každé povinnosti.
6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli (technickému dozoru, V TO, technikovi BOZP, PO) kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů či zneužívání jiných návykových látek na pracovišti (staveništi) a zákaz vstupu pod jejich vlivem na pracoviště (staveniště).
7. V případě prokazatelného zjištění, že zaměstnanec zhotovitele (včetně jeho subdodavatelů), donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ.
8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne, kdy povinná smluvní strana obdržela výzvu k její úhradě.
9. Objednatel je oprávněn a zhotovitel souhlasí se započtením pohledávek objednatele proti platbám vyúčtovaným zhotovitelem. Jednotlivé smluvní pokuty lze sčítat.

Článek X.

Salvatorní klauzule

Ukáže-li se jedno nebo více ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevykonatelným, zůstává Smlouva jako celek v platnosti, přičemž za neplatnou nebo nevykonatelnou bude považována pouze ta její část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Smluvní strany se dohodly toto/tato ustanovení nahradit či doplnit novou smluvní úpravou tak, aby smysl a účel této Smlouvy při respektování vůle smluvních stran zůstal zachován.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednáno pojištění pro případ způsobení škody při provádění tohoto díla v minimální výši plnění 3 000 000,-Kč,

keré kdykoliv na požádání do 3 pracovních dní předloží zástupci objednatele k nahlédnutí či pořízení kopie. Nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Z pojištění nesmí být vyloučeny činnosti, které budou spojené s realizací předmětu díla.

3. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět s okamžitou platností v případě, kdy je objednatel v prodlení s placením faktury po dobu delší než 60 dní.
4. Objednatel má právo smlouvu vypovědět s okamžitou platností v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
 - a) prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění díla dle článku III. o více jak 15 dní,
 - b) neplnění povinností stanovených v čl. VI, bodech 6, 7, 10. 12.
5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta v tomto případě činí 2 měsíce od prvního dne následujícího měsíce po předání výpovědi. Výpověď smlouvy musí být provedena písemně, jinak je neplatná.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje vlastnoruční podpisy.
7. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
9. Znění této smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. V případě aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - Kvalitativní standardy HL
- Příloha č. 2 - „Dohoda o vzájemných vztazích, závazcích a povinnostech mezi smluvními stranami v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany“, která je písemnou informací o rizicích a dokladem o dohodnuté koordinaci mezi stranami při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení k technickým podmínkám

V Luži dne 18.6.2024

V Luži dne 18.1.2024

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**TENTO DOKUMENT STANOVÍ POŽADAVKY HAMZOVY LÉČEBNY (STANDARDY)
PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŠECH STUPŇŮ, PRO PROVÁDĚNÍ MONTÁŽÍ
VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVÍŠTĚ A PRO TOLERANCE ODCHYLEK JEDNOTLIVÝCH
PARAMETRŮ STAVEB
(pro nové konstrukce a opravu ucelených částí stávajících konstrukcí)**

OBSAH:

1. Všeobecně
2. Charakteristiky funkčních geometrických parametrů
3. Požadované vlastnosti některých konstrukcí a povrchů
4. Podrobnější požadavky s ohledem na bezbariérové užívání staveb
5. Nábytek a vybavení
6. Úklidová místnost – minimální vybavení
7. Dezinfekční místnost – minimální vybavení
8. Související normy a předpisy

1. VŠEOBECNĚ

Úkolem tohoto dokumentu je stanovení tolerance odchylek staveb a stavebních konstrukcí, tj. přípustných tolerancí jednotlivých geometrických parametrů. Hodnoty přípustných tolerancí uvedené v tomto postupu **vycházejí z příslušných technických norem (zejména ČSN)** a platí bez ohledu na materiál, z něhož jsou stavební objekty a jejich části zhotoveny, pokud není uvedena bližší specifikace materiálu konstrukce nebo povrchové úpravy, na něž se hodnota vztahuje.

- veškeré vodorovné plochy musí být omyvatelné, odolné proti používaným desinfekčním prostředkům, hrany a ukončení obkladů musejí být opatřeny PVC lištou, dveře musí těsnit, zárubně musí být opatřeny gumovým těsněním,
- na spoji různých podlahových materiálů musí být přechodové lišty,
- pisoárové mušle musí mýt bezdotykové splachování,
- veškeré hrany a rohy realizovat zaoblené, v místech pohybu invalidních vozíků musí být rohy chráněny ochrannými rohy (především acrovyn),
- rohy omítek musejí být s podomítkovou rohovou lištou,
- obklady ve všech prostorách musí být bílé 200 x 150 mm, spárované barevnou spárovací hmotou dle výběru investora, s hydrofobní (vodu odpuzující) a protiplísňovou technologií.
- dveřní a okenní špalety musí s okenním rámem nebo zárubní svírat pravý úhel, pokud nebude dohodnuto jinak,
- nové nebo rekonstruované větve instalací budou opatřeny samostatnými uzávěry (vřetenové ventily, ne kulové),
- zachovávat v maximální možné míře jednotnou průchozí šířku traktu (chodeb, schodišť apod.),
- minimální šířka chodby pro manipulaci s lůžky musí být 2300 mm mezi madly, dispoziční řešení musí umožnit přemístění nábytku, zejména lůžka (rozměry 2080 mm x 1030 mm).

- ochrany rohů a konstrukcí musí být zajištěny pomocí acrovynových prvků, barevné odstíny dle výběru investora (*prvky nesmí mít index šíření plamene větší než 75mm.minuta-1 dle ČSN 73 0835, čl. 9.4.4.*):

- ochrana rohů ve všech prostorách (*roh 75/75 mm, vysoký 1,50 m, tl.2,0 mm*),
- baktericidní madla v jedné řadě na chodbách (*madlo tvořené hliníkovou kostrou (profilem) a acrovynovým krytem s hladkým povrchem s baktericidními účinky. Průměr madla je 40 mm. Madlo se kotví systémovými hliníkovými konzolkami, je vybaveno zakončovacími a přechodovými rohovými (vnějšími i vnitřními) prvky*),
- ochranný plát nad soklem ve všech prostorách (*pásy vysoké (široké) 300 mm tl.3,0 mm.*),



- ochranný plát ve všech pokojích a pracovnách (*pásy ve dvou řadách mimo postele*), pásy vysoké (široké) 300 mm tl.3,0 mm.),




- ochranný plát okolo postelí ve všech pokojích (*pásy vysoké (široké) 800 mm, tl.0,8 mm, dlouhé obecně 2,50+1,00 m, přesněji dle dispozičního uspořádání - vizualize*).
- ochrana rohů s variabilním nastavením úhlu na všech šikmých rozích v podkrovních místnostech (*roh 75/75 mm, vysoký 1,50 m, tl.2,0 mm*),



- ochrana dveří (*okopové pásy vysoké 450 mm tl.2,00 mm, včetně půlměsíce u obou klik tl.0,8mm*),
- ochrana zárubní (*L-profil z plátu tl.2,00 mm, rozměr 140 x 30 mm, výška 950 mm*)



- Podlahy s krytinou PVC budou navazovat na sokl s požlábkem, který bude vytvarován pomocí plastové lišty s poloměrem 25mm a ukončen ukončovací AL lištou 32/4,5/3mm, výška soklu 100 mm.
- Podlahy z keramické dlažby budou ukončeny soklem s požlábkem.
- Umístění zásuvek a stanic zařízení pacient/sestra u lůžka musí být v takové výšce, aby je nebylo možné poškodit zdvihem lůžka (spodní hrana min. 130 cm od podlahy). Zásuvky a stanice zařízení musí být umístěny na zdi vedle čela postele (max. 200 mm od čela) směrem do pokoje.
- Pokojový terminál stanice zařízení pacient/sestra musí být umístěn za vstupními dveřmi do pokoje ve výšce 1500 mm, 100 mm od zárubně dveří v ose s vypínačem světel.
- U každého lůžka musí být jedna dvojjásuvka pod lůžkem nad podlahovým soklem (horní hrana max. 20 cm od podlahy), a jedna dvojjásuvka nad lůžkem či vedle něho. Všechny dvojjásuvky musí mít jednu pootočenou zdířku. Dvojjásuvka pod lůžkem musí být umístěna na zdi pod čelem postele (max. 200 mm od čela) směrem pod postel.

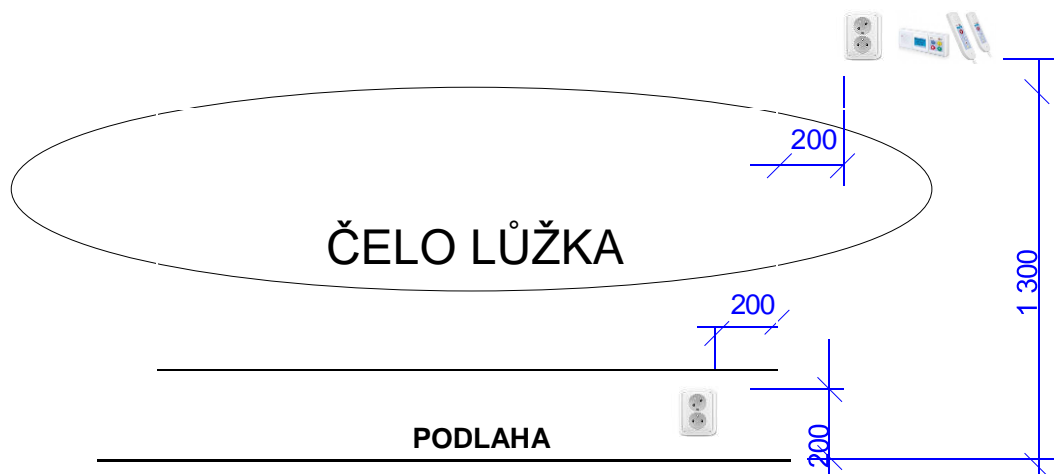

- Z důvodu častých manipulací s lůžky musí být prostor pro lůžko dlouhý min. 2500 mm.
- Za hlavním vstupem musí být instalován docházkový systém napojený do datové sítě HL.
- Dveře hlavního vstupu musí mít otevírání (vložku zámku) v systému univerzálního klíče HL.
- Vstupní dveře musí mít instalováno zařízení - domácí elektrický vrátný, vedle hlavního vstupu musí být panel s tlačítky pro spojení s určenými telefony v objektu.

- Vstupní dveře musí umožnit otevření pomocí čipovacího systému používaného v HL, vedle vstupních dveří musí být čipovací jednotka.
- Všechna tato zařízení umístěná u hlavního vstupu musí být chráněna proti nepříznivým povětrnostním vlivům.
- Samozavírače na požárních dveřích – v prostorách, kde se pohybují pacienti, musí být samozavírače ovládané EPS. Jejich funkce musí být taková, že v běžném provozu fungují bez odporu, při požárním poplachu se aktivuje zavření. Např.

GEZE TS 4000 EFS

GEZE TS 4000 EFS
Dveřní zavírač s horní montáží, s ramínkem Freeswing (volné otáčení) a s elektrohydraulickým nastavením polohy trvalého otevření podle EN 1155, síla zavírání v rozsahu velikosti 1–6 podle EN 1154

Charakteristické vlastnosti výrobku

- funkce Freeswing (volné otáčení) umožňuje procházení dveřmi bez jakéhokoli odporu ve směru otevření i zavírání (např. domovy pro seniory, nemocnice), jakmile byly dveře jednou (např. ráno) otevřeny
- bezpečné samostatné zavření dveří v případě požáru, nezávisle na právě dané poloze dveří
- funkce volného chodu záměrnou standardního ramínka za ramínko Freeswing (volné otáčení), stejné úroveň velikosti
- velké charakteristické znaky zavírače stejné jako u GEZE TS 4000 E



Oblast použití

- pro otáčivé dveře s dorazem, síla klídku do 1 400 mm
- pro dveře s dorazem otevíravě spravo a vlevo, možnost použití bez nutnosti přestavby
- pro posilní a kouřoběsné dveře

Standardní provedení / rozsah dodávky

Dveřní zavírač GEZE TS 4000 EFS s standardní montáží, 24 V DC, kompletní, s montážním materiálem a vrtací šablónou (montážní deska není součástí dodávky).
další potřebný materiál: ramínko Freeswing (volné otáčení)

Upozornění: Podle směrnice pro stavební zařízení k udržování trvalé polohy vydaná DIBt (Německý ústav pro technické vybavení ve stavebnictví) je u dveřních zavíračů s volným chodem předepsáno povinné použití přesilovacího tlačítka.

- provedení GEZE TS 4000 EFS / montáž na zábrněv, 24 V DC (použití na požárních a kouřoběsných dveřích je přípustné jen tehdy, pokud je tento typ montáže uvedený ve schvalovacím osvědčení)

Text rozpisu

Dveřní zavírač s horní montáží GEZE TS 4000 EFS 24 V DC k montáži na posilní a kouřoběsné dveře, s funkcí volného chodu, s elektrohydraulickým nastavením polohy trvalého otevření plynule v rozsahu od 90° do 180° dle EN 1155, síla zavírání v rozsahu velikosti 1–6 podle EN 1154 a rychlost zavírání nastavitelná zesvětlo, s optickou indikací velikosti, standardní montáž na klídko-dveří / na straně zavěsí, volně s montážní deskou

Barvený odstín:
() stříbrná
() barevný odstín podle RAL ...

Přenosovací tlačítko GEZE
() do krabice pod omítkou
() do krabice na omešku

29

- Vypínače - výška od podlahy 1200 mm .
- Dávkače dezinfekce na pokojích jsou určeny personálu – budou umístěny v ose pokojového terminálu pacient/sestra a vypínače u dveří.

2. CHARAKTERISTIKY FUNKČNÍCH GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ

Z charakteristik přesnosti předepisuje tento dokument mezní odchylky a tolerance, popř. mezní hodnoty funkčních rozměrů a úhlů, tvarů konstrukcí, jejich polohy a orientace. Dále stanoví mezní odchylky celkové a místní přímosti hran a koutů. Jsou-li na stavební objekt a jeho části kladeny zvýšené funkční požadavky, mohou být v projektové dokumentaci předepsány přísnější hodnoty charakteristik přesnosti funkčních geometrických parametrů, než stanoví tento postup.

2.1 MEZNÍ ODCHYLKY ROZMĚRŮ stanovených konstrukčních celků stavebních objektů (např. sekcí, dilatačních celků, apod.)

ROZMĚR	Odchylky v mm pro rozsah rozměrů v m			
	do 4,0	více než 4,0	více než 8,0 do 16,0	více než 16,0
Délka, šířka (hloubka)	± 20	± 25	± 30	± 40
Výška	± 25	± 30	± 40	± 50

2.2 MEZNÍ ODCHYLKY VZDÁLENOSTÍ PROTILEHLÝCH KONSTRUKCÍ mezi jejich dokončenými povrchy (světlé rozměry)

ROZMĚR		Odchylky v mm po rozsah rozměrů v m			
		do 4,0	od 4,0 do 8,0	od 8,0 do 16,0	více než 16,0
Místnost pro pobyt osob	Délka, šířka (hloubka)	± 15 ± 20	± 20 ± 25	± 25 ± 30	není stanoveno
	Výška				
Ostatní místnosti	Délka, šířka (hloubka)	± 20	± 25	± 30	± 30
	Výška	± 30	± 40	± 50	není stanoveno

Poznámka: Hodnoty odchylek jsou stanoveny bez ohledu na to, ve kterých místech se kontrolují.

Za prostory pro pobyt osob se považují zejména bytové prostory, pracovní a jednací místnosti budov občanského vybavení, společenské prostory atd. a prostory budov k nim vedoucí (chodby, vstupní haly atd.)

2.3 MEZNÍ ODCHYLKY CELKOVÉ ROVINNOST POVRCHŮ vnitřních rovinných ploch v mm

DRUH PLOCHY		Mezní odchylky v mm pro delší rozměr plochy v m			
		do 1,0	Více než 1,0 do 4,0	Více než 4,0 do 10,0	Více než 10,0
Podlahy s dokončeným povrchem	Místnosti pro pobyt osob	2	4	6	8
	Ostatní	4	6	10	15
Stěny a podhledy stropů s dokončeným povrchem	Místnosti pro pobyt osob	3	5	8	15
	Ostatní	5	8	12	15

2.4 MEZNÍ ODCHYLKY MÍSTNÍ ROVINNOSTI POVRCHŮ vnitřních rovinných ploch v mm (pod latí d.2m)

DRUH PLOCHY	Mezní odchylky v mm pro vztažnou délku latě 2 m	
Podlahy s dokončeným povrchem	Místnost pro pobyt osob ¹⁾	2
	Ostatní místnosti	3
Podlahy z betonových vrstev a teracových dlažeb	Podřadné místnosti (kotelny, sklepy, uhelny)	5
Stěny a podhledy stropů s dokončeným povrchem	Místnost pro pobyt osob	2
	Ostatní místnosti	3
Stěny a podhledy stropů z keramických nebo skleněných obkladaček	bez rozdílu	1,5

1) podlahy v obývacích pokojích, v ložnicích, v dětských pokojích, v kuchyních, v příslušenstvích bytu; nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, nebo na vnitřních komunikacích objektu

2.5 DOVOLENÉ ODCHYLKY MÍSTNÍ ROVINNOSTI PODKLADŮ POVRCHŮ podle druhu podlahovin (pod latí délky 2 m)

Dovolená odchylka podle druhu vrchní úpravy podlahy	
2 mm	- při lepení, popř. volném kladení plastových, pryžových, textilních podlahovin , při lepení mozaikových parket, při kladení dřevěných podlahových dílců s konečnou povrchovou úpravou, při lepení keramických dlaždic do tenkovrstvých tmelů , při provádění litých podlahovin ze syntetických pryskyřic
4 mm	- při kladení dřevěných podlahovin ostatních (vlysové parkety) a polymerbetonů
6 mm	- při kladení pružných izolačních rohoží bez vyrovnávací vrstvy škváry
10 mm	- při lepení hydroizolačních vrstev a při kladení dlaždic do maltového lože
20 mm	- při kladení pružných izolačních rohoží na vyrovnávací vrstvu škváry nebo písku

2.6 DOVOLENÉ ODCHYLKY MÍSTNÍ ROVINNOSTI PODKLADNÍ OMÍTKY pro obkládání keramickými nebo skleněnými obklady (pod latí délky 2 m)

Dovolená odchylka podle druhu vrchní úpravy stěn	
2 mm	- pro obklad připevňovaný tmelem nebo obklad mozaikou
5 mm	- pro obklad připevňovaný maltou

2.7 MEZNÍ ODCHYLKY CELKOVÉ A MÍSTNÍ PŘÍMOSTI přímých hran a koutů v mm

		Mezní odchylky v mm pro delší rozměr plochy v m			
		do 1,0	od 1,0 do 4,0	od 4,0 do 8,0	více než 8,0
Celková přímost hran a koutů	Místnost pro pobyt osob	2	5	8	12
	Ostatní	4	6	10	15
Místní přímost – délka průměrné	Místnost pro pobyt osob			3	

2.8 MEZNÍ ODCHYLKY POLOHY STŘEDŮ OPĚRNÝCH PLOCH dílců vícepodlažních stěn a sloupů ve výše ležících podlažích v mm

KONSTRUKCE	Mezní odchylky v mm pro rozsah výšek objektů v m		
	do 8,0	od 8,0 do 16,0	od 16,0 do 32,0
Nosná stěna (střed tloušťky), sloup	+ 20	+ 25	+ 30

2.9 MEZNÍ ODCHYLKY ORIENTACE KONSTRUKCÍ v mm

DRUH ORIENTACE KONSTRUKCÍ	Mezní odchylky v mm pro rozsah výšek objektů v m			
	do 4,0	od 4,0 do 8,0	od 8,0 do 16,0	více než 16,0
Úhel (vč. pravého) mezi svislými rovin. konstrukcemi ve vodorovném řezu ¹⁾	± 5	± 8	± 10	± 12
Svislost stěn a sloupů v jednom podlaží ²⁾	± 10	± 12	± 15	---
Sklon rovinných konstrukcí	+ 10	+ 12	+ 15	+ 20
Vodorovnost vodorovných rovinných konstrukcí	8	10	12	15

¹⁾ Platí pro kratší rameno sevřeného úhlu

²⁾ Platí pro celou výšku v rozmezí jednoho podlaží

2.10 MEZNÍ ODCHYLKY ROVINNOSTI A PŘÍČNÝCH SKLONŮ VOZOVEK (hotového krytu)

DRUH KRYTU	Mezní odchylka v mm pod latí délky 4000 mm	Mezní odchylka příčného sklonu v %
Vozovka z cementového betonu	<u>5</u>	<u>± 0,5</u>
Penetrační makadam – jemný	<u>12</u>	<u>± 0,5</u>
Penetrační makadam – hrubý	<u>15</u>	<u>± 0,5</u>
Asfaltový beton	<u>5</u>	<u>± 0,5</u>
Dlažba z přírodního kamene	<u>15</u>	<u>± 0,5</u>
Dlažba z betonu a konglomerovaného kamene	<u>10</u>	<u>± 0,5</u>

2.11 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – celkových rozměrů a polohy konstrukcí (hodnoty v mm)

PŘEDMĚT	Základní rozměry v m				
	do 4,0	nad 4,0 do 8,0	nad 8,0 do 16,0	nad 16,0 do 25,0	nad 25,0
Rozměry v půdorysu, např. délky šířky	<u>± 12</u>	<u>± 15</u>	<u>± 20</u>	<u>± 25</u>	<u>± 30</u>
Rozměry v nárysu, např. výšky podlaží, podest, vzdál. úložných ploch	<u>± 15</u>	<u>± 15</u>	<u>± 20</u>	<u>± 30</u>	<u>± 30</u>
Světlé rozměry v půdorysu, např. rozměry mezi podporami (sloupy, stěnami atd.)	<u>± 15</u>	<u>± 20</u>	<u>± 25</u>	<u>± 30</u>	
Světlé rozměry v nárysu, např. mezi podlahou a stropem, mezi průvlaky atd.	<u>± 20</u>	<u>± 20</u>	<u>± 30</u>		
Světlé rozměry otvorů, např. pro okna, dveře apod.	<u>± 12</u>	<u>± 16</u>			

2.12 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – mezní odchylky rozměrů průřezů konstrukcí (hodnoty v mm)

Předmět	Základní rozměry v m			
	do 0,12	nad 0,12 do 0,25	nad 0,25 do 0,5	nad 0,5
Stěny	<u>+ 4</u>	<u>+ 6</u>	<u>+ 8</u>	<u>+ 10</u>
Stropy	<u>+ 6</u>	<u>+ 8</u>	<u>+ 10</u>	<u>+ 12</u>
Sloupy	<u>+ 3</u>	<u>+ 4</u>	<u>+ 5</u>	<u>+ 6</u>
Průvlaky, trámy	<u>+ 5</u>	<u>+ 6</u>	<u>+ 8</u>	<u>+ 10</u>

2.13 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance rovinnosti rovinných ploch (hodnoty v mm)

PŘEDMĚT	Pro delší rozměr plochy v m				
	do 1,0	nad 1,0 do 4,0	nad 4,0 do 10,0	nad 10,0 do 16,0	nad 16,0
Nedokončené povrchy stropů	4	6	12	15	20
Nedokončené povrchy stropů se zvýš. nároky	podle funkčních požadavků				
Stěny s nedokončenými povrchy	6	12	15	20	25
Stěny s nedokončenými povrchy se zvýš. nároky	podle funkčních požadavků				

2.14 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance místní rovinnosti povrchů rovinných ploch (hodnoty v mm)

PŘEDMĚT	Na vztažnou délku 2 m
Stropy s nedokončeným povrchem	5
Stropy s nedokončeným povrchem se zvýš. nároky	podle funkčních požadavků
Stěny s nedokončeným povrchem	6
Stěny s nedokončeným povrchem se zvýš. nároky	podle funkčních požadavků

2.15 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - tolerance místní přímosti (hodnoty v mm)

PŘEDMĚT	Na vztažnou délku 2 m
Hrany a kouty (stěny, stropy, otvory atd.)	6
Hrany průvlaků, trámů, sloupů	8

2.16 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance svislosti svislých konstrukcí (hodnoty v mm)

PŘEDMĚT	Výška konstrukce v m		
	do 2,5	nad 2,5 do 4,0	nad 4,0
Stěny *)	+ 5	+ 8	+ 12
Sloupy *)	+ 4	+ 6	+ 10

*) Určené povrchové přímky nebo hrany

2.17 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance svislosti svislých konstrukcí (hodnoty v mm)

PŘEDMĚT	Délka konstrukce v <i>n</i>			
	do 4,0	nad 4,0 do 8,0	nad 8,0 do 16,0	nad 16,0
Stropy, průvlaky v jednom poli	6	8	15	20

2.18 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance rovnoběžnosti protilehlých konstrukcí (hodnoty v mm)

PŘEDMĚT	Rozpětí vzdálenosti v <i>m</i>		
	do 4,0	nad 4,0 do 8,0	nad 8,0 do 16,0
Protilehlé stěny, průvlaky, trámy	10	12	20

2.19 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance rovnoběžnosti protilehlých konstrukcí (hodnoty v mm)

PŘEDMĚT	Délka konstrukcí *)			
	do 4,0	nad 4,0 do 8,0	nad 8,0 do 16,0	nad 16,0
Sousední stěny, průvlaky, trámy atd.	+ 4	+ 6	+ 8	+ 10

*) pro kratší rameno sevřeného úhlu

3. Požadované vlastnosti některých konstrukcí a povrchů

- veškeré vodorovné plochy musí být omyvatelné, odolné proti používaným desinfekčním prostředkům, hrany a ukončení obkladů musejí být opatřeny PVC lištou, dveře musí těsnit, záručně musí být opatřeny gumovým těsněním,
- na spoji různých podlahových materiálů musí být přechodové lišty,
- pisoárové mušle musí mít bezdotykové splachování,
- ve všech místnostech, kde je plánováno osazení ACROVINŮ, budou všechny rohy a kouty omítek provedeny jako pravouhlé po celé výšce,
- v místech pohybu invalidních vozíků musí být rohy chráněny ochrannými rohy (především acrovyn),
- ostatní hrany a rohy realizovat zaoblené,
- rohy omítek musejí být s podomítkovou rohovou lištou,
- obklady ve všech prostorách musí být bílé 200 x 150 mm, spárované barevnou spárovací hmotou dle výběru investora, s hydrofobní (vodu odpuzující) a protiplísňovou technologií,

- Obklady v místnostech s PVC podlahovou krytinou budou začínat až nad fabionem PVC,



- dveřní a okenní špalety musí s okenním rámem nebo zárubní svírat pravý úhel, pokud nebude dohodnuto jinak,
- nové nebo rekonstruované větve instalací budou opatřeny samostatnými uzávěry (vřetenové ventily, ne kulové),
- zachovávat v maximální možné míře jednotnou průchozí šířku traktu (chodeb, schodišť apod.),
- podlahy s krytinou PVC budou navazovat na sokl s požlábkem, který bude vytvarován pomocí plastové lišty s poloměrem 25mm a ukončen ukončovací AL lištou 32/4,5/3mm, výška soklu 100 mm,
- podlahy z keramické dlažby budou ukončeny soklem s požlábkem
- Keramické obklady budou provedeny vždy až k zárubním dveří, nebude tam zůstat mezera menší než 0,5 cm

- Všechny spoje PVC podlah, včetně vytažených fabionů (požlábků), vnitřních i vnějších rohů musí být spojeny svařováním za tepla, nesmí být řešeno silikonováním.



- Vlastnosti PVC podlah: Celková tloušťka 2mm, hmotnost ≤ 2700 g/m², reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02 mm, protiskluznost dle DIN 51130 -R10, TVOC po 28 dnech $< 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ dle ISO 16000-6. Antivirální aktivita (lidský koronavirus 229 dle ISO 21702- 99,7% po 2 hod, 99,9 % po 5 hod. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).
- PVC krytina vždy celoplošně lepena na řádně vyschlý podklad - nejvyšší povolená vlhkost pro PVC u cementových podkladů dle normy ČSN 74 4505 je 3,5%(což odpovídá 2,0% CM), u sádrových pak 0,5%
- Požadavky na malířské a natěračské materiály:
 - Malby zdí v objektech HL provádět materiály Jupol Classic, Jupol Saten (otěruvzdorná), popř. kvalitativně rovnými.
 - Nátěry radiátorů, zárubní, dveří barvami CAPAROL Capalac, popř. kvalitativně rovnými.

4. Podrobnější požadavky s ohledem na bezbariérové užívání staveb dle vyhl. č.398/2009 Sb.

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností a potřeb osob na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob používajících berle, hole, chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti do tří let.

- Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm.

- Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva (např. podlahová krytina) musí mít:
 - a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo
 - b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo
 - c) úhel skluzu nejméně 10°,
 popřípadě ve sklonu pak:
 - d) součinitel smykového tření nejméně $0,5 + \text{tg } \alpha$, nebo
 - e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně $40 \times (1 + \text{tg } \alpha)$, nebo
 - f) úhel kluzu nejméně $10^\circ \times (1 + \text{tg } \alpha)$; α je úhel sklonu ve směru chůze.
- Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.
- Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm × 1500 mm.
- Pro podjezd sedátka vozíku musí být výška nejméně 700 mm, při šířce nejméně 800 mm a hloubce nejméně 600 mm. Pro podjezd pouze stupaček vozíku musí být výška nejméně 350 mm, při šířce nejméně 600 mm a hloubce nejméně 300 mm.
- U pokladny a přepážky musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Jejich výška musí být nejvíce 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm, dále doplněné v celé této délce předsunutou plochou o šířce 250 mm pro podjetí vozíkem při manipulaci s věcmi na této ploše.
- Ovládací prvky musí být ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné překážky. Manipulační plocha před těmito ovládacími prvky smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %); musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1200 mm.

Schodiště a vyrovnávací stupně

- Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.
- Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. Kontrastní označení podstupnice je nepřipustné.
- V bezbariérově užívaných stavbách musí mít protiskluzovou úpravu celá plocha povrchů stupňů, podest a ramen šikmých ramp.
- Odolnost proti skluznosti materiálu použitého pro povrch schodišťových stupňů, podest a pro povrch šikmých ramp musí být při návrhu i provádění doložena.
- Pochozí plocha schodišťových stupňů a podest musí splňovat tyto požadavky:
 - a) součinitel smykového tření nejméně 0,6, nebo
 - b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 50, nebo

c) úhel skluzu nejméně 13°.

Výtahy

- Volná plocha před nástupními místy do výtahů musí být nejméně 1500 mm × 1500 mm.
- Šachetní a klecové dveře výtahu musí být provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře. Klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm a hloubku nejméně 1400 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 900 mm. Ve stavbě pro internát pro osoby s těžkým pohybovým postižením a ve stavbě pro domov pro osoby s těžkým pohybovým postižením musí mít alespoň jedna klec výtahu rozměry nejméně 2000 mm × 1400 mm; ve stavbě pro nemocnici musí mít alespoň jedna klec výtahu šířku nejméně 1400 mm a hloubku nejméně 2300 mm. Šířka těchto vstupů musí být nejméně 1100 mm. V odůvodněných případech u změn dokončených staveb může být klec výtahu zmenšena až na šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1250 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm.

Vstupy do budov

- Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm × 1500 mm. Při otevírání dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 2000 mm.
- Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).
- Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm.
- Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm.
- Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm.
- Před vstupem do objektu musí být umístěna hrubá čistící zóna.

HRUBÁ (VENKOVNÍ) ČISTICÍ ZÓNA

Musí být umístěna před vchodem do objektu pro zachycení největších mechanických nečistot (bláto, kamínky, sníh apod.). Musí splňovat následující požadavky:

- 1) Čistící rošt musí být zapuštěn do úrovně vstupní komunikace (chodníku).
- 2) Pod čistícím roštem musí být zajištěno místo pro nečistoty a zajištěn odvod vody.
- 3) Rošt je osazen do rámu, povrchová úprava roštu i rámu žárovým zinkováním.
- 4) Podle vyhl. č. 398/2009 Sb., musí mít rošt velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. Rošt musí být dostatečně únosný s případnými příčnými výtuhami v rámu.
- 5) Rošt musí být snadno vyjímatelný z důvodu čištění. Velikost roštu musí být volena s ohledem na prostorové možnosti (šířka na celé vstupní dveře, délka „na dva kroky“ cca 120 cm).
- 6) Pokud je hrubá čistící zóna pod přístřeškem, může být alternativně zvolena samočisticí rohož Openwell z pružných gumových vlnovek přinýtovaných k hliníkovým páskům. Zde není povinnost mít pod čistícím roštem místo pro nečistoty a zajištění odvodu vody.




JEMNÁ (VNITŘNÍ) ČISTICÍ ZÓNA

Je umístěna za vstupem do objektu pro zachycení jemnějších nečistot. Musí splňovat následující požadavky:

- 1) Čistící koberec musí být zapuštěn do úrovně podlahy zádveří (pod kobercem nebude dlažba).
- 2) Pokud nemůže být zapuštěn, musí být čistící koberec ukončen v prostoru, kde probíhá pohyb osob, hliníkovou náběhovou lištou či hliníkovým náběhovým rámem; ve výjimečných případech, kde není možné použít rám či lištu, bude osazen gumový náběh.
- 3) Velikost koberce musí být volena s ohledem na prostorové možnosti (šířka nejlépe na celé zádveří, délka „na 10 kroků“). Bez spojů kolmých na směr pohybu.
- 4) Typ – zátěžová textilní rohož NOP či PRIME NOP tl. 11 mm, barva dle interiéru objektu.
- 5) Zátěžová čistící zóna bude podlepena fixačním lepidlem.

ZÁTĚŽOVÁ TEXTILNÍ ROHOŽ NOP

ZÁTĚŽOVÁ TEXTILNÍ ROHOŽ PRIME NOP

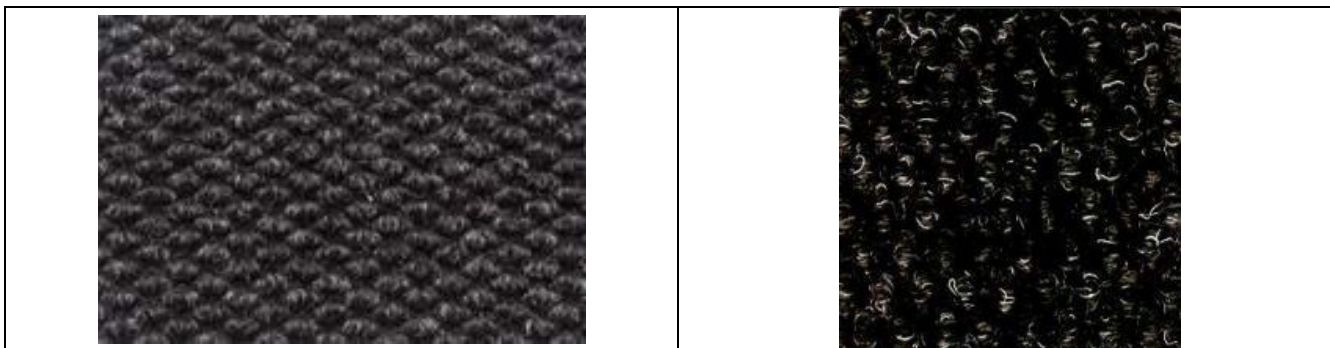

Bezbariérové rampy

- Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, respektive vodící prvek pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.
- Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %).
- Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa.
- Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50(2,0%).
- Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením.
- Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů.
- Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.

Dveře

- Dveře musí mít světlostou šířku nejméně 800 mm; do pokojů, vyšetřoven a RHB min.1100 mm ; dveře do skladů min. 900 mm
- Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
- Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
- Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

- Uzamykání všech dveří v objektu musí být navrženo a realizováno systémem „GENERÁLNÍHO KLÍČE“. Bezpečnostní cylindrické vložky musí mít alespoň třídu bezpečnosti 4 dle ČSN EN 1303:2015, čl. 4.8 tab. 2 a třídu odolnosti proti napadení C dle ČSN EN 1303:2015, čl. 4.9 tab. 3.
- Dveře do pokojů pacientů a strojoven technických zařízení musí být opatřeny zámkem, který má z vnitřní strany „knoflík“ (nelze je z vnitřní strany zamknout klíčem).
- Dveře na únikových cestách musí být opatřeny zámkem s panikovou funkcí nebo slepou vložkou.
- Posuvné dveře vybavit z vnitřní strany svislým nerezovým madlem délky 200 mm umístěným nad zámkem (nedávat acrovynové madlo). Průchozí šířka při otevření musí být min. 900 mm včetně prostoru pro bezpečné uchopení madla (šířka mezi madlem a ostěním min. 30 mm).
- Dveře do inspekčního pokoje musí být z 1/3 prosklené s bezpečnostním sklem, viz. obrázek



Záchod


- Bezbariérová WC pro pacienty budou ve variantě „s využitím asistence“ (pokud to prostorové možnosti objektu dovolí), bezbariérová WC pro veřejnost (umístěná mimo zdravotnické pavilony) budou ve variantě „bez využití asistence“.
- Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. U změn dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit až na 1600 mm × 1600 mm.
- Záchodová kabina s využitím asistence musí mít šířku nejméně 2200 mm a hloubku nejméně 2150 mm. Kabiny s využitím asistence musí mít záchodovou mísu osazenou v ose stěny, která je na proti vstupu.
- V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš.

- Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, pro imobilní osoby nejméně 900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.
- Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. U kabin minimálních rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím.
- Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být u veřejného WC ve výši 460 mm nad podlahou, výška WC mísy pro pacienty bude 500 mm s ohledem na určení objektu – pacienti rehabilitačního ústavu.
- Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. Splachovací ovládání musí být velkoplošné a slabou silou ovladatelné. Viz. obrázek.





- V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.
- Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku (oddálený nábytkový sifon), jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozměrů je nutno použít pouze malé umývatko.
- Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. Nosnost madel včetně jejich kotvení do konstrukce musí být min. 150 kg.
- U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm.
- U záchodové mísy s přístupem z obou stran, nebo-li záchodová kabina s využitím asistence, musí být obě madla sklopná a obě musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm.
- Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.
- Je-li v hygienickém zařízení instalováno zrcadlo, musí být použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru.

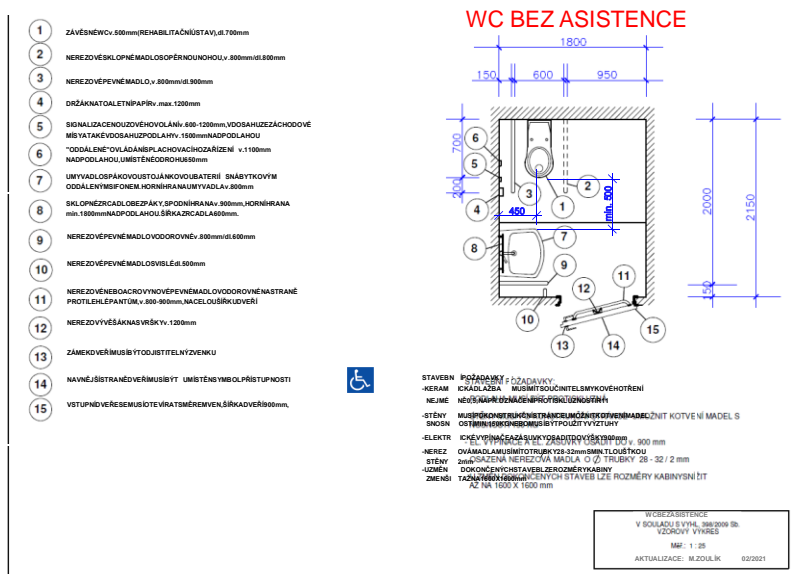

Sprchové kouty a sprchové boxy

- Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm × 900 mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro odložení vozíku, které musí být oddělitelné od vodního paprsku zástěnou nebo závěsem. Pokud jsou použity posuvné dveře, musí být zasouvací s možností snadného ovládání zvenku i zevnitř s šířkou vstupu nejméně 800 mm.
- Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit nejvýše 20 mm. Doporučuje se použití nízkých odtokových sifonů nebo vyspádování ve sklonu nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanálku podél stěny, zakrytého roštem.
- Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm × 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním.
- V dosahu ze sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signálního systému nouzového volání.
- V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu. Doporučuje se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík, ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou.

Nerezové sklopné madlo 80 cm - tvar U s opěrnou nohou

viz. obrázková technická dokumentace

příruba o síle min. 3mm + min. 6 nerez šroubů

doraz


SKLOPNÉ MADLO U S OPĚRNOU NOHOU



Parametry


šířka 100mm
výška 250 (800)mm
hloubka 829mm
materiál nerez
povrch, úprava lesk
brzda : nerez

BRZDA

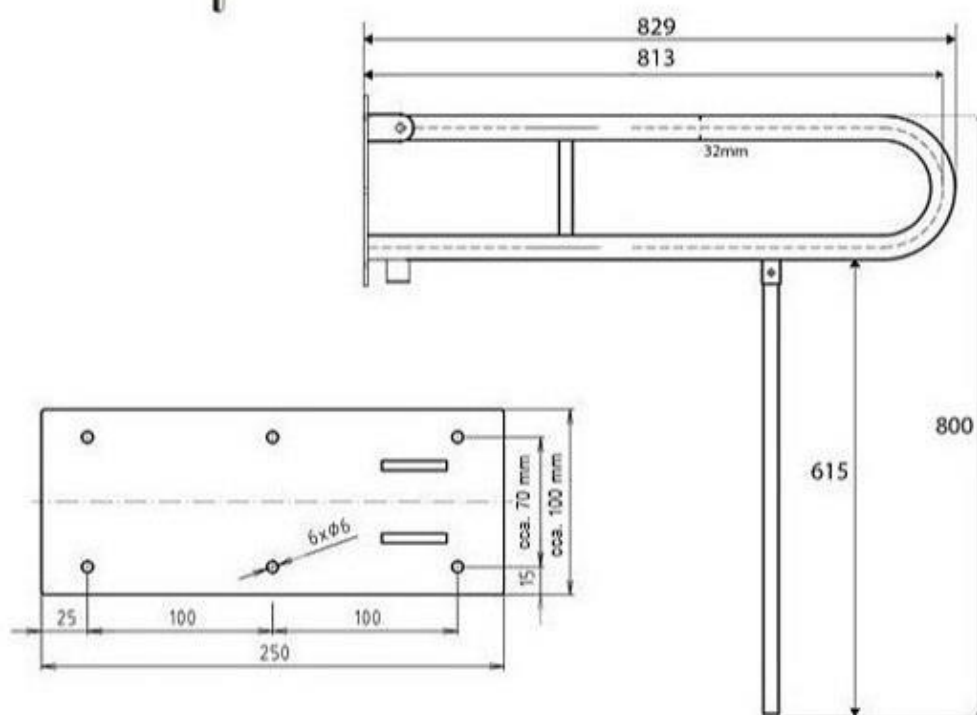

Nerezové podpěrné madlo s krytkou 80cm - levé/pravé
viz. obrázková technická dokumentace
min. 9 nerez šroubů

PODPĚRNÉ MADLO 813 mm LEVÉ

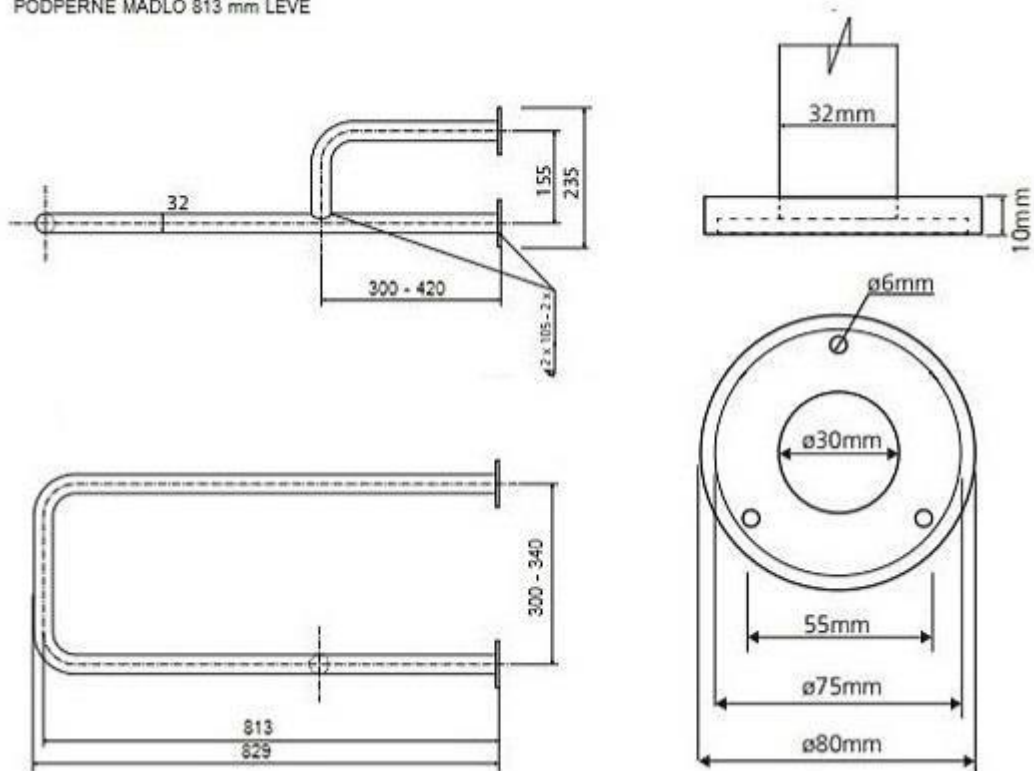

Nerezové zrcadlo výklopné 40 x 60cm
bez páky
uchycení - vertikální



Nerezové sklopné sedátko do sprchy

rozměr: min. 450x450 mm

s opěrnou nohou

rám z nerezové oceli + plastové moduly

nosnost min. 200 kg



Komunikace pro chodce a vyhrazená stání






- Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.
- Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm.
- Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %).
- Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou využívat jednu manipulační plochu. V případech podélného stání při chodníku pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání nejméně 7000 mm. Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a tato stání musí být umístěna nejbližší vůči vchodu a východu z příslušné stavby nebo výtahu.
- Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %).

5. Nábytek a vybavení:

- Prostor pro koupací lůžko a obslužný personál musí mít podlahovou plochu min. 2100 mm x 1500 mm, tato plocha bude vyspádována pouze v minimálním sklonu.
- Odpady pro koupací lůžko budou provedeny jako podomítkové sifony s vývodem pro připojení hadice DN 50 mm. Vývody budou na obou stranách prostoru pro koupací lůžko ve výšce 300 mm nad podlahou.
- Skříň s nástavcem pro pacienty musí mít minimální rozměr 700 mm šířka x 600 mm hloubka. Skříň musí mít samostatně demontovatelný nástavec – viz. vzor. O konkrétním umístění typu skříň v pokoji (s nebo bez ovládání pro vozíčkáře) rozhodnou odpovědní zaměstnanci HL.








Skřín pro mobilní pacienty

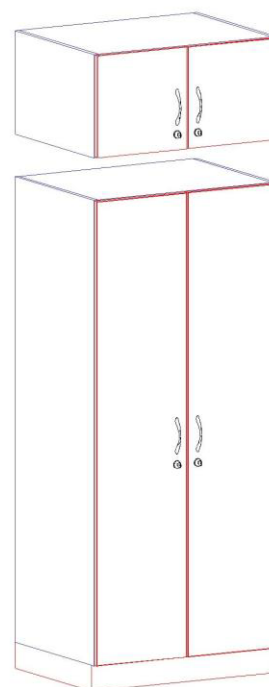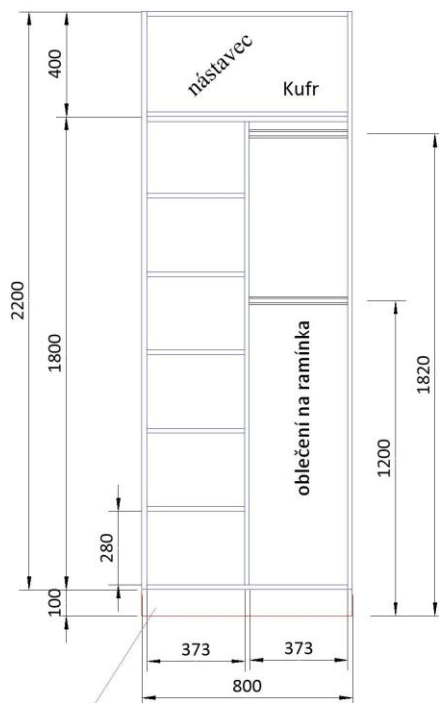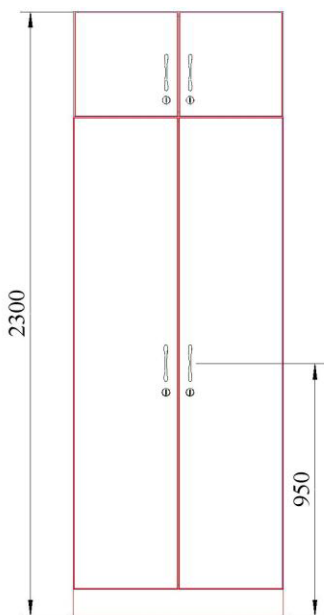


sokl na stavěcích nožičkách a narážcím soklem - plastový sokl

Šatní tyč je možno posunout ve 2 výškách, dle hendikepu uživatele
(1 skřín - 1ks šatní tyč a 4 ks držáku šatní tyče)


Skřín pro imobilní pacienty (Vozíčkáře)

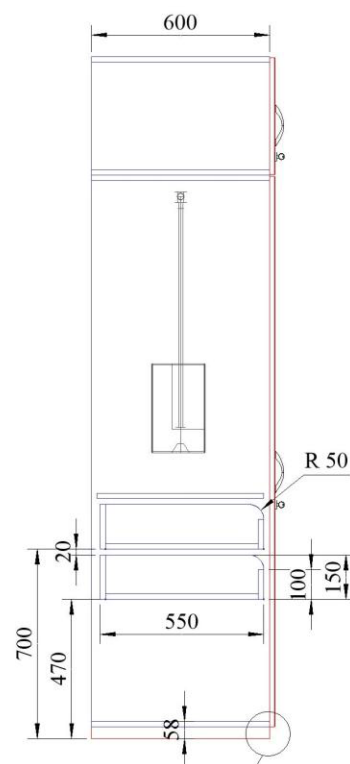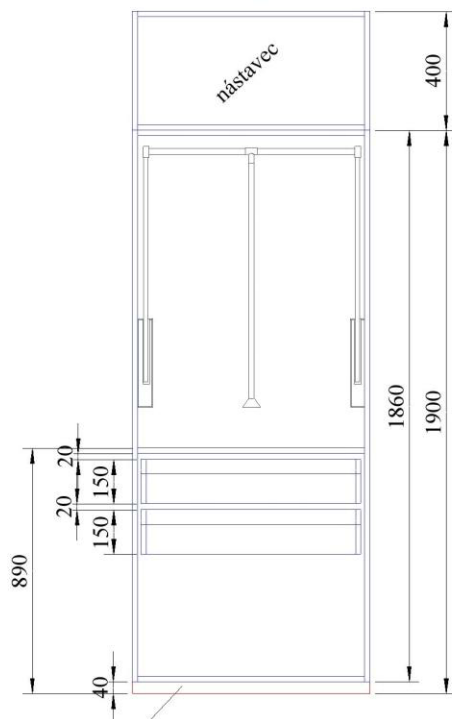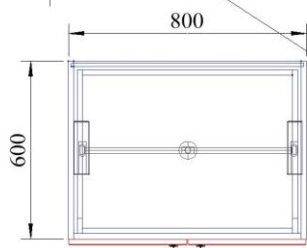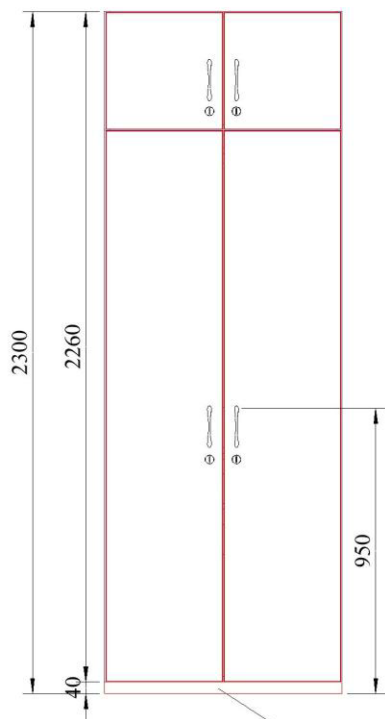

Výška soklu 40 mm (přední hrana - nerez)
Přední hrana dna - obalena nerez páskem




Věšák

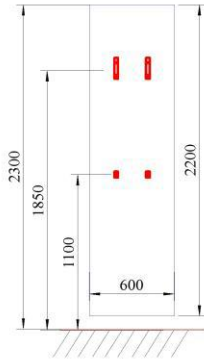

Lednice pro imobilní pacienty
(Vozíčkáře)




U lednicových skříněk počítat s otvorem pro el. kabel z lednice

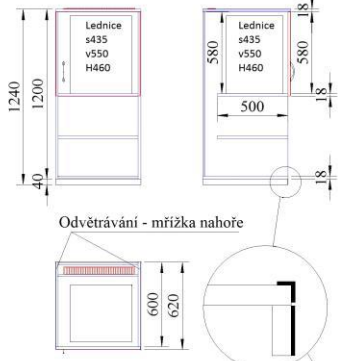

Výška soklu 40 mm (přední hrana - nerez)
Přední hrana dna - obalena nerez páskem

Lednice pro mobilní pacienty


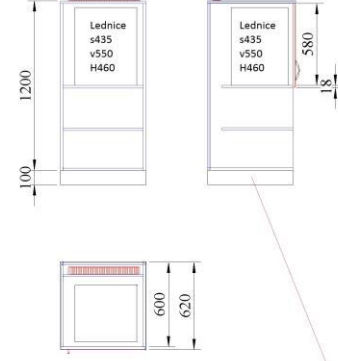


sokl na stavěcích nožičkách
a narážecím soklem - plastový sokl


otvírání lednic (pravé /levé - dle umístění lednic v místnosti - viz pudorisy)

Stůl pro imobilní osoby (rozměr šířka 900 x hloubka 800mm)

Stůl pro mobilní osoby - 3NP (rozměr šířka 700 x hloubka 600mm)

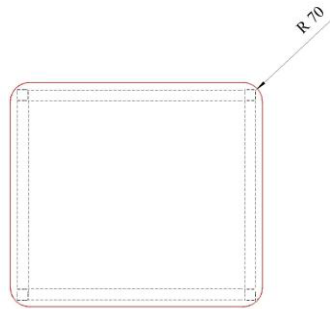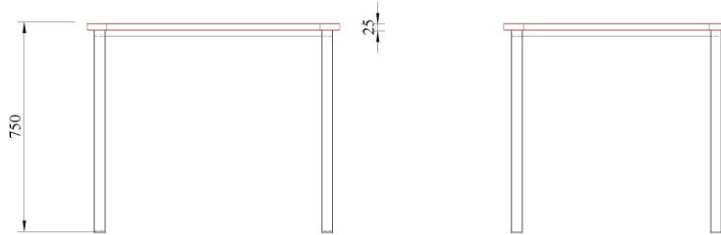

Kostra - nohy (jekl 40 x 40mm)
- lub (jekl 20 x 40mm)

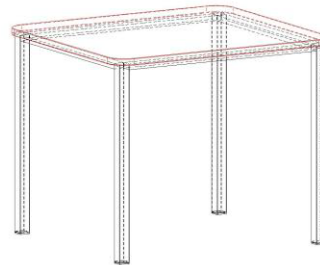

Stolová deska - Lamino tl 25 mm, ABS 2mm

6. Úklidová místnost – minimální vybavení

- Podlahová vpusť
- Směšovače
- Prostor pro podlahový stroj
- Výlevka zvýšená

7. Dezinfekční místnost – minimální vybavení

- zvýšená výlevka,
- nerezový hluboký dřez s odkládacím prostorem,
 - dezinfektor (prostor před desinfektorem min. 1000 mm),
- nerezová uzavíratelná skříň.

8. Související normy a předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na výrobky

Vyhláška č. 501/2006 Sb., v platném znění, o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č. 398/2009 Sb., v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN EN 13670 (732400) Provádění betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3. Pozemní stavební objekty

ČSN 73 6131 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1: Kryty z dlažeb

ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení

ČSN 73 0532 Akustika. Zhodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

Místo a rozsah účinnosti: pro všechny objekty provozované HL

Účinnost od: 1. 4. 2023

Zpracovatel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Schváleno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dohoda o vzájemných vztazích, závazcích a povinnostech mezi smluvními stranami v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Veřejná zakázka:

„HL Luže-Košumberk - stavební práce v roce 2024-2026 na část VZ1 – Drobné stavební práce“

Předmluva

Dohoda, po seznámení a podepsání stranami, se stává nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Tento dokument je písemnou informací o rizicích a dokladem o dohodnuté koordinaci mezi stranami při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Další záznamy o informacích a koordinacích, pokud to bude situace vyžadovat, se uvedou např. ve stavebním deníku či zápisech z kontrolních dnů.

1 Osoby určené k předání a převzetí pracoviště

Za objednatele (zaměstnavatele pověřeného koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců) pracoviště předává:

Název firmy (obchodní jméno): **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé (HL)**
Luže – Košumberk č. 80
538 54 Luže

IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024

XXXXXXXXXXXXX - funkce: XXXXXXXXXXXXXXXX - telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX - funkce: XXXXXXXXXXXXXXXX - telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele pracoviště přebírá:

Název firmy (obchodní jméno): **Michal Boldi, fyzická osoba**
Komenského 327, Broumov, 550 01

IČ: 67469353 DIČ: CZ75070436332

XXXXXXXXXXXXX - funkce: XXXXXXXXXXXXXXXX - telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná za dodržování předpisů BOZP na pracovišti zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXX - funkce: XXXXXXXXXXXXXXXX

telefon:XXXXXXXXXXXXX

2 Stručný popis prací, které budou prováděny

- a) **Zhotovitel se zavazuje pro objednatele** provést dílo Stavební práce v HL v letech 2024 až 2026 v rozsahu uvedeném v dílčích objednávkách, zadávací dokumentaci, popř. upřesněné v rámci předání pracoviště objednatelem. Uvedené práce budou prováděny v souladu s výše uvedenou smlouvou.
- b) ~~Předpokládaná doba provádění prací:~~
- dle ustanovení ve smlouvě.

2.1 Práce se zvýšeným nebezpečím

Jsou to práce, během nichž hrozí zvýšené nebezpečí:

- vzniku úrazu nebo trvalého poškození zdraví (elektrickým proudem, popálením, zadušením, otravou, zářením, hlukem, pádem apod.)
- vzniku požáru nebo výbuchu.

2.1.1 Pro účely této dohody se v HL za práce se zvýšeným nebezpečím považují mj. činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v přítomnosti hořlavých látek tuhého, kapalného nebo plynného skupenství.

Jsou to zejména:

- svářečské práce - podle vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630 (elektrickým obloukem, plamenem a při řezání kyslíkem)
- broušení a řezání materiálů za vzniku jisker, pájení a letování
- práce se živnicemi - např. s rozehrátým asfaltem apod.
- práce s propan-butanovými hořáky - opalování, nahřívání materiálů
- manipulace s hořlavými kapalinami - např. natěračské práce
- lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce
- práce v uzavřených a těsných prostorách - např. podzemní kolektory, podzemky, šachty apod.
- práce pod vodou, v mokřích, vlhkých nebo horkých podmínkách
- práce na nádobách, potrubích a zařízeních, které obsahovaly, nebo je podezření, že obsahovaly látky, které ohrožují zdraví - např. žíraviny, jedy apod.
- práce v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu - např. sklady, půdy, archivy, kanceláře, pokoje pacientů, u hořlavých stropů a podlah, apod.
- práce na nádobách, potrubích a zařízeních pod tlakem, anebo, které obsahovaly hořlavé nebo hoření podporující látky nebo uvnitř těchto nádob, potrubí a zařízení - např. potrubí rozvodu zemního plynu, palivová nádrž, palivové potrubí, sudy od PHM apod.

2.1.2 Pokud zhotovitel bude vykonávat výše uvedené práce se zvýšeným nebezpečím, odpovídá za zajištění bezpečnosti práce a požární bezpečnosti po celou dobu výkonu těchto prací, zejména je povinen:

- před zahájením těchto činností oznámit objednateli svůj záměr (odpovědné osobě: vedoucímu technického odboru nebo stavebnímu technikovi nebo technikovi BOZP, PO a CO)
- před zahájením těchto činností zajistit vydání písemného příkazu k práci se zvýšeným nebezpečím, ve kterém budou stanovena organizační a technická opatření k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a následný požární dohled po skončení těchto činností - zhotovitel k vydání tohoto příkazu použije tiskopis objednatele dle směrnice HL pro práce se zvýšeným nebezpečím „S 02 001“

3 Popis předaného pracoviště

- a) Místem plnění zakázky je Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, 53854 Luže a bytové domy v majetku léčebny ve městě Luže.
- b) Budovy zdravotnických pavilonů, ve kterých budou práce prováděny, slouží k léčení dospělých i dětských pacientů s postižením pohybovým i smyslovým. Činnost v tomto objektu naplňuje ustanovení § 4 odst. 2 písm.

h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), tím, že je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, proto ve smyslu uvedeného zákona a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru byly začleněny a činnosti v nich prováděné do kategorie činností se výšším požárním nebezpečím.

- c) Zhotovitel přebírá vymezenou část objektu a areálu HL (vymezení je uvedeno v dílčí objednávce případně ve stavebním deníku) v dobrém stavu, bez závad (v souladu s ustanovením bezpečnostních předpisů).

4 Koordinace a součinnost

- a) Zhotovitel prokazatelně seznámí své zaměstnance a případně další osoby, provádějící pro zhotovitele práce, v rámci svého bezpečnostního školení, i s touto dohodou a se zdroji pracovních rizik, které vytváří svou činností objednatel. Seznámení zaměstnanců objednatel s pracovními riziky, které svou činností vytváří zhotovitel, provede zhotovitel prokazatelně vždy před zahájením prací v rozsahu, který odpovídá rozsahu působení rizik na zaměstnance objednatel (i na další osoby, které se zdržují s vědomím objednatel na jeho pracovištích – zvláště pacienti), s ohledem na vymezení těch míst prostorů, které budou pracovištěm pro obě strany (např. silnice, chodníky, park).

5 Podmínky objednatel

- 5.1 Zhotovitel je povinen každý svůj příchod a odchod z areálu HL ohlásit na infocentru službukonajícimu pracovníkovi strážní služby, resp. informačního centra a stavebnímu technikovi, či vedoucímu technického odboru (nebo jeho určenému zástupci).
- 5.2 Zhotovitel je povinen každý svůj příchod a odchod z objektů (z pracovišť HL) ohlásit vedoucím těchto pracovišť nebo jejich zástupcům (např. na zdravotnickém pavilonu: staniční sestře nebo službukonající sestře, na pracovišti TEC (plynová kotelna, spalovna odpadů): energetikovi tepelného hospodářství nebo vedoucímu směny na pracovišti TEC, na pracovištích odboru výživy a stravování: vedoucímu kuchaři nebo vedoucímu směny, apod.) a řídit se jejich pokyny. Zaměstnanci zhotovitel se výslovně nesmí pohybovat v budovách zdravotnických pavilonů. Odboru výživy a stravování a TEC bez vědomí těchto vedoucích pracovníků, popř. jejich zástupců
- 5.3 Zhotovitel je povinen dbát na to, aby při jeho činnosti nedošlo k ohrožení zdraví a životů osob - pacientů, návštěvníků a zaměstnanců objednatel (např. na chodbách a ostatních komunikačních místech udržovat pořádek a umožňovat bezpečný průchod, všechna nebezpečná místa, kde by hrozilo nebezpečí úrazu osob, musí být zabezpečena, ohrazena a označena příslušnými bezpečnostními značkami a tabulkami v souladu s bezpečnostními předpisy – mj. na viditelném místě před stavenišťem budou po celou dobu provádění prací ve výšce 180 cm umístěny bezpečnostní značky upozorňující na nebezpečí vzniku úrazu: STAVBA NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN, POZOR NAHOŘE SE PRACUJE! Označení bezpečnostními značkami NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN a NEBEZPEČÍ ZŘÍCENÍ bude rovněž umístěno i v každém podlaží před nástupištěm do stanice nově zřizovaného výtahu).
- 5.4 Zhotovitel je povinen dbát na to, aby při jeho činnosti nedošlo k poškození zařízení, materiálů a surovin. Objednatel i zhotovitel musí odstranit zařízení, materiály a suroviny, které by se mohly činností zhotovitel poškodit či znehodnotit nebo učinit jiná opatření, která škodám zabrání.
- 5.5 Zhotovitel je povinen dbát na to, aby při jeho činnosti nedošlo k poškození podzemních zařízení, inženýrských sítí, vnitřních i venkovních komunikací (chodeb, schodišť, silnic, chodníků), parkové výsadby stromů apod. Zhotovitel musí učinit taková opatření, která škodám zabrání např.:
- Zabránit zatarasení a znečištění komunikací, v případě jejich znečištění provést neprodleně jejich úklid (komunikace určené pro veřejnost musí být bezpečné pro chůzi, resp. i pro jízdu dopravními prostředky).
 - Zabránit expozici prachu, nadměrného hluku apod.
- 5.6 Při provozu vozidel v areálu objednatel je zhotovitel povinen dodržovat max. stanovenou rychlost, tj. do 20km/hod. a dbát zvýšené opatrnosti odpovídající pohybu v obytné zóně.
- 5.7 Pracovníci zhotovitel se budou zdržovat pouze na pracovišti a na místech jim vymezených odpovědným pracovníkem objednatel a budou viditelně označeni.

- 5.8 Pracovníci zhotovitele budou ve vnitřních i venkovních objektech (celý areál HL) objednatele dodržovat stanovený zákaz kouření.
- 5.9 Pracovníci zhotovitele mají zakázáno manipulovat se stroji, zařízeními a materiály objednatele. Dodržení tohoto zákazu je základním preventivním opatřením k zabránění poškození zdraví zaměstnanců zhotovitele. Tento zákaz neplatí v případech, kdy jsou tyto manipulace v souladu s předmětem smlouvy.

5.10 **Rizika na pracovištích objednatele:**

Zdroj: přítomnost osob s omezenou schopností pohybu a orientace (uvnitř objektů, venkovní areály, včetně „obytných zón“). Objekty HL slouží k léčení dětských i dospělých pacientů s postižením pohybovým i smyslovým (postižení kyčlí, vady páteře, po úrazech, po cévních příhodách, pooperační stavy apod.).

Riziko: hrozí zvýšené riziko vzniku úrazů a dopravních nehod (např.: kolizní situace mezi chodci a dopravními prostředky, pád osob do nezabezpečených výkopů a šachet, z výšky).

Opatření: dodržování dopravních předpisů a dopravního značení v areálu HL, chůze po chodnících, zabezpečení výkopů a šachet dle právního předpisu.
Aktivní vyhledávání rizik a předcházení vzniku nežádoucích událostí

Zdroj: viry, bakterie a plísňe (možný zvýšený výskyt: např. na zdravotnických pracovištích, v místech soustředování odpadů, spalovna odpadů, kanalizační síť).

Riziko: možnost ohrožení infekcí (např. hepatitidami, nakažlivými průjmy, tuberkulosou, salmonelousou, mykosami, legionářskou nemocí).

Opatření: zákaz manipulace s odpady pro nepoučené osoby. Zákaz vstupu do vyhrazených infekčních zón

Zdroj: elektrická zařízení (ve všech objektech HL).

Riziko: možnost zasažení elektrickým proudem, popálení, opaření, vzniku požáru a výbuchu.

Opatření: dodržování předpisů pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, práce mohou provádět pouze kvalifikované osoby, zákaz zásahů do elektroinstalace v HL bez povolení energetikem HL.

Zdroj: stroje, strojní zařízení a mechanismy (např. v dílnách údržby a protetiky, na pracovištích odboru stravování a výživy, ve spalovně odpadů).

Riziko: možnost vtažení horních končetin, rozdrčení prstů nebo amputace prstů – zachycení a následné vtažení rukou do zařízení, vtažení pohybuječím se částmi mechanismů za oděv (např. řemenové pohony, řemenice, ozubené soukolí, řetězová kola).

Opatření: zákaz manipulace se stroji, strojním zařízeními a mechanismy osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny.

Zdroj: zařízení vyvíjející teplo nebo chlad – kotle, žehlicí stroje, vařiče, předávací stanice ÚT, chladicí zařízení.

Riziko: možnost popálení, opaření - zejména při kontaktu, dotyku a styku nechráněných částí těla s horkými povrchy, částmi, předměty a materiály, plamenem nebo vyzařováním tepelných zdrojů, rozstříkáním žhavých částic, možnost přehřátí organismu, možnost poškození organismu při náhlém přechodu mezi horkým a chladným pracovním prostředím, možnost vzniku požáru a výbuchu, v případě chladících zařízení může dojít k podchlazení nebo ke vzniku omrzlin. (např. v dílnách – sváření plynem a elektrickým obloukem, nahřívání polyetylénu - na

protetice, vaříče, předávací stanice ÚT, v kotelně, ve spalovně odpadů, na pracovištích odboru výživy a stravování, v prádelně).

Opatření zákaz vstupu do těchto prostor a zákaz manipulace se zařízením osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny.

Zdroj: chodby, podlahy a komunikace.

Riziko: pád osob na rovině (uklouznutí, zakopnutí), jestliže jsou povrchy pracovních pochůzných podlah, různých druhů komunikací, plošin, ramp, schodů, žebříků, terénu apod. kluzké, zamaštěné, znečištěné, zablácené, namrzlé (toto riziko může v HL vzniknout na všech pracovištích i na venkovních komunikacích) - možnost způsobení zlomenin a pohmožděnin dolních nebo horních končetin.

Opatření: opatrnost při pohybu na všech komunikacích, zvláště za nepříznivých mikroklimatických podmínek, používání vhodné obuvi.

Zdroj: zvýšená pracoviště, nedostatečně únosné plochy a konstrukce – žebříky, přenosné schůdky, lávky, lešení, střechy, šachty, rampy, podesty, schodiště, výkopy, stropy.

Riziko: pád z volných okrajů zvýšených pracovišť a do hloubky při propadnutí neúnosnou střešní konstrukcí, neúnosným poklopem apod. – pády z výšky jsou nejčastější zdroje těžkých i smrtelných úrazů při provádění stavebních, montážních a udržovacích prací.

Opatření: dodržování právního předpisu pro práce ve výškách, používání kolektivní ochrany či osobních ochranných pracovních prostředků

Zdroj: neionizující a ionizující záření (např. svařování elektrickým obloukem v dílnách strojní údržby a protetiky, na zdravotnických pracovištích při aplikaci laseru).

Riziko: není-li zajištěna ochrana - možnost poškození očí (zánět spojivek s řezavými bolestmi), oslnění a zarudnutí pokožky.

Opatření: dodržování předpisů pro obsluhu a práci výše uvedených zařízení, práce mohou provádět pouze kvalifikované osoby, zákaz vstupu do prostor s laserovým zářením.

Zdroj: tlakové láhve se stlačenými plyny (např. hasicí přístroje: oxid uhličitý, ve spalovně odpadů: vodík, dusík, v dílnách strojní údržby a protetiky: acetylen, kyslík, oxid uhličitý, propan-butan, na vyšetřovacích zdravotnických pracovištích: kyslík, oxid uhličitý).

Riziko: při nežádoucím úniku možnost udušení osob nacházejících se v malých a uzavřených prostorách, kde není zajištěno dostatečné větrání a přívod vzduchu, možnost vzniku omrzlin při neodborné manipulaci nebo vzniku závady, nebezpečí vzniku požáru a výbuchu.

Opatření: zákaz vstupu do prostor s tlakovými láhvemi, zákaz manipulace s láhvemi osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny. Seznámení s nebezpečnými vlastnostmi plynů.

Zdroj: plynová zařízení na zemní plyn (např. v kotelně, spalovně odpadů, v prádelně).

Riziko: při nežádoucím úniku možnost udušení osob nacházejících se v malých a uzavřených prostorách, kde není zajištěno dostatečné větrání a přívod vzduchu, nebezpečí vzniku požáru a výbuchu.

Opatření: zákaz vstupu do výše uvedených prostor a zákaz manipulace se zařízením osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny.

Zdroj: rozpouštědla, ředidla, epoxidové pryskyřice, ropné látky a produkty je obsahující. (např. v dílnách údržby, ve skladech, v garážích, ve spalovně odpadů, na protetice).

Riziko: působí dráždivě, při přímém kontaktu možnost poškození pokožky, sliznic a vznik alergických reakcí, toxické, působí narkoticky, zvýšené nebezpečí vzniku požáru a výbuchu.

Opatření: zákaz vstupu do výše uvedených prostor, zákaz manipulace s nebezpečnými látkami osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny. Seznámení s nebezpečnými vlastnostmi látek.

Zdroj: žíraviny - kyseliny a louhy (např. ve skladech, v dílnách údržby a protetiky, na úklidových místnostech).

Riziko: možnost poškození pokožky, očí a sliznic, aerosoly těchto látek poškozují sliznice dýchacích cest.

Opatření: zákaz vstupu do výše uvedených prostor, zákaz manipulace s nebezpečnými látkami osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny. Seznámení s nebezpečnými vlastnostmi látek.

Zdroj: požár, ztížená evakuace osob

Riziko: poškození zdraví či smrt

Opatření: dodržování právních předpisů o požární ochraně, dodržování zákazů vydaných zadavatelem, při požáru postup dle požárních poplachových směrnic.

6 Podmínky zhotovitele

a) Rizika vznikající při práci zhotovitele:

Zhotovitel doloží zdroje rizik a možná rizika vytvářená svojí činností, jejich vyhodnocení a stanovená opatření.

b) Vyžadovaná spolupráce zhotovitelem (stanovení opatření):

Zhotovitel musí mít při výkonu předmětu smlouvy denně přítomného určeného odpovědného zaměstnance, oprávněného k podpisu dokladů. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby při jeho činnosti nedošlo k ohrožení zdraví a životů osob - pacientů, návštěvníků a zaměstnanců objednatele (např. na chodbách a ostatních komunikačních místech udržovat pořádek a umožňovat bezpečný průchod, všechna nebezpečná místa, kde by hrozilo nebezpečí úrazu osob, musí být zabezpečena (např. ohrazena) a označena příslušnými bezpečnostními značkami a tabulkami – mj. na viditelném místě před stavenišťem budou po celou dobu provádění prací umístěny bezpečnostní značky upozorňující na nebezpečí vzniku úrazu: STAVBA-NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN!

7 Potvrzení o předání / převzetí pracoviště

a) Všechna pracoviště HL, na kterých bude zhotovitel vykonávat činnost, jež je předmětem smlouvy, byla zkontrolována za přítomnosti odpovědných osob obou smluvních stran – jejich jména jsou uvedena v části 1 této dohody.

b) Při kontrole byl zhotovitel seznámen s riziky a zdroji těchto rizik, které se vyskytují na pracovištích objednatele – uvedeny jsou v části 5.10 této dohody.

c) Zhotovitel byl dále seznámen:

- s postupem při vzniku požáru v HL (dle požárních poplachových směrnic, které byly zhotoviteli předány)
- se způsobem přivolání první pomoci a s umístěním ohlašovny požárů.

d) **Případné nedostatky na pracovišti:**

e) **Způsob odstranění zjištěných nedostatků:**

V Luži - Košumberku dne:

Pracoviště za objednatele předal:

.....
jméno a příjmení

.....
podpis

Pracoviště za zhotovitele převzal:

.....
jméno a příjmení

.....
podpis

Čestné prohlášení k technickým podmínkám

veřejná zakázka:

„HL Luže – Košumberk – stavební práce v roce 2024 – 2026 na část VZ1 – Drobné stavební práce“

Dodavatel – společnost

název: Michal Boldí

sídlo: Komenského 327, Broumov, 550 01

IČO:67469353 DIČ: CZ75070436332

jednající prostřednictvím: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX**

(dále jen „dodavatel“)

Dodavatel čestně prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky splnění níže uvedených Technických podmínek o tom, že:

- Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky budou splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí a bezpečnosti práce (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.);
- Při všech činnostech na stavbě bude brán zřetel na snižování produkce CO₂;
- Nebude používat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem;
- Dodávané výrobky / materiál budou splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce;
- Dodávané výrobky / materiál budou zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.), nežádoucí situaci, nehodě;
- Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo ohrožení zaměstnanců, bude požadovat souhlas oprávněného zástupce objednatele;
- Bude provádět práce s maximálním ohledem na bezpečnost práce a zdraví pracovníků;
- Je schopen vzniklé odpady shromažďovat na určených plochách a zabezpečit proti odcizení a nežádoucímu úniku;
- U nebezpečných odpadů bude postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy s tím, že v případě výskytu nebezpečných odpadů na staveništi je dále povinen objednatel bezprostředně o této skutečnosti informovat;
- V případě, kdy bude zhotovitel skladovat či používat v prostoru stavby či zařízení staveniště nebezpečné nebo vysoce hořlavé látky či hmoty s nebezpečím výbuchu, je povinen o tom předem písemně informovat objednatel spolu s navrhovanými opatřeními pro ochranu zdraví, majetku a životního prostředí. Bez předchozího písemného souhlasu nesmí zhotovitel takové látky či hmoty na stavbu či zařízení staveniště umísťovat. Souhlas objednatele nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za plnění všech příslušných předpisů, které souvisí s dopravou, skladováním a používáním těchto hmot včetně navazující likvidace odpadů;
- Technické vybavení, které jím bude použito, bude v souladu s ustanovením Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném a účinném znění.

V Luži 18.1.2024

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Obchodní firma, jméno a podpis osoby
oprávněné jednat za účastníka - doplní účastník