

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo

4

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky

121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002

± 0,0

436,65

zakázkové číslo projektu

201672/5

datum

2/2024

změna č.

PILOTA : identifikační znak

PL 3

pilota číslo

38

průměr (průřez) mm / délka m

750 / 2,00

/

/

úroveň hlavy (k ± 0,0)

-1,375

celková délka

2,00

m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence	S 4		označ. armokoše		38		druh
množství	0,88	m3	podélná výztuž	8	ks		od :
druh cementu	dle receptury		průměr	20	mm		do :
množství cem.	viz PD		délka	3,0	m		
kamenivo	22	mm	distance	dinky 50/ 75			
zřízení výplně	1,2		1 - násypka	2 - sypáková roura	3 - čerpání	4 - beranění	5 -

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,0	jílovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,0 - 2,0	R 5	ne	2,1	1	nástroj	pažení
					1 šapa	1 bez pažení
					2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vtání	výplň beton	výplň jiná
4. 4.	11 °C	do 1140	ihned	ne
2024	°C			

POZNÁMKY :

vrtník	stavbyvedoucí žhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 8

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 11 pilota číslo 58
průměr (průřez) mm / délka m 750 / 2,50 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,375 celková délka 2,50 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		58		druh
množství		1,1 m3	podélná výztuž	10	ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr	20	mm		do :
množství cem.		viz PD	délka	3,5	m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				


GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,0	jílovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,0 - 2,5	R 5	ne	2,1	1	nástroj	pažení
					1 šapa	1 bez pažení
					2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
4. 4. 2024	14 °C	do 15:25	ihned	ne	
	°C				

POZNÁMKY :

	
vrtmistr	stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 9

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 10 pilota číslo 43
průměr (průřez) mm / délka m 900 / 4,74 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,375 celková délka 4,74 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ.	armokoše	43		druh
množství		3,02 m3	podélná výztuž		20 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		5,3 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				


GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,0	jílovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,0 - 3,5	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,5 - 4,0	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
4,0 - 4,74	slepenec R3	ne	2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
4. 4. 2024	14 °C	do 16 ¹⁰	ihned	ne	
	°C				

POZNÁMKY :

 vrtmistr
  stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 10

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 12 pilota číslo 42
průměr (průřez) mm / délka m 750 / 4,50 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,375 celková délka 4,50 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence	S 4		označ.	armokoše	42		druh
množství	1,99	m3	podélná výztuž	16	ks		od :
druh cementu	dle receptury		průměr	20	mm		do :
množství cem.	viz PD		délka	5,5	m		
kamenivo	22	mm	cíistance	dinky 50/ 75			
zřízení výplně		1.2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,0	jílovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,0 - 3,5	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,5 - 4,0	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
4,0 - 4,5	slepenec R3	ne	2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
4. 4. 2024	14 °C	do 1200	ihned	ne	

POZNÁMKY :

vrtník	stavbyvedoucí zhotovitele
--------	---------------------------

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky

121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002

± 0,0

436,65

zakázkové číslo projektu

201672/5

datum

2/2024

změna č.

PILOTA : identifikační znak

PL 5b

pilota číslo

56

průměr (průřez) mm / délka m

600 / 6,00

úroveň hlavy (k ± 0,0)

-1,075

celková délka

6,00

m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 5b		druh
množství		1,7 m3	podélná výztuž		8 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		16 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		6,3 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		

zřízení výplně

1,2

1 - násypka 2 - sypáková roura

3 - čerpání 4 - beranění 5 -

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

vrtná souprava

Bauer 15

úroveň ústí vrtu

cca - 0,55

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení
0,0 - 1,3	jílovec R6	ne	2	1
1,3 - 3,8	R 5		2	1
3,8 - 4,3	slepenec R4		2	1
4,3 - 6,0	slepenec R3		2,1	1

nástroj

pažení

1 šapa

1 bez pažení

2 spirál

2 pažnice

3 drapák

3 přetlak vody

4 bez těžby

4 suspenze

5 CFA

5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná
8. 4.	19 °C	do 11 ¹⁰	ihned	ne
2024	°C			

POZNÁMKY :

vrtník

stavbyvedoucí zhotovitele

C

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo

13

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky

121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002

± 0,0

436,65

zakázkové číslo projektu

201672/5

datum

2/2024

změna č.

PILOTA : identifikační znak

PL 5b

pilota číslo

54

průměr (průřez) mm / délka m

900 / 4,70

/

/

úroveň hlavy (k ± 0,0)

-1,075

celková délka

4,70

m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 5b		druh
množství		3 m3	podélná výztuž	8	ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr	16	mm		do :
množství cem.		viz PD	délka	5,0	m		
kamenivo		22 mm	distance	dinky 50/ 75			
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,3	jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,3 - 3,8	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,8 - 4,3	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
4,3 - 4,7	slepenec R3		2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná
8. 4.	24 °C	do 13 ³⁰	ihned	ne
2024	°C			

POZNÁMKY :

	
stávkový mistr	stávkový vedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 14

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 5b pilota číslo 53
průměr (průřez) mm / délka m 900 / 4,70 / /
úroveň hlavy (k + 0,0) -1,075 celková délka 4,70 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 5b		druh
množství		3 m3	podélná výztuž		8 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		16 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		5,0 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,3	jílovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,3 - 3,8	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,8 - 4,3	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
4,3 - 4,70	slepenec R3	ne	2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
8. 4. 2024	24 °C	do 14:00	ihned	ne	

POZNÁMKY :

vrtník stavební zhotovitel

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo

15

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky

121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002

± 0,0

436,65

zakázkové číslo projektu

201672/5

datum

2/2024

změna č.

PILOTA : identifikační znak

PL 7

pilota číslo

28

průměr (průřez) mm / délka m

750 / 4,00

/

/

úroveň hlavy (k ± 0,0)

-1,375

celková délka

4,00

m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		42		druh
množství		1,77 m3	podélná výztuž		16 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		4,5 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		

zřízení výplně

1,2

1 - násypka 2 - sypáková roura

3 - čerpání 4 - beranění 5 -

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení
0,0 - 1,0	jílovec R6		2	1
1,0 - 3,5	R 5		2	1
3,5 - 4,0	slepenec R4	ne	2,1	1

vrtná souprava

Bauer 15

úroveň ústí vrtu

cca - 0,55

nástroj

pažení

1 šapa

1 bez pažení

2 spirál

2 pažnice

3 drapák

3 přetlak vody

4 bez těžby

4 suspenze

5 CFA

5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
8. 4.	24 °C	do 15 ¹⁰	ihned	ne	
2024	°C				

POZNÁMKY :

vrtní mistr	stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo

16

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky

121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002

± 0,0

436,65

zakázkové číslo projektu

201672/5

datum

2/2024

změna č.

PILOTA : identifikační znak

PL 5b

pilota číslo

51

průměr (průřez) mm / délka m

600 / 6,00

úroveň hlavy (k ± 0,0)

-1,075

celková délka

6,00

m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 5b		druh
množství		1,7 m3	podélná výztuž		8 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		16 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		5,2 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1.2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,3	jílovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,3 - 3,8	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,8 - 4,3	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
4,3 - 6,0	slepenec R3	ne	2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
9. 4. 2024	16 °C	do 8:45	ihned	ne	

POZNÁMKY :

	
vrtmistr	stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky

121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002

± 0,0

436,65

zakázkové číslo projektu

201672/5

datum

2/2024

změna č.

PILOTA : identifikační znak

PL 5b

pilota číslo

52

průměr (průřez) mm / délka m

600 / 6,00

/

/

úroveň hlavy (k ± 0,0)

-1,075

celková délka

6,00

m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 5b		druh
množství		1,7 m3	podélná výztuž		8 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		16 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		5,2 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		

zřízení výplně

1,2

1 - násypka 2 - sypáková roura

3 - čerpání

4 - beranění

5 -

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení
0,0 - 1,3	jilovec R6		2	1
1,3 - 3,8	R 5		2	1
3,8 - 4,3	slepenec R4		2	1
4,3 - 6,0	slepenec R3	ne	2,1	1

vrtná souprava

Bauer 15

úroveň ústí vrtu

cca - 0,55

nástroj

pažení

1 šapa

1 bez pažení

2 spirál

2 pažnice

3 drapák

3 přetlak vody

4 bez těžby

4 suspenze

5 CFA

5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná
9. 4.	17 °C	do 8 ²⁰	ihned	ne
2024	°C			

POZNÁMKY :

vrtník

stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo

18

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky

121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002

± 0,0

436,65

zakázkové číslo projektu

201672/5

datum

2/2024

změna č.

PILOTA : identifikační znak

PL 5b

pilota číslo

50

průměr (průřez) mm / délka m

600 / 6,00

/

/

úroveň hlavy (k ± 0,0)

-1,075

celková délka

6,00

m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 5b		druh
množství		1,7 m3	podélná výztuž		8 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		16 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		5,2 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

vrtná souprava

Bauer 15

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení
0,0 - 1,3	jílovec R6		2	1
1,3 - 3,8	R 5		2	1
3,8 - 4,3	slepenec R4		2	1
4,3 - 6,0	slepenec R3	ne	2,1	1

úroveň ústí vrtu

cca - 0,55

nástroj

pažení

1 šapa

1 bez pažení

2 spirál

2 pažnice

3 drapák

3 přetlak vody

4 bez těžby

4 suspenze

5 CFA

5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná
9. 4. 2024	20 °C	do 9 ^h 15	ihned	ne
	°C			

POZNÁMKY

vrtní mistr

stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo

19

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky

121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002

± 0,0

436,65

zakázkové číslo projektu

201672/5

datum

2/2024

změna č.

PILOTA : identifikační znak

PL 8

pilota číslo

46

průměr (průřez) mm / délka m

900 / 4,00

úroveň hlavy (k ± 0,0)

-1,375

celková délka

4,00

m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		46		druh
množství		2,54 m3	podélná výztuž		20 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		5,0 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				


GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,0	jílovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,0 - 3,5	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,5 - 4,0	slepenec R4	ne	2,1	1	1 šapa	1 bez pažení
					2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
9. 4. 2024	24 °C	do 10 ^h	ihned	ne	

POZNÁMKY :

	
vrtník	stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 20

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65
zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 1b pilota číslo 18
průměr (průřez) mm / délka m 900 / 4,50 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -2,175 celková délka 4,50 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 1b		druh
množství		2,86 m3	podélná výztuž		10 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem		viz PD	délka		5,2 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1.2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				


GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 0,2	jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
0,2 - 2,7	R 5		2	1	nástroj	pažení
2,7 - 3,2	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
3,2 - 4,5	slepenec R3		2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	hlavice
9. 4. 2024	25 °C	1505 do	ihned	ne	10. 4.

POZNÁMKY :

 Vrtmistr
  stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 21

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 + 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 8 pilota číslo 23
průměr (průřez) mm / délka m 900 / 4,00 / /
úroveň hlavy (k + 0,0) -1,375 celková délka 4,00 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		23		druh
množství		2,54 m3	podélná výztuž		20 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		5,0 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,0	jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,0 - 3,5	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,5 - 4,0	slepenec R4		2,1	1	1 šapa	1 bez pažení
					2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
9. 4.	25 °C	do 16 ¹⁵	ihned	ne	
2024	°C				

POZNÁMKY :

 vrtmistr
  stavbyvedoucí-zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo

12

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky

121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002

+ 0,0

436,65

zakázkové číslo projektu

201672/5

datum

2/2024

změna č.

PILOTA : identifikační znak

PL 1b

pilota číslo

16

průměr (průřez) mm / délka m

900

/

4,50

/

/

úroveň hlavy (k + 0,0)

-1,700

celková délka

4,50

m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 1b		druh
množství		2,86 m3	podélná výztuž		10 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		5,2 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 0,6	jílovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
0,6 - 3,1	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,1 - 3,6	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
3,6 - 4,5	slepenec R3	ne	2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	hlavice
10.4.	4 °C	do 805	ihned	ne	11. 4.
2024	°C				

POZNÁMKY :

vrtník	stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 23

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 1b pilota číslo 17
průměr (průřez) mm / délka m 900 / 4,50 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,700 celková délka 4,50 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ.	armokoše	PL 1b		druh
množství		2,86 m3	podélná výztuž		10 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		5,2 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 0,6	jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
0,6 - 3,1	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,1 - 3,6	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
3,6 - 4,5	slepenec R3		2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vtání	výplň beton	výplň jiná	hlavice
10.4. 2024	8 °C	do 9 ¹⁰	ihned	ne	11. 4.

POZNÁMKY :




PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 24

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65
zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 5a pilota číslo 47
průměr (průřez) mm / délka m 800 / 4,50 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,075 celková délka 4,50 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ.	armokoše	PL 5a		druh
množství		2,26 m3	podélná výztuž		8 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		16 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		5,1 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,0	jílovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,0 - 3,5	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,5 - 4,0	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
4,0 - 4,5	slepenec R3	ne	2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
11. 4.	9 °C	do 8 ⁰⁰	ihned	ne	
2024	°C				

POZNÁMKY :

vrtník	stavební vedoucí zhotovitele
--------	------------------------------

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 25

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 5a pilota číslo 49
průměr (průřez) mm / délka m 800 / 4,50 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,075 celková délka 4,50 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 5a		druh
množství		2,26 m3	podélná výztuž		8 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		16 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		5,1 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,0	jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,0 - 3,5	R 5		2	1		
3,5 - 4,0	slepenec R4		2	1	nástroj	pažení
4,0 - 4,5	slepenec R3		2,1	1	1 šapa	1 bez pažení
					2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
11. 4.	9 °C	do 3 ⁴⁵	ihned	ne	
2024	°C				

POZNÁMKY :

 vrtmistr
  stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 26

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 5a pilota číslo 48
průměr (průřez) mm / délka m 800 / 4,50 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,075 celková délka 4,50 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh 10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence	S 4	označ. armokoše	PL 5a		druh
množství	2,26 m3	podélná výztuž	8 ks		od :
druh cementu	dle receptury	průměr	16 mm		do :
množství cem.	viz PD	délka	5,1 m		
kamenivo	22 mm	distance	dinky 50/ 75		
zřízení výplně 1,2		1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -			

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,0	jílovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,0 - 3,5	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,5 - 4,0	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
4,0 - 4,5	slepenec R3	ne	2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
11. 4.	15 °C	do 10 ^h	ihned	ne	
2024	°C				

POZNÁMKY :




PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 24

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 + 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 1a pilota číslo 10
průměr (průřez) mm / délka m 800 / 6,00 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,700 celková délka 6,00 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence	S 4		označ. armokoše	PL 1a			druh
množství	3,02	m3	podélná výztuž	8	ks		od :
druh cementu	dle receptury		průměr	20	mm		do :
množství cem.	viz PD		délka	7,0	m		
kamenivo	22	mm	distance	dinky 50/ 75			
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				


GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava Bauer 15	
0,0 - 0,6	jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu cca - 0,55	
0,6 - 3,1	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,1 - 3,6	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
3,6 - 6,0	slepenec R3		2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
11. 4. 2024	15 °C	do 12 50	ihned	ne	
	°C				

POZNÁMKY :

 vrtmistr
 stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo *218*

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 1a pilota číslo 9
průměr (průřez) mm / délka m 800 / 6,00 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,875 celková délka 6,00 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 1a		druh
množství		3,02 m3	podélná výztuž		8 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		7,0 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 0,6	jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
0,6 - 3,1	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,1 - 3,6	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
3,6 - 6,0	slepenec R3		2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná
11. 4. 2024	15 °C	do 13:15	ihned	ne
	°C			

POZNÁMKY :

[Signature] vrtmistr *[Signature]* stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 19

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 8 pilota číslo 19
průměr (průřez) mm / délka m 900 / 4,0
úroveň hlavy (k ± 0,0) -2,45 celková délka 4,0 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		19		druh
množství		2,53 m3	podélná výztuž		20 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		6,0 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 2,4	R 5		2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
2,4 - 2,9	slepenec R4		2	1	nástroj	pažení
2,9 - 4,0	slepenec R3	ne	2,1	1	1 šapa	1 bez pažení
					2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
11. 4.	15 °C	do 14 ³⁵	ihned	ne	
2024	°C				

POZNÁMKY :

vrtník

stavbyvedoucí zhotovitele

vrtníř

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 31

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA :	identifikační znak	PL 1a	pilota číslo	11
	průměr (průřez) mm / délka m	800 / 2,60	/	/
	úroveň hlavy (k ± 0,0)	-1,700	celková délka	2,60 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 1a		druh
množství		1,3 m3	podélná výztuž		8 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		3,40 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 0,6	jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
0,6 - 3,1	slepenec R3		2	1		
					nástroj	pažení
					1 šapa	1 bez pažení
					2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
11. 4. 2024	15 °C	do 1640	ihned	ne	
	°C				

POZNÁMKY :

	
vrtmistr	stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo

38

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky

121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002

± 0,0

436,65

zakázkové číslo projektu

201672/5

datum

2/2024

změna č.

PILOTA : identifikační znak

PL 1c

pilota číslo

14

průměr (průřez) mm / délka m

900 / 6,80

/

/

úroveň hlavy (k + 0,0)

-1,700

celková délka

6,80

m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ.	armokoše	PL 1c		druh
množství		4,29 m3	podélná výztuž		10 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem		viz PD	délka		7,45 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 0,6	jílovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
0,6 - 3,1	R 5		2	1		
3,1 - 3,6	slepenec R4		2	1	nástroj	pažení
3,6 - 6,8	slepenec R3	ne	2,1	1	1 šapa	1 bez pažení
					2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vtání	výplň beton	výplň jiná	hlavice
12. 4.	15 °C	do 10:20	ihned	ne	15. 4.
2024	°C				

POZNÁMKY :

	
vrtmistr	stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 33

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 1c pilota číslo 15
průměr (průřez) mm / délka m 900 / 6,80 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,700 celková délka 6,80 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence	S 4		označ. armokoše	PL 1c			druh
množství	4,29 m3		podélná výztuž	10 ks			od :
druh cementu	dle receptury		průměr	20 mm			do :
množství cem.	viz PD		délka	7,45 m			
kamenivo	22 mm		distance	dinky 50/ 75			
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	úroveň ústí vrtu
0,0 - 0,6	jílovec R6		2	1	Bauer 15	cca - 0,55
0,6 - 3,1	R 5		2	1		
3,1 - 3,6	slepenec R4		2	1	nástroj	pažení
3,6 - 6,8	slepenec R3	ne	2,1	1	1 šapa	1 bez pažení
					2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vtání	výplň beton	výplň jiná	hlavice
12. 4. 2024	16 °C	do 11 05	ihned	ne	15. 4.
	°C				

POZNÁMKY :

vrtníř stávkvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 34

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 11 pilota číslo 39
průměr (průřez) mm / délka m 750 / 2,50 / /
úroveň hlavy (k + 0,0) -1,375 celková délka 2,50 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ.	armokoše	58		druh
množství		1,1 m3	podélná výztuž		10 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		3,5 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,0	jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,0 - 2,5	R 5		2,1	1	nástroj	pažení
					1 šapa	1 bez pažení
					2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
15. 4. 2024	12 °C	do 13 ³⁰	ihned	ne	

POZNÁMKY :

_____ vrtmistr _____ stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 35

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky

121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002

± 0,0

436,65

zakázkové číslo projektu

201672/5

datum

2/2024

změna č.

PILOTA : identifikační znak

PL 11

pilota číslo

40

průměr (průřez) mm / délka m

750 / 2,50

/

/

úroveň hlavy (k ± 0,0)

-1,375

celková délka

2,50

m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		58		druh
množství		1,1 m3	podélná výztuž		10 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		3,5 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		

zřízení výplně

1,2

1 - násypka 2 - sypáková roura

3 - čerpání 4 - beranění 5 -

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

vrtná souprava

Bauer 15

úroveň ústí vrtu

cca - 0,55

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení
0,0 - 1,0	jílovec R6	ne	2	1
1,0 - 2,5	R 5		2,1	1

nástroj

pažení

1 šapa

1 bez pažení

2 spirál

2 pažnice

3 drapák

3 přetlak vody

4 bez těžby

4 suspenze

5 CFA

5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná
15. 4.	12 °C	do 14 ⁰⁰	ihned	ne
2024	°C			

POZNÁMKY :

.....

stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 30

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 + 0,0 436,65
zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 7 pilota číslo 41
průměr (průřez) mm / délka m 750 / 4,00 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,375 celková délka 4,00 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		41		druh
množství		1,77 m3	podélná výztuž		16 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		4,5 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,0	jílovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,0 - 3,5	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,5 - 4,0	slepenec R4	ne	2,1	1	1 šapa	1 bez pažení
					2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
15. 4. 2024	12 °C	do 14 50	ihned	ne	

POZNÁMKY :

vrtník stavební zhotovitel

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 34

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65
zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 9 pilota číslo 25
průměr (průřez) mm / délka m 900 / 3,5
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,375 celková délka 3,5 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		25		druh
množství		2,23 m3	podélná výztuž		14 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		4,5 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,0	jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,0 - 3,5	R 5		2,1	1	nástroj	pažení
					1 šapa	1 bez pažení
					2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
15. 4. 2024	12 °C	do 15 ²⁵	ihned	ne	
	°C				

POZNÁMKY :

 vrtmistr
  stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 138

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 1c pilota číslo 13
průměr (průřez) mm / délka m 900 / 4,00 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -2,175 celková délka 4,00 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ.	armokoše	PL 1c		druh
množství		2,53 m3	podélná výztuž		10 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		4,40 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do		hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava Bauer 15	
0,0 - 0,2		jílovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu cca - 0,55	
0,2 - 2,7		R 5		2	1	nástroj	pažení
2,7 - 3,2		slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
3,2 - 4,0		slepenec R3	ne	2,1	1	2 spirál	2 pažnice
						3 drapák	3 přetlak vody
						4 bez těžby	4 suspenze
						5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
15.4.	12 °C	26 16 ⁰⁵	ihned	ne	
2024	°C				

POZNÁMKY :

vrtní mistr stavby vedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 39

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 4 pilota číslo 27
průměr (průřez) mm / délka m 600 / 6,00 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,075 celková délka 6,00 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 4		druh
množství		1,7 m3	podélná výztuž		6 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		16 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		6,1 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,3	jílovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,3 - 3,8	R 5		2	1		
3,8 - 4,3	slepenec R4		2	1	nástroj	pažení
4,3 - 6,0	slepenec R3	ne	2,1	1	1 šapa	1 bez pažení
					2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
16. 4.	4/ °C	do 240	ihned	ne	
2024	°C				

POZNÁMKY :

 vrtmistr
  stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 40

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 4 pilota číslo 26
průměr (průřez) mm / délka m 600 / 6,00 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,075 celková délka 6,00 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 4		druh
množství		1,7 m3	podélná výztuž		6 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		16 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		6,1 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,3	jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,3 - 3,8	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,8 - 4,3	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
4,3 - 6,0	slepenec R3		2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
16. 4. 2024	41 °C	do 8:55	ihned	ne	

POZNÁMKY :

vrtní mistr stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 41

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 4 pilota číslo 29
průměr (průřez) mm / délka m 600 / 6,00 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,075 celková délka 6,00 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
	konzistence	S 4		označ. armokoše	PL 4		druh
	množství	1,7 m3		podélná výztuž	6 ks		od :
	druh cementu	dle receptury		průměr	16 mm		do :
	množství cem.	viz PD		délka	6,1 m		
	kamenivo	22 mm		distance	dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,3	jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,3 - 3,8	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,8 - 4,3	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
4,3 - 6,0	slepenec R3		2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
16. 4.	4 °C	do 900	ihned	ne	
2024	°C				

POZNÁMKY :

vrtmistr stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 42

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 + 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 4 pilota číslo 30
průměr (průřez) mm / délka m 600 / 6,00 / /
úroveň hlavy (k + 0,0) -1,075 celková délka 6,00 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ.	armokoše	PL 4		druh
množství		1,7 m3	podélná výztuž		6 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		16 mm		do :
množství cem		viz PD	délka		6,1 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,3	jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,3 - 3,8	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,8 - 4,3	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
4,3 - 6,0	slepenec R3		2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
16. 4.	6 °C	do 9 ⁴⁰	ihned	ne	
2024	°C				

POZNÁMKY :

 vrtmistr
  stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 43

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 4 pilota číslo 31
 průměr (průřez) mm / délka m 600 / 6,00 / /
 úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,075 celková délka 6,00 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence	S 4		označ. armokoše	PL 4			druh
množství	1,7 m3		podélná výztuž	6 ks			od :
druh cementu	dle receptury		průměr	16 mm			do :
množství cem.	viz PD		délka	6,1 m			
kamenivo	22 mm		distance	dinky 50/ 75			

zřízení výplně 1,2 1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení
0,0 - 1,3	jílovec R6		2	1
1,3 - 3,8	R 5		2	1
3,8 - 4,3	slepenec R4		2	1
4,3 - 6,0	slepenec R3	ne	2,1	1

vrtná souprava Bauer 15

úroveň ústí vrtu cca - 0,55

nástroj	pažení
1 šapa	1 bez pažení
2 spirál	2 pažnice
3 drapák	3 přetlak vody
4 bez těžby	4 suspenze
5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
16. 4. 2024	<u>6</u> °C	<u>do 10¹⁰</u>	ihned	ne	
	°C				

POZNÁMKY :

vrtmistr stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky

121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002

+ 0,0

436,65

zakázkové číslo projektu

201672/5

datum

2/2024

změna č.

PILOTA : identifikační znak

PL 4

pilota číslo

32

průměr (průřez) mm / délka m

600 / 6,00

/

/

úroveň hlavy (k + 0,0)

-1,075

celková délka

6,00

m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 4		druh
množství		1,7 m3	podélná výztuž		6 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		16 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		6,1 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,3	jílovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,3 - 3,8	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,8 - 4,3	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
4,3 - 6,0	slepenec R3	ne	2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	
16. 4.	4 °C	do 10 ⁵⁰	ihned	ne	
2024	°C				

POZNÁMKY

vrtník

stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo

45

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky

121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002

± 0,0

436,65

zakázkové číslo projektu

201672/5

datum

2/2024

změna č.

PILOTA : identifikační znak

PL 4

pilota číslo

33

průměr (průřez) mm / délka m

600 / 6,00

/

/

úroveň hlavy (k ± 0,0)

-1,075

celková délka

6,00

m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 4		druh
množství		1,7 m3	podélná výztuž		6 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		16 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		6,1 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

vrtná souprava

Bauer 15

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení
0,0 - 1,3	jílovec R6	ne	2	1
1,3 - 3,8	R 5		2	1
3,8 - 4,3	slepenec R4		2	1
4,3 - 6,0	slepenec R3		2,1	1

úroveň ústí vrtu

cca - 0,55

nástroj

pažení

1 šapa

1 bez pažení

2 spirál

2 pažnice

3 drapák

3 přetlak vody

4 bez těžby

4 suspenze

5 CFA

5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná
16. 4.	10 °C	do 14 ^h	ihned	ne
2024	°C			

POZNÁMKY :

	
vrtmistr	stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 46

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 4 pilota číslo 34
průměr (průřez) mm / délka m 600 / 6,00 / /
úroveň hlavy (k + 0,0) -1,075 celková délka 6,00 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ.	armokoše	PL 4		druh
množství		1,7 m3	podélná výztuž		6 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		16 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		6,1 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1 2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 1,3	jílovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
1,3 - 3,8	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,8 - 4,3	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
4,3 - 6,0	slepenec R3	ne	2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vtání	výplň beton	výplň jiná
16. 4.	12 °C	do 15 ³⁵	ihned	ne
2024	°C			

POZNÁMKY :

 vrtmistr
  stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 42

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 2a pilota číslo 22
průměr (průřez) mm / délka m 800 / 6,50 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,875 celková délka 6,50 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence	S 4		označ.	armokoše	PL 2a		druh
množství	3,27 m3		podélná výztuž	8	ks		od :
druh cementu	dle receptury		průměr	20	mm		do :
množství cem.	viz PD		délka	7,0	m		
kamenivo	22 mm		distance	dinky 50/ 75			
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 0,5	jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
0,5 - 3,0	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,0 - 3,5	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
3,5 - 6,5	slepenec R3		2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtní	výplň beton	výplň jiná	hlavice
17. 4.	8 °C	do 1355	ihned	ne	18. 4.
2024	°C				

POZNÁMKY :

vrtník stávovedoucí zhotovitel

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 18

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 2a pilota číslo 21
průměr (průřez) mm / délka m 800 / 6,50 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,875 celková délka 6,50 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
	konzistence	S 4		označ. armokoše	PL 2a		druh
	množství	3,27 m3		podélná výztuž	8 ks		od :
	druh cementu	dle receptury		průměr	20 mm		do :
	množství cem.	viz PD		délka	7,0 m		
	kamenivo	22 mm		distance	dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do		hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava Bauer 15	
0,0 - 0,5		jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu cca - 0,55	
0,5 - 3,0		R 5		2	1	nástroj	pažení
3,0 - 3,5		slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
3,5 - 6,5		slepenec R3		2,1	1	2 spirál	2 pažnice
						3 drapák	3 přetlak vody
						4 bez těžby	4 suspenze
						5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	hlavice
17. 4.	8 °C	do 14 ³⁵	ihned	ne	18. 4.
2024	°C				

POZNÁMKY :

 vrtmistr
  stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 49

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 2a pilota číslo 20
průměr (průřez) mm / délka m 800 / 3,20 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,875 celková délka 3,20 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence	S 4		označ. armokoše	PL 2a			druh
množství	1,6	m3	podélná výztuž	8	ks		od :
druh cementu	dle receptury		průměr	20	mm		do :
množství cem.	viz PD		délka	3,7	m		
kamenivo	22	mm	distance	dinky 50/ 75			
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 0,5	jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
0,5 - 3,0	R 5		2	1		
3,0 - 3,2	slepenec R4		2,1	1		
					nástroj	pažení
					1 šapa	1 bez pažení
					2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	hlavice
17. 4.	8 °C	do 15 ⁴⁰	ihned	ne	18. 4.
2024	°C				

POZNÁMKY :

 vrtmistr
  stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 50

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65
zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 1a pilota číslo 1
průměr (průřez) mm / délka m 800 / 6,00 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,875 celková délka 6,00 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 1a		druh
množství		3,02 m3	podélná výztuž		8 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem		viz PD	délka		6,7 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do		hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava Bauer 15	
0,0 - 0,5		jílovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu cca - 0,55	
0,5 - 3,0		R 5		2	1	nástroi	pažení
3,0 - 3,5		slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
3,5 - 6,0		slepenec R3	ne	2,1	1	2 spirál	2 pažnice
						3 drapák	3 přetlak vody
						4 bez těžby	4 suspenze
						5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	hlavice
17. 4.	8 °C	do 16 ⁴⁵	ihned	ne	19. 4.
2024	°C				2024

POZNÁMKY :

vrtník stavitel zhotovitel

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 51

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 1a pilota číslo 2
průměr (průřez) mm / délka m 800 / 6,00 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,875 celková délka 6,00 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 1a		druh
množství		3,02 m3	podélná výztuž		8 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		6,7 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 0,5	jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
0,5 - 3,0	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,0 - 3,5	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
3,5 - 6,0	slepenec R3		2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vtání	výplň beton	výplň jiná	hlavice
18. 4.	5 °C	do 8 ³⁵	ihned	ne	19. 4.
2024	°C				2024

POZNÁMKY :

vrtník stavební zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 52

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 + 0,0 436,65
zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 1a pilota číslo 3
průměr (průřez) mm / délka m 800 / 6,00 / /
úroveň hlavy (k + 0,0) -1,875 celková délka 6,00 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 1a		druh
množství		3,02 m3	podélná výztuž		8 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		6,7 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1.2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				


GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do		hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava Bauer 15	
0,0 - 0,5		jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu cca - 0,55	
0,5 - 3,0		R 5		2	1	nástroj	pažení
3,0 - 3,5		slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
3,5 - 6,0		slepenec R3		2,1	1	2 spirál	2 pažnice
						3 drapák	3 přetlak vody
						4 bez těžby	4 suspenze
						5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	hlavice
18. 4	5 °C	do 9:20	ihned	ne	19. 4.
2024	°C				2024

POZNÁMKY :

 Vrtmistr  Stavbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 53

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 1a pilota číslo 4
průměr (průřez) mm / délka m 800 / 6,00 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,875 celková délka 6,00 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 1a		druh
množství		3,02 m3	podélná výztuž		8 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		6,7 m		
kamenivo		22 mm	distance		dílnky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				


GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 0,5	jilovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
0,5 - 3,0	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,0 - 3,5	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
3,5 - 6,0	slepenec R3		2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	hlavice
18. 4.	4 °C	do 1045	ihned	ne	19. 4.
2024	°C				2024

POZNÁMKY :




PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 54

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 ± 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 1a pilota číslo 5
průměr (průřez) mm / délka m 800 / 6,00 / /
úroveň hlavy (k ± 0,0) -1,875 celková délka 6,00 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ.	armokoše	PL 1a		druh
množství		3,02 m3	podélná výztuž		8 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem		viz PD	délka		6,7 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 0,5	jilovec R6		2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
0,5 - 3,0	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,0 - 3,5	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
3,5 - 6,0	slepenec R3	ne	2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	hlavice
18. 4.	8 °C	do 1140	ihned	ne	19. 4.
2024	°C				2024

POZNÁMKY :

	
vrtmistr	stávkbyvedoucí zhotovitele

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo

55

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky

121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002

± 0,0

436,65

zakázkové číslo projektu

201672/5

datum 2/2024

změna č.

PILOTA : identifikační znak

PL 1a

pilota číslo

6

průměr (průřez) mm / délka m

800 / 6,00

/

/

úroveň hlavy (k ± 0,0)

-1,875

celková délka

6,00

m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 @	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ. armokoše		PL 1a		druh
množství		3,02 m3	podélná výztuž		8 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		6,7 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		

zřízení výplně

1,2

1 - násypka 2 - sypáková roura

3 - čerpání 4 - beranění 5 -

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení
0,0 - 0,5	jílovec R6	ne	2	1
0,5 - 3,0	R 5		2	1
3,0 - 3,5	slepenec R4		2	1
3,5 - 6,0	slepenec R3		2,1	1

vrtná souprava

Bauer 15

úroveň ústí vrtu

cca - 0,55

nástroj

pažení

1 šapa

1 bez pažení

2 spirál

2 pažnice

3 drapák

3 přetlak vody

4 bez těžby

4 suspenze

5 CFA

5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	hlavice
18. 4.	8 °C	do 14 ²⁰	ihned	ne	19. 4.
2024	°C				2024

POZNÁMKY :

 vrtmistr	 stavbyvedoucí zhotovitele
---	--

PROTOKOL O ZHOTOVENÍ PILOTY

číslo 56

dle ČSN EN 1536

číslo zakázky 121390/23

STAVBA : Sportovní hala pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA

OBJEKT : SO 002 + 0,0 436,65

zakázkové číslo projektu 201672/5 datum 2/2024 změna č.

PILOTA : identifikační znak PL 1a pilota číslo 7
 průměr (průřez) mm / délka m 800 / 6,00 / /
 úroveň hlavy (k + 0,0) -1,875 celková délka 6,00 m

VÝPLŇ, TECHNOLOGIE ZŘÍZENÍ :

BETON	třída	C30/37 CX4 XA1	VÝZTUŽ	druh	10505 ®	JINÁ VÝPLŇ	IZOLACE
konzistence		S 4	označ.	armokoše	PL 1a		druh
množství		3,02 m3	podélná výztuž		8 ks		od :
druh cementu		dle receptury	průměr		20 mm		do :
množství cem.		viz PD	délka		6,7 m		
kamenivo		22 mm	distance		dinky 50/ 75		
zřízení výplně		1,2	1 - násypka 2 - sypáková roura 3 - čerpání 4 - beranění 5 -				

GEOLOGICKÝ PROFIL, TECHNOLOGIE VRTÁNÍ :

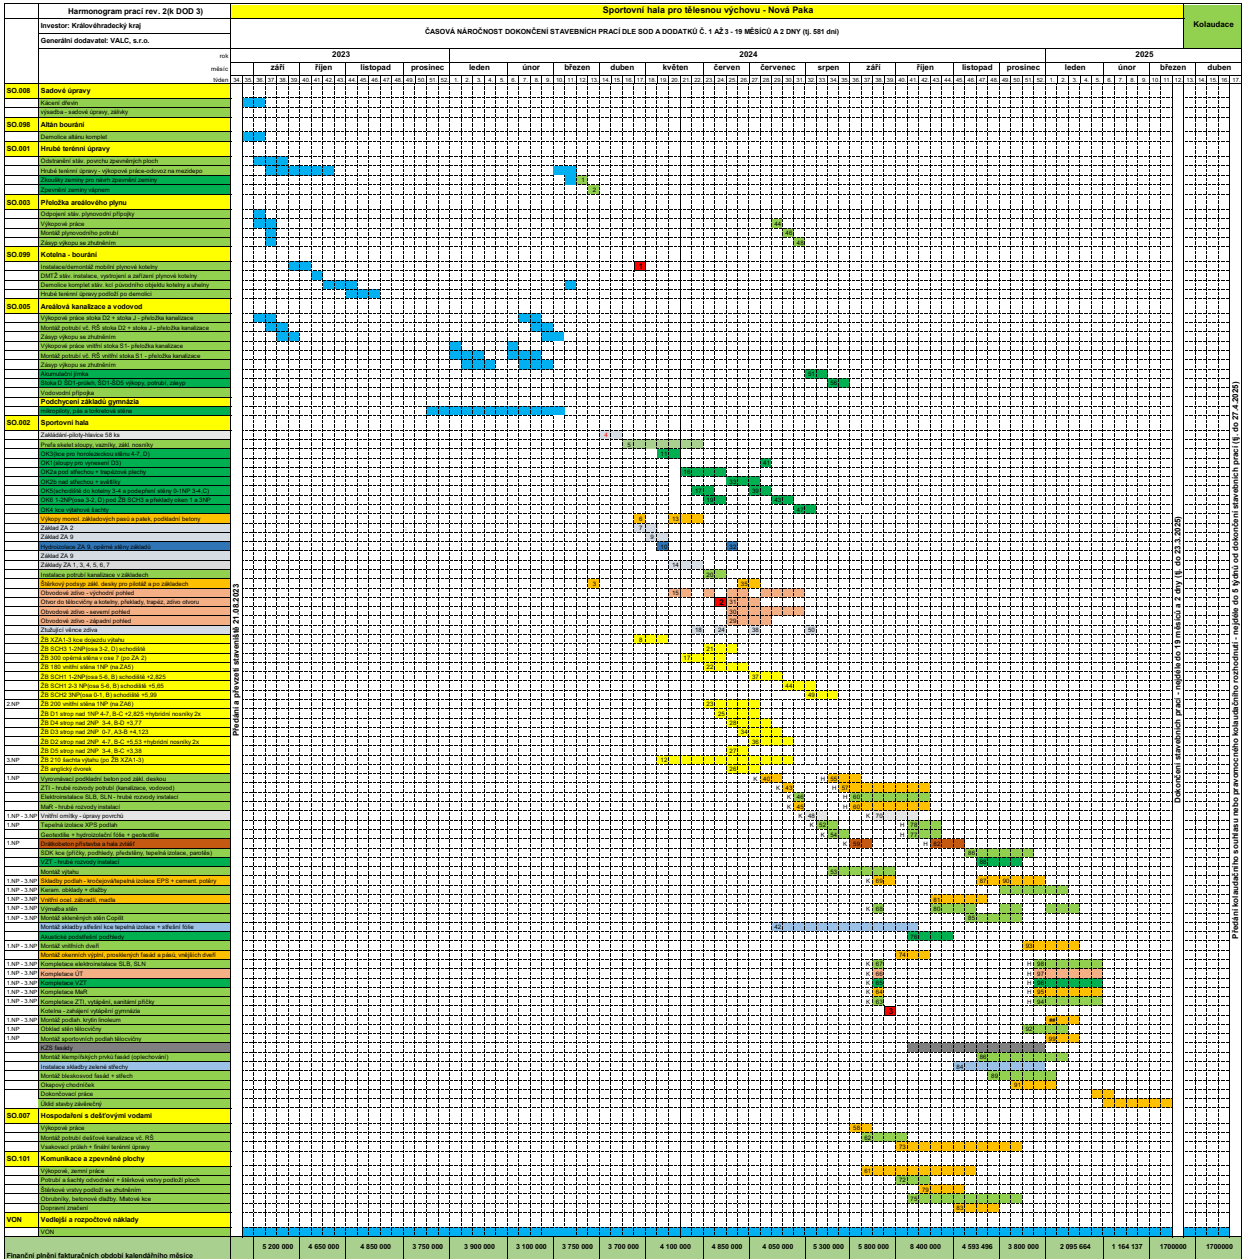
od - do	hornina	HPV	nástroj	pažení	vrtná souprava	Bauer 15
0,0 - 0,5	jílovec R6	ne	2	1	úroveň ústí vrtu	cca - 0,55
0,5 - 3,0	R 5		2	1	nástroj	pažení
3,0 - 3,5	slepenec R4		2	1	1 šapa	1 bez pažení
3,5 - 6,0	slepenec R3		2,1	1	2 spirál	2 pažnice
					3 drapák	3 přetlak vody
					4 bez těžby	4 suspenze
					5 CFA	5 CFA

ČASOVÝ PRŮBĚH ZHOTOVENÍ PILOTY :

datum	teplota	vrtání	výplň beton	výplň jiná	hlavice
18. 4. 2024	8 °C	<u>do 15⁴⁵</u>	ihned	ne	19. 4. 2024

POZNÁMKY :

vrtmistr stavbyvedoucí zhotovitele



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		86 635 365,10 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH			
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 135 348 000 Kč		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	86 635 365,10 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 937 419,27 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 10 588,32 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 315 319,69 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 354 241,14 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 2 252 738,96 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 364 829,46 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	86 635 365,10 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 40 166,38 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 283 189,25 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 540 332,44 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 530 407,70 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 3 853 763,33 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 540 332,44 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		86 635 365,10 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 2 252 738,96 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 364 829,46 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 3 853 763,33 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 540 332,44 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		5 201 340,39 Kč bez DPH
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		6,00 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 845 727,39 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 354 241,14 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 491 486,25 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	86 635 365,10 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	88 602 362,43 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	90 345 219,24 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	91 836 705,49 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	91 836 705,49 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Ing. Jiří Strnad