



naše značka  
5002990171

vyřizuje

e-mail

datum  
01.02.2024

M1 s.r.o.  
Musílkova 302/1  
15000 Praha

Věc:

**Územní studie pro lokalitu "Plzeň - Kasárna Slovany"**

K.ú. - p.č.: Hradiště u Plzně

Stavebník: Magistrát Města Plzně, odbor stavebně právní, Škroupova 246/4, 30100 Plzeň

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOMÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále jen PZ):

- plynovody STL PE d 160,110 a d 63 vč. STL plynovodních přípojek
- plynovody NTL OC DN 300,200,150,100 a PE d 160,110 vč. NTL plynovodních přípojek
- plynovod NTL OC DN 100 a plynovod STL PE d 63 - plánované rekonstrukce

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

Na základě předložené dokumentace souhlasíme s územní studií lokality Z5 - Lipovec.

Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online:

<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

VZHLEDĚM K NAVRŽENÉ PLYNOFIKACI LOKALITY POŽADUJEME PODAT "Žádost o připojení k distribuční soustavě" na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-pripojeni/duvod-zadosti/>

TOTO STANOVISKO NEVYJADŘUJE SOUHLAS SE STAVEBNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU PZ A NELZE HO POUŽÍT PRO PROJEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘÁDEM.

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti. Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ.

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

Pro upřesnění polohy PZ za účelem zpracování PD doporučujeme provést jeho vytýčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší žádosti: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábrdovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)  
IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of Incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)



Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování.

V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002990171 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet Služby, s.r.o.  
Plynárenská 499/1  
Zábřehovice  
602 00 Brno  
IČ: 27935311. DIČ: CZ27935311  
-127-

GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311


Technik externích požadavků-Čechy  
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení



Příloha: Detailní záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002990171 ze dne 01.02.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Magistrát Města Plzně, odbor stavebně právní, Škroupova 246/4, 30100 Plzeň, K.Ú.: Hradiště u Plzně.

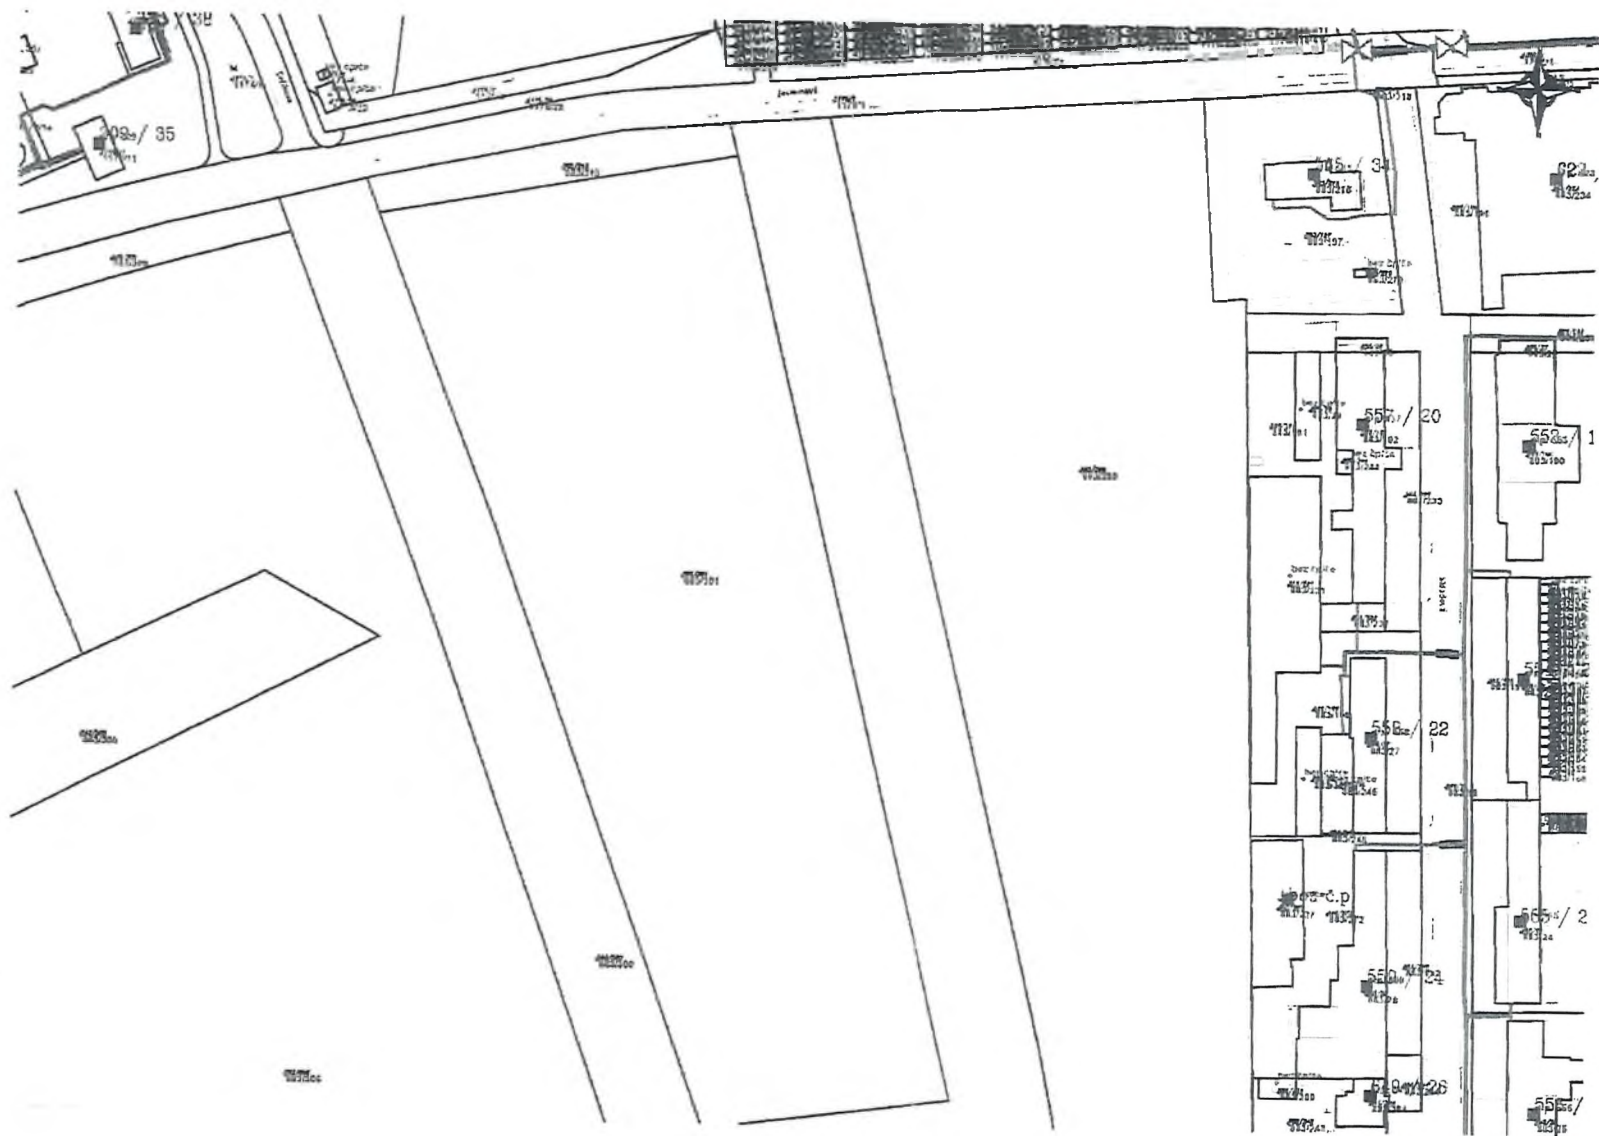


**Legenda:**

|                 |   |
|-----------------|---|
| linie plynovodu |   |
|                 | NTL   |
|                 | STL   |
|                 | VTL   |
|                 | VVTL  |
|                 | nefunkční   |
|                 | plánovaná stavba před realizací                       |
|                 | ve výstavbě, neuvedeno do provozu                     |
|                 | regulační stanice                                     |
|                 | ochranná zařízení                                     |
|                 | kabel   |
|                 | elektropřipojka                                       |
|                 | kabel protikorozní ochrany                            |
|                 | anodové uzemnění                                      |
|                 | stanice katodové ochrany                              |
|                 | pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO                   |
|                 | neplynovodní zařízení/technologie (linie, bod/plocha) |

Příloha: Detailní zážeh plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002990171 ze dne 01.02.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Magistrát Města Plzně, odbor stavebně právní, Škroupova 246/4, 30100 Plzeň. K.ú.: Hradiště u Plzně.

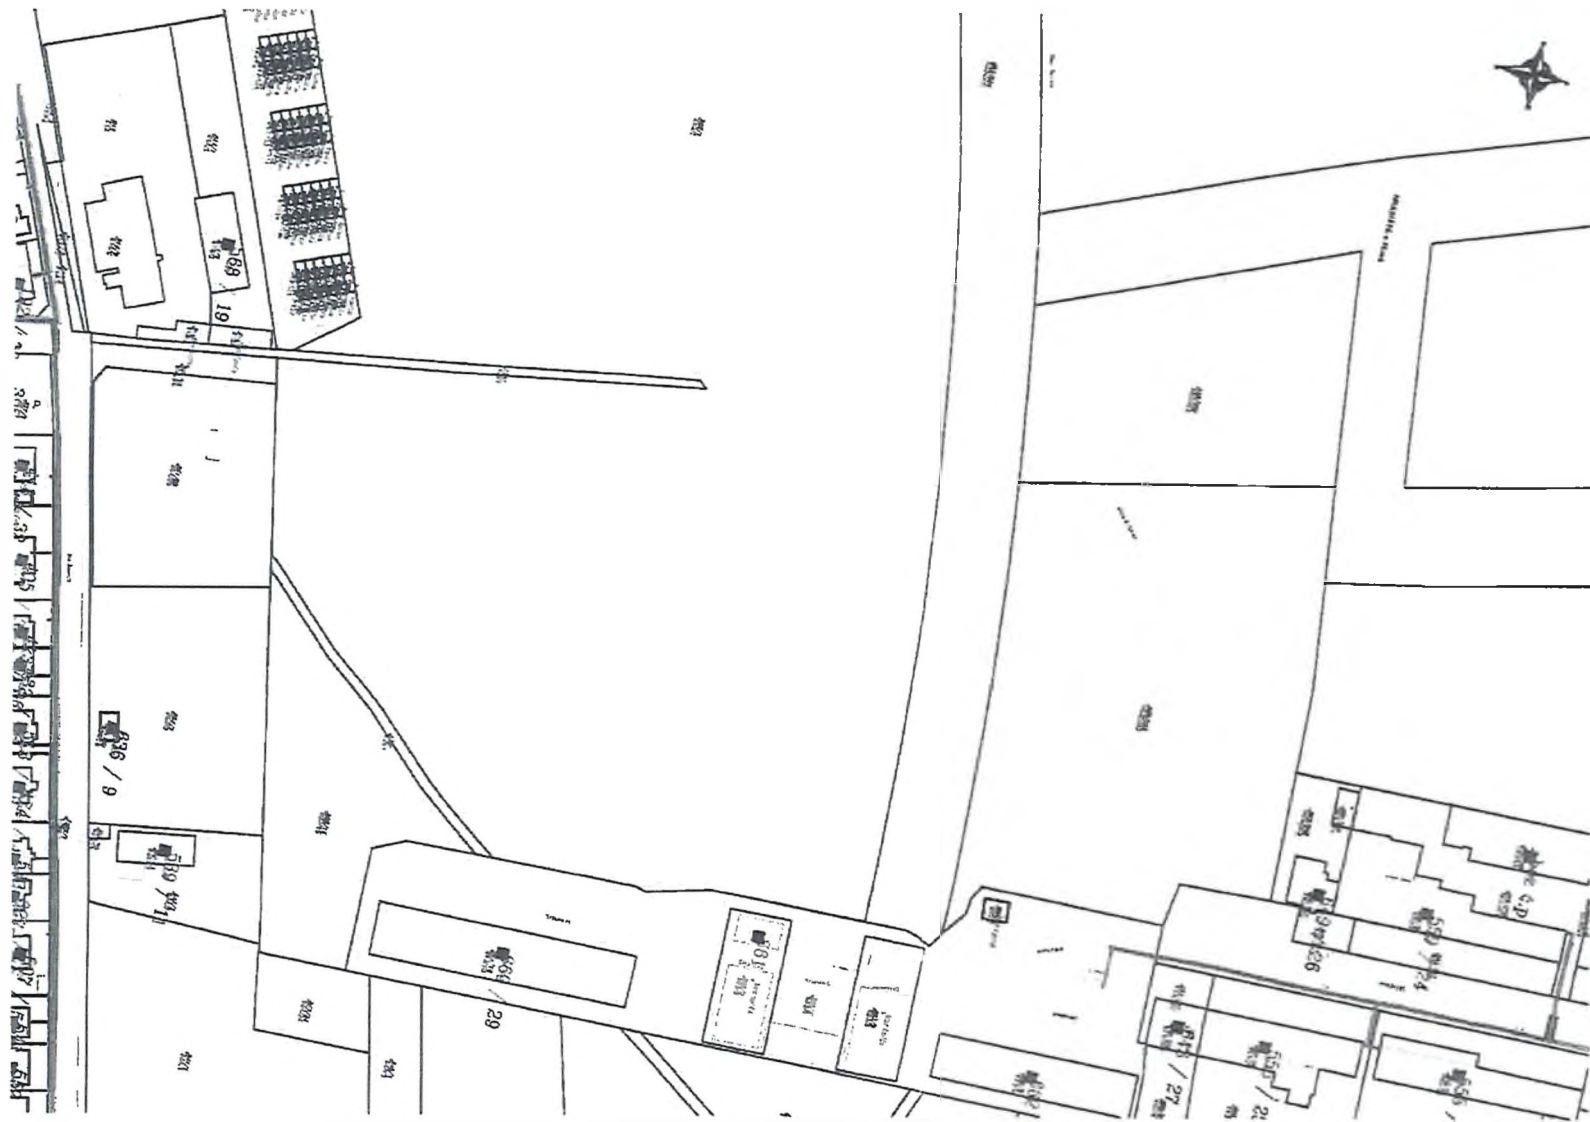


Legenda:

|                 |   |
|-----------------|---|
| linie plynovodu |   |
|                 | NTL   |
|                 | STL   |
|                 | VTL   |
|                 | WTL   |
|                 | nefunkční   |
|                 | plánovaná stavba před realizací                       |
|                 | ve výstavbě, neuvedeno do provozu                     |
|                 | regulační stanice                                     |
|                 | ochranné zařízení                                     |
|                 | kabel   |
|                 | elektropřipojka                                       |
|                 | kabel protikorozní ochrany                            |
|                 | anodové uzemnění                                      |
|                 | stanice katodové ochrany                              |
|                 | pásmo vívu anodového uzemnění SKAO                    |
|                 | neplynovodní zařízení/technologie (linie, bod/plocha) |

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002990171 ze dne 01.02.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Magistrát Města Plzně, odbor stavebně právní, Škroupova 246/4, 30100 Plzeň, K.ú.: Hradiště u Plzně.

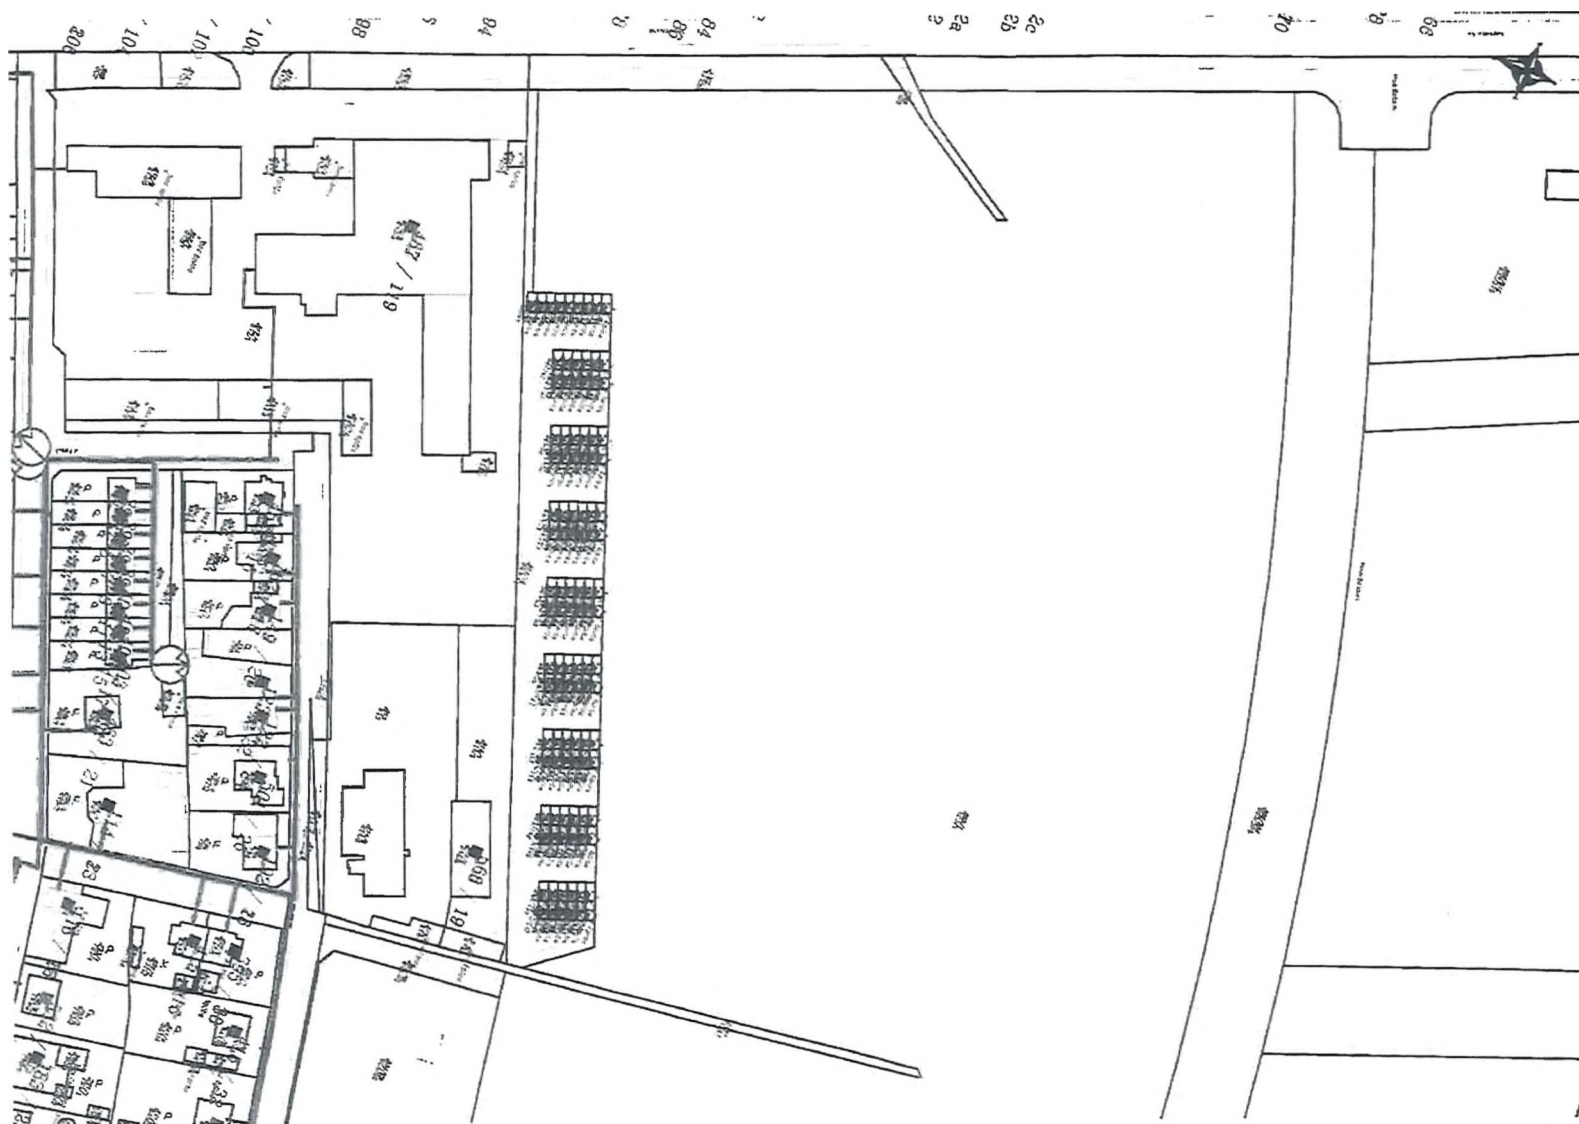


Legenda:

|                 |   |
|-----------------|---|
| linie plynovodu |   |
|                 | NTL   |
|                 | STL   |
|                 | VTL   |
|                 | VVTL  |
|                 | nefunkční<br>plánovaná<br>stavba před<br>realizací              |
|                 | ve výstavbě,<br>nevedeno do<br>provozu                          |
|                 | regulační stanice   |
|                 | ochranné<br>zařízení  |
|                 | kabel   |
|                 | elektropřipojka   |
|                 | kabel protikorozní<br>ochrany                                   |
|                 | anodové<br>uzemnění   |
|                 | stanice katodové<br>ochrany                                     |
|                 | pásmo vlivu<br>anodového<br>uzemnění SKAO                       |
|                 | neplynovodní<br>zařízení/<br>technologie (linie/<br>bod/plocha) |

Příloha: Detailní zářez plynárenského zařízení. Toto příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002990171 ze dne 01.02.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Magistrát Města Plzně, odbor stavebně právní, Škroupova 246/4, 30100 Plzeň. K.ú.: Hradčisté u Plzně.

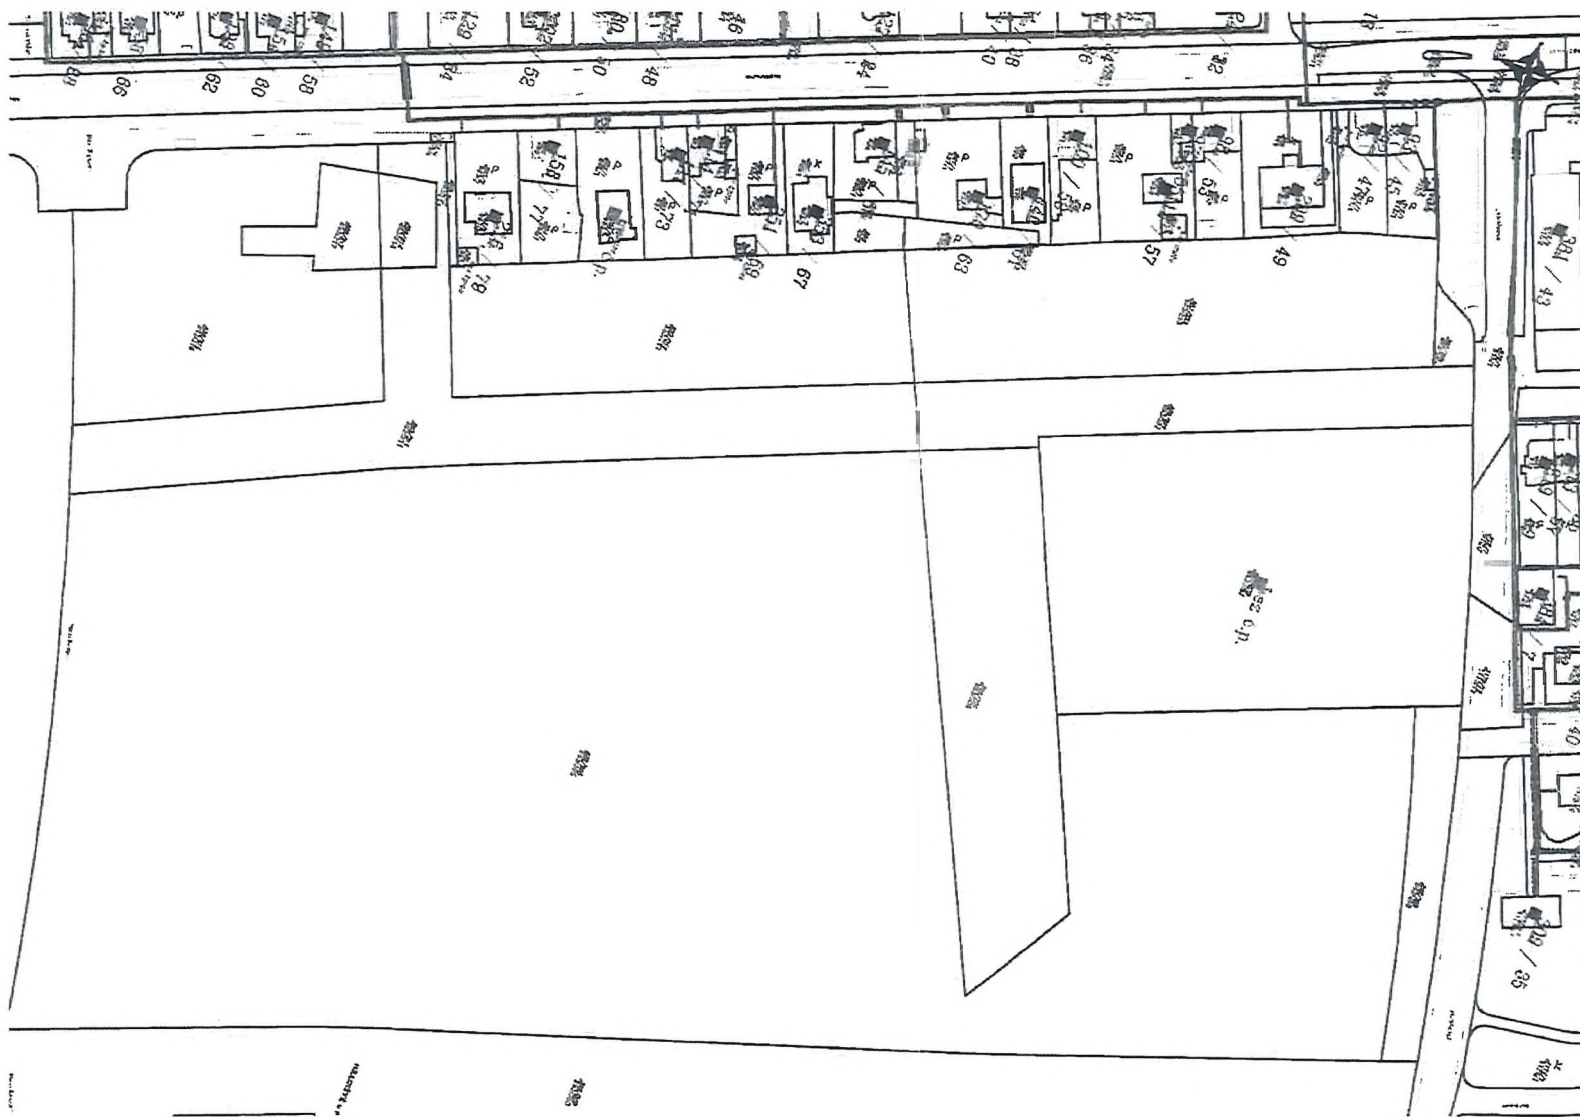


Legenda:

|  |   |
|--|---|
|  | linie plynovodu                                       |
|  | NTL   |
|  | STL   |
|  | VTL   |
|  | WTL   |
|  | nefunkční stavba před realizací                       |
|  | ve výstavbě, neuvedeno do provozu                     |
|  | regulační stanice                                     |
|  | ochranné zařízení                                     |
|  | kabel   |
|  | elektrická spojka                                     |
|  | kabel protikorozní ochrany                            |
|  | anodové uzemnění                                      |
|  | stanice katodové ochrany                              |
|  | písmo vlivu anodového uzemnění SKAO                   |
|  | neplynovodní zařízení/technologie (linie, bod/plocha) |

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002990171 ze dne 01.02.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Magistrát Města Plzně, odbor stavebně právní, Škroupova 246/4, 30100 Plzeň. K.ú.: Hradiště u Plzně.

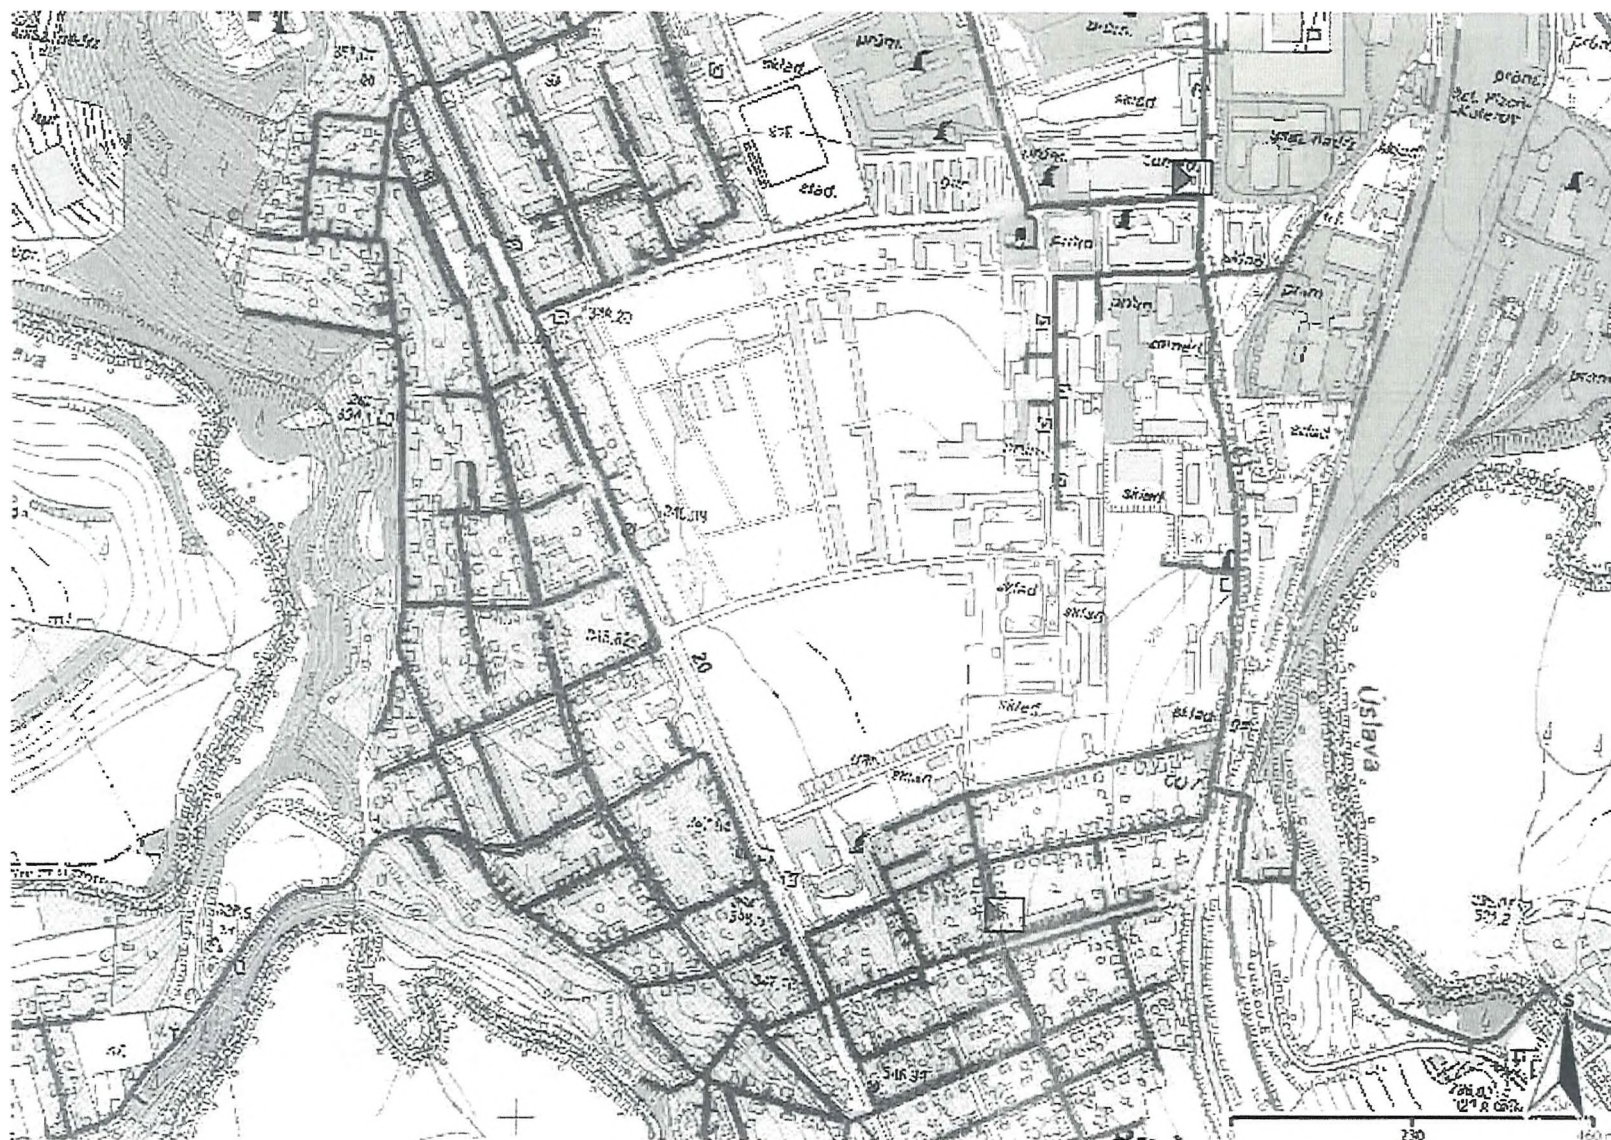


**Legenda:**

|     |  |
|-----|--|
|     | linie plynovodu                                      |
| —   | NTL  |
| —   | STL  |
| —   | VTL  |
| —   | VVTL   |
| —   | nefunkční  |
| --- | plánovaná stavba před realizací                      |
| --- | ve výstavbě, neuvedeno do provozu                    |
| ⊠   | regulační stanice                                    |
| --- | ochranné zařízení                                    |
| --- | kabel  |
| --- | elektropřipojka                                      |
| --- | kabel protikorozní ochrany                           |
| —   | anodové uzemnění                                     |
| ⊠   | stanice katodové ochrany                             |
| ■   | pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO                  |
| —   | neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha) |



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Magistrát Města Plzně, odbor stavebně právní, Škroupova 246/4, 30100 Plzeň. K.Ú.: Hradiště u Plzně.

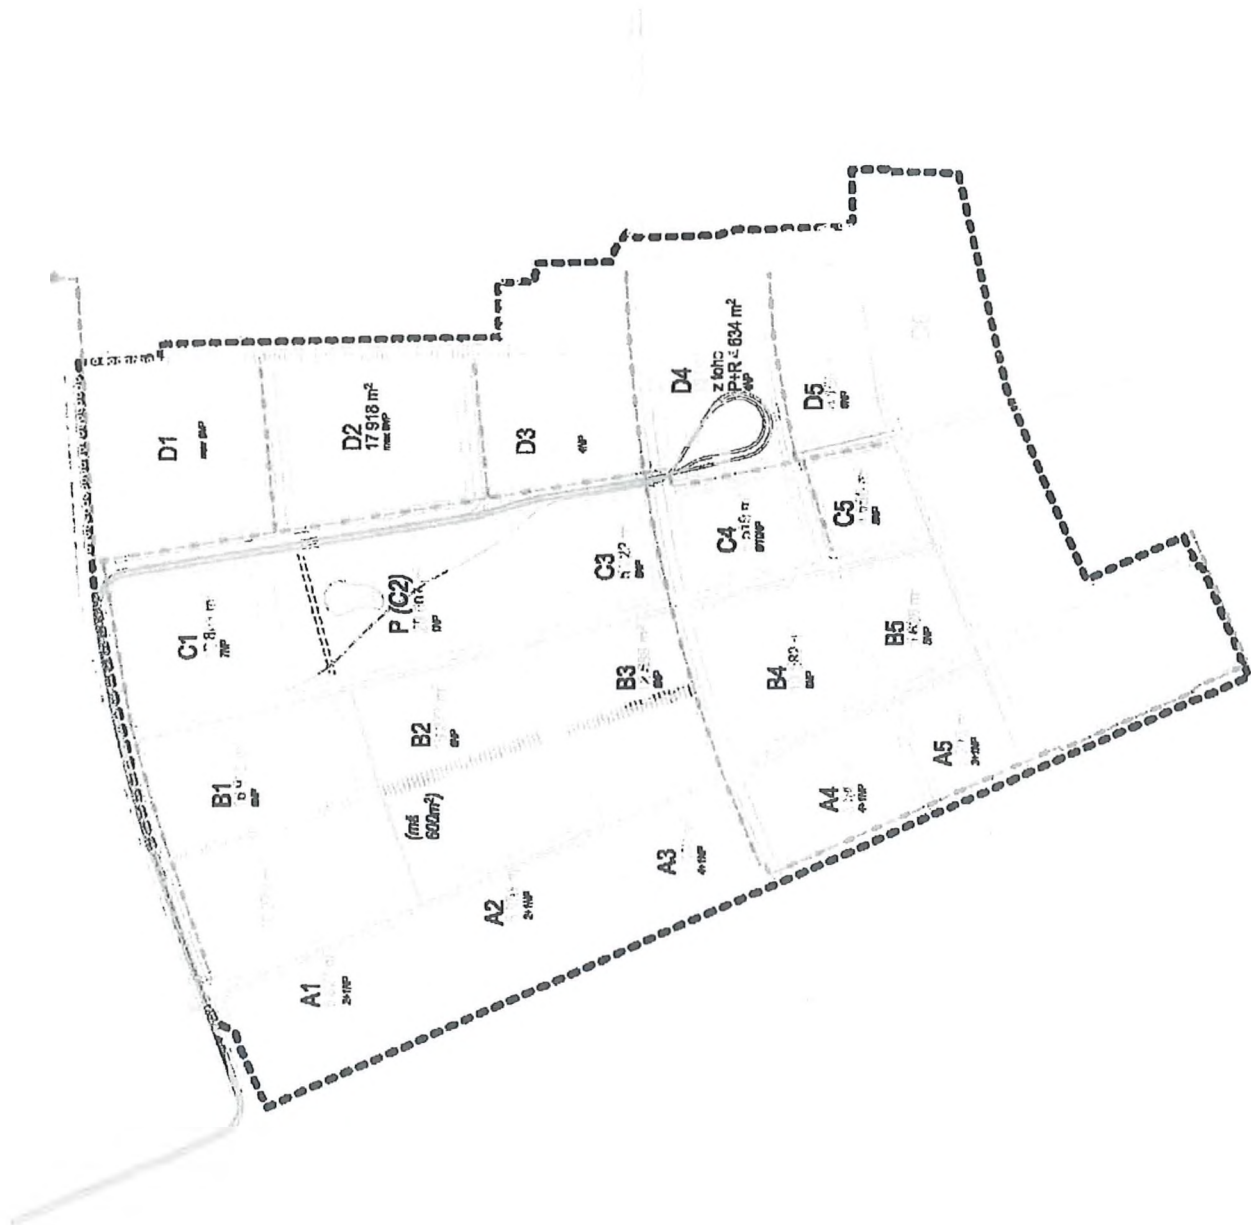

- obvážně vedení rozvodu plynu
- němž vedení rozvodu plynu
- přípojení bod plynu
- obvážně vedení centrálního rozvodu tepla
- němž vedení centrálního rozvodu tepla
- přípojení bod rozvodu tepla




adresa: 450 01 Praha 6  
 číslo: 150 00 Praha 6  
 číslo: 150 00 Praha 6

Investor: ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE  
 MĚSTA PLZNĚ, příspěvková org.  
 Škroupova 6, 305 04 Plzeň  
 číslo: 26.11.2024  
 číslo přílohy: 6. příloha  
 Koncepce infrastruktury - Centrální  
 zásobování epitem, rozvodový plyn **2.5.6**

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002990171 ze dne 01.02.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Magistrát Města Plzně, odbor stavební právní, Škroupova 246/4, 30100 Plzeň, K.ú.: Hradiště u Plzně.

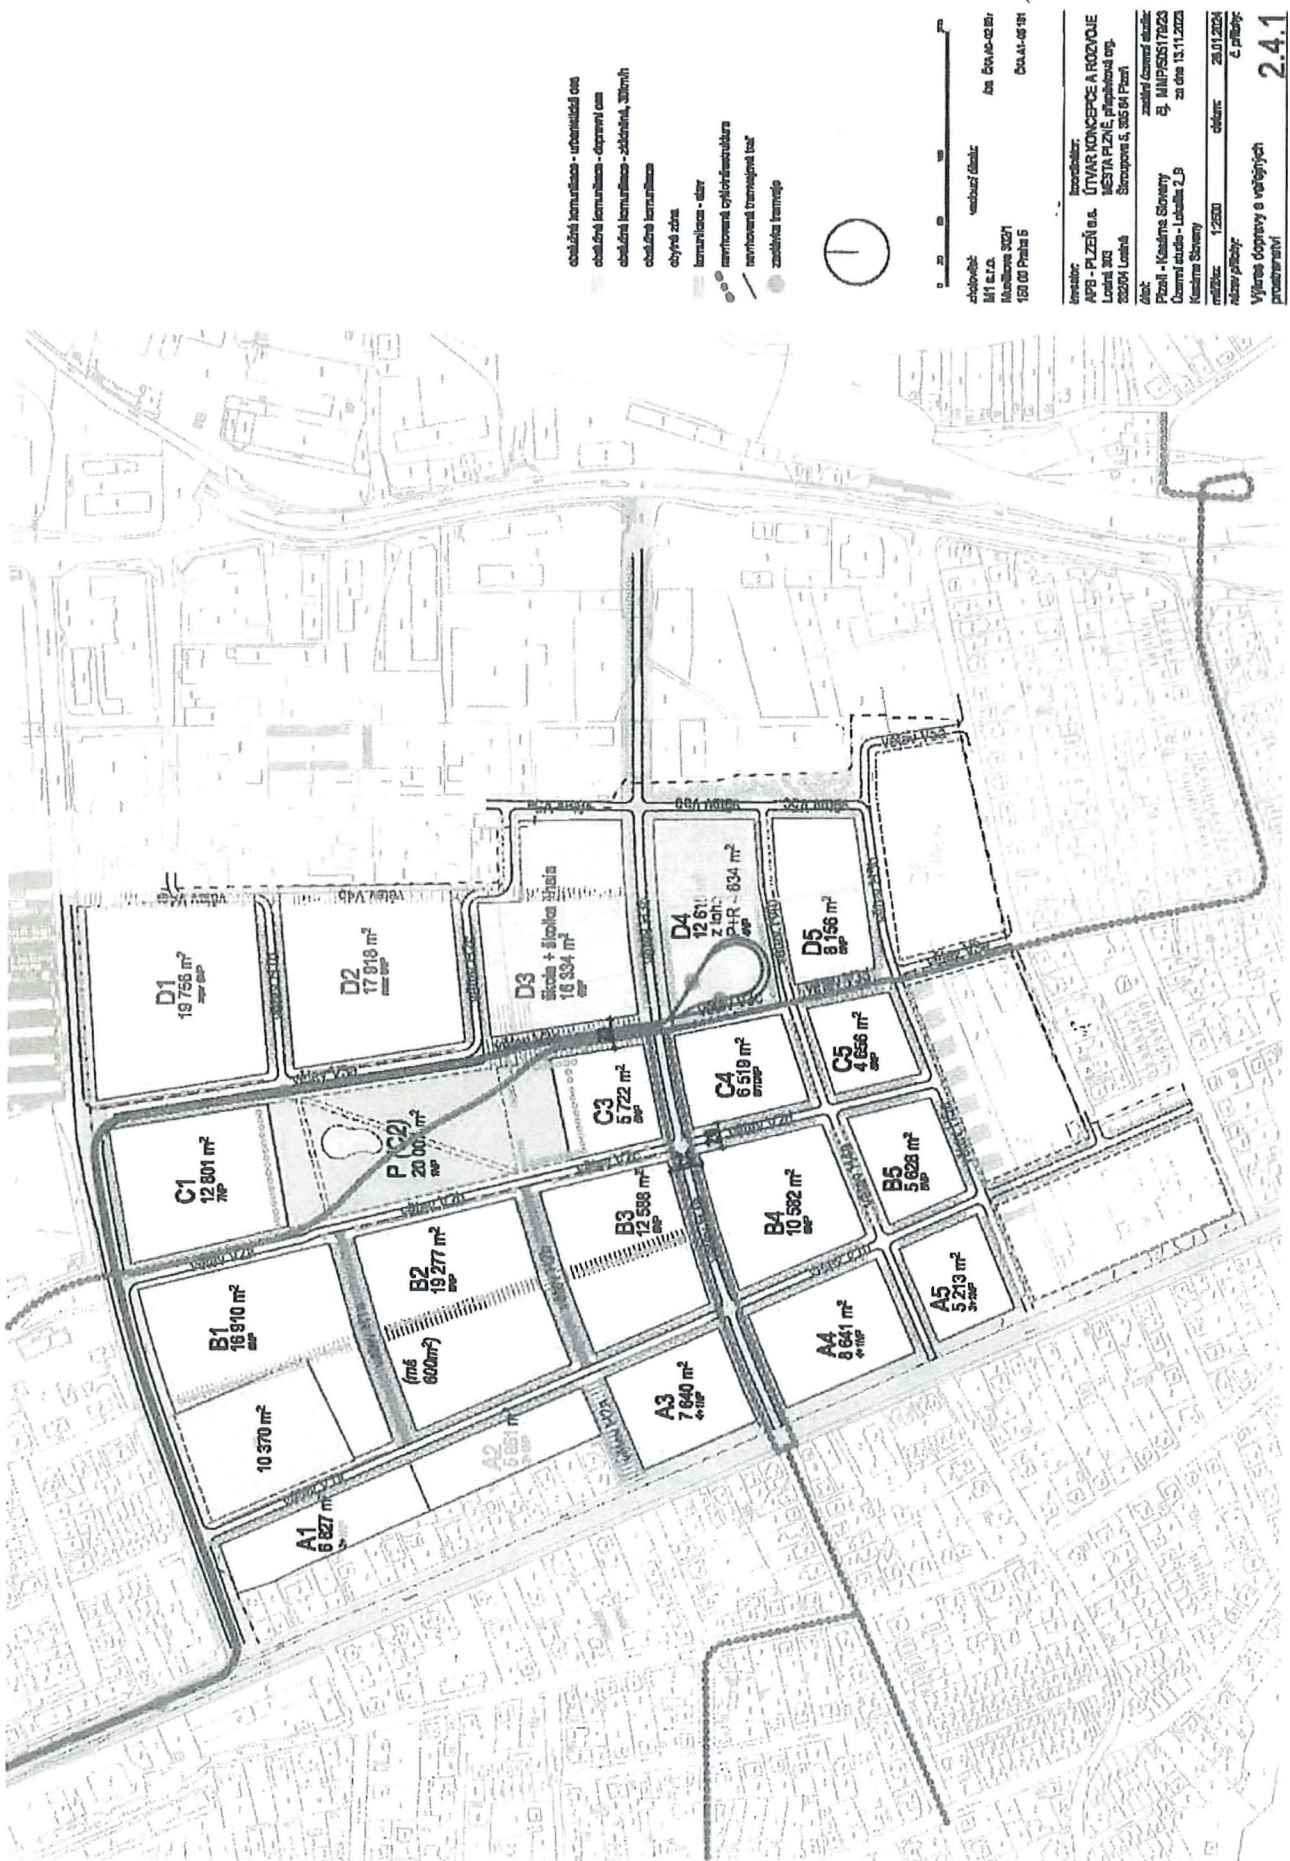

zadavatel: MČ Plzeň, úřadová budova, Škroupova 246/4, 30100 Plzeň, IČO: 000 000 000

investor: ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZŇ, příspěvková org., Škroupova 6, 305 04 Plzeň

Plzeň - Katedra Stavebního Úřadu, Městský úřad Plzeň, odbor stavební právní, Škroupova 246/4, 30100 Plzeň, K.ú.: Hradiště u Plzně

datum: 28.01.2024

autor přílohy: 2.4.1